




Název akce: BRNO KOUNICOVA ADM OPRAVA MEDICLINIC WC + ORDINACE		Investor: Správa železnic, státní organizace Dlážděná 1003/7 110 00 Praha 1			
Dílčí část - profese: ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY Ing. Jiří Vitek, Kobližná 30/9, 602 00 Brno, IČO 126 98 041		HIP: LD projekt s.r.o. Ing. Lukáš Daněk, Ph.D. Leskauerova 2856/6, 628 00 Brno email: danek@ldprojekt.cz			
Odpovědný projektant:	Ing. Jiří Vitek	Datum:	12/2021	Zakázka č.:	
Vypracoval:	Ing. Jiří Vitek	Formát:	3 x A4		
Stupeň dokumentace: Dokumentace pro provedení stavby					
Obsah výkresu: SCHÉMA ZAPOJENÍ ROZVODNICE RE18		Měřítko		Č. výkresu: D.1.4.6.08	

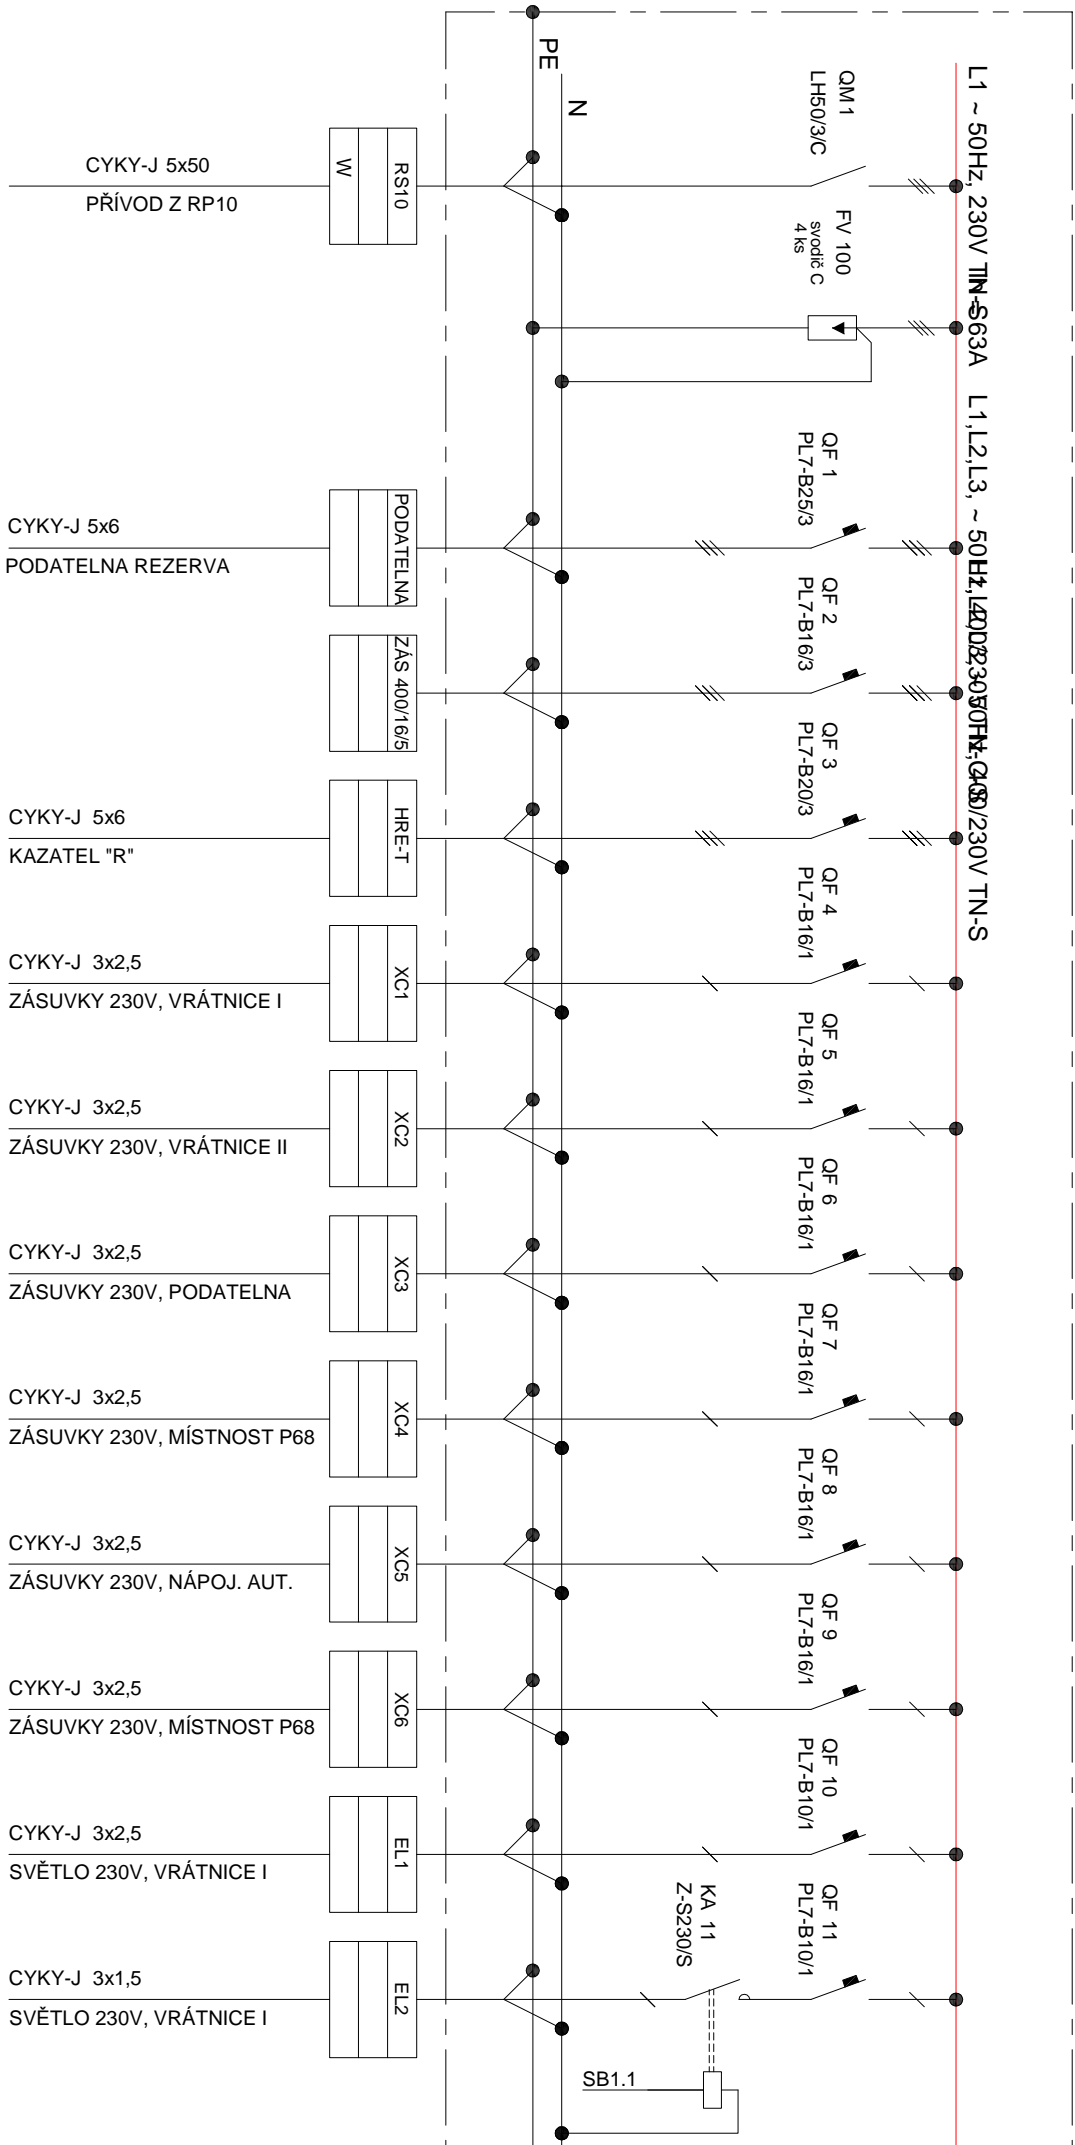

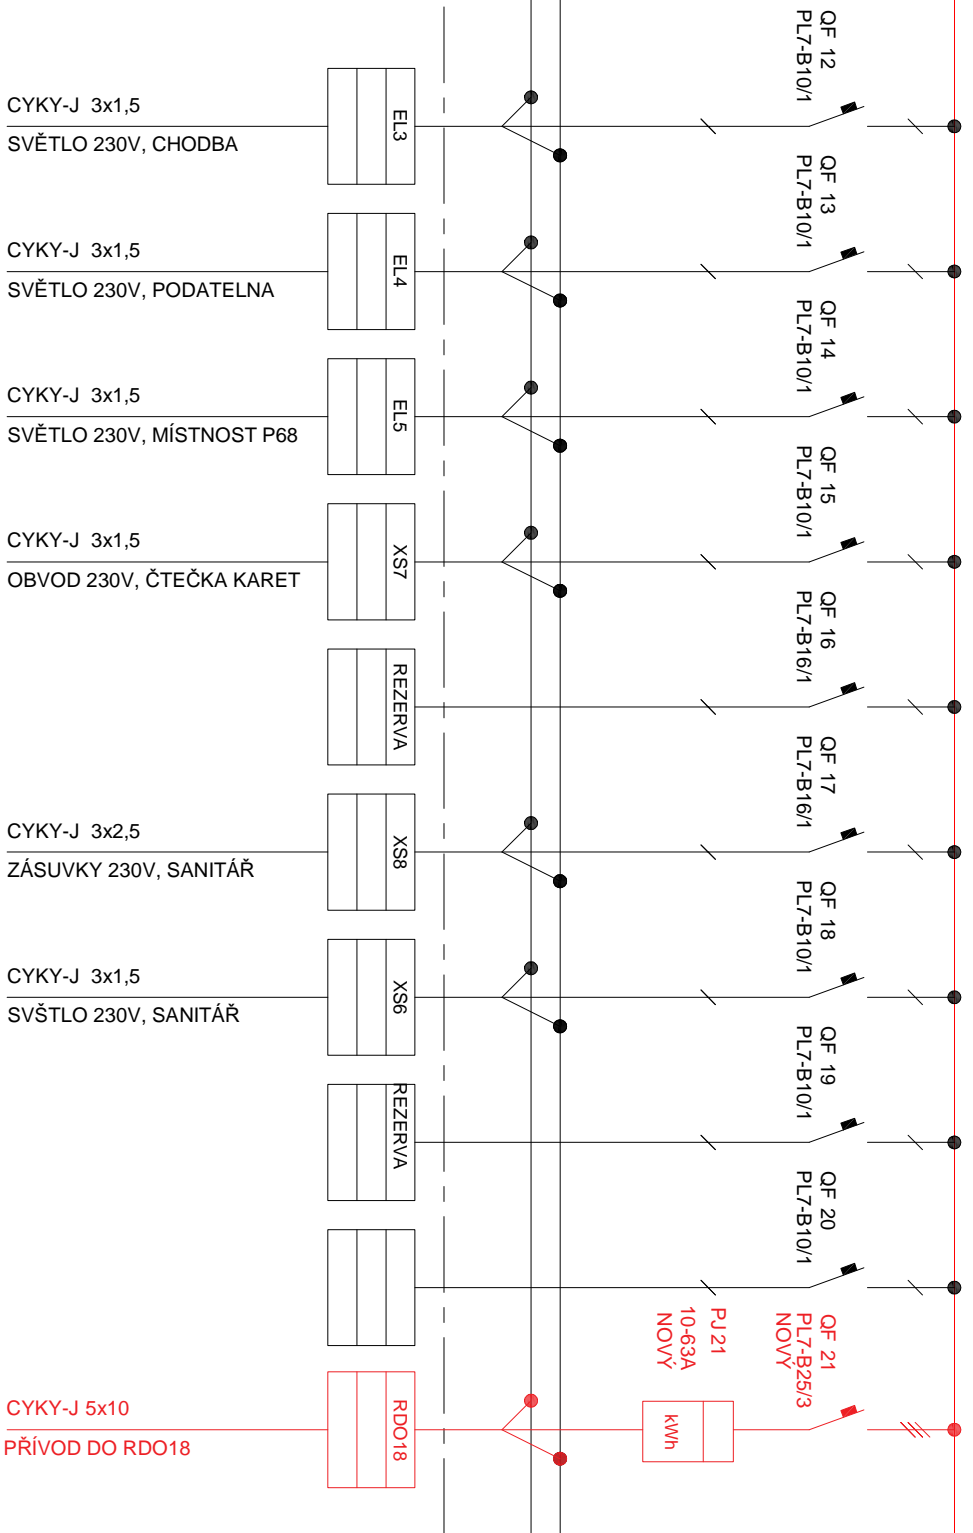

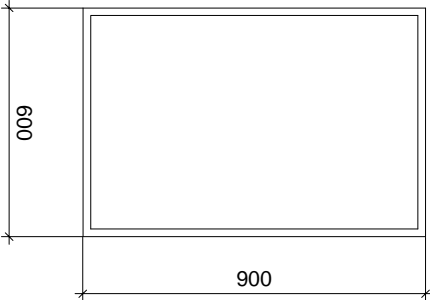

RE18

STÁVAJÍCÍ OCELOPLECHOVÁ ROZVODNICE
BARVA: RAL 9016
PŘÍVOD: VRČHEM
VÝVODY: VRČHEM

DO STÁVAJÍCÍ ROZVODNICE BUDE OSAZENO:

- NOVÝ JISTIČ PL7-B25/3
- TRIFÁZOVÝ JEDNOSÁZBOVÝ DIGITÁLNÍ ELEKTROMĚR 63A, 400/230V, TR. PŘESNOSTI 1%, NA LIŠTU DIN

ROZVODNÁ SOUSTAVA: 3+NPE, AC 50Hz, 400/230V TN-S
OCHRANA DLE ČSN332000-4-41 ed.3: SAMOČINNÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE

BRNO KOUNICOVA ADM OPRAVA MEDICLINIC WC + ORDINACE	ING. VÍTEK JIŘÍ
SCHEMA ZAPOJENÍ ROZVODNICE RE18	D.1.4.6.08/3