



Název akce: BRNO KOUNICOVA ADM OPRAVA MEDICLINIC WC + ORDINACE		Investor: Správa železnic, státní organizace Dlážděná 1003/7 110 00 Praha 1	
Díličí část - profese: ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY Ing. Jiří Vítek, Koblížná 30/9, 602 00 Brno, IČO 126 98 041		HIP: LD projekt s.r.o. Ing. Lukáš Daněk, Ph.D. Leskauerova 2856/6, 628 00 Brno email: danek@ldprojekt.cz	
Odpovědný projektant:	Ing. Jiří Vítek	Datum:	12/2021
Vypracoval:	Ing. Jiří Vítek	Zakázka č.:	
Stupeň dokumentace:		Formát:	2 x A4
Dokumentace pro provedení stavby			
Obsah výkresu: SCHÉMA ZAPOJENÍ ÚPRAVY ROZVODNICE RDO13A		Měřítko	Č. výkresu: D.1.4.6.10

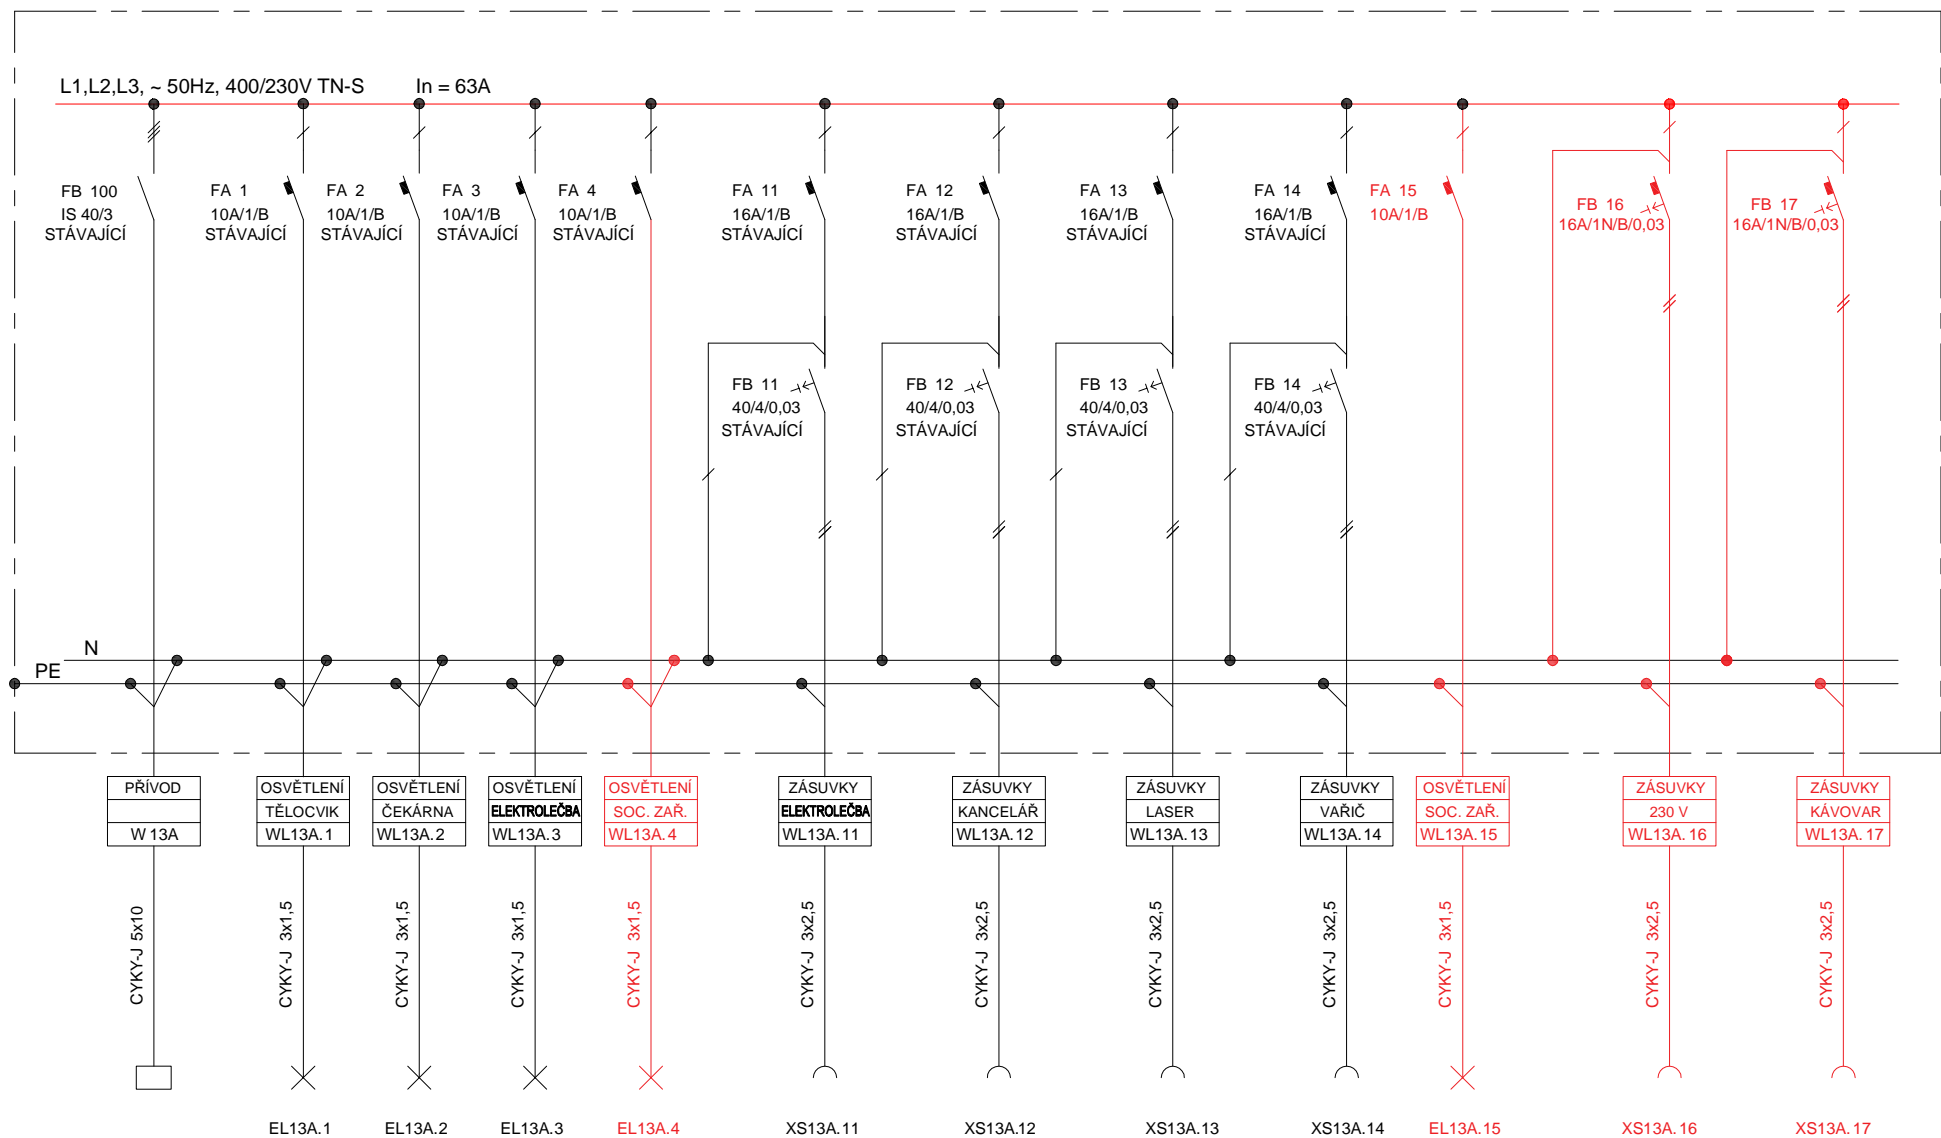

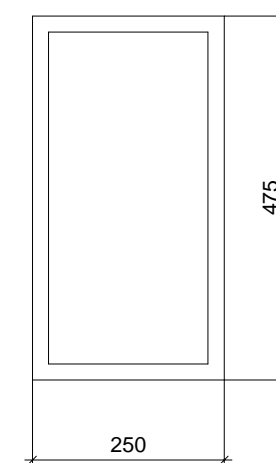

RDO13A

STÁVAJÍCÍ PLASTOVÁ ROZVODNICE
 POČET MODULŮ 36
 PŘÍVOD: SHORA
 VÝVODY: NAHORU
 KRYTÍ: IP40

ROZVODNÁ SOUSTAVA: 3+NPE, AC 50Hz, 400/230V TN-S
 OCHRANA DLE ČSN332000-4-41 ed.3: SAMOČINNÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE

BRNO KOUNICOVA ADM OPRAVA MEDICLINIC WC + ORDINACE	ING. VÍTEK JIŘÍ
SCHÉMA ZAPOJENÍ ÚPRAVY ROZVODNICE RDO13A	D.1.4.6.10/ 2