


ORIENTACE V BUDOVĚ:

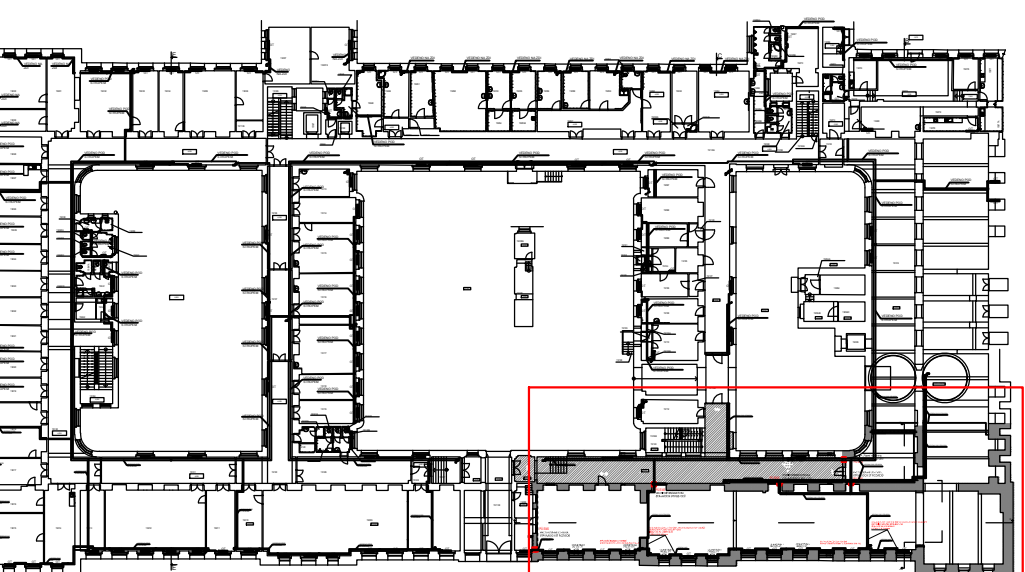

LEGENDA MÍSTNOSTÍ:				
OZN.	NÁZEV	PLOCHA	S. V.	PODLAHA
1S001	PARKOVACÍ STÁNÍ	873,860	3810	EPOXIDOVÁ STĚRKA
1S001	SKLAD	19,050	3830	KERAMICKÁ DLAŽBA
1S002	SKLAD	23,590	3830	KERAMICKÁ DLAŽBA
1S003	PŘÍPRAVA JÍDLA	15,770	3840	KERAMICKÁ DLAŽBA
1S003A	SKLAD	4,360	3840	KERAMICKÁ DLAŽBA
1S004	KUCHYŇ	105,630	3530	KERAMICKÁ DLAŽBA
1S005	VÝDEJ JÍDLA	38,360	3840	KERAMICKÁ DLAŽBA
1S006	JÍDELNA	137,210	3510	PV ZRUŠENO
1S007	PRODEJNA	21,510	3510	PVC
1S090	SKLAD	17,800	3830	KERAMICKÁ DLAŽBA
1S091	SKLAD	18,000	3830	KERAMICKÁ DLAŽBA
1S092	CHODBA	9,720	3830	KERAMICKÁ DLAŽBA
1S093	ŠATNA	1,470	3830	KERAMICKÁ DLAŽBA
1S123	CHODBA	3,550	3850	KERAMICKÁ DLAŽBA
1S124	CHODBA	18,090	3,850	KERAMICKÁ DLAŽBA ZRUŠENO
1S125	CHODBA	1,650	3,850	KERAMICKÁ DLAŽBA
1S126	CHODBA	107,240	3,850	KERAMICKÁ DLAŽBA
1S135	PARKOVACÍ STÁNÍ	502,340	3810	EPOXIDOVÁ STĚRKA

LEGENDA UT:


STÁVAJÍCÍ ROZVODY TOPENÍ
Protipožární ucpávka (pro dvojici potrubí)

Rozvody topení v nových prostorách garáží budou izolovány nehořlavou tepelnou a protikondenzační izolací vyrobenou z kamenné vlny pro potrubí a rozvody topení v TZB aplikacích.
Kaširování je provedeno zesílenou hliníkovou fólií se samolepícím přesahem na podélném spoji, která chrání proti kondenzaci. Souč. tepelné vodivosti 0,036W/mK.
Na stávajících otopných tělesech v upravených prostorách 1.pp bude proveden nový nátěr.

TLoušťka izolaci volně vedených rozvodů v prostorách temperované garáže:
DLE VYHL. 193/2007Sb.
DN 25 -30mm
DN 32 -40mm
DN 40 -40mm
DN 65 -50mm



			ČÍSLO SOUPRAVY:
REVIZE Č.	DATUM	ZMĚNA	



SUDOP BRNO, spol. s r.o.
Kounicova 26
611 36 Brno

OBJEDNAVATEL:	Správa železnic, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 Stavební správa východ (organizační jednotka)	tel. : +420 972 625 804 E-mail: sudop@sudop-brno.cz
PROFESNÍ SKUPINA:	31 Pozemní stavby	VEDOUcí PROF. SKUPINY Ing. Stanislav Kašpárek GENERÁLNÍ ŘEDITEL Ing. Kamil Chmela
ODPOVĚDNÝ PROJ. ZAKÁZKY Ing. Stanislav Kašpárek	ODPOVĚDNÝ PROJ. PS. SO Ing. Ivana Bartošová	NAVRHL. VYPRACOVAL Ing. Ivana Bartošová KONTRLOLOVAL Ing. Michal Malý
KRAJ: Jihomoravský	POVĚŘENÝ OÚ: Brno	STUPENĚ: DSP a DPS
BRNO, KOUNICOVA ADM - PD OPRAVA (IV. ETAPA) SO 08 - Oprava stávajících garáží Část D - Vytápění a vzduchotechnika		ZAK. ČÍSLO 21008-01-0422 MÉRITKO 1:100 POČET FORMÁTŮ 5 x A4
Půdorys 1.pp- UT		DATUM: 08/2021 ČÁST DOKUM. PŘÍLOHA D.2.2.3.4