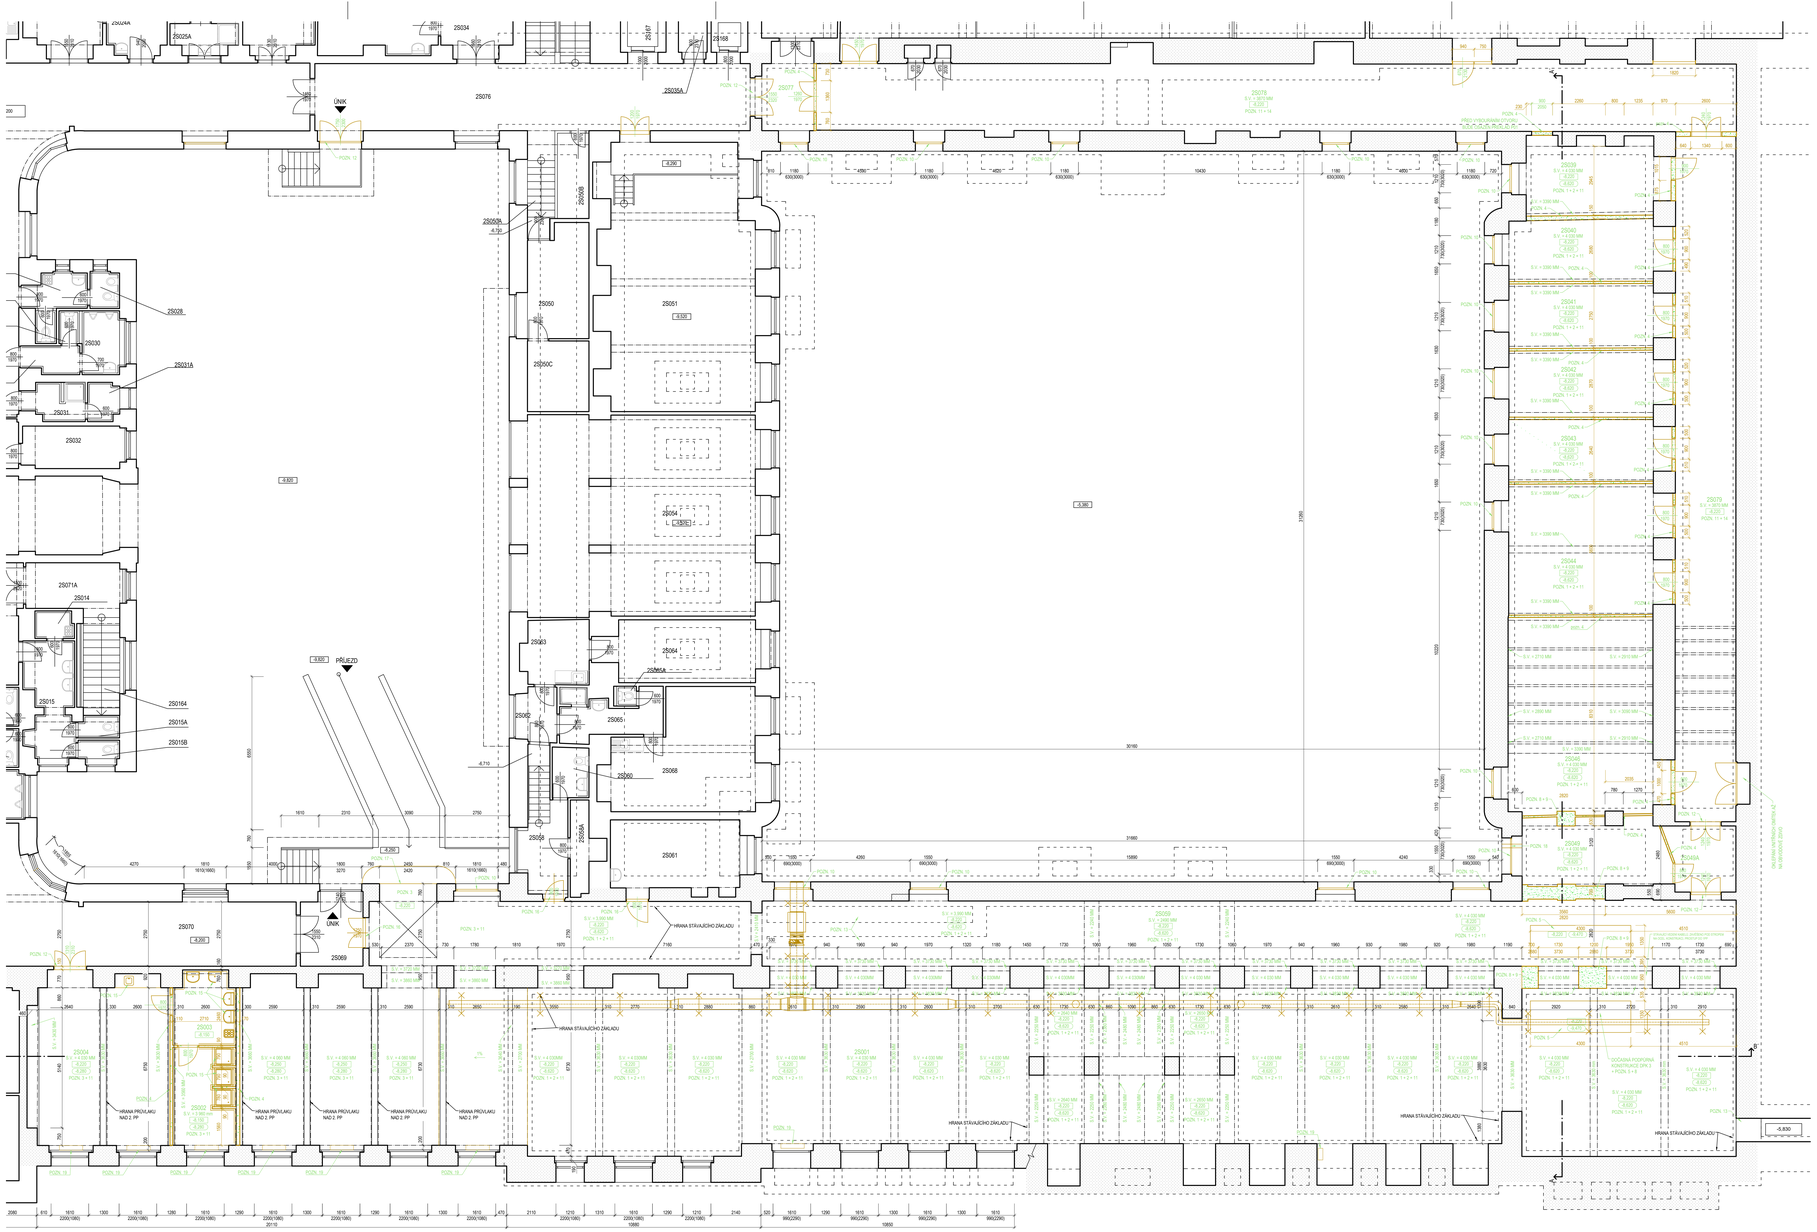

ŘEZ B-B'

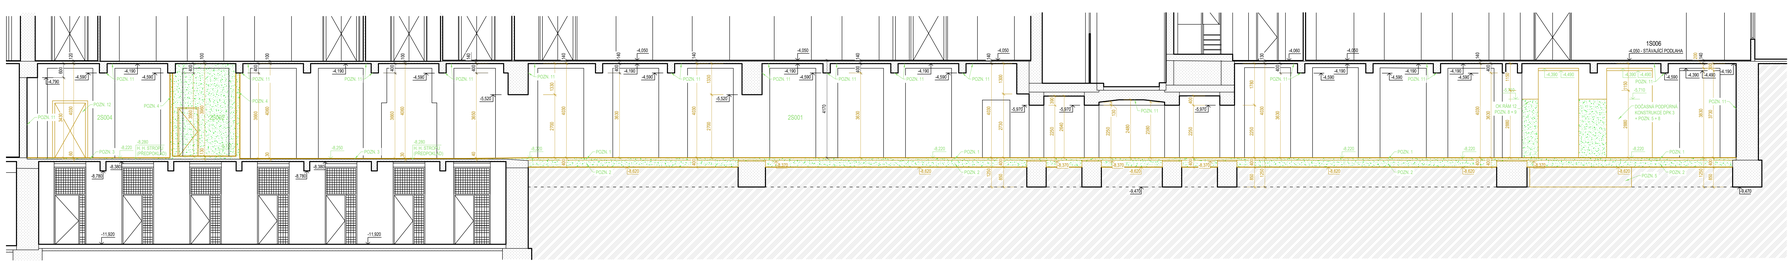

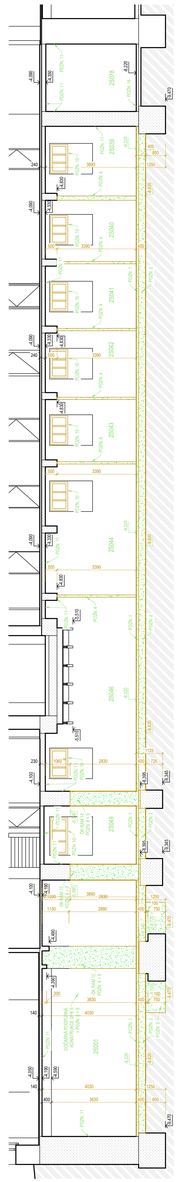

ŘEZ A-A'

LEGENDA MÍSTNOSTÍ:

OZN.	NÁZEV	PLOCHA	S. V.	PODLAHA	POZNÁMKA
2S001	PARKOVIŠTĚ	455,080	3990	BETON	-
2S002	KOUPELNA	11,350	3990	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ OBKLAD V=2200 MM
2S003	UMÝVÁRNA	8,160	3990	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ OBKLAD V=1500 MM
2S004	ZASEDACÍ MÍSTNOST	43,310	3990	PVC	-
2S033	ŠATNA	37,990	4050	PVC	SOKL PVC V=30, K. OB. V=1850 MM
2S034	PŘEDSÍŇ	5,780	4050	PVC	SOKL Z PVC V=30 MM
2S035A	PŘEDSÍŇ	2,280	3980	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ SOKL V=100 MM
2S037	SKLAD	22,060	4050	PVC	SOKL Z PVC V=30 MM
2S038A	SKLAD	73,230	4050	PVC	-
2S038B	SKLAD	38,440	4050	PVC	-
2S038C	SKLAD	123,000	4050	PVC	-
2S039	SKLAD	19,360	4040	PVC	-
2S040	SKLAD	17,890	4040	PVC	-
2S041	SKLAD	18,640	4040	PVC	-
2S042	SKLAD	19,230	4040	PVC	-
2S043	SKLAD	18,020	4040	PVC	-
2S044	SKLAD	38,260	4040	PVC	-
2S046	SKLAD	54,000	4040	PVC	-
2S049	NEURČENO	17,510	4040	PVC	-
2S049A	CHODBA	7,850	4040	PVC	-
2S050	SKLAD	12,190	2500	PVC	-
2S050B	SKLAD	4,930	-	KERAMICKÁ DLAŽBA	-
2S059	CHODBA				
2S076	CHODBA	54,570	3960	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ SOKL V=100 MM
2S077	CHODBA	8,650	3960	PVC	SOKL Z PVC V=30 MM
2S078	CHODBA	117,180	3960	BETON	-
2S079	CHODBA	76,090	3980	PVC	-

PŘED PROVÁDĚNÍM UKLIZE NA 3.I.ÚVSB, K UVEŘENÍ VIDELNÝ ROLLEVANJUH HUZMEJRU.

PŘED PROVÁDĚNÍM BOURACÍCH PRACÍ MUSÍ BÝT PŘÍLEHLÉ KONSTRUKCE ŘÁDNĚ PODEPŘENY.

VŠECHNY DRÁŽKY A NOVÁ OSTĚNÍ BUDOU DO STÁVAJÍCÍHO ZDIVA VYŘEZÁNY, V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NEBUDOU BOURÁNY PNEUMATICKÝM KLADIVY ATD.

HORNÍ HRANA STÁVAJÍCÍHO ZÁKLADOVÉHO PASU JE ODHADNUTÁ NA ZÁKLADĚ DOPLŇKOVÉHO STP PRŮZKUMU, PŘED PROVÁDĚNÍM NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ ! PŘEDPOKLÁDÁ SE, ŽE HORNÍ HRANA ZÁKLADOVÝCH KONSTRUKCÍ BUDE V RŮZNÝCH VÝŠKOVÝCH ÚROVNÍCH OBDOBNÉ JAKO V JIŽ PROVEDENÝCH PŘÍLEHLÝCH GARÁŽÍCH !

STÁVAJÍCÍ SKLADBY PODLAH NA STROPĚ NAD 2.PP (RESP. 3PP) BUDOU OPATRNĚ VYBOURÁNY TAKOVÝM ZPŮSOBEM, ABY NEBYLA PORUŠENA STÁVAJÍCÍ STROPNÍ KONSTRUKCE NAD 2.PP (RESP. 3PP). HORNÍ HRANA STÁVAJÍCÍ STROPNÍ KONSTRUKCE BUDE OČIŠTĚNA TLAKOVOU VODOU (TLAK VODNÍHO PAPRSKU MUSÍ BÝT NA STAVBĚ UPRAVEN DLE KVALITY BETONU V ZÁVISLOSTI NA SKUTEČNOSTI NA STAVBĚ) A DLE STÁVAJÍCÍHO STAVU HORNÍ HRANY STROPNÍ KONSTRUKCE BUDE NAVRŽEN V DODAVATELSKÉ DOKUMENTACI PŘÍPADNÝ SYSTÉM SANACE HORNÍHO POVRCHU POD ADHEZNÍ MOSTEK, KTERÝ BUDE PROVEDEN MEZI STÁVAJÍCÍ STROPNÍ DESKOU A NOVOU ŽB DESKOU TL. 120 MM. PŘÍPADNÝ ZPŮSOB SANACE BUDE ŘEŠEN SE SPECIALISTOU DODAVATELE SANAČNÍHO SYSTÉMU !

U PONECHANÝCH PILÍŘŮ A OSTĚNÍ BUDE VYŠKRÁPÁNUTA STÁVAJÍCÍ MALTA A SPÁRY BUDOU NA HLOUBKU MIN. 50 MM VYPLNĚNY CEMENTOVOU MALTOU MC 10.

ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍCH OMÍTEK V RÁMCI STĚN SE PŘEDPOKLÁDÁ V ROZSAHU 100 %, V RÁMCI STROPŮ 50 %.

TATO DOKUMENTACE NENAHRAZUJE DODAVATELSKOU DOKUMENTACI.

OSTATNÍ NEOZNAČENÉ OKENNÍ VÝPLNĚ SMĚŘUJÍCÍ DO VNITŘNÍCH DVORŮ BUDOU ŘEŠENY V RÁMCI SO 06.

POZNÁMKA:

POZN. 1 - STÁVAJÍCÍ PODLAHA BUDE VYBOURÁNA (NAŠAPNÁ A ROZNÁŠEČÍ VIRSTVA)

POZN. 2 - STÁVAJÍCÍ PODKLADNÍ VRSTVY PODLAHY BUDOU VYBOURÁNY A ODSTRANĚNY DO VÝŠKY DLE ŘEZŮ

POZN. 3 - STÁVAJÍCÍ SKLADBA PODLAHY BUDE VYBOURÁNA PO HORNÍ HRANU NOSNÉ KONSTRUKCE STROPU, KTERÁ ALE NESMÍ BÝT BOURACÍMI PRACEMI NIJAK DOTČENA !

POZN. 4 - VYBOURÁNÍ ZDĚNÉ K.CE. - PŘEDPOKLÁDÁ SE STÁVAJÍCÍ NENOSNÁ PŘÍČKA

POZN. 5 - VÝKOP PRO NOVOU ZÁKLADOVOU PATKU POD DOČASNOU PODPŮRNOU KONSTRUKCI DPK 3 - SPECIFIKACE VIZ ČÁST PD D.2.2.3.2 - STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ

POZN. 6,7 - NEOBSAZENO

POZN. 8 - PŘED BOURÁNÍM STÁVAJÍCÍCH NOSNÝCH KONSTRUKCÍ BUDE PROVEDENA A AKTIVOVÁNA OCELOVÁ PODPŮRNÁ KONSTRUKCE - SPECIFIKACE VIZ ČÁST PD D.2.2.3.2 - STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ

POZN. 9 - NOVÉ OK RÁMY BUDOU ZALOŽENY NA MIKROPILOTÁCH - SPECIFIKACE VIZ ČÁST PD D.2.2.3.2 - STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ

POZN. 10 - DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍCH OKENNÍCH VÝPLNÍ, VČETNĚ VNĚJŠÍCH A VNITŘNÍCH PARAPETŮ - NUTNÁ KOORDINACE SE SO 06 - OPRAVA VNITŘNÍ FASÁDY

POZN. 11 - ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍCH OMÍTEK (PŘÍPADNĚ OBKLADU), U STĚN PŘEDPOKLÁDÁNÝ ROZSAH 100 %, U STROPŮ 50 %, ZDIVO STĚN OČIŠTĚNO A SPÁRY PROŠKRÁBNUTY

POZN. 12 - DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍCH DVEŘNÍCH VÝPLNÍ, VČETNĚ ZÁRUBNÍ A PRAHŮ

POZN. 13 - STÁVAJÍCÍ KOLEKTOR - INFORMATIVNÍ ZÁKRES, JE NUTNÉ PŘED PROVÁDĚNÍM ROZMĚRY OVĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ

POZN. 14 - ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍ NÁŠLAPNÉ VRSTVY NA ÚROVEŇ ROZNÁŠECÍ VRSTVY

POZN. 15 - DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍCH ZÁŘIVOVÝCH PŘÍSMĚTŮ, ODSTRANĚNÍ A ZASLEPENÍ STÁVAJÍCÍCH PŘÍPOJEK DLE ČÁSTI PD D.2.2.3.3 - ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE

POZN. 16 - DEMONTÁŽ DVEŘNÍCH OTVORŮ BUDE PROVEDENA ODSTRANĚNÍM DVEŘNÍHO KŘÍDLA, VYBOURÁNÍM STÁVAJÍCÍCH OCEL. ZÁRUBNÍ A PROVEDE SE VYBOURÁNÍ ČÁSTI VÝZTUHY Z CPP NAD DVEŘNÍM STVORY A TO O 85 MM (CCA PODLE DRUHU MATERIÁLU 1x CPP)

POZN. 17 - U STÁVAJÍCÍ PROSTORU VJEZDU DO GARÁŽÍ 2PP BUDE PO HRANU OBVODOVÉHO ZDIVA ROZEBRÁNA ŽÁMKOVÁ DLAŽBA A PROVEDE SE POSTUP PRACÍ PODLE POZNÁMKY 3.

POZN. 18 - V NAZNAČENÉM MÍSTĚ BUDE PROVEDEN PROSTUP SKRZE OBVODOVÉ ZDIVO, H = 3800 MM. PROSTUP BUDE SLOUŽIT PRO PŘÍVOD VEDENÍ KE KLIMATICKÉ JEDNOTCE

POZN. 19 - DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍCH OTOPNÝCH TĚLES

LEGENDA :

- DOTČENÁ PLOCHA STAVEBNÍMI ÚPRAVAMI
- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE DOTČENÉ STAVEBNÍMI ÚPRAVAMI
- ROSTLÝ TERÉN
- -8,280 VÝŠKOVÁ ÚROVEŇ NÁŠLAPNÉ VRSTVY PODLAHY - NEDOTČENÁ
- BOURANÉ KONSTRUKCE
- -8,220 VÝŠKOVÁ ÚROVEŇ NÁŠLAPNÉ VRSTVY PODLAHY - DOTČENÁ

±0,000 = 242,565 m n. m. Bpv

REVIZE Č.	DATUM	ZMĚNA	ČÍSLO SOUPRAVY:

SUDOP BRNO

SUDOP BRNO, spol. s r.o.
Kounicova 26
611 36 Brno

OBJEDNAVATEL: Správa železnic, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Stavební správa východ (organizační jednotka)
tel. : +420 972 625 804
E-mail: sudop@sudop-brno.cz

PROFESNÍ SKUPINA: 31 Pozemní stavby
VEDOUCÍ PROF. SKUPINY: Ing. Stanislav Kaštánek
GENERÁLNÍ ŘEDITEL: Ing. Karel Chmela

ODPOVĚDNÝ PROJ. ZAKÁZKY: Ing. Stanislav Kaštánek
ODPOVĚDNÝ PROJ. PS, SO: Ing. Stanislav Kaštánek
NAVRHL, VYPRACOVAL: Ing. Michal Malý
KONTROLOVAL: Bc. David Zelený

KRAJ: Jihomoravský
POVĚŘENÝ OÚ: Brno
STUPEŇ: DSP a DPS

BRNO, KOUNICOVA ADM - PD OPRAVA (IV. ETAPA)
SO 08 - Oprava stávajících garáží
A - Stavebně konstrukční řešení

Bourací práce 2.PP

ZAK. ČÍSLO: 21006/01-0A001
ARCH. ČÍSLO:
MĚŘÍTKO: 1:75
ROZŠÍŘENÍ/FORMÁT: 21 x A4
DATUM: 08/2021
ČÁST DOKUM.: D.2.2.3.1
PŘÍLOHA: 02