


			ČÍSLO SOUPRAVY:
REVIZE Č.	DATUM	ZMĚNA	



SUDOP BRNO, spol. s r.o.
Kounicova 26
611 36 Brno

OBJEDNAVATEL:	Správa železnic, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 Stavební správa východ (organizační jednotka)		tel. : +420 972 625 804 E-mail: sudop@sudop-brno.cz	
PROFESNÍ SKUPINA:	24 Silnoproud	VEDOUČÍ PROF. SKUPINY Ing. Jan Zářecký	GENERÁLNÍ ŘEDITEL Ing. Kamil Chmela	
ODPOVĚDNÝ PROJ. ZAKÁZKY Ing. Stanislav Kašpárek	ODPOVĚDNÝ PROJ. PS, SO Ing. Jan Zářecký <i>Galuch</i>	NAVRHL, VYPRACOVAL Ing. Tomáš Vykoukal <i>Vykoukal</i>	KONTROLOVAL Ing. Jan Zářecký <i>Galuch</i>	
KRAJ: Jihomoravský	POVĚŘENÝ OÚ: Brno		STUPEŇ:	DSP a DPS
BRNO, KOUNICOVA ADM - PD OPRAVA (IV. ETAPA) SO 08 - Oprava stávajících garáží Část E - Umělé osvětlení a vnitřní silnoproudé rozvody			ZAK. ČÍSLO 21006-01-0422	ARCH. ČÍSLO 2021240010
			MĚŘÍTKO	POČET FORMÁTŮ
			DATUM: 08/2021	
Rozvaděč RPO			ČÁST DOKUM. PŘÍLOHA D.2.2.3.5	10

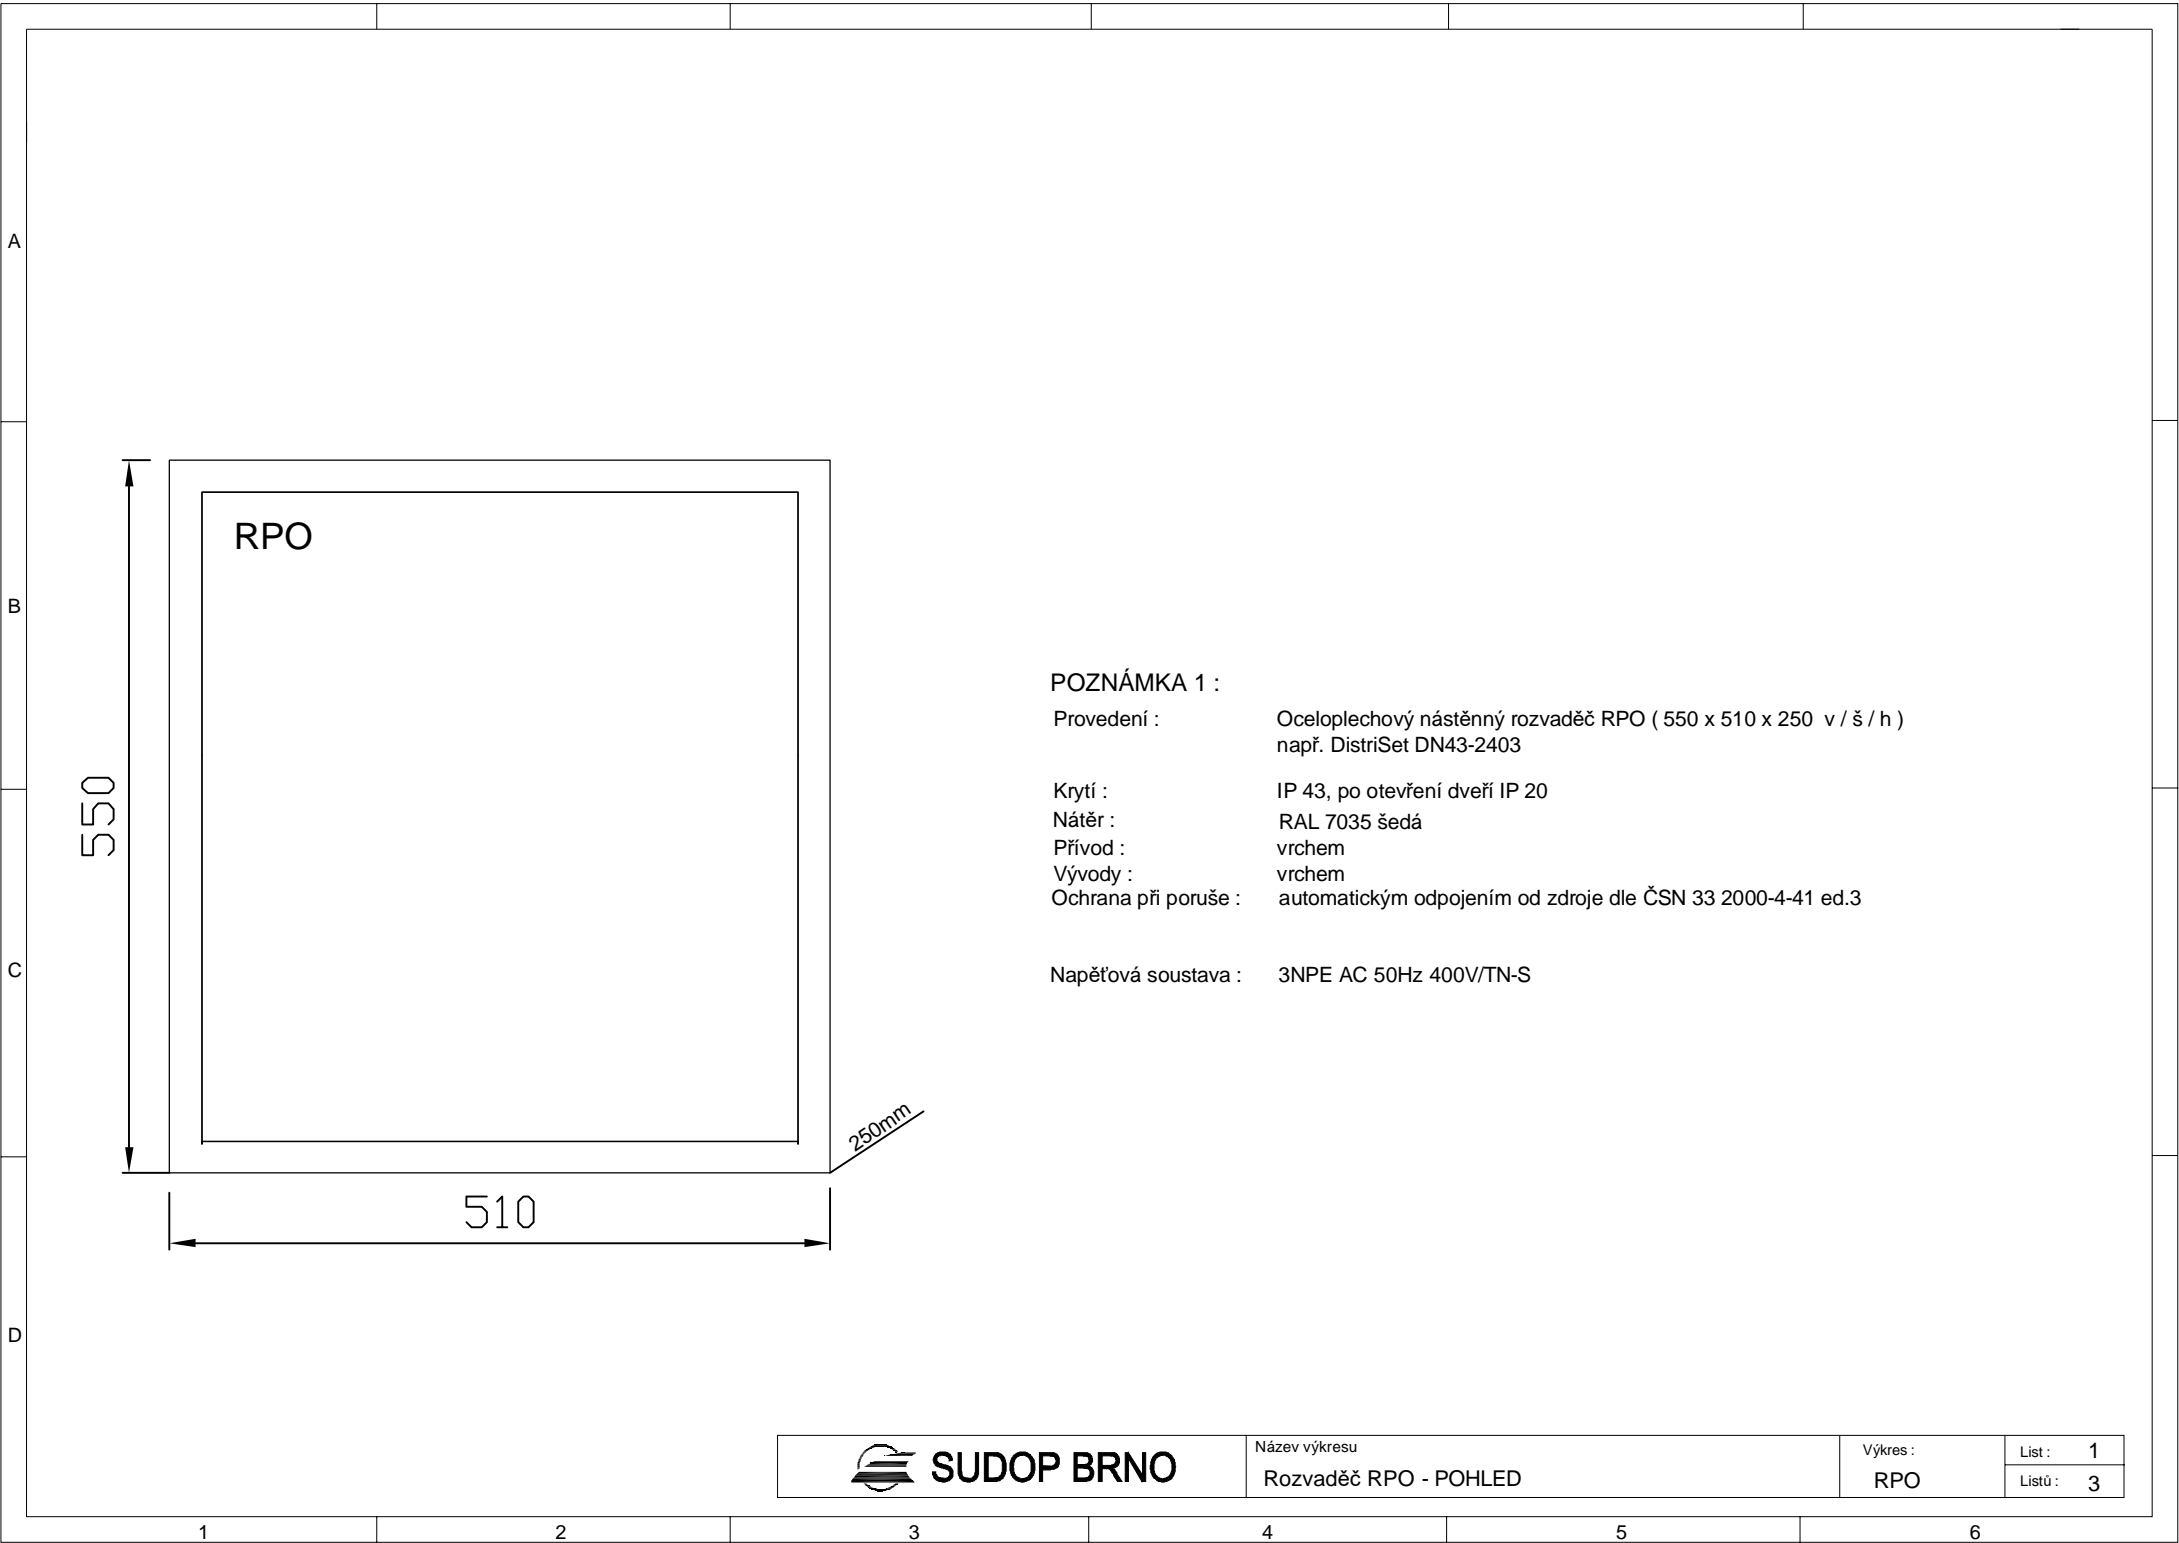

POZNÁMKA 1 :

- Provedení : Oceloplechový nástěnný rozvaděč RPO (550 x 510 x 250 v / š / h)
např. DistriSet DN43-2403
- Krytí : IP 43, po otevření dveří IP 20
Nátěr : RAL 7035 šedá
Přívod : vrchem
Vývody : vrchem
Ochrana při poruše : automatickým odpojením od zdroje dle ČSN 33 2000-4-41 ed.3
- Napěťová soustava : 3NPE AC 50Hz 400V/TN-S




SUDOP BRNO

Název výkresu
Rozvaděč RPO - POHLED

Výkres :
RPO

List :	1
Listů :	3

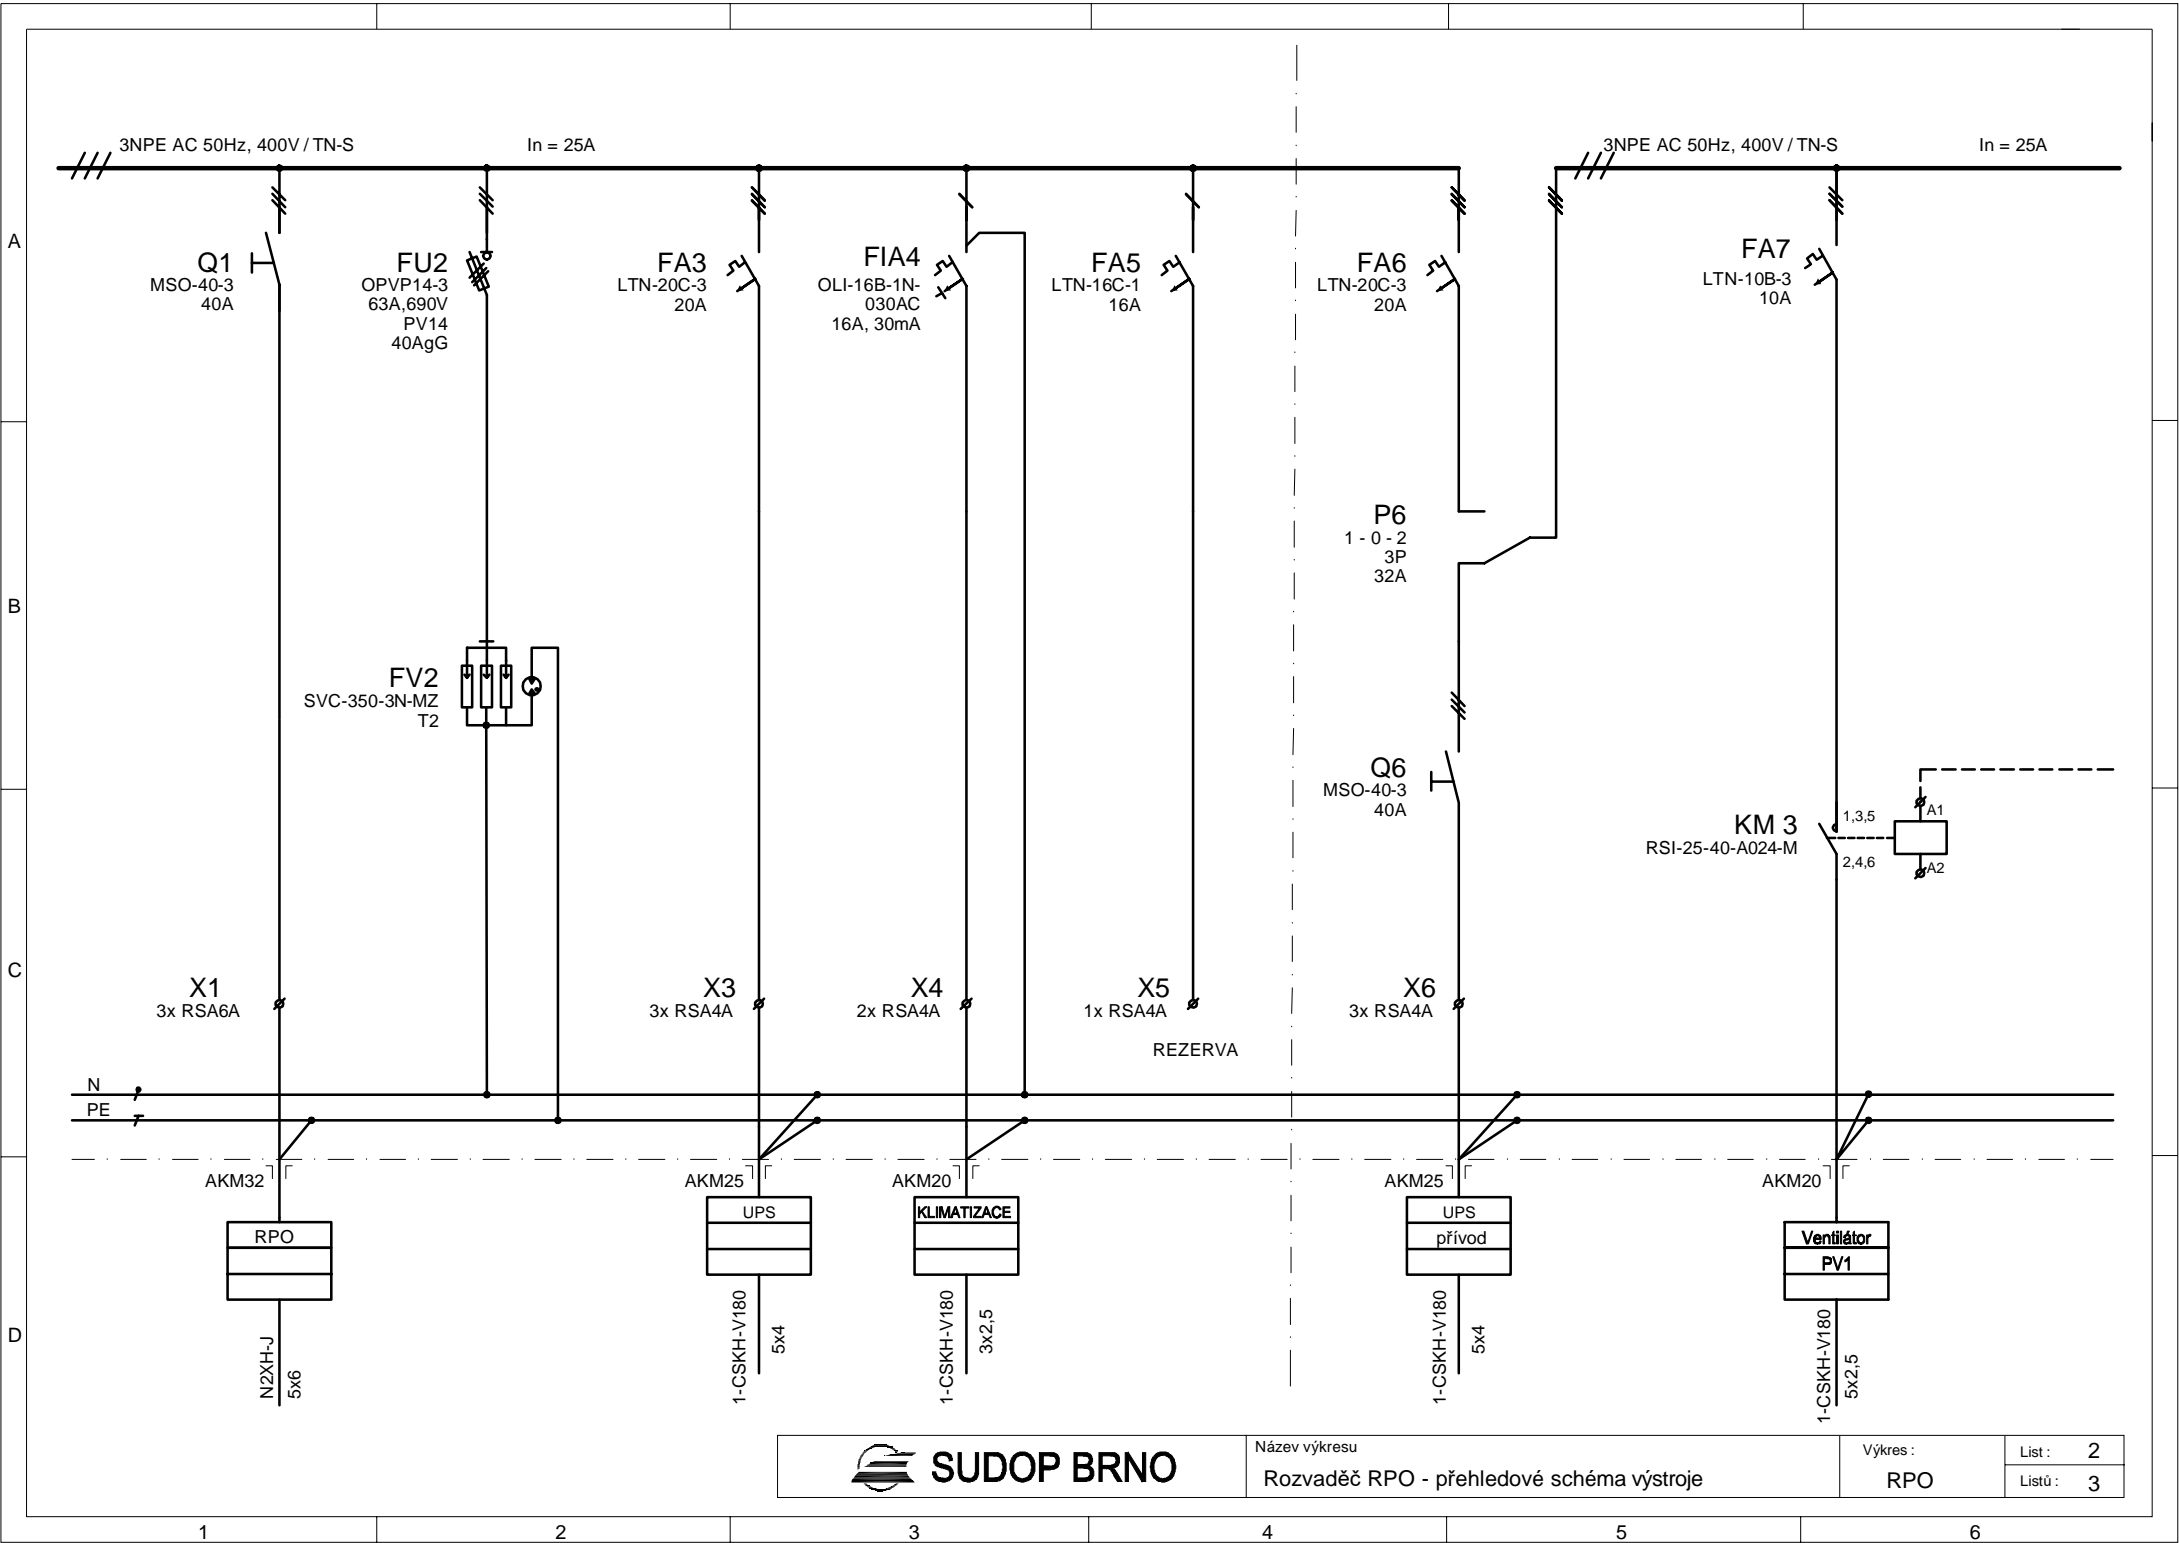

SUDOP BRNO

Název výkresu

Rozvaděč RPO - přehledové schéma výstroje

Výkres :

RPO

List : 2

Listů : 3

