

			ČÍSLO SOUPRAVY:
REVIZE Č.	DATUM	ZMĚNA	



SUDOP BRNO, spol. s r.o.
Kounicova 26
611 36 Brno


OBJEDNAVATEL:		Správa železnic, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 Stavební správa východ (organizační jednotka)		tel. : +420 972 625 804 E-mail: sudop@sudop-brno.cz					
PROFESNÍ SKUPINA:		24 Silnoproud		VEDOUČÍ PROF. SKUPINY Ing. Jan Zářecký		GENERÁLNÍ ŘEDITEL Ing. Kamil Chmela			
ODPOVĚDNÝ PROJ. ZAKÁZKY Ing. Stanislav Kašpárek		ODPOVĚDNÝ PROJ. PS, SO Ing. Jan Zářecký <i>Galuch</i>		NAVRHL, VYPRACOVAL Ing. Tomáš Vykoukal <i>Vykoukal</i>		KONTROLOVAL Ing. Jan Zářecký <i>Galuch</i>			
KRAJ: Jihomoravský		POVĚŘENÝ OÚ: Brno				STUPEŇ: DSP a DPS			
BRNO, KOUNICOVA ADM - PD OPRAVA (IV. ETAPA) SO 08 - Oprava stávajících garáží Část E - Umělé osvětlení a vnitřní silnoproudé rozvody						ZAK. ČÍSLO 21006-01-0422		ARCH. ČÍSLO 2021240010	
						MĚŘITKO		POČET FORMÁTŮ	
						DATUM: 08/2021			
						ČÁST DOKUM. PŘÍLOHA D.2.2.3.5			
Úprava kabelové skříně RS18									

A

B

C

D

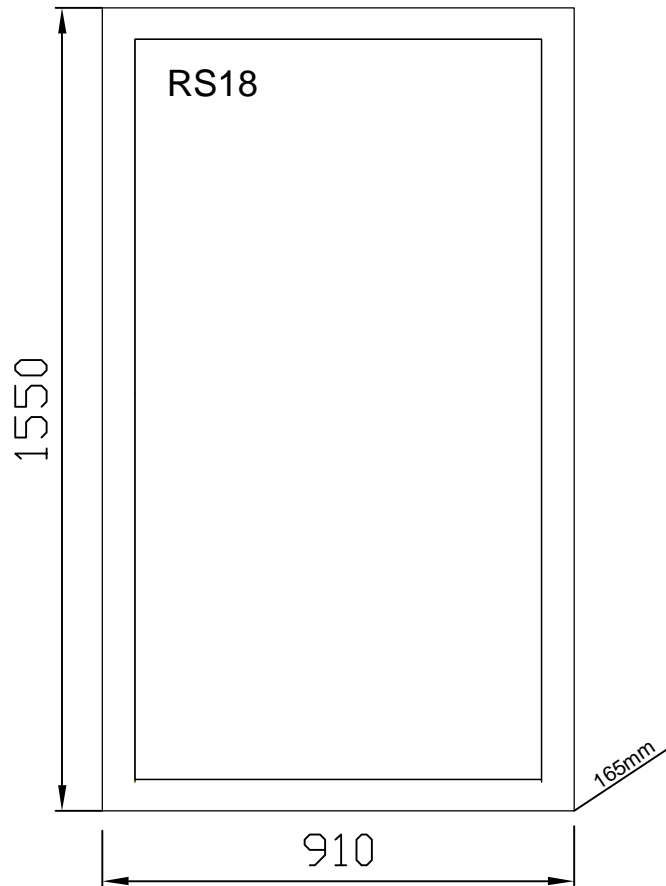**POZNÁMKA 1 :**

Provedení : Oceloplechová zapuštěná kabelová skříň RS18 (1550 x 910 x 165 v / š / h)
např. DistriSet DZ43-4610

Krytí : IP 43, po otevření dveří IP 20

Nátěr : RAL 7035 šedá

Přívod : spodem

Vývody : vrchem

Ochrana při poruše : automatickým odpojením od zdroje dle ČSN 33 2000-4-41 ed.3

Napěťová soustava : 3PEN AC 50Hz 400V/TN-C-S

**SUDOP BRNO**

Název výkresu

Rozvaděč RS18 - POHLED

Výkres :

RS18

List :

1

Listů :

3

1


2

3

4

5

6

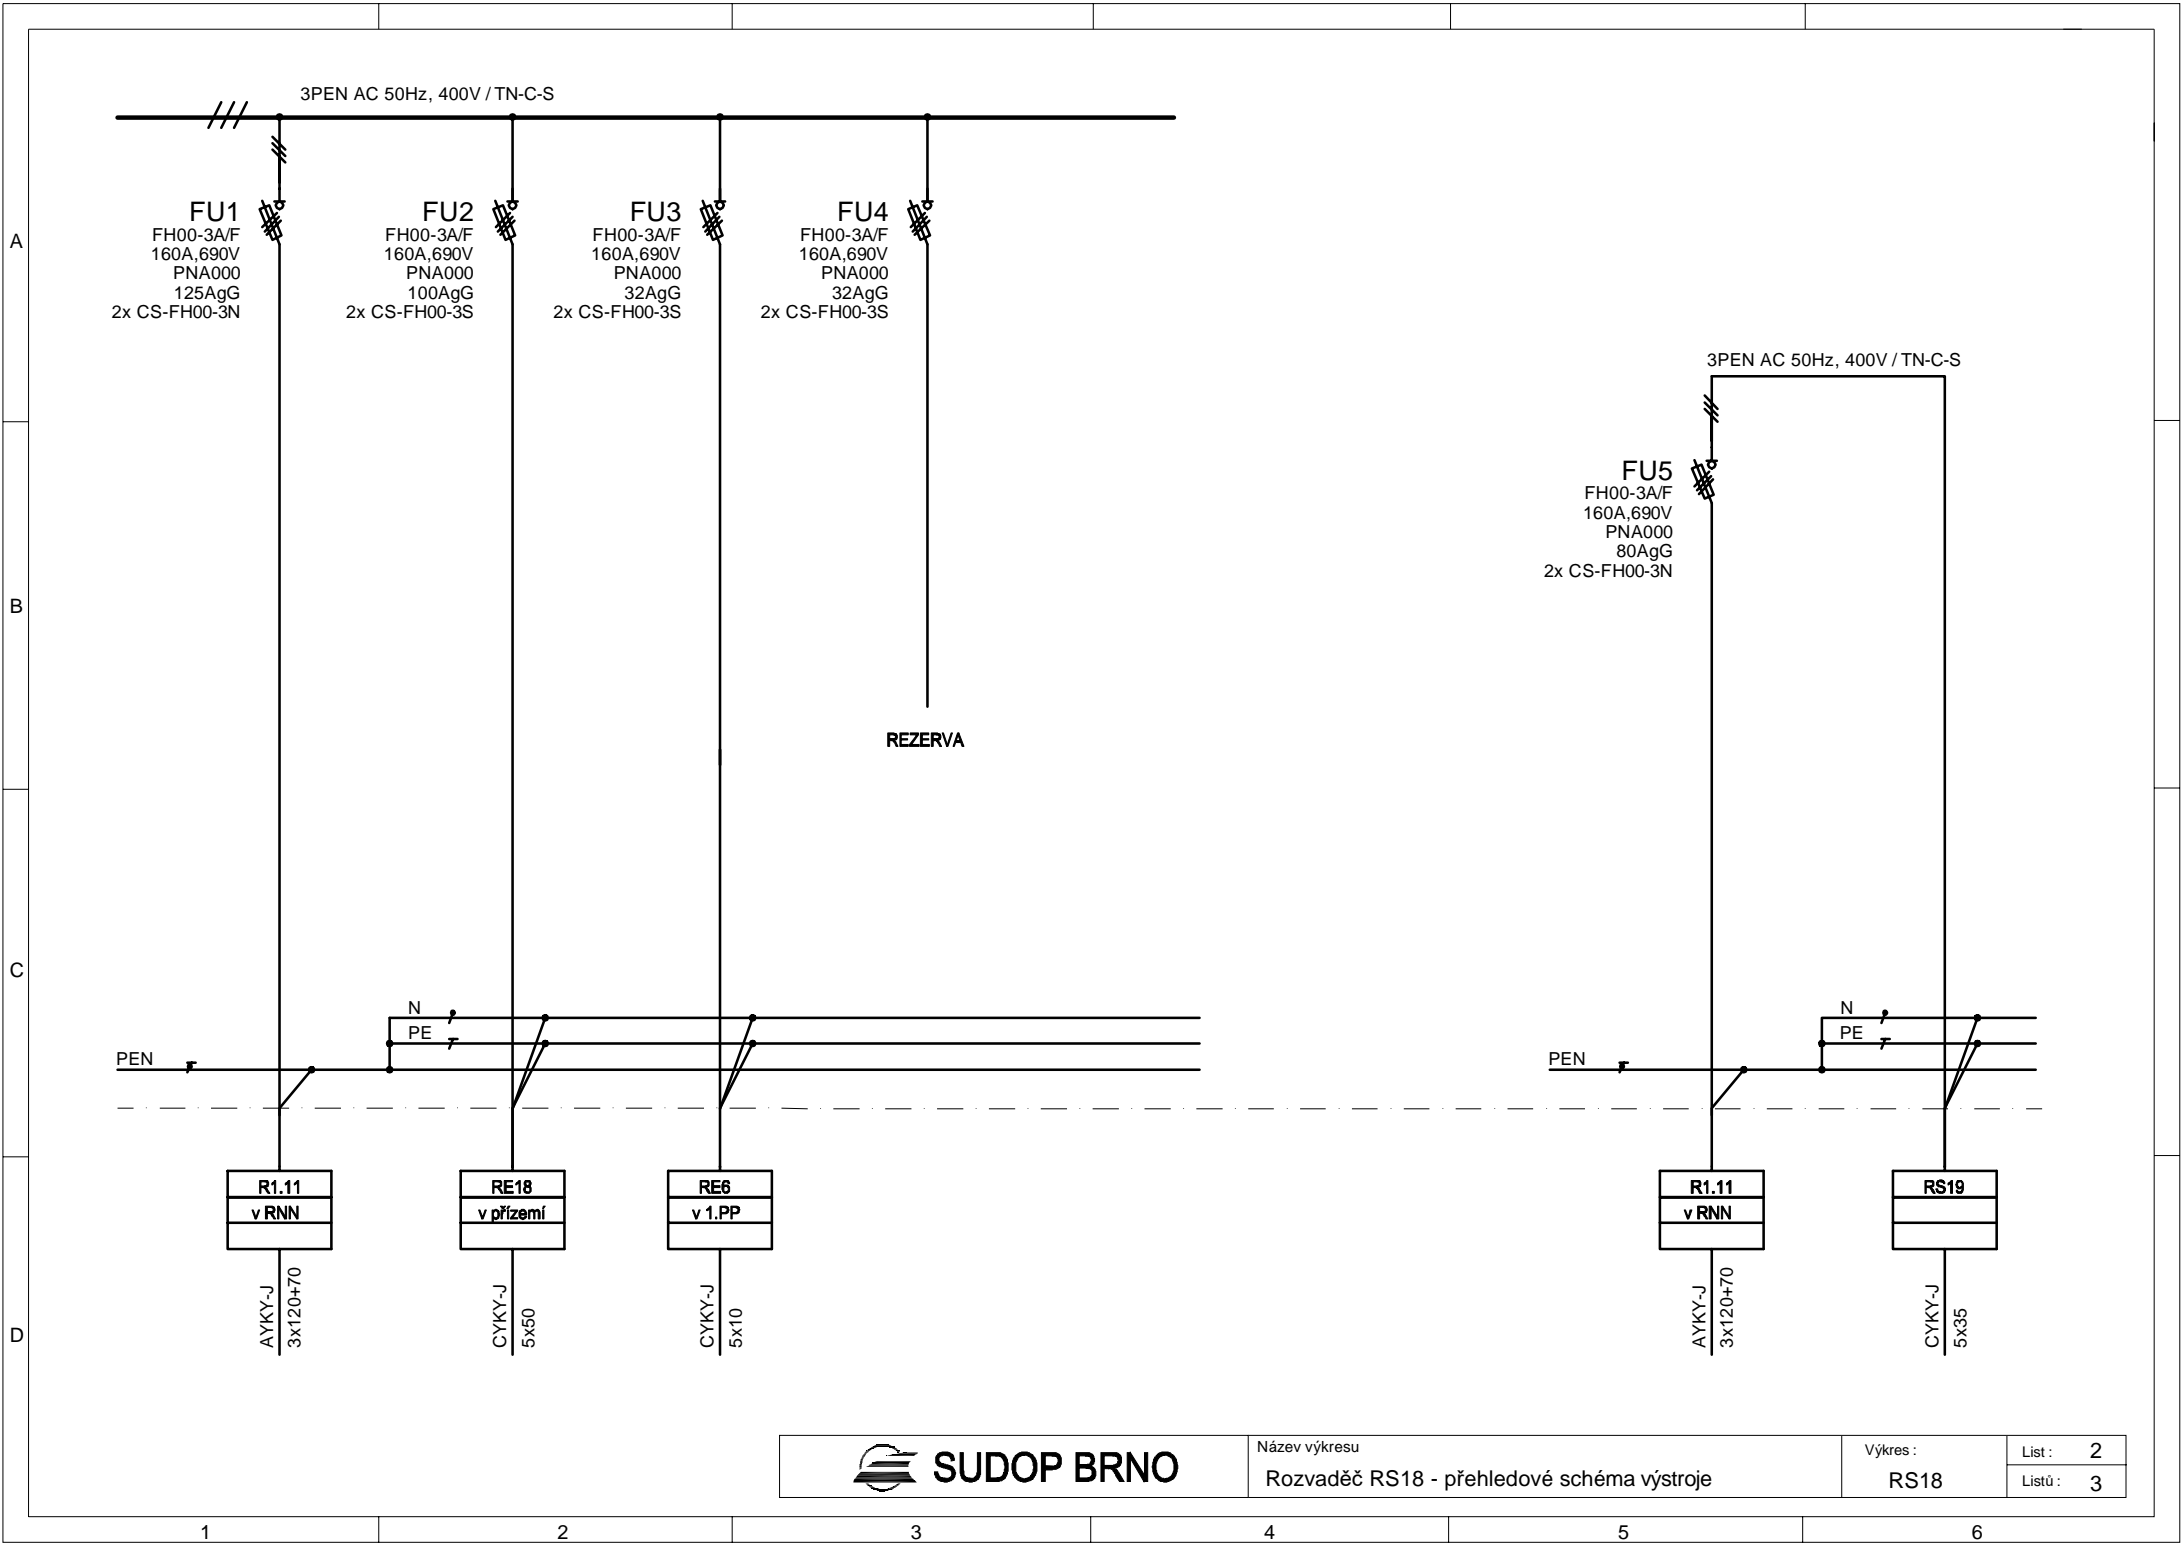


A

B

C

D

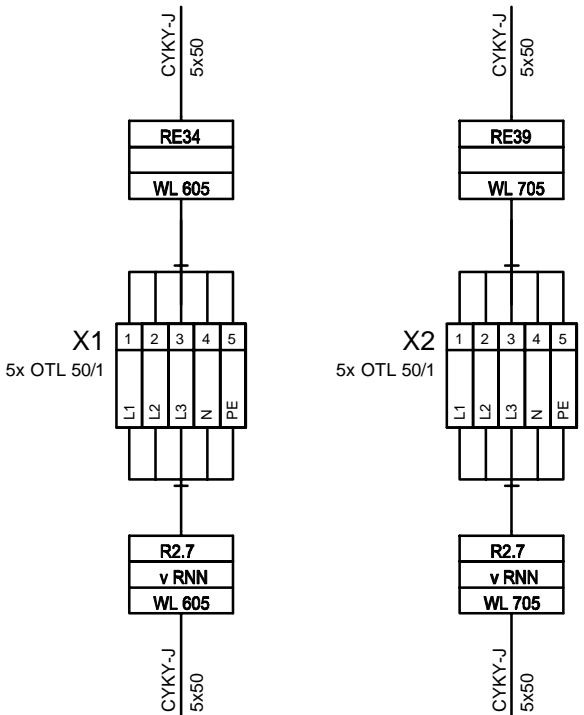

SUDOP BRNO

Název výkresu

Rozvaděč RS18 - přehledové schéma výstroje

Výkres :

RS18

List :

3

Listů :

3