



Povrch



Š2

Š1

Hloubka výkopu

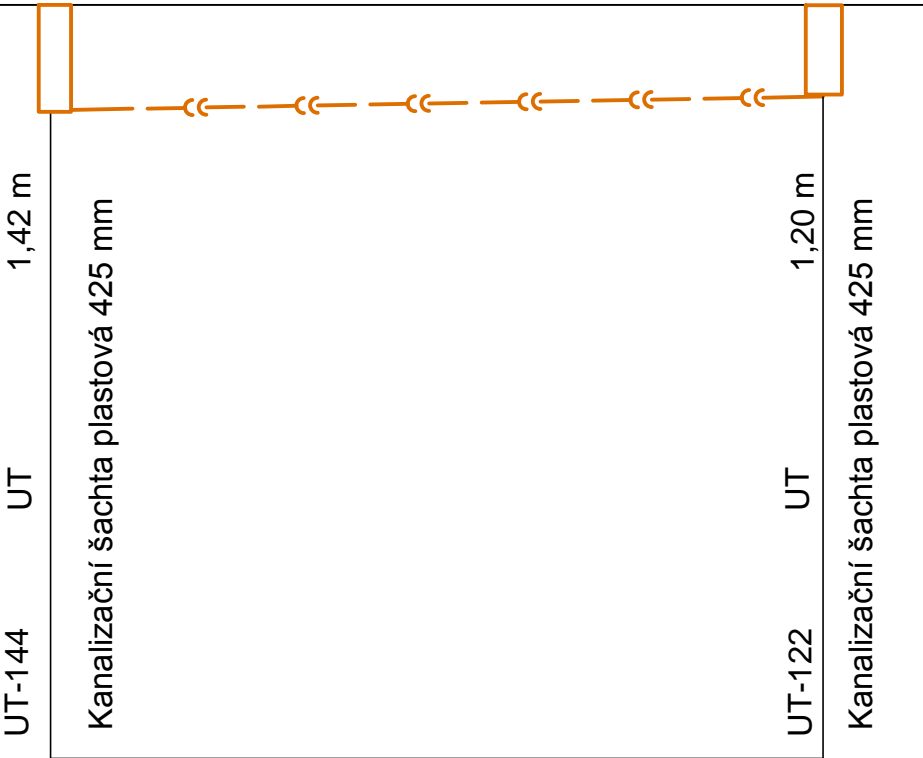

Terén

Dno potrubí


Staničení

Profil - délka

Spád - délka

PVC KG 150 SN8	10,2 m
2 %	10,2 m

Svazek/část	E.2.1.1.6z Zařízení zdravotně tech.instalací	Ing.Jan Cenek	projekce zdravotně technických instalací
Zodpov.projektant	ing.Jan Cenek	685 01 Křižanovice 139	tel.: 777 056 397 IČO: 130 55 402
Vypracoval	ing.Jan Cenek	Zak. číslo	3-2021

Zodpov.projektant	Vypracoval	Kreslil	 <div>ing. Pavel Tuček Architektonická a projektová kancelář, Lanžhotská 3448/2, 690 02 Břeclav Tel. 774 03 03 30, 530 502 440 tucek@projekt.cz, www.tprojekt.cz</div>		
ing. Pavel Tuček	Gálová				
Investor	Správa železnic, státní organizace Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha				
Stavba	Střelice - PD oprava			Formát	2A4
				Datum	4/2021
Objekt	SO 01 Výpravní budova			Stupeň	DPS
				Zak. číslo	
Obsah výkresu	Podélný profil kanalizace Š1 - Š2			Měřítko	Číslo výkresu
				1:100	E.2.1.1.6z.II