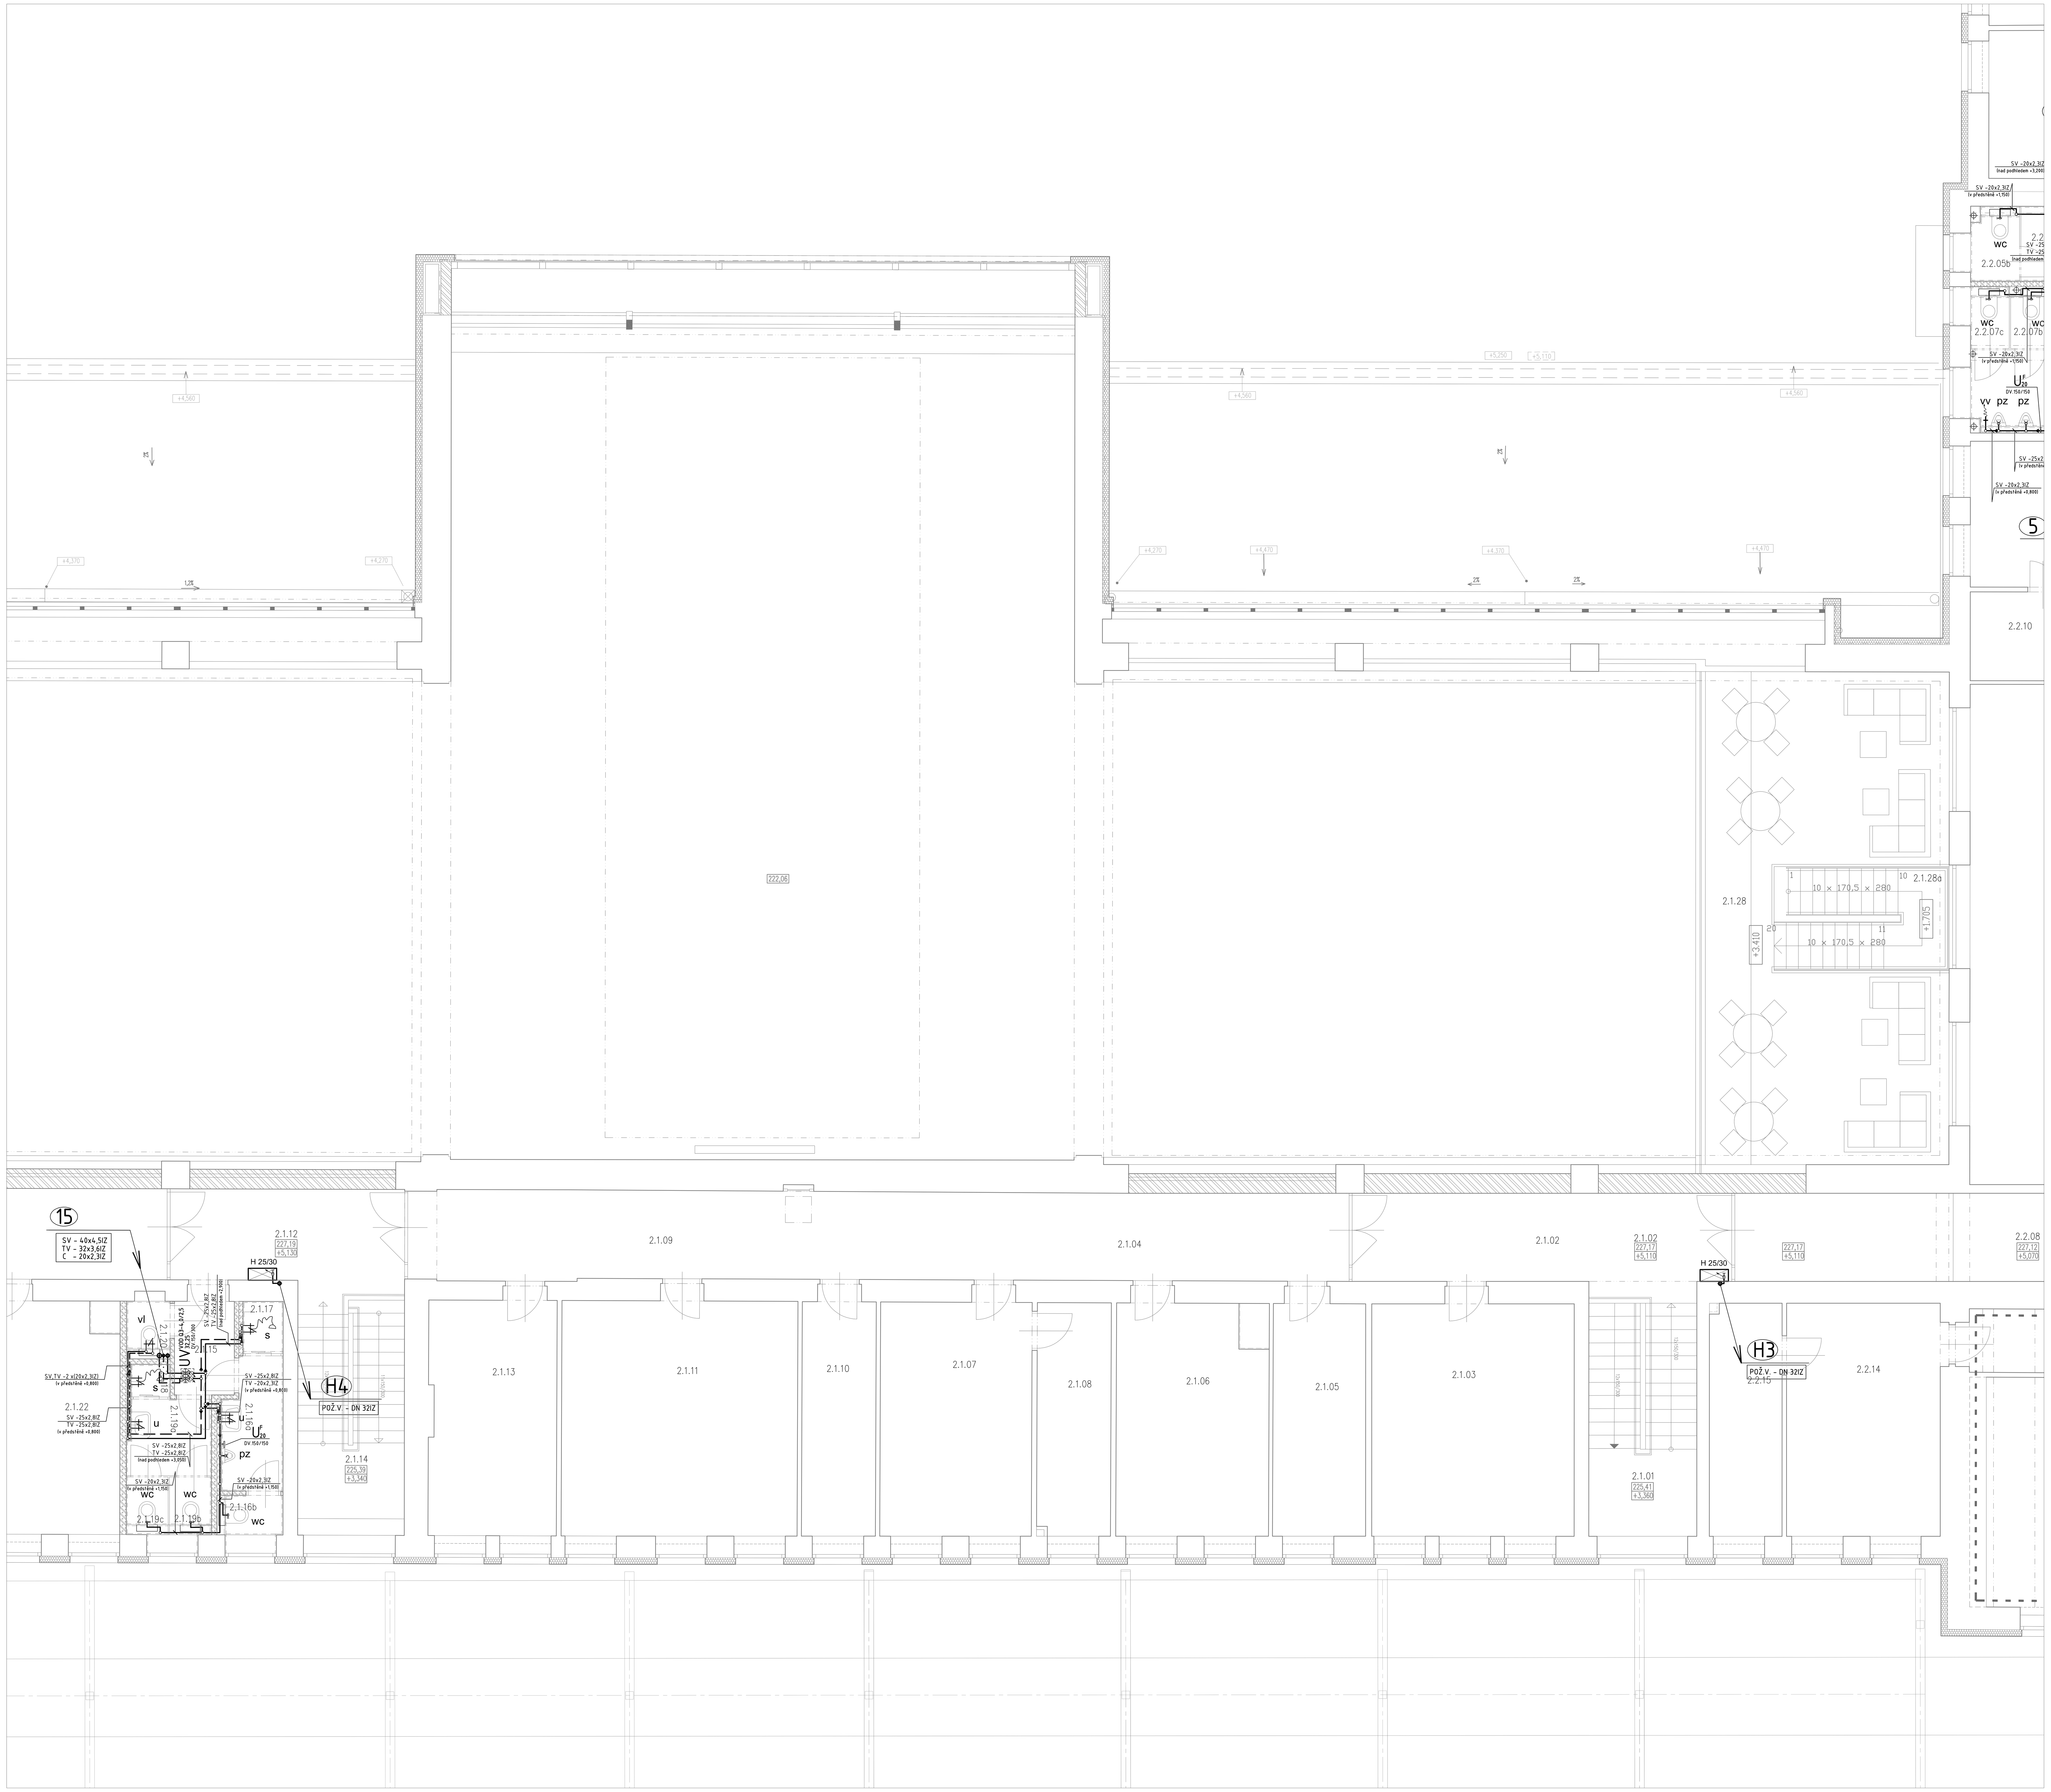

Tabulka místností - Výpravní hala					
Číslo	Jméno	Plocha[m²]	Výška[m]	Sv.výška[m]	Poznámka
2.1.01	Schodiště	12,9	4,89	2,60	
2.1.02	Chodba	19,0	2,80	2,20	
2.1.03	Pronajímatelný prostor	26,2	3,00–3,22		
2.1.04	Chodba	20,6	2,80	2,20	
2.1.05	Vlakové čety – šatna	12,0	3,00–3,22		
2.1.06	Vlakové čety – šatna	19,6	3,00–3,22		
2.1.07	Vlakové čety – šatna	19,6	3,00–3,22		
2.1.08	Vlakové čety – šatna	9,3	3,00–3,22		
2.1.09	Vlakové čety – chodba + šatna	24,2	2,80	2,20	
2.1.10	Vlakové čety – pokoj	9,8	3,00–3,22		
2.1.11	Vlakové čety – pokoj	30,3	3,00–3,22		
2.1.12	Vlakové čety – chodba	12,5	2,90	2,20	
2.1.13	Vlakové čety – pokoj	16,6	3,00–3,22		
2.1.14	Schodiště	12,5	4,89	2,60	
2.1.15	Vlakové čety – WC– chodba	3,3	3,01–3,23	2,60	
2.1.16a	Vlakové čety – WC muži – předsíň	4,0	3,01–3,23	2,60	
2.1.16b	Vlakové čety – WC muži – kabina	1,3	3,01–3,23	2,79	
2.1.17	Vlakové čety – WC muži – sprcha	1,1	3,01–3,23	2,60	
2.1.18	Vlakové čety – WC ženy – sprcha	0,7	3,01–3,23	2,60	
2.1.19a	Vlakové čety – WC ženy – předsíň	3,4	3,01–3,23	2,60	
2.1.19b	Vlakové čety – WC ženy – kabina	1,1	3,01–3,23	2,79	
2.1.19c	Vlakové čety – WC ženy – kabina	1,1	3,01–3,23	2,79	
2.1.20	Vlakové čety – úklidová místnost	1,3	3,01–3,23	2,60	
2.1.21	Vlakové čety – chodba	28,0	2,90	2,20	
2.1.22	Vlakové čety – pokoj	18,3	3,01–3,23		
2.1.23	Vlakové čety – pokoj	18,9	3,01–3,23		
2.1.24	Vlakové čety – pokoj	14,3	3,01–3,23		
2.1.25	Vlakové čety – předsíň	4,5	3,01–3,23	2,60	
2.1.26	Vlakové čety – pokoj	10,0	3,01–3,23		
2.1.27	Podstřešní prostor	148,2	0–1,290		
2.1.28	Terasa kavárny	53,8	4,89		
2.1.28a	Schodiště kavárna	8,6	6,37		

LEGENDA VODOVODU :

- POŽÁRNÍ VODOVOD
  rozvody z ocelových trubek závitových pozinkovaných tř.A
- STUDENÁ VODA – ležatý rozvod
  rozvody z plastového potrubí PP-RCT, S4
- TEPLÁ VODA (TV) – ležatý rozvod
  rozvody z plastového potrubí PP-RCT, S4
- CIRKULACE – ležatý rozvod
  rozvody z plastového potrubí PP-RCT, S4
- STUDENÁ VODA – připojovací potrubí
  rozvody z plastového potrubí PP-RCT, S4
- TEPLÁ VODA (TV) – připojovací potrubí
  rozvody z plastového potrubí PP-RCT, S4
- H 25/30 — HYDRANTOVÁ SKŘÍŇ S TVAROVĚ STÁLOU HADICÍ ⌀25mm, dl.30m
- UV VOD Q3-2,5/2,5 25,20 DV.300/150 — BYTOVÉ UZÁVĚRY S VODOMĚRY S DÁLKOVÝM ODEČTEM (ve svislé stoupající poloze) V NICE S DVÍŘKY S.H.
  SV KK-DN25, VODOMĚR Q3-2,5
  TV KK-DN20, VODOMĚR Q3-2,5
- U^{F}_{SV} — KULOVÝ KOHOUT S FILTREM (FILTERBALL)
  SV -DN
- $U_{SV, TV, C}$ — SKUPINA UZÁVĚRŮ NA PATĚ STOUPAČKY
  KULOVÉ KOHOUTY S VYPOUŠTĚNÍM (DN v pořadí SV, TV, C)
  NA CIRKULACI NAVÍC TERMOSTATICKÝ REGULAČNÍ VENTIL
- Up_{DN} — SESTAVA ARMATUR NA PŘIPOJENÍ HYDRANTOVÝCH SYSTÉMŮ, KULOVÝ KOHOUT S VYPOUŠTĚNÍM DN, ZPĚTNÝ VENTIL DN, VYPOUŠTĚCÍ KULOVÝ KOHOUT DN15
- (5) SV, TV, C — STUDENÁ VODA, TEPLÁ VODA, CIRKULACE
  STUDENÁ VODA rozvody z plastového potrubí PP-RCT; S4
  TEPLÁ VODA A CIRKULACE rozvody z plastového potrubí PP-RCT, S4
- (H1) DN — POŽÁRNÍ VODOVOD – HYDRANTOVÁ STOUPAČKA
  rozvody z ocelových trubek závitových pozinkovaných tř.A

POZNÁMKA :

- V CHRÁNĚNÝCH ÚNIKOVÝCH CESTÁCH BUDE POUŽITA TEPELNÁ IZOLACE Z MINERÁLNÍ VLNY
- PROSTUPY KOVOVÝCH POTRUBÍ POŽÁRNĚ DĚLÍCÍMI KONSTRUKCEMI BUDOU UTĚSNĚNY POŽÁRNÍM TMELEM PODLE MONTÁŽNÍHO NÁVODU DODAVATELE UCPÁVEK
- VŠECHNY PROSTUPY PLASTOVÉHO POTRUBÍ KANALIZACE A VODOVODU POŽÁRNĚ DĚLÍCÍMI KONSTRUKCEMI BUDOU OPATŘENY POŽÁRNÍMI MANŽETAMI, RESP. TMELEM PODLE MONTÁŽNÍHO NÁVODU DODAVATELE UCPÁVEK
- PŘESNÉ POLOHY POTRUBÍ V JÁDRECH, PŘIZDÍVKÁCH I POD STROPEM SUTERÉNU A JEJICH KOORDINACE JE SOUČÁSTÍ STAVEBNÍ ČÁSTI
- PRO SYSTÉM VNITŘNÍHO SPOTŘEBNÍHO I POŽÁRNÍHO VODOVODU MUSÍ BÝT POUŽITY VŠECHNY PRVKY VČETNĚ VÝTOKOVÝCH VENTILŮ A BATERIÍ URČENÉ PRO PROVOZNÍ PŘETLAK 10 BARŮ

LEGENDA TEPELNÉ IZOLACE :

POTRUBÍ STUDENÉ VODY

PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ	NÁVLEKOVÁ IZOLACE – PĚNOVÉ PE, TL. 9MM
STOUPAČKY	NÁVLEKOVÁ IZOLACE – PĚNOVÉ PE, TL. 20MM
LEŽATÝ ROZVOD SV+POŽ.V	IZOLAČNÍ POUZDRA – MINERÁLNÍ VLNA, TL. 30MM

POTRUBÍ TEPLÉ VODY A CIRKULACE

PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ TV	NÁVLEKOVÁ IZOLACE – PĚNOVÉ PE, TL. 9MM	
STOUPAČKY, LEŽATÝ ROZVOD	PP-RCT D20-D25	IZOLAČNÍ POUZDRA – MINERÁLNÍ VLNA, TL. 30MM
	PP-RCT D32-D50	IZOLAČNÍ POUZDRA – MINERÁLNÍ VLNA, TL. 40MM
	PP-RCT D63-D110	IZOLAČNÍ POUZDRA – MINERÁLNÍ VLNA, TL. 50MM

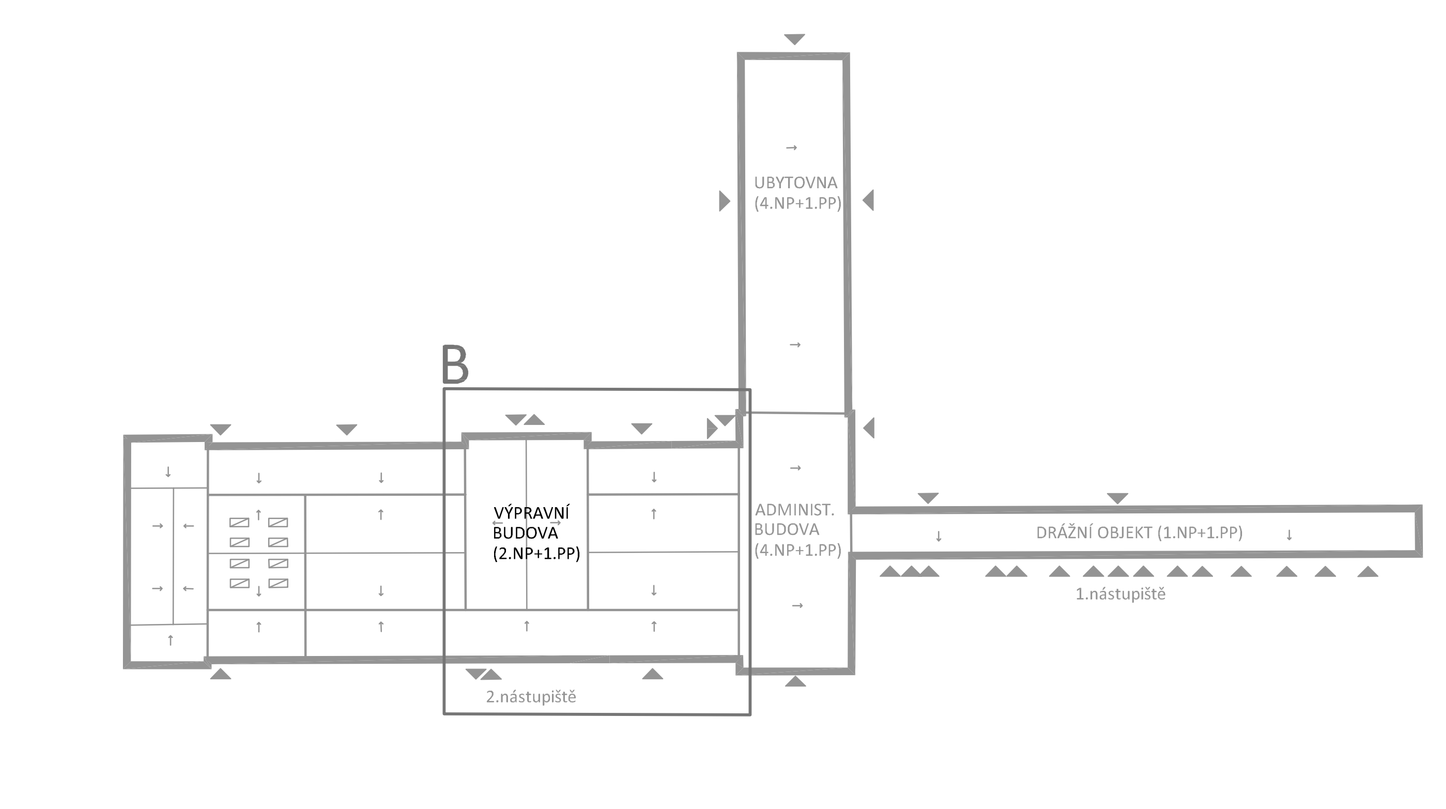

ZMĚNA	DATUM	PODPIS

OBJEDNATEL

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00
Oblastní ředitelství Praha
Praha 7, Partyzánská 24, PSČ 170 00

S-JTSK ±0,000=222,06MN.M. BPV

PROJEKTY ZDRAVOTNĚ TECHNICKÝCH INSTALACÍ
CHORUŠICKÁ 464/15, 181 00 PRAHA 8 IČO 62574400

Ing.Pavel Vainer, Chorušická 464/15, Praha 8 – Čimice, Tel.: 606 331 454, e-mail: pvainer@volny.cz

PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLA	
ING.P.VAINER	ING.P.VAINER	ING.R.PROVAZNÍK	M.PRAŽSKÝ

REKONSTRUKCE VÝPRAVNÍ BUDOVY V ŽST BEROUN
Nádraží 129, 266 01 Beroun
SO 110–Rekonstrukce objektu
DIL D12 Vnitřní vodovod

ČÍSLO ZAKÁZKY	2–0478–00/40
DOKUMENTACE	DSP+DPS
MĚŘÍTKO	1:50
DATUM	12.2018
POČET FORMÁTŮ	21XA4

OBSAH PŘÍLOHY
ZDRAVOTNÍ TECHNIKA – VODOVOD
Půdorys 2.NP B

ČÁST	ČÍSLO PŘÍLOHY	ČÍSLO KOPIE
E	72B	

KÓD

DOKUMENTACI LZE UŽÍVAT POUZE VE SMYSLU PŘÍSLUŠNÉ SMLOUVY O DÍLO. VÝKRES, ČI JEHO ČÁST, MŮŽE BÝT KOPÍROVÁN NEBO JINÝM ZPŮSOBEM ROZŠIŘOVÁN POUZE PO PŘEDCHOZÍM SOUHLASU VPÚ DECO PRAHA a.s.