VÝŘEZ ČÁSTI "C" :

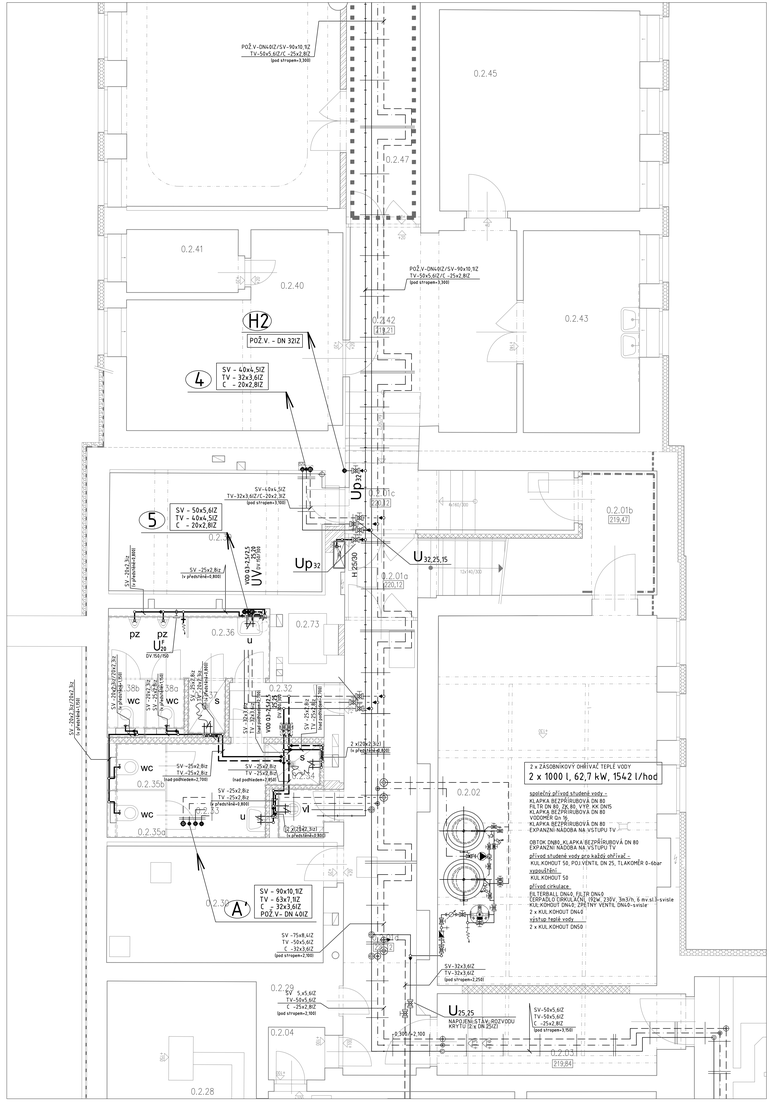

VÝŘEZ ČÁSTI "D" :

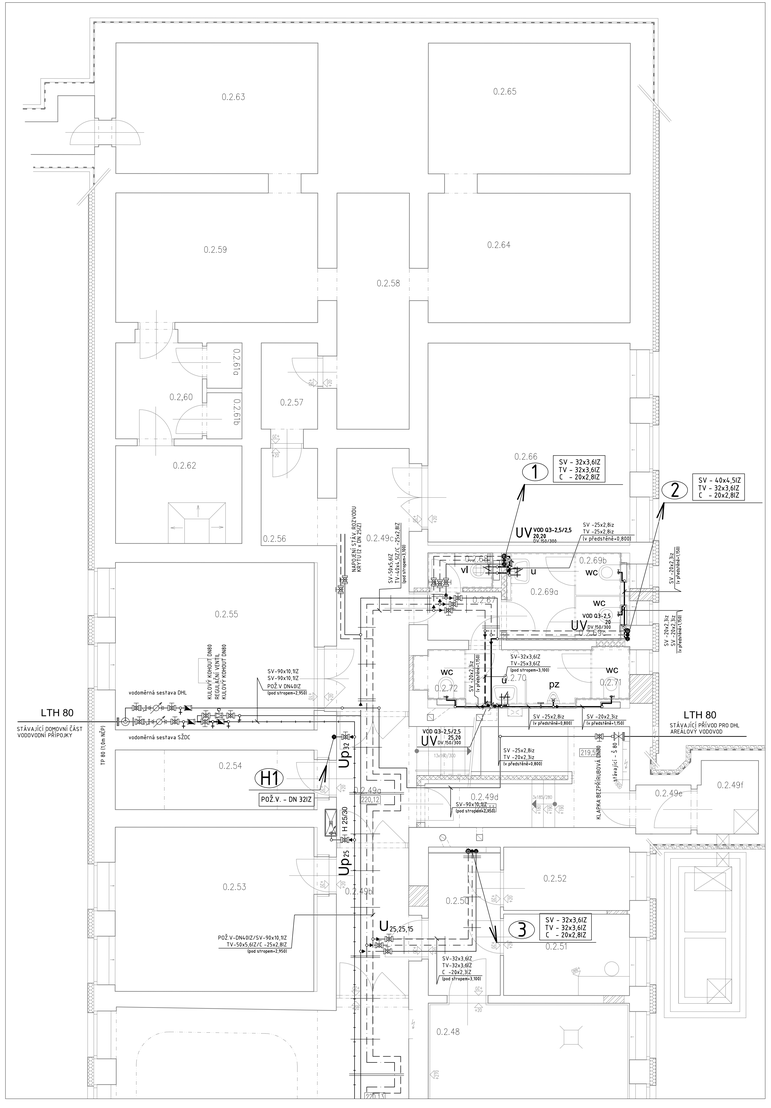

Tabulka místností - Administrativní budova

Číslo	Jméno	Plocha[m²]	Výška[m]	Sv.výška[m]	Poznámka
0.2.01a	Schodiště	4,0	3,21	2,60	
0.2.01b	Chodba	10,6	2,49	–	
0.2.01c	Chodba	9,3	3,21	2,60	
0.2.01d	Chodba	21,5	3,21	2,60	
0.2.02	Výměníková stanice, kotelna	51,2	3,30	3,00	
0.2.03	Chodba	11,9	3,30	3,10	
0.2.04	Sklepní prostor	2,1	2,30	–	
0.2.05	Sklepní prostor	9,3	2,30	–	
0.2.06	Sklepní prostor	5,0	2,30	–	
0.2.07	Sklepní prostor	3,1	2,30	–	
0.2.08	Sklepní prostor	8,0	2,30	–	
0.2.09	Sklepní prostor	8,9	2,40	–	
0.2.10	Sklepní prostor	5,3	2,30	–	
0.2.11	Sklepní prostor	4,5	2,30	–	
0.2.12	Sklepní prostor	1,3	2,30	–	
0.2.13	Sklepní prostor	1,3	2,30	–	
0.2.14	Sklepní prostor	5,0	2,30	–	
0.2.15	Sklepní prostor	21,7	2,30	–	
0.2.16a	Sklepní prostor	7,1	2,30	–	
0.2.16b	Únikový vjez	–	–	–	
0.2.17	Kabelová místnost	12,1	2,30	–	
0.2.18	Sklepní prostor	10,2	2,30	–	
0.2.19	Sklepní prostor	14,7	2,30	–	
0.2.20	Sklepní prostor	11,1	2,30	–	
0.2.21	Sklepní prostor	9,0	2,30	–	
0.2.22	Sklepní prostor	5,3	2,30	–	
0.2.23	Sklepní prostor	9,9	2,30	–	
0.2.24	Sklepní prostor	6,1	2,30	–	
0.2.25	Sklepní prostor	6,2	2,30	–	
0.2.26	Sklepní prostor	3,8	2,30	–	
0.2.27	Sklepní prostor	2,4	2,30	–	
0.2.28	Sklepní prostor	14,2	2,39	–	
0.2.29	Sklepní prostor	1,6	?	–	
0.2.30	Sklepní prostor	16,0	2,67	–	
0.2.31	Okládová místnost	1,6	2,67	2,50	
0.2.32	WC- chodba	3,5	2,67	2,50	
0.2.33	WC ženy – předsíň	5,7	2,67	2,50	
0.2.34	WC ženy – sprcha	1,3	2,67	2,50	
0.2.35a	WC ženy – kabina	1,4	2,67	2,50	
0.2.35b	WC ženy – kabina	1,4	2,67	2,50	
0.2.36	WC muži – předsíň	6,0	2,67	2,50	
0.2.37	WC muži – sprcha	1,2	2,67	2,50	
0.2.38a	WC muži – kabina	1,1	2,67	2,50	
0.2.38b	WC muži – kabina	1,1	2,67	2,50	
0.2.39	Sklepní prostor	16,6	1,07–3,13	–	
0.2.40	Sklepní prostor	20,8	4,04	–	
0.2.41	Sklepní prostor	4,4	4,04	–	
0.2.42	Chodba	22,6	3,53–4,41	–	
0.2.43	Rozvodna topení	14,3	3,90	–	
0.2.44	Sklad SŽDC	96,1	3,61–4,05	–	
0.2.45	Kabelová místnost	24,1	3,86	–	
0.2.46	Kotelna	25,0	3,61–4,05	–	
0.2.47	Chodba	16,9	4,05	–	
0.2.48	Sklepní prostor	26,4	3,24	–	
0.2.49a	Schodiště	6,1	3,24	2,60	
0.2.49b	Chodba	7,1	2,60–3,22	–	
0.2.49c	Chodba	12,7	2,60–3,22	–	
0.2.49d	Chodba	10,4	2,43	–	
0.2.49e	Přečerpávací stanice	1,7	?	–	
0.2.49f	Přečerpávací stanice	2,8	?	–	
0.2.50	Sklepní prostor	6,5	3,51	–	
0.2.51	Sklepní prostor	6,2	3,17	–	
0.2.52	Sklepní prostor	4,8	3,23	–	
0.2.53	Sklepní prostor	20,2	3,13	–	
0.2.54	Sklepní prostor	7,5	1,91	–	
0.2.55	Sklepní prostor	20,5	3,16	–	
0.2.56	Sklepní prostor	3,8	2,65	–	
0.2.57	Sklepní prostor	3,3	2,62	–	
0.2.58	Sklepní prostor	10,6	2,67	–	
0.2.59	Sklepní prostor	16,5	2,69	–	
0.2.60	Sklepní prostor	5,3	2,69	–	
0.2.61a	Sklepní prostor	1,0	2,69	–	
0.2.61b	Sklepní prostor	1,0	2,69	–	
0.2.62	Sklepní prostor	7,5	2,65	–	
0.2.63	Sklepní prostor	15,8	2,70	–	
0.2.64	Sklepní prostor	16,4	2,70	–	
0.2.65	Sklepní prostor	15,8	2,70	–	
0.2.66	Sklepní prostor	24,7	3,16	–	
0.2.67	WC – chodba	2,6	3,16	2,60	
0.2.68	WC – úklidová místnost	1,4	3,16	2,60	
0.2.69a	WC ženy – předsíň	3,4	3,16	2,60	
0.2.69b	WC ženy – kabina	1,2	3,16	2,60	
0.2.69c	WC ženy – kabina	1,2	3,16	2,60	
0.2.70	WC muži – předsíň	3,7	3,16	2,60	
0.2.71	WC muži – kabina	1,6	3,16	2,60	
0.2.72	WC muži – kabina	1,4	3,16	2,60	
0.2.73	Šachta nákladního výtahu	1,1	0,00	–	
0.2.74	Chodba	19,8	2,62	–	

LEGENDA VODOVODU :

- POŽÁRNÍ VODOVOD rozvody z ocelových trubek závitových pozinkovaných tř.A
- STUDENÁ VODA – ležatý rozvod rozvody z plastového potrubí PP-RCT, S4
- TEPLÁ VODA (TV) – ležatý rozvod rozvody z plastového potrubí PP-RCT, S4
- CIRKULACE – ležatý rozvod rozvody z plastového potrubí PP-RCT, S4
- STUDENÁ VODA – připojovací potrubí rozvody z plastového potrubí PP-RCT, S4
- TEPLÁ VODA (TV) – připojovací potrubí rozvody z plastového potrubí PP-RCT, S4

H 25/30 — HYDRANTOVÁ SKŘÍŇ S TVAROVÉ STÁLOU HADICÍ Ø25mm, dl.30m

UV VDD 03-2,5/2,5 25,25 DV 050/050 — BYTOVÉ UZÁVĚRY S VODOMĚRY S DÁLKOVÝM ODEČTEM (ve svislé stoupající poloze) V NICE S DVÍŘKY S.H.
SV KK-DN25, VODOMĚR Q3-2,5
TV KK-DN25, VODOMĚR Q3-2,5

U^{F}_{SV} — KULOVÝ KOHOUT S FILTREM (FILTERBALL) SV -DN

$U_{SV,\ TV,\ C}$ — SKUPINA UZÁVĚRŮ NA PATĚ STOUPAČKY
KULOVÉ KOHOUTY S VYPOUŠTĚNÍM (DN v pořadí SV, TV, C)
NA CIRKULACI NAVÍC TERMOSTATICKÝ REGULAČNÍ VENTIL

Up_{DN} — SESTAVA ARMATUR NA PŘÍPOJENÍ HYDRANTOVÝCH SYSTÉMŮ, KULOVÝ KOHOUT S VYPOUŠTĚNÍM DN, ZPĚTNÝ VENTIL DN, VYPOUŠTĚCÍ KULOVÝ KOHOUT DN15

5 SV, TV, C — STUDENÁ VODA, TEPLÁ VODA, CIRKULACE
STUDENÁ VODA rozvody z plastového potrubí PP-RCT, S4
TEPLÁ VODA A CIRKULACE rozvody z plastového potrubí PP-RCT, S4

H1 DN — POŽÁRNÍ VODOVOD - HYDRANTOVÁ STOUPAČKA
rozvody z ocelových trubek závitových pozinkovaných tř.A

POZNÁMKA :

- V OHRANIČENÝCH ÚNIKOVÝCH CESTÁCH BUDE POUŽITA TEPELNÁ IZOLACE Z MINERÁLNÍ VLNY
- PROSTUPY KOVOVÝCH POTRUBÍ POŽÁRNĚ DĚLÍCÍMI KONSTRUKCEMI BUDOU UTĚSNĚNY POŽÁRNÍM TMELEM PODLE MONTÁŽNÍHO NÁVODU DODAVATELE UCPÁVEK
- VŠECHNY PROSTUPY PLASTOVÉHO POTRUBÍ KANALIZACE A VODOVODU POŽÁRNĚ DĚLÍCÍM KONSTRUKCEMI BUDOU OPATŘENY POŽÁRNÍMI MANŽETAMI, RESP. TMELEM PODLE MONTÁŽNÍHO NÁVODU DODAVATELE UCPÁVEK
- PŘESNÉ POLOHY POTRUBÍ V JÁDRECH, PŘÍZDIVKÁCH I POD STROPEM SUTERÉNU A JEJICH KOORDINACE JE SOUČÁSTÍ STAVEBNÍ ČÁSTI
- PRO SYSTÉM VNITŘNÍHO SPOTŘEBNÍHO I POŽÁRNÍHO VODOVODU MUSÍ BÝT POUŽITY VŠECHNY PRVKY VČETNĚ VÝTOKOVÝCH VENTILŮ A BATERIÍ URČENÉ PRO PROVOZNÍ PŘETLAK 10 BARŮ

LEGENDA TEPELNÉ IZOLACE :

POTRUBÍ STUDENÉ VODY

PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ	NÁVLEKOVÁ IZOLACE – PĚNOVÉ PE, TL. 9MM
STOUPAČKY	NÁVLEKOVÁ IZOLACE – PĚNOVÉ PE, TL. 20MM
LEŽATÝ ROZVOD SV+POŽ.V	IZOLAČNÍ POUZDRA – MINERÁLNÍ VLNA, TL. 30MM

POTRUBÍ TEPLÉ VODY A CIRKULACE

PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ TV	NÁVLEKOVÁ IZOLACE – PĚNOVÉ PE, TL. 9MM
STOUPAČKY, LEŽATÝ ROZVOD	PP-RCT D20–D25 IZOLAČNÍ POUZDRA – MINERÁLNÍ VLNA, TL. 30MM
	PP-RCT D32–D50 IZOLAČNÍ POUZDRA – MINERÁLNÍ VLNA, TL. 40MM
	PP-RCT D63–D110 IZOLAČNÍ POUZDRA – MINERÁLNÍ VLNA, TL. 50MM

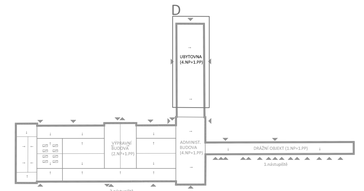

ZMĚNA		DATUM	PODPIS

OBJEDNATEL

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00
Oblastní Ředitelství Praha
Praha 7, Partyzánská 24, PSČ 170 00

S–JTSK ±0,000=222,06M.M. BPV

PROJEKTY ZDRAVOTNĚ TECHNICKÝCH INSTALACÍ

CHORUŠICKÁ 464/15, 181 00 PRAHA 8 IČ: 62579403

PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLA	HIP
ING.P.VAINER	ING.P.VAINER	ING.R.PROVAZNÍK	M.PRAŽSKÝ

Ing.Pavel Vainer
Chorušická 464/15
Praha, 8 Čimice
Tel.: 603 151 454
e-mail: pvainer@volny.cz

REKONSTRUKCE VÝPRAVNÍ BUDOVY V ŽST BEROUN
Nádraží 129, 266 01 Beroun
SO 110–Rekonstrukce objektu

ČÍSLO ZAKÁZKY	2–0478–00/40
DOKUMENTACE	DSP+DPS
MĚŘÍTKO	1:50
DATUM	12.2018
POČET FORMÁTŮ	12xA4

OR, Dl2 Vnitřní vodovod

OBOR	ČÍSLO PŘÍKRESU	ČÍSLO KOPIE
D	55C,D	

DÍLČÍ PŘÍKRES: **ZDRAVOTNÍ TECHNIKA – VODOVOD**
Půdorys 1.PP C,D – PŘÍPOJOVACÍ POTRUBÍ

A00

SKUTEČNOSTI, KTERÉ JSOU PŘEDMĚTEM AUTORSKÉHO ZÁKONA V ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ, JE ZDE ČISTĚ, NEBO JEJICH ČÁSTI, NELZE BEZ PÍSEMNÉHO SOUHLASU AUTORA JINÝM ZPŮSOBEM REPRODUKOVAT NEBO JIM ZPŘÍSTUPNIT TŘETÍM OSOBÁM. PŘI DODRŽENÍ TOHOTO SOUHLASU NEPŘEBÍRÁ AUTOR ODPOVĚDNOST ZA ŠKODY, KTERÉ MOHOU VZNIKNOUT.