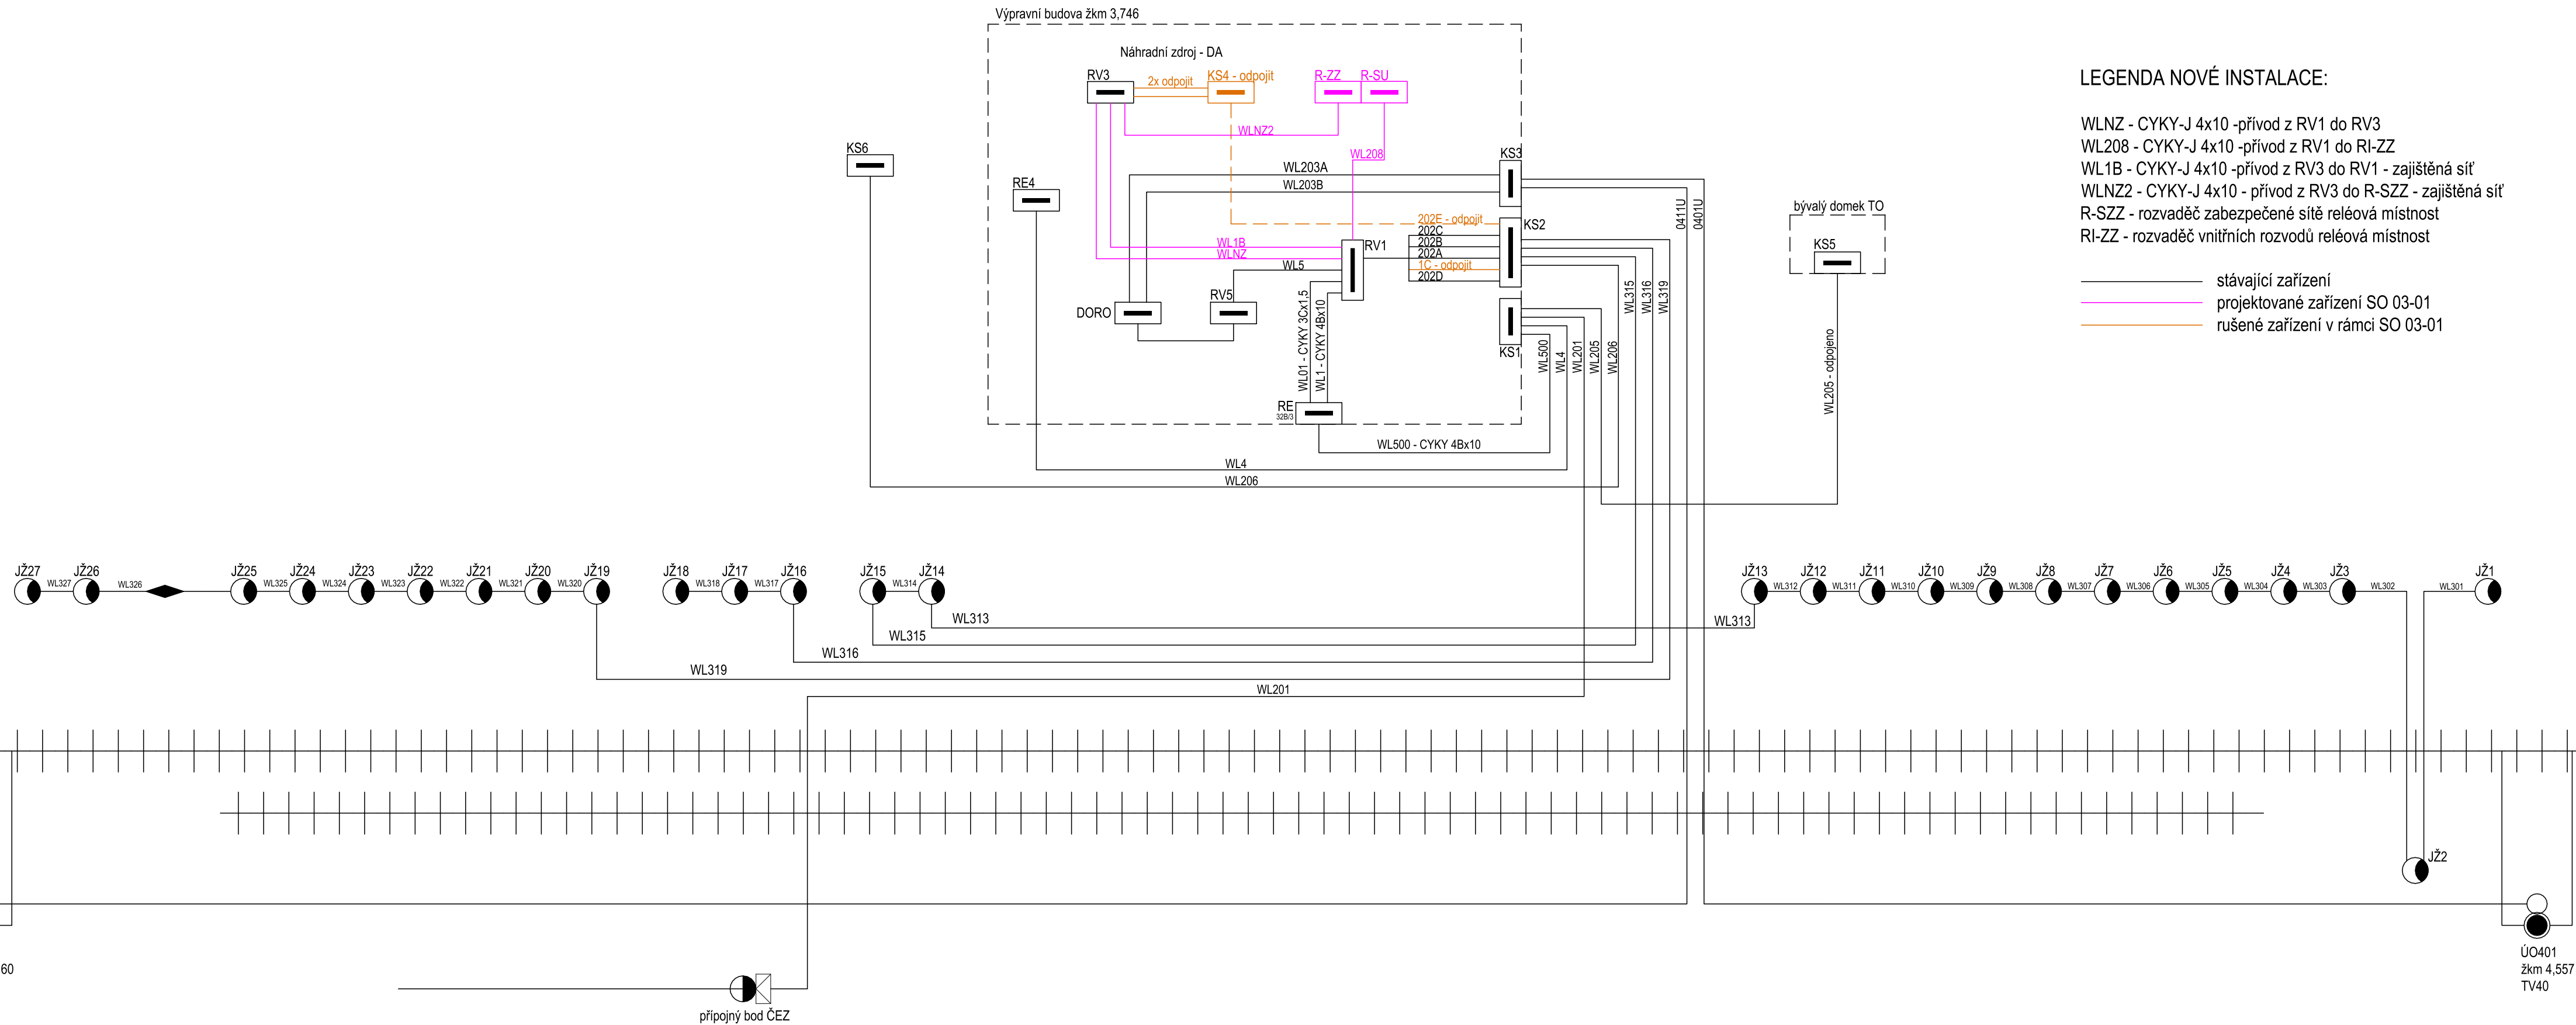







žst. Nové Město nad Cidlinou



LEGENDA NOVÉ INSTALACE:

WLNZ - CYKY-J 4x10 -přívod z RV1 do RV3
 WL208 - CYKY-J 4x10 -přívod z RV1 do RI-ZZ
 WL1B - CYKY-J 4x10 -přívod z RV3 do RV1 - zajištěná síť
 WLNZZ - CYKY-J 4x10 - přívod z RV3 do R-SZZ - zajištěná síť
 R-SZZ - rozvaděč zabezpečené síť reléová místnost
 RI-ZZ - rozvaděč vnitřních rozvodů reléová místnost

- stávající zařízení
 — projektované zařízení SO 03-01
 — rušené zařízení v rámci SO 03-01

INVESTOR STAVBY:		SŽDC s.o., Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1				
OBJEDNATEL PROJEKTU:		SŽDC s.o., Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1				
<div> Pracoviště: 113 Brno</div>	HIP:	Mgr. Petr Vorel		ZAK. ČÍSLO:	SOUPRAVA Č.:	
	ODP.PROJ.:	Ing. Marek Vývoda		19-079-30-113		
	NAVRHL:	Ing. Martin Vánský		DATUM:	STUPEŇ:	
	KONTROLOVAL:	Ing. Marek Vývoda		10/2019		
STAVBA:		Oprava zabezpečovacího zařízení v žst. Nové Město nad Cidlinou			DSP	
OBJEKT:		SO 03-01 Oprava napájení SZZ			ČÁST:	Číslo přílohy:
VÝKRES:		Přehledové schéma			D.2.3	
					02	