


KRIŽAN - PROJEKCE, MONTÁŽ A REVIZE

ELEKTROINSTALACE, HROMOSVOD, MĚŘENÍ A REGULACE

STRÁŽKY 21, 403 40, ÚSTÍ NAD LABEM, tel./fax. 472 743 567, mobil 603 709 577

E-03 – ZAPOJENÍ OKRUHŮ ELEKTRO


ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	TECHN. KONTROLA	KRIŽAN-PROJEKCE, MONTÁŽ, REVIZE <i>Strážky 72</i> <i>403 40 Ústí nad Labem</i> <i>Tel. 737 502 724</i> <i>krizan@centrum.cz</i>	
Ing.Vlastimil Křižan	Martin Křižan			
Investor: SŽDC s.p., Dlážděná 1003/7, Praha 1				
Název akce: KADAŇ ON – OPRAVY VPP vč.WC A FASÁDY ELEKTROINSTALACE			Místo:	Kadaň
			Účel :	DPS
			Zak. číslo:	07/2020
			Datum :	Únor 2020

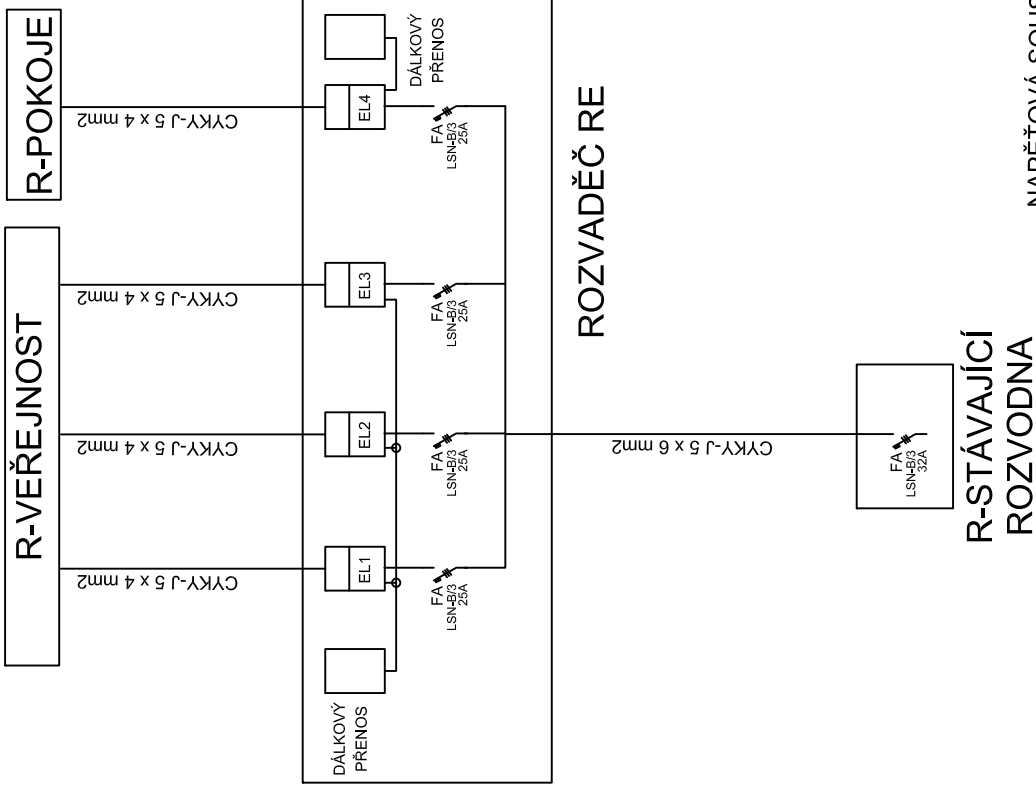

NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA : 3NPE ~50Hz, 230/400V TN-C-S
OCHRANA ČSN 33 2000-4-41 ED.3 : ODPOJENÍM VADNÉ ČÁSTI V SÍTI TN

PROJEKTY KŘÍŽAN STRAŽKY 21, ÚSTÍ N.L. TEL. 603 709 577	DATUM	KADAŇ ON		ROZVADĚČ RE-SCHÉMA NAPÁJENÍ	Zak. č.: 09/2020
	NAVRHL	02/2020	OPRAVY VPP vč.WC A FASÁDY		
		V:KŘÍŽAN	elektroinstalace		E-03.1

ROZVÁDĚČ R-VĚŘEJNOST
3NPE ~50Hz, 230/400V TN-S

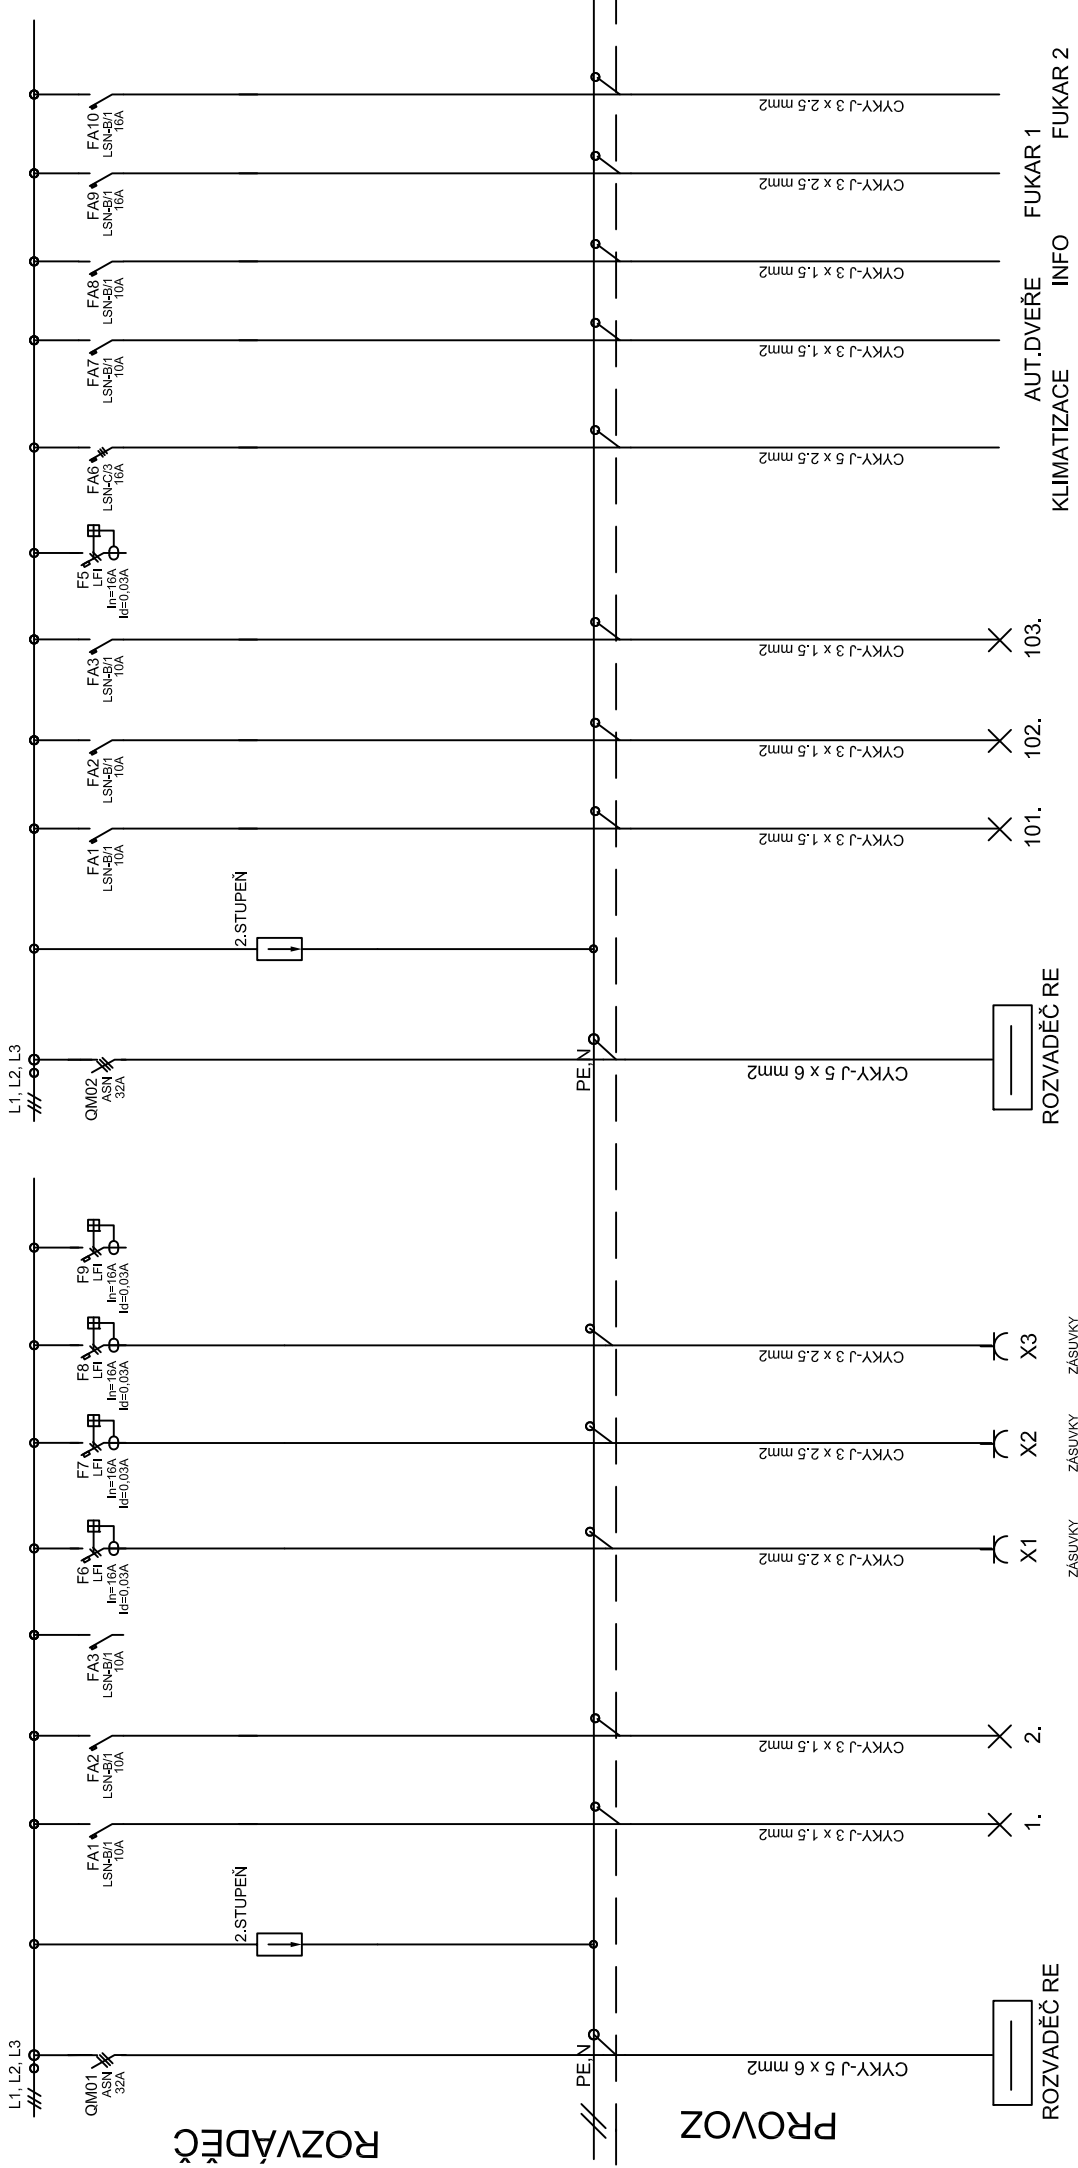


KLIMATIZACE
AUT.DVEŘE
INFO
FUKAR 1
FUKAR 2

NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA : 3NPE ~50Hz, 230/400V TN-C-S
OCHRANA ČSN 33 2000-4-41ED.3 :
ODPOJENÍM VADNÉ ČÁSTI V SÍTI TN
PROUDOVÝM CHRÁNIČEM

PROJEKTY KŘÍŽAN STRAŽKY 21. ÚSTÍ N.L. TEL. 603 709 577	DATUM	KADAŇ ON	
	02/2020	OPRAVY VPP vč.WC	
NAVRHL	V.KŘÍŽAN	ROZVÁDĚČ R-VĚŘEJNOST	
		Zak. č.: 09/2020	
		E-03.2	


ROZVÁDĚČ R-VĚŘEJNOST

3NPE ~50Hz, 230/400V TN-S

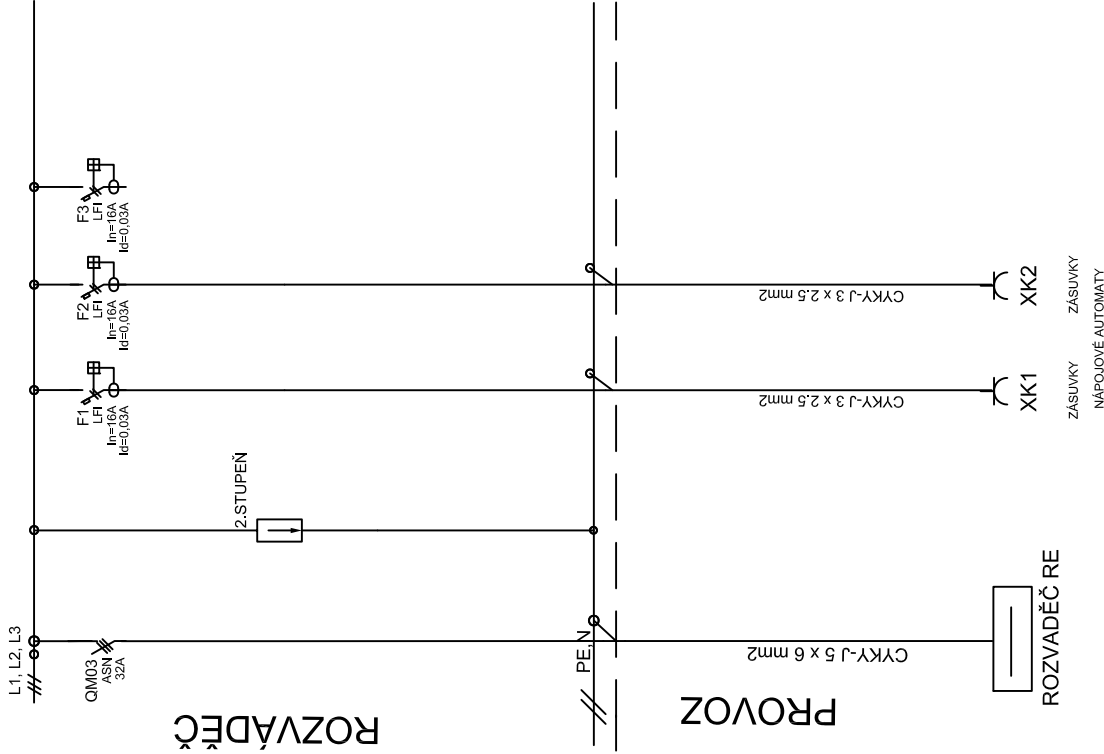

ROZVÁDĚČ R-ROZVODNA-STÁVAJÍCÍ-PŘIDAT DO ROZVADĚČE


3NPE ~50Hz, 230/400V TN-S

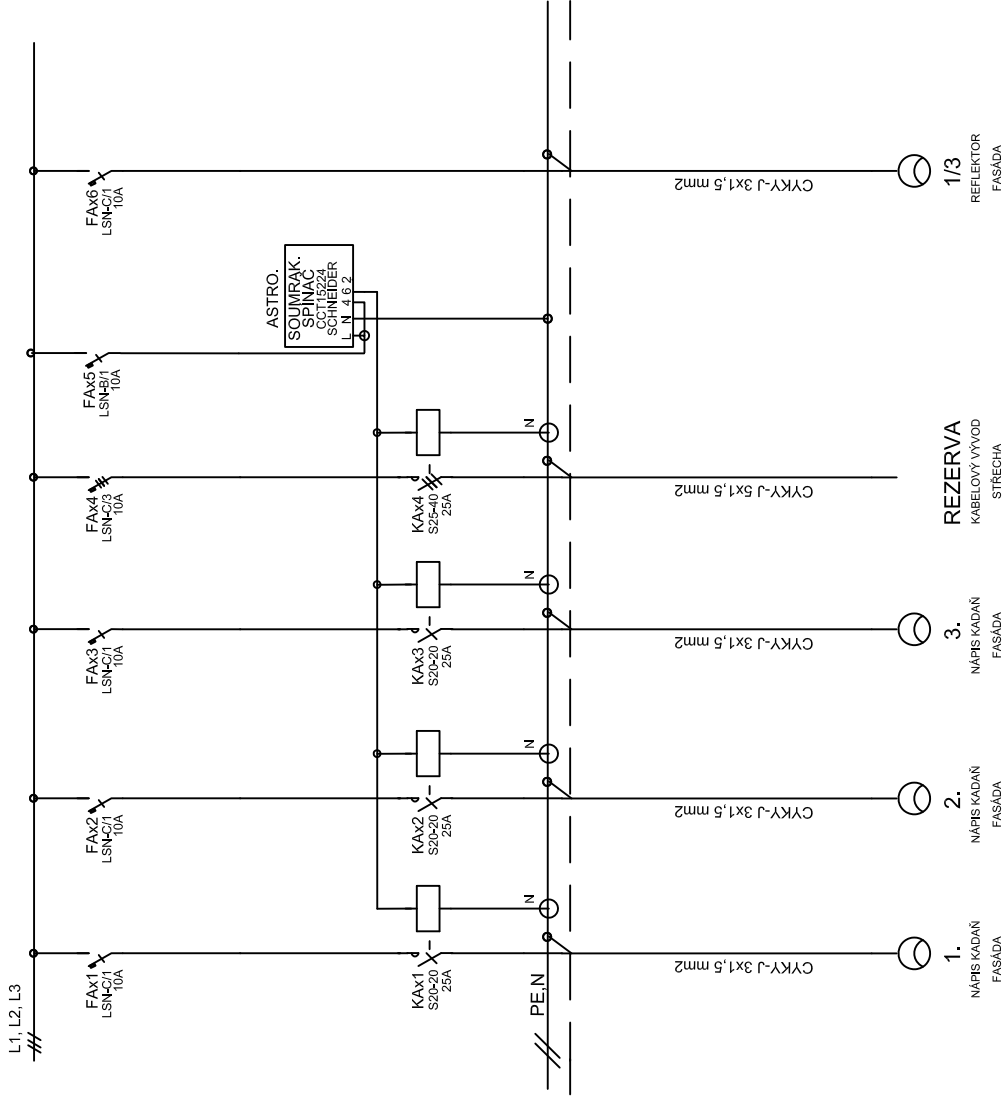

NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA : 3NPE ~50Hz, 230/400V TN-C-S
OCHRANA ČSN 33 2000-4-41ED.3 : ODPojENÍM VADNÉ ČÁSTI V SÍTI TN
PROUDOVÝM CHRÁNIČEM

PROJEKTY KRÍŽAN STRAŽKY 21. ÚSTÍ N.L. TEL. 603 709 577	DATUM 02/2020	KADAŇ ON OPRAVY VPP vč.WC A FASÁDY	ROZVÁDĚČ R-VĚŘEJNOST	Zak. č.: 09/2020 E-03.3
	NAVRHL V.KRÍŽAN	ELEKTROINSTALACE		

SCHÉMA NAPOJENÍ ZDROJE TEPLA

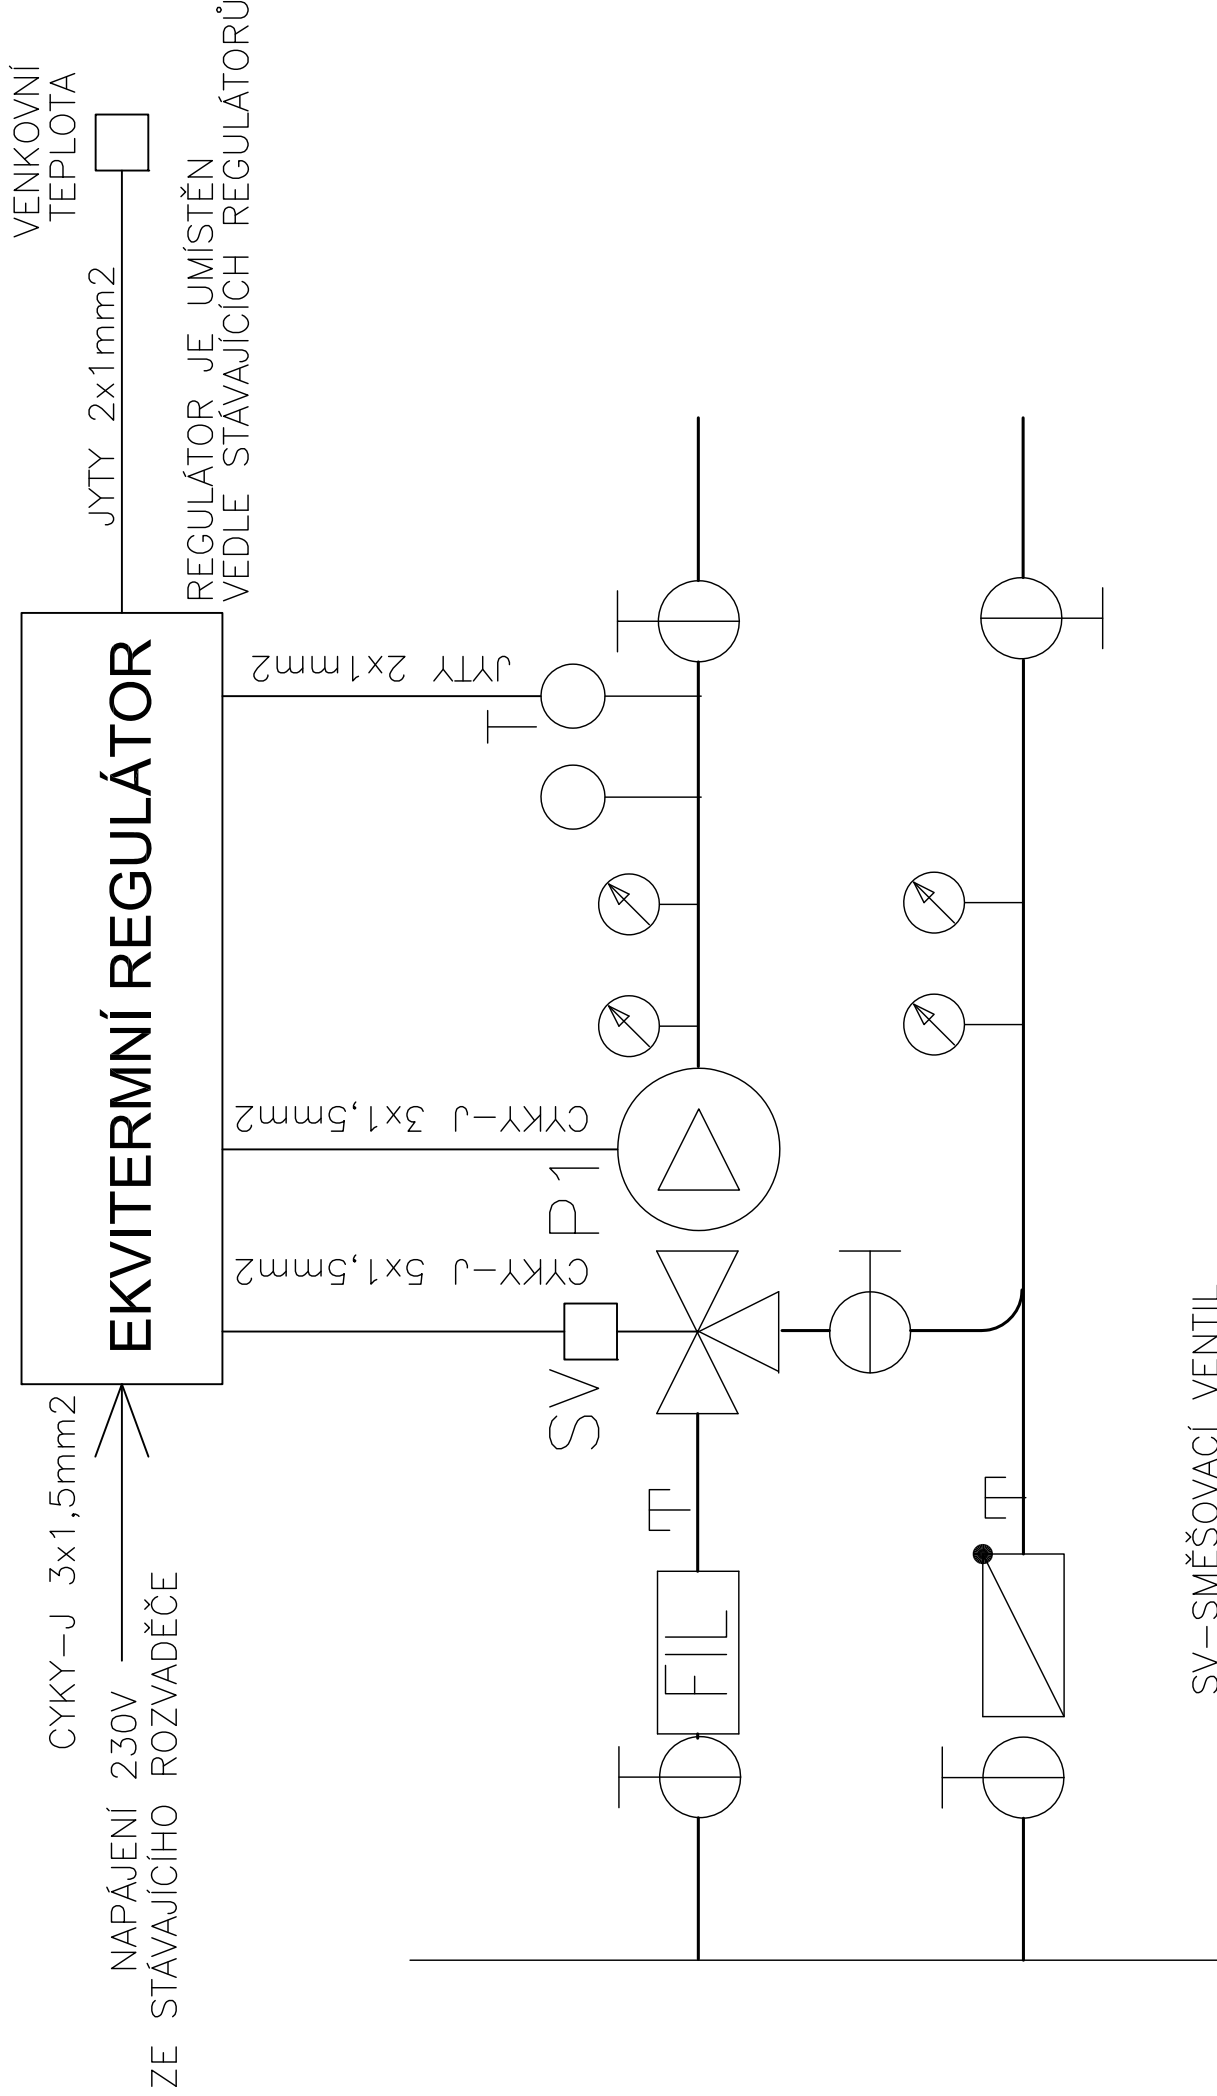

SV – SMĚŠOVACÍ VENTIL
P – OBĚHOVÉ ČERPADLO
T – TEPLOMĚR

PROJEKTY KRÍŽAN STRAŽKY 21, USTÍ L. TEL. 603 709 577	DATUM 02/2020	KADAŇ ON OPRAVY VPP vč.WC A FASÁDY	REGULACE TEPLoty	Zak. č.: 09/2020
	NAVRHL V.KRÍŽAN	elektroinstalace		E-03.4