


Příloha: Orientační zakres plynárenského zařízení. Tato příloha je nedílnou součástí stanoviska č. 5001251794 ze dne 19.02.2016.

Provozovatel DS: RWE GasNet, s.r.o.; Stavebník: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 11000 Praha. K.ú.: Byšice.

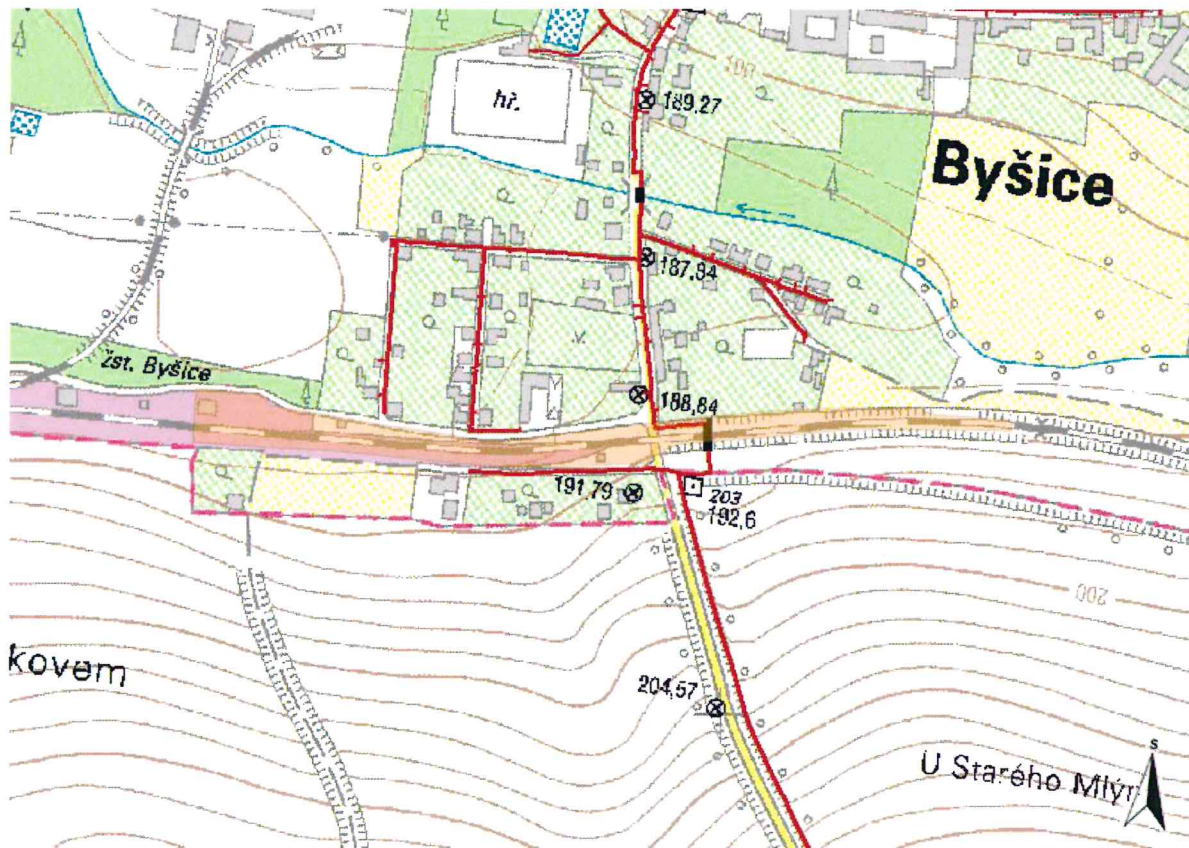

Legenda:

	linie plynovořu
	NTL
	STL
	VTL
	VVTL
	nefunkční
	výstavba
	regulační stanice
	ochranné zařizení
	kabel
	elektrodpřijodka
	kabel protikoroziční ochrany
	anodové uzemnění
	stanice katodové ochrany