


U1

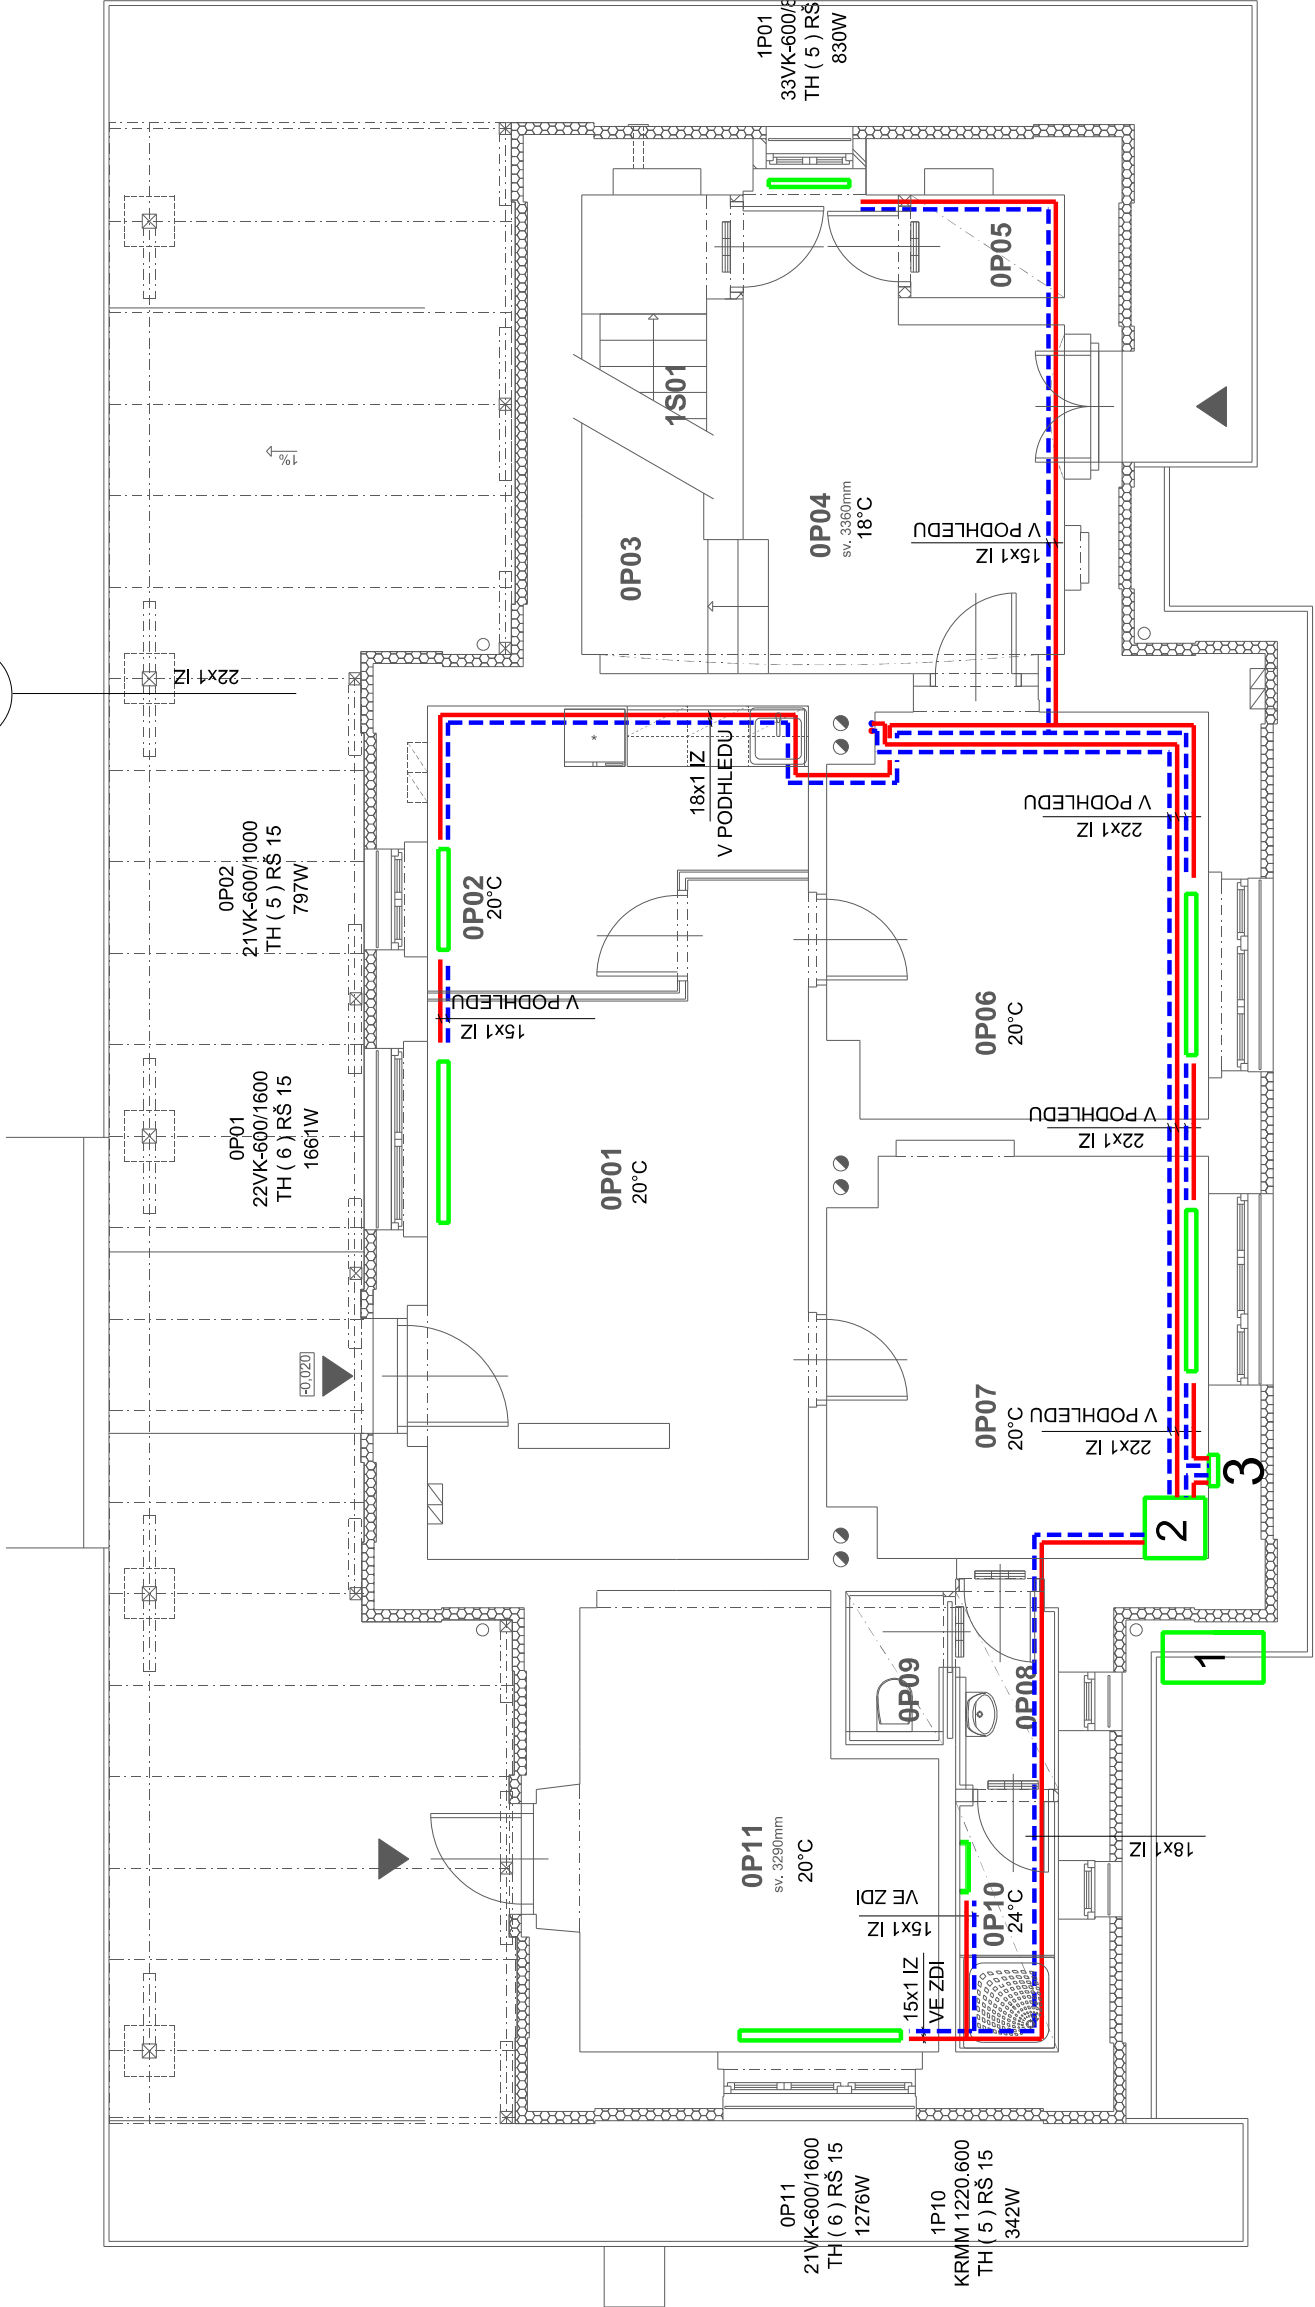

Legenda místností

Číslo	Účel místnosti	Plocha (m²)
OP01	Dopravní kancelář	22,40 m²
OP02	Zároveň	9,15 m²
OP03	Schodiště	7,10 m²
OP04	Chodba	13,00 m²
OP05	Sklad	1,60 m²
OP06	Sklad	14,95 m²
OP07	Šatna	14,80 m²
OP08	Umývadlo	2,00 m²
OP09	WC	1,45 m²
OP10	Sprcha	2,55 m²
OP11	Čekárna	10,95 m²

## LEGENDA

- 1

VENKOVNÍ JEDNOTKA  
TEPELNÉHO ČERPADLO VZDUCH-VODA  
např. AIR X 130  
JM. VÝKON 10,99 kW PŘI -7/35°C  
TOPNÝ FAKTOR 2,85PŘI -7/35°C  
AKUSTICKÝ TLAK 42 dB(A) v 1m
- 2

VNITŘNÍ JEDNOTKA TEPELNÉHO ČERPADLA  
např. AIR MODUL E 15  
ZÁSOBNÍK 185l  
ELEKTROKOTEL 15kW  
NAPĚTÍ 400V  
OBĚHOVÉ ČERPADLO

- PŘÍVODNÍ POTRUBÍ

55/45°C

ZPĚTNÉ POTRUBÍ

21VK-600/1200

DESKOVÉ OTOPNÉ TĚLESO V PROVEDENÍ VK

KRMM 1500.600

TRUBKOVÉ OTOPNÉ TĚLESO

TH

TERMOSTATICKÁ HLAVICE

RŠ

ROHOVÉ ŠROUBENÍ

( 5 )

HODNOTA PŘEDNASTAVENÍ VENTILU

- POTRUBÍ VELENÉ VE STĚNĚ A V PODHLEDU BUDE OPATŘENO  
TEPELNOU IZOLACÍ O MIN TL. 13mm

- ROZVODY BUDOU PROVEDENY Z POTRUBÍ Cu.

- ROZVODY V 1.NP BUDOU VEDENY POD STROPEM, V PODHLEDU, PŘÍPADNĚ VE STĚNĚ.

- ROZVODY V 2.NP BUDOU VEDENY U PODLAHY, PŘÍPADNĚ V PODLAZE ( PODE DVEŘMI ).
- |                 |   |            |  |         |        |  |  |  |  |
|-----------------|---|------------|--|---------|--------|--|--|--|--|
| VED. PROJEKTANT | VYPRACOVAL  | KONTRLOVAL | <b>ING. DANIEL FLORIÁN</b><br>PROJEKTANT VYTÁPĚNÍ, VZDUCHOTECHNIKY A ZTI<br>TYLOVA 731/2, 405 02 DĚČÍN 2<br>TEL. : 723 373 167<br>E - MAIL : daniel.florian @ volny.cz |         |        |  |  |  |  |
| ING. D. FLORIÁN | ING. D. FLORIÁN   |            | DATUM  | MĚŘITKO | STUPEŇ |  |  |  |  |
|                 |   |            | 4. 2020  | 1 : 75  | DSP    |  |  |  |  |
| INVESTOR        | SPRÁVA ŽELEZNIC, státní organizace<br>DLÁŽDĚNÁ 1003/7, 110 00 PRAHA 1 |            | ZAK. ČÍSLO   | FORMÁT  | PÁŘE   |  |  |  |  |
| AKCE            | CHŘIBSKÁ ON - OPRAVA OBJEKTU<br>RYBNÍSTĚ 152, 407 51 RYBNÍSTĚ         |            | P2535-20   | 2A4     |        |  |  |  |  |
| PROFESE         | D. 1. 4. - VYTÁPĚNÍ   |            | ČÍSLO VÝKRESU  |         |        |  |  |  |  |
| NÁZEV           | P2535 001 - 20  |            |  |         |        |  |  |  |  |
| PŮDORYS 1.NP    |   |            |  |         |        |  |  |  |  |