


K1
d75
d110

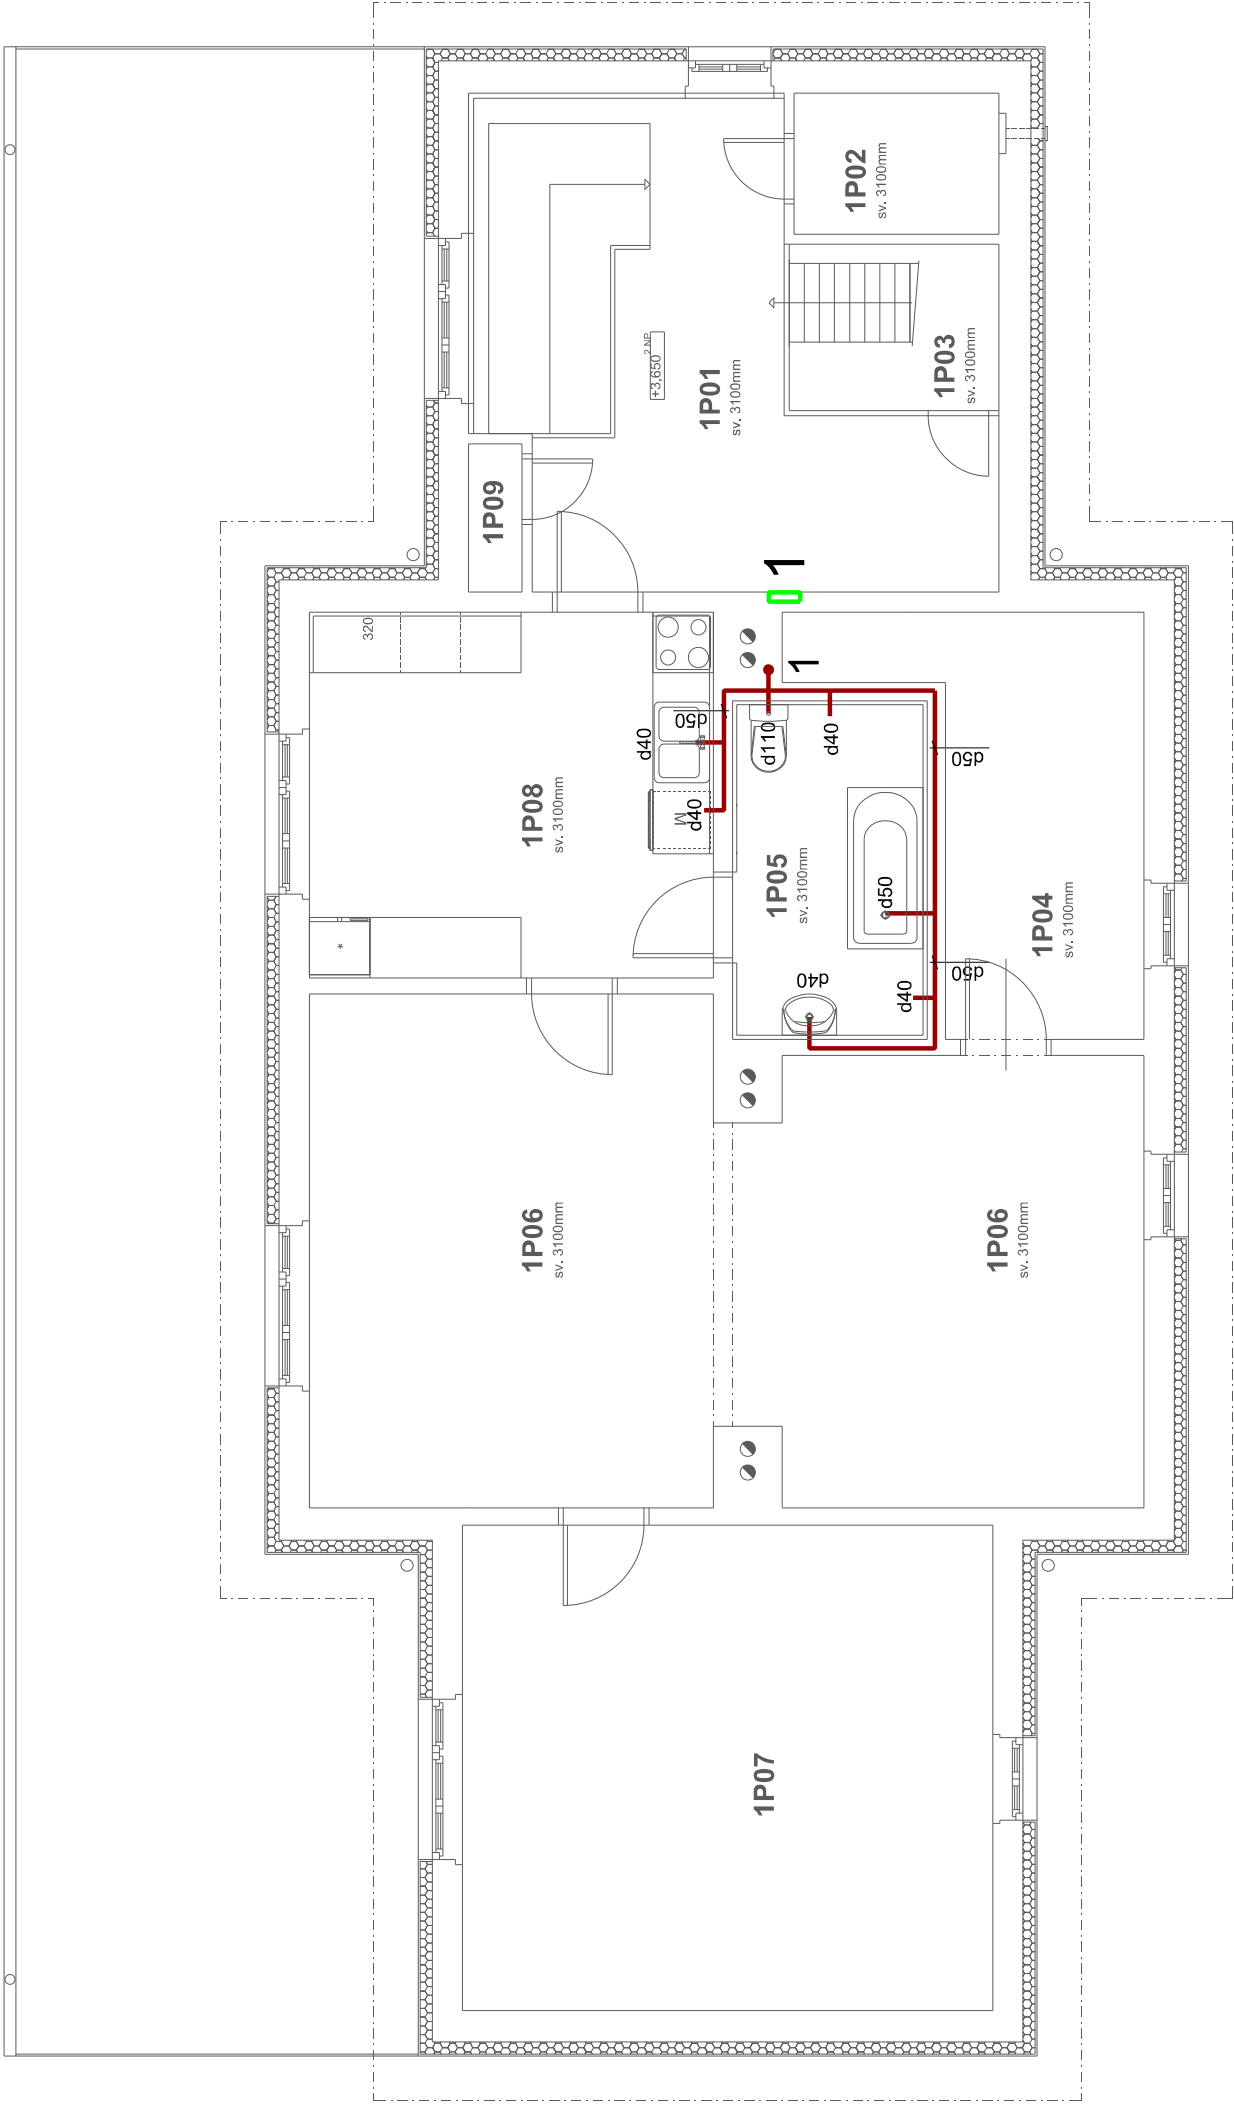

LEGENDA

- 1
- BYTOVÁ MĚŘÍCÍ STANICE PRO ODEČET TEPLA A VODY

1 x MĚŘÍČ SPOTŘEBY TEPLA Qn=1,5m3/h

1 x 2CESTNÝ ZONOVÝ VENTIL S POHONEM

1 x VYVÁŽOVACÍ VENTIL NA ÚT

1 x VODOMĚR NA STV Qn = 0,6m3/h

1 x VODOMĚR NA TV Qn = 0,6m3/h

7 x UZAVÍRACÍ KULOVÝ KOHOUT
- POTRUBÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE

POTRUBÍ KANALIZACE BUDE VEDENO VE STĚNĚ A V PODLAŽE.

POTRUBÍ BUDE PROVEDENO Z PPs A PVC

MINIMÁLNÍ SPÁD PŘIPOJOVACÍHO POTRUBÍ BUDE 3%

MINIMÁLNÍ SPÁD LEŽATÉHO POTRUBÍ BUDE 2%

Legenda místností

Číslo	Účel místnosti	Plocha (m²)
1P01	Chodba	13,90 m²
1P02	Komora	2,85 m²
1P03	Schodiště	3,45 m²
1P04	Pokoj	9,50 m²
1P05	Koupelna	6,50 m²
1P06	Pokoj	38,60 m²
1P07	Pokoj	25,35 m²
1P08	Kuchyně	14,55 m²
1P09	Úklidová komora	0,80 m²

VED. PROJEKTANT		VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	ING. DANIEL FLORIÁN			
ING. D. FLORIÁN		ING. D. FLORIÁN		PROJEKTANT VYTÁPĚNÍ, VZDUCHOTECHNIKY A ZTI			
				TYLOVA 731/2, 405 02 DEČÍN 2			
				TEL. : 723 373 167			
				E - MAIL : daniel.florian @ volny.cz			
INVESTOR		SPRÁVA ŽELEZNIC, státní organizace DLÁŽDĚNÁ 1003/7, 110 00 PRAHA 1		DATUM 4. 2020	MĚŘÍTKO 1 : 7,5	STUPEŇ DSP	
AKCE		CHŘÍBSKÁ ON - OPRAVA OBJEKTU RYBNÍŠTĚ 152, 407 51 RYBNÍŠTĚ		ZAK. ČÍSLO P2535-20	FORMÁT 2A4	PARÉ	
PROFESE		D. 1. 4. - ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE		ČÍSLO VÝKRESU			
NÁZEV		PŮDORYS 2.NP - KANALIZACE		P2535 012 - 20			