

### Obečné poznámky

**Před zahájením bouracích prací nutno zajistit odpojení elektrického proudu a uzavření příslušný rozvodů vody, topení a plynu!!!**

Rozdílý čerpi předpokládám v projektu zjištěné v průběhu bouracích prací je nutno naprovnět cenímli odpovědnému projektantovi, jakékoliv odchylky od předpokládaného tvaru bouracích nosných konstrukcí nutno ihned hlásit statikovi a vyčkat jeho rozhodnutí?

Obtížili-li v průběhu bouracích prací odhaleny původní instalační dutiny a světlé drážky sloupových vedení instalací, je nutno je v maximálním možném rozsahu obnovit k novému využití a o všech poznatcích koordinovat informovat existující státní úřady.

Demonštraje el rozvážěno, hydronitě ej. příkř TŽB jsou vždě součástí příslušného profesního dila,

Ve všech místnostech budou na stěnách i stropěch v celé ploše odstraněny staré vrstvy maleb oškrábáním až na šukovou vrstvu omítek.

V miestnostech sociálneho zariadení i u jednotlivých umyvadiel bude ze stien odstránen stávajúci keramický obklad.

veskere stavající podhledy budou vybourány přírodně dementloveny, o dementišti jejich nosného roštu bude rozt  
rošt podhledu v tlazní výpravni hře).

Vnitřní omítky na obvodových i některých vnitřních stěnách je nutno odstranit do výšky cca 1m nad úroveň zdiva degradovaného vikélu a sádku. V rozsahu odstraňovaných omítek budou ve zdivu souřady mezi číselnými výškami do hloubky cca 20 mm. V případě betonových stěn je nutné odstranit veškeré betonové odstraňování místní poruchy a posoudit

vytmeň, případně injektovat.


- **Výranní budova** (1.PP) čistí pod zázemím bývalé restaurace – předpokládá se jejich odstranění v celém rozsahu
  - **Výranní budova** (1.PP) zbytk část – předpokládá se jejich odstranění pouze lokálně v zázemíých prostorech a to do výšky max 1,5 m
  - **Administrativní budova** (1.PP) – předpokládá se jejich odstranění pouze lokálně v zázemíých prostorech a to do výšky max 1,5 m
  - **Průmysl budova** (1.PP) – předpokládá se jejich odstranění pouze lokálně v zázemíých prostorech a to do výšky max 1,5 m
- Demontáž oken – všechny stávající okna budou kompletně vybourána, s jejich demontáží využilím se neuvazuje
- Demontáž dveří – stávající dveře budou demontovány vč. vybourání zárubní, s jejich demontáží využilím se neuvazuje

Poz.1	demontáž vnějšího plechového parapetu
Poz.2	demontáž vnitřního truhlářského parapetu nebo keramického obkladu parapetu
Poz.11	odstránění nábitých vrstev podlahy
Poz.12	odstránění vrstev podlahy až na nosnou stropní konstrukci
Poz.13	odstránění vrstev podlahy včetně konstrukce podkladních betonů až na vrstvu nábytu (1PP cca 60 l, 3/10mm, 1NP cca 60 l, 5/40mm)
Poz.14	odstránění křtiny na úrovni dveří
Poz.15	výrobou stěny v nožní dvéři

[illegible]


Legenda místností - Vyravnací hala				
Číslo	Jméno	Plocha (m²)	Výška (m)	Poznámka
2.101	Schodštěp	14,5	28,1	
2.102	Obchod (sálk. výpravní hala)	25,2	28,1	
2.103	Komerční prostor	45,2	17,6	
2.104	Obchod	17,6	17,6	
2.105	Vokálové čerý - pokoj	11,8	11,8	
2.106	Vokálové čerý - pokoj	19,2	19,2	
2.107	Vokálové čerý - pokoj	19,2	19,2	
2.108	Vokálové čerý - pokoj	9,1	9,1	
2.109	Vokálové čerý - chodba	17,9	17,9	
2.110	Vokálové čerý - pokoj	9,6	9,6	
2.111	Vokálové čerý - pokoj	29,7	29,7	
2.112	Vokálové čerý - chodba	19,7	19,7	
2.113	Vokálové čerý - pokoj	16,1	16,1	
2.114	Vokálové čerý - pokoj	14,2	14,2	
2.115	Vokálové čerý - předsíň WC	1,5	1,5	
2.116	Vokálové čerý - umývárna WC+šprcha	1,5	1,5	
2.117	Vokálové čerý - kobana WC	3,5	3,5	
2.118	Vokálové čerý - umývárna WC+šprcha	6,4	6,4	
2.119	Vokálové čerý - kobana WC	1,2	1,2	
2.120	Vokálové čerý - kobana WC	1,3	1,3	
2.121	Vokálové čerý - chodba	17,6	17,6	
2.122	Vokálové čerý - pokoj	18,5	18,5	
2.123	Vokálové čerý - pokoj	18,5	18,5	
2.124	Vokálové čerý - pokoj	18,6	18,6	
2.125	Vokálové čerý - předsíň	2,6	2,6	
2.126	Vokálové čerý - pokoj	7,5	7,5	
2.127	Neuvyřelý prostor	78,1	78,1	
2.128	Prostřední prostor	148,1	148,1	
2.129	Neuvyřelý prostor	63,4	63,4	


celková plocha [m<sup>2</sup>]: 582,5

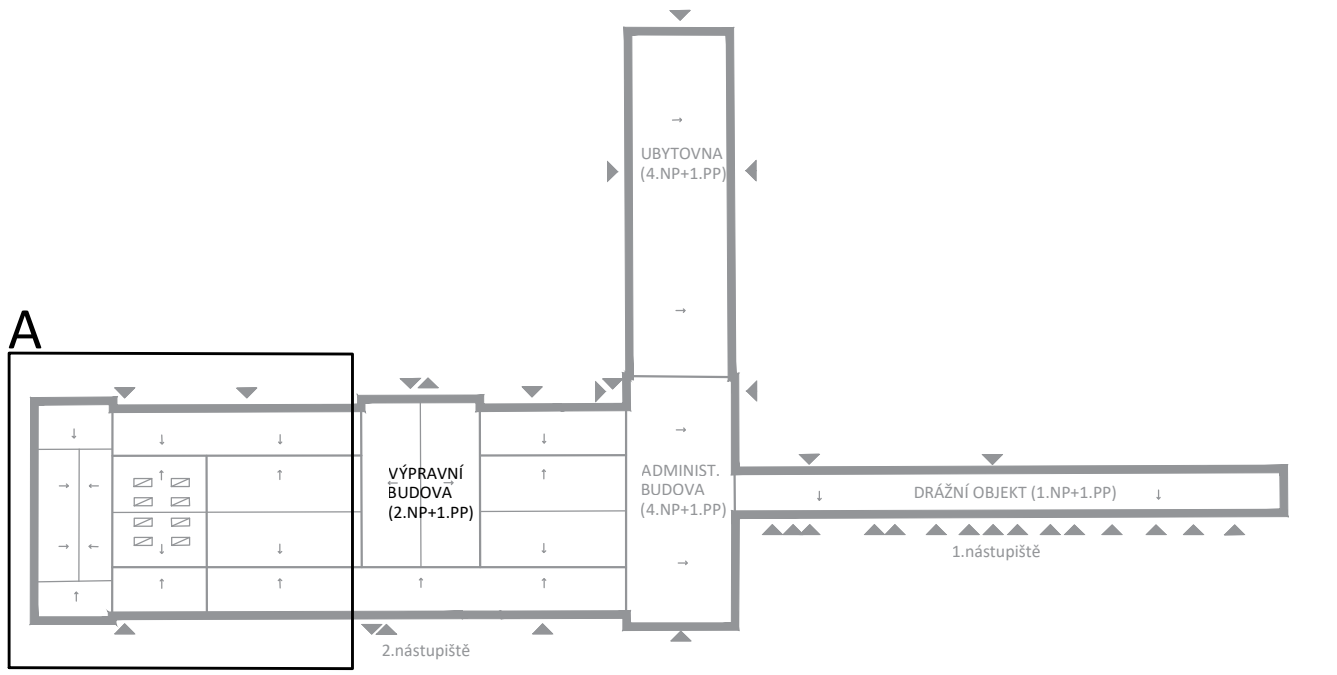


Zusatz		Datum	Foerper

**OBJEDNATEL**

 **Správa železniční dopravní cesty, státní organizace**  
Praha 1 - Nové Město, Dílčedná 1003/7, PSČ 110 00  
Oblastní ředitelství Praha  
Praha 7, Partyzánská 24, PSČ 170 00



S-JTSK

CERTIFIKÁT ISO 9001 VPO DECO PRAHA a.s., POSBAZKÁ 1014/20, 160 00 PRAHA 6 www.vpopraha.cz		DČ CZ00193280  VPO DECO PRAHA a.s.	
PROJEKTANT	VYBAŤOVATEL	KONTROLA	HLAŤZ PROJEKTU

PROJEKTANT	VYKONAVATEL	KONTROLA	HEZERNÍ ROZPOČET	ATELIER POZEMNÍCH STAVEB
Ing. A. Šeko	Ing. arch. Z. Rajkovičová	Ing. M. Věnoš	M. Prožský	Číslo zakázky 2-0478-00/10

REKONSTRUKCE VÝPRAVNÍ BUDOVY V ŽST BEROUN	ČÍSLO DOKUMENTU	2 0440 03/70
Nádraží 129. 266 01 Beroun	DOKUMENTACE	DSP+DPS
	MĚŘITKO	1:50

DATUM	12.2018
POČET FORMÁTŮ	15. A4

085AH PRÍLOHY	ČAST <b>E</b>	ČÍSLO PRÍLOHY <b>B13A</b>	ČÍSLO KÓDE
---------------	------------------	------------------------------	------------

Pådorys bourānī 2NP A		450
-----------------------	--	-----

~~XXXXXXXXXX ALL INFORMATION CONTAINED HEREIN IS UNCLASSIFIED EXCEPT WHERE SHOWN OTHERWISE BY THIS DATE 07-26-2018~~