SCHEMA ROZVODU VYTÁPĚNÍ PRO DRÁŽNÍ OBJEKT

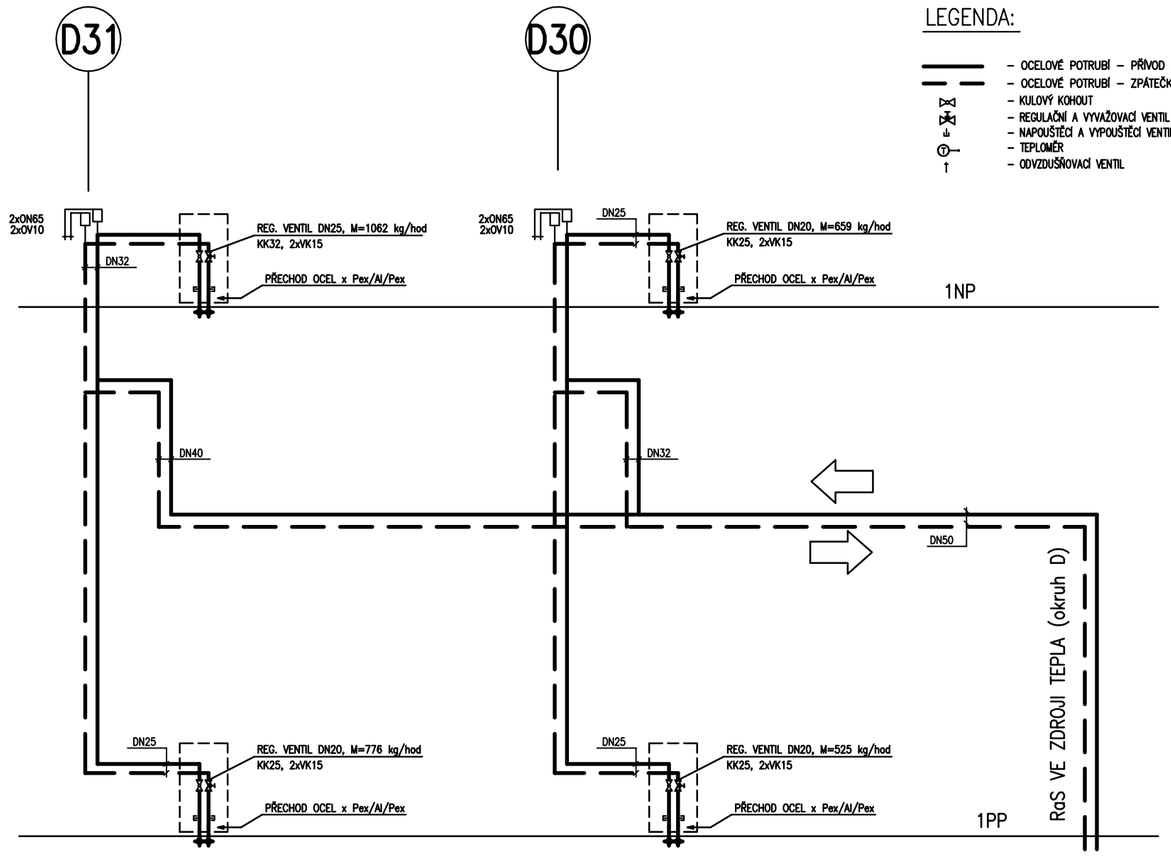

LEGENDA:

- OCELOVÉ POTRUBÍ – PŘÍVOD 45°C
- OCELOVÉ POTRUBÍ – ZPÁTEČKA 35°C
- KULOVÝ KOHOUT
- REGULAČNÍ A VYVAŽOVACÍ VENTIL
- NAPOUŠTĚCÍ A VYPOUŠTĚCÍ VENTIL
- TEPLOMĚR
- ODVZDUŠŇOVACÍ VENTIL

ZMĚNA		DATUM	PODPIS

OBJEDNATEL

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00
Oblastní ředitelství Praha
Praha 7, Partyzánská 24, PSČ 170 00

S–JTSK ±0,000 = 222,06 m n.m. Bpv

PROJEKTOVÁ, INŽENÝRSKÁ A KONZULTAČNÍ ORGANIZACE
CERTIFIKÁT ISO 9001 DIČ CZ60193280
VPÚ DECO PRAHA a.s., PODBABSKÁ 1014/20, 160 00 PRAHA 6 www.vpupraha.cz

VPÚ DECO PRAHA a.s.

PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLA	HL.INŽ.PROJEKTU
Ing. Roman Schneider	Ing. Roman Schneider	Ing. Dušan Zoula	M.Pražský

ATELIÉR POZEMNÍCH STAVEB

REKONSTRUKCE VÝPRAVNÍ BUDOVY V ŽST BEROUN
Nádraží 129, 266 01 Beroun
SO 110 Rekonstrukce objektu
F00 Zařízení pro vytápění staveb

ČÍSLO ZAKÁZKY	2–0478–00/40
DOKUMENTACE	DSP+DPS
MĚŘÍTKO	–
DATUM	12.2018
POČET FORMÁTŮ	5 A4

OBSAH PŘÍLOHY

Schema zapojení stoupaček 3

ČÁST	ČÍSLO PŘÍLOHY	ČÍSLO KOPIE
E	19	
KÓD		

DOKUMENTACI LZE UŽÍVAT POUZE VE SMYSLU PŘÍSLUŠNÉ SMLOUVY O DÍLO. VÝKRES, ČI JEHO ČÁST, MŮŽE BÝT KOPÍROVÁN NEBO JINÝM ZPŮSOBEM ROZŠIŘOVÁN POUZE PO PŘEDCHOZÍM SOUHLASU VPÚ DECO PRAHA a.s.