


KRIŽAN - PROJEKCE, MONTÁŽ A REVIZE

ELEKTROINSTALACE, HROMOSVOD, MĚŘENÍ A REGULACE

STRÁŽKY 21, 403 40, ÚSTÍ NAD LABEM, tel./fax. 472 743 567, mobil 603 709 577

E-03 – ZAPOJENÍ OKRUHŮ ELEKTRO

ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	TECHN. KONTROLA	KRIŽAN-PROJEKCE, MONTÁŽ, REVIZE <i>Strážky 72 403 40 Ústí nad Labem Tel. 737 502 724 krizan@centrum.cz</i>	
Ing.Vlastimil Křižan	Martin Křižan			
Investor: SŽDC s.p., Dlážděná 1003/7, Praha 1				
Název akce: SEBUZÍN ON – OPRAVA OBJEKTU ELEKTROINSTALACE			Místo:	Sebuzín
			Účel :	DPS
			Zak. číslo:	37/2020
			Datum :	Červen 2020

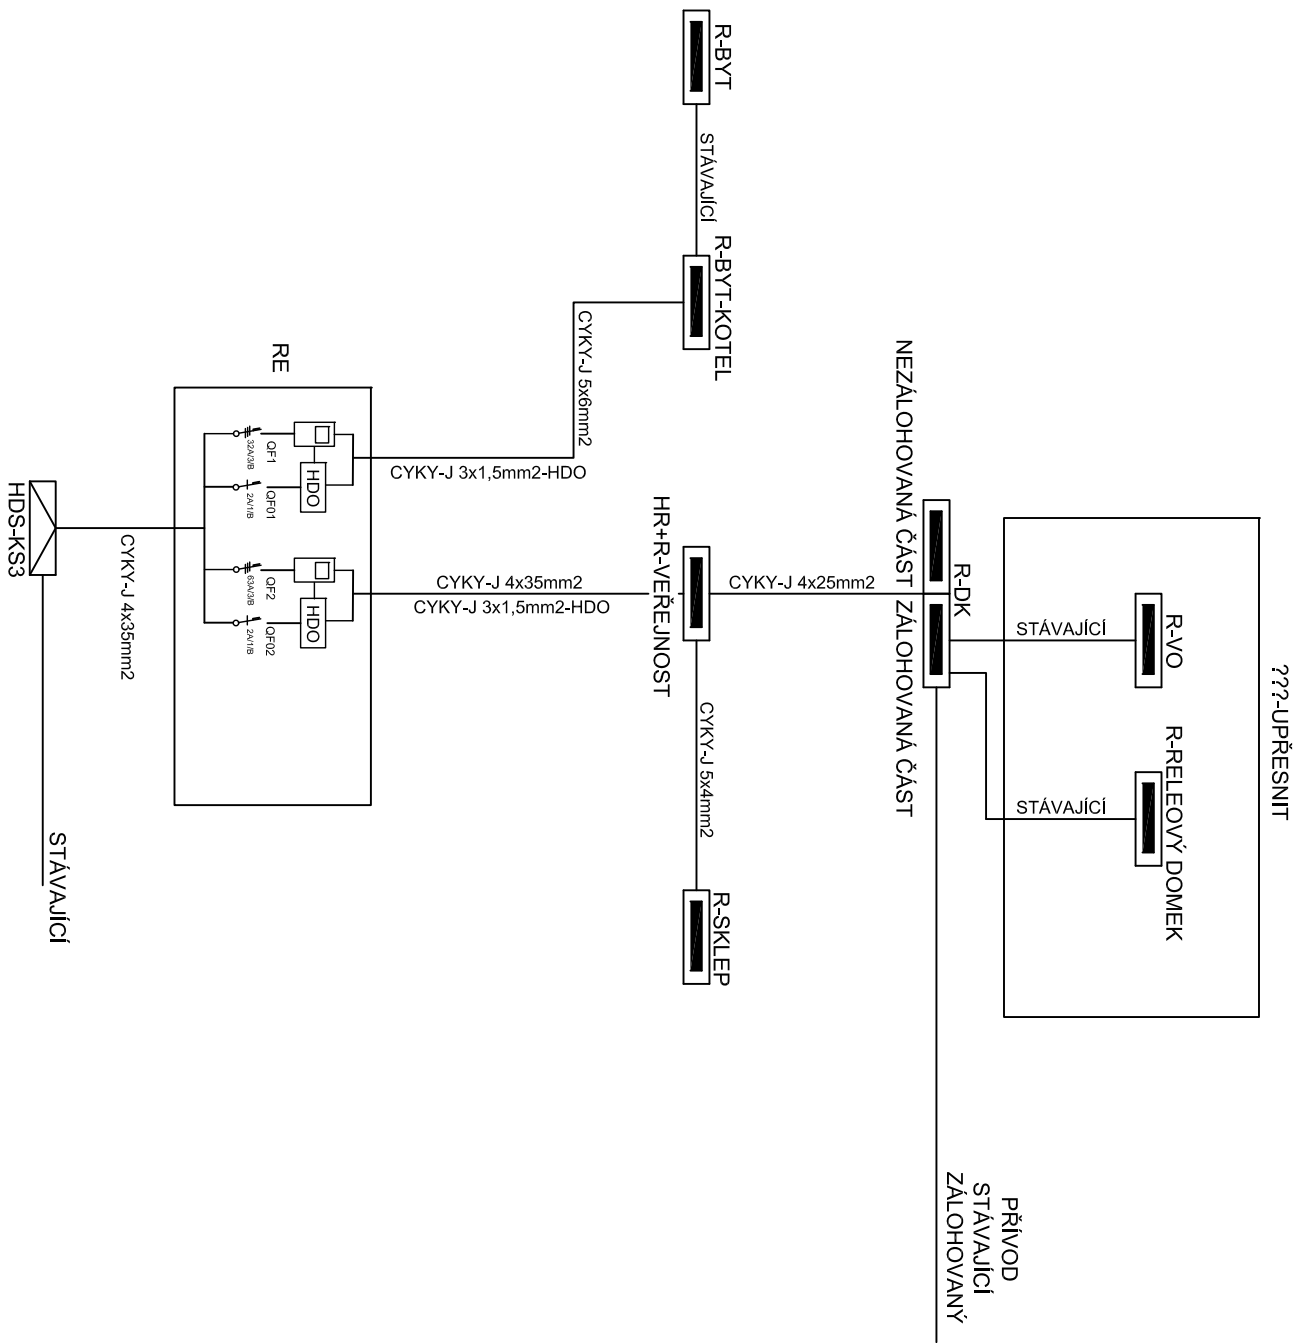

PROJEKT KRÍŽAN
STRAŽKY 72 UŠTÍ N.L.
TEL. 737 502 724

DATUM	06/2020	SEBUŽNŮ ON
NAVRHL	M.KRÍŽAN	OPRAVA OBJEKTU
		elektronisálace

SCHEMA ROZVADEČŮ

Zak. č.: 37/2020
E-03.1

3NPE ~50Hz, 230/400V TN-S



ODPOJENÍM VADNÉ ČÁSTI V SÍTI TN
PROUDOVÝM CHRÁNIČEM, HOP

PROJEKT KRÍŽAN STRÁŽKY 72 ÚSTŤ N.L. TEL. 737 502 724	DATUM	06/2020	SEBUŽIN ON OPRAVA OBJEKTU elektronická	SCHÉMA ROZVADČU
	NAVRIHL	M.KRÍŽAN		
				Zak. č.: 37/2020 E-03.2


3NPE ~50HZ, 230/400V TN-C-S



PROJEKTY KRÍŽAN STRÁŽKY 72, USTÍ N.L. TEL. 737 502 724	DATUM	06/2020	SEBUŽÍN ON OPRAVA OBJEKTU elektroinstalácie	SCHÉMA ROZVADÉČŮ	Zak. č.: 37/2020 E-03.3
	NAVRHL	M.KRÍŽAN			

ROZVADĚČ R-DK

3NPE ~50HZ, 230/400V TN-C-S

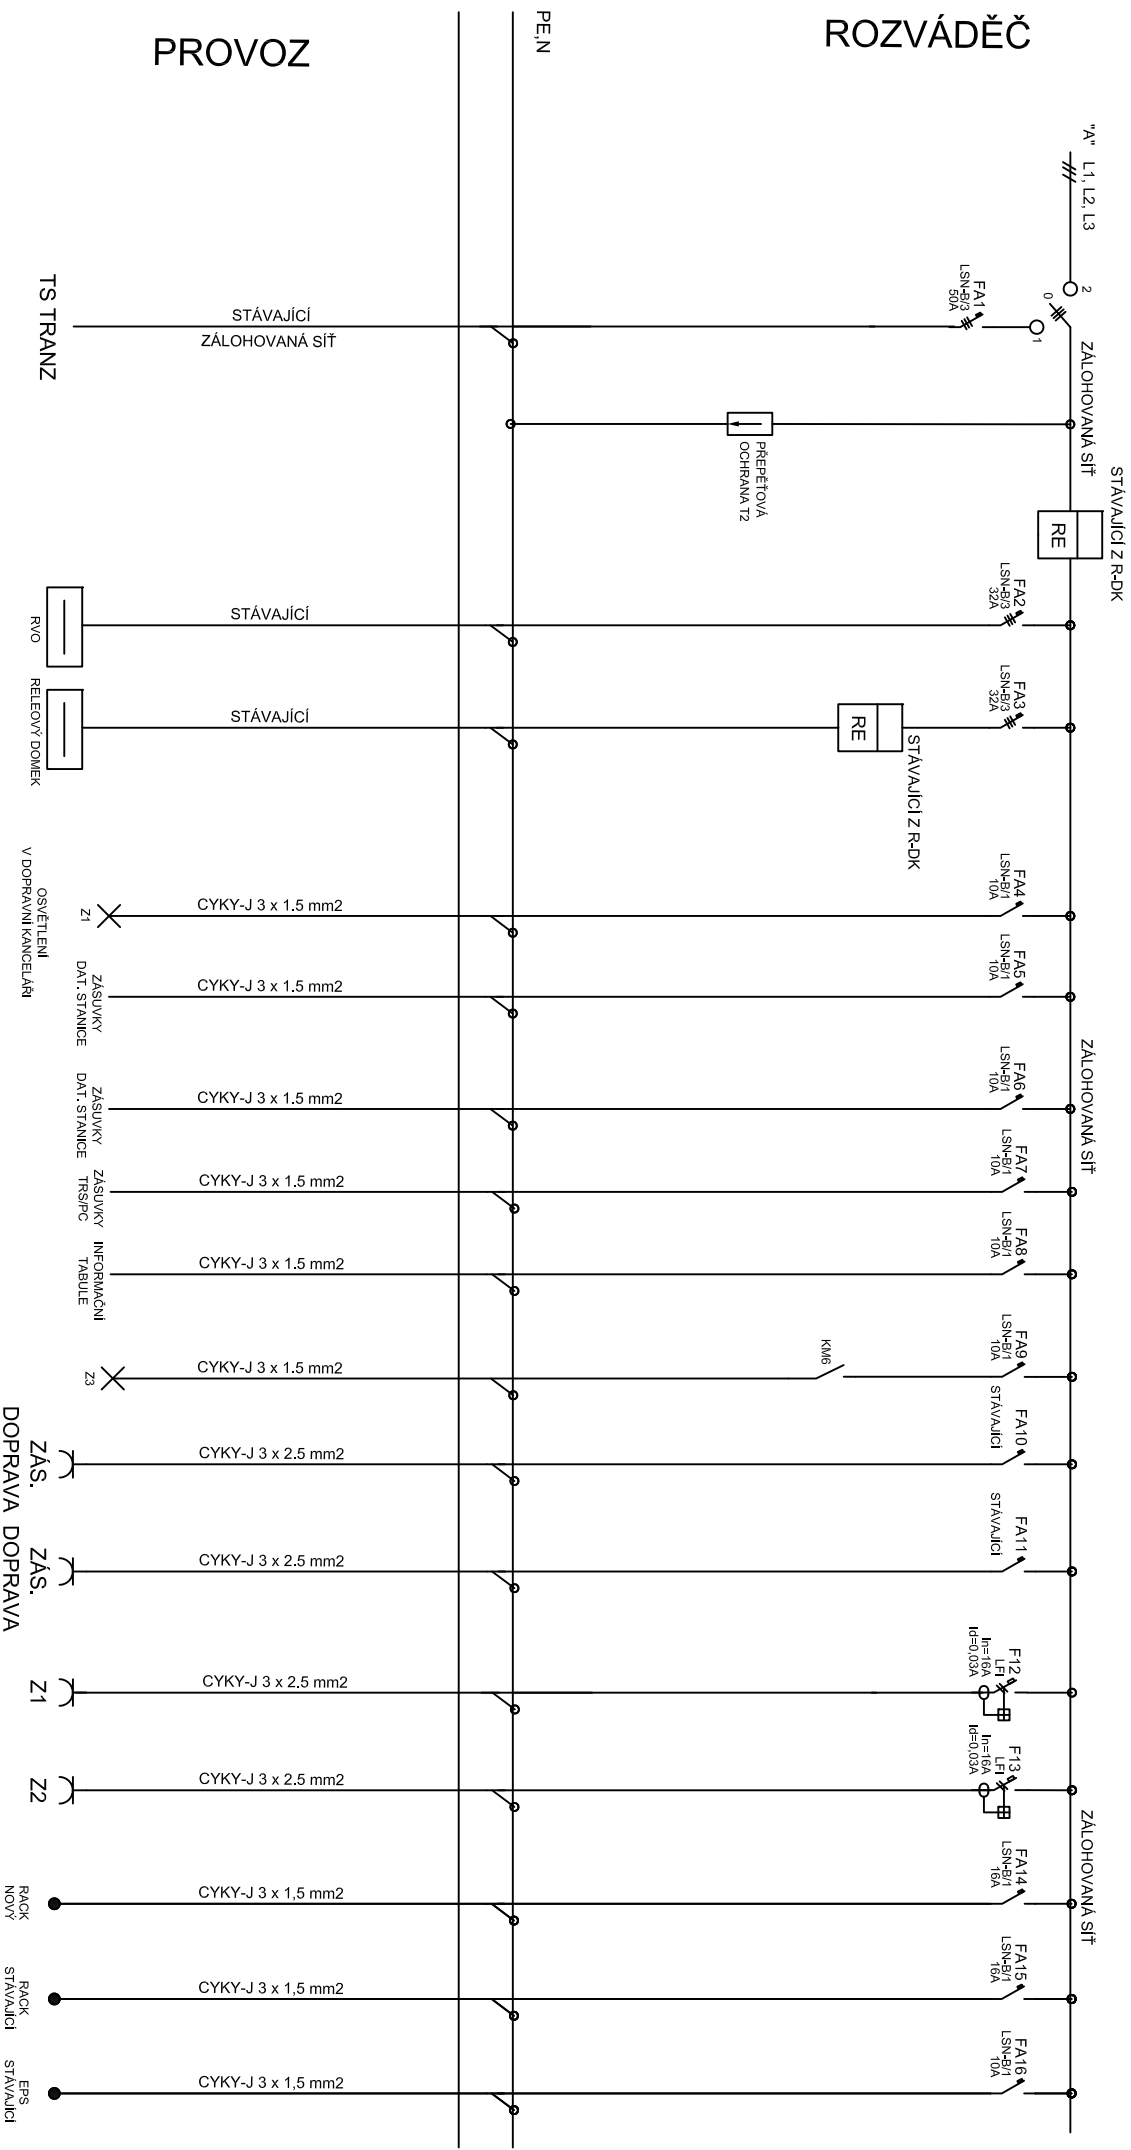


NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA : 3NPE ~50Hz, 230/400V TN-C-S
OCHRANA ČSN 33 2000-4-41ed.3 : ODPOJENÍM VADNÉ ČÁSTI V SÍTI TN

PROUDOVÝM CHRÁNIČEM, HOP

PROJEKT KRÍŽAN STRÁŽKY 72 ÚSTÍ N.L. TEL. 737 502 724	DATUM	06/2020	SEBUŽIN ON OPRAVA OBJEKTU elektronická	SCHÉMA ROZVADĚČŮ	Zak. č.: 37/2020 E-03.4
	MAVRIL	M.KRÍŽAN			

ROZVADĚČ R-DK

3NPE ~50Hz, 230/400V TN-C-S

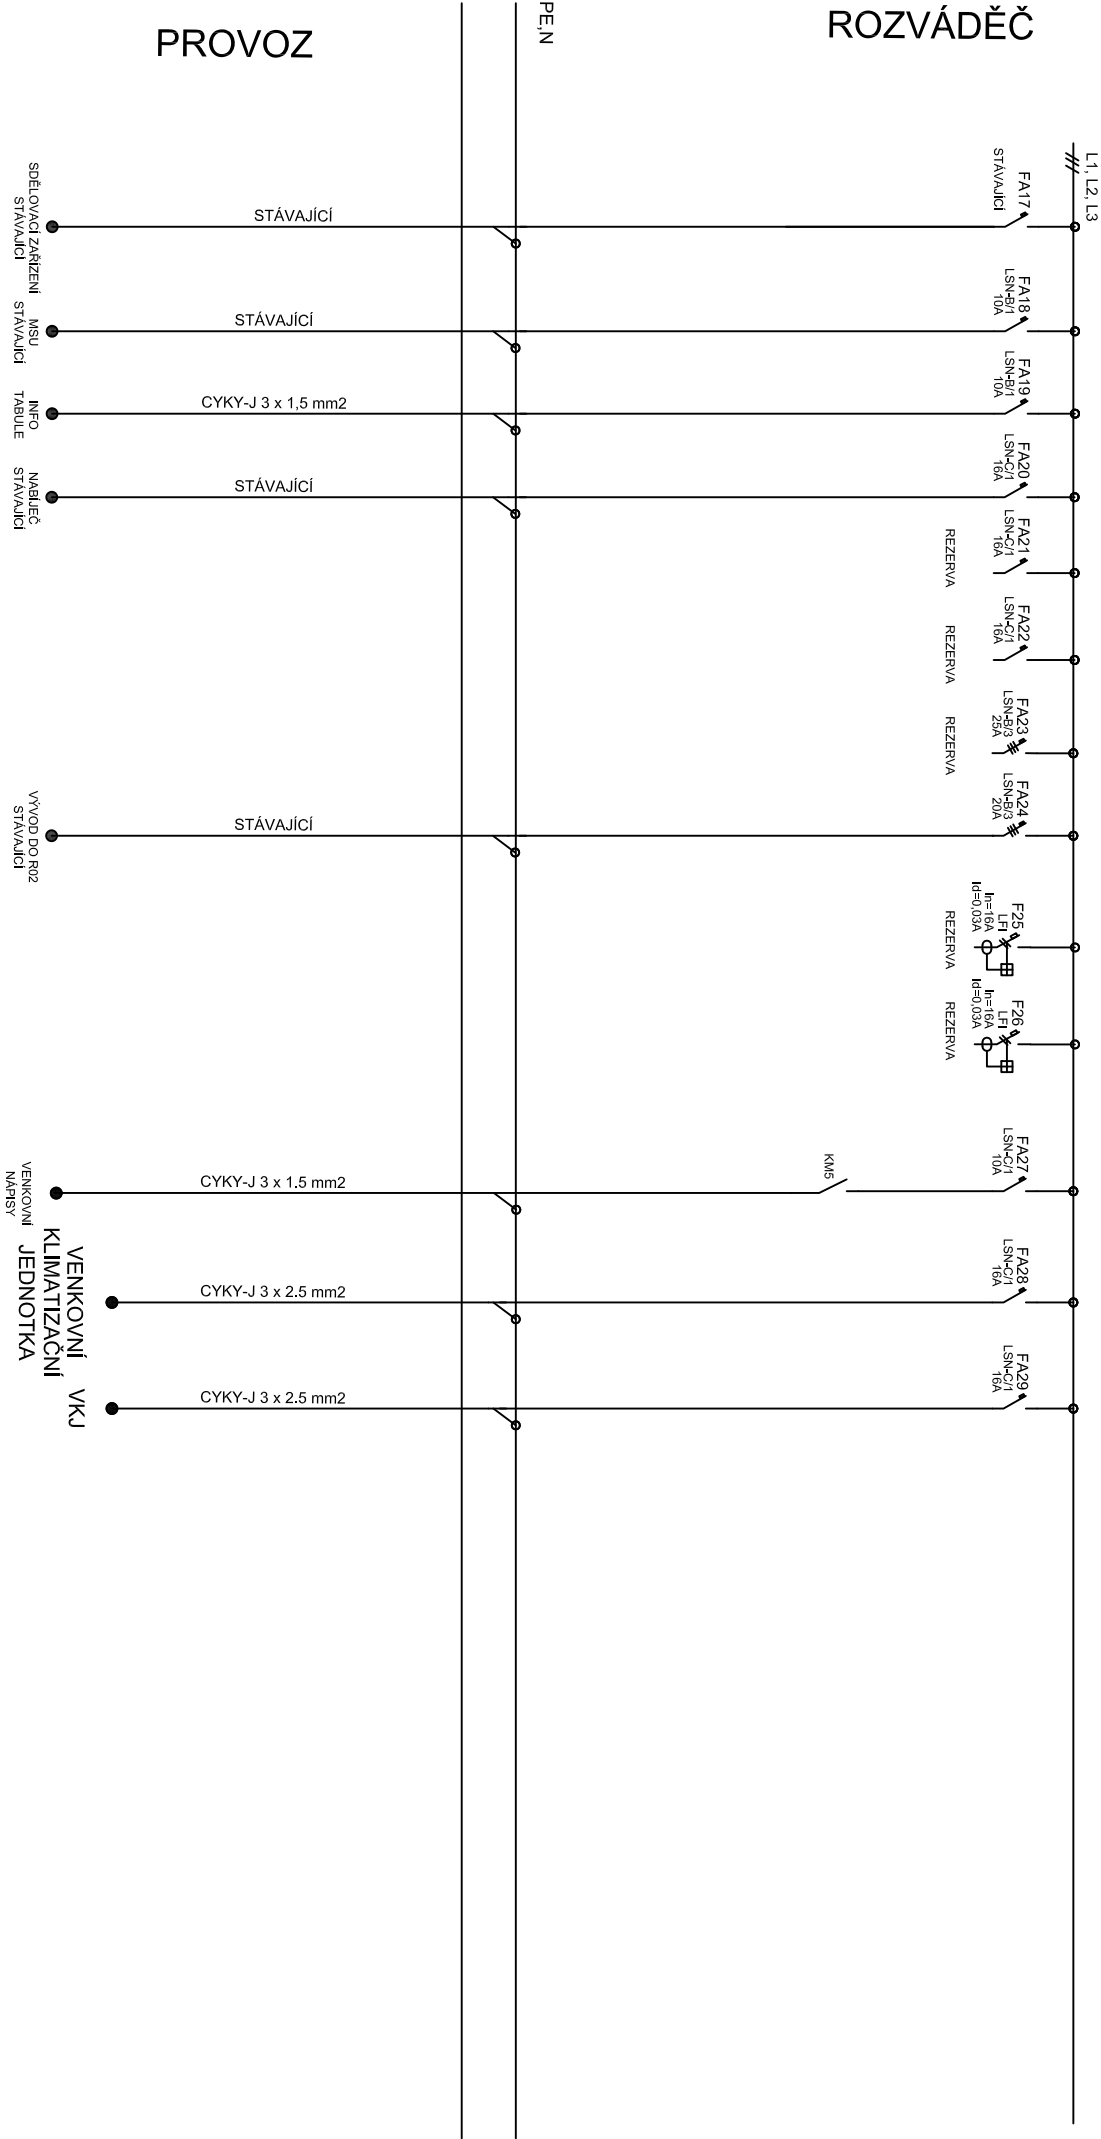


NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA : 3NPE ~50Hz, 230/400V TN-C-S
OCHRANA ČSN 33 2000-4-41ed.3 : ODPJOJENÍM VADNÉ ČÁSTI V SÍTI TN
PROUDOVÝM CHRÁNIČEM, HOP

PROJEKT KY KŘÍŽAN STRAŽKY 72 ÚSTÍ N.L. TEL. 737 502 724	DATUM	06/2020	SEBUŽÍŇ ON OPRAVA OBJEKTU elektrinstalace	SCHEMA ROZVADĚČŮ	Zak. č.: 37/2020 E-03.5
	NAVRHL	M.KRÍŽAN			

ROZVADEČ R-DK

3NPE ~50HZ, 230/400V TN-C-S

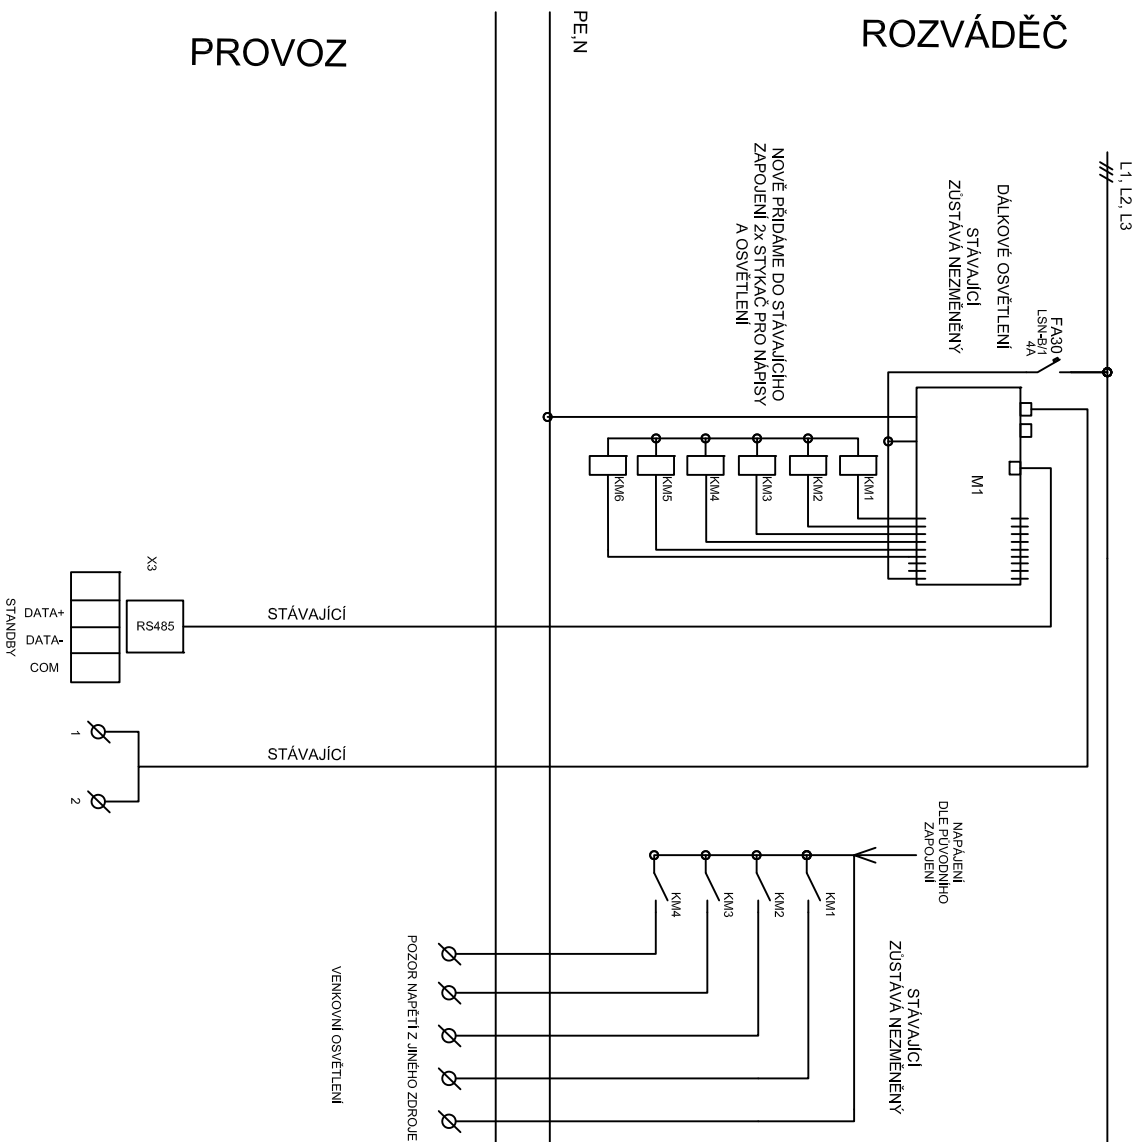


NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA : 3NPE ~50Hz, 230/400v TN-C-S
OCHRANA ČSN 33 2000-4-41ed.3 : ODPOJENÍM VADNÉ ČÁSTI V SÍTI TN

PROJEKT KRÍŽAN STRAŽKY 72 ÚSTÍ N.L. TEL. 737 502 724	DATUM	06/2020	SEBUŽIN ON OPRAVA OBJEKTU elektronická	SCHÉMÁ ROZVADĚČŮ	Zak. č.: 37/2020
	MAVRIL	M.KRÍŽAN			

E-03.6

ROZVADĚČ R-SKLEP

3NPE ~50Hz, 230/400V TN-C-S

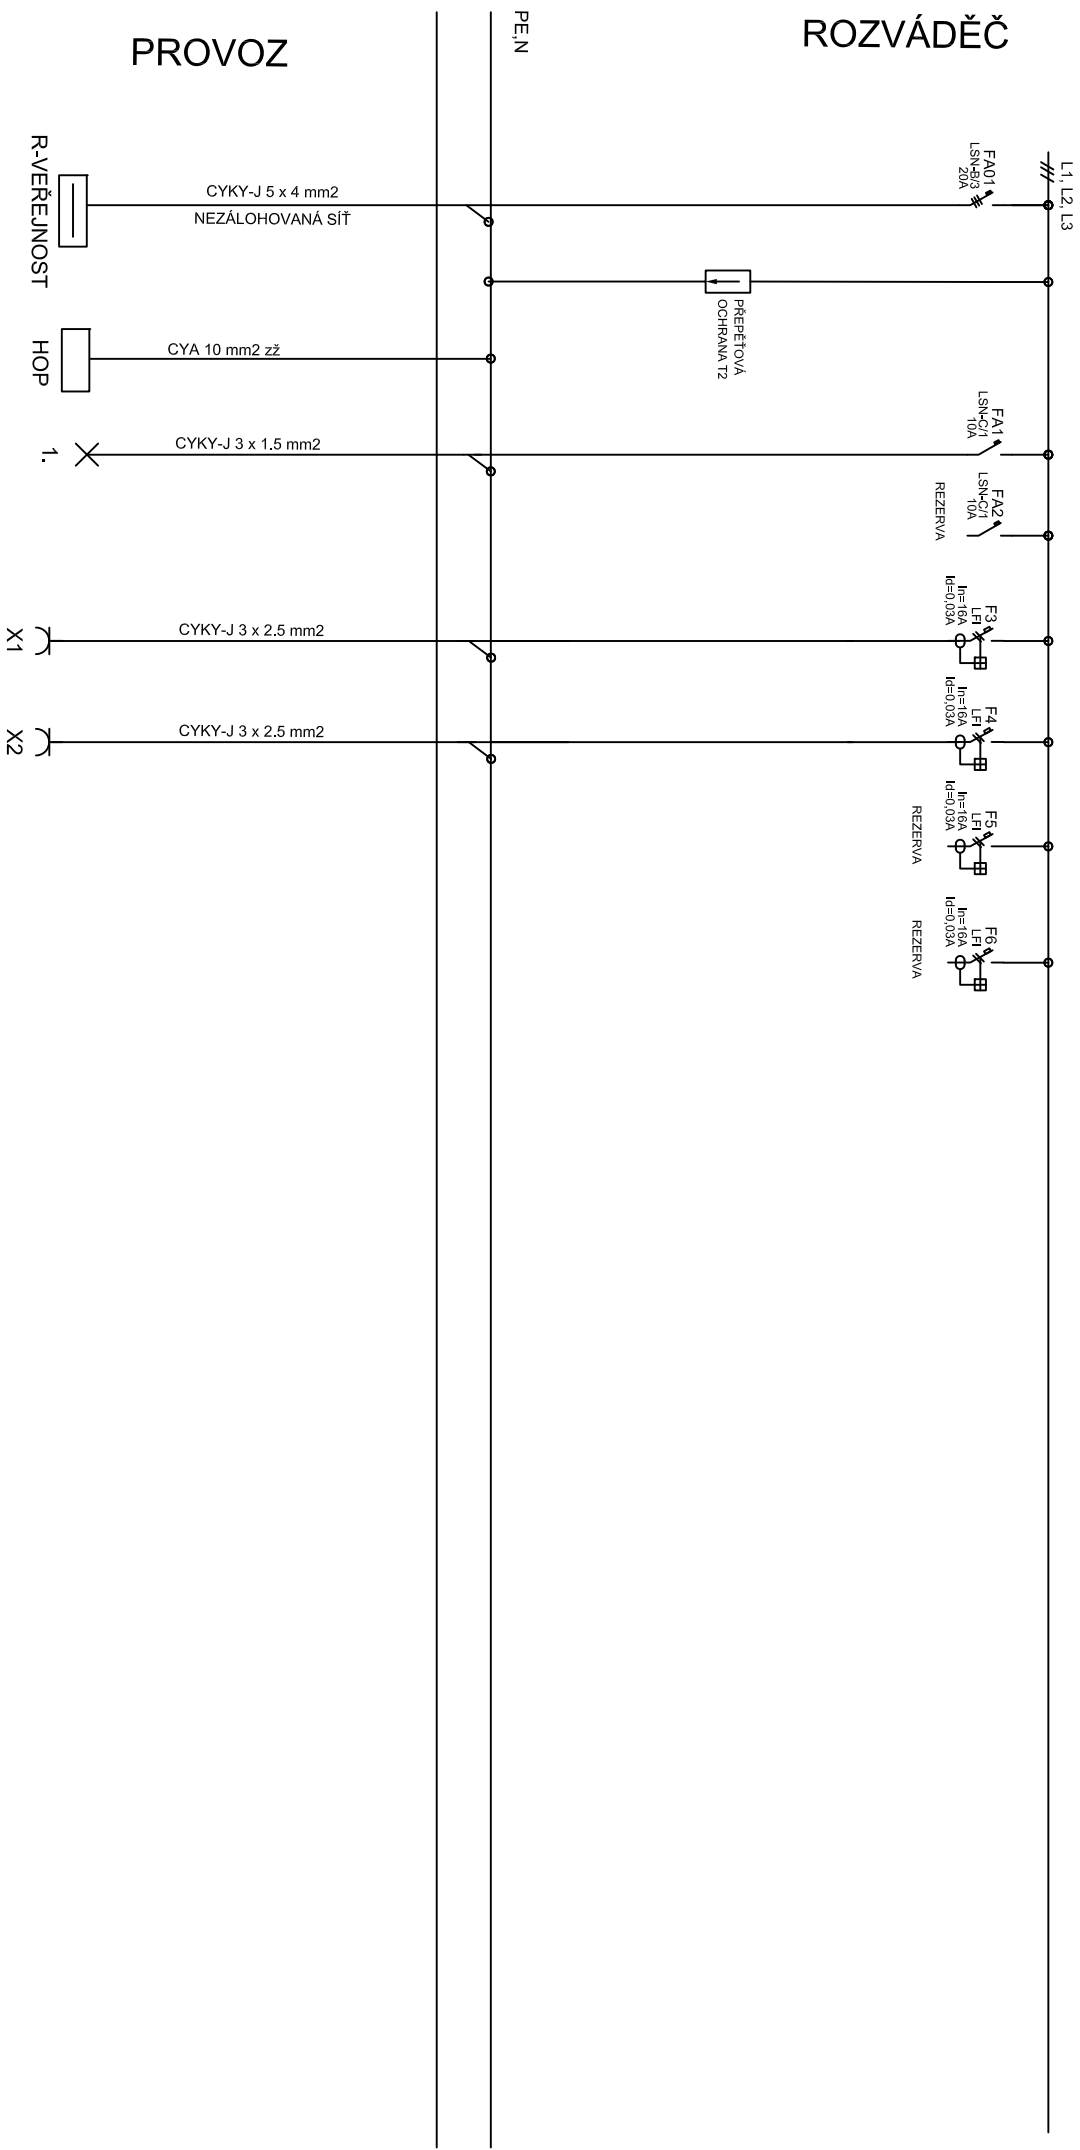

NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA : 3NPE ~50Hz, 230/400V TN-C-S
OCHRANA ČSN 33 2000-4-41ed.3 : ODPOJENÍM VADNÉ ČÁSTI V SÍTI TN

PROJEKT KRIŽAN STRAŽKY 72, ÚSTÍ N.L. TEL. 737 502 724	DATUM	06/2020	SEBUŽIN ON OPRAVA OBJEKTU elektronika	SCHÉMÁ ROZVADEČŮ	Zak. č.: 37/2020
	NAVRHL	M.KRIŽAN			

3NPE ~50HZ, 230/400V TN-C-S



PROJEKTY KRÍŽAN STRÁŽKY 72, USTÍ N.L. TEL. 737 502 724	DATUM	06/2020	SEBUŽIN ON OPRAVA OBJEKTU elektroinstalace	SCHÉMA ROZVADĚČŮ	Zak. č.: 37/2020
	NAVRHL	M.KRÍŽAN			E-03.8