



PS 50-05-03

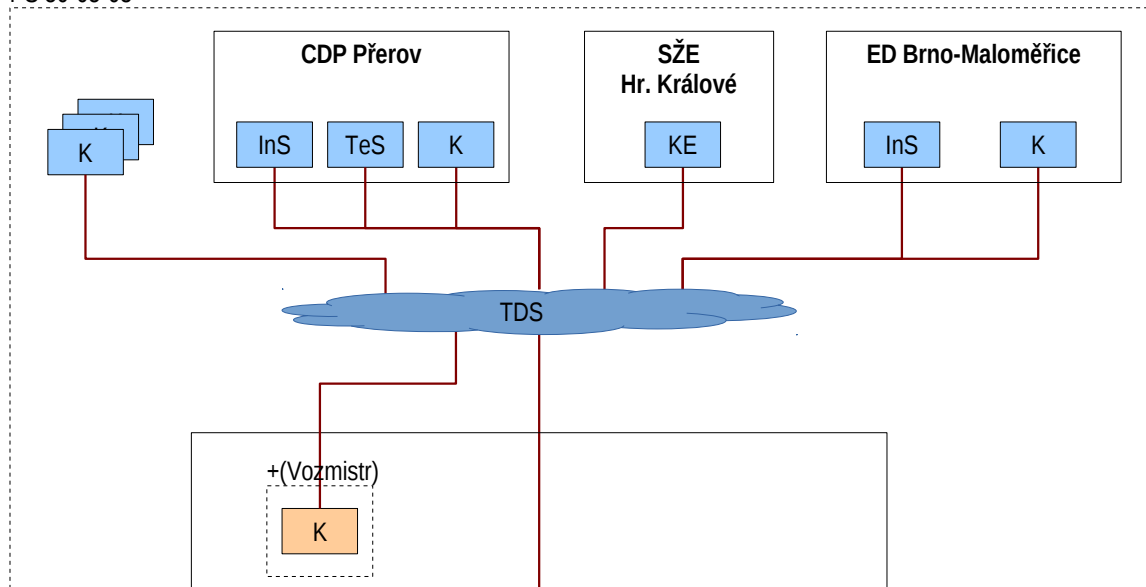

PS 50-05-02

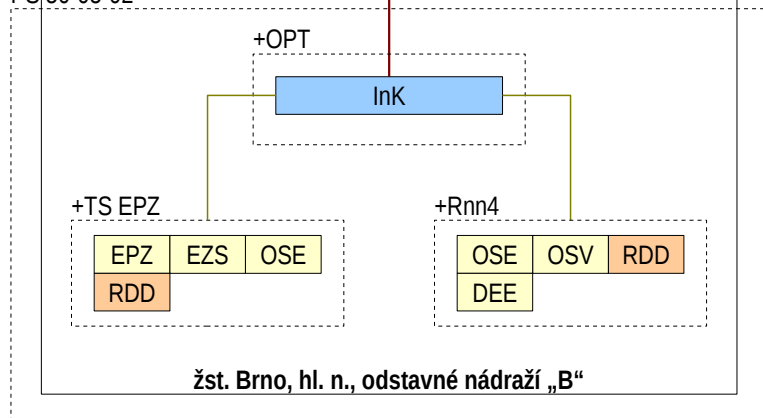

Legenda:

Stávající již připojený TLS
Nově připojovaný TLS

Nové zařízení
Doplňované / upravované zařízení

	Ethernet síť TDS
	Ethernet síť LTDS

Investor: SŽDC, s.o., SS Východ, Nerudova 1, 772 58 Olomouc

Účel: Přípravná dokumentace

Číslo zakázky: 795

Datum: 11/2015

Archiv: Brno_EPZ odst nadrž B.1

Zpracoval: Ing. Miroslav Fitz

Kontroloval: Ing. Radek Zezula, Ph.D.

Odp. projektant: Ing. Miroslav Fitz



ASYC s.r.o.
Šumavská 15
602 00 Brno

Tento dokument obsahuje
chráněná data firmy
ASYC s.r.o.
Kopírování a použití těchto dat
nebo i jejich částí je možné jen
s písemným svolením
této firmy.

Stavba: Vybudování EPZ v žst. Brno hl.n., odstavné nádraží "B"

PS/SO: D.3.2 DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ ŽEL. INFRASTRUKTURY

Název výkresu: Blokové schéma DDTS ŽDC

Příloha

9