
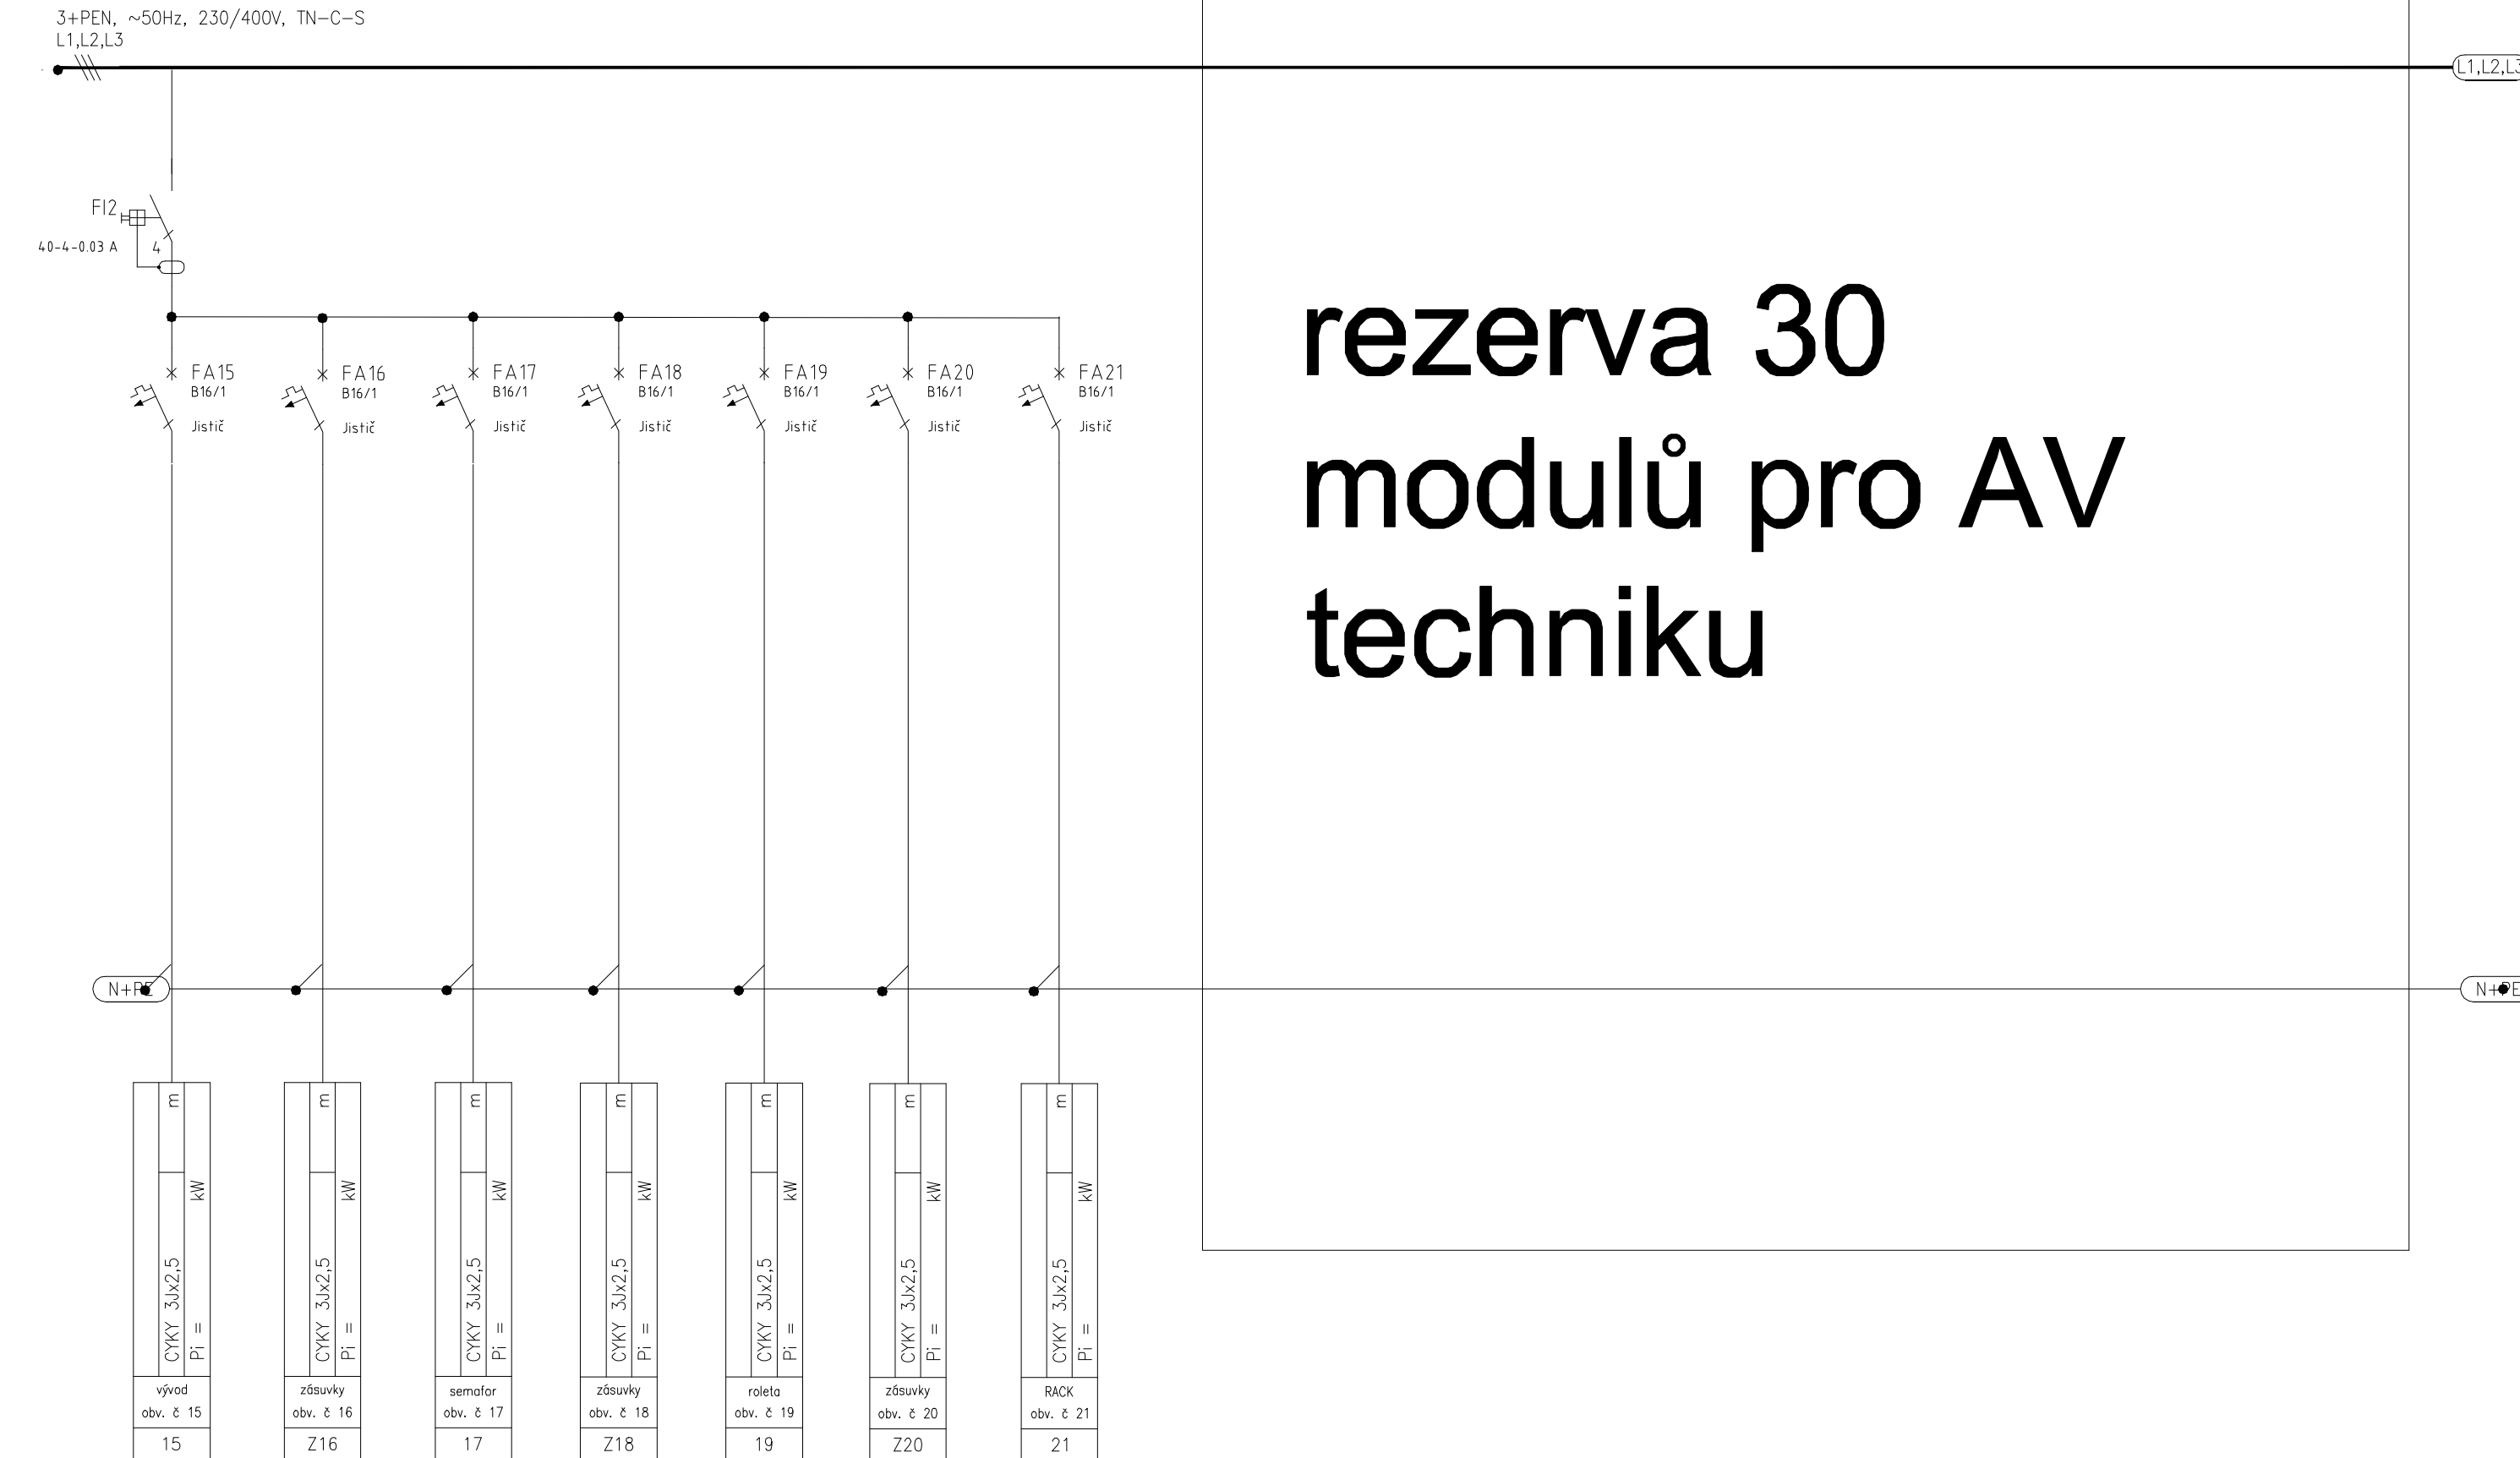


## 72M

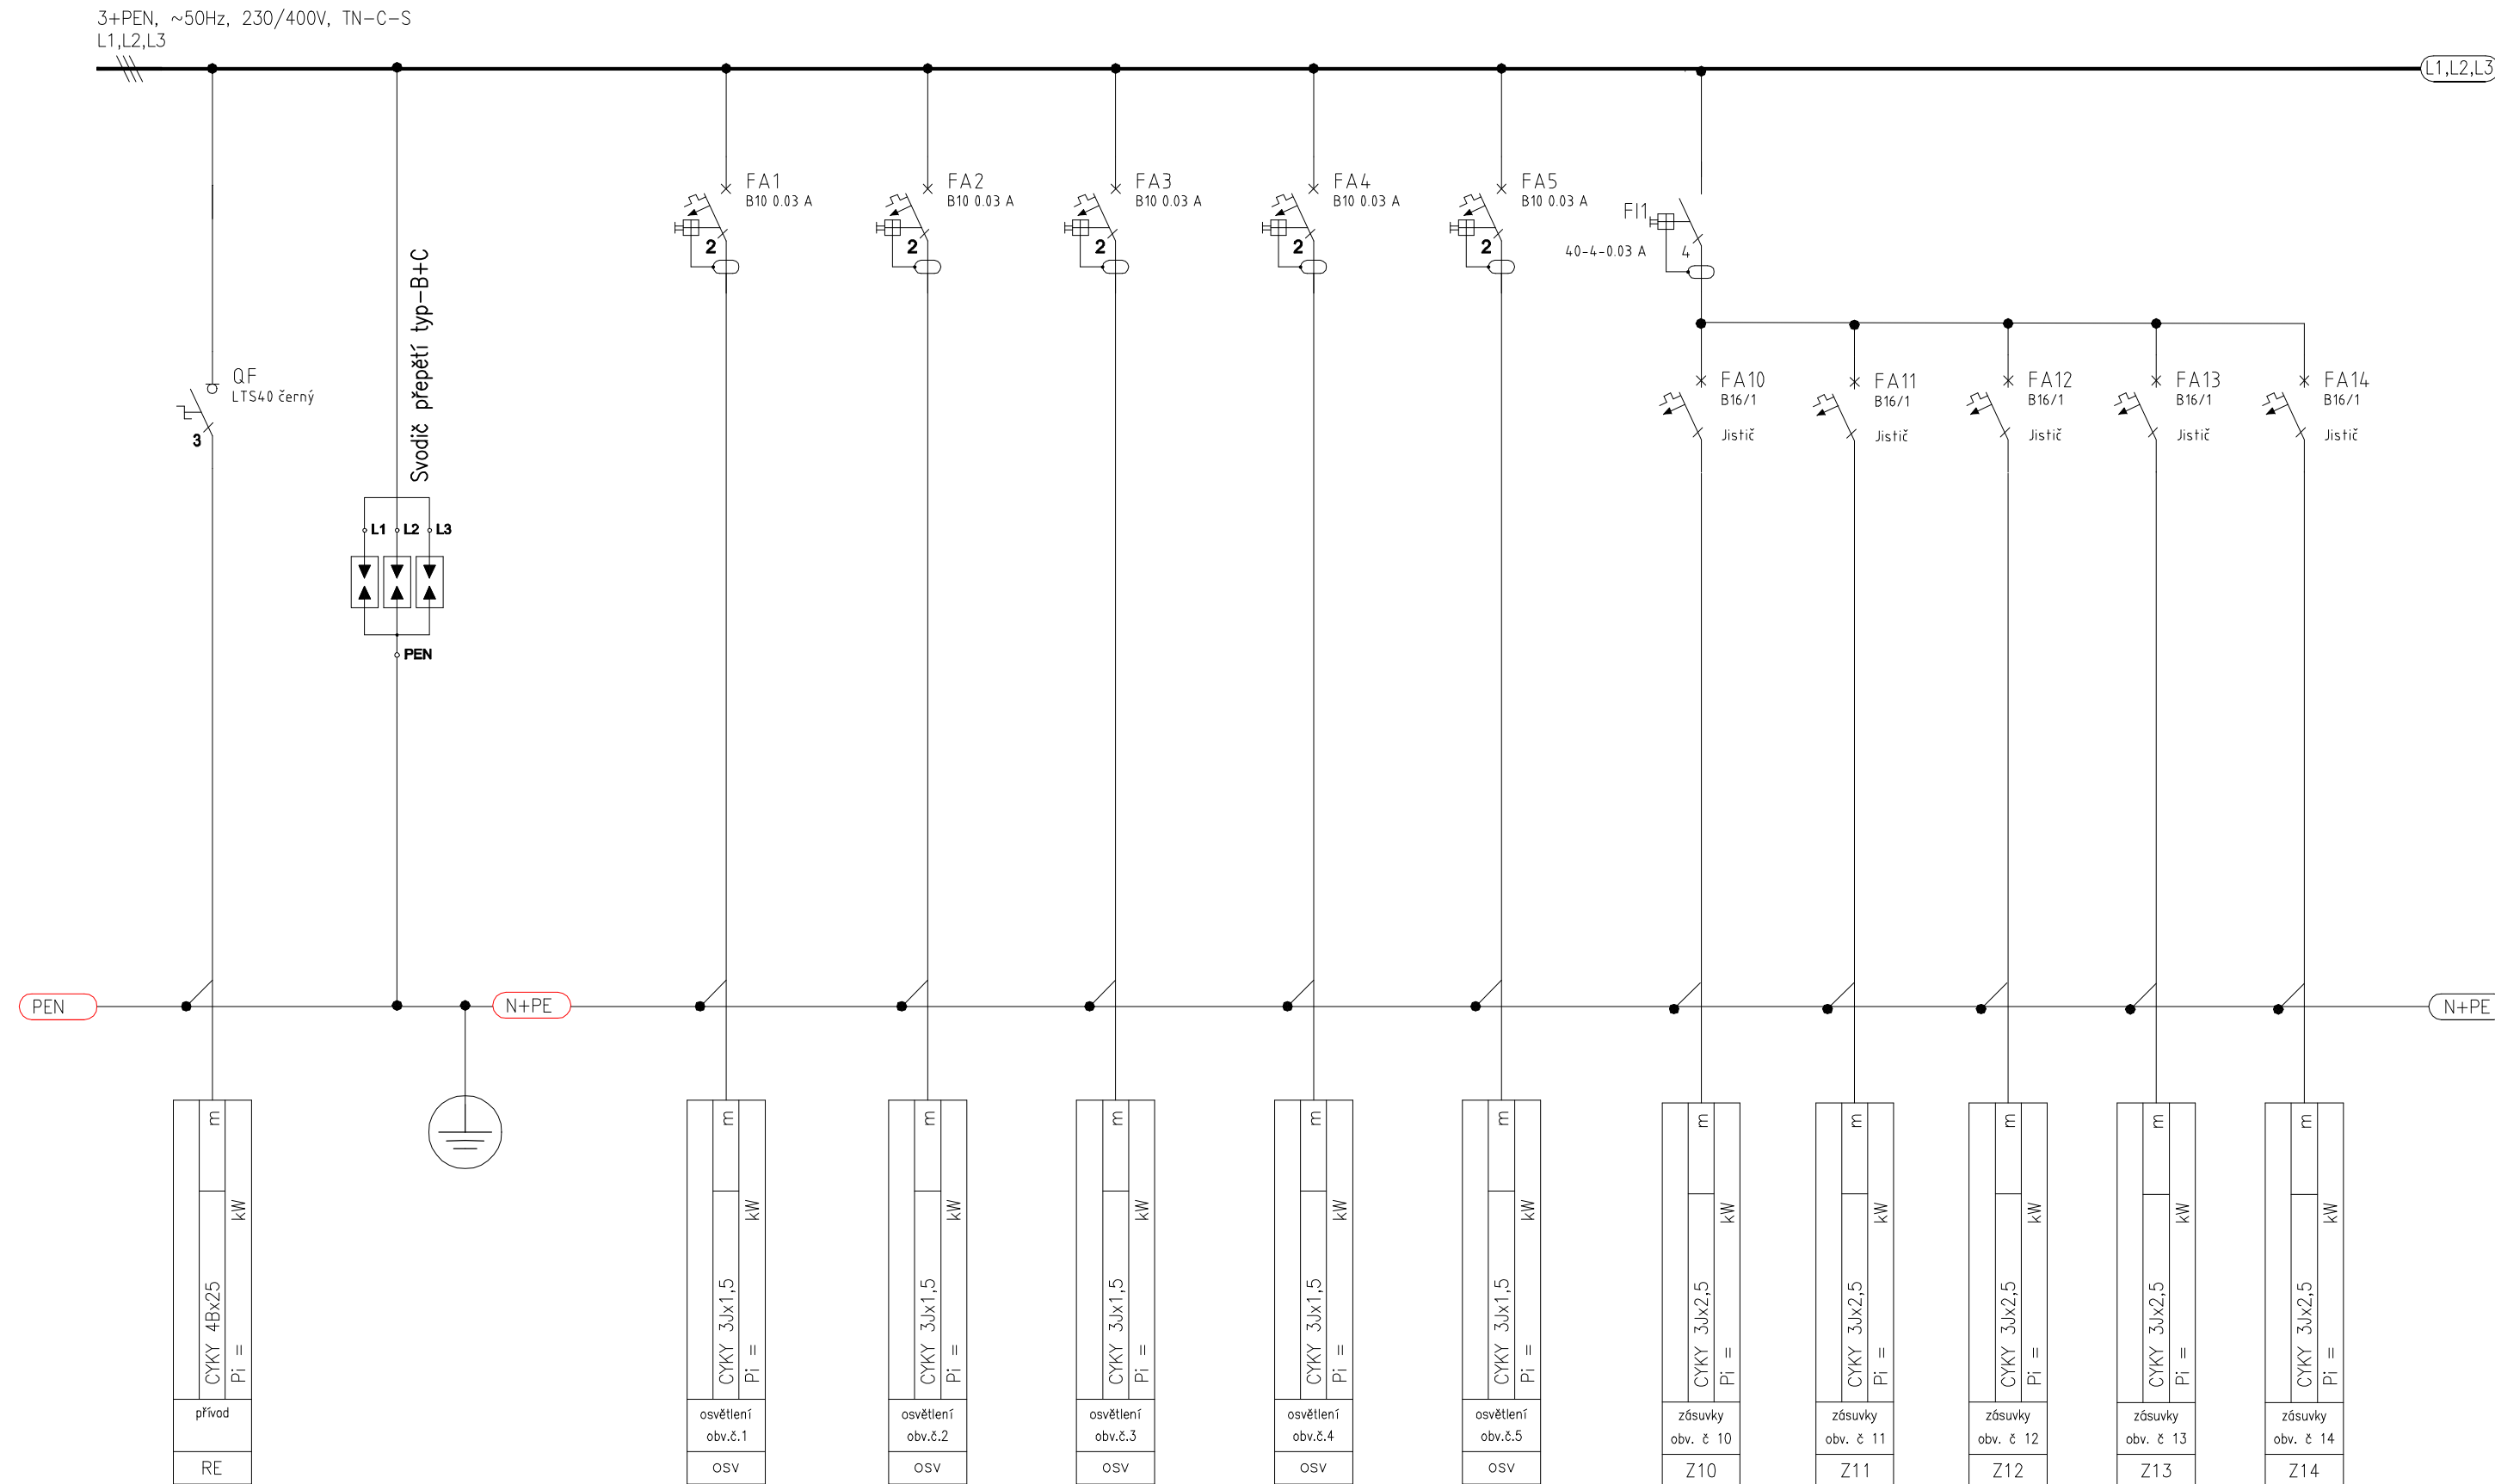

ELEKTRICKÁ SÍŤ :  
3PEN AC 400V 50Hz/TN-C-S

OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM  
SAMOČINNÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE  
DLE ČSN 33 2000-4-41

rezerva 30  
modulů pro AV  
techniku

Wilsonova 300/8, 120 00 Vinohrad

STAVEBNÍK/CLIENT

Správa železnic

Dlážděná 1003/7, Praha, 110 00

GENERÁLNÍ PROJEKTANT /CHIEF DESIGNER

**monom works s.r.o**

U Průhonu 26, 170 00 Praha 7

AUTOR/AUTHOR

Michal Bernart, Martina Bejčková, Tomáš Koča

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT/RESPONSIBLE DESIGNER

Ing. arch. Michal Bernart, ČKA 03752

HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU/CHIEF PROJECT ENGINEER

Ing. arch. Michal Bernart

ZPRACOVATEL ČÁSTI DOKUMENTACE/ISSUER

Karel Sommer, Josef Zuče

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT ČÁSTI/PART RESPONSIBLE

Karel Sommers

VYPRACOVAL/DRAWN BY

Karel Somme

**Josef Zuče**

REVIZE/REVISION

REVIEW/REVISIONS

---

ZAKÁZKA/PROJEK

mw0121\_SZ\_infocentrum-II 09/2020

STUPEŇ PD/PROJECT PHAS

DOS / dokumentace pro obléhací stav

DPS / dokumentace pro provedení studie

D1.3 / dokumentace pro provedení stavby / elektroinstalace - silnoproud

RAZÍTKO/STAMP

Č. PARÉ/PRINT-OUT No.

ČÍSLO VÝKRESU / DRAWING NO.

D.1.4.2.1.04

ČÁST/DAPT

D1421

NÁZEV VÝKRESU/DRAWING TITLE

ROZVADĚČ PŘI

TABLE MĚŘÍTKO/SCALE

1.50