




Děločka, jímacího vedení

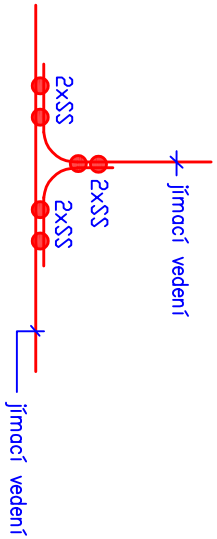

Napojení hromosvodu na zemnic

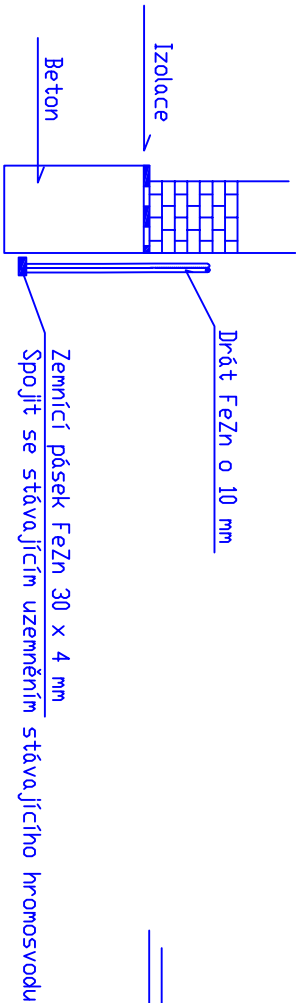

Napojení antény na hromosvod

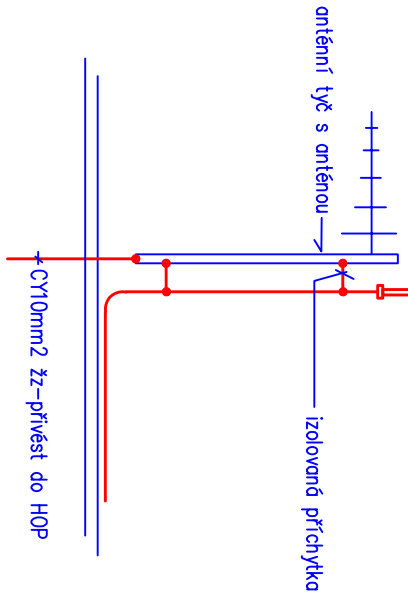

LEGENDA :

- SZ Svorka zkušební
- DD Dchranný údrník
- ZZ Základový zemnic
- SD Svorka okapová
- SS Svorka spojovací
- Jímač Hromosvodový jímač
- [1] Dmáčovací řítek hromosvodového svodu

K jímacímu vedení hromosvodu budou připojeny veřeré kovové předměty osazené na střechu.

Provedení hromosvodu bude provedeno dle dle ČSN EN 62305-3ED2 a uzemnění dle ČSN 33 20 00 – 5 – 54.

PROJEKTANT :	ING.VLASTIMIL KRIŽAN	ING.VLASTIMIL KRIŽAN
INVESTOR :	SŽDC s.o.	STRAŽKY 21
MĚSTSKÝ ÚŘAD :		403 40 ÚSTI NAD LABEM
KRAJ :		TEL:603 709 577
AKCE :		FORMAT: ZÁŘÍ 2020
PODBOŘANY ON – PD		STUPEŇ: DPS
CELKOVÁ OPRAVA VČ.PLYNOFIKACE		ČÍSLO ZAKÁZKY: 63/2020
OBSAH :		MĚŘÍTKO: ČÍSLO VÝKRESU:
HROMOSVOD + UZEMNĚNÍ		1 : 75 E-04.4