# A - A

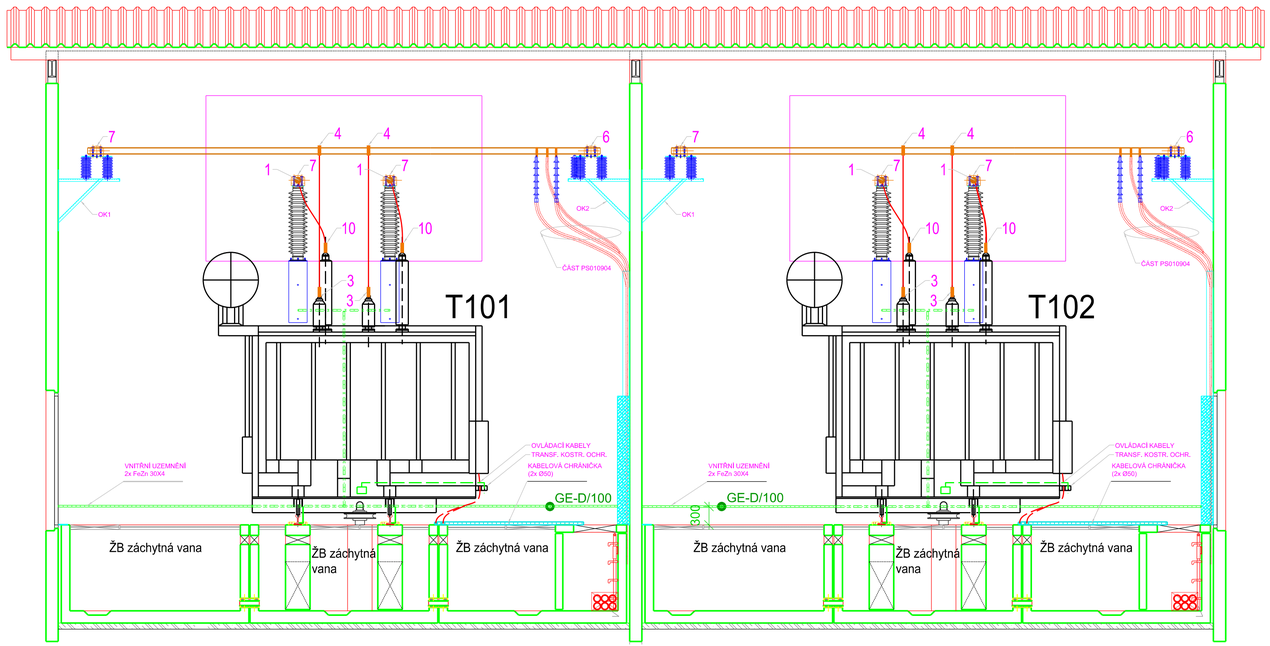


ČÍSLOVÁNÍ ARMATUR A OC. KONSTRUKCÍ UVEDENO V ČÁSTI 3 DOKUMENTACE (SOUPIS STROJŮ...)

LEGENDA

Transformátor odizolován izolačními podložkami mezi nádobou transformátoru a kolečky.

Veškeré ovládací kabely transformátoru vč. uzemnění nádoby transformátoru, musí být protaženy průvlečným přístrojovým transformátorem proudu kostrové ochrany.

Veškeré kovové části musí být připojeny na soustavu vnitřního uzemnění 2x FeZn 30x4 mm

sfdi STÁTNÍ FOND DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

SPRÁVA ŽELEZNIC

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | ČÍSLO SOUPRAVY: |
| | | | |
| | | | |
| REVIZE Č. | DATUM | ZMĚNA | |

**SUDOP BRNO**

**SUDOP BRNO, spol. s r.o.**
**Kounicova 26**
**611 36 Brno**

| | | | |
|---|---|---|---|
| OBJEDNAVATEL: | Správa železnic, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1<br>Stavební správa východ (organizační jednotka) | | tel. : +420 972 625 804<br>E-mail: sudop@sudop-brno.cz |
| PROFESNÍ SKUPINA: | 24<br>Silnoproud | VEDOUCÍ PROF. SKUPINY<br>Ing. Jan Zářecký | GENERÁLNÍ ŘEDITEL<br>Ing. Kamil Chmela |
| ODPOVĚDNÝ PROJ. ZAKÁZKY<br>Ing. Jan Zářecký | ODPOVĚDNÝ PROJ. PS, SO<br>Ing. Jan Zářecký | NAVRHL, VYPRACOVAL<br>Ing. Martin Marek | KONTROLOVAL<br>Ing. Stanislav Marek |
| KRAJ: Jihomoravský/Vysočina | POVĚŘENÝ OÚ: Tišnov – Golčův Jeníkov | | STUPEŇ: DUSP+PDPS |

# ZVÝŠENÍ TRAKČNÍHO VÝKONU TNS ČEBÍN

PS 30-09-01 TNS Havlíčkův Brod, trakční transformátory - doplnění ofuků

| | | |
|---|---|---|
| ZAK. ČÍSLO<br>20047-01-1020 | ARCH. ČÍSLO<br>2020240017 | |
| MĚŘÍTKO<br>1:50 | POČET FORMÁTŮ | |
| DATUM:<br>10/2020 | | |
| TRANSFORMÁTORY T101 A T102 - ŘEZ A - A | ČÁST DOKUM.<br>D.1.3.2. | PŘÍLOHA<br>2.3 |