


			ČÍSLO SOUPRAVY:
REVIZE Č.	DATUM	ZMĚNA	



SUDOP BRNO, spol. s r.o.
Kounicova 26
611 36 Brno

OBJEDNAVATEL:	Správa železnic, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 Stavební správa východ (organizační jednotka)		tel. : +420 972 625 804 E-mail: sudop@sudop-brno.cz	
PROFESNÍ SKUPINA:	24 Silnoproud	VEDOUcí PROF. SKUPINY Ing. Jan Zářecký	GENERÁLNÍ ŘEDITEL Ing. Kamil Chmela	
ODPOVĚDNÝ PROJ. ZAKÁZKY Ing. Jan Zářecký <i>Galuch</i>	ODPOVĚDNÝ PROJ. PS, SO Ing. Jan Zářecký <i>Galuch</i>	NAVRHL, VYPRACOVAL Ing. Jan Zářecký <i>Galuch</i>	KONTROLOVAL Ing. Vojtěch Popelář <i>Popelář</i>	
KRAJ: Jihomoravský/Vysočina	POVĚŘENÝ OÚ: Tišnov – Golčův Jeníkov		STUPEŇ: DUSP+PDPS	
ZVÝŠENÍ TRAKČNÍHO VÝKONU TNS ČEBÍN SO 01-06-02 TNS Čebín, DOÚO			ZAK. ČÍSLO 20047-01-1020	ARCH. ČÍSLO 2020240017
			MĚŘÍTKO	POČET FORMÁTŮ
			DATUM: 10/2020	
			ČÁST DOKUM. D.2.3.2.2	
Svorkovnicová skříň KSDOÚO1,2				

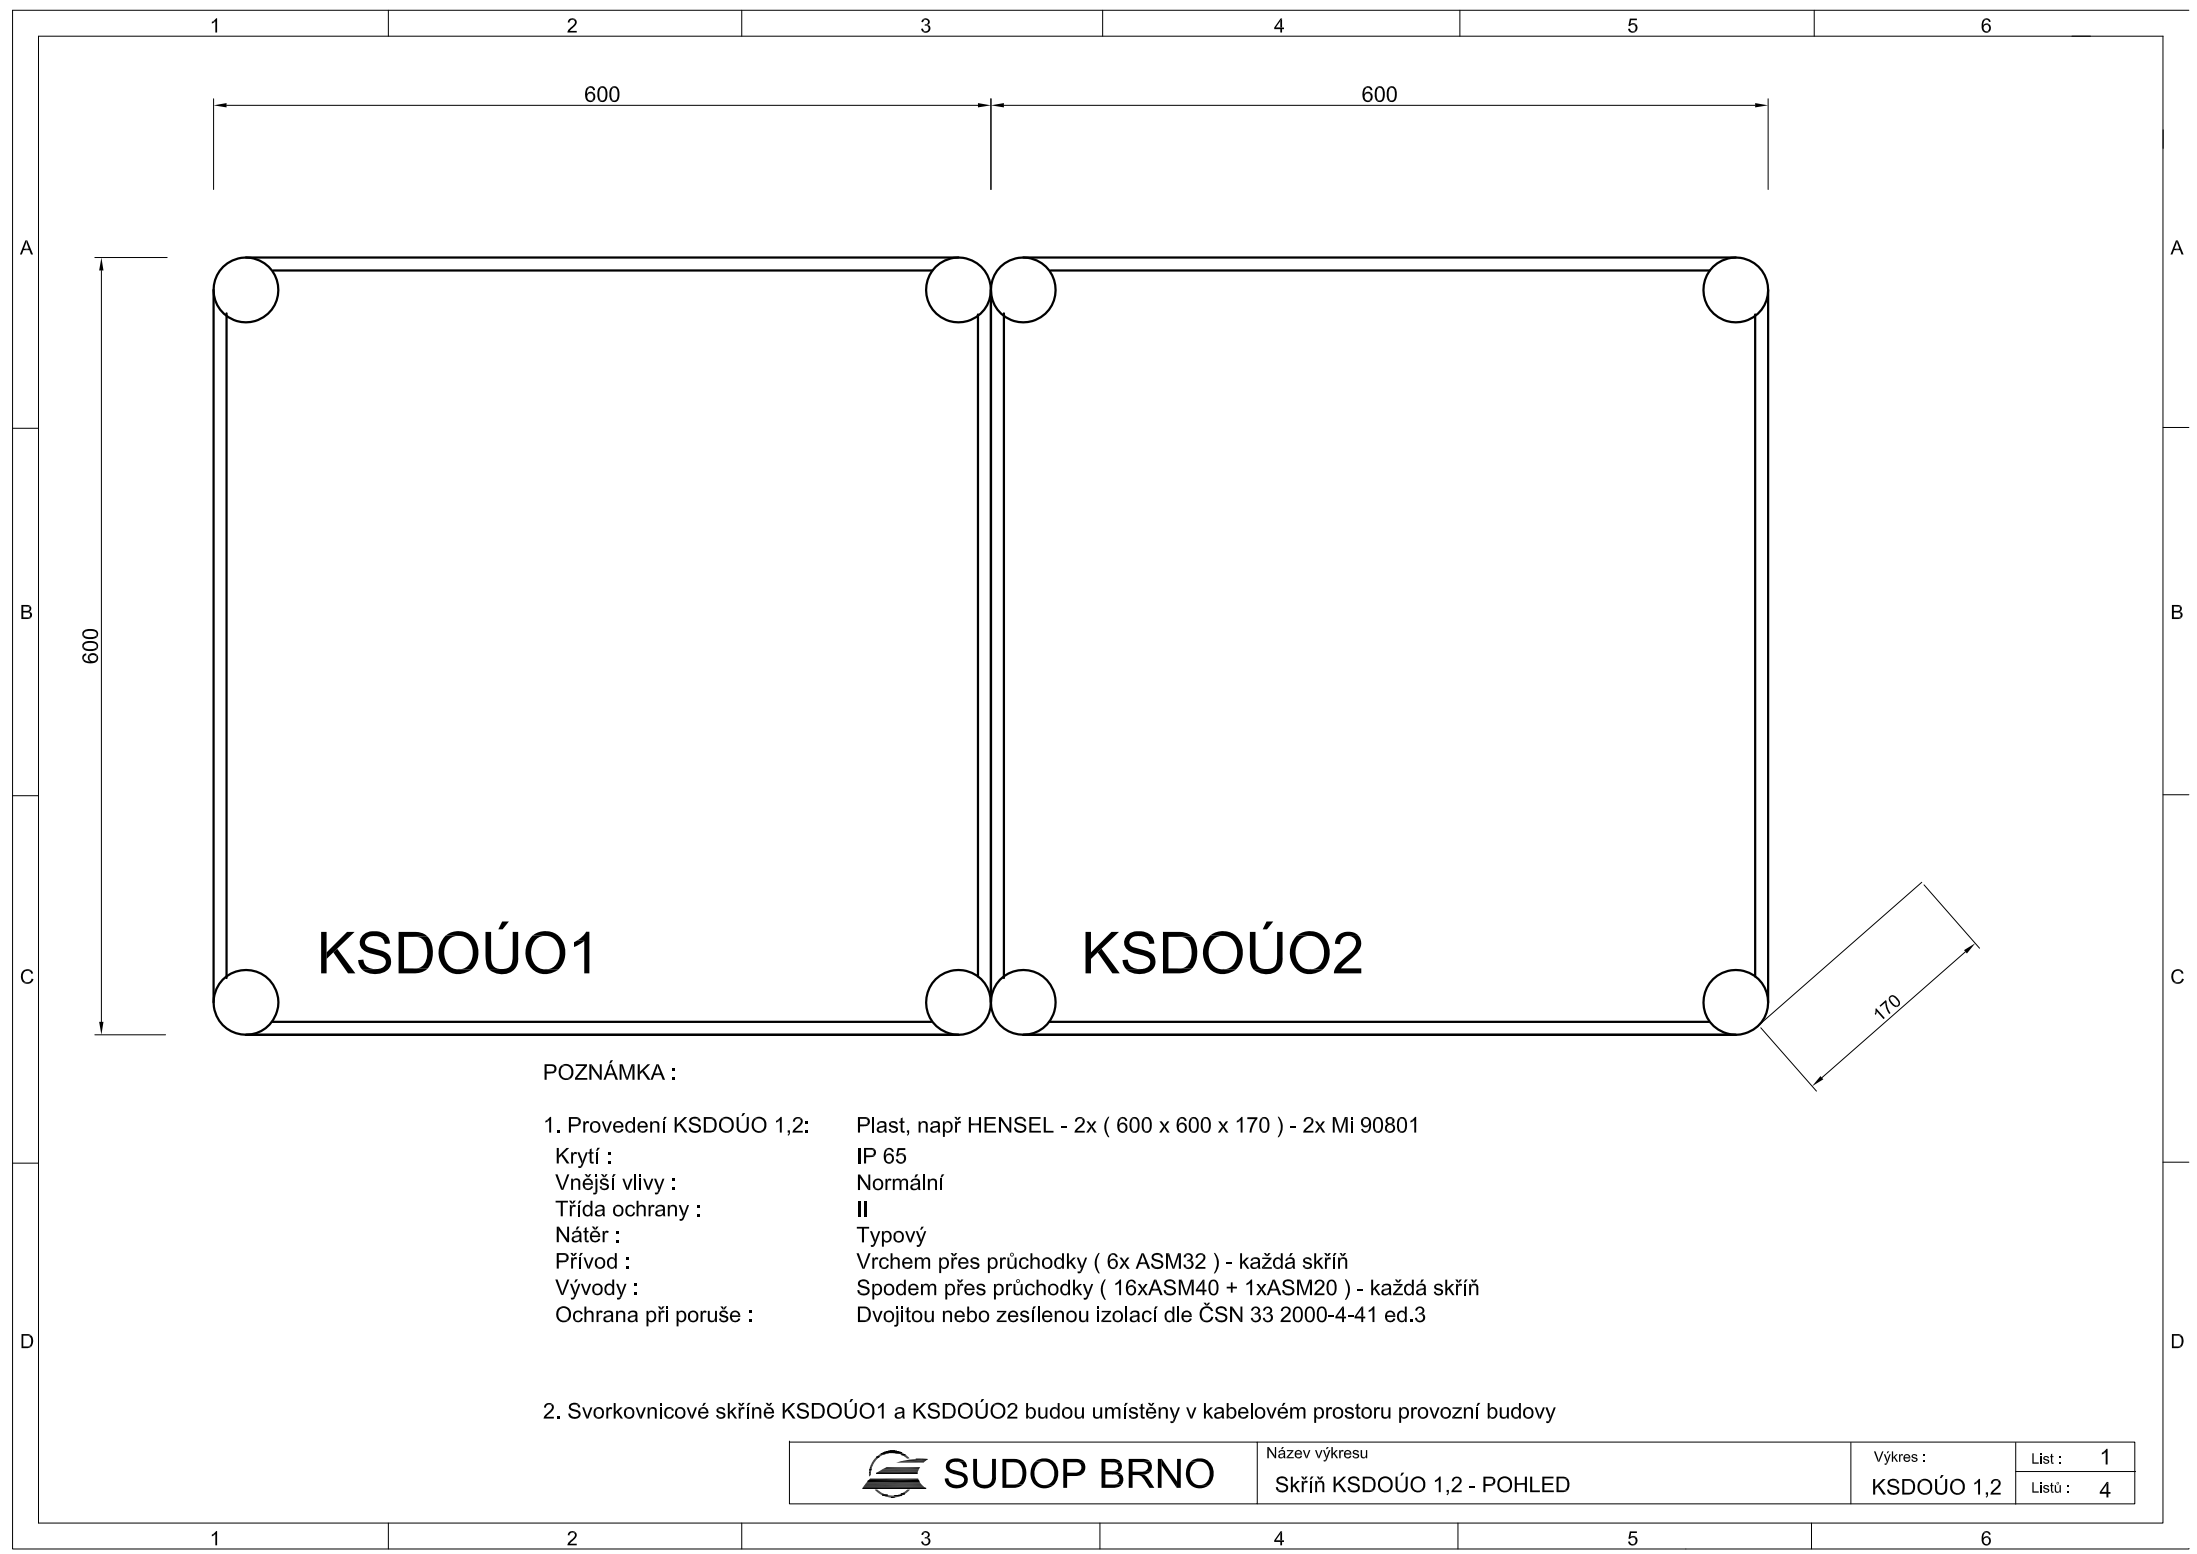


POZNÁMKA :

1. Provedení KSDOÚO 1,2: Plast, např HENSEL - 2x (600 x 600 x 170) - 2x Mi 90801
Krytí : IP 65
Vnější vlivy : Normální
Třída ochrany : II
Nátěr : Typový
Přívod : Vrchem přes průchodky (6x ASM32) - každá skříň
Vývody : Spodem přes průchodky (16xASM40 + 1xASM20) - každá skříň
Ochrana při poruše : Dvojitou nebo zesílenou izolací dle ČSN 33 2000-4-41 ed.3


2. Svorkovnicové skříně KSDOÚO1 a KSDOÚO2 budou umístěny v kabelovém prostoru provozní budovy

KSDOÚO - 1

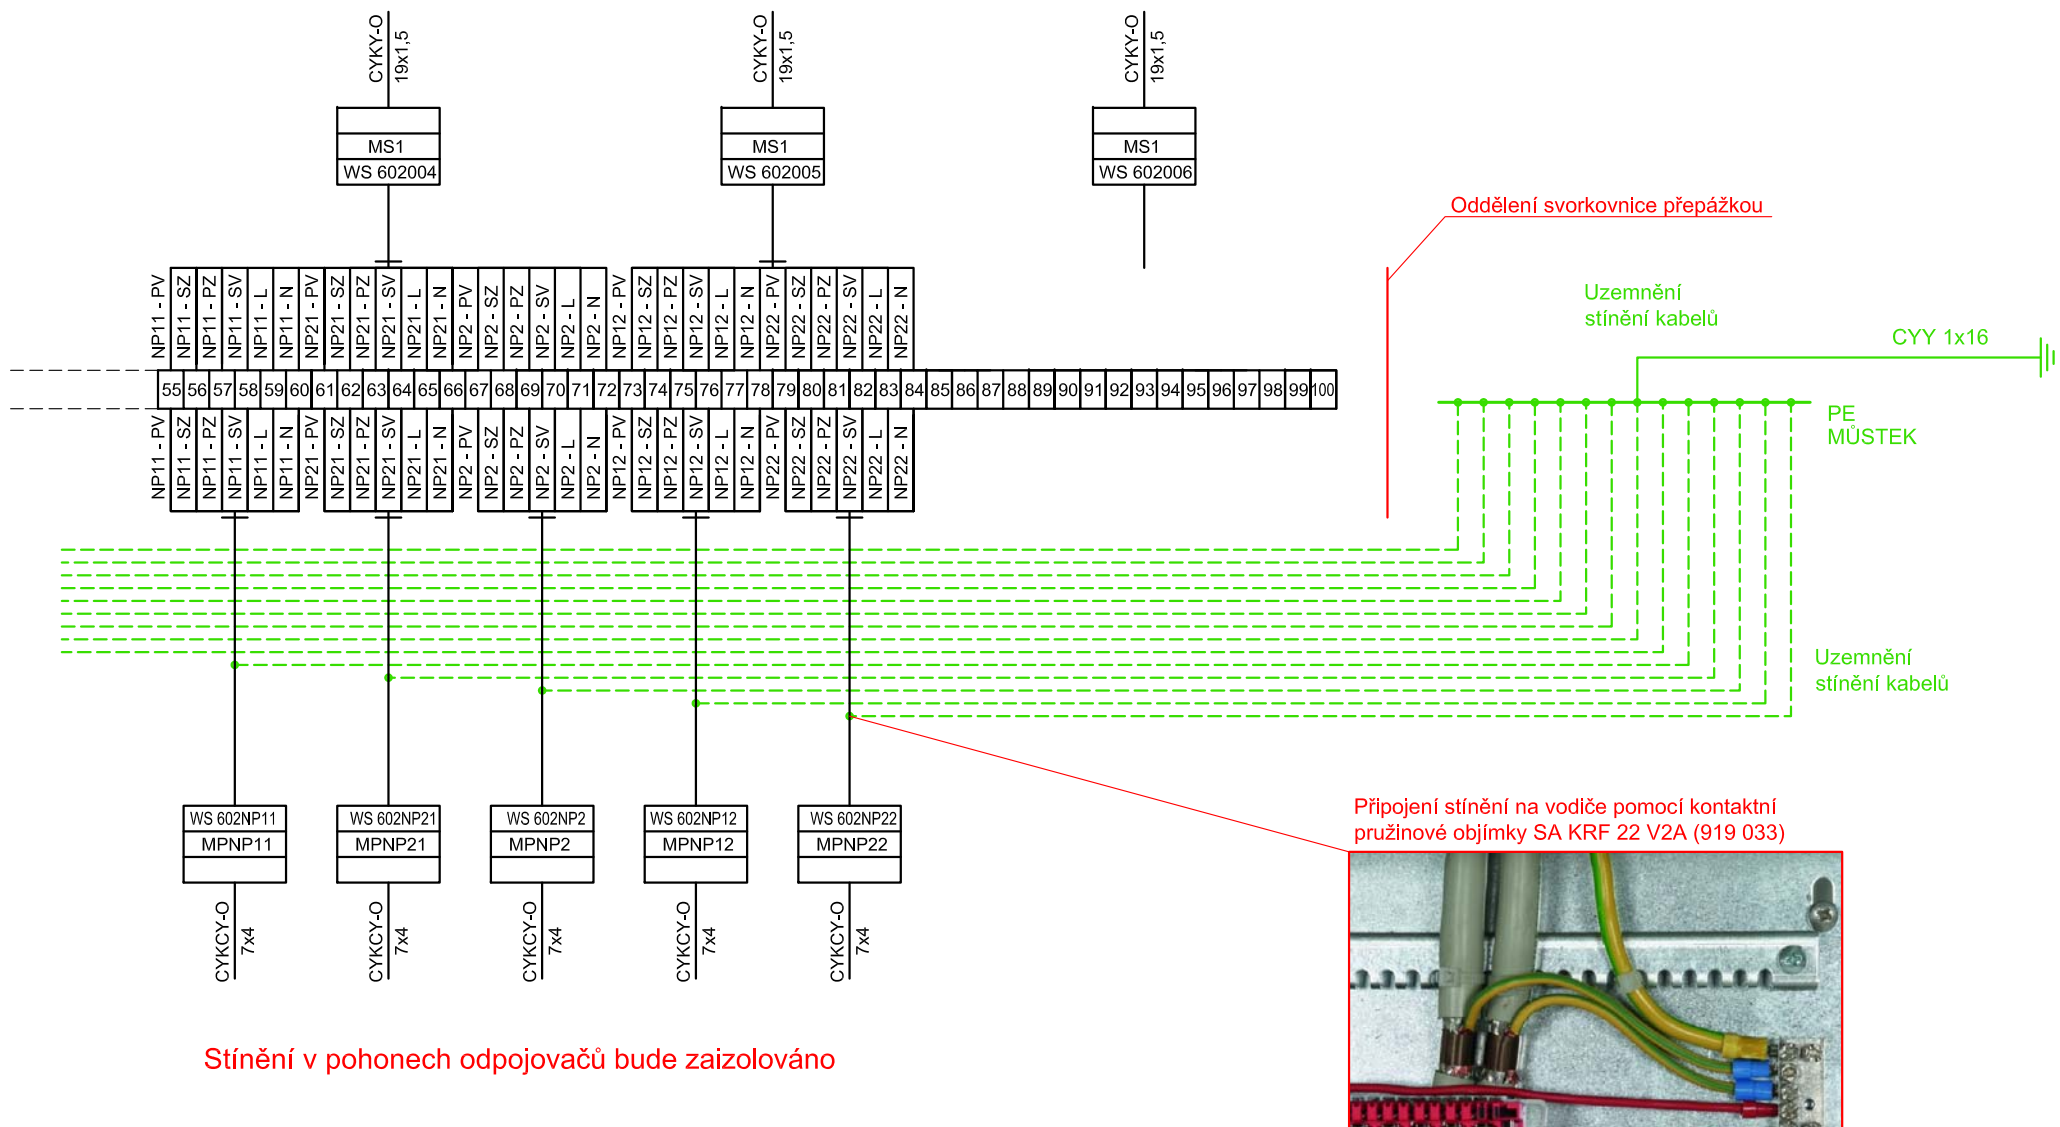


KSDOÚO - 2

X2.2
50xRSA4A

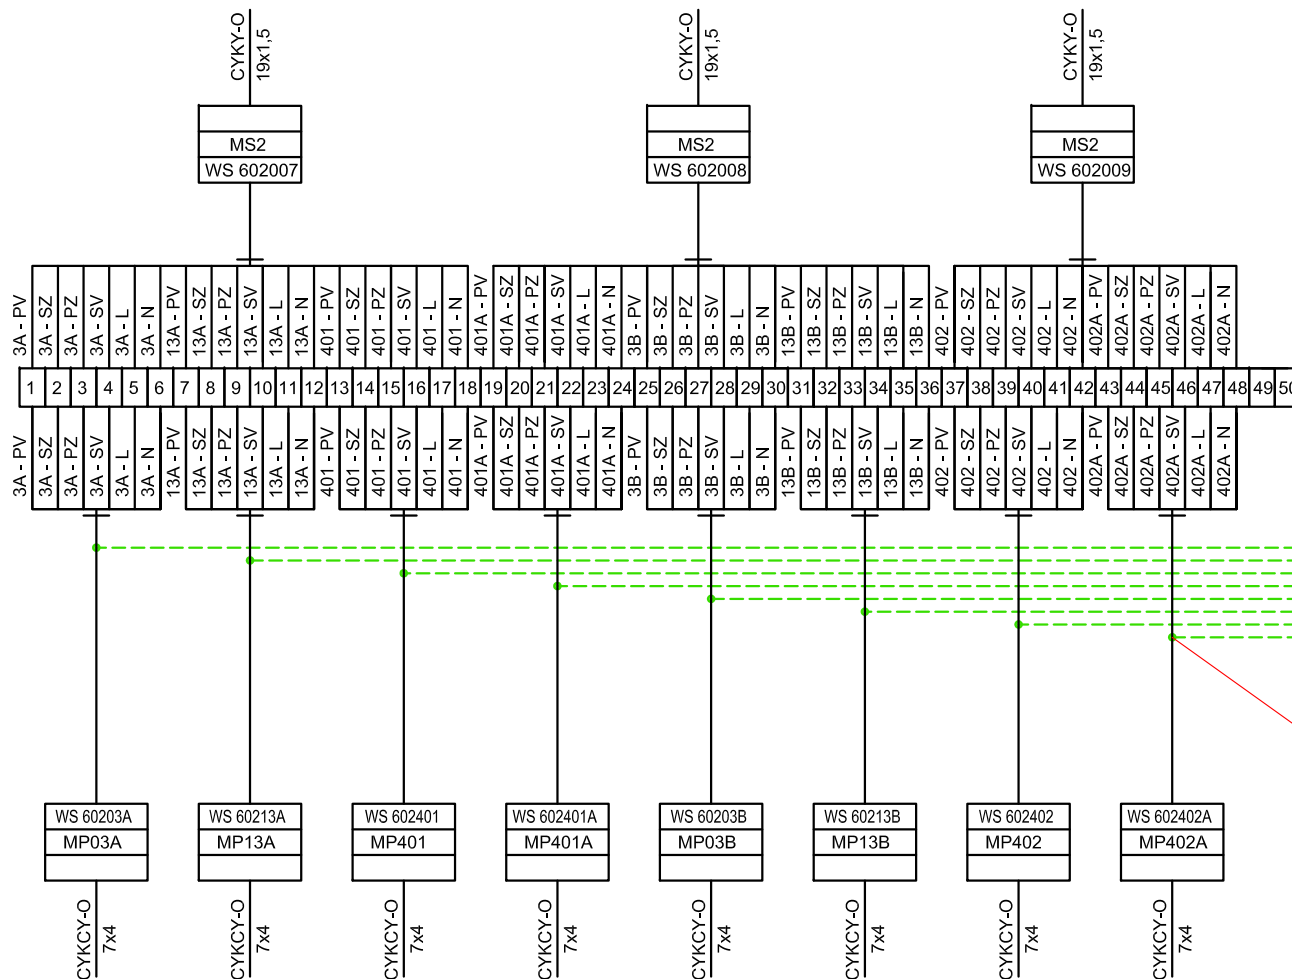


Oddělení svorkovnice přepážkou

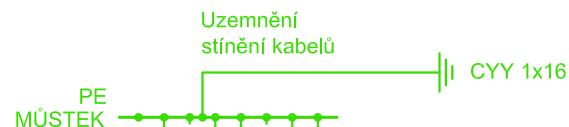

Uzemnění
stínění kabelů

Připojení stínění na vodiče pomocí kontaktní
pružinové objímky SA KRF 22 V2A (919 033)

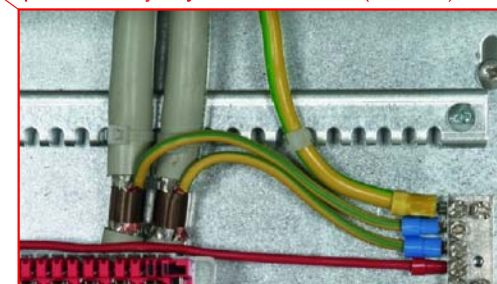

Stínění v pohonech odpojovačů bude zaizolováno