


PŮDORYS 1S  
ELEKTROINSTALACE

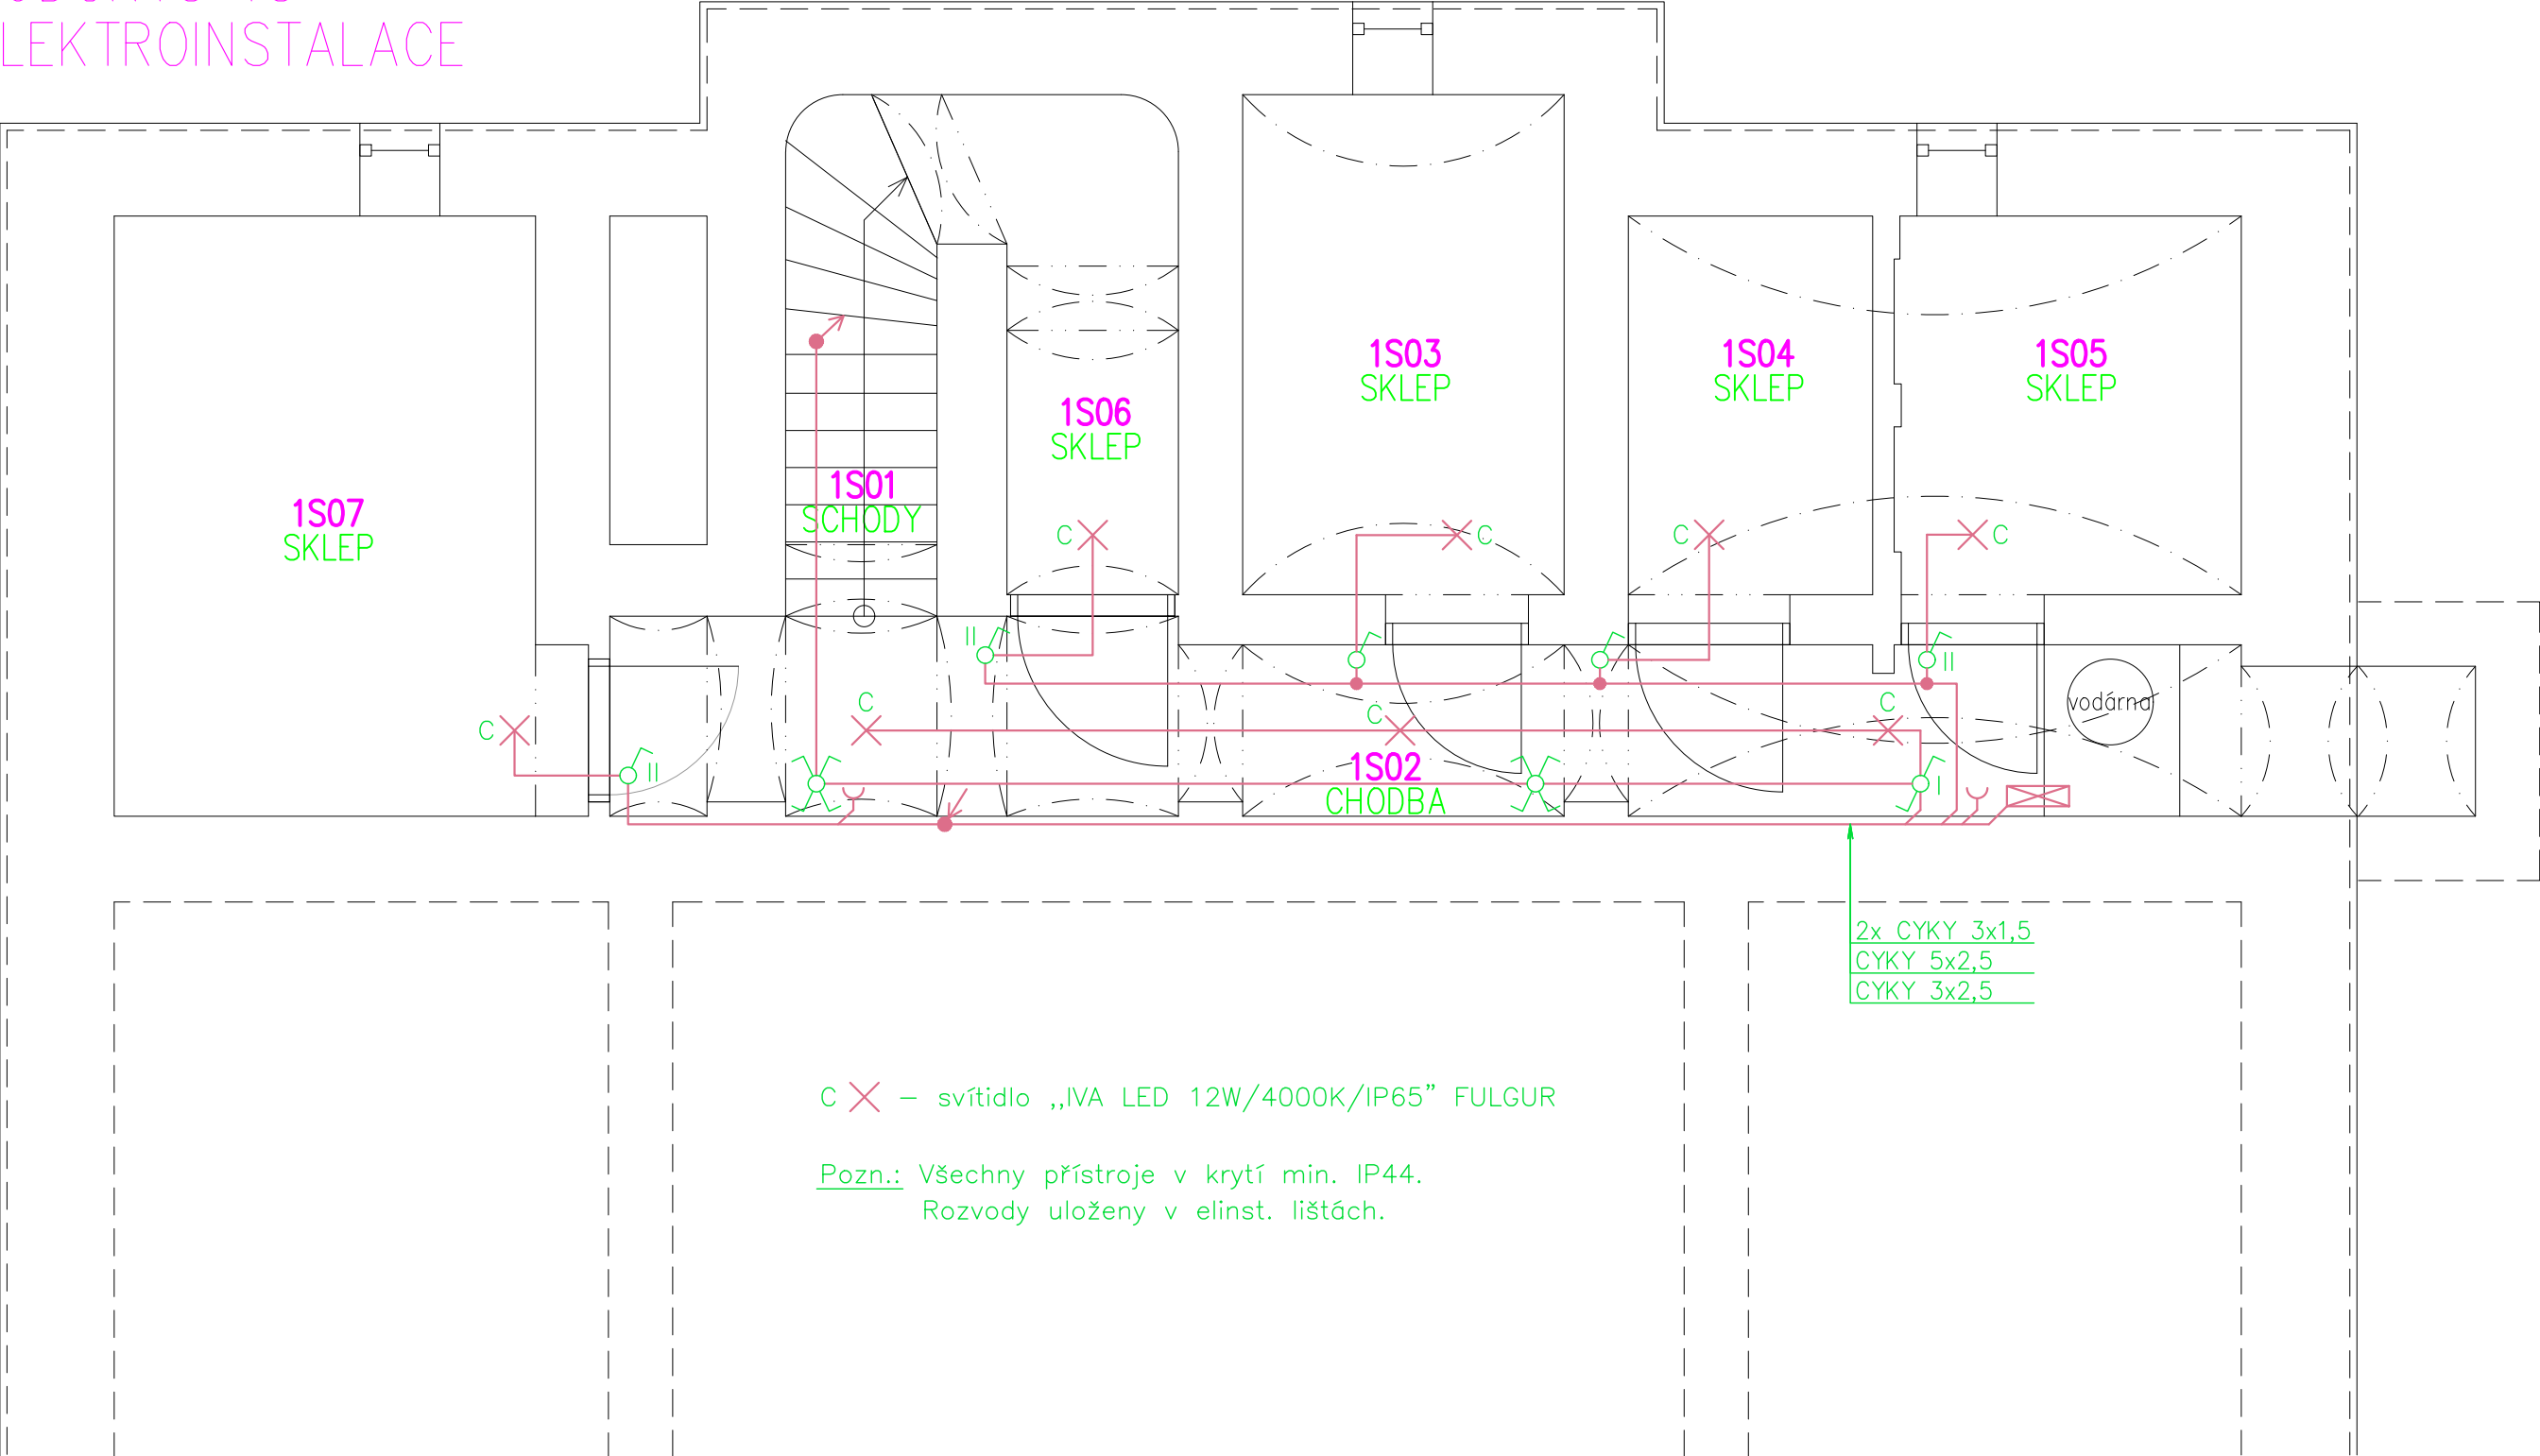

C X – světlo „IVA LED 12W/4000K/IP65” FULGUR

Pozn.: Všechny přístroje v krytí min. IP44.  
Rozvody uloženy v elinst. lištách.

NAVRHL	VYPRACOVAL	KRESLIL	<b>VL projekt</b> Ing. Luboš VANIŠ MILEVSKO, Havlíčkova 445 tel 383 809 225, 602 107 350 vlprojekt@volny.cz	
Ing. Luboš Vaniš			DATUM	9.2020
OBEC BALKOVA LHOTA			MĚŘÍTKO	<b>1:50</b>
INVESTOR Správa železnic, státní organizace, Dlážděná 1003/7, Nové Město, 11000 Praha 1			FORMÁT	<b>A3</b>
STAVBA Balkova Lhota - ON oprava výpravní budovy č.parc. st.35, 387/2, 388/5 k.ú.Balkova Lhota [737925]			ÚČEL	DPS
OBSAH <b>PŮDORYS 1S - ELEKTROINSTALACE</b>			ČÍSLO VÝKRESU	<b>E1</b>