ŘEZ ŽLABEM TYP1
1:25



ŘEZ ŽLABEM TYP2
1:25

ŘEZ ŽLABEM TYP3
1:25



PŮDORYS ŽLABU TYP1
1:25



PŮDORYS ŽLABU TYP2
1:25

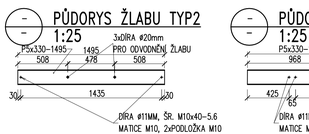

PŮDORYS ŽLABU TYP3
1:25

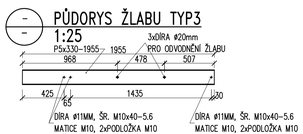

PŮDORYS
1:25

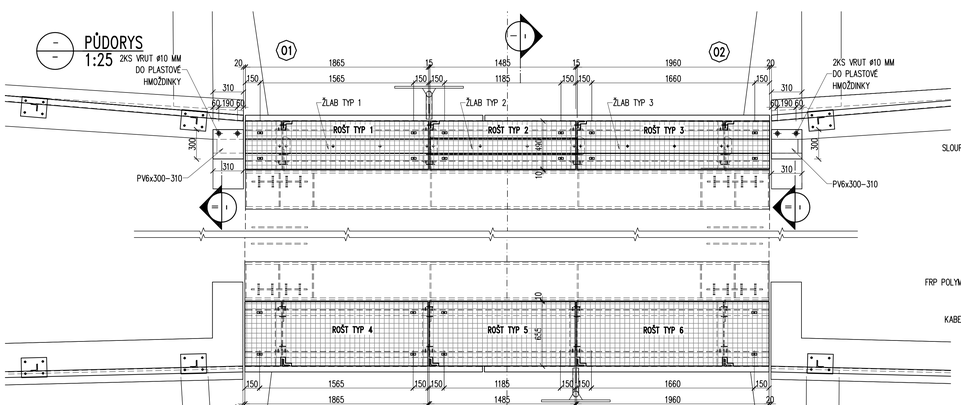

TVARY ROŠTŮ
1:25

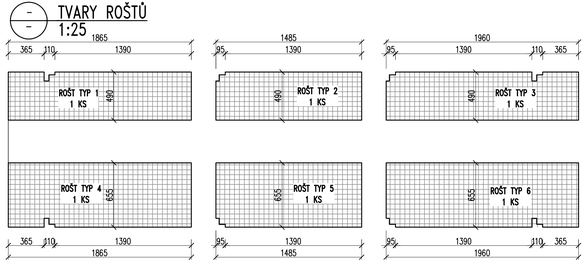

ŘEZ
1:10



A
1:5



PŘECHOD KABELU ZÁVĚRNOU ZDÍ
II
1:5

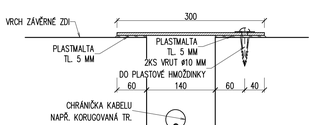

VÝKAZ - KOMPOZITNÍ CHODNÍKOVÉ ROŠTY								
PROFIL	DL. (PL.)	KS	CELK. DL.(PL.)	HMOTNOST [kg]				POZNÁMKA
mm	m (m^3)		m (m^3)	m (m^3), ks	1 ks	CELKEM		
KOMPOZITNÍ ROŠTY								
ROŠT 50 490 - 1865	(0,914)	1	(0,914)	(24,000)	21,9	21,9		TYP 1
ROŠT 50 490 - 1485	(0,728)	1	(0,728)	(24,000)	17,5	17,5		TYP 2
ROŠT 50 490 - 1960	(0,960)	1	(0,960)	(24,000)	23,0	23,0		TYP 3
ROŠT 50 655 - 1865	(1,222)	1	(1,222)	(24,000)	29,3	29,3		TYP 4
ROŠT 50 655 - 1485	(0,973)	1	(0,973)	(24,000)	23,3	23,3		TYP 5
ROŠT 50 655 - 1960	(1,284)	1	(1,284)	(24,000)	30,8	30,8		TYP 6
Upevňovací prvek roštu		24						
PLOCHA CELKEM						**6,1** m^2		
HMOTNOST CELKEM						**145,8 kg**		

OCEL S235JRC – KABELOVÝ ŽLAB
S235JR – PODLAHOVÉ NOSNÍKY

ŠROUBY 5.6

POZNÁMKY:

1. OK JE ZAŘAZENA DO TŘÍDY PROVÁDĚNÍ EXC2 DLE ČSN EN 1090-2. POŽADAVKY NA MATERIÁL – VIZ TZ.
2. PROTIKOROZNÍ OCHRANA – VIZ PROJEKT PROTIKOROZNÍ OCHRANY.
3. NA PODLAHY JE POUŽIT NÁSLEDUJÍCÍ TYP ROŠTŮ: FRP POLYMEROVÉ ROŠTY H = 50 mm PRO ZATÍŽENÍ MIN. 750 kg/m^2.
4. PODÉLNÉ ROZMĚRY A POČET DÍLŮ MOHOU BÝT UPRAVENY DLE SYSTÉMU ZHOTOVITELE.
5. CHODNÍKOVÉ ROŠTY BUDOU UCHYCENY TYPOVÝMI UPEVŇOVACÍMI PRVKY, OTVORY V PODPORÁCH Z UPE 120 BUDOU ŘEŠENY VE VVOK DLE PODKLADŮ VÝROBCE ROŠTŮ.
6. KAŽDÝ ROŠT BUDE PŘICHYCEN MIN. 4 KS UPEVŇOVACÍCH PRVKŮ.
7. TYP UPEVŇOVACÍCH PRVKŮ BUDE URČEN ZHOTOVITELEM.
8. ROŠTY A JEJICH UPEVNĚNÍ BUDOU OPATŘENY SYSTÉMEM PROTI KRÁDEŽI.
9. ROŠTY BUDOU OPATŘENY PROTISKLUZOVOU ÚPRAVOU.
10. PODLAHOVÉ NOSNÍKY A ROŠTY JSOU NA LEVÉ A PRAVÉ STRANĚ SYMETRICKÉ PODLE STŘEDU MOSTU.
11. NA VEŠKERÉ SPOJE BUDE POUŽIT NOVÝ SPOJOVACÍ MATERIÁL S ODPOVÍDAJÍCÍ PKO.
12. ZHOTOVITEL PODLAH A KABELOVÝCH ŽLABŮ VYPRACUJE VÝROBNÍ DOKUMENTACI (VVOK), KTERÁ MUSÍ BÝT ODSOUHLASENA TDI.
13. KABELOVÉ PROSTUPY ZÁVĚRNOU ZÍDKOU JSOU PŘEKRYTY DESKOU ZE SLOŽKOVÉHO PLECHU TL. 6 MM, DESKY BUDOU PŘICHYCENY JEDNOSTRANNĚ NEREZOVÝMI VRUTY M10 (A4) S PODLOŽKOU (A4), DO HMOŽDINKY DL. CCA 90 MM. VRUTY BUDOU Z KS PRO KAŽDOU DESKU.

TÚ: 0371 Horažďovice předměstí (mimo) – Klatovy (mimo)
DÚ: 08 Žichovice – Sušice

VÝŠKOVÝ SYSTÉM Bpv | SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM S-JTSK

	Vedoucí projektu	Zodpovědný projektant	Investor	SŽ s.o., OŘ PLZEŇ
	ING. L. MAREK	ING. I. HEINZ	Místo stavby	VELKÁ CHMELNÁ
	Vypracoval	Kontroloval	Formát	SA4
	ING. I. HEINZ	ING. L. MAREK	Datum	03/2021
			Účel	DUSP+PDPS
TOP CON SERVIS s.r.o., Ke Stírce 1824/56, 182 00 Praha 8, tel/fax: 284 021 740, email:topcon@topcon.cz			Měřítko	1:50
			Č.zakázky	109-20
OPRAVA MOSTŮ V ÚSEKU ŽICHOVICE – SUŠICE SO 102 MOST V KM 15,487			Číslo kopie	Číslo přílohy D2.2-5.2
OK – KABELOVÝ ŽLAB A PODLAHY Z KOMPOZITU				