
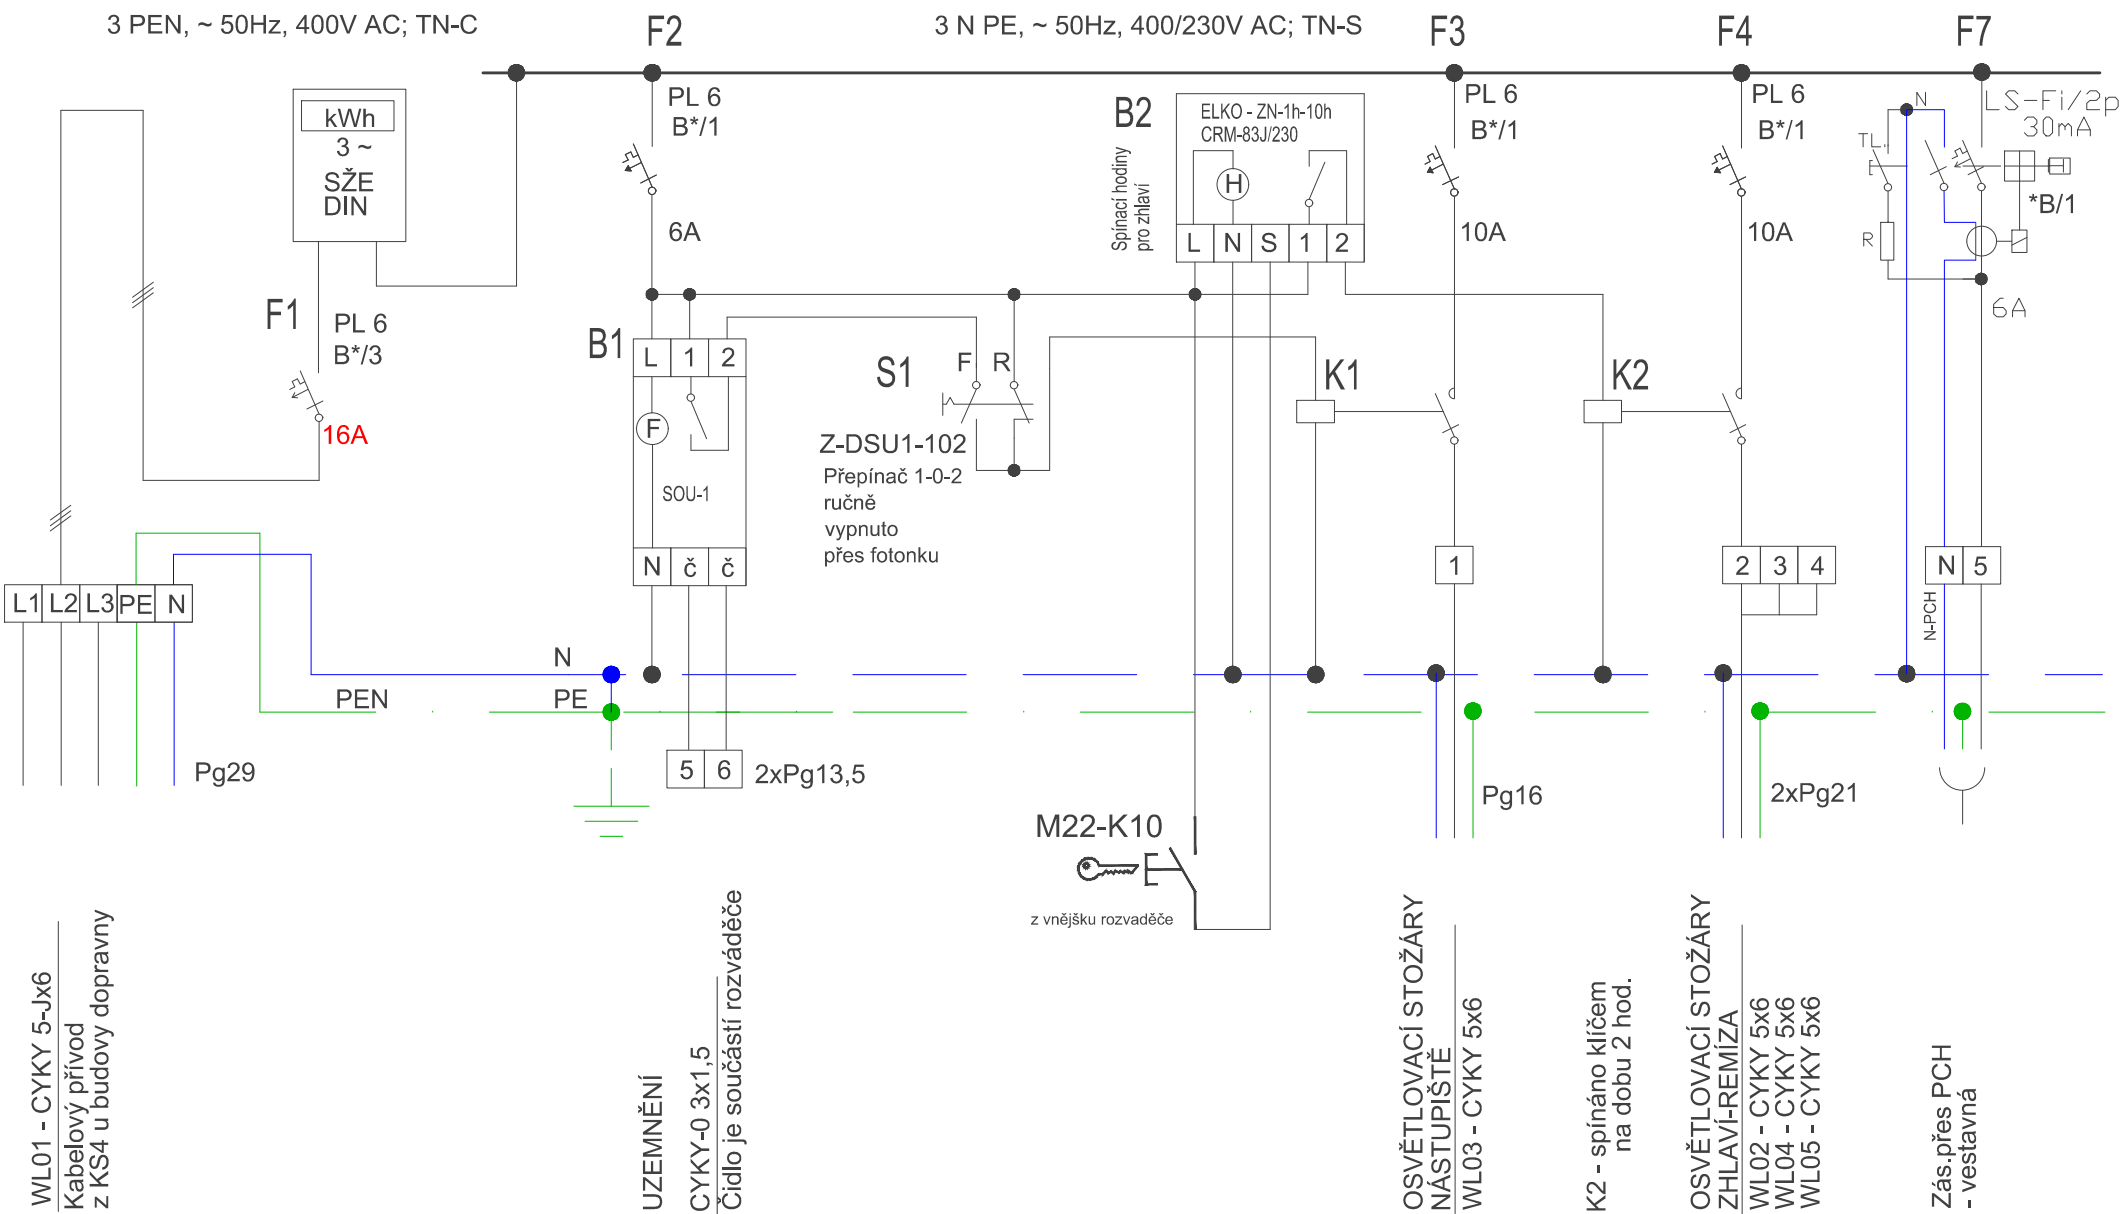


ROZVADĚČ OSVĚTLENÍ

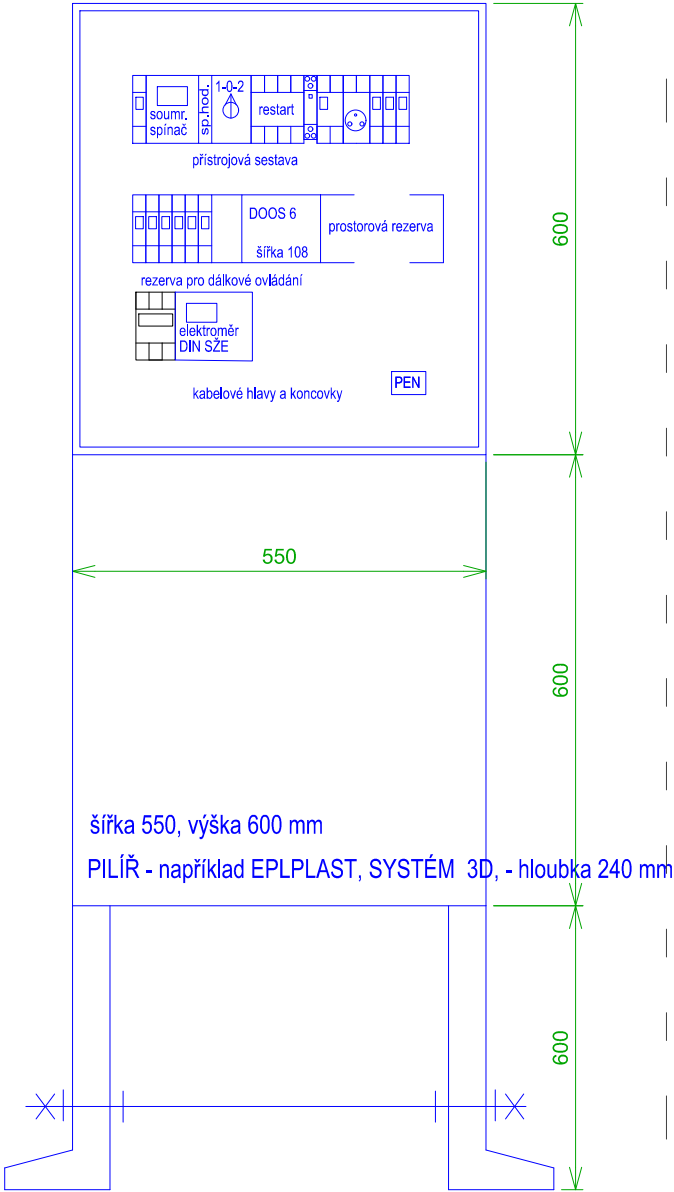

SOUMRAKOVÉ ČIDLO MUSÍ BÝT UMÍSTĚNO TAK, ABY NEBYLO OVLIVNĚNO OSVĚTLENÍM NÁSTUPIŠTĚ.

Zpracoval:	Ing. Jiří Svoboda	Datum:	15.05.2019	Projektování elektrických zařízení Ing. Jiří Svoboda Tel: 723 236 250 E-mail: svojjevolny.cz IČ: 01394223 DIČ:CZ7312225360
Kreslil:	Ing. Jiří Svoboda	Formát:	A3	
Projekt: PD – Oprava osvětlení na trati Třemešná ve Slezsku – Osoblaha			Měřitko:	
Objekt: S004 – Oprava osvětlení dD3 Osoblaha			Tech.zpráva:	
Název výkresu:			Soubor DWG:	S004_14
Přehledové schéma R0			Archivní číslo:	
			14	
			Listů: 01	
			List: 01	