PŮDORYS 1:100

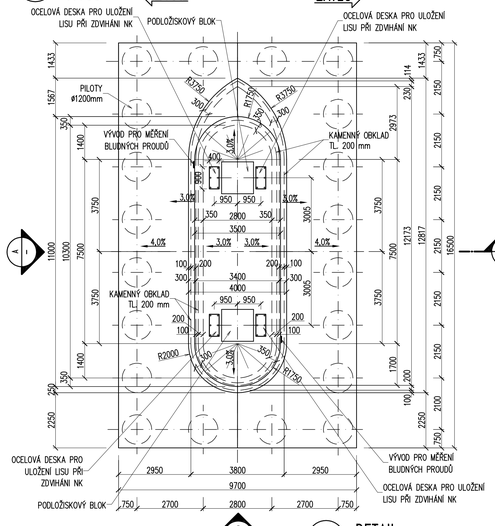

ŘEZ 1:100

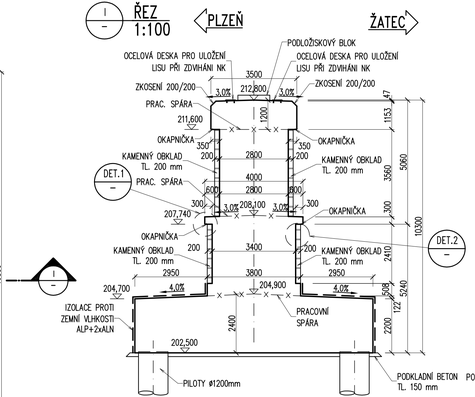

POHLED 1:100

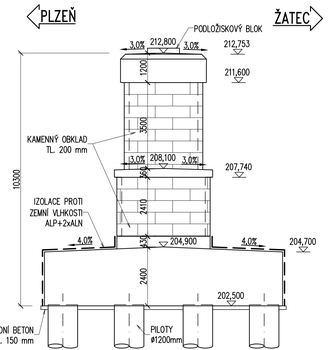

POHLED 1:100

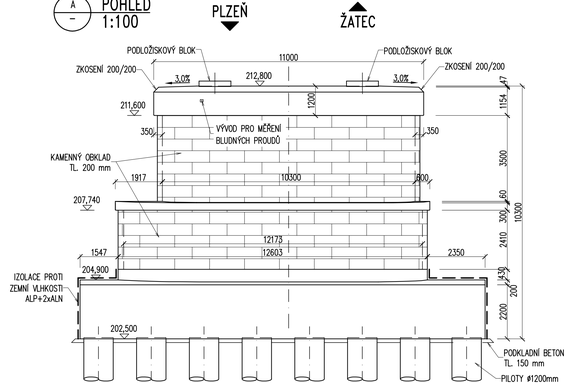

DETAIL 1:10



DETAIL 1:10

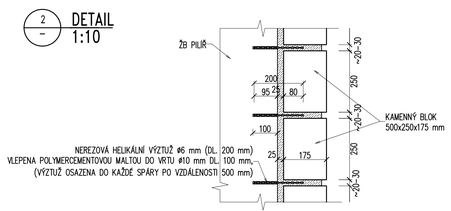

DETAIL DESKY PRO OSAZENÍ LISU 1:10

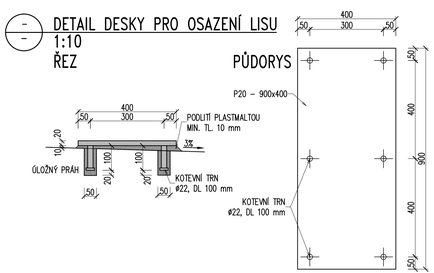

VÝZTUŽ:

B500B DLE ČSN 42 0139 A ČSN EN 10080
10505.9 (R) DLE ČSN 41 0505

KRYTÍ MINIMÁLNÍ 40 mm
JMENOVITÉ 50 mm

POZNÁMKY:

1. POKUD NENÍ UVEDENO JINAK, VŠECHNY VIDITELNÉ HRANY BUDOU ZKOSENY TROJÚHELNÍKOVOU LIŠTOU 20x20 VLOŽENOU DO BEDNĚNÍ.
2. TVAR A VÝZTUŽ PODLOŽISKOVÝCH BLOKŮ BUDOU UPRAVENY DLE VTD LOŽISEK A MUSÍ BÝT ODSOUHLASENY PROJEKTANTEM A TDS.
3. STĚNA SPODNÍ A HORNÍ ČÁSTI PILÍŘE BUDE OBLOŽENA KAMENNÝM OBKLADEM O CELK. TL. 200 mm. OBKLAD BUDE K PILÍŘI KOTVEN HELIKÁLNÍ VÝZTUŽÍ.
4. KAMENNÝ OBKLAD – VIZ TZ.

BETON DLE ČSN EN 206+A1 a ČSN P 73 2404

ÚLOŽNÝ PRÁH: C30/37 – XC4, XF3 – Cl 0,4 – Dmax 22 – S3 (42,1 m³)
–MAX. PRŮSAK 20 mm PODLE ČSN EN 12390–8
PODLOŽISKOVÉ BLOKY: C35/45 – XC4, XF3 – Cl 0,4 – Dmax 22 – S3 (1,5 m³)
–MAX. PRŮSAK 20 mm PODLE ČSN EN 12390–8
DŘÍK PILÍŘE: C25/30 – XF3 – Cl 0,4 – Dmax 22 – S3
(DOLNÍ ČÁST 131,6 m³, HORNÍ ČÁST 96,2 m³)
–MAX. PRŮSAK 20 mm PODLE ČSN EN 12390–8
ZÁKLAD PILÍŘE: C25/30 – XF3 – Cl 0,4 – Dmax 22 – S3 (368,12 m³)
–MAX. PRŮSAK 20 mm PODLE ČSN EN 12390–8
PODKLADNÍ BETON: C12/15 – X0 (25,7 m³)

TÚ: 0502 Mladotice (mimo)–Žatec (mimo)
DÚ: 22 Žabokliky–Žatec západ

VÝŠKOVÝ SYSTÉM Bpv | SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM S-JTSK

TOP CON SERVIS s.r.o., Ke Stříce 1824/56, 182 00 Praha 8, tel/fax: 284 021 740, email:topcon@topcon.cz

Vedoucí projektu	Zodpovědný projektant	Investor	SŽ s.o. SSZ
ING. L. MAREK	ING. D. LOJÍK Ph.D.	Místo stavby	ŽATEC
Vypracoval	Kontroloval	Formát	5A4
ING. D. NOVOTNÝ	ING. L. MAREK	Datum	07/2020
		Účel	DSP
		Měřítko	1:100, 1:10
			29–19

REKONSTRUKCE MOSTU KM 200,916
TRATI PLZEŇ – ŽATEC
SO 101 – REKONSTRUKCE MOSTU

Číslo kopie

Číslo přílohy: D2.1–06.5

PILÍŘ – TVAR