


PZN	PORUCHA ZÁKLADNÍHO NAPÁJENÍ
PNN	PORUCHA NÁHRADNÍHO NAPÁJENÍ
KNN	KONTROLA NÁHRADNÍHO NAPÁJENÍ
KM	KONTROLA MĚNIČE
PHM	PORUCHA HLAVNÍHO MĚNIČE 275 Hz
KZM	KONTROLA ZÁLOŽNÍHO MĚNIČE 275 Hz
PND0	PORUCHA NAPÁJENÍ DOHLEDACÍCH OBVODU
HM	HLAVNÍ MĚNIČ 275 Hz
ZM	ZÁLOŽNÍ MĚNIČ 275 Hz
KNKM	PORUCHA NÁVĚSTNÍHO KMITAČE
PNKM	INDIKACE POKLESU NAPĚTÍ
VZP	VYPNUTÍ ZVONKU PŘEDHLÁŠKY
VZR	VYPNUTÍ ZVONKU ROZŘEZU
PNKO	PORUCHA NAPÁJENÍ KOL.OBVODU
VZ	VYPNUTÍ ZDROJŮ – tlačítko červené barvy
PIS	PORUCHA IZOLAČNÍHO STAVU
PS	POHOTOVOSTNÍ STAV
PRS	PORUCHOVÝ STAV
NS	NOUZOVÝ STAV
VZPRS	VYPNUTÍ ZVONKU PORUCHOVÝ STAV
VZNS	VYPNUTÍ ZVONKU NOUZOVÝ STAV
1B	ČINNOST PŘEJEZDU
2B	ANULACE PŘEJEZDU
TZ	UZAVŘENÍ PŘEJEZDU
TO	OTEVŘENÍ PŘEJEZDU
NDN	NÁVĚSTIDLA DEN/NOC
PDN	PULT DEN/NOC
DV	OSVĚTLENÍ VÝMĚN
PS–SU	POMOCNÉ STAVĚDLO UDĚLENÍ SOUHLASU K MÍSTNÍ OBSLUZE
PS–H	POMOCNÉ STAVĚDLO HOUKAČKA
PS–NRS	POMOCNÉ STAVĚDLO NOUZOVÉ RUŠENÍ SOUHLASU
KV	KONTROLA POLOHY VÝMĚN
RVC	RUŠENÍ VOLBY CESTY
SC	STAVĚNÍ CESTY
NV	NOUZOVÉ VYBAVENÍ ZÁVĚRU ÚSEKU
TK	TRAŤOVÝ KLÍČ
AGR	PŘIPOJENÍ AGREGÁTU (NEZAPOJENO REZERVA)
PN	PŘIVOLÁVACÍ NÁVĚST
DJV	DOHLED JIŠTENÍ REL. SAD V
✕ ✕	INDIKACE Čt.
KČ	KONTROLA ČIINNOSTI
KA	KONTROLA ANULACE
NN	NÁHRADNÍ NAPÁJENÍ

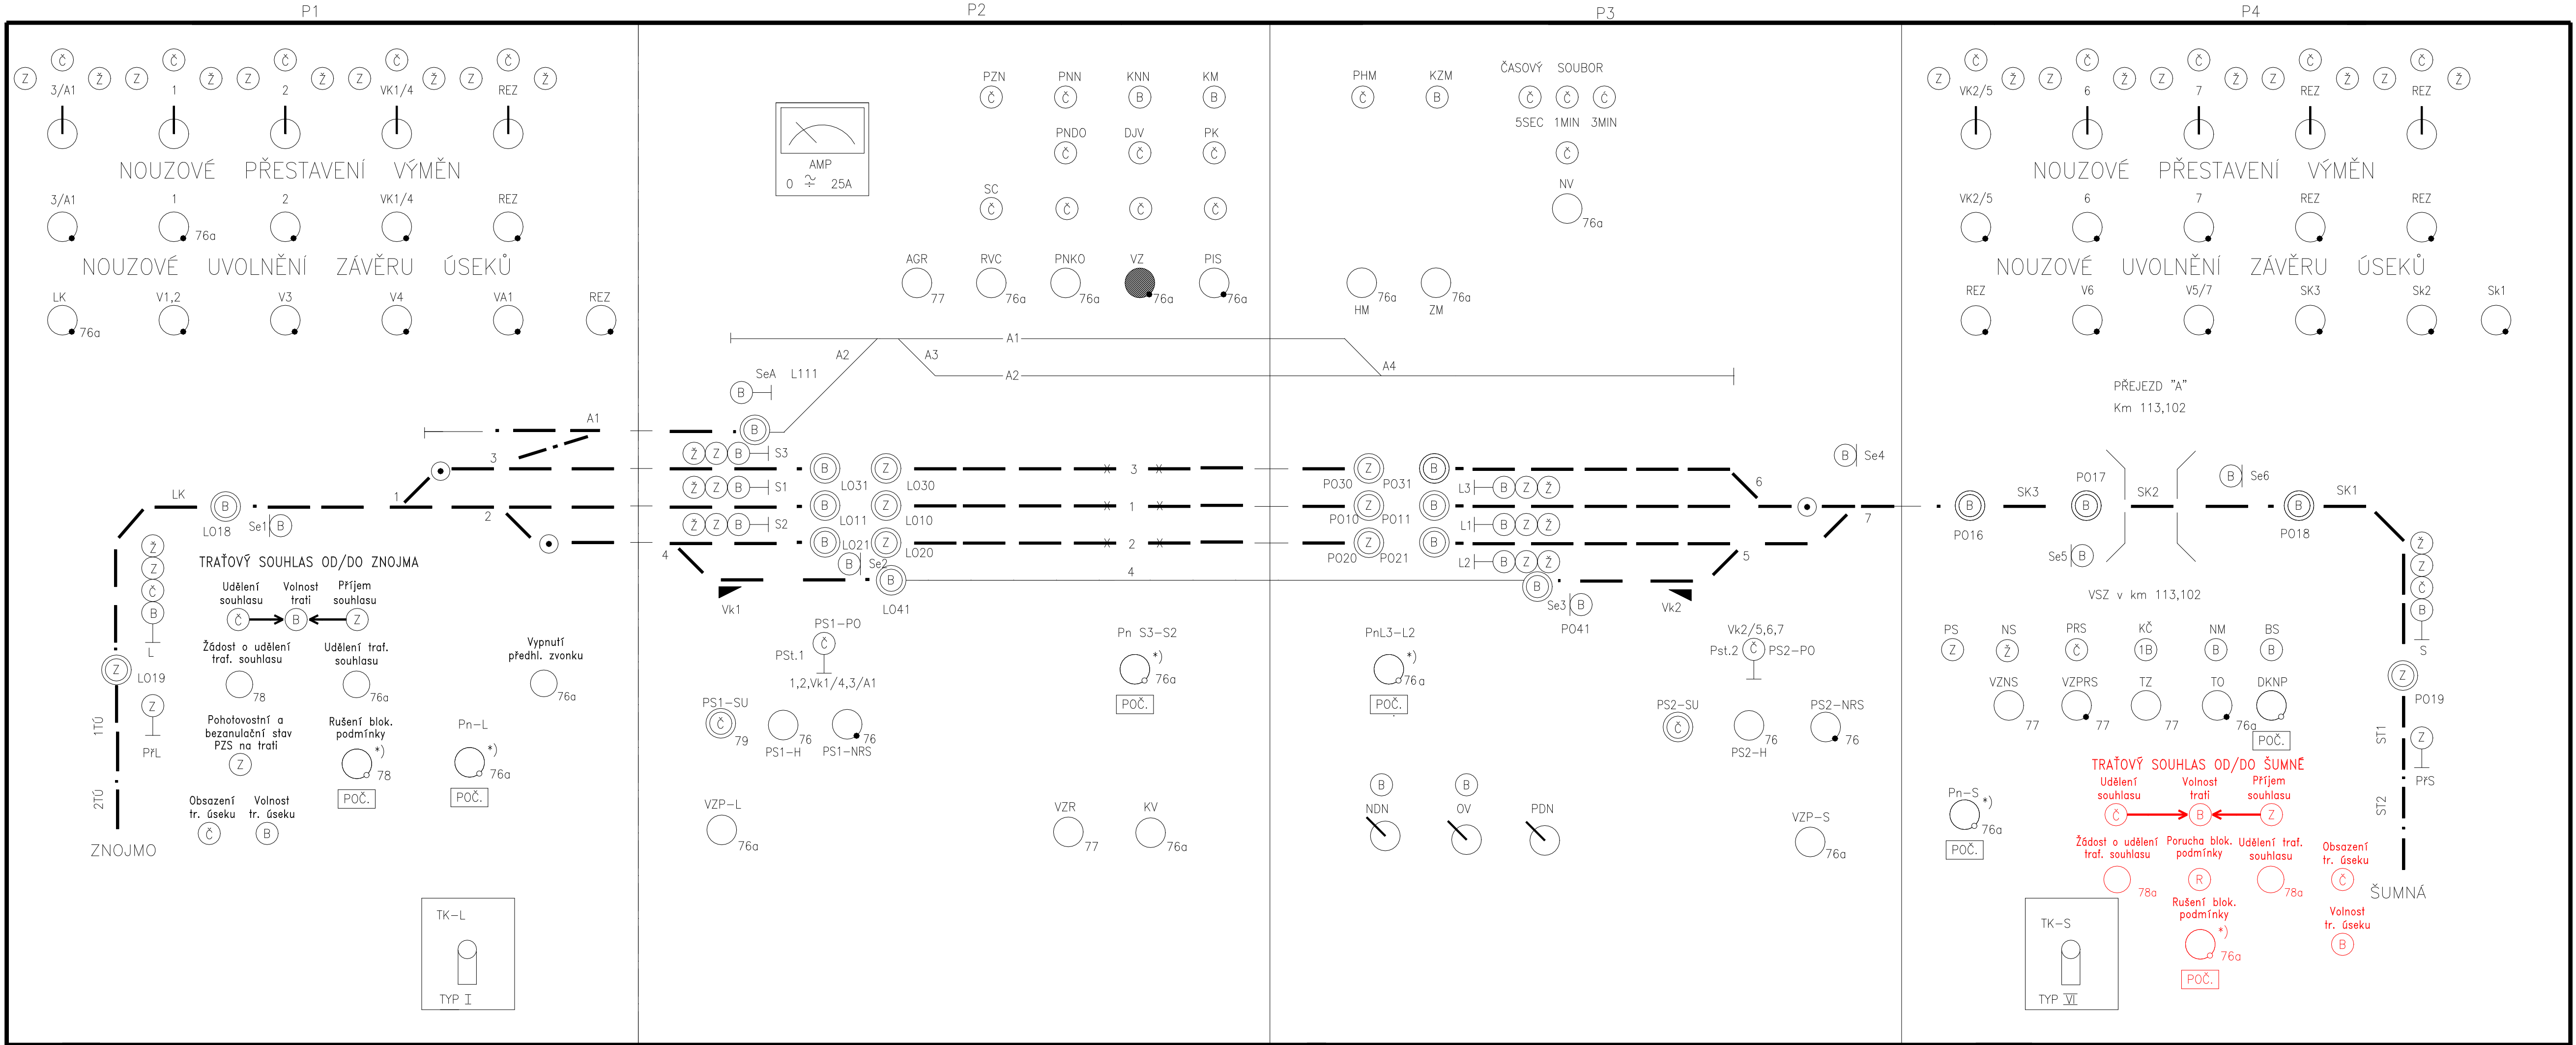

30.4.2021			
Zakázkové číslo: 21-042-40-211	Ved. pracoviště	Jméno	Podpis
Datum: 4.2021	Navrhl	Navrhl	Navrhl
Stupeň dokumentace: RDS	Kontroloval	Navrhl	Navrhl
Pracoviště 211 – Ostrava			
Oprava zabezpečovacího zařízení v ŽST Olbramkostel			
Ovládací pult			
906			