



DOMEK OCHRAN ROZVODNY 110 kV - PŮDORYS






LEGENDA:

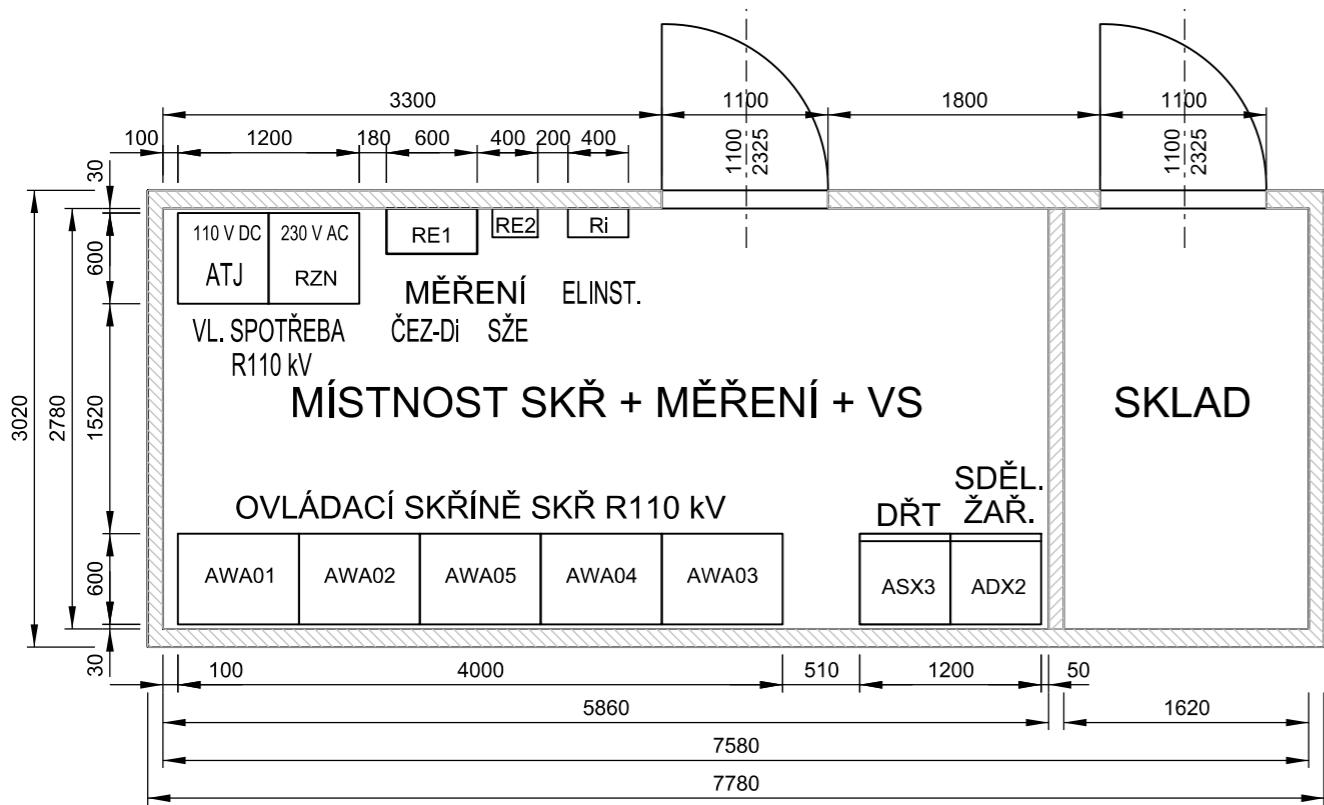



- AWA 01 skříň řízení a ochran vývodu na linku V 961
- AWA 02 skříň řízení a ochran vývodu na transformátor T101
- AWA 03 skříň řízení a ochran vývodu na linku V 962
- AWA 04 skříň řízení a ochran vývodu na transformátor T102
- AWA 05 skříň řízení a ochran vývodu spojky přípojníc 110 kV
- ATJ rozvaděč ovládacích napětí 110 V-DC
- ATN rozvaděč zajištěné sítě 230 V-AC
- RE1 elektroměrový rozvaděč pro měřící soupravu ČEZ-Di
- RE2 rozvodnice pro přenos dat z elektroměrů na SŽE
- Ri rozvodnice vnitřní elektroinstalace domku ochran
- ASX3 rozvaděč dispečerské řídicí techniky
- ADX2 rozvaděč sdělovacího a přenosového zařízení

Číslo změny:		Obsah změny:		Datum změny:	
01		-		-	
02		-		-	
03		-		-	

Objednatel:		Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1	
		Stavební správa západ Sokolovská 278, 190 00 Praha 9	

Zhotovitel:		SPOLEČNOST "EŽ+SP TNS Rostoklaty"		SUDOP PRAHA a.s. Olšanská 1a, 130 80 Praha 3 tel.: +420 267 094 111 e-mail: praha@sudop.cz		EŽ Praha a.s. nám. Hrdinů 1693/4a 140 00 Praha 4 - Nusle e-mail: marketing@elzel.cz	
				Elektrizace Železnic Praha a.s.			
Hlavní inženýr projektu:				Asistent hlavního inženýra:			
ING. MIROSLAV NEZKUSIL				-			

Projektant:		SUDOP PRAHA a.s. Olšanská 1a, 130 80 Praha 3 tel.: +420 267 094 111 e-mail: praha@sudop.cz	
			

Středisko:							
ELEKTROTECHNIKY, TRAKCE, SDĚLOVACÍ A ZABEZPEČOVACÍ TECHNIKY							
Vedoucí střediska:		Odpovědný projektant SO, IO, PS:		Vypracoval:		Kontroloval:	
							
ING. MARTIN RAIBR		ING. JIŘÍ VELEBIL		ING. JIŘÍ VELEBIL		ING. MIROSLAV NEZKUSIL	

Název akce:		Číslo smlouvy:	
		16 077 208	
Zvýšení trakčního výkonu TNS, TNS Rostoklaty		Projektový stupeň:	
		PD	
Část:		Datum:	
TECHNOLOGICKÁ ČÁST		02/2017	
SILNOPROUDÁ TECHNOLOGIE VČ.DŘT		Číslo části:	
TECHNOLOGIE ROZVODEN VVN/VN		D.3.2	
Název přílohy:		Měřítko:	Počet formátů:
DISPOZICE TECHNOLOGIE V DOMKU OCHRAN ROZVODNY 110 kV TNS ROSTOKLATY		1 : 50	2 x A4
		Číslo přílohy:	
		8	