

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Č.	Název místnosti	Plocha (m2)	Podlaha	Ozn. podlahy	Úprava stěn	Úprava stropu	Poznámka
0.01	Schodiště	4,94	Kamenný stupeň	L	VC omítka štuková	VC omítka štuková	
0.02	Chodba	6,26	Cementový potěr	N	Cihelné zdivo-otlučená omítka	Cihelné zdivo-otlučená omítka	
0.03	Sklep	22,14	Cementový potěr	N	Cihelné zdivo-otlučená omítka	Cihelné zdivo-otlučená omítka	
0.04	Sklep	41,24	Cementový potěr	N	Cihelné zdivo-otlučená omítka	Cihelné zdivo-otlučená omítka	
0.05	Sklep	10,59	Cementový potěr	N	Cihelné zdivo-otlučená omítka	Cihelné zdivo-otlučená omítka	
0.06	Sklep	9,49	Cementový potěr	N	Cihelné zdivo-otlučená omítka	Cihelné zdivo-otlučená omítka	
0.07	Sklep	11,89	Cementový potěr	N	Cihelné zdivo-otlučená omítka	Cihelné zdivo-otlučená omítka	
0.08	Sklep	13,74	Cementový potěr	N	Cihelné zdivo-otlučená omítka	Cihelné zdivo-otlučená omítka	
0.09	Chodba	14,77	Cementový potěr	N	Cihelné zdivo-otlučená omítka	Cihelné zdivo-otlučená omítka	
0.10	Chodba	14,42	Cementový potěr	N	Cihelné zdivo-otlučená omítka	Cihelné zdivo-otlučená omítka	
0.11	Schodiště	4,94	Kamenný stupeň	L	Cihelné zdivo-otlučená omítka	Cihelné zdivo-otlučená omítka	
0.12	Sklep	17,31	Cementový potěr	N	Cihelné zdivo-otlučená omítka	Cihelné zdivo-otlučená omítka	
0.13	Sklep	13,97	Cementový potěr	N	Cihelné zdivo-otlučená omítka	Cihelné zdivo-otlučená omítka	
0.14	Sklep	14,28	Cementový potěr	N	Cihelné zdivo-otlučená omítka	Cihelné zdivo-otlučená omítka	
0.15	Sklep	9,54	Cementový potěr	N	Cihelné zdivo-otlučená omítka	Cihelné zdivo-otlučená omítka	
0.16	Sklep	26,90	Cementový potěr	N	Cihelné zdivo-otlučená omítka	Cihelné zdivo-otlučená omítka	
0.17	Sklep	15,52	Cementový potěr	N	Cihelné zdivo-otlučená omítka	Cihelné zdivo-otlučená omítka	

LEGENDA MATERIÁLŮ

- Stávající zdivo z cihel plných pálených na MVC
- Navržené zdivo z cihel plných pálených na MVC
- Navržené zdivo z pórobetonových tvárnic na tenkovrstvou maltu
- Stávající, nevyužité podlahové kanály. Vyplnit betonem XC 1 a doplnit dlažbu.
- Navržená sanitární příčka z desek HPL

POZNÁMKY


Stavební úpravy týkající se instalací (ZTI, VZT, ÚT a elektroinstalace) nespécifi zde na výkrese jsou technicky i nákladově zohledněny v jednotlivých profesích.

Sanace zdiva proti zemní vlhkosti je řešena v samostatné části E.2.2.15

Stávající jímka s čerpadlem

Navržená jímka s čerpadlem

Řešení čerpání vody z 1.PP viz ZTI

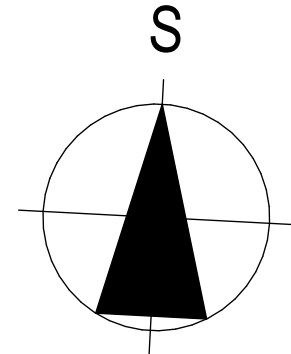

±0,000= 294,26 - Stávající podlaha 1.NP

Zodpov. projektant	Vypracoval	Kreslil
Ing. Tuček	Gálová	
Investor	Správa železnic, státní organizace, Dílčedná 1003/7, 110 00 Praha	
Stavba	Střelice - PD oprava	
Objekt	SO 01 Výpravní budova	
Obsah výkresu	Půdorys 1.PP-navržený	
Formát	A4	
Datum	02/2021	
Stupeň	DPS	
Zak. číslo	05/2020	
Číslo výkresu	1:50	2.1.1.4