


ŽST Vojkovice nad Ohří


UPOZORNĚNÍ ! : Při práci na úsekových odpojovačích NP1 a NP2 je zapotřebí vypnout a zajistit napájecí převěs mezi ÚO S211 a S111

UPOZORNĚNÍ !! : Při práci na úsekových odpojovačích NP1 a NP2 je zapotřebí vypnout a zajistit napájecí převěs mezi ÚO S212 a S112

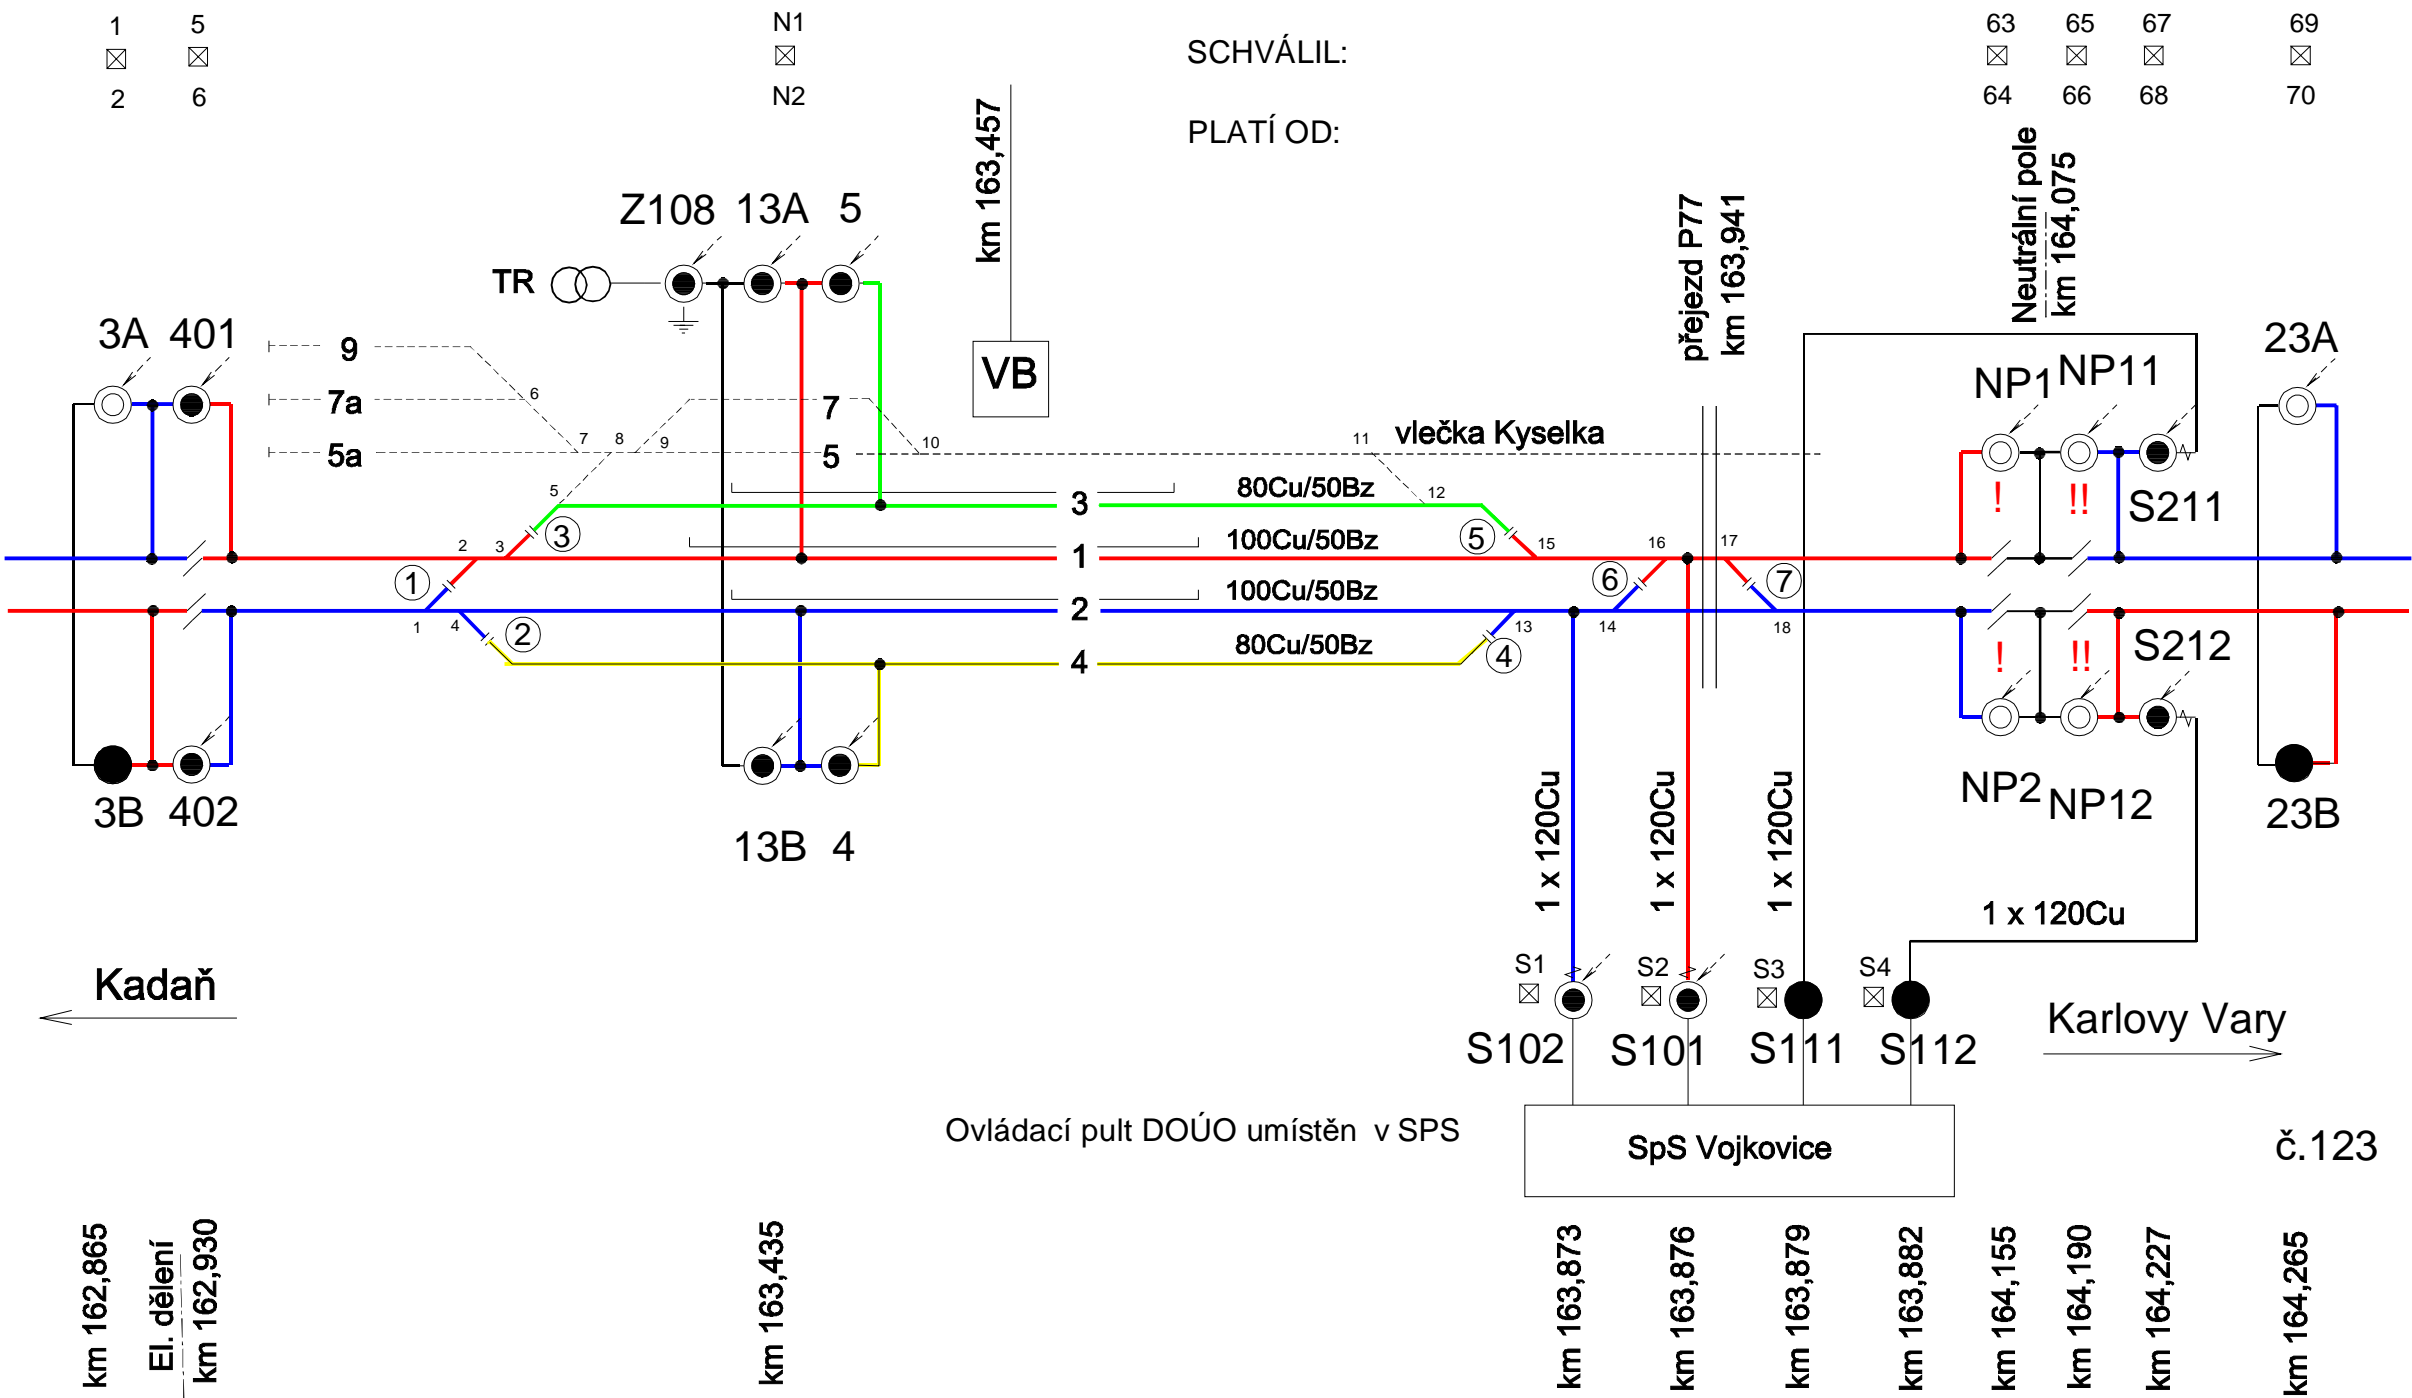

			ČÍSLO SOUPRAVY:
		PO PŘIPOMÍNKOVÉM ŘÍZENÍ	
REVIZE Č.	DATUM	ZMĚNA	

	EXPROJEKT s.r.o.			tel. : +420 533 312 000
	Heršpická 758/13			E-mail: info@exprojekt.cz
	619 00 Brno			ID: dh84e85

OBJEDNATEL:	 <div>Správa železnic, státní organizace Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9</div>			
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU Ing. Pavel Odehnal Ing. Tomáš Pospíšil	ODPOVĚDNÝ PROJ. PS, SO Ing. Pavel Odehnal	VYPRACOVAL Ing. Tomáš Pospíšil	KONTROLOVAL Ing. David Rose	
KRAJ: Karlovarský	POVĚŘENÝ MŮ: Kyselka / k.ú. Vojkovice nad Ohří		STUPEŇ: DUSP	
„Rekonstrukce neutrálního úseku SpS Vojkovice nad Ohří“ SO 10-01-01 SpS Vojkovice nad Ohří, úprava trakčního vedení			ZAK. ČÍSLO 2020-036	
			MĚŘÍTKO	POČET FORMÁTŮ
			DATUM: 02/2021	
Schéma napájení a dělení TV – stávající stav			ČÁST DOKUM. D.2.3.1	PŘÍLOHA 2