



NAPAJOVANÉ VZT OHŘÍVAČE:

POZ.	TYP	URČENÍ	kW	ČERPADLO	ØD	PODLAŽÍ	okruh	M kg/h	W2 DN /orient. nastavení	xxxxxxxxx DN / nastavení	OT-D1-DN 15	MĚŘÍČ TEPLA DN (m3/hod.)
AHU1	VZT JEDNOTKA	VÝPRAVNÍ HALA	20,0	MAGNA3 25-60	1"	STŘECHA	V	860	DN25	DN 25 / 6	DN15	
AHU2A	VZT JEDNOTKA	KOMERČNÍ PROSTORY 4	29,0	MAGNA3 25-60	1"	STŘECHA	V	1270	DN25	DN 25 / 8	DN15	DN20, qp=1,5 m3/hod-
AHU2B	VZT JEDNOTKA	ŠATNY, UBYTOVÁNÍ	10,0	MAGNA3 25-60	1"	STŘECHA	V	430	DN20	DN 20 / 4	DN15	DN20, qp=0,6 m3/hod-
AHU3	VZT JEDNOTKA	KOMERCE 5-KOMPLETNĚ DODÁ NÁJEMCE	max.20kW	Dodá nájemce		STŘECHA	V		Dodá nájemce	Dodá nájemce	DN15	Dodá nájemce
AHU4	VZT JEDNOTKA	ŠATNY	6,0	MAGNA3 25-60	1"	1NP	V	258	DN25	DN 15 / 6	DN15	
AHU5	VZT JEDNOTKA	ŠATNY	4,0	MAGNA3 25-60	1"	1NP	V	172	DN25	DN 15 / 6	DN15	
DV1	VZT CLONA	DVEŘNÍ CLONA	32	MAGNA3 25-60	1"	1.NP	C	1320	DN25	DN 25 / 8	DN15	
DV2	VZT CLONA	DVEŘNÍ CLONA	32	MAGNA3 25-60	1"	1.NP	C	1320	DN25	DN 25 / 8	DN15	
DV3	VZT CLONA	DVEŘNÍ CLONA	22,4	MAGNA3 25-60	1"	1.NP	C	963	DN25	DN 25 / 8	DN15	
DV4	VZT CLONA	DVEŘNÍ CLONA	22,4	MAGNA3 25-60	1"	1.NP	C	963	DN25	DN 25 / 8	DN15	
VZT16	VZT JEDNOTKA	KOMERČNÍ PROSTORY 6	3,0	MAGNA3 25-60	3/4"	1NP	V	130	DN15	DN 15 / 3	DN15	DN20, qp=0,6 m3/hod
PEK	VZT JEDNOTKA	KOMERCE 7 – PEKÁRNA	6,1	MAGNA3 25-60	1"	1NP	V	261	DN15	DN 15 / 6	DN15	DN20, qp=0,6 m3/hod
PEK	SAHARA	KOMERCE 5	10	MAGNA3 25-60	1"	1NP	V	430	DN15	DN 15 / 6	DN15	DN20, qp=0,6 m3/hod



R2	Aktualizace PD - úpravy VH dle požadavků SŽ	01.2021	
ZMĚNA		DATUM	PODPIS

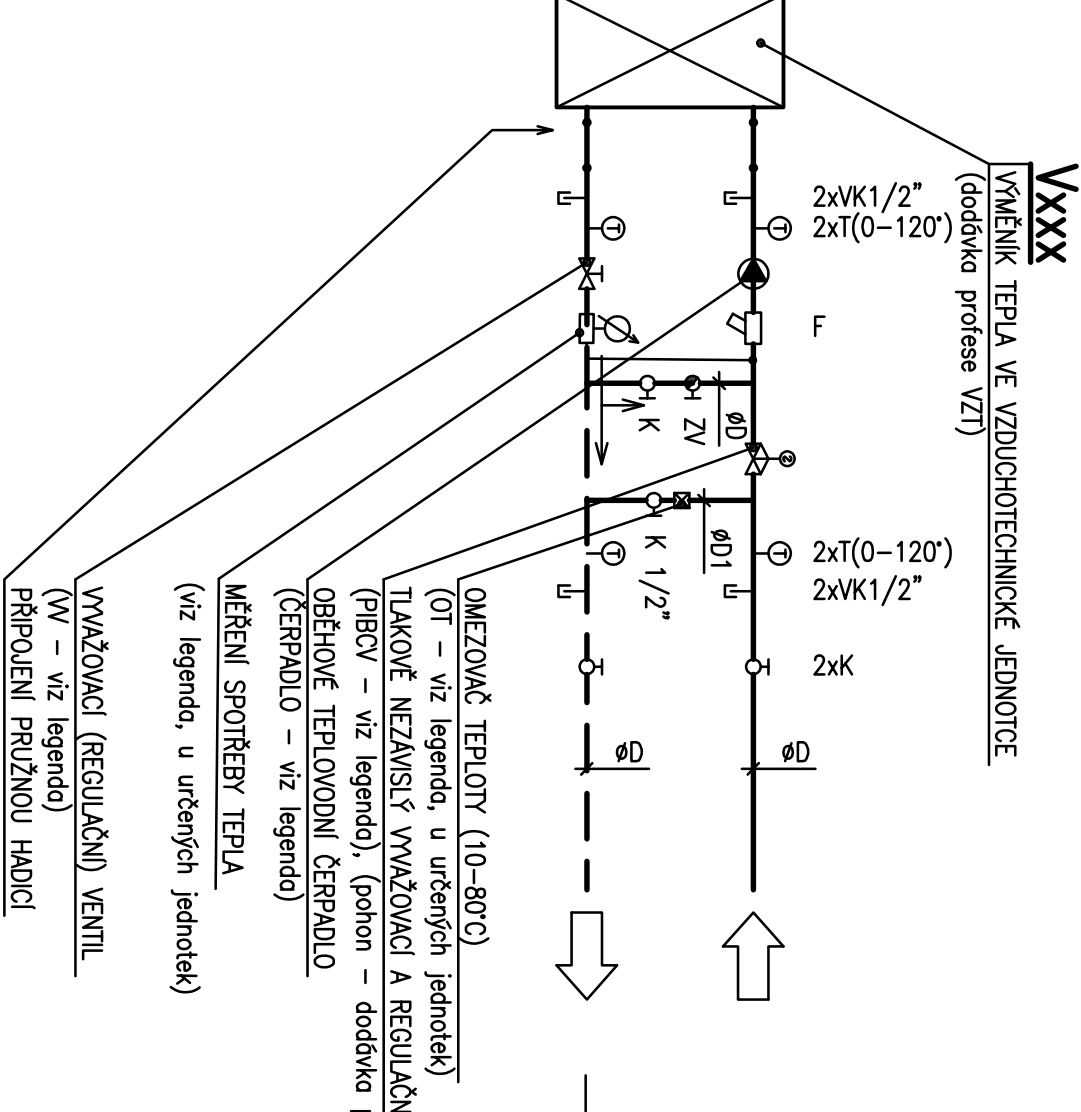

**SPRÁVA
ŽELEZNIC**

Správa železnic

Praha 1 - Nové Město, Dílžďená 1003/7, PSČ 110 00
Stavební správa západ
Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9

S-JTSK

PROJEKTOVÁ, INŽENÝRSKÁ A KONZULTAČNÍ ORGANIZACE

CERTIFIKÁT ISO 9001

VPO DECO PRAHA a.s., PODBAŠKÁ 101/4/20, 160 00 PRAHA 6

DIČ CZ60193280

www.vpuprtho.cz

PROJEKTANT

VÝPRACOVAL

KONTROLA

HL.INŽ.PROJEKTU

Ing. R. Schneider

Ing. R. Schneider

Ing. D. Zoula

M.Prožský

REKONSTRUKCE VÝPRAVNÍ BUDOVY V ŽST BEROUN

Nádraží 129, 266 01 Beroun

SO 110 Rekonstrukce objektu

F00 Zařízení pro vytápění staveb

OBSAH PŘÍLOH

ATELIÉR POZEMNÍCH STAVEB

ČÍSLO ZAKÁZKY

DOKUMENTACE

MĚŘITKO

DATUM

POČET FORMÁTŮ

Část

E

Kód

2-A4

15

.vpj

VPO DECO PRAHA a.s.

2-0478-07/40

DPS

1:50

01.2021

ČÍSLO PŘÍLOHY

ČÍSLO KOPIE

DOKUMENTACI LZE UŽÍMAT POUZE VE SMYSLU PŘÍLOŽKÉ SMLOUVY O DÍLO, VÝKRES, ČI JEHO ČÁST, NEMŮŽE BÝT KOPÍROVÁN NEBO JINAK ZPŮSOBEN ROZŠŮŘOVÁN POUZE PO PŘEDCHOZÍM SOHLASU VPO DECO PRAHA a.s.

±0,000 = 222,06 m n.m. Bp