
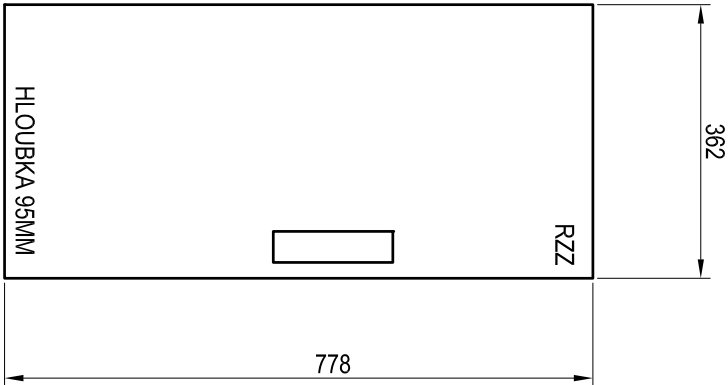


ŽST BYSTŘICE NAD PERNŠTEJNEM - NOVÝ STAV NAPÁJENÍ

ROZVADĚČ V KANCELÁŘI - POHLED 1:10
ROZV. POD OMÍTKU 56 MODULŮ

R4

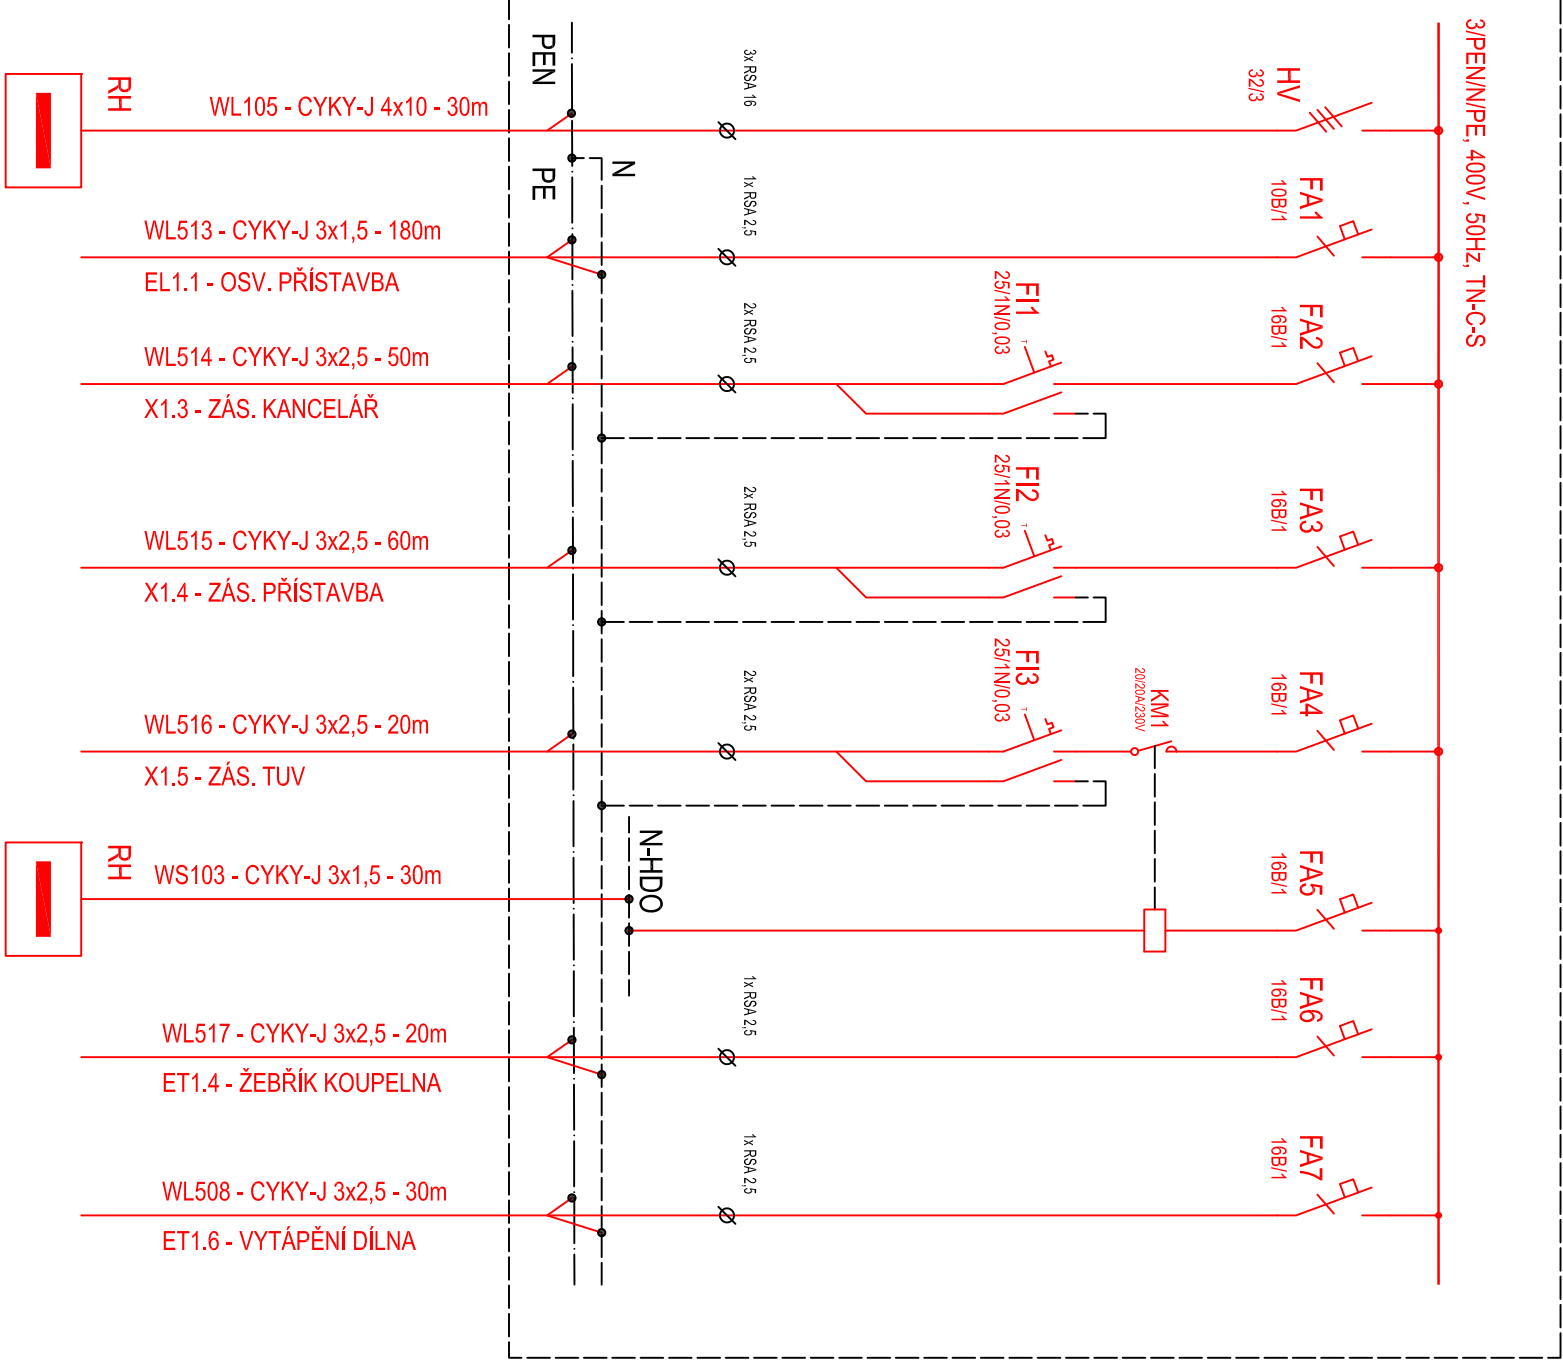

ROZVODNÉ SOUSTAVY:
3/PEN-50Hz,400V/TN-C
3/N/PE-50Hz,400V/TN-C-S
3/N/PE-50Hz,400V/TT




OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM - ČSN 33 2000-4-41 ed.2:
- čl. 411 Ochranné opatření: automatické odpojení od zdroje - čl. 411.4 síť TN
- čl. 411.5 síť TT

OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM - ČSN EN 61 936-1:
- ochrana zemněním v síti s nepřímo uzemněným uzlem

LEGENDA:

- SO 04-06-01 Rožná, EOv
- SO 04-06-02 Rožná, napájení NN
- SO 04-06-03 Rožná, úprava rozvodů NN
- SO 04-06-04 Rožná, úprava osvětlení
- SO 04-06-03 Rožná, úprava rozvodů NN - Rozvody ve správě SSZT
- stávající rozvody, příp. rozvody E.ON

				Číslo soupravy
Č. změny	Zdůvodnění změny	Datum	Podpis	

Investor				
Odpov. projektant PS, SO, části	Bc. Rudolf Moravitz			
Vypracoval	Bc. Rudolf Moravitz			
Kontroloval	Ing. Marek Vývoda			
Oprava zabezpečovacího zařízení v ŽST Bystřice nad Pernštejnem				
SO 06-06-03 Bystřice nad Pernštejnem, úprava rozvodů NN				
SCHÉMA R4				
Signal Projekt s.r.o., Brno Vládkská 55 fax: +420 543 331 046 tel: +420 543 233 962				
Zak. číslo zhotov.				19 - 150 - 30 - 113
Datum				6. 2020
Stupeň				DSP
Měřitko				-
Část				Příloha
D.2.3.f.2				12