


Ukončení napájecího v novém rozvaděči v rozvodně nn

Na kabelu ponechat v 1.PP rezervu cca 15m pro možnost zátážení do nového RZS v rámci rekonstrukce VB

Pod kolejemí kabel ve stáv. kabelovodu

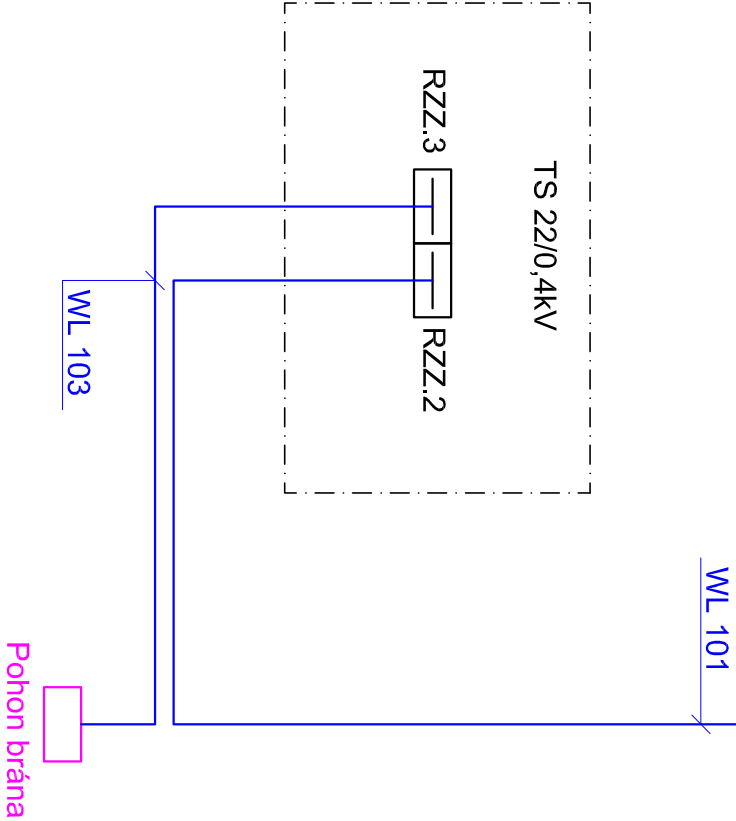

LEGENDA:

- Nové kabely nn a zařízení budované v rámci tohoto SO
- Nové kabely a zařízení budované v rámci navazujících objektů
- Stávající kabely a zařízení
- Nový rozvaděč zajištěné sítě ve VB

		ČÍSLO SOUPRAVY:
REVIZE Č.	DATUM	ZMĚNA



SUDOP BRNO

SUDOP BRNO, spol. s r.o.
Kounicova 26
611 36 Brno

OBJEDNAVATEL:		Správa železnic, státní organizace, Dílčedná 1003/7, 110 00 Praha 1 Stavební správa západ (organizační jednotka)		tel. : +420 972 625 804 E-mail: sudop@sudop-brno.cz					
PROFESNÍ SKUPINA:	24 Silnoproud	VEDOUcí PROF. SKUPINÝ Ing. Jan Zářecký		GENERÁLNÍ ŘEDITEL Ing. Kamil Chmela					
ODPOVĚDNÝ PROJ. ZAKÁŽKY Ing. Jan Zářecký	<i>Saluch</i>	ODPOVĚDNÝ PROJ. PS, SO Ing. Jan Zářecký	NAVRHL, VYPRACOVAL Ing. Petr Kortýš	KONTROLOVAL Ing. Vítězslav Šimáček <i>Šimáček</i>					
KRAJ: Jihočeský	POVĚŘENÝ OÚ: Tábor		STUPEŇ: DUSP+PDPS						
REKONSTRUKCE NZEE A KABELOVÝCH ROZVODŮ NN V ŽST. TÁBOR SO 05 ÚPRAVA ROZVODŮ NN									
						ZAK. ČÍSLO 20130-01-1021	ARCH. ČÍSLO 2021240002		
						MĚŘITKO	POČET FORMÁTŮ		
						DATUM:		10/2021	
Přehledové schéma nových rozvodů			ČÁST DOKUM.	PŘÍLOHA					
			D.2	3					