


ZÁSOBNÍKOVÝ OHŘÍVAČ : OKCEV 125 (P) - (DZD DRAŽICE)

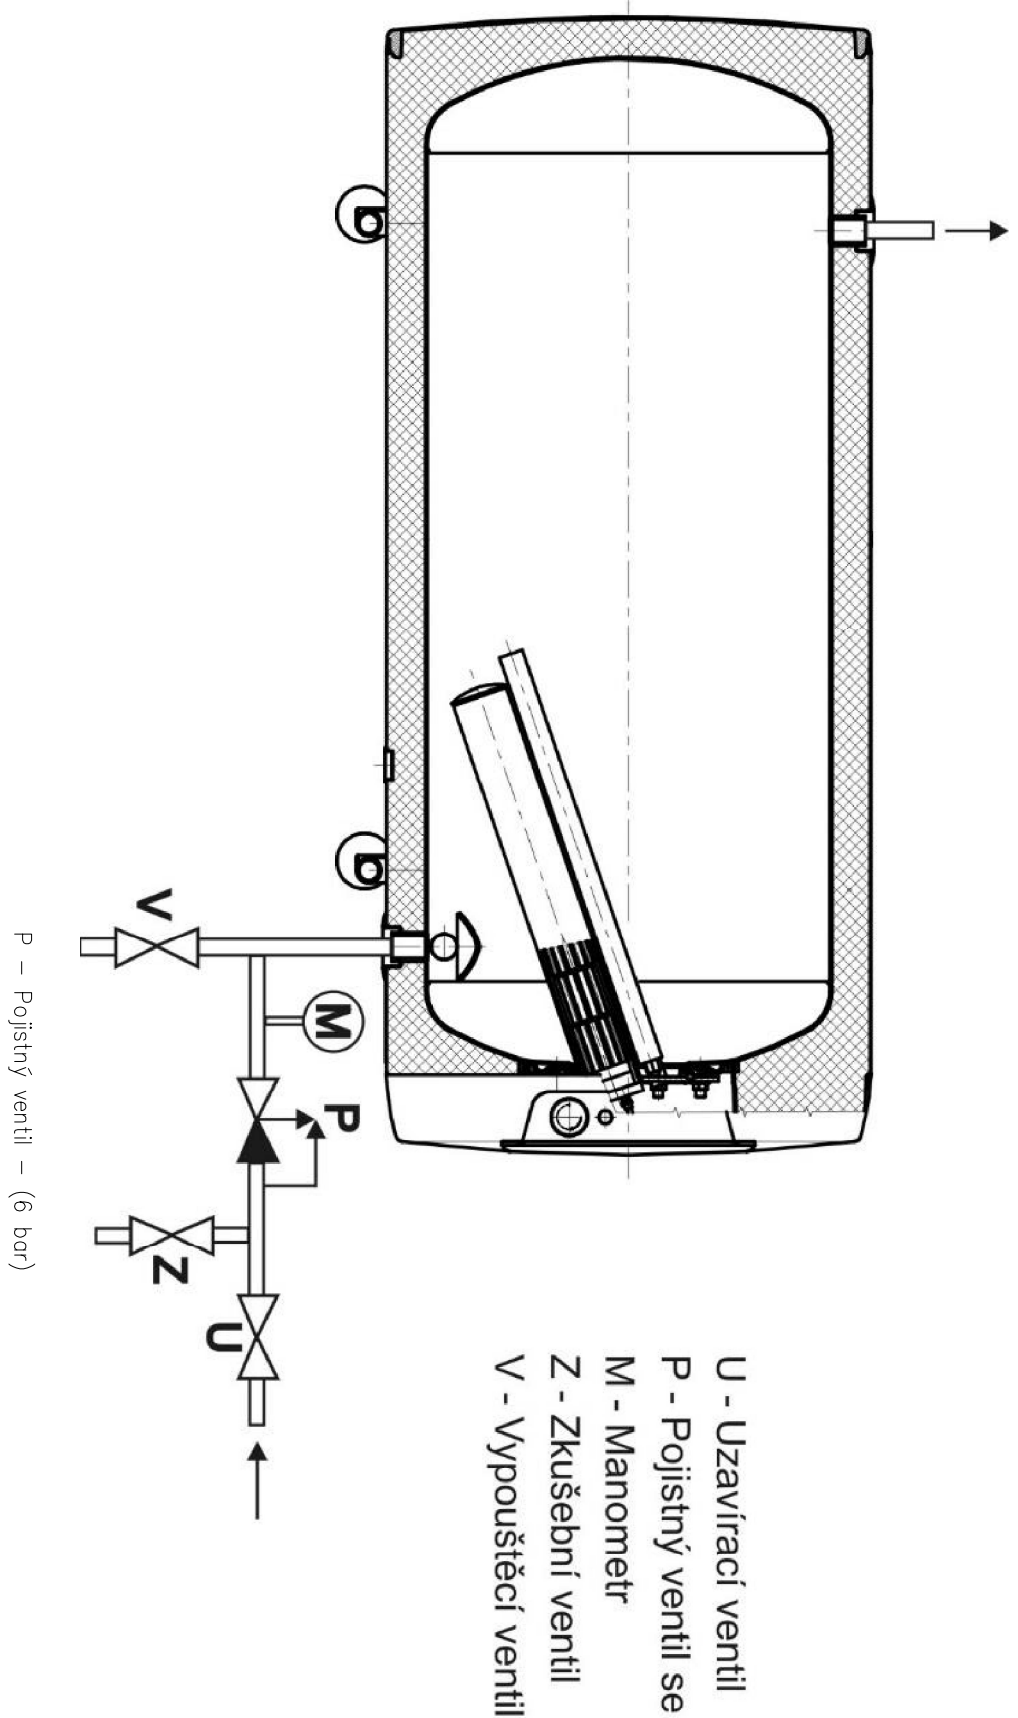


CULLIGAN
- TECHNOLOGIE ÚPRAVY VODY

Legenda :

1	Dávkovač čerpadlo proporcionální GRUNDFOS DDE 6-10 P-PVC/VC-F-31001FG
2	Vložkový potrubní filtr FP3 9 1/4", 2x vložka gFRN20
3	Tlaková nádrž složatá 100L
4	Zásobní nádrž na chemikálie 50 l + 10 l NaClO
5	Pulsní vodoměr FLODIS 4 + CYBLE NF 001
6	Tank s podstavou 10"x54" CPV-1054 - 61L, manální hlava

Poznámka :
Nútno respektovať :
ČSN 736005, ČSN 755409, (ČSN 736660), ČSN EN 806-1-5, ČSN 755411
ČSN 756760, ČSN 756081, ČSN EN 752, ČSN 257801
Vodovodní potrubí procházející stavebními konstrukcemi umístit do chrániček.
Před zahájením zemních prací je investor povinen požádat správce inženýrských sítí o jejich vytyčení !

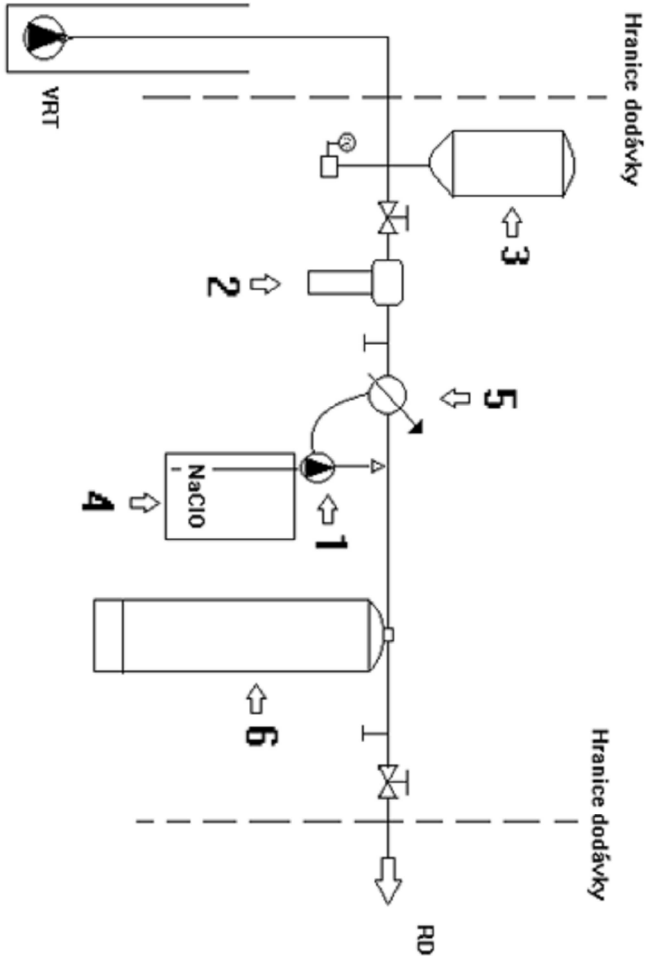

ING. Michal FILIP

Projekce technologických zařízení staveb

E. Beneše 42, 301 00 Pízeň

Tel.: +420 605 457 792

E-mail: filip.michal@email.cz

IČ : 67078842

AKCE:	MAČKOV ON - OPRAVA VÝPRAVNÍ BUDOVY	IDENTIFIKAČNÍ Č. ZAK. :	23/2021	AUTORIZAČNÍ Č. ZAK. :	298/2021	STUPEŇ:	DSP	ČÁST:	D.1.4 - TECHNICKÁ PROSTŘEDÍ	OBSAH:	D.1.4.1 - ZDRAVOTNÍ INSTALACE	DATAUM:	05/2021	ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	ING. MICHAL FILIP	ČÍSLO DOKUMENTU:	D.1.4.1 – 6
MÍSTO:	Parc. č. st. 73, k.ú. : Mačkov	INVESTOR:	SPRÁVA ŽELEZNIC s.o. , Dílžďěné 1003/7, Praha 1	ORŘ Pízeň, Sušická 1168/23 , Pízeň	VÝKRES:	SCHÉMA - VODOVOD	MĚŘÍTKO:	1 : 50	ZPRACOVAL:	ING. MICHAL FILIP							