


PŮDORYS 1:PP - STŘEDOVÁ ČÁST

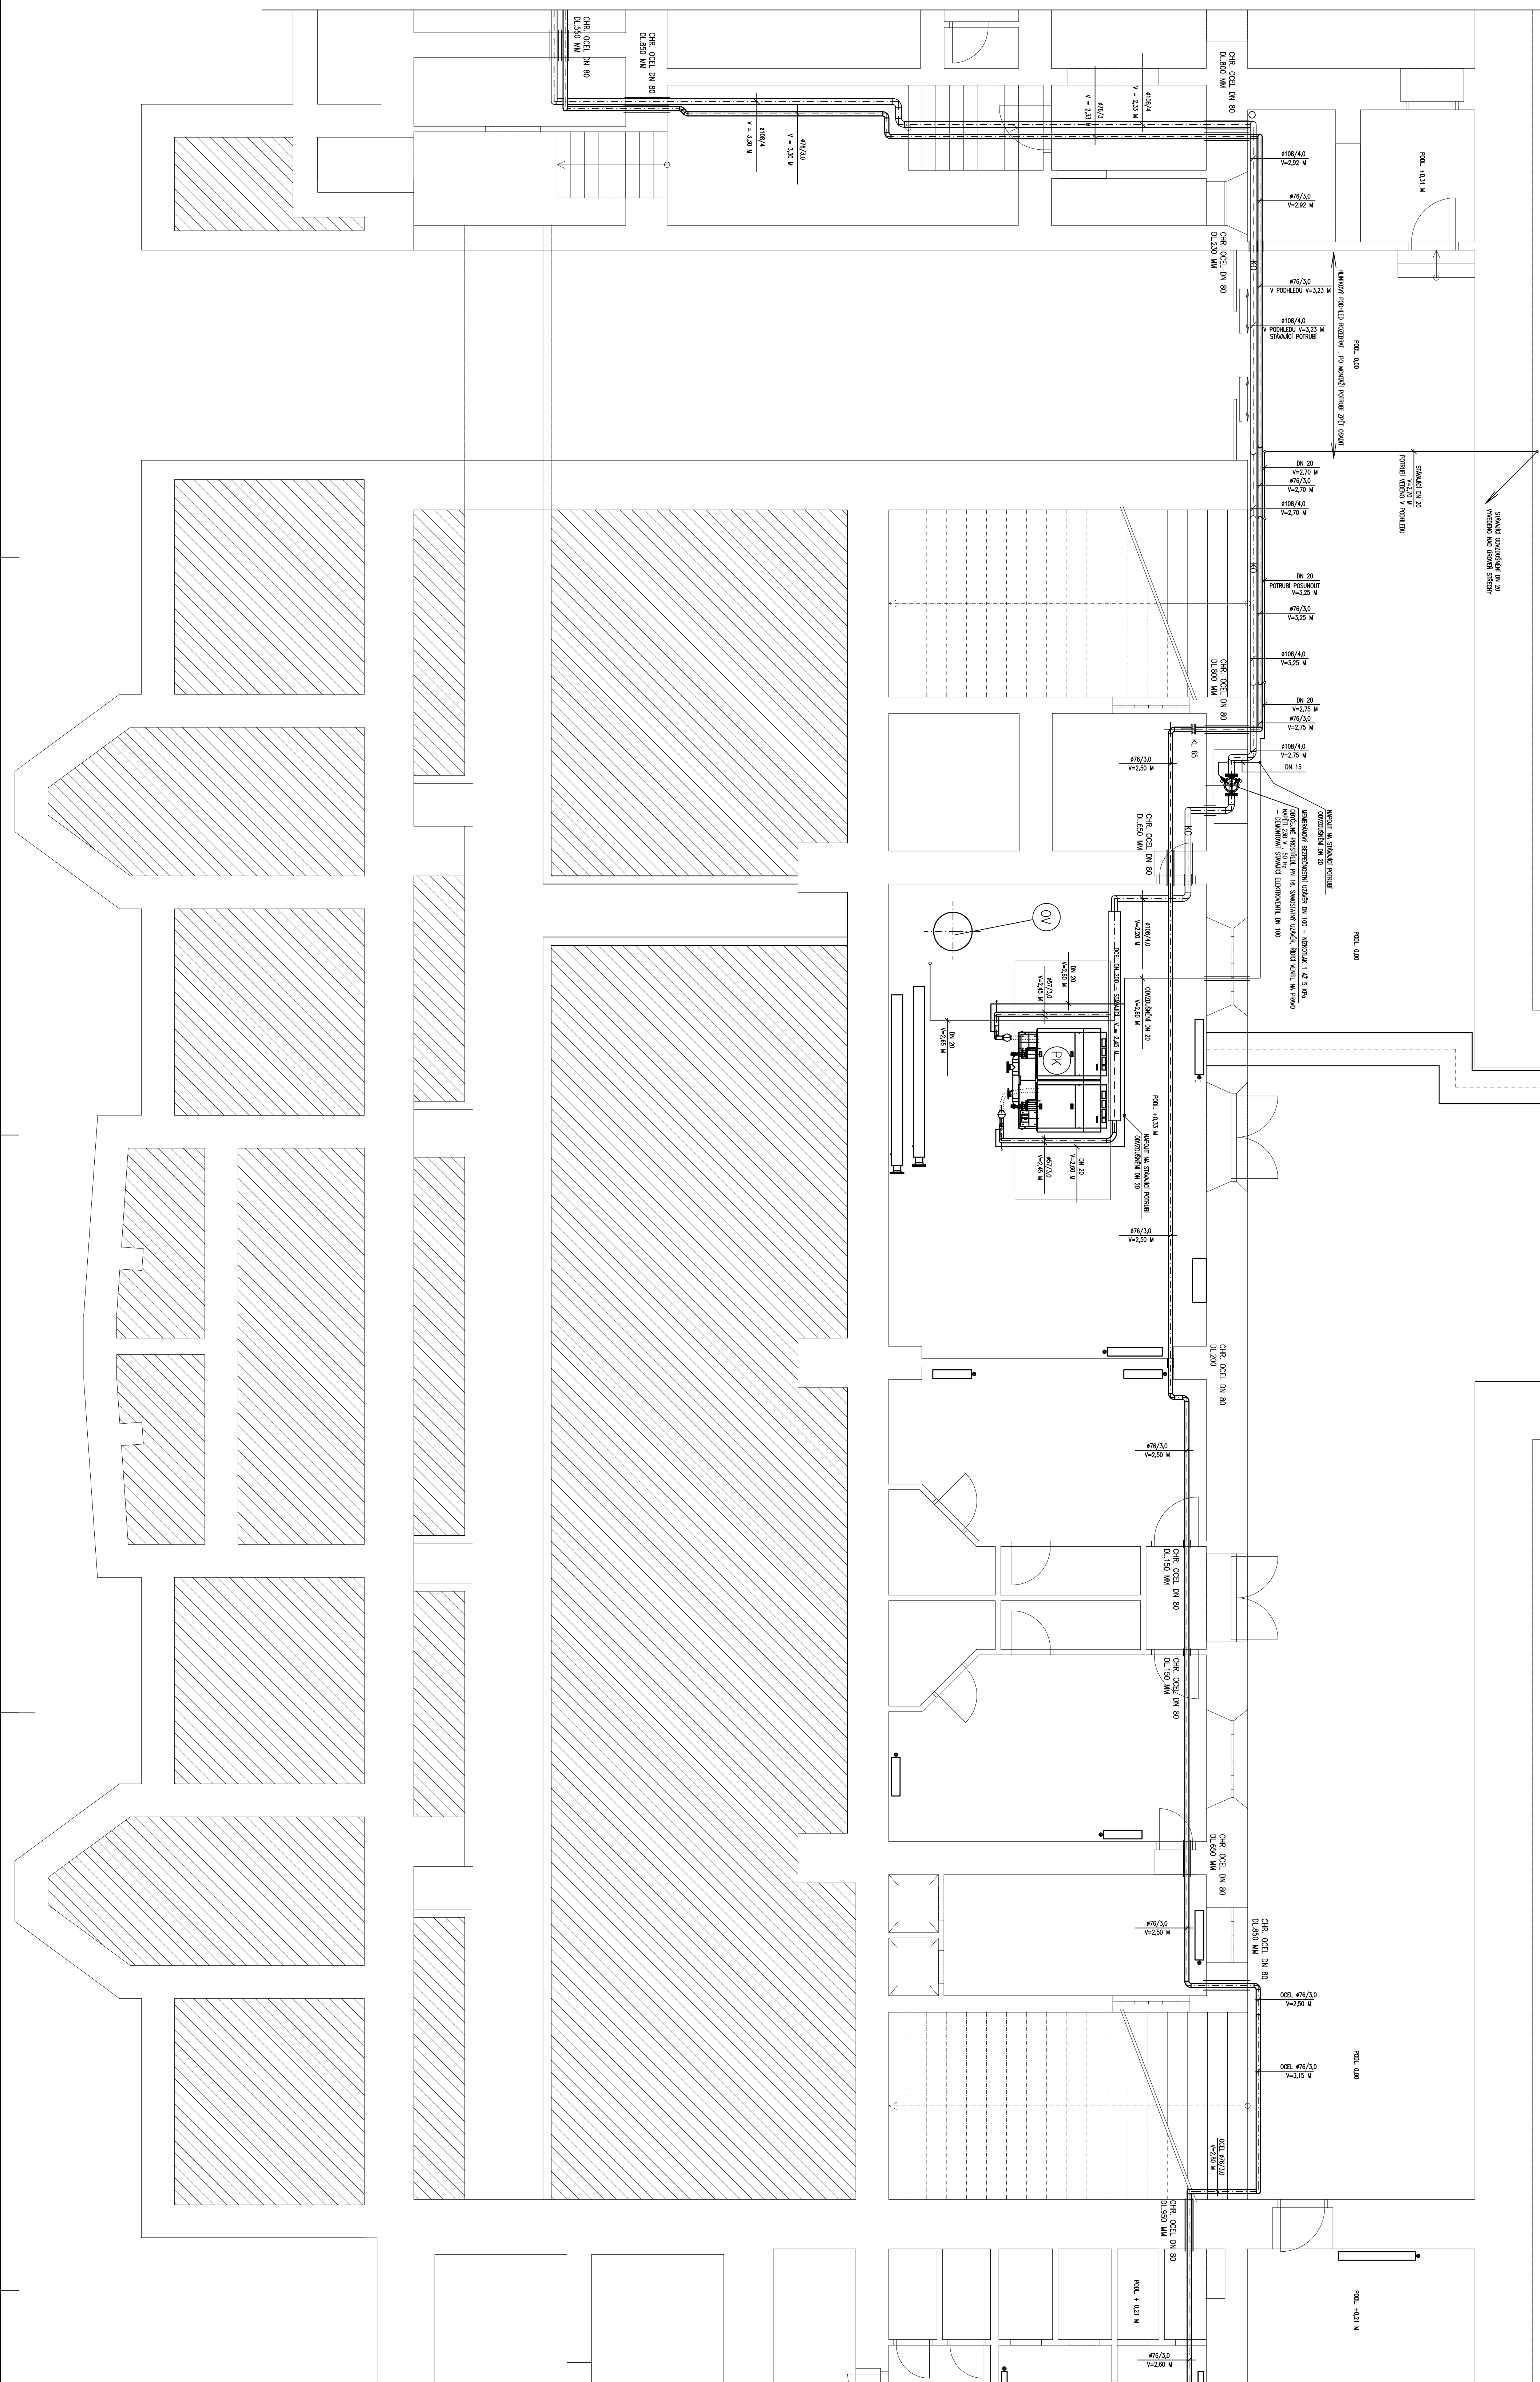

LEGENDA ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ :

PK PLYNOVÝ KOTEL AUTOMATICKÝ TEPLOVODNÍ NOMINÁLNÍ VÝKON 51-648 kW PŘI 80/60°C
SPOTŘ. ZEM. PLYNU 65,2 MJ/HOD,
PŘÍKOV. OLYNUL C 644*

PK1-PK9

STANDARDI PLINOVÝ SPORÁK – SPOHLEBA PLINU 1,2 MJ/HOD. ; KOL. UZAVE
PLINOVODNÉ HADICE SE ZASTRČKOU A ZASUVKOU VYBAVENÉ NADPŮTOKOVOU
ROZÁHRNÍ ROZLIŠKOU

STÁLICI PLYNOMĚR "G-65, 0min. 0,65 M3/HOD, 0max 100 M3/HOD.,
PRO CENTRÁLNÍ KOTELNU S DÁLKOVÝM PŘENOSEM DAT DATCOM - AMEZ

—P9 NAKRŽENÝ PLYNOMĚR "G-4", Qmin. 0,06 M3/HOD., Qmax 6,0 M3/HOD., ROZTEČ 100 MM PRO JEDNOTLIVÉ BTL. JEDNOTKY

PRO KOTEL PK10 A PLYN. SPORÁK PS - NOVĚ PŘEPOJIT POTRUBÍ

1) STANOVCI RESIDUJOU ALŽ 6u/BU 300 KPa/2,0 KPa VYKONKOSI MAX 140 M3/HOD

OV
PŘED ST. REGULATOREM PLYNU
STÁLALCI PLYNOVÝ OHŘÍVAČ VODY HYDROTHERM GSX 34/325 L, VÝKON 34 KW, SPOTŘ. 2.P. 3,7 MJ/H

ZP STANICI ZDENE PRISTRESEK VEL. 3,50X1,50X 2,0 M
STOR. ZEM. FLINU 3,0 MJ/POD,

LEGENDA POTRUBI

NTL - NOVÉ NAVRŽENÉ POTRUBÍ - BYTOVÉ JEDNOTKY

NO — NTL - STÁVAJÍCÍ POTRUBÍ - CENTRÁLNÍ KOTELNA

NAVREŽENE POTRUBI UT

[illegible]