


PŮDORYS 2.NP - PARDUBICKÁ STRANA

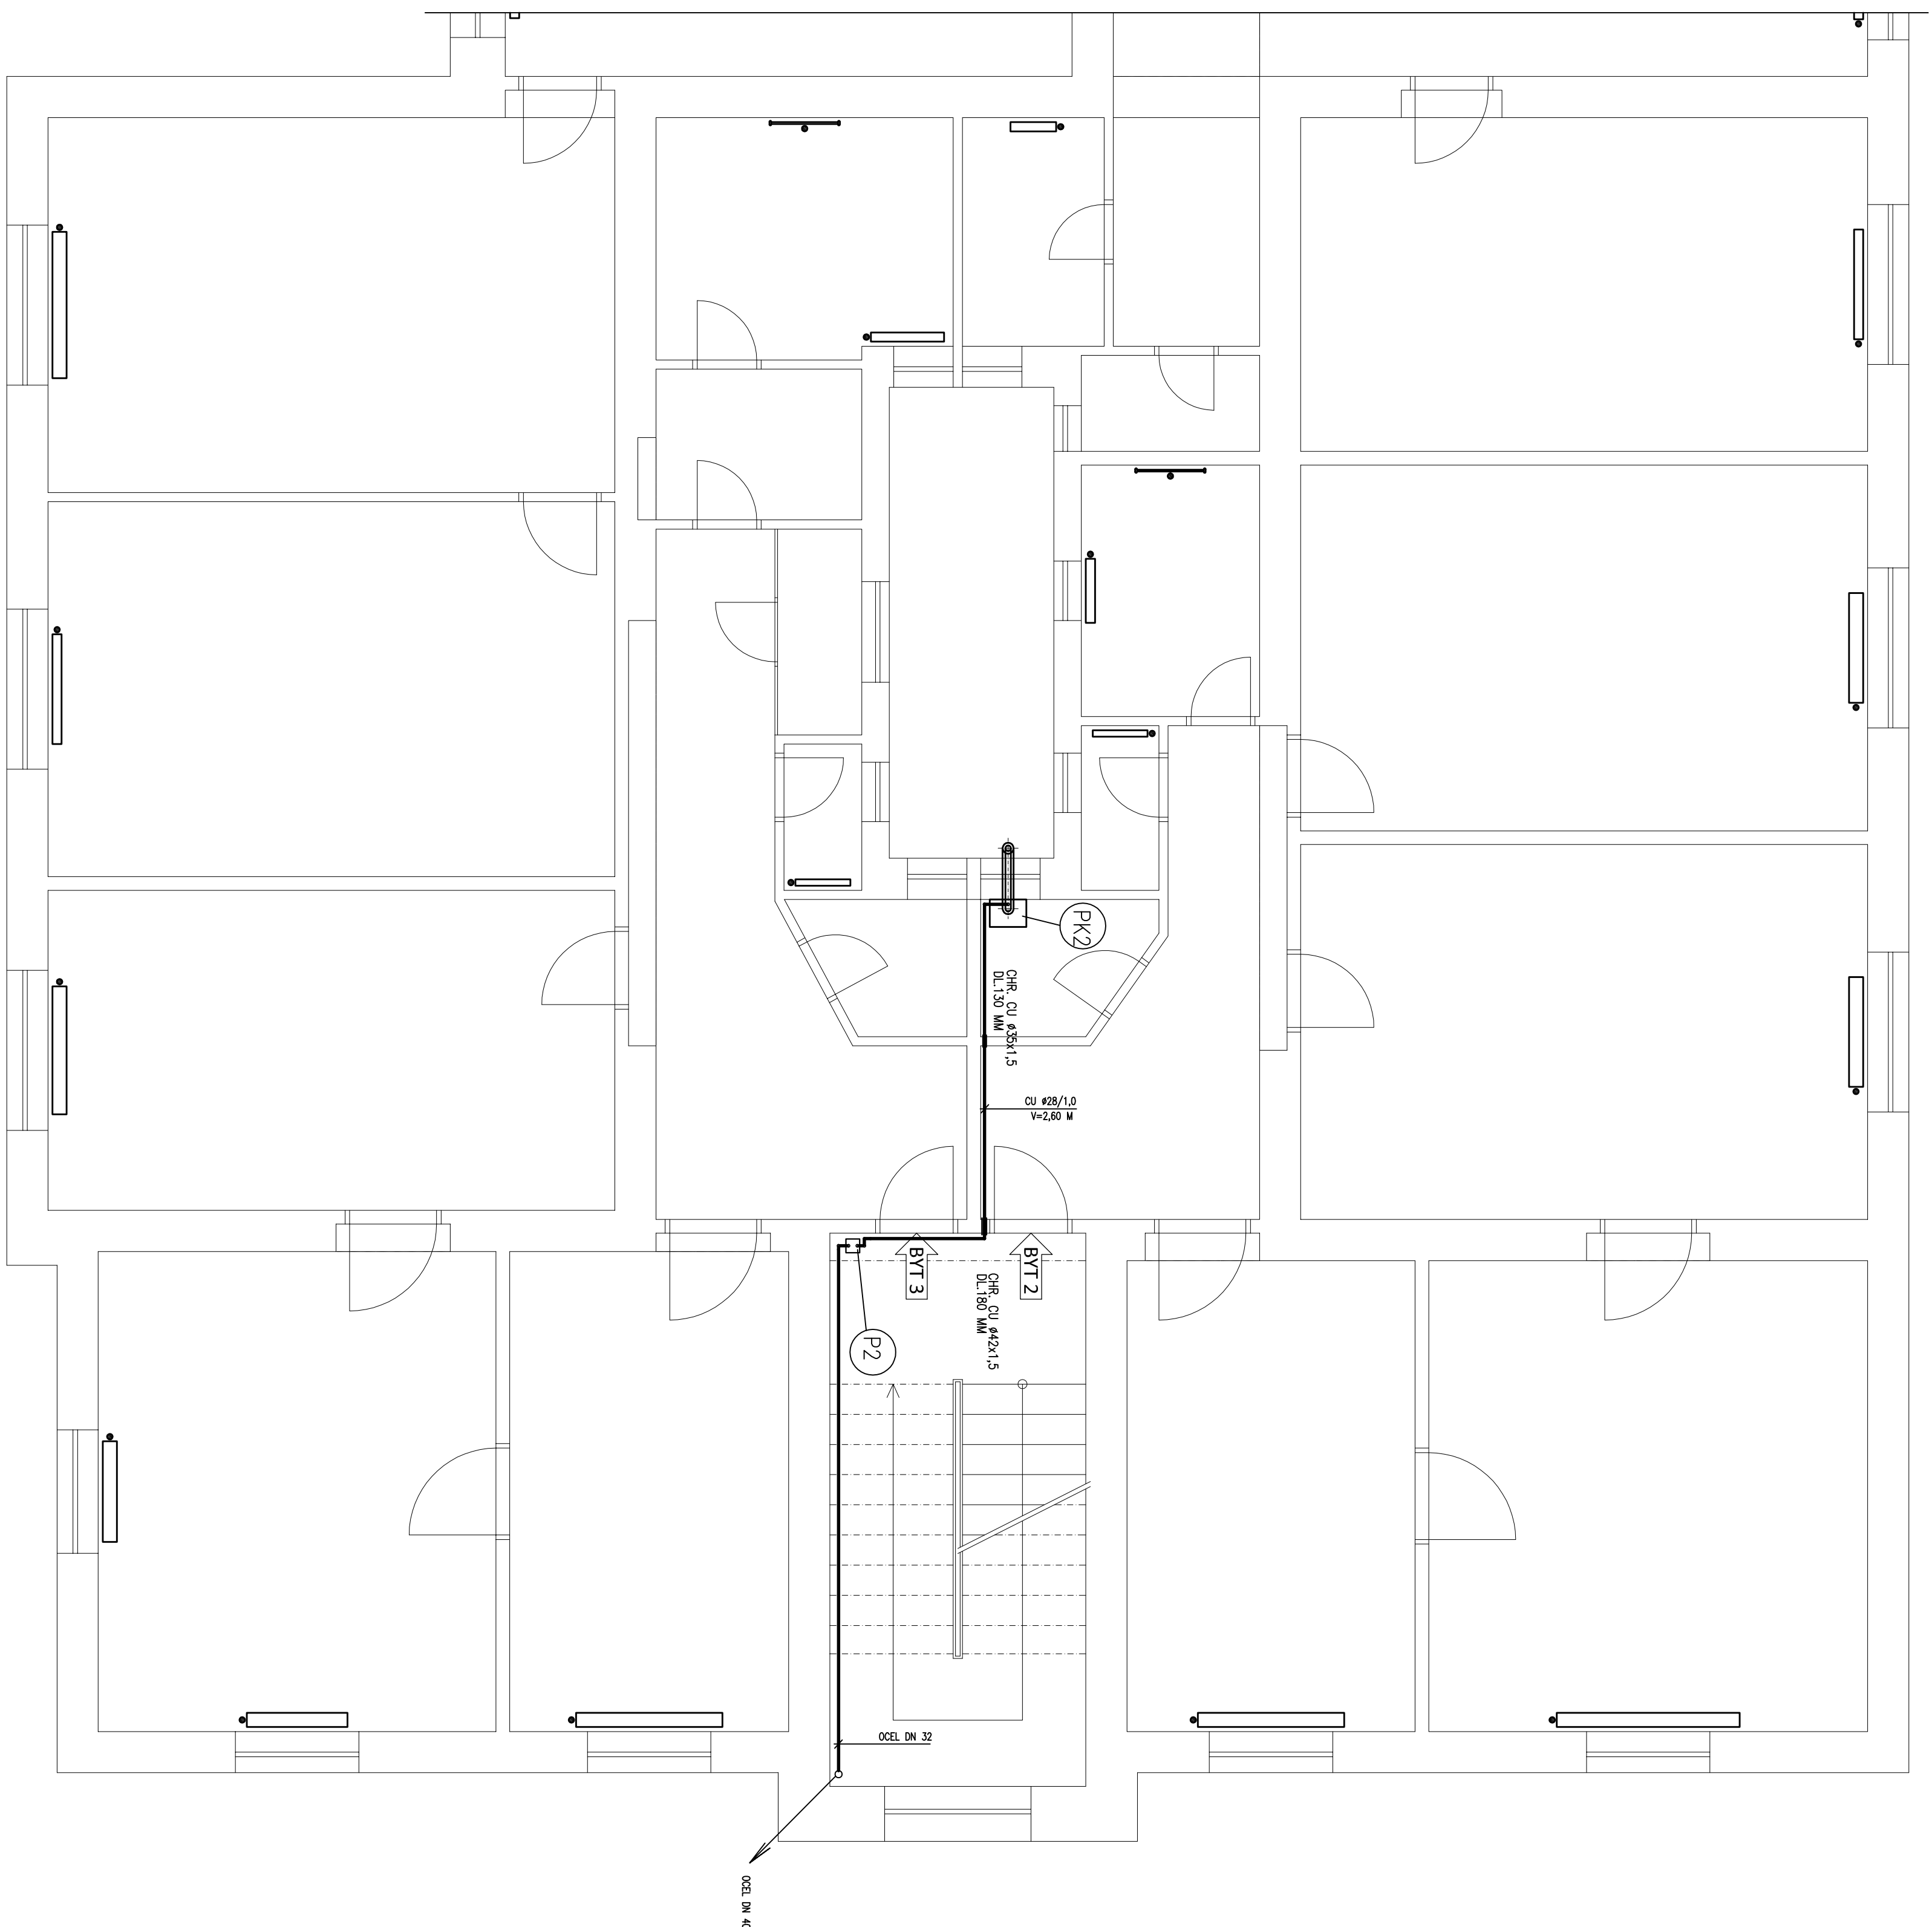

LEGENDA ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ :

**PK** PLYNOVÝ KOTEL AUTOMATICKÝ TEPELOVODNÍ NOMINÁLNÍ VÝKON 51-648 KW PŘI 80/60°C  
SPOTŘ. ZEM. PLYNU 65,2 MJ/HOD,  
SPOTŘ. PLYNU 2,4 m³/h

PK1-PK9  
PLYNOVÝ KONDENZAČNÍ KOTEL NOMINÁLNÍ VÝKON 24,1 kW PŘI 80/60°C  
Spotřeba plynu při 70 °C: 1,48 m³/1000 kWh při 70 °C  
Spotřeba plynu při 50 °C: 1,48 m³/1000 kWh při 50 °C


LEGENDA POTRUBÍ:

NTL – NOVĚ NAVRŽENÉ POTRUBÍ – BYTOVÉ JEDNOTKY

NTL – STÁVAJÍCÍ POTRUBÍ – BYTOVÉ JEDNOTKY

NTL – STÁVAJÍCÍ POTRUBÍ – CENTRÁLNÍ KOTELNA

NAVŘŽENÉ POTRUBÍ UT

Vydání		Zdob. projektant		Kompozice
Ing. Jiří Sochůnek	Ing. Jiří Sochůnek	Tráviny, zelené listy	Ing. Mícha Procházková	
Kauč	Parabulicový	Česká třebaová		
SZČO s. SON Hradecké Králové, Hradeckého nám. 1660, Hradecké Králové				
Akce				
ČESKÁ TŘEBOVÁ - PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE OPRAVY ROZVODŮ ÚT A MAR				
				
Formát		6 x A4		
Datum	09/2017			
Objednatel	PROJEKT STAVOPROJEK, a.s.			
Číslo zakázky	310-17-073			
Změna	Č. 10/18			
Měřítko				
1:50				
Celá dokumentace		Č. výpisu		
PŁUVN		09		
Dobrá výpisu				
PŁUVN s. 2NP - PARABULICKÁ STRANA				