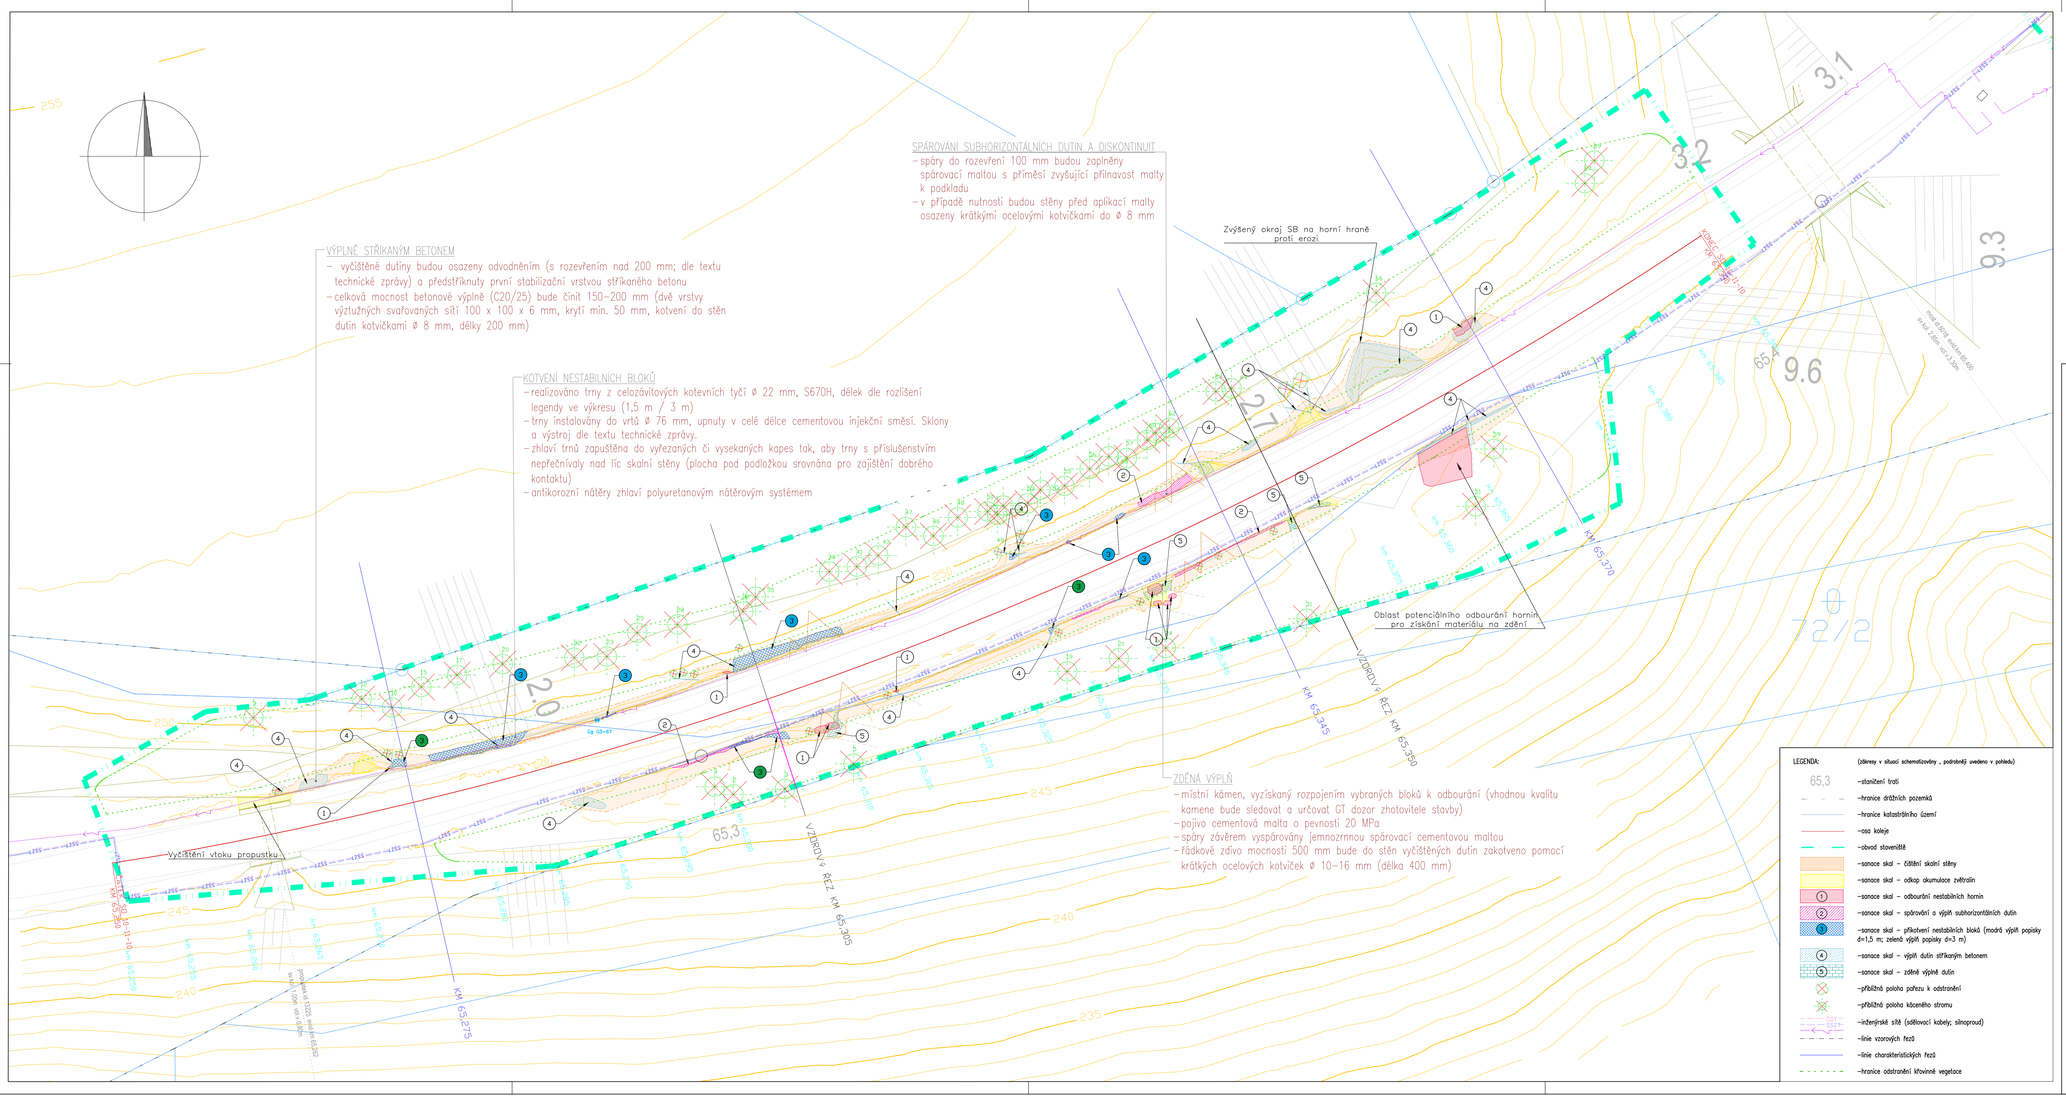
SPÁROVÁNÍ SUBHORIZONTÁLNÍCH DUTIN A DISKONTINUIT
– spáry do rozevření 100 mm budou zaplněny spárovací maltou s příměsí zvyšující přilnavost malty k podkladu
– v případě nutnosti budou stěny před aplikací malty osazeny krátkými ocelovými kotvičkami do ∅ 8 mm
VÝPLNĚ STŘÍKANÝM BETONEM
– vyčištěné dutiny budou osazeny odvodněním (s rozevřením nad 200 mm; dle textu technické zprávy) a předstříknuty první stabilizační vrstvou stříkaného betonu
– celková mocnost betonové výplně (C20/25) bude činit 150–200 mm (dvě vrstvy výztužných svařovaných sítí 100 x 100 x 6 mm, krytí min. 50 mm, kotvení do stěn dutin kotvičkami ∅ 8 mm, délky 200 mm)
KOTVENÍ NESTABILNÍCH BLOKŮ
– realizováno trny z celozávitových kotevních tyčí ∅ 22 mm, S670H, délek dle rozlišení legendy ve výkresu (1,5 m / 3 m)
– trny instalovány do vrtů ∅ 76 mm, upnuty v celé délce cementovou injekční směsí. Sklony a výstroj dle textu technické zprávy.
– zhlaví trnů zapuštěna do vyřezaných či vysekaných kapes tak, aby trny s příslušenstvím nepřečnívaly nad líc skalní stěny (plocha pod podložkou srovnána pro zajištění dobrého kontaktu)
– antikorozní nátěry zhlaví polyuretanovým nátěrovým systémem
Zvýšený okraj SB na horní hraně proti erozi
Oblast potenciálního odbourání hornin pro získání materiálu na zdění
ZDĚNÁ VÝPLŇ
– místní kámen, vyzískaný rozpojením vybraných bloků k odbourání (vhodnou kvalitu kamene bude sledovat a určovat GT dozor zhotovitele stavby)
– pojivo cementová malta o pevnosti 20 MPa
– spáry závěrem vyspárovány jemnozrnnou spárovací cementovou maltou
– řádkové zdivo mocnosti 500 mm bude do stěn vyčištěných dutin zakotveno pomocí krátkých ocelových kotviček ∅ 10–16 mm (délka 400 mm)
Vyčištění vtoku propustku
VZDROVÝ ŘEZ KM 65.305
VZDROVÝ ŘEZ KM 65.350
KM 65.345
KM 65.370
KM 65.275
KM 65.250
KM 65.225
KM 65.200
KM 65.175
KM 65.150
KM 65.125
KM 65.100
KM 65.075
KM 65.050
KM 65.025
KM 65.000
KM 64.975
KM 64.950
KM 64.925
KM 64.900
KM 64.875
KM 64.850
KM 64.825
KM 64.800
KM