



# KRIŽAN - PROJEKCE, MONTÁŽ A REVIZE

ELEKTROINSTALACE, HROMOSVOD, MĚŘENÍ A REGULACE

STRÁŽKY 21, 403 40, ÚSTÍ NAD LABEM, tel./fax. 472 743 567, mobil 603 709 577

## E-03 – ZAPOJENÍ OKRUHŮ ELEKTRO

ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	TECHN. KONTROLA	<div>KRIŽAN-PROJEKCE, MONTÁŽ, REVIZE Strážky 72 403 40 Ústí nad Labem Tel. 737 502 724 krizan@centrum.cz</div>	
Ing.Vlastimil Křižan	Martin Křižan			
Investor: ŠŽ s.p., Dlážděná 1003/7, Praha 1				
<div>Název akce:</div> <div>OPRAVA OBJEKTU – ÚSTÍ NAD LABEM-STŘEKOV ON U STANICE 827/9, ÚSTÍ NAD LABEM</div> <div>ELEKTROINSTALACE</div>			Místo:	Střekov
			Účel :	DPS
			Zak. číslo:	C05/2023
			Datum :	Březen 2023

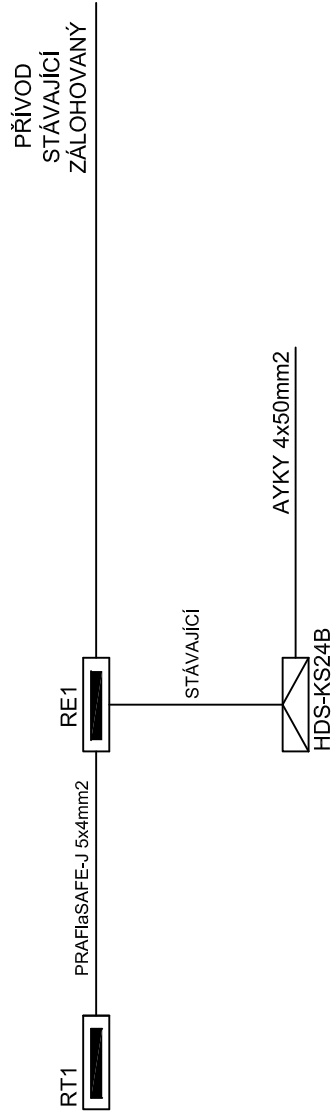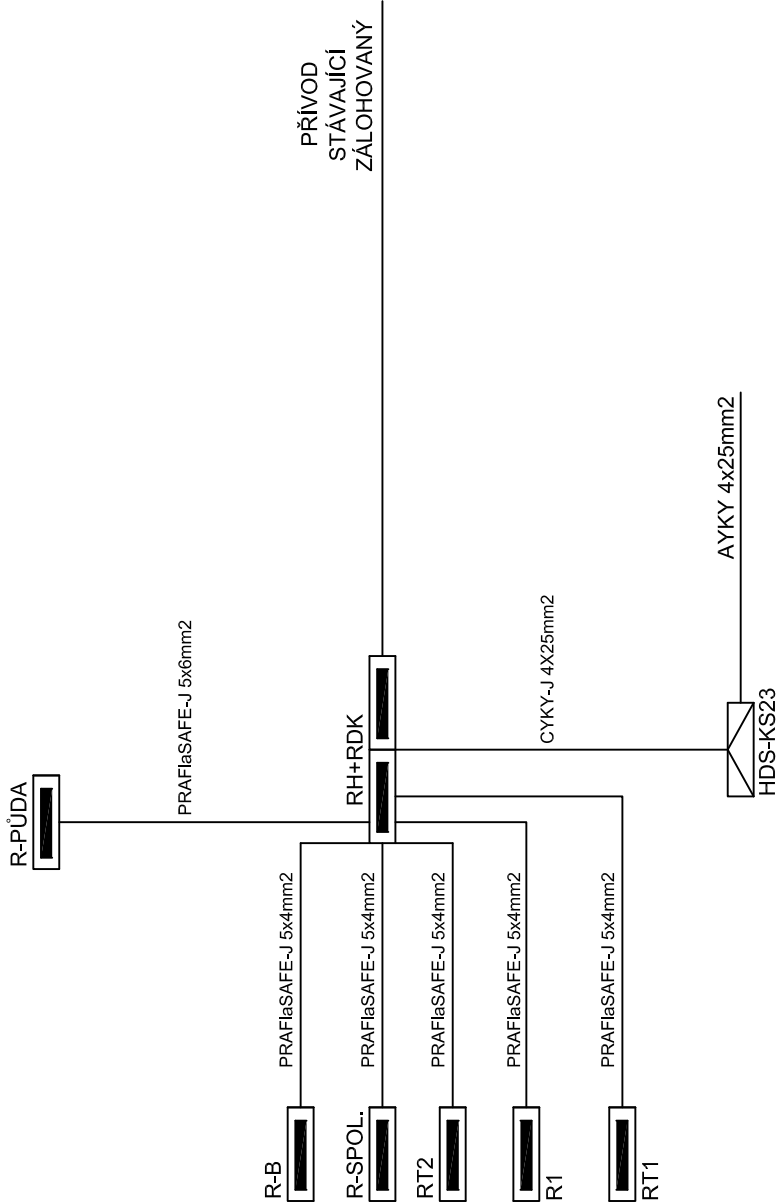

PROJEKTY KRÍŽAN STRAŽKY 72.ÚST. I.L. TEL. 737 502 724		DATUM 11/2021	STŘEKOV ON OPRAVA OBJEKTU elektronistalace		SCHEMA ROZVADEČŮ	Zak. č.: 79/2021
		NAVRHL M.KRÍŽAN				E-03.1


## 3NPE ~50HZ, 230/400V TN-C-S



PROJEKTY KRIŽAN STRÁŽKY 72 ÚSTÍ N. L. TEL. 737 502 724	DATUM	11/2021	STŘEKOV ON OPRAVA OBJEKTU elektroinstalace	SCHÉMA ROZVADEČŮ	Zak. č.: 79/2021 <b>E-03.2</b>
	NAVRHL	M. KRIŽAN			

ROZVADĚČ RH

3NPE ~50Hz, 230/400V TN-C-S

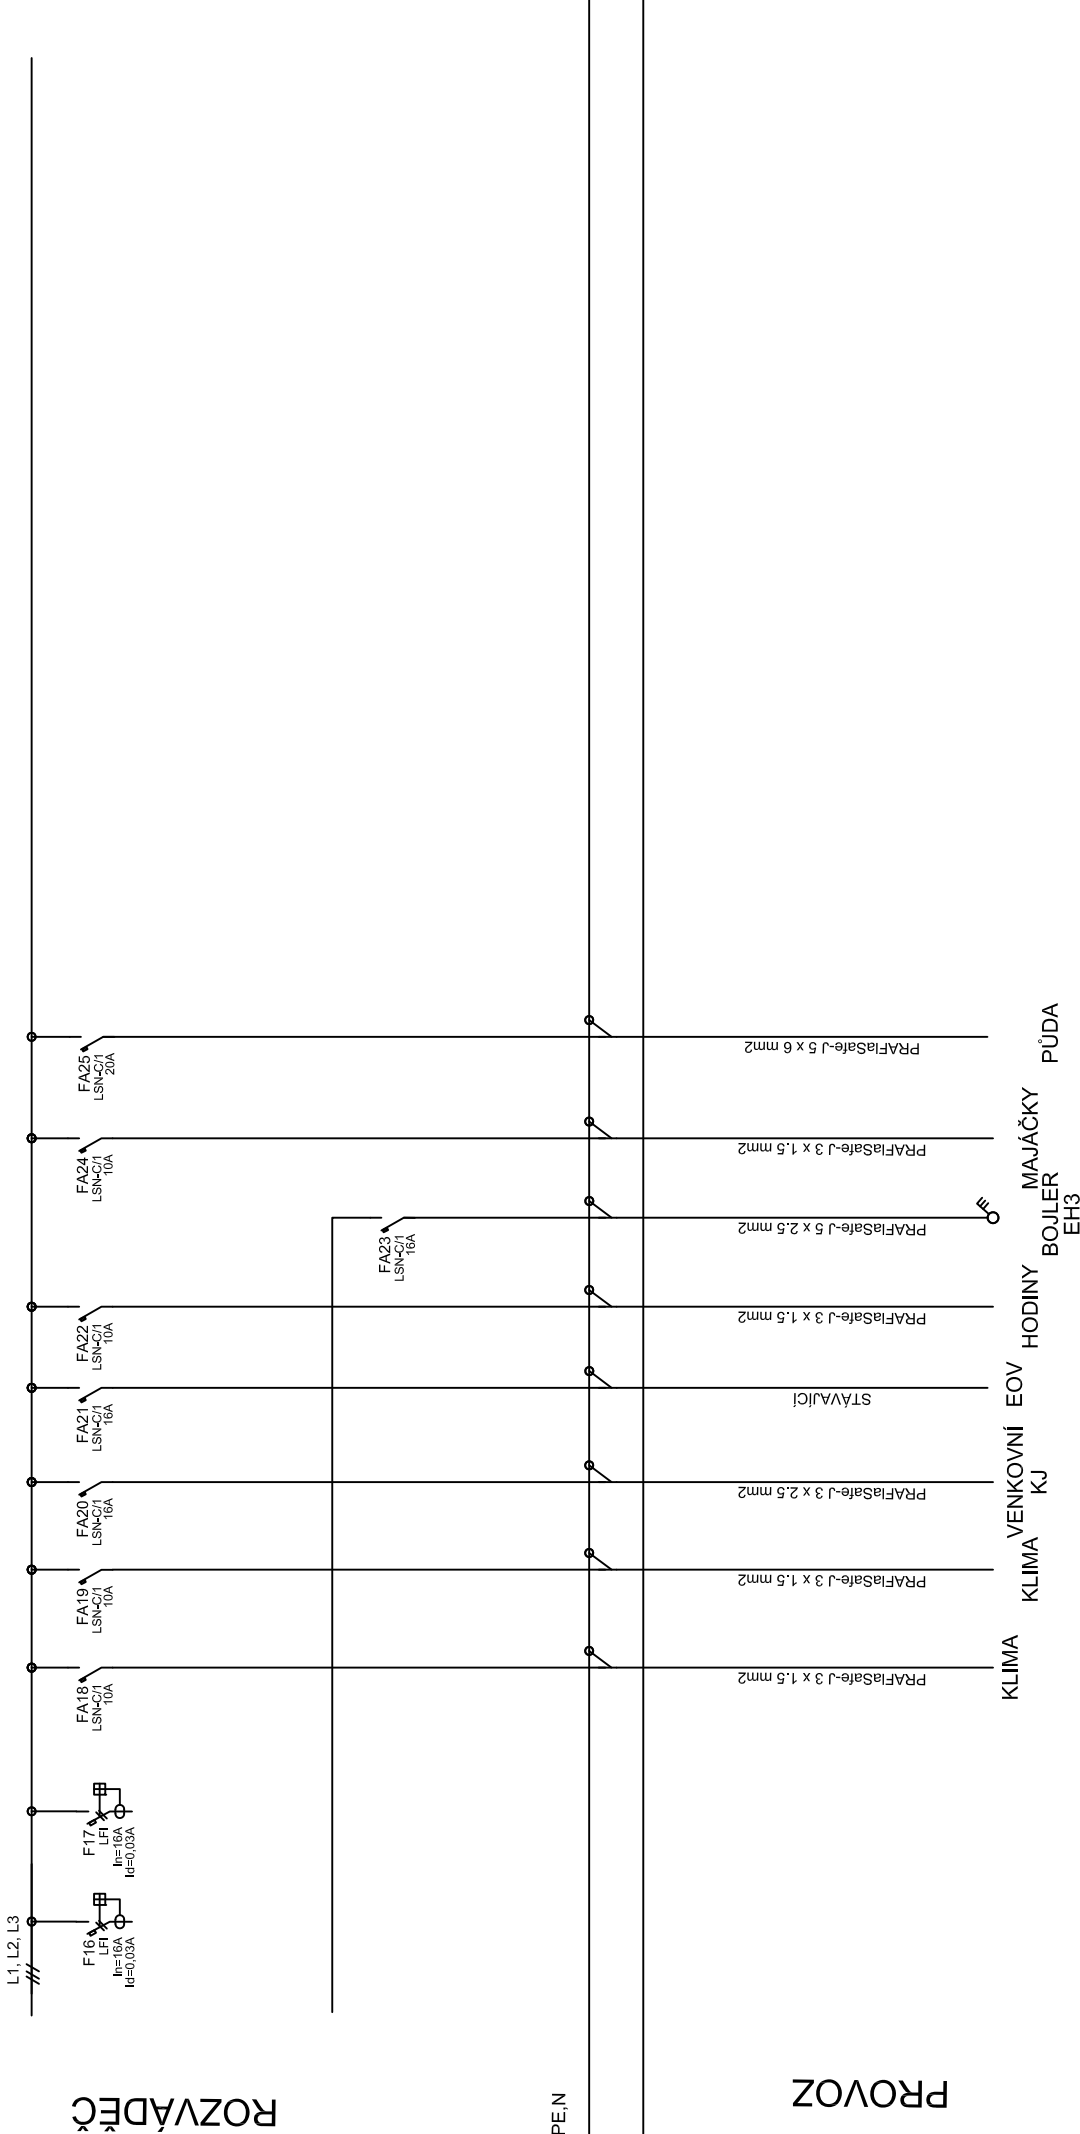


NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA : 3NPE ~50Hz, 230/400V TN-C-S  
OCHRANA ČSN 33 2000-4-41ed.3 : ODPOJENÍM VADNÉ ČÁSTI V SÍTI TN

PROJEKTY KŘÍŽAN STRAŽKY 72,ÚSTÍ N.L. TEL. 737 502 724	DATUM	11/2021	STŘEKOV ON OPRAVA OBJEKTU elektrinstalace	SCHÉMA ROZVADĚČŮ	Zak. č.: 79/2021
	NAVRHL	M.KRÍŽAN			



ROZVADĚČ RDK  
3NPE ~50Hz, 230/400V TN-C-S


3NPE ~50HZ, 230/400V TN-C-S

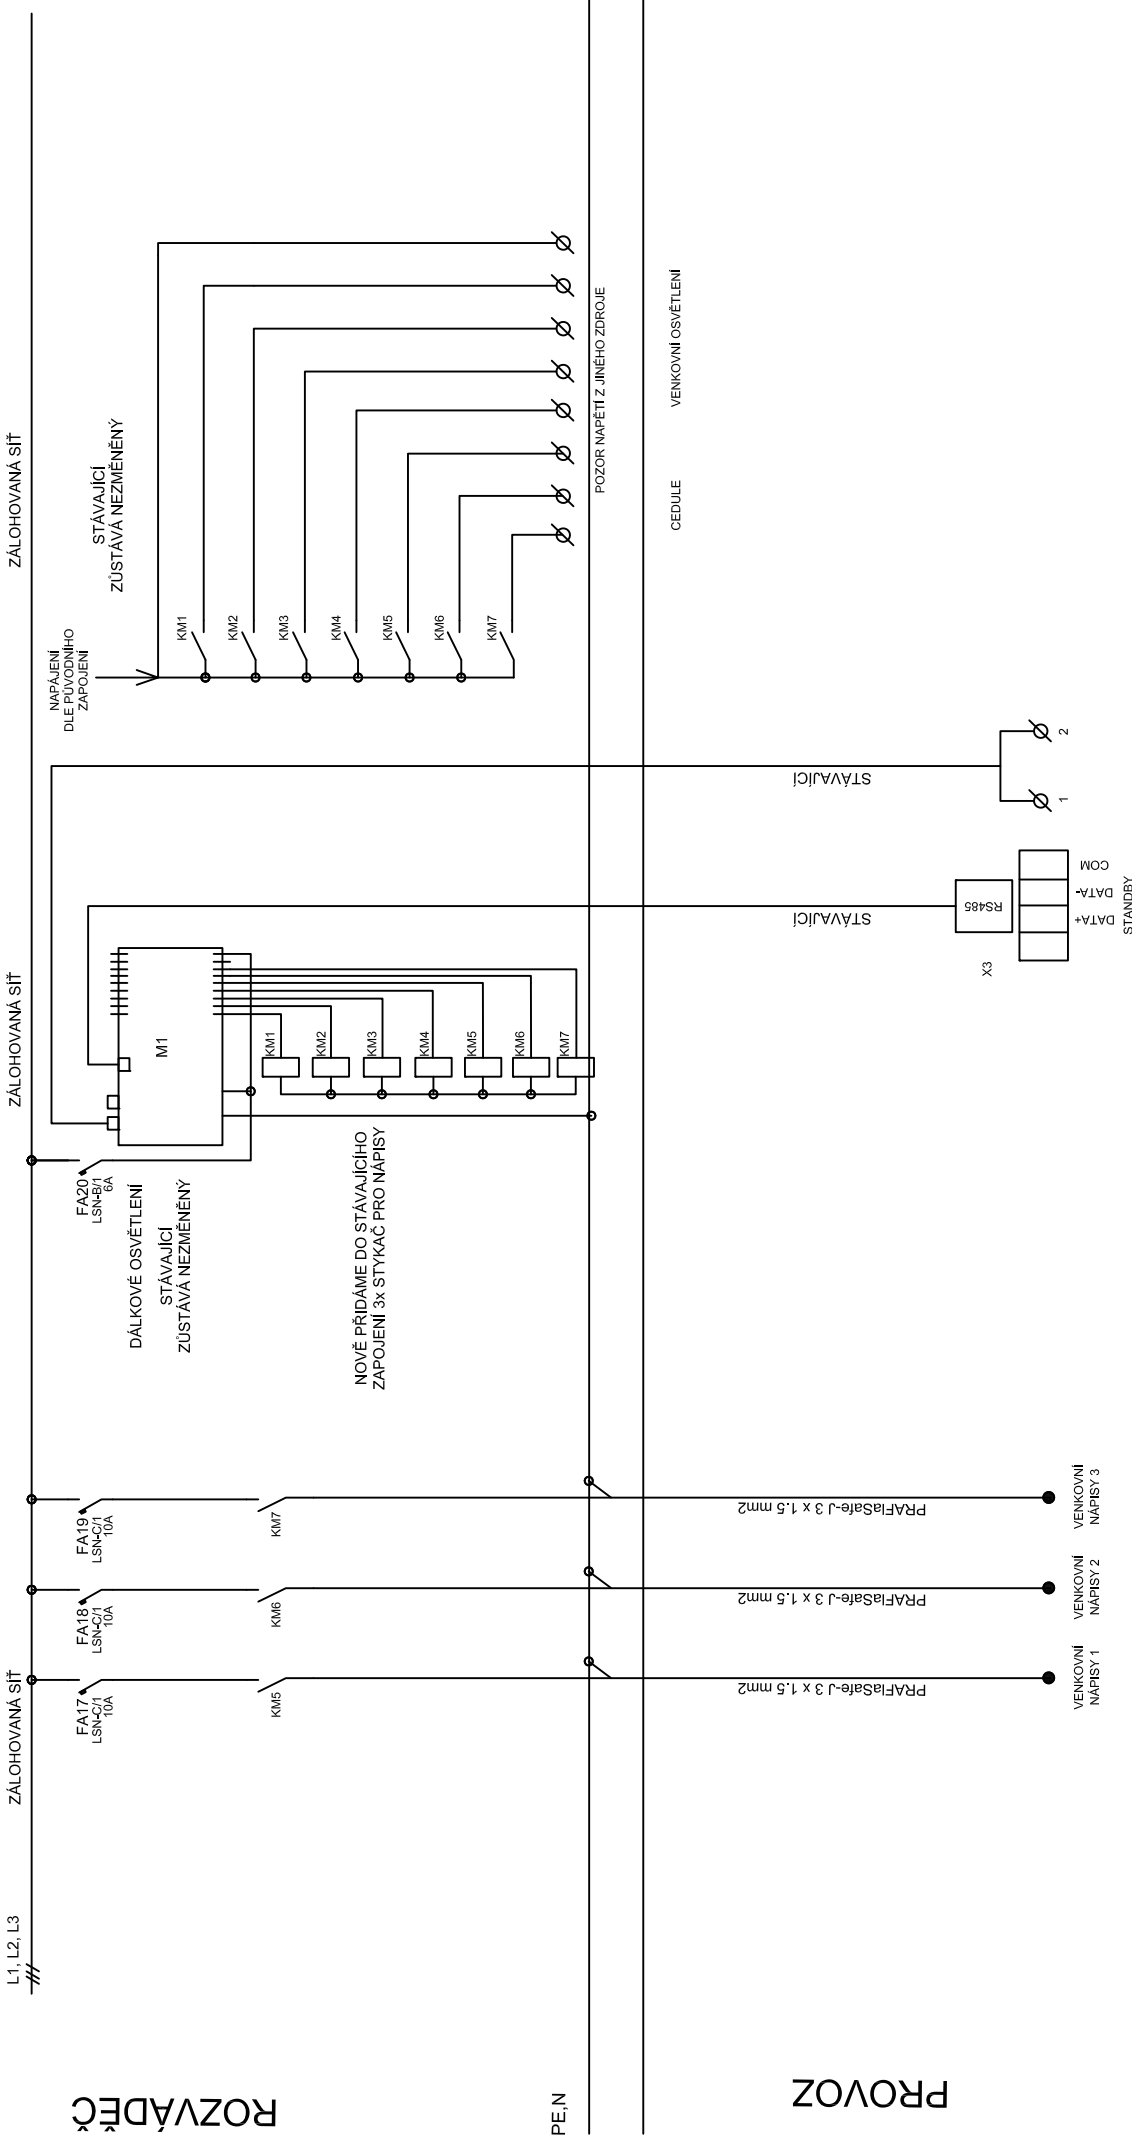

NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA : 3NPE ~50Hz, 230/400V TN-C-S  
ODPOJENÍM VADNÉ ČÁSTI V SÍŤI TN  
OCHRANA ČSN 33 2000-4-41ed.3 : PROUDOVÝM CHRÁNIČEM. HOP

<b>PROJEKTY KRIŽAN</b> <b>STRAŽKY 72.ÚSTÍ N.L.</b> <b>TEL. 737 502 724</b>	DATUM	11/2021	<b>STŘEKOV ON</b> <b>OPRAVA OBJEKTU</b> elektroinstalace	<b>SCHÉMA ROZVADEČŮ</b>	Zak. č.: 79/2021 <b>E-03.6</b>
	NAVRHL	M. KRIŽAN			

ROZVADĚČ R-T2  
3NPE ~50Hz, 230/400V TN-C-S

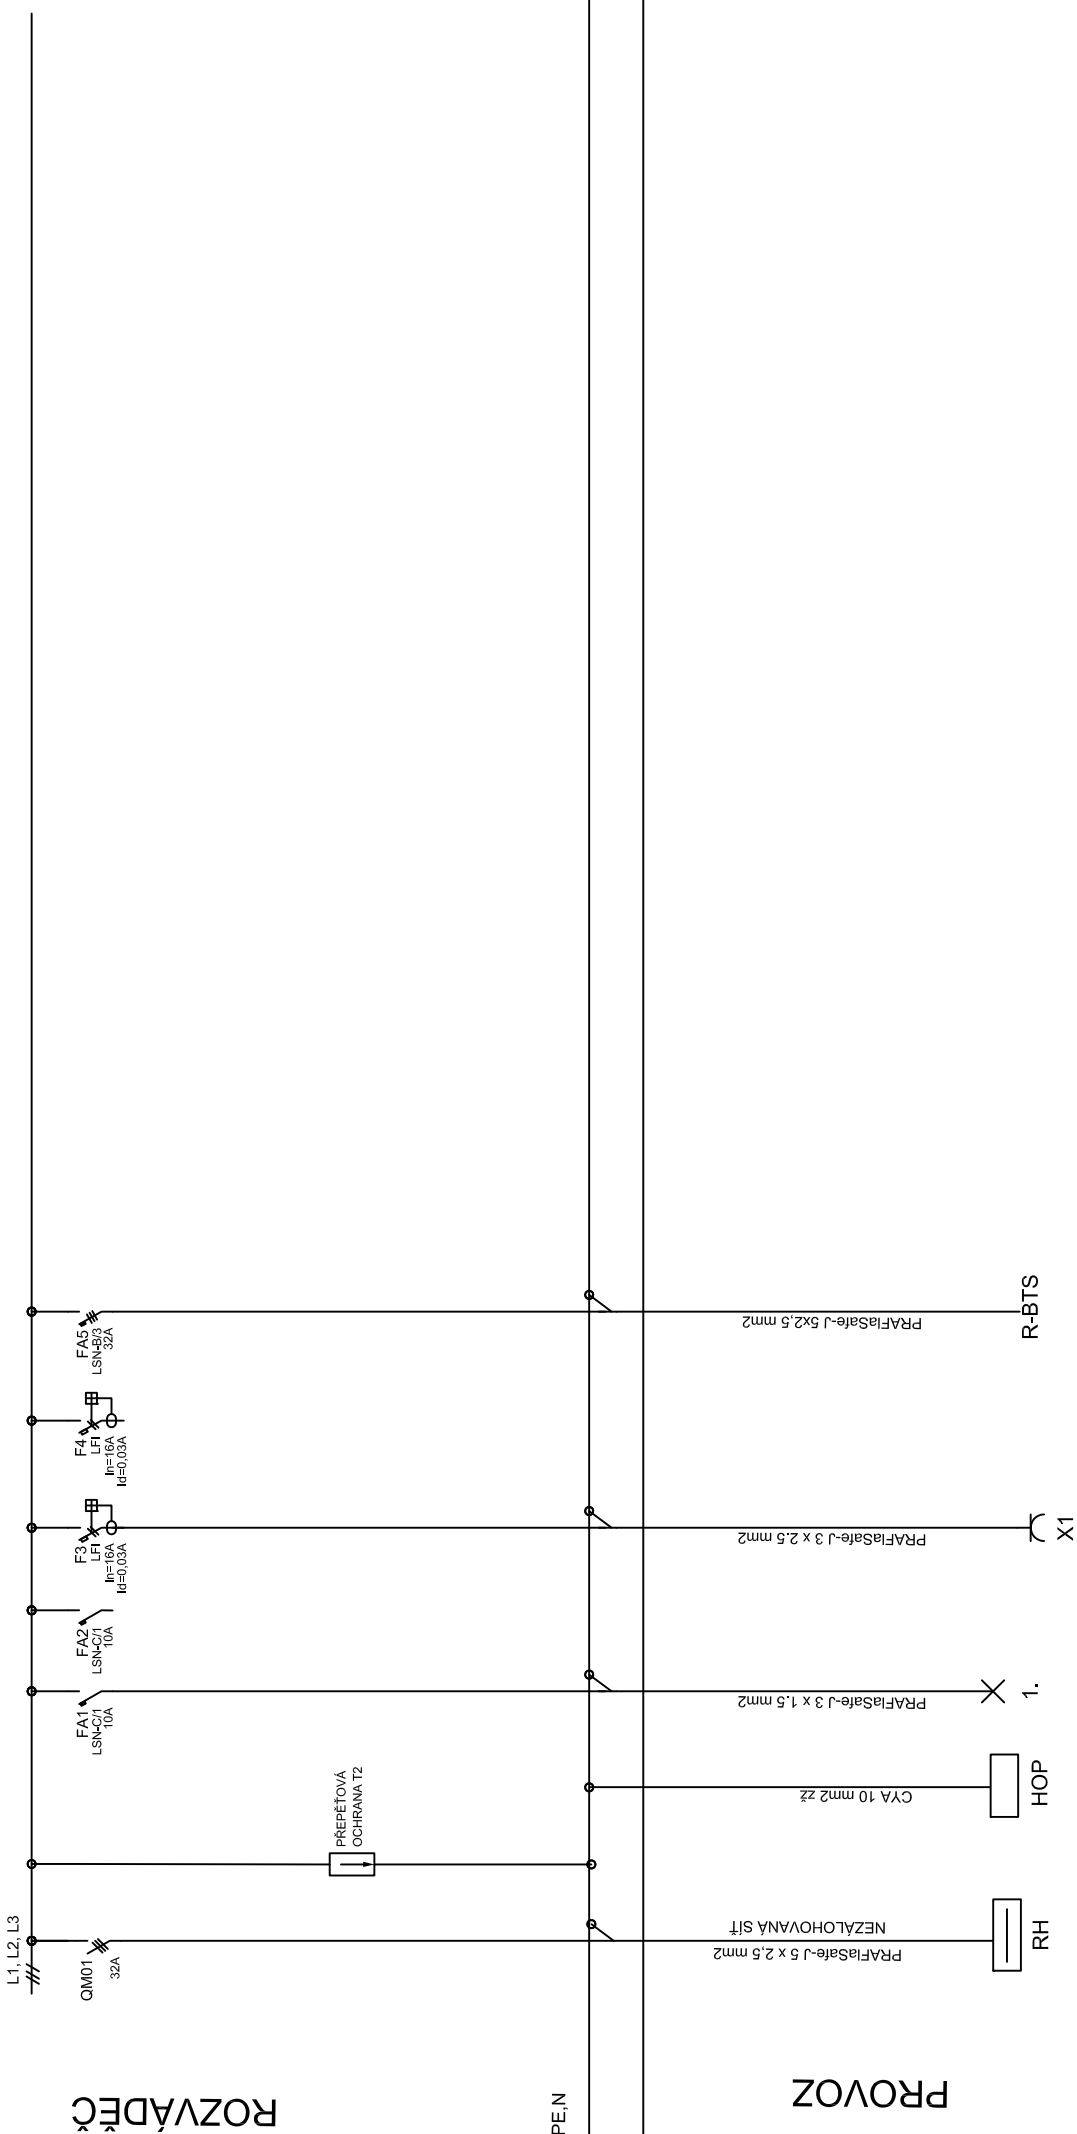


NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA : 3NPE ~50Hz, 230/400V TN-C-S  
ODPOJENÍM VADNÉ ČÁSTI V SÍTI TN  
OCHRANA ČSN 33 2000-4-41ed.3 :  
PROUDOVÝM CHRÁNIČEM, HOP

PROJEKT KY KŘÍŽAN STRAŽKY 72 ÚSTÍ N.L. TEL: 737 502 724	DATUM	11/2021	STŘEKOV ON OPRAVA OBJEKTU elektrinstalace	SCHÉMA ROZVADĚČŮ	Zak. č.: 79/2021
	NAVRHL	M.KRÍŽAN			

E-03.7

# ROZVADEČ R1

3NPE ~50HZ, 230/400V TN-C-S

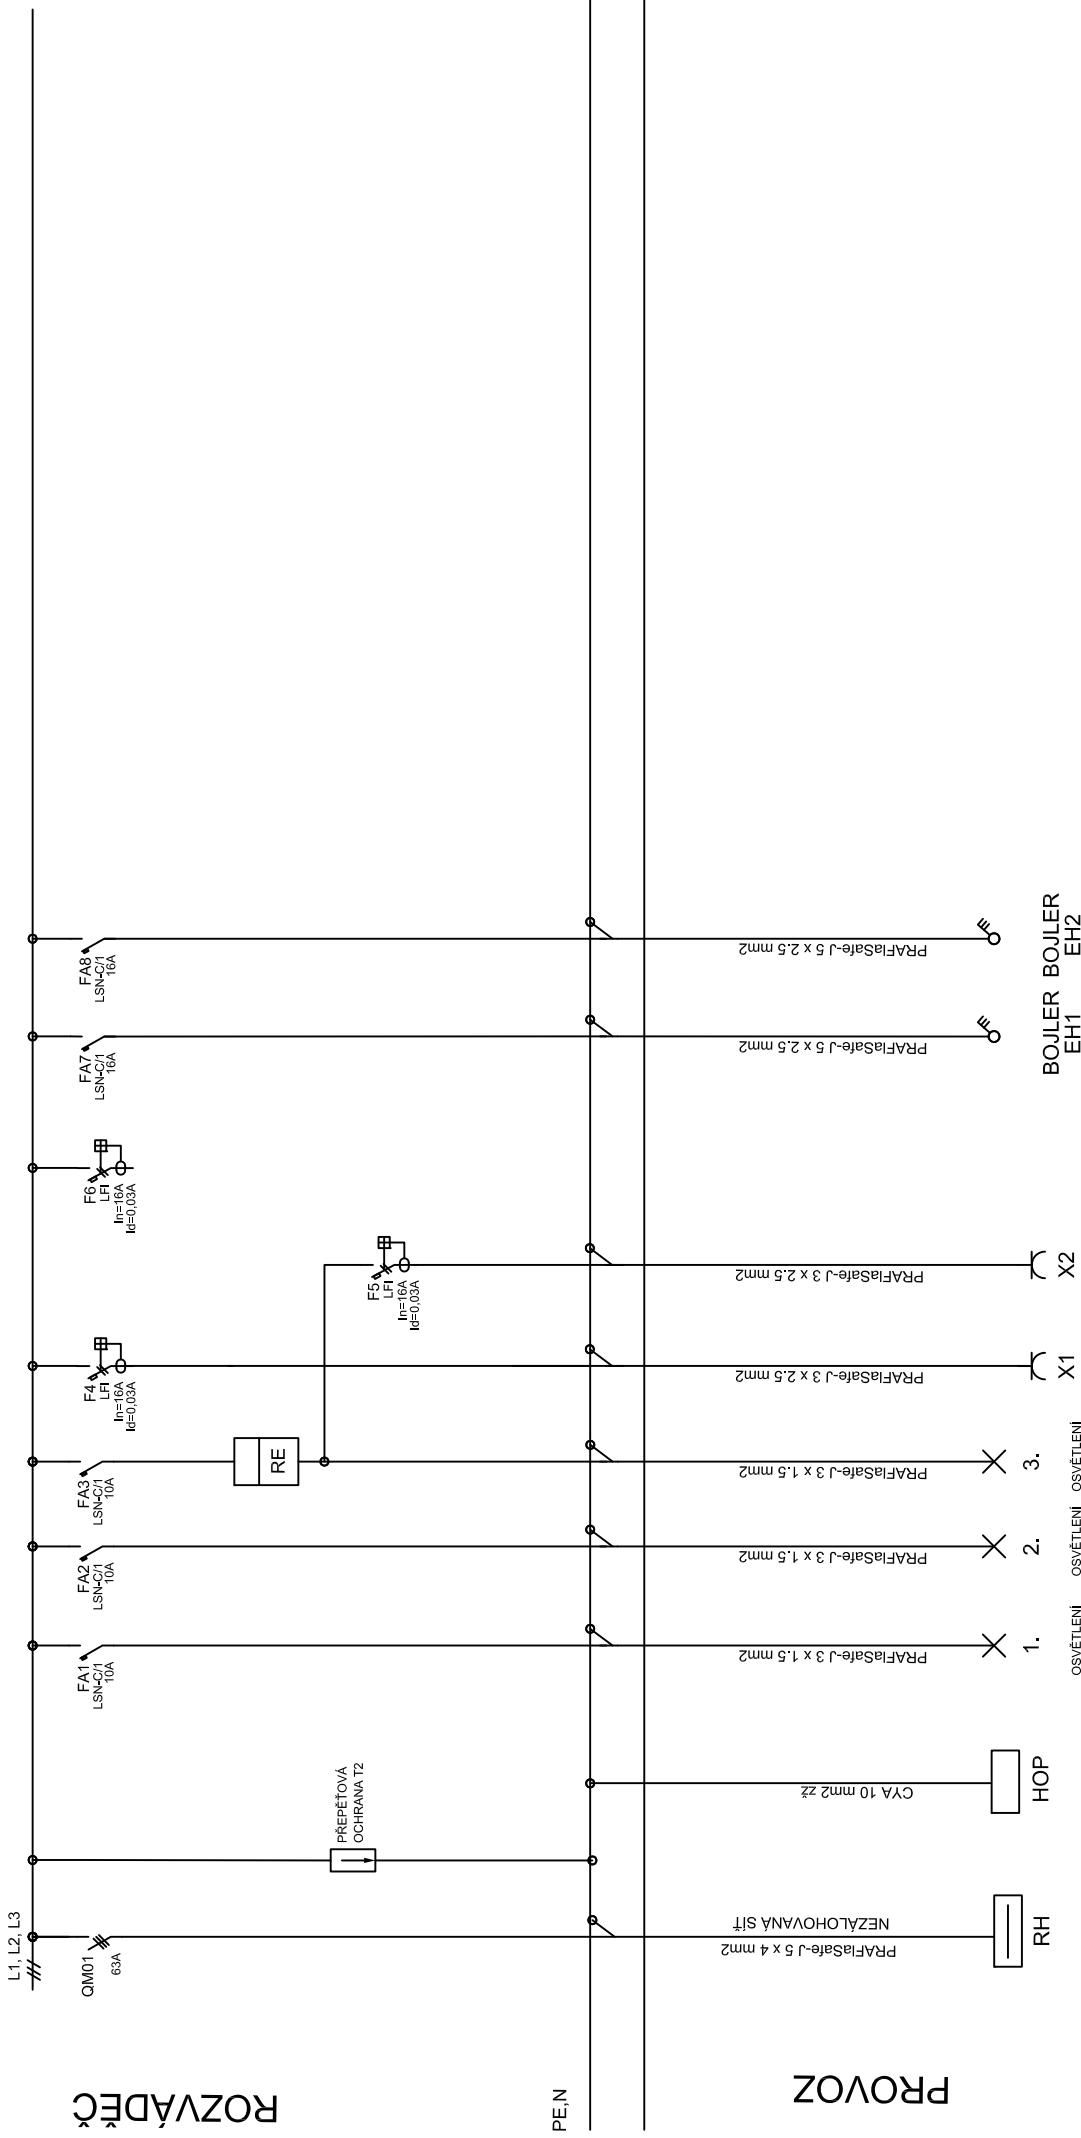


NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA : 3NPE ~50Hz, 230/400V TN-C-S  
 OCHRANA ČSN 33 2000-4-41ed.3 : ODPOJENÍM VADNÉ ČÁSTI V SÍTI TN  
 PROUDOVÝM CHRÁNIČEM, HOP

<b>PROJEKTY KŘIŽAN STRAŽKY 72.ÚSTÍ N.L.</b> TEL. 737 502 724	DATUM	11/2021	STŘEKOV ON OPRAVA OBJEKTU <i>elektronizace</i>	SCHÉMA ROZVADEČŮ	Zak č.: 79/2021 <b>E-03.8</b>
	NAVRHL	M.KŘIŽAN			



# ROZVADEČ R-T1

3NPE ~50HZ, 230/400V TN-C-S

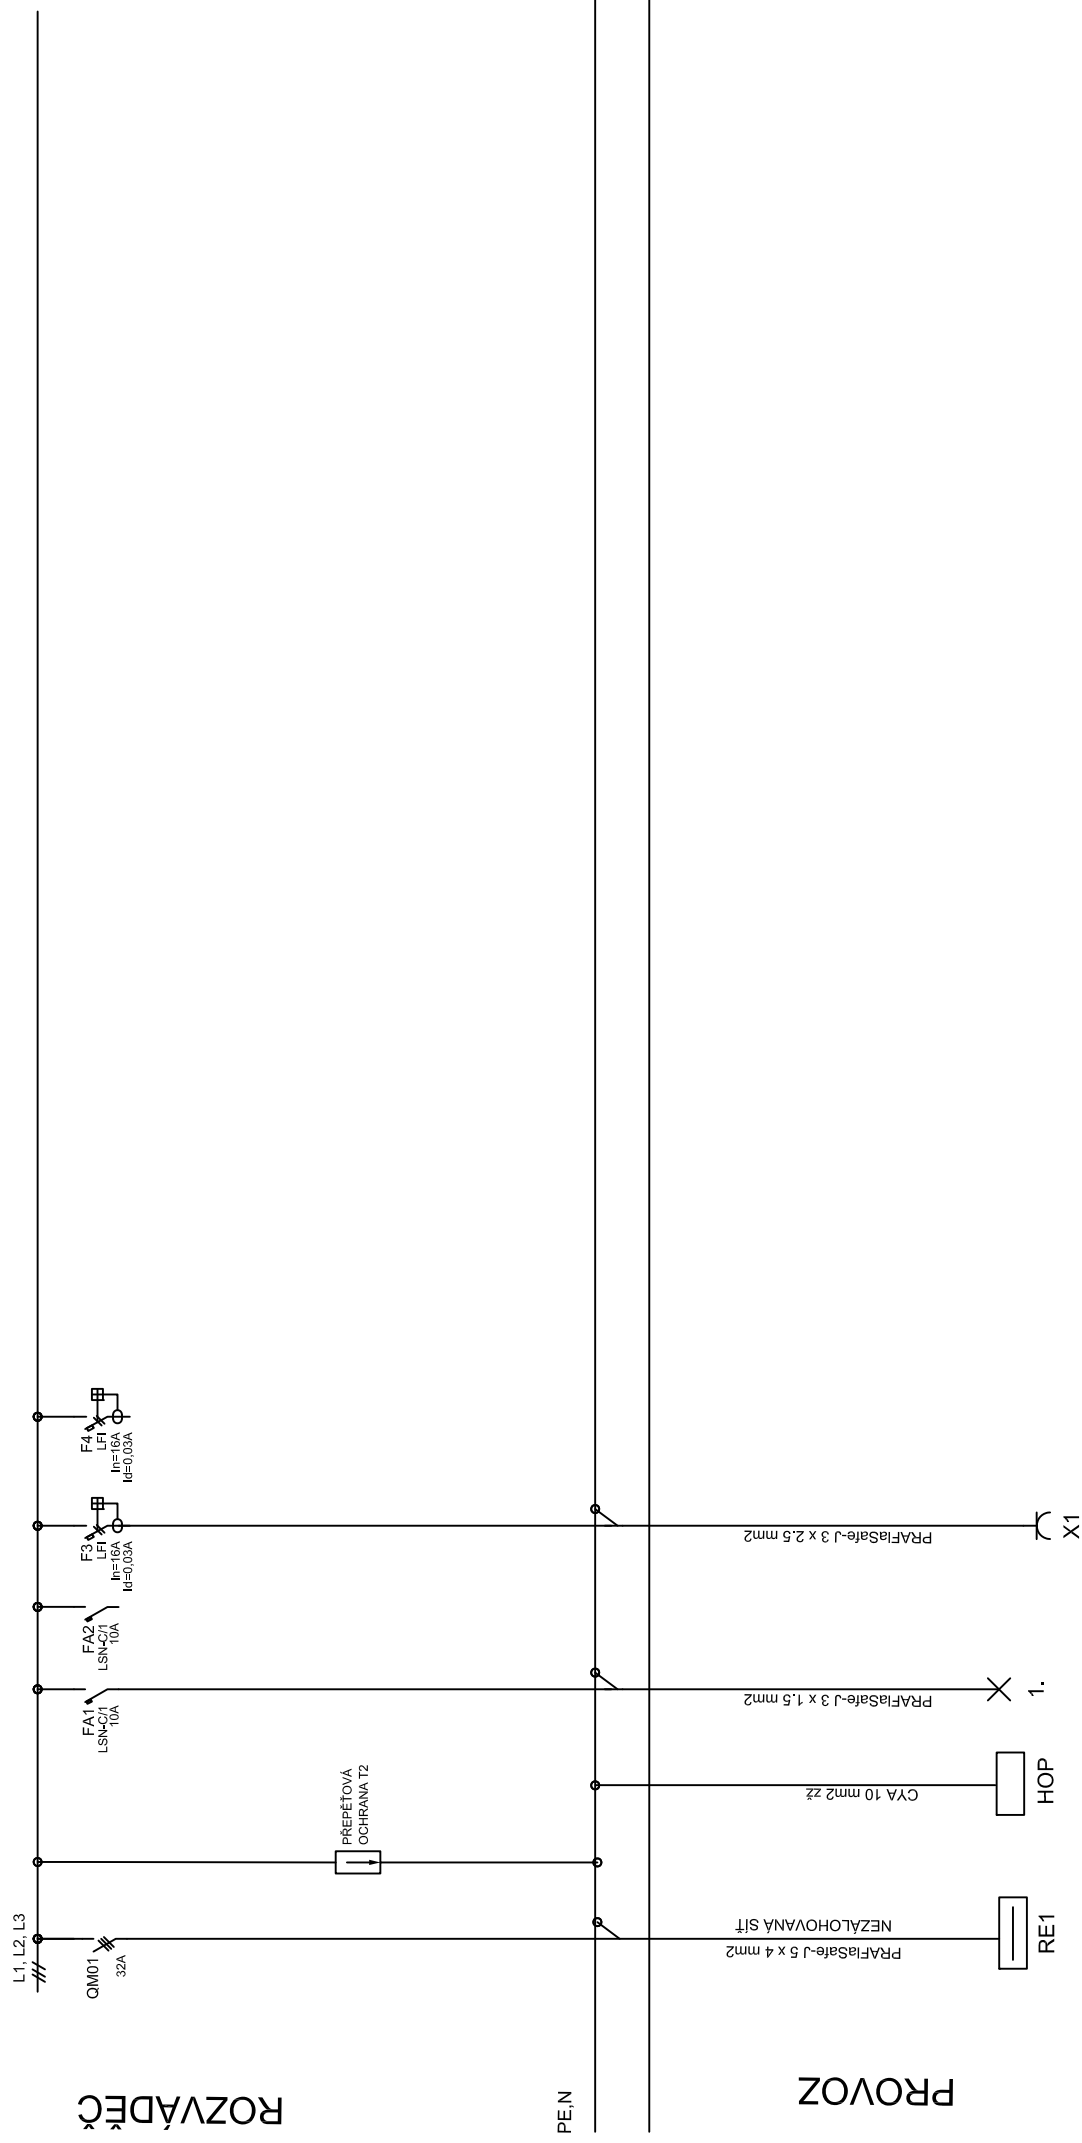

NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA : 3NPE ~50HZ, 230/400V TN-C-S


OCHRANA ČSN 33 2000-4-41ed.3 :  
ODPOJENÍM VADNÉ ČÁSTI V SÍTI TN

# PROUDOVÝM CHRÁNIČEM, HOP

<b>PROJEKTY KRIŽAN</b> <b>STRAŽKY 72. USTÍ N.L.</b> <b>TEL. 737 502 724</b>	DATUM	11/2021	<b>STŘEKOV ON</b> <b>OPRAVA OBJEKTU</b> elektroinstalace	<b>SCHEMA ROZVADEČŮ</b>	Zak č.: 79/2021 <b>E-03.9</b>
	NAVRHL	M.KRIŽAN			



ROZVADĚČ R-SPOL  
3NPE ~50Hz, 230/400V TN-C-S

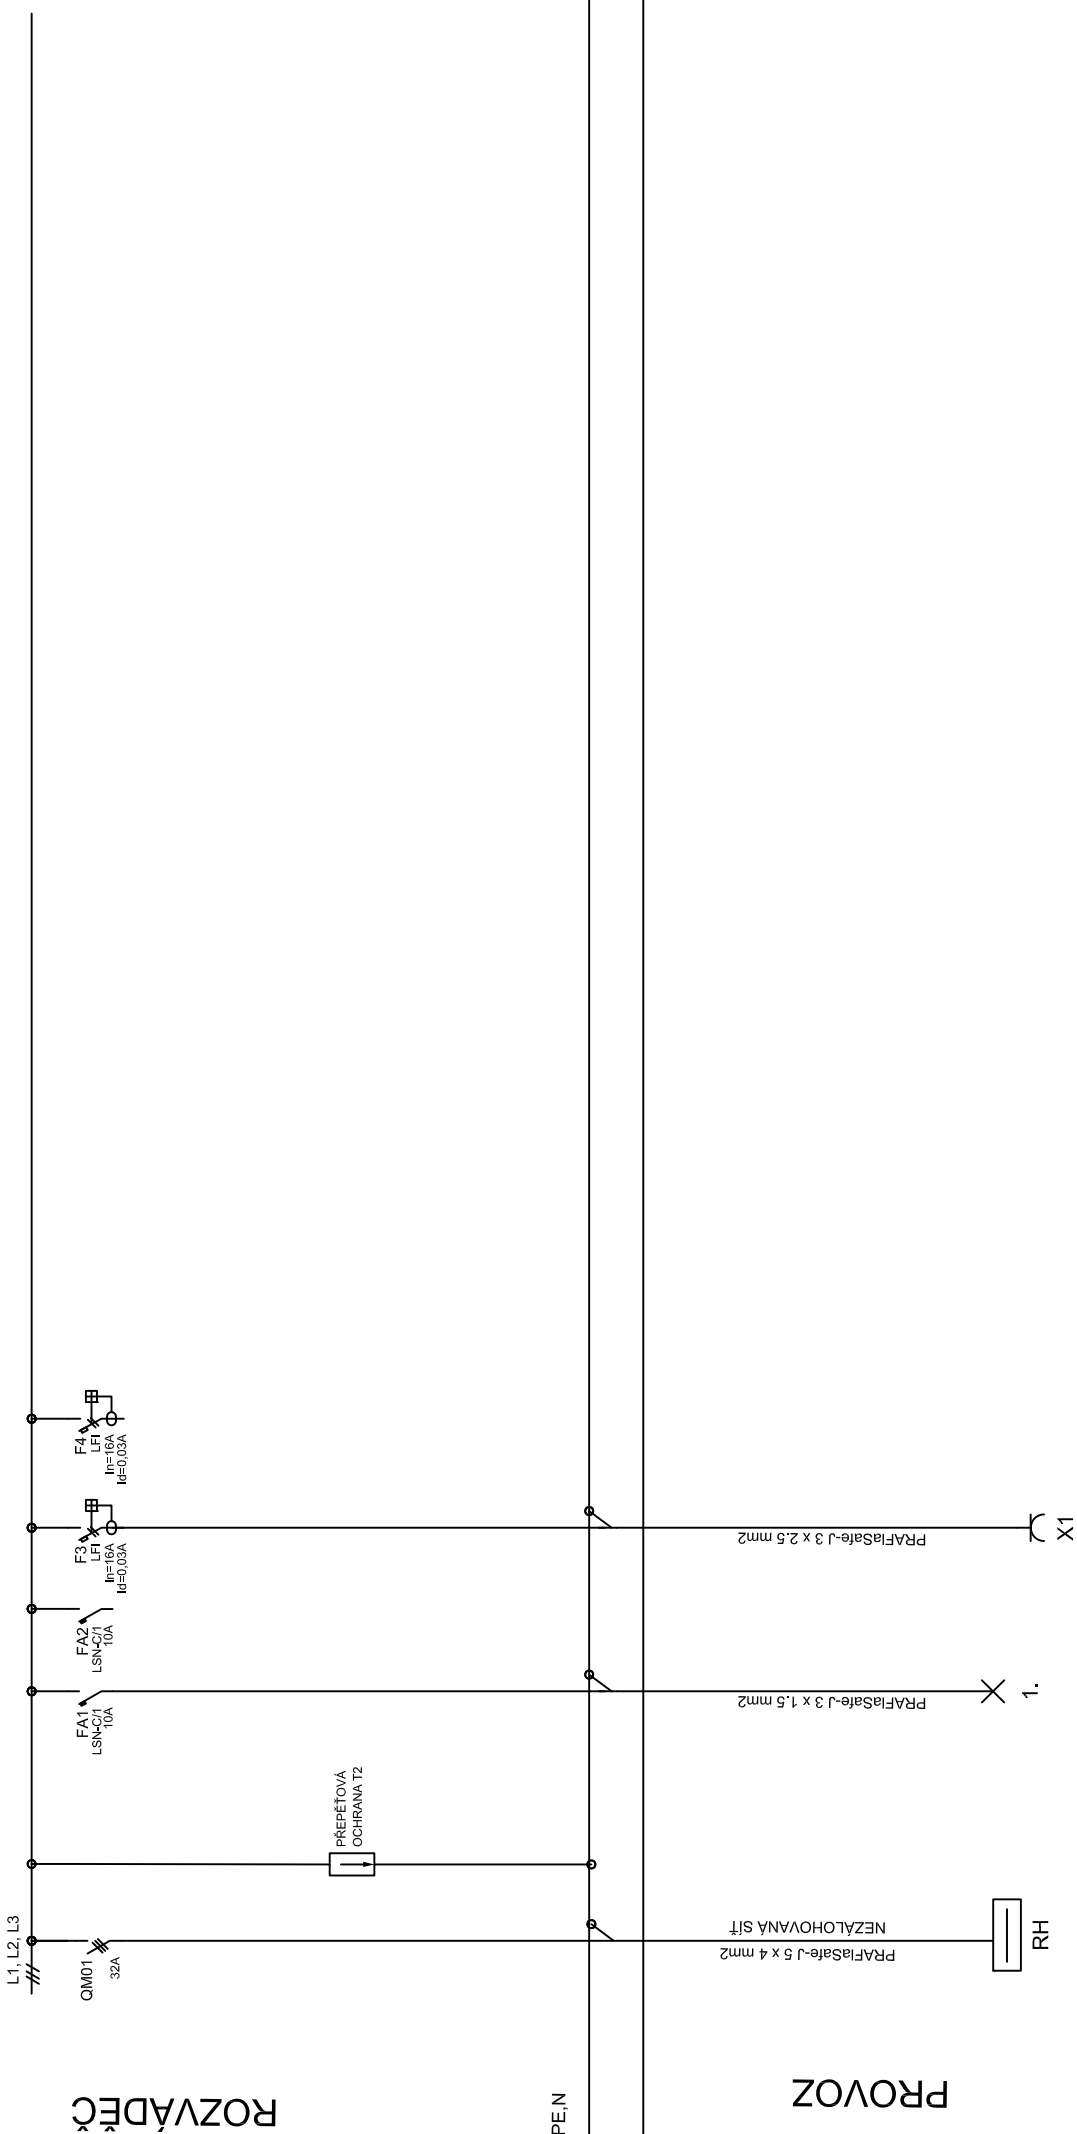


NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA : 3NPE ~50Hz, 230/400V TN-C-S  
ODPOJENÍM VADNÉ ČÁSTI V SÍTI TN  
OCHRANA ČSN 33 2000-4-41ed.3 :  
PROUDOVÝM CHRÁNIČEM, HOP

PROJEKTY KŘÍŽAN STRAŽKY 72 ÚSTÍ N.L. TEL: 737 502 724	DATUM	11/2021	STŘEKOV ON OPRAVA OBJEKTU elektroinstalace	SCHÉMA ROZVADĚČŮ	Zak. č.: 79/2021
	NAVRHL	M.KRÍŽAN			E-03.11

# ROZVADĚČ R-STÁV.1

3NPE ~50Hz, 230/400V TN-C-S

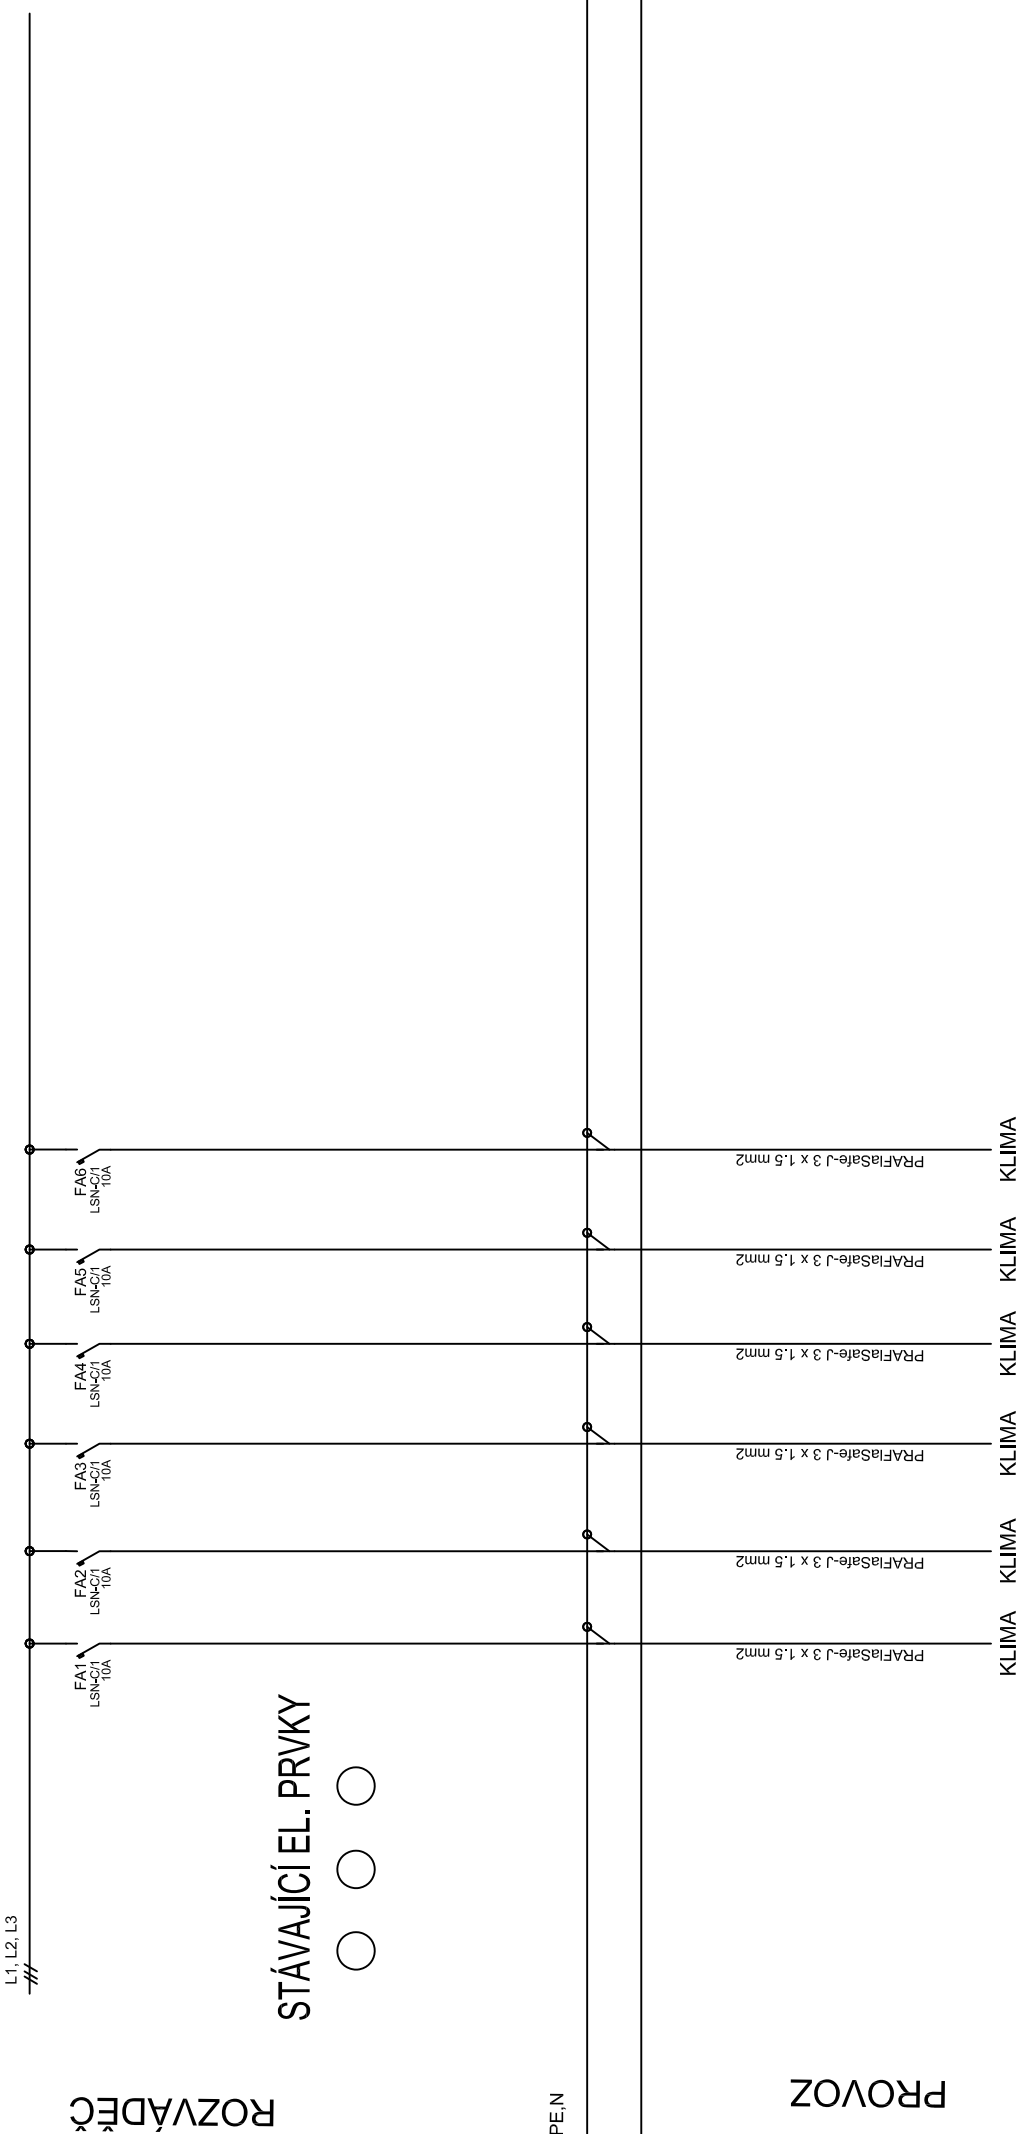


NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA : 3NPE ~50Hz, 230/400V TN-C-S  
OCHRANA ČSN 33 2000-4-41ed.3 : ODPOJENÍM VADNÉ ČÁSTI V SÍTI TN  
PROUDOVÝM CHRÁNIČEM, HOP

PROJEKT KY KŘÍŽAN STRAŽKY 72 ÚSTÍ N.L. TEL: 737 502 724	DATUM	11/2021	STŘEKOV ON OPRAVA OBJEKTU elektrinstalace	SCHÉMA ROZVADĚČŮ	Zak. č.: 79/2021
	NAVRHL	M.KRÍŽAN			

E-03.12

# ROZVADĚČ R-STÁV.2

3NPE ~50Hz, 230/400V TN-C-S

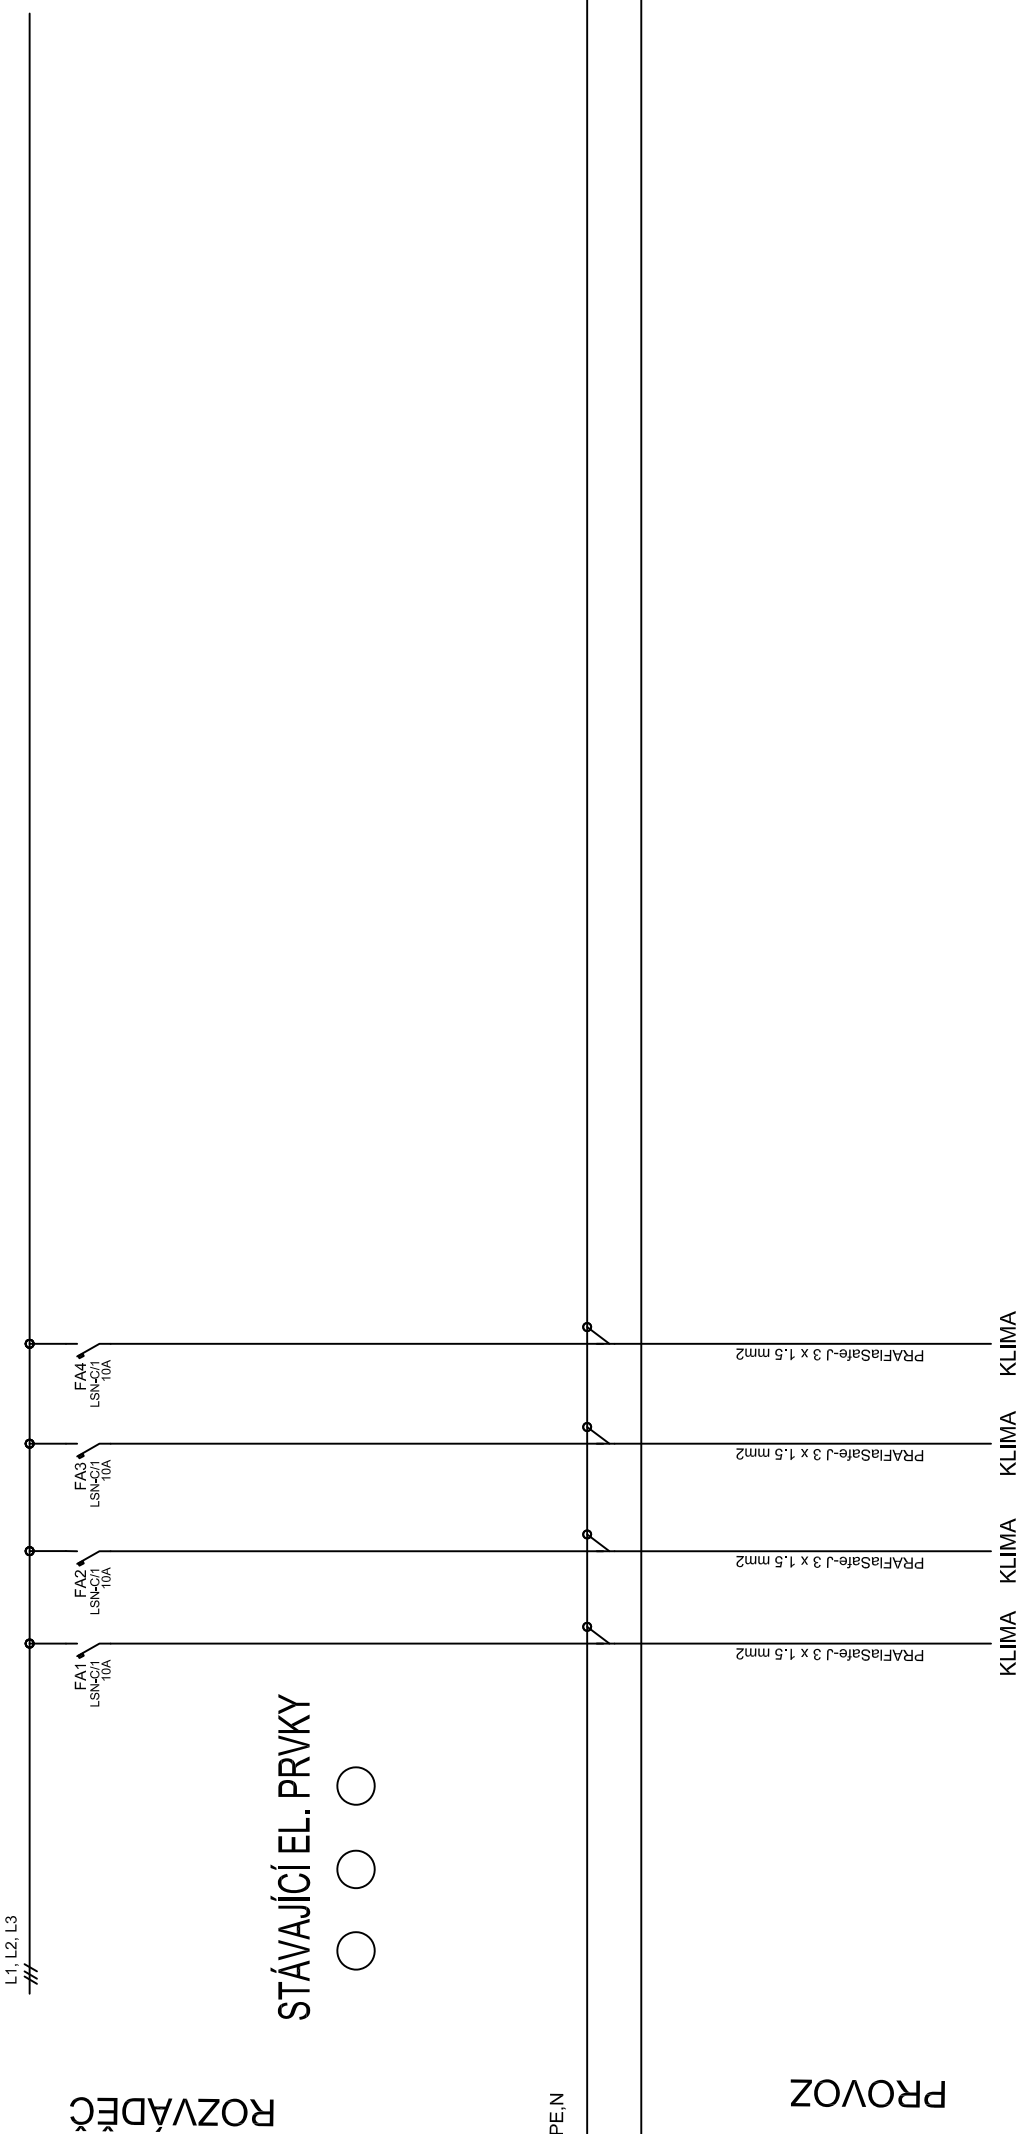


NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA : 3NPE ~50Hz, 230/400V TN-C-S  
OCHRANA ČSN 33 2000-4-41ed.3 : ODPOJENÍM VADNÉ ČÁSTI V SÍTI TN  
PROUDOVÝM CHRÁNIČEM, HOP

PROJEKTY KŘÍŽAN STRAŽKY 72 ÚSTÍ N.L. TEL: 737 502 724	DATUM	11/2021	STŘEKOV ON OPRAVA OBJEKTU elektrinstalace	SCHÉMA ROZVADĚČŮ	Zak. č.: 79/2021
	NAVRHL	M.KRÍŽAN			

E-03.13

# ROZVADĚČ R-PŮDA

3NPE ~50Hz, 230/400V TN-C-S

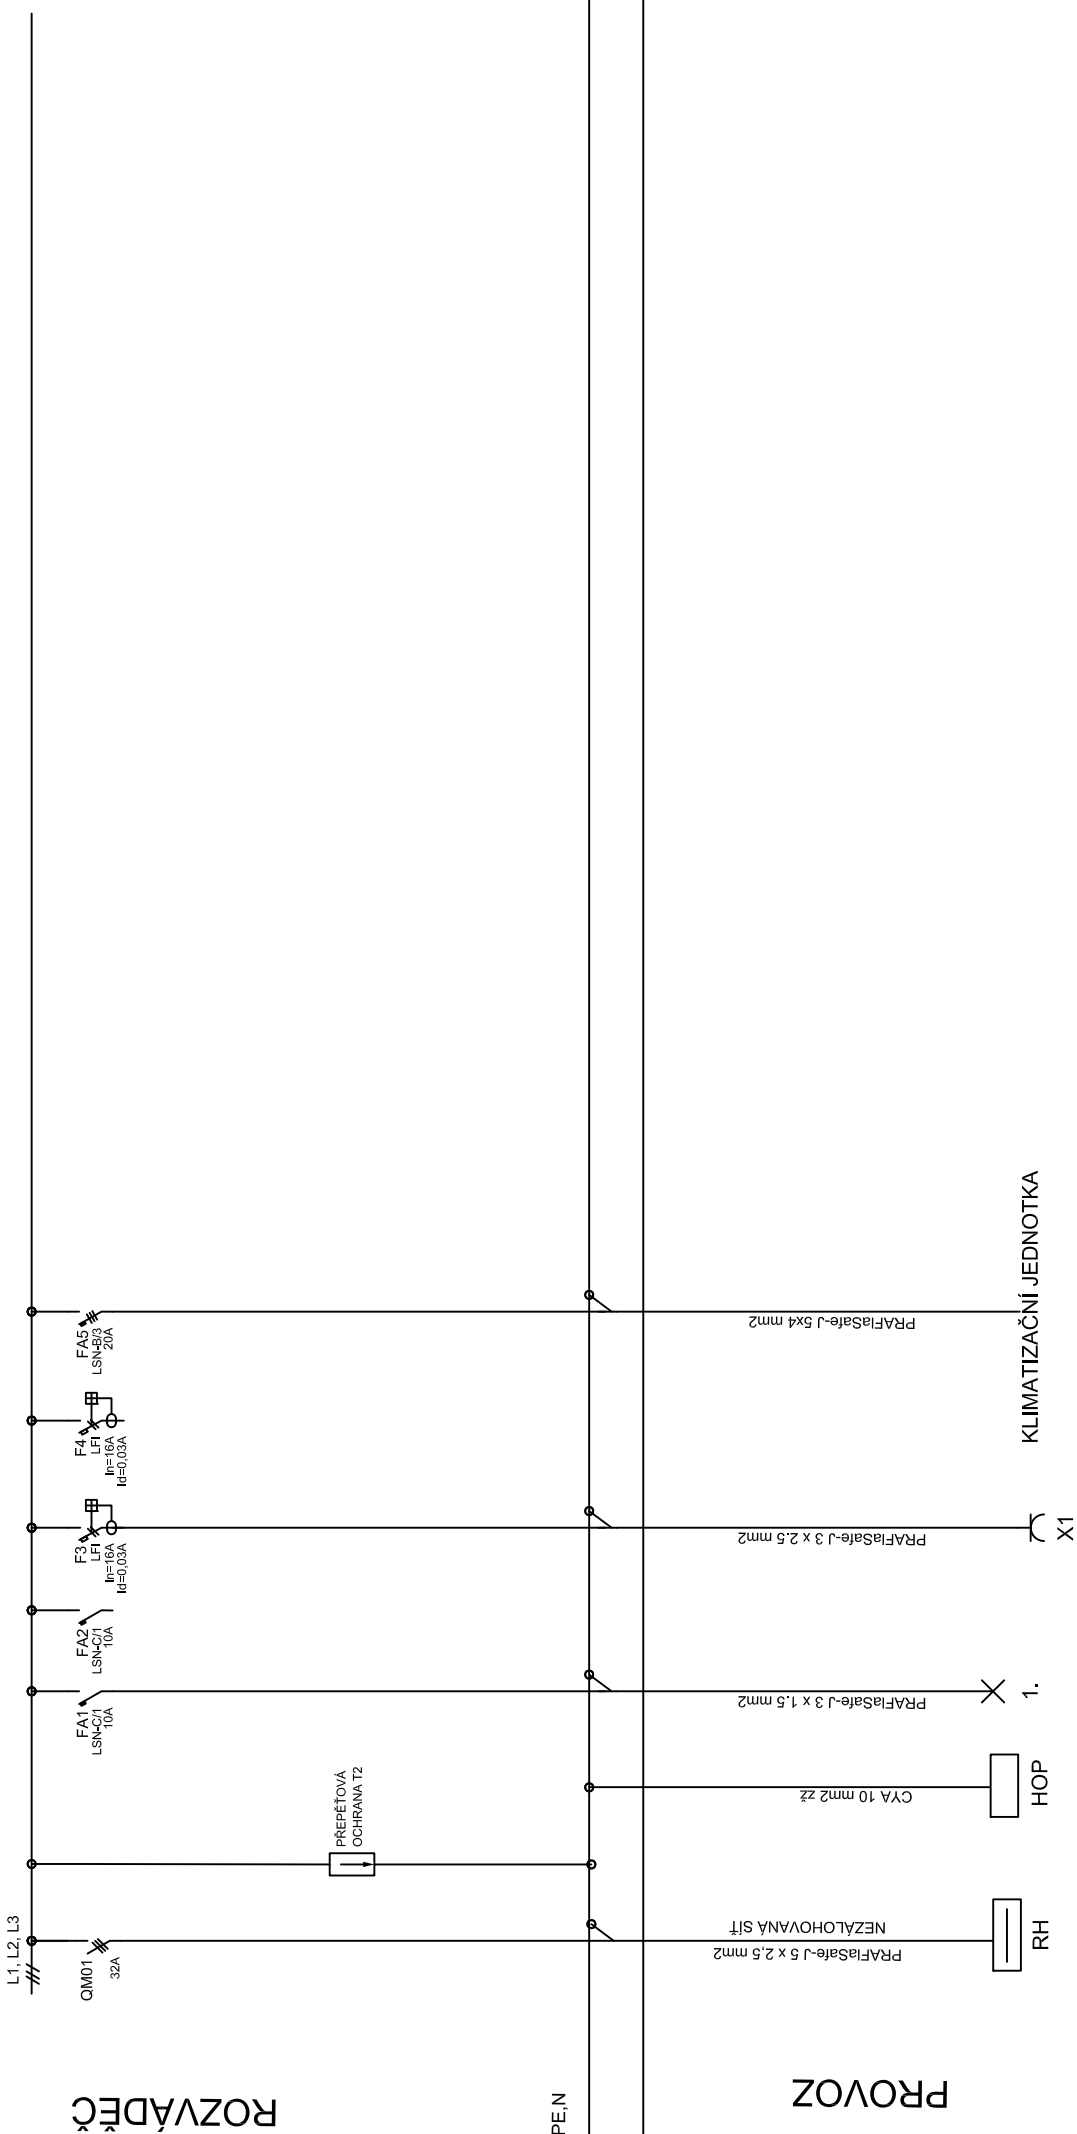

NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA : 3NPE ~50Hz, 230/400V TN-C-S  
ODPOJENÍM VADNÉ ČÁSTI V SÍTI TN  
PROUDOVÝM CHRÁNIČEM, HOP

PROJEKTY KŘÍŽAN STRAŽKY 72 ÚSTÍ N.L. TEL: 737 502 724	DATUM	11/2021	STŘEKOV ON OPRAVA OBJEKTU elektroinstalace	SCHÉMA ROZVADĚČŮ	Zak. č.: 79/2021
	NAVRHL	M.KRÍŽAN			

E-03.14