



SCHÉMA

3 N PE, 3x400 V AC, 50 Hz; TN-S

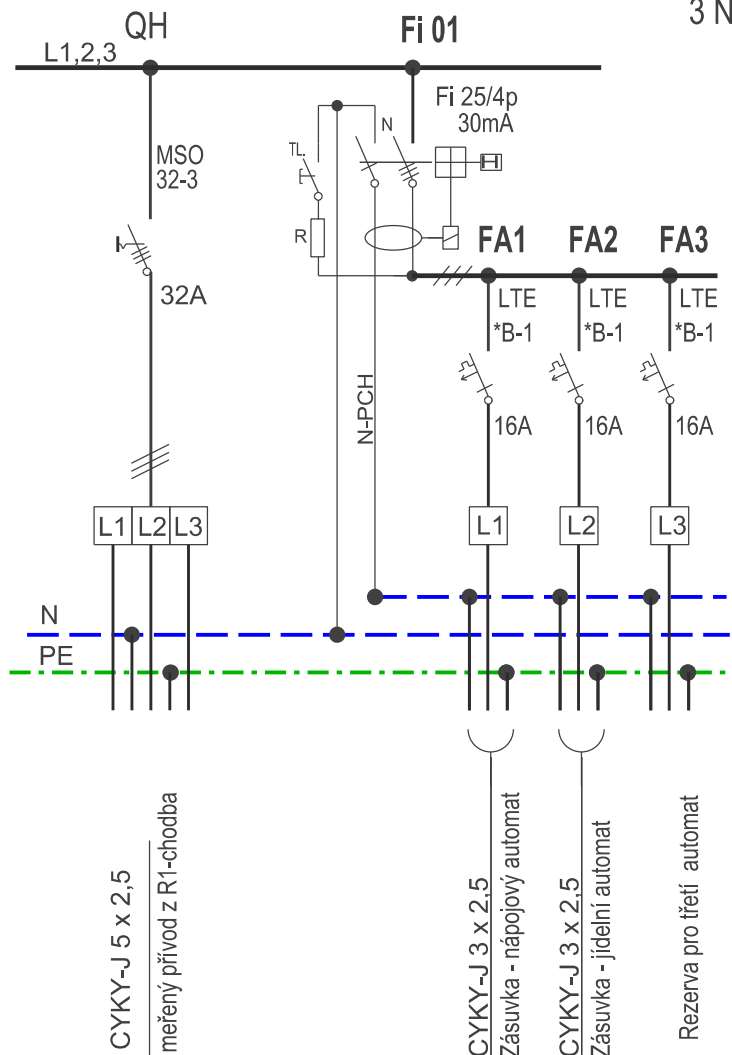

POHLED M 1: 10

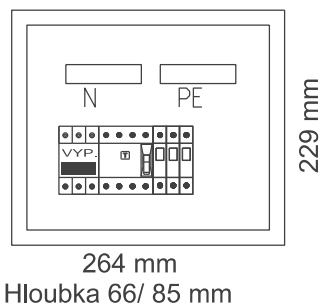

POPIS

Domovní rozvodnice nástěnná.
Celoplastové provedení
Krytí IP 30, tř. ochrany II
Podle ČSN EN 61 439 - 3
1 x 14 modulů

Např. OEZ LETOHRAD
typ COMBI- 12-P

**POHLEDOVÁ SESTAVA ROZMÍSTĚNÍ PŘÍSTROJŮ
ANI ROZMĚRY A TVAR SKŘÍNĚ NEJSOU ZÁVAZNÉ**

Index	Datum	Popis změny	Zprac.

Objednatel:



**SPRÁVA
ŽELEZNIC**

Správa železnic, s.o.
Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1

Oblastní ředitelství Plzeň
Sušická 1168/23, 326 00 Plzeň

HIP	Ing. Miroslav Vejskal		<div><div>SiletiCZ S.r.o</div><div>Sileti cz s.r.o. Novovysočanská 2746/1 130 00 Praha</div></div>	Kopie číslo:
Odpovědný projektant	Ing. Karel Roubal			
Vypracoval	Ing. Karel Roubal			
Datum	07/2022			Stupeň PD DSP+DPS
Místo stavby	Pocinovice			Měřítko: není
Investor	SŽ - Oblastní ředitelství Plzeň, Sušická 1168/23, 326 00 Plzeň		Číslo zakázky	21Zak00007
STAVBA: Pocinovice ON - Oprava VB - projektová dokumentace Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení				D.SO 01.7
ČÁST DOKUM.: SO 01 Stavební úpravy v objektu VB ELEKTROINSTALACE NN + HROMOSVOD				
OBSAH VÝKRESU: ROZVADĚČ R13 - NÁPOJOVÉ AUTOMATY - ČEKÁRNA				Č. VÝKRESU: 16