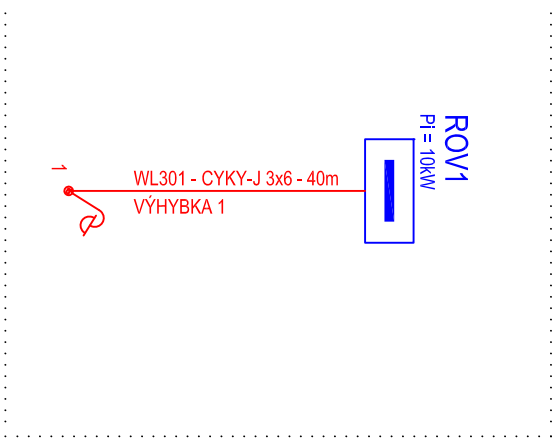


ÚPRAVA OSVĚTLENÍ VÝH. 1



ROZVODNÉ SOUSTAVY:

3/PEN-50Hz 400V/TN-C
3/N/PE-50Hz 400V/TN-C-S
3/N/PE-50Hz 400V/TT

OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM - ČSN 33 2000-4-41 ed.2:

- čl. 411 Ochranné opatření: automatické odpojení od zdroje - čl. 411.4 síť TN
- čl. 411.5 síť TT





LEGENDA:

- SO 03-01 Napájení NN v ŽST Nový Bydžov
- SO 03-02 Rozvody NN v ŽST Nový Bydžov
- SO 03-03 EOv v ŽST Nový Bydžov
- Rozvody ve správě SSZT
- stávající rozvody, příp. rozvody ČEZ

POZNÁMKY

NA ROZVADĚČE REOV. BUDE ZPRACOVÁNA VÝROBNÍ DOKUMENTACE TAK, ABY ODPOVÍDALA VZOROVÝM LISTŮM DANÉHO ZHOTOVITELE. ZPRACOVÁNÉ SCHÉMA JE POUZE ORIENTAČNÍ.
U EOv BUDOU VYUŽITY PRODLOUŽENÉ SESTAVY TOPNÝCH TYČÍ.
U NOVÝCH SPOJEK KABELŮ BUDOU UMÍSTĚNY ČERVENÉ ZAPISOVATELNÉ MARKERY S UVEDENÍM ZÁKLADNÍCH INFORMACÍ O DANÉM ROZVODU.

Po připomínkovém řízení

| | | | | | | |
|--|---|---------------------|---|---------------|----------------|---------|
| INVESTOR STAVBY: | Správa železnic, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 | | | | | |
| OBJEDNATEL PROJEKTU: | Správa železnic, OŘ HK, U Fotochemy 259, 501 01 Hradec Králové | | | | | |
| <div><div><div>signal</div><div>PROJEKT</div></div><div>Pracoviště: 113 Brno</div></div> | HIP: | Mgr. Petr Vorel |  | ZAK. ČÍSLO: | SOUPRAVA Č.: | |
| | ODP. PROJ.: | Bc. Rudolf Morawitz |  | 20-058-40-113 | | |
| | NAVRHL.: | Bc. Rudolf Morawitz |  | DATUM: | | |
| | KONTROLOVAL.: | Ing. Marek Vývoda |  | 04/2021 | | |
| STAVBA: | Oprava zabezpečovacího zařízení v žst. Nový Bydžov | | | | | STUPEŇ: |
| OBJEKT: | SO 03-01 Napájení NN v ŽST Nový Bydžov | | | | | DSP |
| VÝKRES: | Přehledové schéma | | | | | ČÁST: |
| | | | | | | D.2.3. |
| | | | | | Číslo přílohy: | |
| | | | | | 03 | |