VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ A–A

1:50

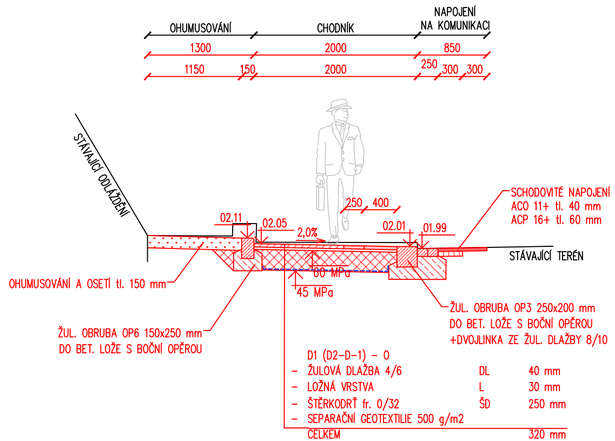

D1 (D2-D-1) – O

–	ŽULOVÁ DLAŽBA 4/6	DL	40 mm
–	LOŽNÁ VRSTVA	L	30 mm
–	ŠTĚRKODRŤ fr. 0/32	ŠD	250 mm
–	SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE 500 g/m2		
	CELKEM		320 mm

VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ C–C

1:50

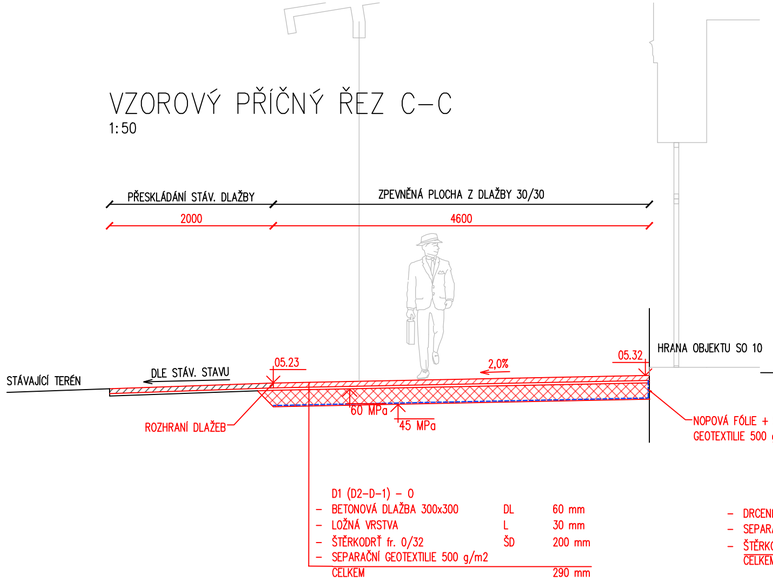

D1 (D2-D-1) – O

–	BETONOVÁ DLAŽBA 300x300	DL	60 mm
–	LOŽNÁ VRSTVA	L	30 mm
–	ŠTĚRKODRŤ fr. 0/32	ŠD	200 mm
–	SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE 500 g/m2		
	CELKEM		290 mm

VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ D–D

1:50

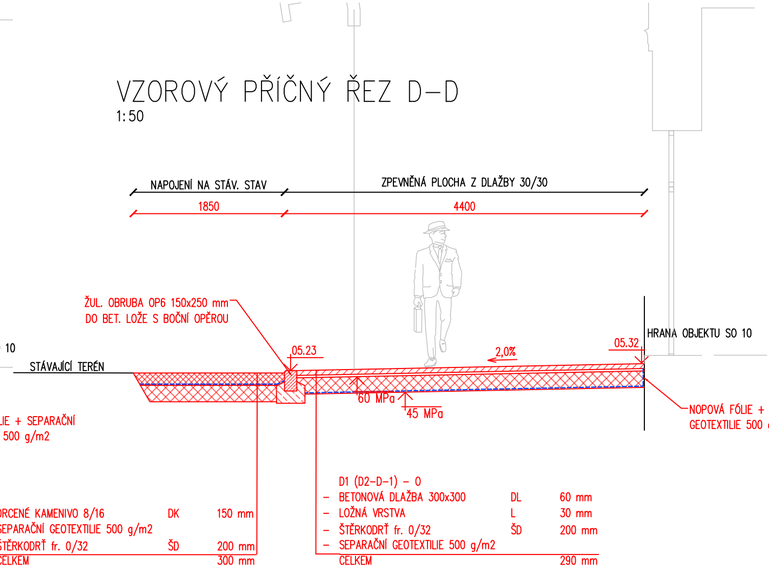

– DRCENÉ KAMENIVO 8/16 DK 150 mm
– SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE 500 g/m2
– ŠTĚRKODRŤ fr. 0/32 ŠD 200 mm
CELKEM 300 mm

D1 (D2-D-1) – O

–	BETONOVÁ DLAŽBA 300x300	DL	60 mm
–	LOŽNÁ VRSTVA	L	30 mm
–	ŠTĚRKODRŤ fr. 0/32	ŠD	200 mm
–	SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE 500 g/m2		
	CELKEM		290 mm

VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ B–B

1:50

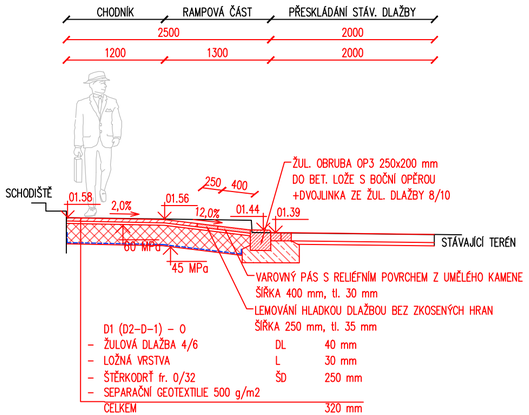

D1 (D2-D-1) – O

–	ŽULOVÁ DLAŽBA 4/6	DL	40 mm
–	LOŽNÁ VRSTVA	L	30 mm
–	ŠTĚRKODRŤ fr. 0/32	ŠD	250 mm
–	SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE 500 g/m2		
	CELKEM		320 mm

DETAIL SNÍŽENÉ OBRUBY

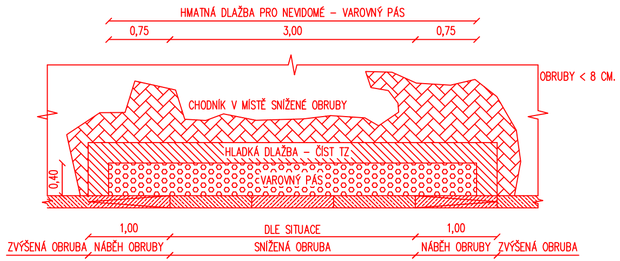

VÝŠKA SNÍŽENÉ OBRUBY + 20 AŽ 50 MM
VAROVNÝ PÁS MUSÍ BÝT UMÍSTĚN V CELÉ
DÉLCE SNÍŽENÉ OBRUBY S VÝŠKOU

BARVA VAROVNÉHO PÁSU MUSÍ BÝT
KONTRASTNÍ K OKOLNÍ PLOŠE.
MAXIMÁLNÍ VÝSLEDNÝ SKLON PLOCHY
U SNÍŽENÉ OBRUBY < 12,5 %

Číslo změny	Datum změny	Obsah změny
01	-	-
02	-	-
03	-	-

VEDOUCÍ STŘEDISKA	ODPOVĚDNÝ PROJ.	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL
Černý Michal, DiS.	Ing. Jiří Mareda	Ing. Jiří Mareda	Ing. Jiří Mareda

PRISTA s.r.o.
Hviezdoslavova 614/16
400 03, Ústí nad Labem
IČ: 067 60 163

INVESTOR: Správa železnic, s. o.
Oblastní ředitelství Ústí nad Labem
Železničářská 1386/31
400 03 Ústí nad Labem

PODDODAVATEL: TETRAKTYS
TETRAKTYS s.r.o. projekce@tetraktys.pro IČO: 090 65 296
IDDS: c54yq2b www.tetraktys.pro DIČ: CZ 090 65 296

NÁZEV AKCE: Žatec ON – PD, střecha, fasáda, VPP, inženýrské sítě		DATUM	07/2020
		STUPEŇ PD	P (TSO)
		Č. ZAKÁZKY	10/2020
		FORMÁT	3xA4
NÁZEV ČÁSTI: D.2 SO 20 Zpevněné plochy	PARÉ Č.	MĚŘÍTKO	1:50
		ČÁST. DOKUM.	Č. VÝKRESU
NÁZEV PŘÍLOHY: VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY		D.2	03