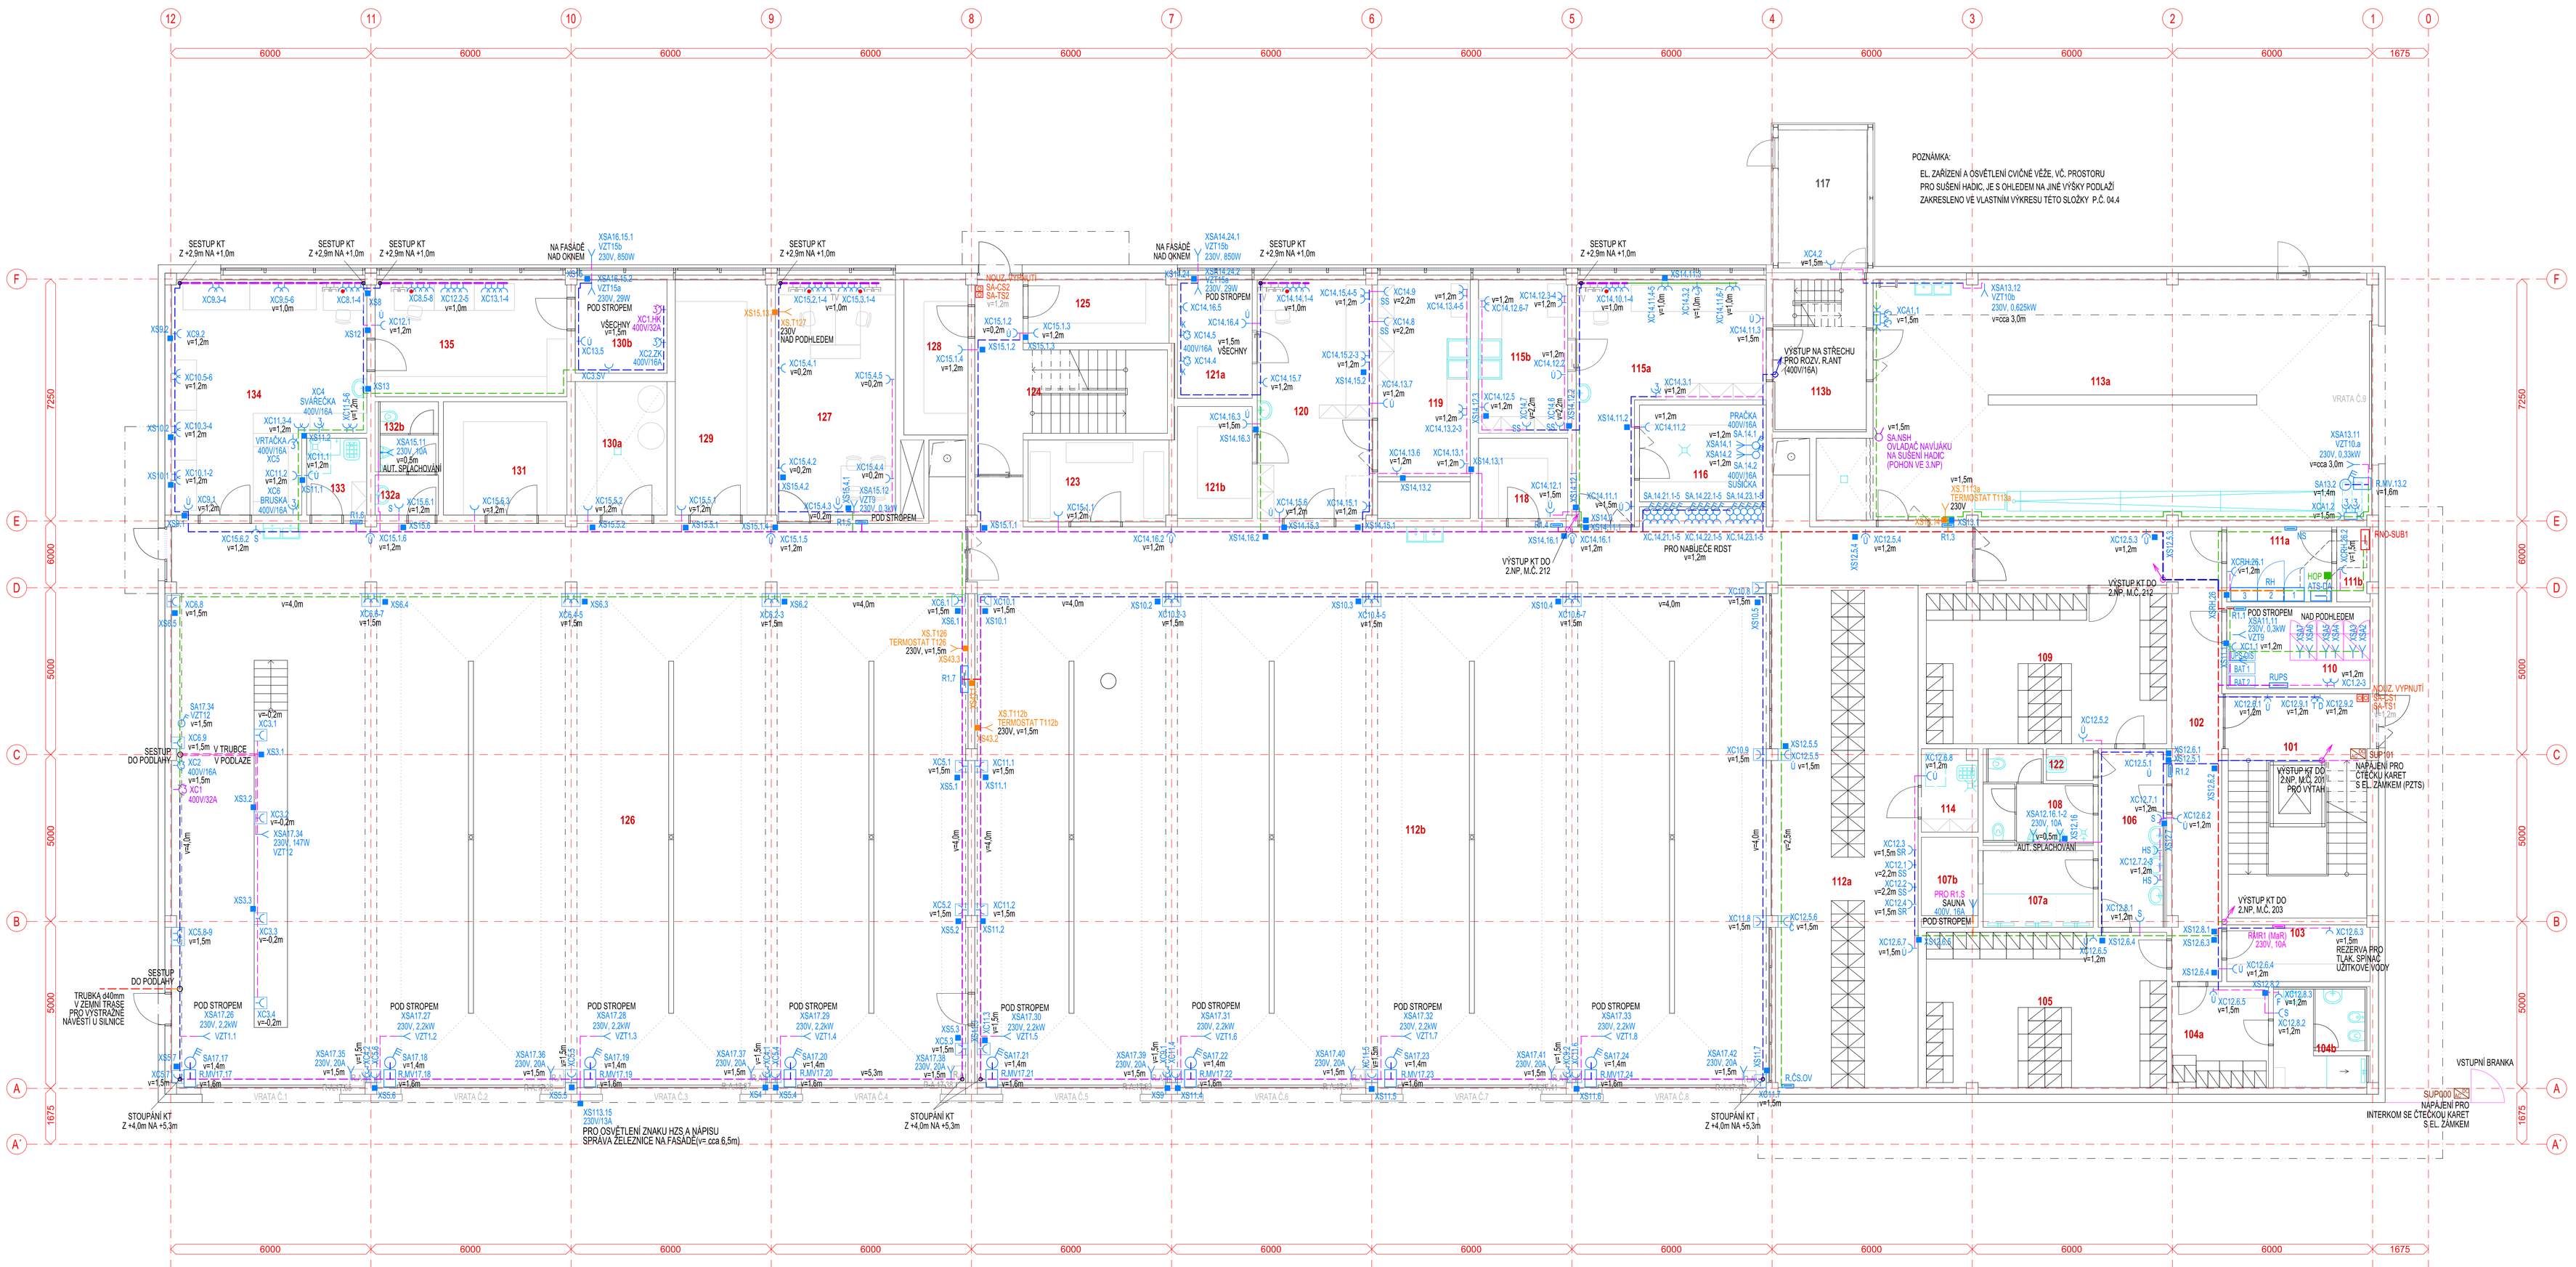
POZNÁMKA:
EL. ZAŘÍZENÍ A OSVĚTLENÍ CVIČNÉ VĚŽE, VČ. PROSTORU PRO SUŠENÍ HADIC, JE S OHLEDEM NA JINÉ VÝŠKY PODLAŽÍ ZAKRESLENO VE VLASTNÍM VÝKRESU TÉTO SLOŽKY P.Č. 04.4
SESTUP KT Z +2,9m NA +1,0m
NA FAŠÁDĚ NAD OKNEM
SESTUP DO PODLAHY
TRUBKA Ø60mm V ZEMNÍ TRASE PRO VYSTRAŽNÉ NÁVĚSTÍ U SILNICE
POD STROPEM
STOUPANÍ KT Z +4,0m NA +5,3m
VÝSTUP NA STŘECHU PRO ROZV. R.ANT (400V/16A)
VÝSTUP KT DO 2.NP, M.Č. 212
VÝSTUP KT DO 2.NP, M.Č. 203
PRO NABÍJEČE RDST
SAUNA 400V, 16A
AUT. SPLACHOVÁNÍ
PRO VÝTAH
PRO R1.S
REZERVA PRO TLAK. SPÍNAČ UŽITKOVÉ VODY
VSTUPNÍ BRANKA
NAPÁJENÍ PRO ČTEČKU KARET S EL. ZÁMKEM
INTERKOM SE ČTEČKOU KARET S EL. ZÁMKEM
PRO OSVĚTLENÍ ZNAKU HZS A NÁPISU SPRÁVA ŽELEZNIC NA FASÁDĚ(v= cca 6,5m).
VRATA Č.1
VRATA Č.2
VRATA Č.3
VRATA Č.4
VRATA Č.5
VRATA Č.6
VRATA Č.7
VRATA Č.8
VRATA Č.9
POD STROPEM NAD PODHLEDEM
NOUZ. VYPNUTÍ
RHD-SUB1
SUP101
SUP100
R.ŠS.OV
R.MV.13.2
SA13.2
SA13.1
SA14.2
SA14.1
SA14.21.1-5
SA14.22.1-5
SA14.23.1-5
SA14.16.1-3
SA14.15.1-3
SA14.13.1
SA14.12.1
SA14.11.1
SA14.10.1
SA14.9.1
SA14.8.1
SA14.7.1
SA14.6.1
SA14.5.1
SA14.4.1
SA14.3.1
SA14.2.1
SA14.1.1
SA13.3.1
SA13.2.1
SA13.1.1
SA12.5.1
SA12.4.1
SA12.3.1
SA12.2.1
SA12.1.1
SA11.1.1
SA10.1.1
SA9.1.1
SA8.1.1
SA7.1.1
SA6.1.1
SA5.1.1
SA4.1.1
SA3.1.1
SA2.1.1
SA1.1.1
SA17.34 VZT12
SA17.17 VZT1.1
SA17.18 VZT1.2
SA17.19 VZT1.3
SA17.20 VZT1.4
SA17.21 VZT1.5
SA17.22 VZT1.6
SA17.23 VZT1.7
SA17.24 VZT1.8
SA17.26 VZT1.1
SA17.27 VZT1.2
SA17.28 VZT1.3
SA17.29 VZT1.4
SA17.30 VZT1.5
SA17.31 VZT1.6
SA17.32 VZT1.7
SA17.33 VZT1.8
SA17.35 230V, 20A
SA17.36 230V, 20A
SA17.37 230V, 20A
SA17.38 230V, 20A
SA17.39 230V, 20A
SA17.40 230V, 20A
SA17.41 230V, 20A
SA17.42 230V, 20A
XSA16.15.1 VZT15b 230V, 850W
XSA16.15.2 VZT15a 230V, 29W
XSA14.24.1 VZT15b 230V, 850W
XSA14.24.2 VZT15a 230V, 29W
XSA13.12 VZT10b 230V, 0,625kW
XSA13.11 VZT10.a 230V, 0,33kW
XS.T127 230V NAD PODHLEDEM
XS.T126 TERMOSTAT T126 230V, v=1,5m
XS.T112b TERMOSTAT T112b 230V, v=1,5m
XS.T113b TERMOSTAT T113b 230V
XC4 SVÁŘEČSKÁ 400V/16A
XC1 400V/32A
XC2 400V/16A
XC2.2V 400V/16A
XC3.SV
XC4.2 v=1,5m
XC4.1 v=1,5m
XC14.16.5
XC14.16.4
XC14.5 400V/16A VŠECHNY
XC14.4
XC14.16.3
XC14.16.2
XC14.16.1
XC14.15.4-5
XC14.15.2-3
XC14.15.1
XC14.14.1-4
XC14.13.2-3
XC14.13.1
XC14.12.3-4
XC14.12.2
XC14.12.1
XC14.11.2
XC14.11.1
XC14.10.1-4
XC14.9.1
XC14.8.1
XC14.7.1
XC14.6.1
XC14.5.1
XC14.4.1
XC14.3.1
XC14.2.1
XC14.1.1
XC13.5
XC13.4
XC13.3
XC13.2
XC13.1
XC12.6.1
XC12.5.1
XC12.4.1
XC12.3.1
XC12.2.1
XC12.1.1
XC11.4
XC11.3
XC11.2
XC11.1
XC10.5-6 v=1,2m
XC10.4 v=1,2m
XC10.3 v=1,2m
XC10.2 v=1,2m
XC10.1 v=1,2m
XC9.4 v=1,2m
XC9.3 v=1,2m
XC9.2 v=1,2m
XC9.1 v=1,2m
XC8.9 v=1,5m
XC8.8 v=1,5m
XC8.7 v=1,5m
XC8.6 v=1,5m
XC8.5 v=1,5m
XC8.4 v=1,5m
XC8.3 v=1,5m
XC8.2 v=1,5m
XC8.1 v=1,5m
XC7.1 v=1,5m
XC6.9 v=1,5m
XC6.8 v=1,5m
XC6.7 v=1,5m
XC6.6 v=1,5m
XC6.5 v=1,5m
XC6.4 v=1,5m
XC6.3 v=1,5m
XC6.2 v=1,5m
XC6.1 v=1,5m
XC5.9 v=1,5m
XC5.8 v=1,5m
XC5.7 v=1,5m
XC5.6 v=1,5m
XC5.5 v=1,5m
XC5.4 v=1,5m
XC5.3 v=1,5m
XC5.2 v=1,5m
XC5.1 v=1,5m
XC4.4 v=1,5m
XC4.3 v=1,5m
XC3.4 v=-0,2m
XC3.3 v=-0,2m
XC3.2 v=-0,2m
XC3.1 v=-0,2m
XC2 400V/16A v=1,5m
XC1 400V/32A
XC15.1.2 v=0,2m
XC15.1.3 v=1,2m
XC15.1.4 v=1,2m
XC15.4.1 v=0,2m
XC15.4.2 v=0,2m
XC15.4.3 v=0,2m
XC15.4.4 v=0,2m
XC15.4.5 v=0,2m
XC15.5.1 v=1,2m
XC15.5.2 v=1,2m
XC15.5.3 v=1,2m
XC15.6.1 v=1,2m
XC15.6.2 v=1,2m
XC15.6.3 v=1,2m
XC15.1.5 v=1,2m
XC15.1.6 v=1,2m
XC15.2.1 v=1,2m
XC15.2.2 v=1,2m
XC15.3.1 v=1,2m
XC15.3.2 v=1,2m
XC15.3.3 v=1,2m
XC15.3.4 v=1,0m
XC15.3.5 v=1,0m
XC15.3.6 v=1,0m
XC15.3.7 v=1,0m
XC15.3.8 v=1,0m
XC15.3.9 v=1,0m
XC15.3.10 v=1,0m
XC15.3.11 v=1,0m
XC15.3.12 v=1,0m
XC15.3.13 v=1,0m
XC15.3.14 v=1,0m
XC15.3.15 v=1,0m
XC15.3.16 v=1,0m
XC15.3.17 v=1,0m
XC15.3.18 v=1,0m
XC15.3.19 v=1,0m
XC15.3.20 v=1,0m
XC15.3.21 v=1,0m
XC15.3.22 v=1,0m
XC15.3.23 v=1,0m