PŮDORYS : ZALOŽENÍ ÚROVEŇ ± 0.000
M 1:100

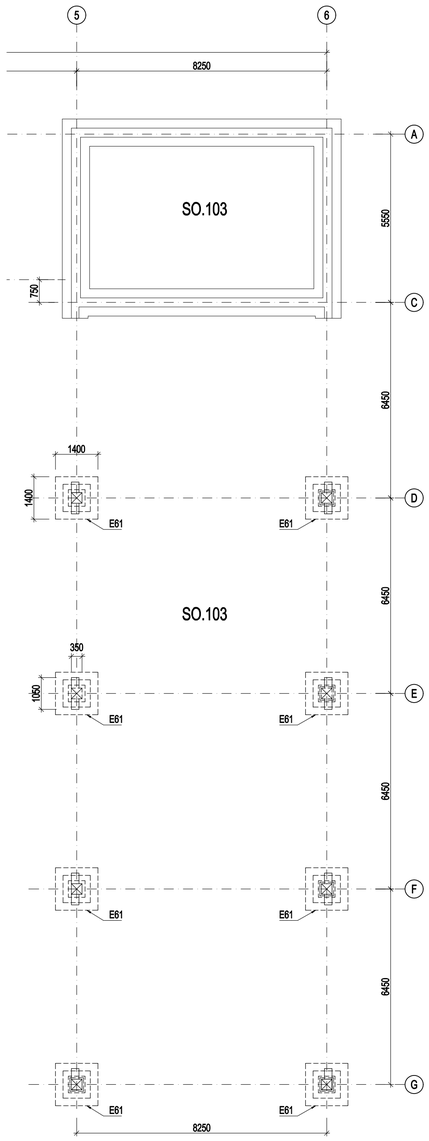

PŮDORYS : STŘECHA ÚROVEŇ + 3.850
M 1:100

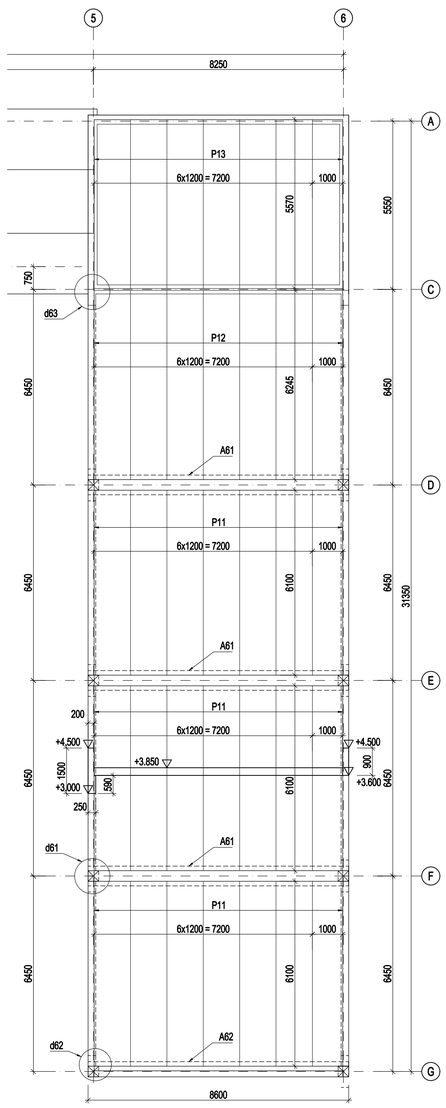

ŘEZ 5-5 : PŘÍČNÝ ŘEZ OSOU 5
M 1:100

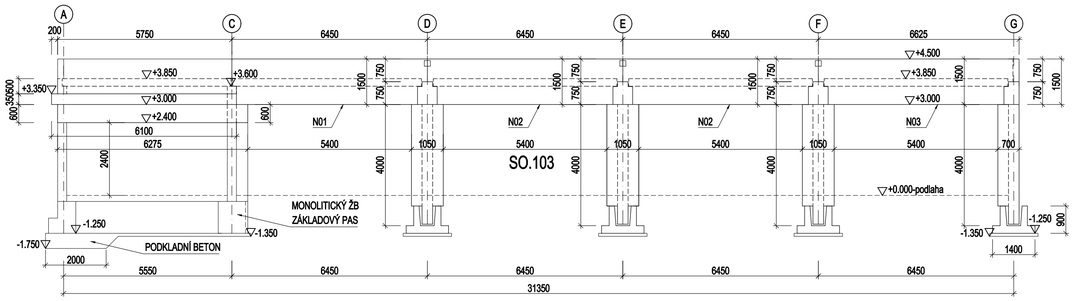

ŘEZ A-A : PŘÍČNÝ ŘEZ OSOU A
M 1:100

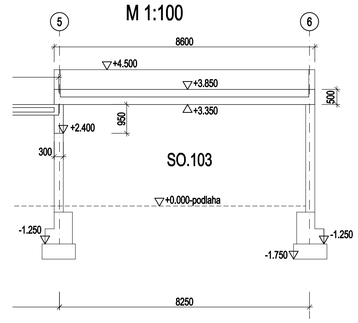

ŘEZ G-G : PŘÍČNÝ ŘEZ OSOU G
M 1:100

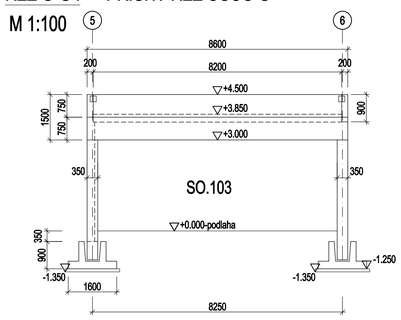

ŘEZ F-F : PŘÍČNÝ ŘEZ OSOU D,E,F
M 1:100

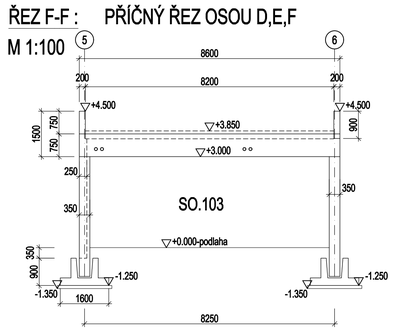

ŘEZ C-C : PŘÍČNÝ ŘEZ OSOU C
M 1:100

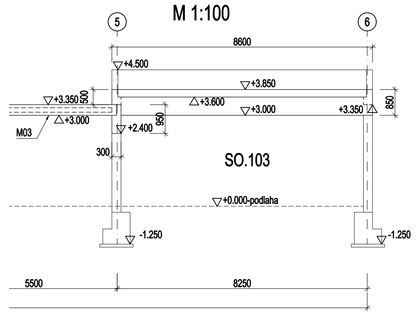

BETON PREFABRIKÁTŮ - (viz. TECHNICKÁ ZPRÁVA)

BETON DOBETONÁVKA :
C30/37 XC3 - KONSTRUKCE +3.850 : 1.5 m^3

BETON ZÁLIVKY SPÁR PANELŮ :
C30/37 XC3 - KONSTRUKCE +3.850 : 2.5 m^3

ŘEZ 6-6 : PŘÍČNÝ ŘEZ OSOU 6
M 1:100

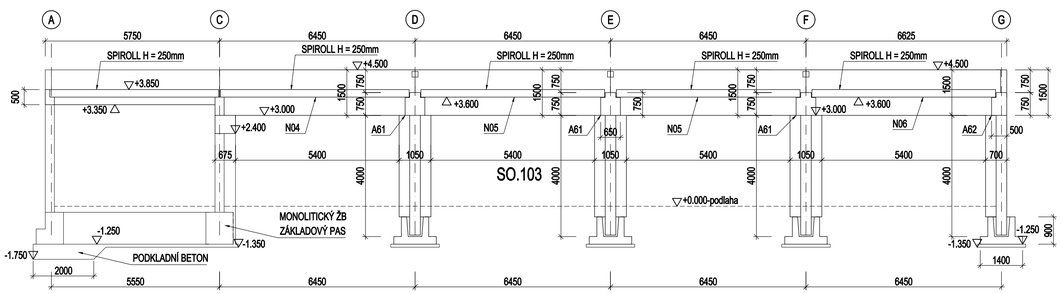

VÝZTUŽ B500B:

VÝZTUŽ ZÁLIVKOVÁ UKONČENA HÁKY - Ø12	180 kg
VÝZTUŽ ROZDĚLOVACÍ - Ø12	60 kg

POZNÁMKY :

01. NÁVRH A POSOUZENÍ VYZTUŽENÍ PREFABRIKÁTŮ, VČETNĚ VŠECH DETAILŮ PŘÍPOJŮ, VŠECH ZABETONOVANÝCH KOTEVNÍCH A VOLNÝCH MONTÁŽNÍCH PŘÍPRAVKŮ PREFABRIKÁTŮ BUDE SOUČÁSTÍ DODÁVKY PREFABRIKÁTŮ A RDS A VTD - DOKUMENTACE ZAJIŠŤOVANÁ ZHOTOVITELEM.
02. HORNÍ POVRCH PRŮVLAKŮ, SLOUPŮ BUDE ZDRSNĚN PRO LEPŠÍ PŘILNAVOST S DOBETONÁVKOU.
03. PREFABRIKÁTY (SLOUPY) BUDOU ULOŽENY DO KALICHŮ NA CEMENTOVOU MALTU TL. 50 mm, MINIMÁLNÍ PEVNOST MALTY 30 MPa.
04. ČÁST PREFABRIKÁTŮ VETKNUTÁ DO KALICHŮ A VNITŘNÍ POVRCH KALICHŮ BUDE ZDRSNĚN PRO LEPŠÍ PŘILNAVOST ZMONOLITNĚNÍ . DOBETONÁVKY A PODLITÍ PREFABRIKÁTŮ BUDOU SOUČÁSTÍ DODÁVKY PREFABRIKÁTŮ.
05. ROZMĚRY PRVKŮ (TYČOVÝCH, STĚNOVÝCH, PANELY) JSOU TEORETICKÉ SKLADEBNÉ BEZ ODEČTENÍ KONSTRUKČNÍCH A MONTÁŽNÍCH VŮLÍ. SKLADEBNÉ ROZMĚRY PREFABRIKÁTŮ VIZ. DISPOZIČNÍ VÝKRESY A TZ.
06. DETAILY ZMONOLITNĚNÍ STŘEŠNÍ KONSTRUKCE VIZ. PŘÍLOHA DETAILY.
07. TATO PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE SLOUŽÍ PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE. JE PODKLADEM PRO VYPRACOVÁNÍ PODROBNÉ VÝKRESOVÉ DOKUMENTACE ZAJIŠŤOVANÉ ZHOTOVITELEM V NÁSLEDUJÍCÍCH STUPNÍCH PD - RDS (REALIZAČNÍ DOKUMENTACE STAVBY), VTD (VÝROBNĚ TECHNICKÁ DOKUMENTACE), MD (MONTÁŽNÍ DOKUMENTACE). V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ TYTO STUPNĚ DOKUMENTACE NENAHRAZUJE.
08. NA VÝKRESE JE VYKÁZÁNA POUZE VOLNÁ VÝZTUŽ (ROZDĚLOVACÍ, ZÁLIVKOVÁ), OSTATNÍ ZABETONOVANÁ VÝZTUŽ BUDE SOUČÁSTÍ DODÁVKY PREFABRIKÁTŮ.
09. DO SPÁRY MEZI PANELY BUDE VLOŽENA ZÁLIVKOVÁ VÝZTUŽ Ø 12 UKONČENÁ HÁKY KOTVENÁ K ROZDĚLOVACÍ VÝZTUŽI, KTERÁ BUDE PŘIVAŘENA NEBO PŘIVÁZÁNA K VYČNÍVAJÍCÍM OKŮM PREFABRIKÁTŮ (VIZ. DETAILY). ZÁLIVKA SPÁRY PANELŮ A DOBETONÁVKA (ZMONOLITNĚNÍ STROPNÍCH KONSTRUKCÍ) BUDE PROVEDENA Z BETONU C30/37. (PODROBNOSTI VIZ. TZ)
10. PANELY BUDOU ULOŽENY NA CEMENTOVOU MALTU TL. 10 mm, MINIMÁLNÍ PEVNOST MALTY 30 MPa.
11. DALŠÍ PODROBNOSTI VIZ. TECHNICKÁ ZPRÁVA.

Souřadnicový systém
S-JTSK
Výškový systém Bpv

Orientační schéma:



Razítko oprávněné osoby:

Podpis: *Datum:*

Revize:	*Datum:*	*Popis:*	*Kontroloval:*

Stavebník/ investor:
Zástupce investora:
Správa železnic, státní organizace
Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1- Nové Město
Stavební správa západ,
Sokolovská 1955/278, 190 00, Praha 9

SPRÁVA ŽELEZNIC

Generální projektant stavby:
ARTECH spol. s r.o.
Václavské náměstí 819/43, 110 00 Praha , IČ: 25024671
Adresa pro doručování: Žižkova 152, 436 01 Litvínov
E-mail: artech@artech.cz, tel. 476 111 782

ARTECH
PROJEKTOVÁ PŘÍPRAVA A REALIZACE STAVEB

vypracoval (projektant):	*autorizovaný (zodpovědný projektant):*	*řízení projektu (vedoucí projektant):*	*číslo vyhotovení:*
Ing. Jan Henzl	Ing. Jan Henzl	Ing. Jaroslav Henzl	

kraj:	Středočeský	*obec:*	Nymburk	*k.ú.*	Nymburk

Areál HZS Nymburk

D1.03 SO.103 - VEDLEJŠÍ OBJEKT- GARÁŽ
D1.03.2 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ

DISPOZICE - PŮDORYSY, ŘEZY

stupeň PD	PDPS
datum	06/2021
formát	8xA4
měřítko	1:100
zakázka	2154
číslo (označ.) dokumentu:	**03.01**