Město
Chlumec nad Cidlinou

Klicperovo náměstí 64, 503 51 Chlumec nad Cidlinou I

Odbor správy majetku a investic

PRODIN a.s.
Kristýna Malinská
Zelené Předměstí Jiráskova 169
530 02 Pardubice

Váš dopis zn.:
ze dne: 03.07.2018

Počet listů dokumentu: 1
Počet příloh: 1
Počet listů příloh: 5

Naše značka	Vyřizuje	Telefon	Datum
CHLNC-3191/18/OSMI 13/2018-Ucl	Ing. Iva Uchytilová	495 703 889	20.07.2018

Vyjádření k projektové dokumentaci

Vážená paní Malinská,

město Chlumec nad Cidlinou souhlasí s předloženou zadávací projektovou dokumentací na akci „Oprava převýšovského zhlaví v žst. Chlumec nad Cidlinou" - viz příloha.

S pozdravem

Ing. Iva Uchytilová
vedoucí odboru správy majetku a investic

Digitálně podepsal Ing. Iva Uchytilová
Datum: 20.07.2018 10:30:16 +02:00

Telefon: 495 703 871 IČO: 00268861 e-mail: iva.uchytilova@chlumecnc.cz
Datová schránka: enubzs2 DIČ: CZ00268861 www.chlumecnc.cz
UID:

datové schránky | **Datová schránka:** wrjftqq, PRODIN a.s., Jiráskova 169, 53002 Pardubice, CZ

Dodaná zpráva - Detail zprávy

Věc:	Vyjádření k projektové dokumentaci
ID zprávy:	593096130
Typ zprávy:	Datová zpráva
Datum a čas dodání:	20.7.2018 v 11:23:19

Odesílatel:	Město Chlumec nad Cidlinou, Klicperovo náměstí 64, 50351 Chlumec nad Cidlinou, CZ
ID schránky:	enubzs2
Typ schránky:	OVM

Zmocnění:	Nezadáno
Odstavec:	Nezadáno
Naše číslo jednací:	CHLNC-3191/18/OSMI
Naše spisová značka:	13/2018-Ucl
Vaše číslo jednací:	Nezadáno
Vaše spisová značka:	Nezadáno
K rukám:	Nezadáno
Do vlastních rukou:	Ne
Doručení fikcí zakázáno:	Ne

Přílohy:

3191-2018_Vyjádření_k_projektové_dokumentaci.pdf (267,55 kB)

SKMBT_C22018072010130.pdf (3,17 MB)

LEGENDA GRAFICKÉHO ZNAČENÍ

- Hrana stávajícího stavu
- Hrany stav. železničního svršku
- Směrová a výšková úprava stávající koleje
- 0.092 Podélný sklon v promile
- Hranice pozemku
- Jeřáková
- Stožár zemní plášť
- Směr plášť tělesa železničního spodku a zemní pláně

LEGENDA KONSTRUKCE PRAŽCOVÉHO PODLOŽÍ

KONSTRUKCE PRAŽCOVÉHO PODLOŽÍ typ 4
- kolejové lože H 350mm
- štěrkodrť H 350mm (po bet. desku)
- betonová deska stávající

KONSTRUKCE PRAŽCOVÉHO PODLOŽÍ typ 3
- kolejové lože H 350mm
- štěrkodrť (0/32mm) H 200mm
- štěrkodrť (0/63mm) H 200mm
- výztužná geotextilie

LEGENDA STÁVAJÍCÍCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ

- ČEZ PODZEMNÍ DO 1 kV
- ČEZ NADZEMNÍ DO 35 kV
- ČETIN
- PLYN
- STÁVAJÍCÍ TLAKOVÉ POTRUBÍ ST
- HLAVNÍ SVODNÉ POTRUBÍ ST
- TELEMATIKA DK 44
- TELEMATIKA DK 47
- TELEMATIKA MK
- SSZT
- SEE

SEZNAM PS a SO

PS 01 ZABEZPEČOVACÍ ZAŘÍZENÍ
SO 01 ŽELEZNIČNÍ SPODEK
SO 02 ŽELEZNIČNÍ SVRŠEK

Poznámka:
Všechny inženýrské sítě jsou v situaci vyznačeny pouze informativně
Před zahájením stavebních prací je nutno nechat všechny inženýrské sítě vytyčit přímo v terénu jejich správci
Zemní práce v blízkosti veškerých sítí je třeba provádět s podmínkami jejich správců

Souhlas s navrhovaným
záměrem dle čj. MHNL - 3191/ÚzKom 13/2018 - Ci 1
ze dne 20. 7. 2018

Město Chlumec nad Cidlinou

NEMÁME NÁMITEK
16.7.2018

Město Chlumec nad Cidlinou

E

TÚ: 1301 Velký Osek – Chlumec nad Cidlinou

Generální projektant:

PRODIN

PRODIN A.S.
JIRÁSKOVA 169
530 02 PARDUBICE
WWW.PRODIN.CZ
DIČ: CZ25292161
IČO: 25292161

Zpracovatel dílčí části dokumentace: Souřadnicový systém S-JTSK, Výškový systém Bpv

Vypracoval: Ing. Jan Hašek	Zodp. projektant: Ing. Petr Burda	Kontroloval: Ing. David Derka
Kraj: Královehradecký	Traťový úsek/Obec: Chlumec nad Cidlinou	
Investor: SŽDC s.o., Dlážděná 1003/7; 110 00 Praha 1		

PRODIN

Akce:
"Oprava převýšovského zhlaví v žst. Chlumec nad Cidlinou"

Formát	7xA4
Datum	6/2018
Účel	ZPD
Č. zakázky	3110-18-044
Změna	Č. kopie
Měřítko	1:500
Obsah výkresu: KOORDINAČNÍ SITUACE - převýšovské zhlaví	Část dokumentace: C
	Č. přílohy: 1

GridServices Člen innogy

PRODIN a.s.
Jiráskova 169
53002 Pardubice

naše značka	vyřizuje	datum
5001751509	Pavel Franc	24.07.2018

Věc:
„Oprava převýšovského zhlaví v žst. Chlumec nad Cidlinou"

K.ú. - p.č.: Chlumec nad Cidlinou

Stavebník: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace , Dlážděná 1003/7 , 11000 Praha

Účel stanoviska: Povolení stavby - stavební režim (ÚR+SP)

GasNet, s.r.o., jako provozovatel distribuční soustavy (PDS) a technické infrastruktury, zastoupený GridServices, s.r.o., vydává toto stanovisko:

V zájmovém území opravy vyznačeném v ověřených přílohách žadatele - 2x koordinační situace, nejsou umístěna žádná provozovaná plynárenská zařízení ve vlastnictví nebo správě GasNet, s.r.o.

Pokud by došlo k rozšíření stavby mimo vyznačené území v koordinačních situací, je nutno požádat o nové stanovisko.

Na základě předložené situace byl předán informační zákres plynárenského zařízení.

Mohou se zde nacházet plynárenská zařízení jiných vlastníků či správců, případně i dlouhodobě nefunkční/ neprovozovaná plynárenská zařízení bez dostupných informací o jejich poloze.

V rozsahu území vyznačeného v koordinačních situacích souhlasíme s povolením stavby dle zákona 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů např. s vydáním územního rozhodnutí, zjednodušeným územním řízením, vydáním územního souhlasu, uzavřením veřejnoprávní smlouvy, ohlášením, stavebním povolením, veřejnoprávní smlouvou o provedení stavby nebo oznámením stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora.
V případě uzavření veřejnoprávní smlouvy nebude GasNet, s.r.o. ani GridServices, s.r.o., jako zmocněnec GasNet, s.r. o., účastníkem územního ani stavebního řízení a nebudou uvedeni ve třetích osobách veřejnoprávní smlouvy.

Platí pouze pro území vyznačené v ověřené příloze žadatele tohoto stanoviska a to 24 měsíců ode dne jeho vydání. V případě dotčení pozemku v majetku GasNet, s.r.o., kontaktujte prosím GasNet, s.r.o. Kontakt naleznete na adrese http://www.gridservices.cz/ds-kontaktni-system/, činnost "Smluvní vztahy - pozemky a budovy plynárenských zařízení", případně na Zákaznické lince 840 11 33 55.

Za správnost a úplnost dokumentace předložené s žádostí včetně jejího souladu s platnými předpisy plně zodpovídá její zpracovatel. Stanovisko nenahrazuje případná další stanoviska k jiným částem stavby.

V případě další korespondence nebo jednání (např. změna stavby) uvádějte naši značku - a datum tohoto stanoviska. Kontakty jsou k dispozici na www.rwe-ds.cz nebo Zákaznická linka 840 11 33 55.

GridServices, s.r.o.
Plynárenská 499/1
Zábrdovice
602 00 Brno
T +420532221111
F +420545578571
E info@gridservices.cz
I www.gridservices.cz
IČ: 27935311
DIČ: CZ27935311

Zapsán do obchodního rejstříku:
Krajský soud v Brně
oddíl C, vložka 57165
26.07.2007

Bankovní spojení:
Československá obchodní banka, a.s.
Číslo účtu: 17837923
Kód banky: 0300

Za správnost a úplnost dokumentace předložené s žádostí včetně jejího souladu s platnými předpisy plně zodpovídá její zpracovatel. Stanovisko nenahrazuje případná další stanoviska k jiným částem stavby.

V případě další korespondence nebo jednání (např. změna stavby) uvádějte naši značku - 5001751509 a datum tohoto stanoviska. Kontakty jsou k dispozici na www.gridservices.cz nebo NONSTOP zákaznická linka 800 11 33 55.

GasNet, s.r.o.
zastoupená společností GridServices, s.r.o., IČ 279 35 311
Pavel Franc
Technik externích požadavků-Čechy
Oddělení zpracování ext. požadavků-Čechy
+420495060162
pavel.franc@innogy.com

Přílohy: Orientační zákres plynárenského zařízení, Detailní zákres plynárenského zařízení, Detailní zákres plynárenského zařízení, Ověřená příloha žadatele, Ověřená příloha žadatele

Příloha: Orientační zákres plynárenského zařízení. Tato příloha je nedílnou součástí stanoviska č. 5001751509 ze dne 24.07.2018.

Provozovatel DS: GasNet, s.r.o.; Stavebník: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace , Dlážděná 1003/7 , 11000 Praha. K.ú.: Chlumec nad Cidlinou.

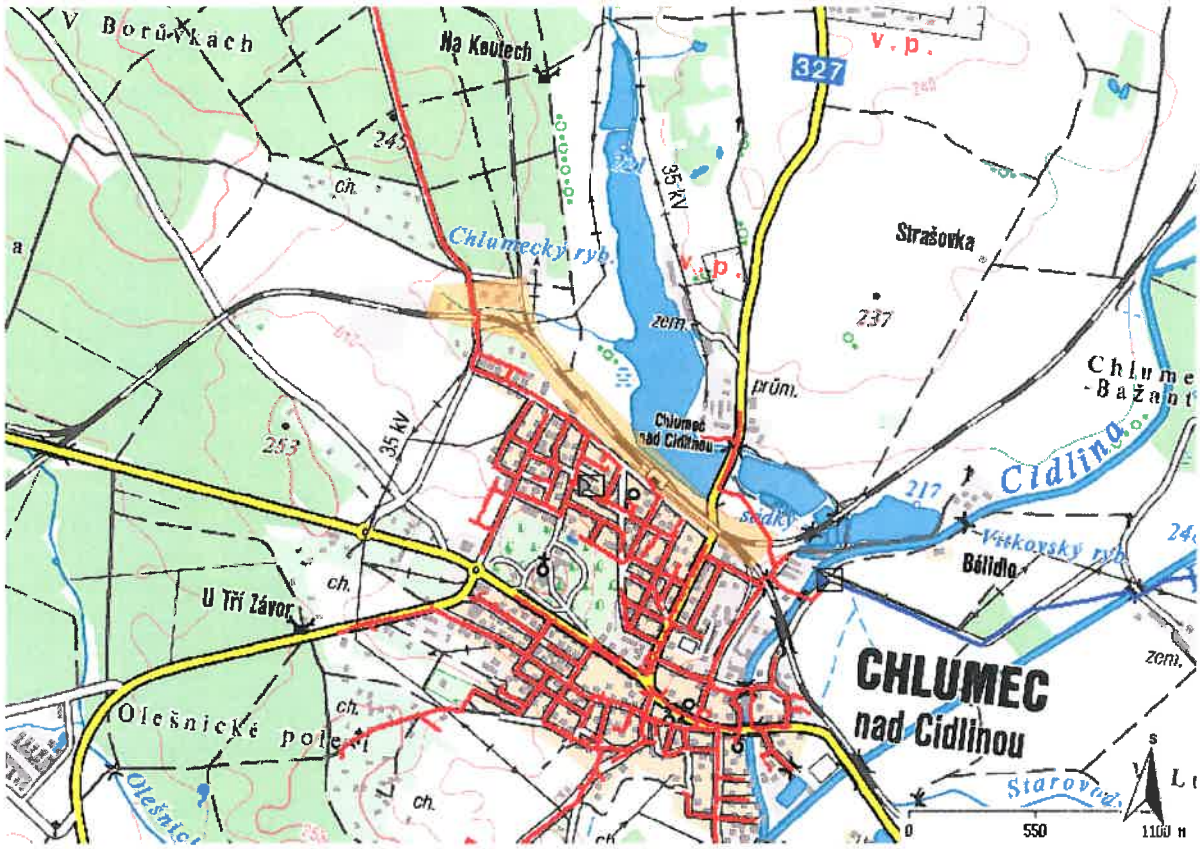

Legenda:

	linie plynovodu
	NTL
	STL
	VTL
	VVTL
	nefunkční
	plánovaná stavba před realizací
	ve výstavbě, neuvedeno do provozu
	regulační stanice
	ochranné zařízení
	kabel
	elektropřípojka
	kabel protikorozní ochrany
	anodové uzemnění
	stanice katodové ochrany
	pásmo vlivu anodového uzemnění SKAO

Příloha: Detailní zákres plynárenského zařízení. Tato příloha je nedílnou součástí stanoviska č. 5001751509 ze dne 24.07.2018.

Provozovatel DS: GasNet, s.r.o., Stavebník: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace , Dlážděná 1003/7 , 11000 Praha. K.ú.: Chlumec nad Cidlinou.

Legenda:

	linie plynovodu
	NTL
	STL
	VTL
	VVTL
	nefunkční
	plánovaná stavba před realizací
	ve výstavbě, neuvedeno do provozu
	regulační stanice
	ochranné zařízení
	kabel
	elektropřípojka
	kabel protikorozní ochrany
	anodové uzemnění
	stanice katodové ochrany
	pásmo vlivu anodového uzemnění SKAO

Příloha: Detailní zákres plynárenského zařízení. Tato příloha je nedílnou součástí stanoviska č. 5001751509 ze dne 24.07.2018.

Provozovatel DS: GasNet, s.r.o.; Stavebník: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace , Dlážděná 1003/7 , 11000 Praha. K.ú.: Chlumec nad Cidlinou.

Legenda:

	linie plynovodu
	NTL
	STL
	VTL
	VVTL
	nefunkční
	plánovaná stavba před realizací
	ve výstavbě, neuvedeno do provozu
	regulační stanice
	ochranné zařízení
	kabel
	elektropřípojka
	kabel prolikorozní ochrany
	anodové uzemnění
	stanice katodové ochrany
	pásmo vlivu anodového uzemnění SKAO

Příloha: Ověřená příloha žadatele. Tato příloha je nedílnou součástí stanoviska č. 5001751509 ze dne 24.07.2018.

Provozovatel DS: GasNet, s.r.o.; Stavebník: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace , Dlážděná 1003/7 , 11000 Praha. K.ú.: Chlumec nad Cidlinou.

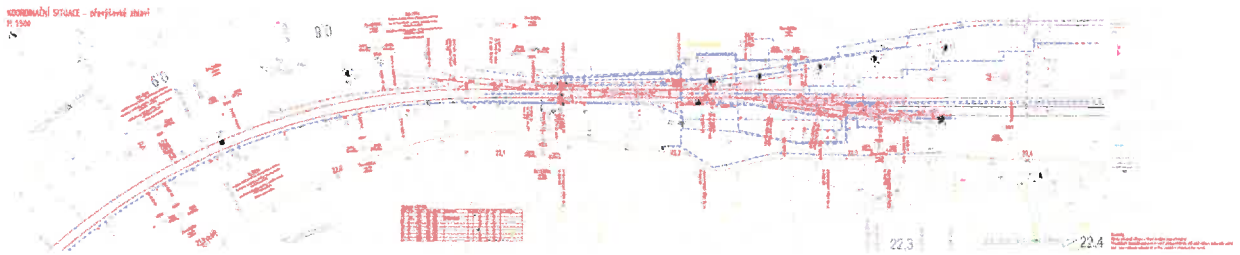

Příloha: Ověřená příloha žadatele. Tato příloha je nedílnou součástí stanoviska č. 5001751509 ze dne 24.07.2018.

Provozovatel DS: GasNet, s.r.o.; Stavebník: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace , Dlážděná 1003/7 , 11000 Praha. K.ú.: Chlumec nad Cidlinou.

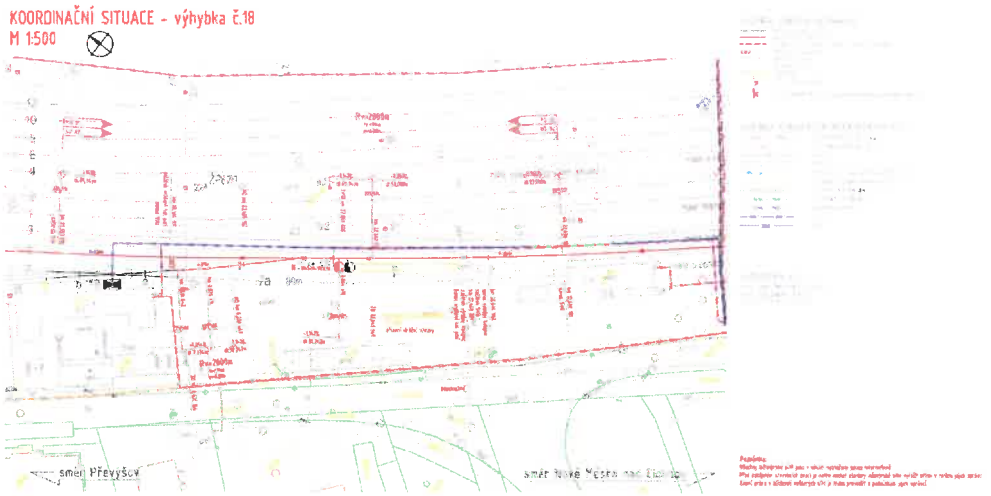

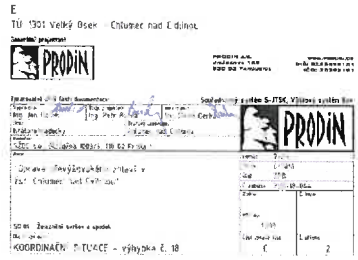

ČESKÁ TELEKOMUNIKAČNÍ INFRASTRUKTURA

VYJÁDŘENÍ O EXISTENCI SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. („Vyjádření“)

A VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. („Všeobecné podmínky ochrany SEK“)

toto Vyjádření a Všeobecné podmínky ochrany SEK je vydané dle ustanovení § 101 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění („**Zákon o elektronických komunikacích**“), a dle ustanovení § 161 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění („**Stavební zákon**“), a dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění („**Občanský zákoník**“)

Číslo jednací: 659184/18 **Číslo žádosti: 0118 197 430 („Žádost”)**

Název akce („**Stavba**“)	Oprava převýšovského zhlaví v žst. Chlumec nad Cidlinou	
Důvod vydání Vyjádření („**Důvod vyjádření**“)	Stavební řízení	
Žadatel	CZ25292161	
Stavebník	Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, Praha, 11000	
Zájmové území	Okres	Hradec Králové
	Obec	Chlumec nad Cidlinou
	Kat. území / č. parcely	Chlumec nad Cidlinou
Platnost Vyjádření	**16. 7. 2020 („Den konce platnosti Vyjádření“)**	

Žadatel Žádostí určil a vyznačil Zájmové území, jakož i určil Důvod Vyjádření.

Na základě určení a vyznačení Zájmového území Žadatelem a na základě určení Důvodu Vyjádření vydává společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. následující Vyjádření:

Dojde ke střetu se sítí elektronických komunikací (dále jen „**SEK**“) společnosti **Česká telekomunikační infrastruktura a.s.**

(I) Na Žadatelem určeném a vyznačeném Zájmovém území se vyskytuje SEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.;

(II) Společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. **za podmínky splnění bodu (III)** tohoto Vyjádření **souhlasí**, aby Stavebník a/nebo Žadatel, je-li Stavebníkem v Zájmovém území vyznačeném v Žádosti, provedl Stavbu a/nebo činnosti povolené příslušným správním rozhodnutím vydaným dle Stavebního zákona;

(III) Stavebník a/nebo Žadatel, je-li Stavebníkem je povinen řídit se Všeobecnými podmínkami ochrany SEK, které jsou nedílnou součástí Vyjádření;

(IV) Pro případ, že bude nezbytné přeložení SEK, zajistí vždy takové přeložení SEK její vlastník, společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. Stavebník, který vyvolal překládku SEK je dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích povinen uhradit společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení;

(V) Pro účely přeložení SEK dle bodu (IV) tohoto Vyjádření je Stavebník povinen uzavřít se společností Česká telekomunikační infrastruktura a.s. Smlouvu o realizaci překládky SEK.

ČESKÁ TELEKOMUNIKAČNÍ INFRASTRUKTURA

Číslo jednací: 659184/18 Číslo žádosti: 0118 197 430

Vyjádření je platné pouze pro Zájmové území určené a vyznačené Žadatelem, jakož i pro Důvod Vyjádření stanovený a určený Žadatelem v Žádosti.

Vyjádření pozbývá platnosti i) v Den konce platnosti Vyjádření, ii) změnou rozsahu Zájmového území či změnou Důvodu Vyjádření uvedeného v Žádosti a/nebo iii) jakýmkoliv porušením kterékoliv povinnosti stanovené Všeobecnými podmínkami ochrany SEK, to vše v závislosti na tom, která ze skutečností rozhodná pro pozbytí platnosti Vyjádření nastane nejdříve.

Společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. vydáním tohoto Vyjádření poskytla Žadateli pro Žadatelem určené a vyznačené Zájmové území veškeré informace o SEK dostupné společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. ke dni podání Žádosti.

V případě dotazů k Vyjádření kontaktujte prosím asistenční linku 238 461 111.

Přílohami Vyjádření jsou:

- *Všeobecné podmínky ochrany SEK*
- *Informace k vytýčení SEK ve vlastnictví společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.*
- *Informace o možném napojení na SEK ve vlastnictví společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.*
- *Situační výkres (obsahuje Zájmové území určené a vyznačené Žadatelem a výřezy účelové mapy SEK)*

Vyjádření vydala společnost **Česká telekomunikační infrastruktura a.s.** dne: 16. 7. 2018.

Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
Olšanská 2681/6
130 00 Praha 3
DIČ: CZ04084063
96

ČESKÁ TELEKOMUNIKAČNÍ INFRASTRUKTURA

Číslo jednací: 659184/18 Číslo žádosti: 0118 197 430

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.

1. PLATNOST VŠEOBECNÝCH PODMÍNEK

i) Tyto Všeobecné í podmínky ochrany sítě elektronických komunikací (dále jen „**VPOSEK**“) tvoří součást Vyjádření (jak je tento pojem definován níže v článku 2 VPOSEK).
ii) V případě rozporu mezi Vyjádřením a těmito VPOSEK mají přednost ustanovení Vyjádření, pokud není těmito VPOSEK stanoveno jinak.

2. DEFINICE

Níže uvedené termíny, jsou-li použity v těchto VPOSEK a uvozeny velkým písmenem, mají následující význam:

„**CETIN**“ znamená Česká telekomunikační infrastruktura a.s. se sídlem Olšanská 2681/6, Praha 3 PSČ 130 00, IČO: 04084063, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spz. B 20623;
„**Den**“ je kalendářní den;
„**Kabelovod**“ podzemní zařízení sestávající se z tělesa Kabelovodu a kabelových komor, sloužící k zatahovaní kabelů a ochranných trubek;
„**Občanský zákoník**“ znamená zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů;
„**POS**“ je zaměstnanec společnosti CETIN, pověřený ochranou sítě, Milan Kodytek, tel.: 603 528 747, e-mail: milan.kodytek@cetin.cz;
„**Pracovní den**“ znamená Den, který není v České republice dnem pracovního klidu nebo státem uznaným svátkem;
„**Příslušné požadavky**“ znamená jakýkoli a každý příslušný právní předpis, vč. technických norem, nebo normativní právní akt veřejné správy či samosprávy, nebo jakékoli rozhodnutí, povolení, souhlas nebo licenci, včetně podmínek, které s ním souvisí;
„**Překládka**“ je stavba spočívající ve změně trasy vedení SEK ve vlastnictví CETIN nebo přemístění zařízení SEK ve vlastnictví CETIN; Stavebník, který Překládku vyvolal, je dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích povinen uhradit společnosti CETIN veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení;
„**SEK**“ je síť elektronických komunikací ve vlastnictví CETIN;
„**Stavba**“ je stavba a/nebo činnosti ve vztahu, k níž bylo vydáno Vyjádření, a je prováděna Stavebníkem a/nebo Žadatelem v souladu s Příslušnými požadavky, povolená příslušným správním rozhodnutím vydaným dle Stavebního zákona;
„**Stavebník**“ je osoba takto označená ve Vyjádření;
„**Stavební zákon**“ je zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu;
„**Vyjádření**“ je vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací vydané společností CETIN dne 16. 7. 2018 pod č.j 659184/18;
„**Zájmové území**“ je území označené Žadatelem a/nebo Stavebníkem v Žádosti;
„**Situační výkres**“ je výkres, který je přílohou Vyjádření a obsahuje Zájmové území určené a vyznačené Žadatelem v Žádosti a výřezy účelové mapy SEK;
„**Zákon o elektronických komunikacích**“ je zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů;
„**Žadatel**“ je osoba takto označená ve Vyjádření.
„**Žádost**“ je žádost, kterou Žadatel a/nebo Stavebník požádal CETIN o vydání Vyjádření.

3. PLATNOST A ÚČINNOST VPOSEK

Tyto VPOSEK jsou platné a účinné Dnem odeslání Vyjádření na i) adresu elektronické pošty Stavebníka a/nebo Žadatele uvedenou v Žádosti nebo ii) adresu pro doručení prostřednictvím poštovní přepravy uvedenou Stavebníkem a/nebo Žadatelem v Žádosti.

4. OBECNÁ PRÁVA A POVINNOSTI STAVEBNÍKA A/NEBO ŽADATELE

(i) Stavebník, Žadatel je výslovně srozuměn s tím, že SEK je veřejně prospěšným zařízením, byla zřízena ve veřejném zájmu a je chráněna Příslušnými požadavky.
(ii) SEK je chráněna ochranným pásmem, jehož rozsah je stanoven (a) ustanovením § 102 Zákona o elektronických komunikacích a/nebo (b) právními předpisy účinnými před Zákonem o elektronických komunikacích, není-li Příslušnými požadavky stanoveno jinak.
(iii) Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen při provádění Stavby nebo jiných prací, při odstraňování havárií a projektování staveb, řídit se Příslušnými požadavky, správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy a je povinen učinit veškerá nezbytná opatření vyžadovaná Příslušnými požadavky k ochraně SEK před poškozením. Povinnosti dle tohoto odstavce má Stavebník rovněž ve vztahu k SEK, které se nachází mimo Zájmové území.
(iv) Při zjištění jakéhokoliv rozporu mezi údaji v Situačním výkresu, který je přílohou Vyjádření a skutečným stavem, je Stavebník a/nebo Žadatel povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději Den následující po zjištění takové skutečnosti, zjištěný rozpor oznámit POS.
(v) Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen každé poškození či krádež SEK bezodkladně, nejpozději Den následující po zjištění takové skutečnosti, oznámit takovou skutečnost dohledovému centru společnosti CETIN na telefonní číslo +420 238 464 190.
(vi) Bude-li Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba na společnosti CETIN požadovat, aby se jako účastník správního řízení, pro jehož účely bylo toto Vyjádření vydáno, vzdala práva na odvolání proti rozhodnutí vydanému ve správním řízení, je oprávněn kontaktovat POS.

5. POVINNOSTI STAVEBNÍKA PŘI PŘÍPRAVĚ STAVBY

(i) Při projektování Stavby je Stavebník povinen zajistit, aby projektová dokumentace Stavby (i) zohledňovala veškeré požadavky na ochranu SEK vyplývající z Příslušných požadavků, zejména ze Zákona o elektronických komunikacích a Stavebního zákona, (ii) respektovala správnou praxi v oboru stavebnictví a technologické postupy a (iii) umožňovala, aby i po provedení a umístění Stavby dle takové projektové dokumentace byla společnost CETIN, jako vlastník SEK schopna bez jakýkoliv omezení a překážek provozovat SEK, provádět údržbu a opravy SEK.
(ii) Nebude-li možné projektovou dokumentací zajistit některý, byť i jeden z požadavků dle předchozího odstavce (i) a/nebo umístění Stavby by mohlo způsobit, že nebude naplněn některý, byť i jeden z požadavků dle předchozího odstavce (i), vyvolá Stavebník Překládku.
(iii) Při projektování Stavby, která se nachází nebo je u ní zamýšleno, že se bude nacházet v ochranném pásmu radiových tras společnosti CETIN a překračuje výšku 15 m nad zemským povrchem, a to včetně dočasných objektů zařízení staveniště (jeřáby, konstrukce, atd.) je Stavebník povinen písemně kontaktovat POS za účelem získání konkrétního stanoviska a podmínek k ochraně radiových tras společnosti CETIN a pro určení, zda Stavba vyvolá Překládku. Ochranné pásmo radiových tras v šíři 50m je zakresleno do situačního výkresu, který je součástí tohoto Vyjádření.

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.

(iv) Pokud se v Zájmovém území nachází podzemní silové vedení (NN) ve vlastnictví společnosti CETIN, je Stavebník povinen ve vztahu k projektové dokumentaci zajistit totéž, co je uvedeno pod písm (i) tohoto článku 5, přičemž platí, že Stavebník vyvolá Překládku v případech uvedených pod písm (ii) tohoto článku 5.

(v) Stavebník je povinen při projektování Stavby, která je stavbou (a) zařízení silových elektrických sítí (VN, VVN a ZVVN) a/nebo (b) trakčních vedení, provést výpočet či posouzení rušivých vlivů na SEK, zpracovat ochranná opatření, to vše dle a v souladu s Příslušnými požadavky. Stavebník je povinen nejpozději třicet (30) Dnů před podáním žádosti o vydání příslušného správního rozhodnutí k umístění Stavby dle Stavebního zákona předat POS výpočet či posouzení rušivých vlivů na SEK a zpracovaná ochranná opatření.

(vi) Je-li Stavba v souběhu s Kabelovodem, nebo Kabelovod kříží, je Stavebník povinen nejpozději ke Dni, ke kterému započne se zpracováním projektové dokumentace ke Stavbě, oznámit POS a projednat s POS (a) veškeré případy, kdy trajektorie podvrtů a protlaků budou vedeny ve vzdálenosti menší, než je 1,5 m od Kabelovodu a (b) jakékoliv výkopové práce, které budou nebo by mohly být vedeny v úrovni či pod úrovní Kabelovodu nebo kabelové komory.

(vii) Je-li Stavba umístěna nebo má být umístěna v blízkosti Kabelovodu, ve vzdálenosti menší, než jsou 2 m nebo kříží-li Stavba Kabelovod ve vzdálenosti menší, než je 0,5 m nad nebo kdekoli pod Kabelovodem, je Stavebník povinen předložit POS k posouzení zakreslení Stavby v příčných řezech, přičemž do příčného řezu je Stavebník rovněž povinen zakreslit profil kabelové komory.

6. POVINNOSTI STAVEBNÍKA PŘI PROVÁDĚNÍ STAVBY

(i) Stavebník je před započetím jakýchkoliv zemních prací ve vztahu ke Stavbě povinen vytýčit trasu SEK na terénu dle Příslušných požadavků a dle Stavebního zákona. S vytýčenou trasou SEK je Stavebník povinen seznámit všechny osoby, které budou anebo by mohly zemní práce ve vztahu ke Stavbě provádět. V případě porušení této povinnosti bude Stavebník odpovědný společnosti CETIN za náklady a škody, které porušením této povinnosti společnosti CETIN vzniknou a je povinen je společnosti CETIN uhradit.

(ii) Pět (5) Pracovních dní před započetím jakýchkoliv prací ve vztahu ke Stavbě je Stavebník povinen oznámit společnosti CETIN, že zahájí práce či činnosti ve vztahu ke Stavbě. Písemné oznámení dle předchozí věty zašle Stavebník na adresu elektronické pošty POS a bude obsahovat minimálně číslo jednací Vyjádření a kontaktní údaje Stavebníka.

(iii) Stavebník je povinen zabezpečit a zajistit SEK proti mechanickému poškození, a to zpravidla dočasným umístěním silničních betonových panelů nad kabelovou trasou SEK. Do doby, než je zajištěna a zabezpečena ochrana SEK proti mechanickému poškození, není Stavebník oprávněn přejíždět vozidly nebo stavební mechanizací kabelovou trasu SEK. Při přepravě vysokých nákladů nebo při projíždění stroji, vozidly či mechanizací pod nadzemním vedením SEK je Stavebník povinen prověřit, zda výška nadzemního vedení SEK je dostatečná a umožňuje spolehlivý a bezpečný způsob přepravy nákladu či průjezdu strojů, vozidel či mechanizace.

(iv) Při provádění zemních prací v blízkosti SEK je Stavebník povinen postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání SEK. V místech, kde SEK vystupuje ze země do budovy, rozváděče, na sloup apod. je Stavebník povinen vykonávat zemní práce se zvýšenou mírou opatrnosti, výkopové práce v blízkosti sloupů nadzemního vedení SEK je Stavebník povinen provádět v takové vzdálenosti od sloupu nadzemního vedení SEK, která je dostatečná k tomu, aby nedošlo nebo nemohlo dojít k narušení stability sloupu nadzemního vedení SEK. Stavebník je povinen zajistit, aby jakoukoliv jeho činností nedošlo bez souhlasu a vědomí společnosti CETIN (a) ke změně nivelety terénu, a/nebo (b) k výsadbě trvalých porostů, a/nebo (c) ke změně rozsahu a změně konstrukce zpevněných ploch. Pokud došlo k odkrytí SEK, je Stavebník povinen SEK po celou dobu odkrytí náležitě zabezpečit proti prověšení, poškození a odcizení.

(v) Zjistí-li Stavebník kdykoliv během provádění prací ve vztahu ke Stavbě jakýkoliv rozpor mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností, je povinen bezodkladně přerušit práce a oznámit zjištěný rozpor na adresu elektronické pošty POS. Stavebník není oprávněn pokračovat v pracích ve vztahu ke Stavbě do doby, než získá písemný souhlas POS s pokračováním prací.

(vi) Stavebník není bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN oprávněn manipulovat s kryty kabelových komor, jakkoliv zakrývat vstupy do kabelových komor, a to ani dočasně, vstupovat do kabelových komor, jakkoliv manipulovat s případně odkrytými prvky SEK či s jakýmkoliv jiným zařízením se SEK souvisejícím. Rovněž bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN není Stavebník oprávněn umístit nad trasou Kabelovodu jakoukoliv jinou síť technické infrastruktury v podélném směru.

(vii) Byla-li v souladu s Vyjádřením a těmito VPOSEK odkryta SEK je Stavebník povinen tři (3) Pracovní dny před zakrytím SEK písemně oznámit POS zakrytí SEK a vyzvat ho ke kontrole před zakrytím. Oznámení Stavebníka dle předchozí věty musí obsahovat minimálně předpokládaný Den zakrytí, číslo jednací Vyjádření a kontaktní údaje Stavebníka. Stavebník není oprávněn provést zakrytí do doby, než získá písemný souhlas POS se zakrytím.

7. ROZHODNÉ PRÁVO

Vyjádření a VPOSEK se řídí českým právem, zejména Občanským zákoníkem, Zákonem o elektronických komunikacích a Stavebním zákonem. Veškeré spory z Vyjádření či VPOSEK vyplývající budou s konečnou platností řešeny u příslušného soudu České republiky.

8. PÍSEMNÝ STYK

Písemným stykem či pojmem „písemně" se pro účely Vyjádření a VPOSEK rozumí předání zpráv jedním z těchto způsobů:
- v listinné podobě;
- e-mailovou zprávou se zaručeným elektronickým podpisem dle zák. č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů;

9. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

(i) Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba je počínaje Dnem převzetí Vyjádření povinen užít informace a data uvedená ve Vyjádření pouze a výhradně k účelu, pro který mu byla tato poskytnuta. Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba není oprávněn informace a data rozmnožovat, rozšiřovat, pronajímat, půjčovat či jinak umožnit jejich užívání třetí osobou bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN.

(ii) Pro případ porušení kterékoliv z povinností Stavebníka, Žadatele nebo jím pověřené třetí osoby, založené Vyjádřením /nebo těmito VPOSEK je Stavebník, Žadatel či jím pověřená třetí osoba odpovědný za veškeré náklady a škody, které společnosti CETIN vzniknou porušením povinnosti Stavebníka, Žadatele nebo jím pověřené třetí osoby.

ČETIN
ČESKÁ TELEKOMUNIKAČNÍ INFRASTRUKTURA

Číslo jednací: 659184/18 Číslo žádosti: 0118 197 430

Informace o možném napojení na SEK ve vlastnictví společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.

Česká telekomunikační infrastruktura a.s. („CETIN") poskytuje dle ustanovení § 161 odst. 1 Stavebního zákona tyto informace o podmínkách napojení Stavby a/nebo budovy označené v Žádosti na již existující SEK:

(i) specifické podmínky napojení Stavby a/nebo budovy označené v Žádosti na již existující SEK Vám za společnost CETIN poskytne Moravec Miloš, Akademika Bedrny 365 Hradec Králové, mail: milos.moravec@cetin.cz („Kontaktní osoba CETIN"). Kontaktní osoba CETIN pro Vás bude koordinátorem případného napojení Stavby a/nebo budovy označené v Žádosti na již existující SEK, zejména poskytne informace o technickém řešení napojení a stanoví přípojný bod na již existující SEK;

(ii) předpokladem pro napojení Stavby a/nebo budovy označené v Žádosti na již existující SEK je získání veškerých povolení a souhlasů vyžadovaných platnými právními předpisy pro vybudování té části SEK, která je nezbytná pro napojení Stavby a/nebo budovy označené v Žádosti na již existující SEK, je-li takových povolení a souhlasů dle platných právních předpisů pro vybudování SEK třeba, a rovněž splnění veškerých technických podmínek pro napojení na již existující SEK;

Další pro Vás užitečné informace k napojení na SEK ve vlastnictví společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s:

- pokud Vaše Stavba bude umísťována na základě správního rozhodnutí, doporučujeme žádost o vydání takového správního rozhodnutí podat tak, aby žádost obsahovala rovněž stavbu přípojky k SEK;
- doporučujeme stavbu přípojky k SEK v žádosti o vydání správního rozhodnutí označit jako stavební objekt - „SO trasa SEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.";
- trasu přípojky k SEK a místo napojení přípojky k SEK na již existující SEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. konzultujte prosím s Kontaktní osobou CETIN;
- v případě, že jste dali na naše doporučení, a Vaše žádost o vydání správního rozhodnutí k umístění Stavby obsahovala rovněž stavbu přípojky k SEK, informujte Kontaktní osobu CETIN o nabytí právní moci správního rozhodnutí vydaného na Stavbu a stavbu přípojky k SEK, společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. se s Vámi dohodne na postoupení práv a povinností vyplývajících ze správního rozhodnutí na stavbu přípojky k SEK a zajistí výstavbu přípojky k SEK;
- stavíte-li budovu, doporučujeme provést přípravu budovy na následné vybudování vnitřních komunikačních rozvodů (např. trubkováním ve zdivu) nebo vybudovat vlastní komunikační rozvody umožňující napojení k SEK;
- stavíte-li budovu, mějte na paměti, že tato musí umožňovat vstup silnoproudých a komunikačních kabelů do budovy, umístění rozvodných skříní a provedení vnitřních silnoproudých a komunikačních rozvodů až ke koncovým bodům sítě. Vnitřní komunikační rozvody musí splňovat požadavky na zabezpečení proti zneužití;
- společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. Vám nabízí zhotovení typového projektu pro realizaci vnitřních rozvodů, koncového bodu sítě a řešení vstupu vedení SEK ke koncovému bodu sítě. Máte-li o zhotovení takového typového projektu zájem, prosím obraťte se na Kontaktní osobu CETIN, dohodne s Vámi vše potřebné.

Požadujete-li jakékoliv další informace o možném napojení Stavby a/nebo budovy označené v Žádosti na již existující SEK, prosíme kontaktujte Kontaktní osobu CETIN.

A zde www.zrychlujemecesko.czmůžete zjistit, jak je lokalita, kterou jste označil v Žádosti pokryta SEK ve vlastnictví CETIN, jakou rychlost připojení SEK umožňuje, a jak takové připojení můžete získat.

ČESKÁ TELEKOMUNIKAČNÍ INFRASTRUKTURA

Číslo jednací: 659184/18 Číslo žádosti: 0118 197 430

Informace k vytyčení *SEK*

V případě požadavku na vytyčení *PVSEK* společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* se, prosím, obracejte na společnosti uvedené níže.

Česká telekomunikační infrastruktura a.s. - středisko Čechy východ

se sídlem: Olšanská 2681/6, Praha 3, PSČ 13000
IČ: 04084063 DIČ: CZ04084063
kontakt: tel: 238464423 obslužná doba po-pa 7 - 15 hod

TEMO-TELEKOMUNIKACE, a.s. - výhradní dodavatel společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.

se sídlem: U Záběhlického zámku 233/15, 106 00 Praha 10
IČ: 25740253 DIČ: CZ25740253
kontakt: Michal Nun, mobil: 601 378 578, vytyceni@temo.cz

AZ GEONET - Pavel Kazda

se sídlem: Sedláčkova 1436/14, 500 02 Hradec Králové
IČ: 72885777 DIČ: CZ7308093045
kontakt: Pavel Kazda, mobil: 776020134, e-mail: azgeonet@seznam.cz

CITRON GROUP ELEKTRO s.r.o.

se sídlem: Radvance č.p. 45, PSČ: 542 12, Radvanice v Čechách, okres Trutnov
IČ: 26012138 DIČ: CZ26012138
kontakt: Pavel Cicvárek, fax: 499897250, mobil: 608831123, e-mail:CITRON.GROUP.ELEKTRO@seznam.cz
Tomáš Trejtnar, fax: 499897250, mobil: 777006656, e-mail: CITRON.GROUP.ELEKTRO@seznam.cz

COM PLUS CZ, a.s.

se sídlem: Akademika Bedrny 365, 500 03 Hradec Králové
IČ: 25772104 DIČ: CZ25772104
kontakt: Help Desk: tel.: 472702123, mobil: 724150190, e-mail: helpdesk@complus.cz
technik: Cyril Belej tel.: 724 483 810, e-mail: cyril.belej@complus.cz

ELTER, s.r.o.

se sídlem: Straněnská 1149, 539 01 Hlinsko
IČ: 49814419 DIČ: CZ49814419
kontakt: tel.: 469312100, mobil: 731115925, e-mail: elter.hlinsko@xaz.cz
Havel Stanislav, mobil: 736778264, Chadima Zdeněk, mobil: 731115933

EMP Pardubice s.r.o.

se sídlem: Erno Košťála 957, 530 12 Pardubice
IČ: 64793150 DIČ: CZ 64793150
kontakt: Bohumil Hubálek, mobil: 602492449, e-mail: emp.pce@seznam.cz

EMIPO-energomontáže s.r.o

se sídlem: U Větrolamu 5 568 02 Svitavy
IČ: 620 65 530 DIČ: CZ 620 65 530
kontakt: Ing. Dvořák Jaroslav, mobil: 724785113, e-mail: dvorakemipo@seznam.cz
Abraham Josef, mobil: 602173802, e-mail: dvorakemipo@seznam.cz

Číslo jednací: 659184/18 Číslo žádosti: 0118 197 430

EUROSPOJ, v.o.s.

se sídlem: Průmyslová 387, 530 03 Pardubice
IČ: 47473991 DIČ: CZ 47473991
kontakt: Jan Matějek, tel.: 466616101, mobil: 608111234, e-mail: eurospoj@eurospoj.cz,
Petr Borovec, tel.: 466616101, mobil: 603150066, e-mail: eurospoj@eurospoj.cz

FEM - Miloš Fejfar

se sídlem: Lužany 209, 507 06 Lužany
IČ: 01735977 DIČ:
kontakt: Miloš Fejfar, mobil: 602483031, e-mail:fejfarmilos@seznam.cz

Chadima Zdeněk

se sídlem: Máchova 257, 539 73 Skuteč
IČ: 01222163 DIČ:
kontakt: Zdeněk Chadima, tel:731115933, e-mail: z.chadima@tiscali.cz

Karel Horský

se sídlem: Poličská 877/36, 568 02 Svitavy - Předměstí
IČ: 01377841 DIČ:
kontakt: Karel Horský, mobil: 602 483 023, e-mail: k.horsky.sy@gmail.com

K+K ELTEC, s.r.o.

se sídlem: Smetanova 997, 517 41 Kostelec nad Orlicí
IČ: 25277308 DIČ: CZ25277308
kontakt: Radovan Krsek, mobil: 603486395, e-mail: krsek@eltec.cz

Libor Kos

se sídlem: Horní Čermná 5, 561 56 Horní Čermná
IČ: 40156770 DIČ:
kontakt: Libor Kos, mobil: 737906322, e-mail: libor.kos@email.cz

Michlovský stavební s.r.o.

se sídlem: Salaš 99, 76351 Zlín
IČ: 27714080 DIČ: CZ 27714080
kontakt: STŘEDSKO HRADEC KRÁLOVÉ:
Aleš Klimt, mobil: 602482988, e-mail: klimt@michlovsky.cz
Tomáš Matějka, mobil: 731 622 816, e-mail: matejka@michlovsky.cz
František Uřičář, mobil: 605200784, e-mail: uricar@michlovsky.cz

Milan Šulc

se sídlem: Jamné nad Orlicí 190, PSČ: 561 65
IČ: 73655678 DIČ:
kontakt: Ing. Milan Šulc, mobil: 602482975, e-mail: sulcmilan@seznam.cz

SECURITY PARTNER, s.r.o.

se sídlem: Na Plácku 1330, Kostelec nad Orlicí
IČ: 48152871 DIČ: CZ48152871
kontakt: Ing. Roland Ságner, mobil: 777778256, e-mail: sagner@xkomfort.cz

ČESKÁ TELEKOMUNIKAČNÍ INFRASTRUKTURA

Číslo jednací: 659184/18 Číslo žádosti: 0118 197 430

STARMON s.r.o.

se sídlem:	Průmyslová 1880, 565 01 Choceň	
IČ:	49285751	DIČ: CZ49285751
kontakt:	Marek Bedrníček, mobil: 605003042, e-mail: bedrnicek@starmon.cz	

SUPTel a.s.

se sídlem:	Hřbitovní 1322/15, 312 16 Plzeň	
IČ:	25229397	DIČ: CZ25229397
kontakt:	Vlastimil Koudelka, mobil: 725277777, e-mail: koudelka@suptel.cz	

Telsit s.r.o.

se sídlem:	K Dolíkám 125, 503 11 Hradec Králové 15	
IČ:	62025384	DIČ: CZ62025384
kontakt:	Petr Novák, mobil: 603592292, e-mail: novak@telsit.cz Miroslav Kodrle, mobil: 603593934, e-mail: kodrle@telsit.cz	

(tiskový formát A3) Příloha k Vyjádření č.j.: 659184/18 Číslo žádosti: 0118 197 430

SITUAČNÍ VÝKRES - ZÁJMOVÉ ÚZEMÍ

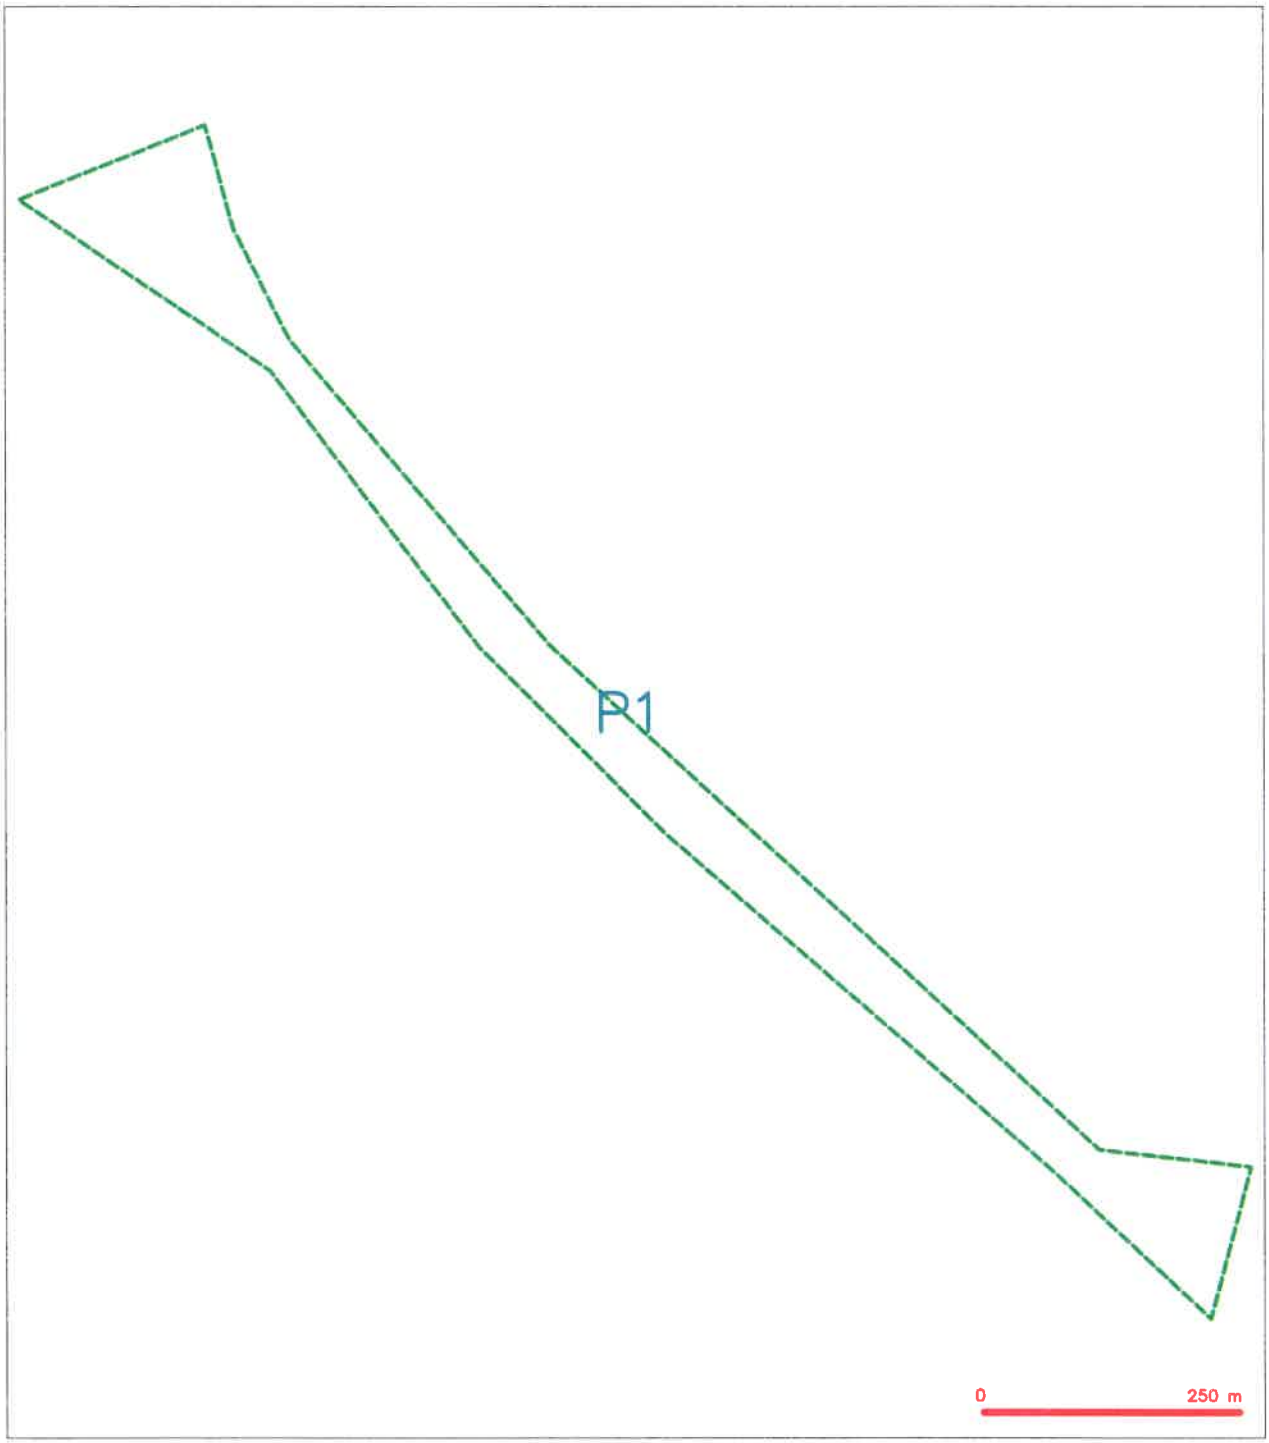

LEGENDA

hranice zájmového území k vyjádření

Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
Olšanská 2681/6
130 00 Praha 3
DIČ: CZ04084063

96

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1

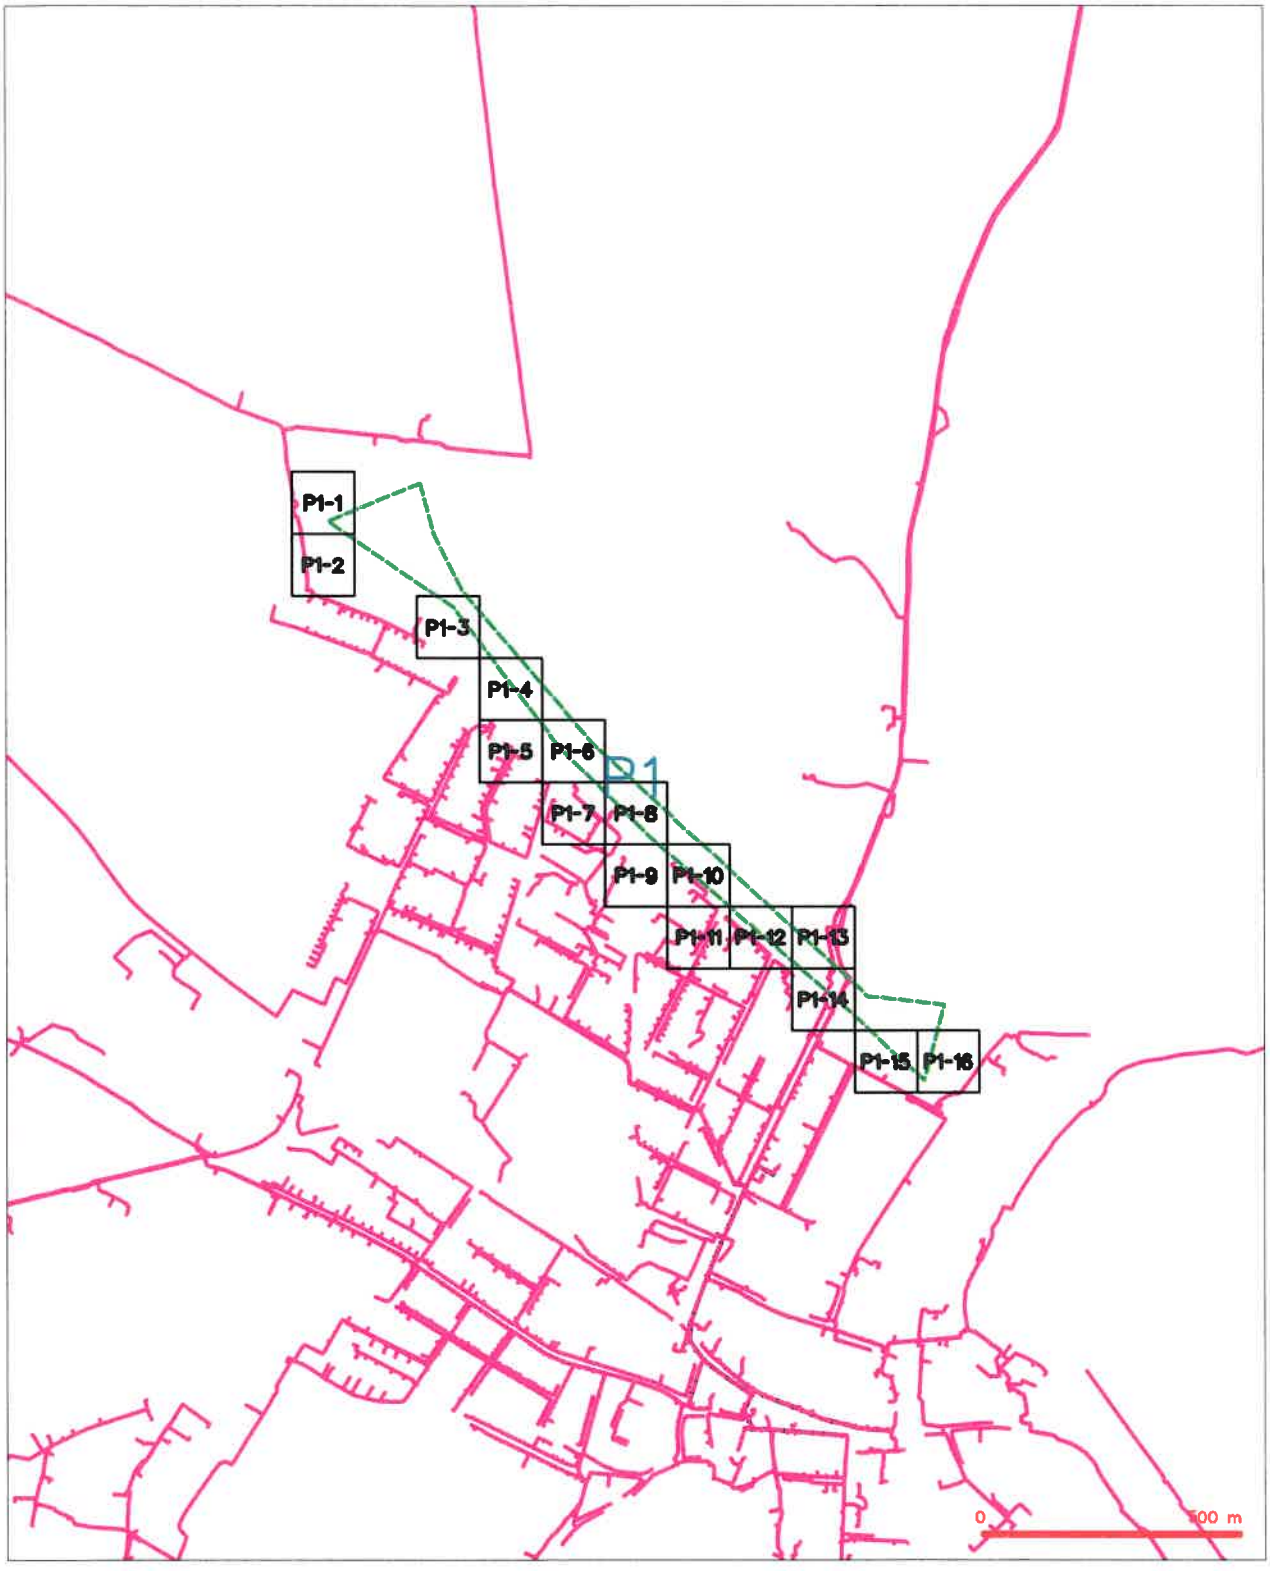

LEGENDA

- hranice zájmového území k vyjádření
- NN přípojka, území s NN přípojkou CETIN
- zaměřený průběh metalického kabelu
- zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- nezaměřený průběh metalického kabelu
- nadzemní sítě cizí
- nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- radiová síť, ochranné pásmo radiové sítě
- nadzemní sítě
- napravovované sítě
- podzemní sítě cizí
- sítě s NN
- kolektor, kabelovod

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-1

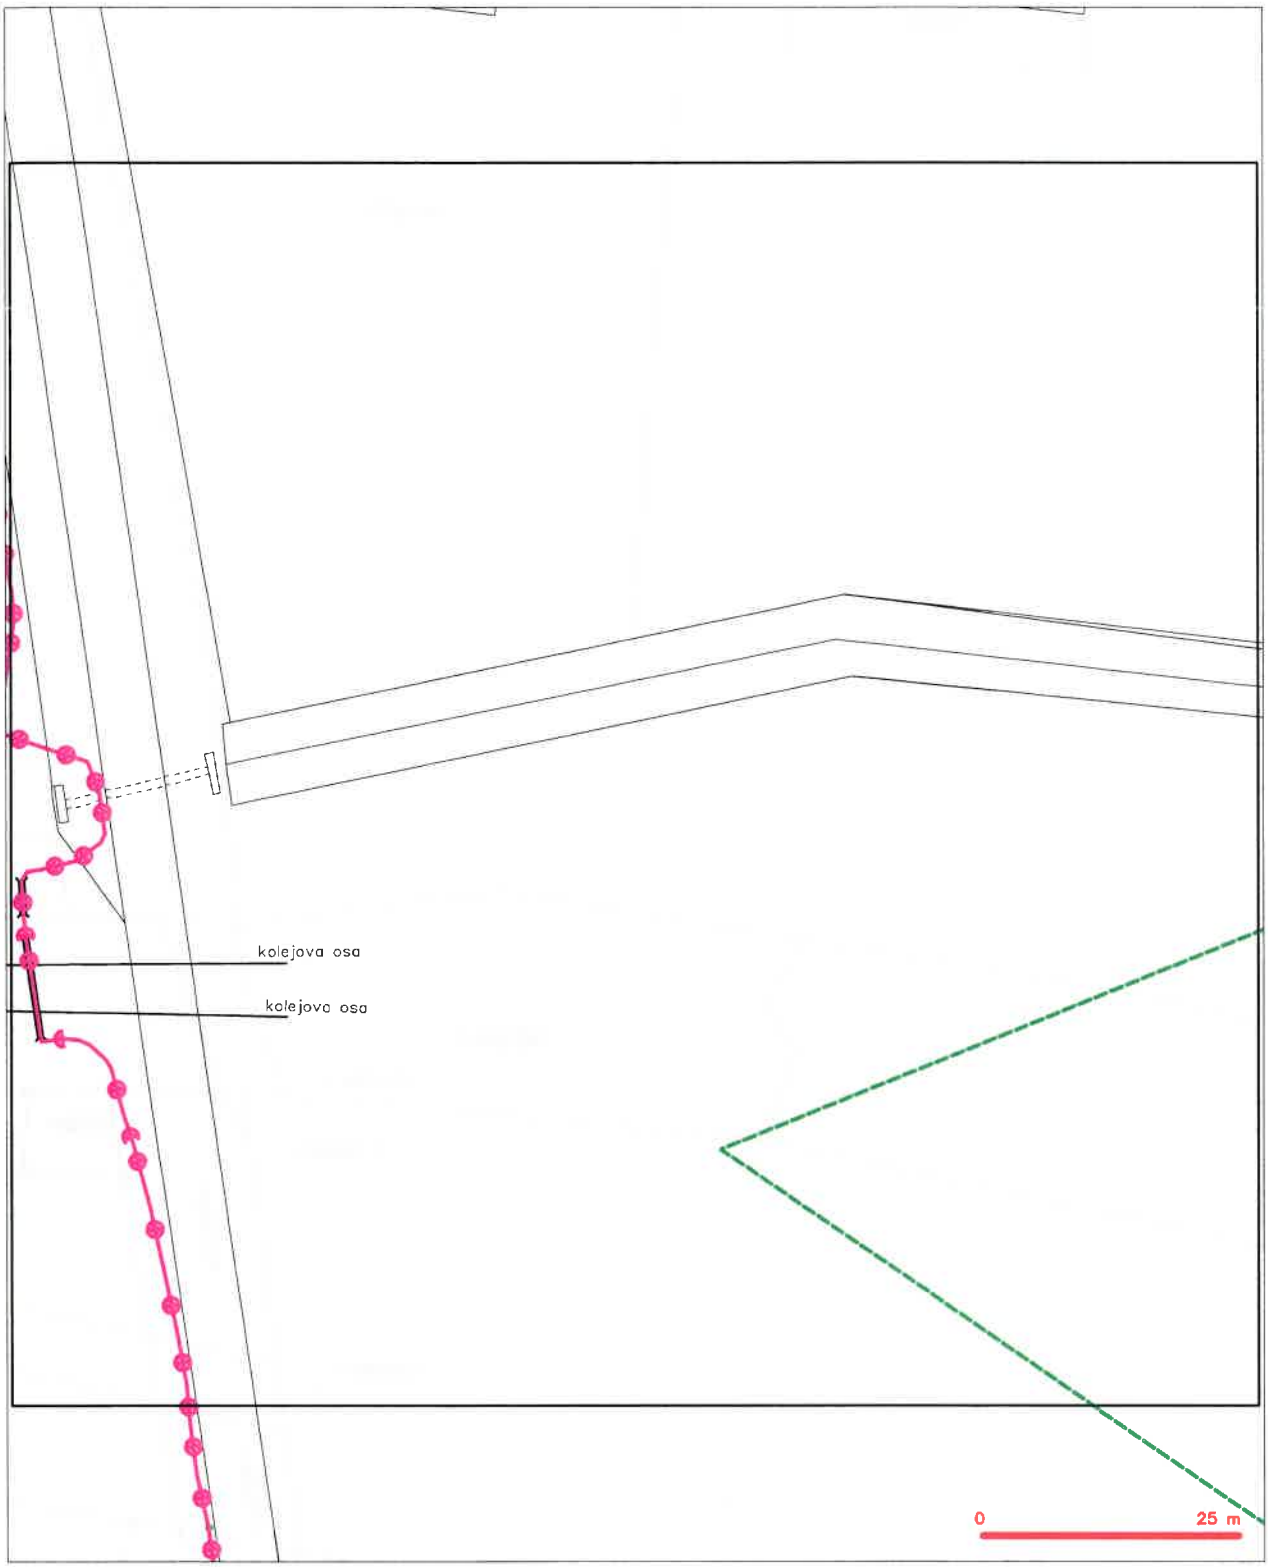

LEGENDA

- hranice zájmového území k vyjádření
- HV přípojka, území s HV přípojkou CETIN
- zaměřený průběh metalického kabelu
- zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- nezaměřený průběh metalického kabelu
- nadzemní síť cizí
- nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- radiová síť, ochranné pásmo radiové sítě
- nadzemní síť
- nepravoúhlá síť
- podzemní síť cizí
- síť s HV
- kolektor, kabelovod

ČETIN
ČESKÁ TELEKOMUNIKAČNÍ INFRASTRUKTURA

(tiskový formát A3)

Příloha k Vyjádření č.j.: 659184/18

Číslo žádosti: 0118 197 430

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-2

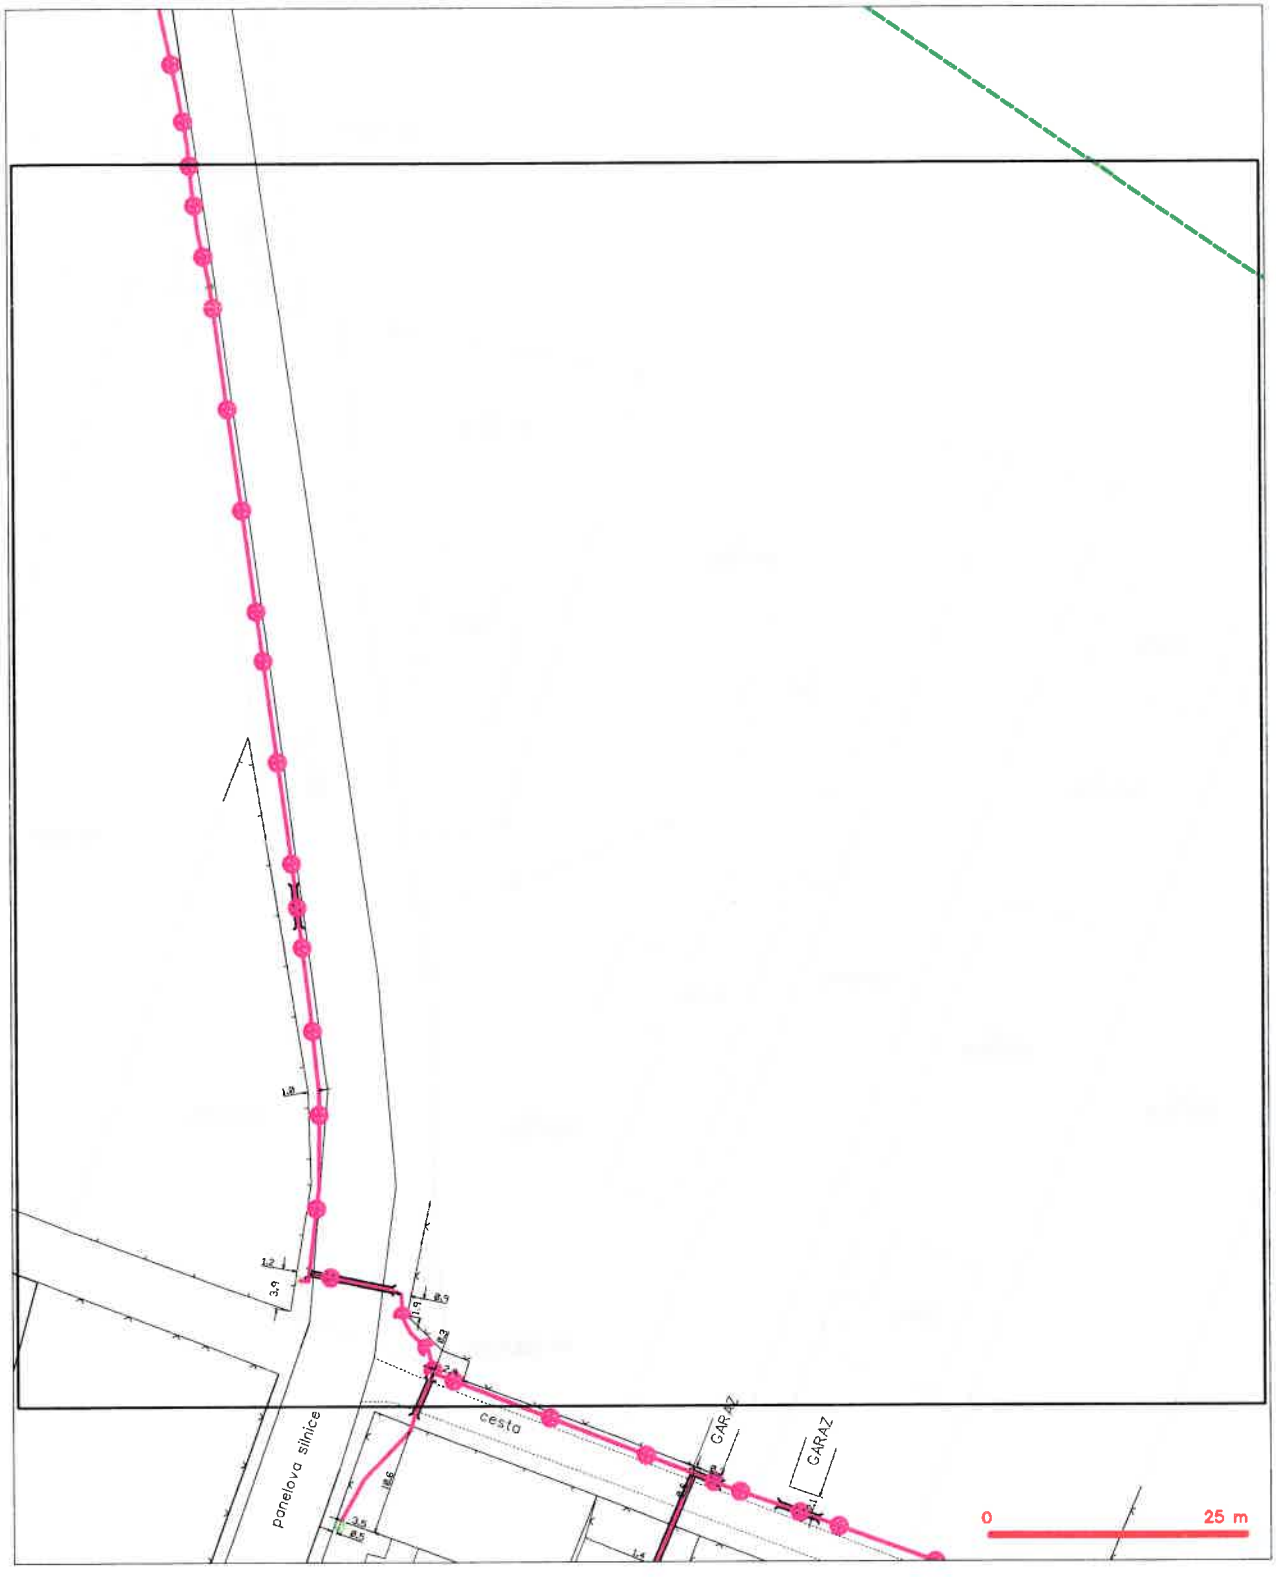

LEGENDA

- hranice zájmového území k vyjádření
- NN přípojka, území s NN přípojkou ČETIN
- zaměřený průběh metalického kabelu
- zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- nezaměřený průběh metalického kabelu
- nadzemní sítě ostní
- nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- radiové sítě, ochranné pásmo radiové sítě
- nadzemní sítě
- neprovozované sítě
- podzemní sítě ostní
- sítě s NN
- kabelovod

(tiskový formát A3)

Příloha k Vyjádření č.j.: 659184/18

Číslo žádosti: 0118 197 430

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-3

LEGENDA

- hranice zájmového území k vyjádření
- NN přípojka, území s NN přípojkou CETIN
- zaměřený průběh metalického kabelu
- zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- nezaměřený průběh metalického kabelu
- nadzemní sítě cizí
- nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- radiová síť, ochranné pásmo radiové sítě
- nadzemní sítě
- naprojektované sítě
- podzemní sítě cizí
- sítě s NN
- kolektor, kabelovod

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-4

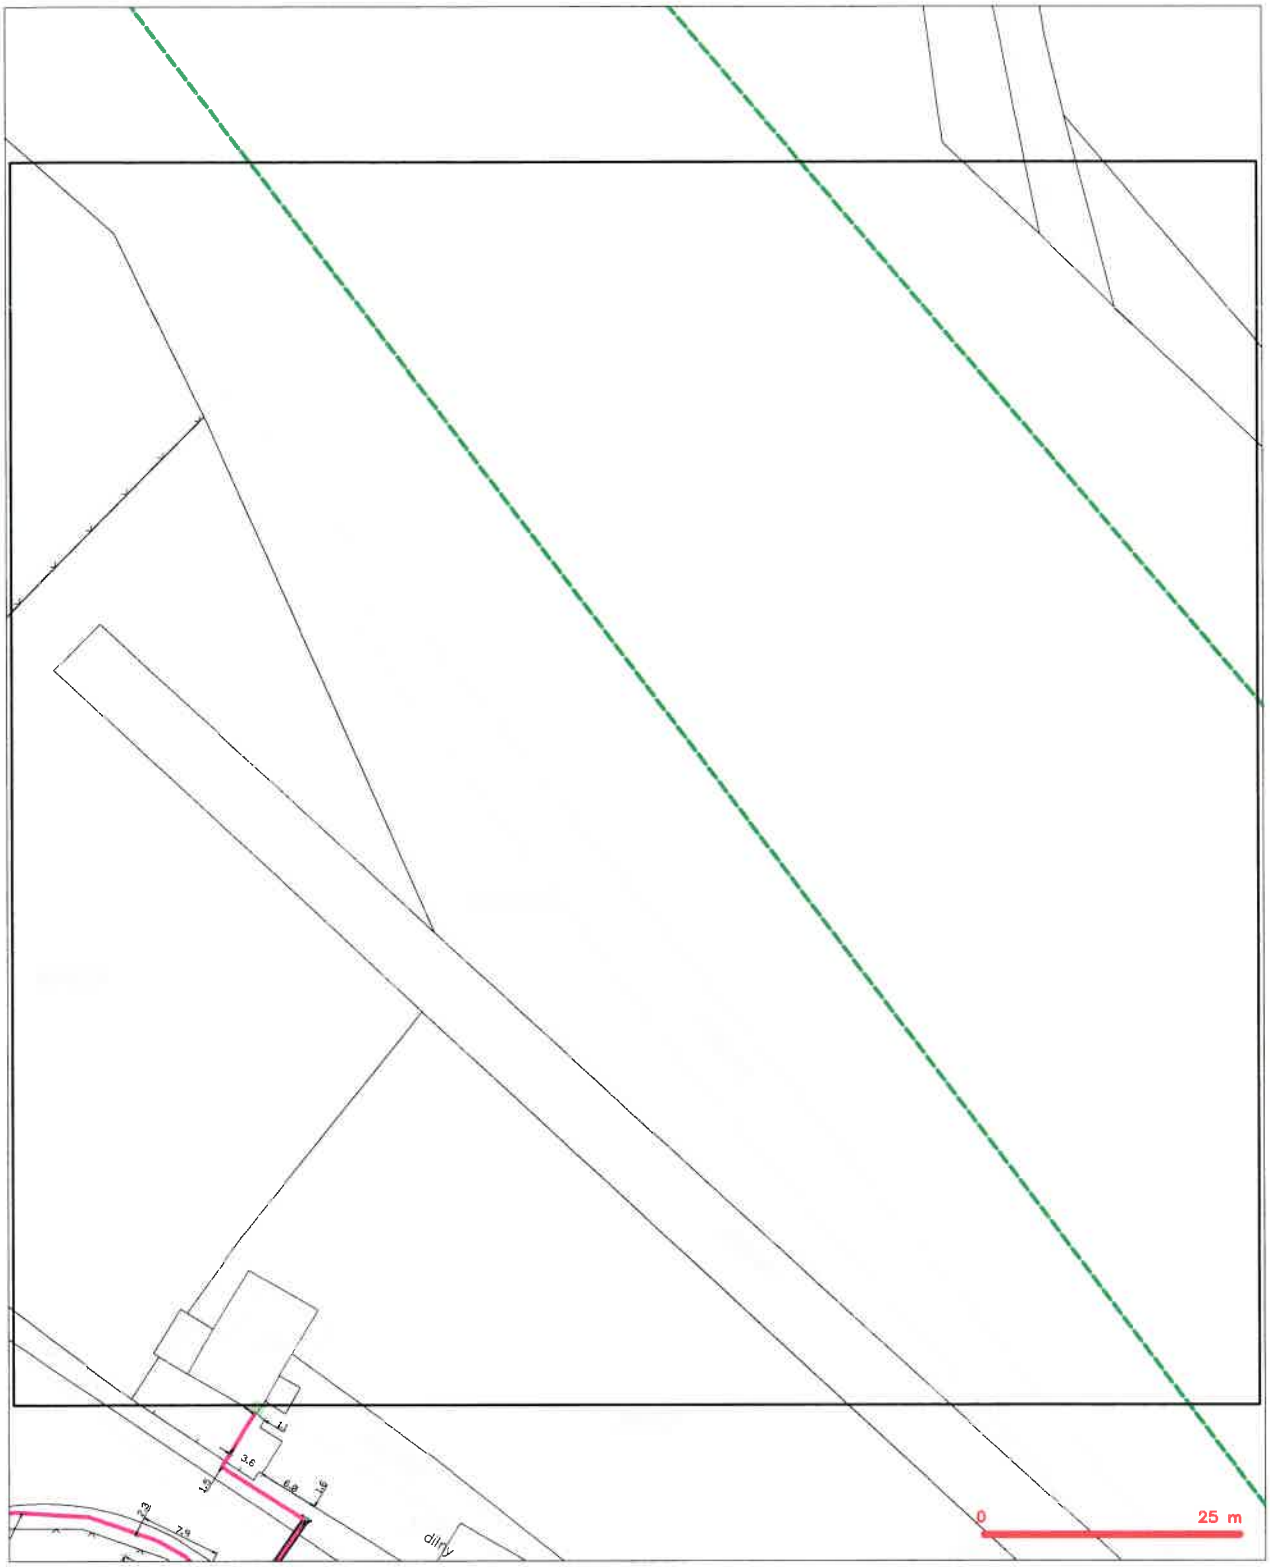

LEGENDA

- trasice zájmového území k vyjádření
- NN přípojka, úsek s NN přípojkou CETIN
- zaměřený průběh metalického kabelu
- zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- nezaměřený průběh metalického kabelu
- nadzemní síť cizí
- nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- radová síť, ochranné pásmo radiové sítě
- nadzemní síť
- neprovozovaná síť
- podzemní síť cizí
- síť s NN
- kontejner, kabelovod

(tiskový formát A3) Příloha k Vyjádření č.j.: 659184/18 Číslo žádosti: 0118 197 430

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-5

LEGENDA

- hranice zájmového území k vyjádření
- NN přípojka, území s NN přípojkou CETIN
- zaměřený průběh metalického kabelu
- zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- nezaměřený průběh metalického kabelu
- nadzemní sítě cizí
- nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- radiová síť, ochranné pásmo radiové sítě
- nadzemní sítě
- neprovozované sítě
- podzemní sítě cizí
- sítě s NN
- kolektor, kabelovod

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-6

LEGENDA

hranice zájmového území k vyjádření
NN přípojka, území s NN přípojkou CETIN
zaměřený průběh metalického kabelu
zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo soudělí optického a metalického kabelu
nezaměřený průběh metalického kabelu
nadzemní síť cizí
nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo soudělí optického a metalického kabelu
radiová síť, ochranné pásmo radiové sítě
nadzemní síť
nepravoúhlé vedení sítě
podzemní síť cizí
síť s NN
kabelový kabelovod

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-7

LEGENDA

- hranice zájmového území k vyjádření
- NN přípojka, území s NN přípojkou ČETIN
- zaměřený průběh metalického kabelu
- zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- nezaměřený průběh metalického kabelu
- nadzemní síť obl
- nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- radiová síť, ochranné pásmo radiové sítě
- nadzemní síť
- neprovozovaná síť
- podzemní síť obl
- síť s NN
- kolektor, kabelovod

(tiskový formát A3) Příloha k Vyjádření č.j.: 659184/18 Číslo žádosti: 0118 197 430

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-8

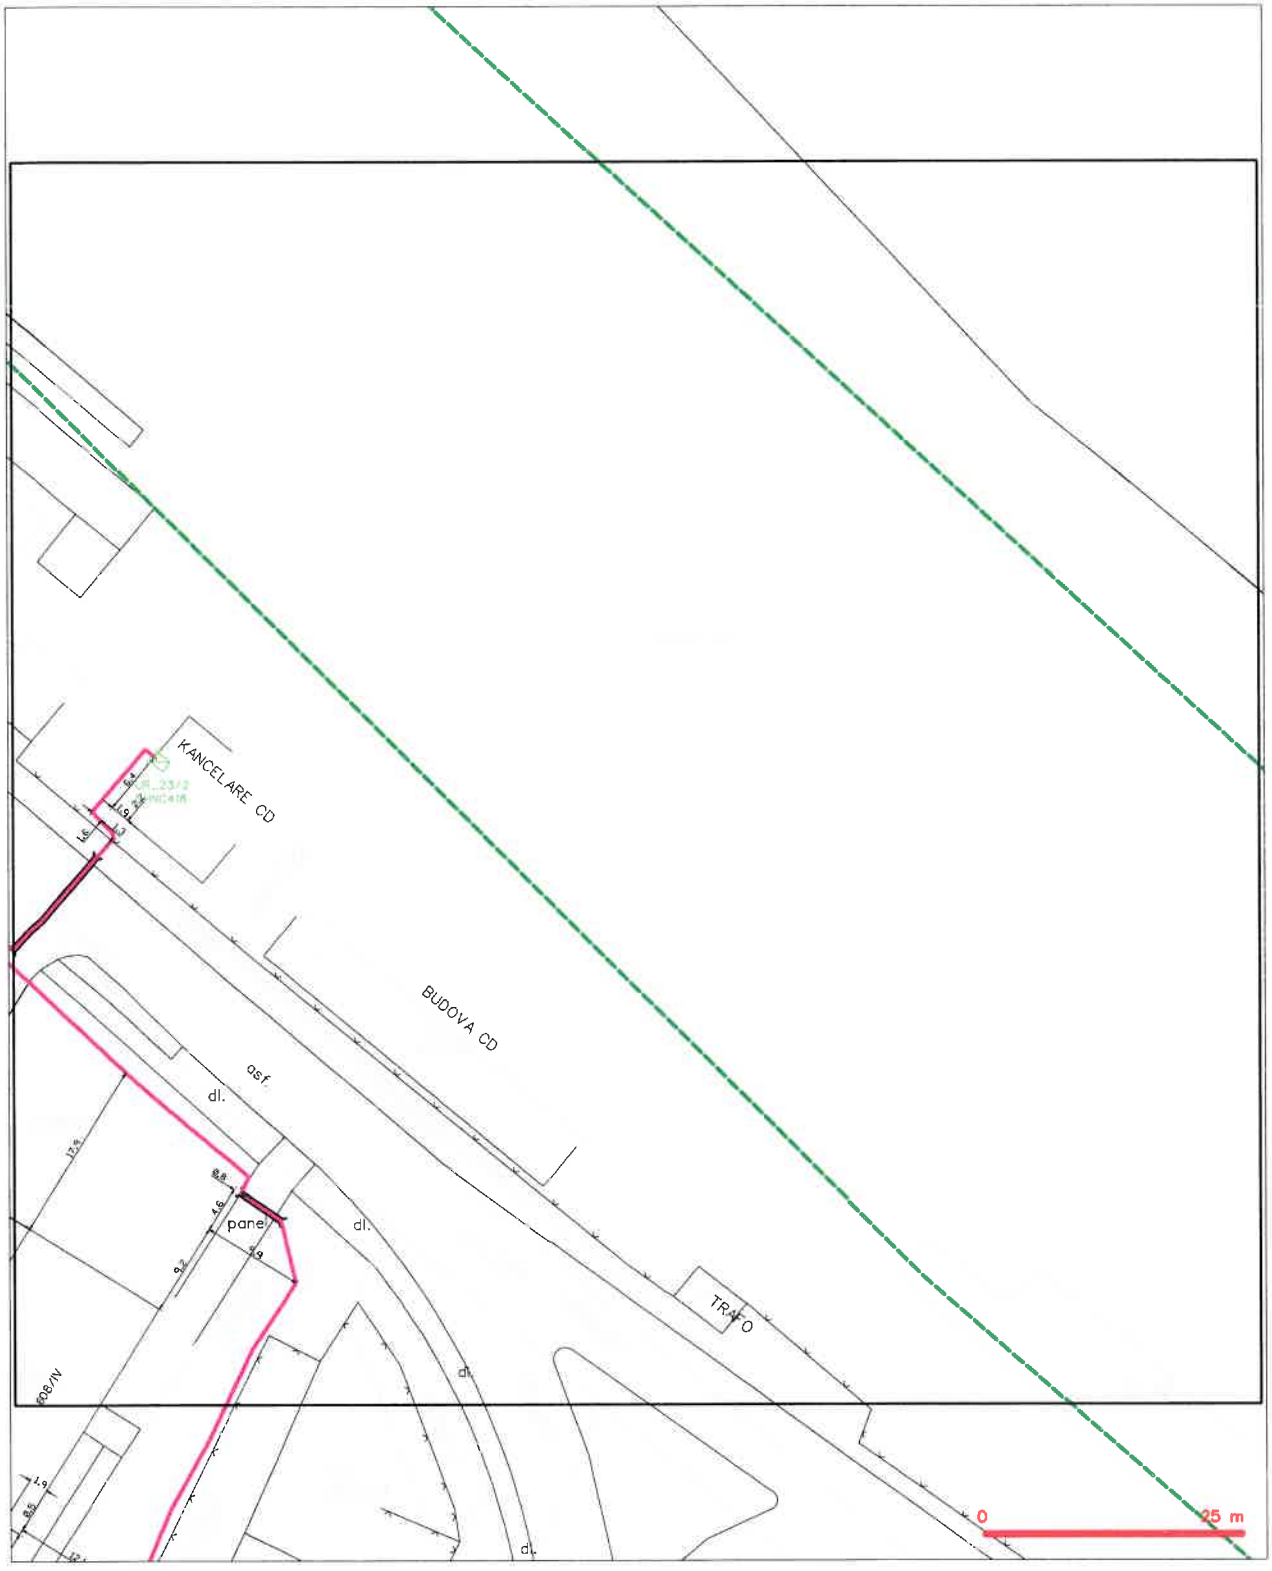

LEGENDA

- hranice zájmového území k vyjádření
- NN přípojka, území s NN přípojkou CETIN
- zaměřený průběh metalického kabelu
- zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo součástí optického a metalického kabelu
- nezaměřený průběh metalického kabelu
- nadzemní sítě cizí
- nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo součástí optického a metalického kabelu
- radiové sítě, ochranná pásma radiové sítě
- nadzemní sítě
- nepravoravané sítě
- podzemní sítě cizí
- sítě s NN
- kontejner, kabelovod

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-9

LEGENDA

- hranice zájmového území k vyjádření
- NN přípojka, území s NN přípojkou CETIN
- zaměřený průběh metalického kabelu
- zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souboru optického a metalického kabelu
- nezaměřený průběh metalického kabelu
- nadzemní síť cizí
- nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souboru optického a metalického kabelu radiové sítě, ochranné pásmo radiové sítě
- nadzemní síť
- nepravoúhlá síť
- podzemní síť cizí
- síť s NN
- kolektor, kabelovod

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-10

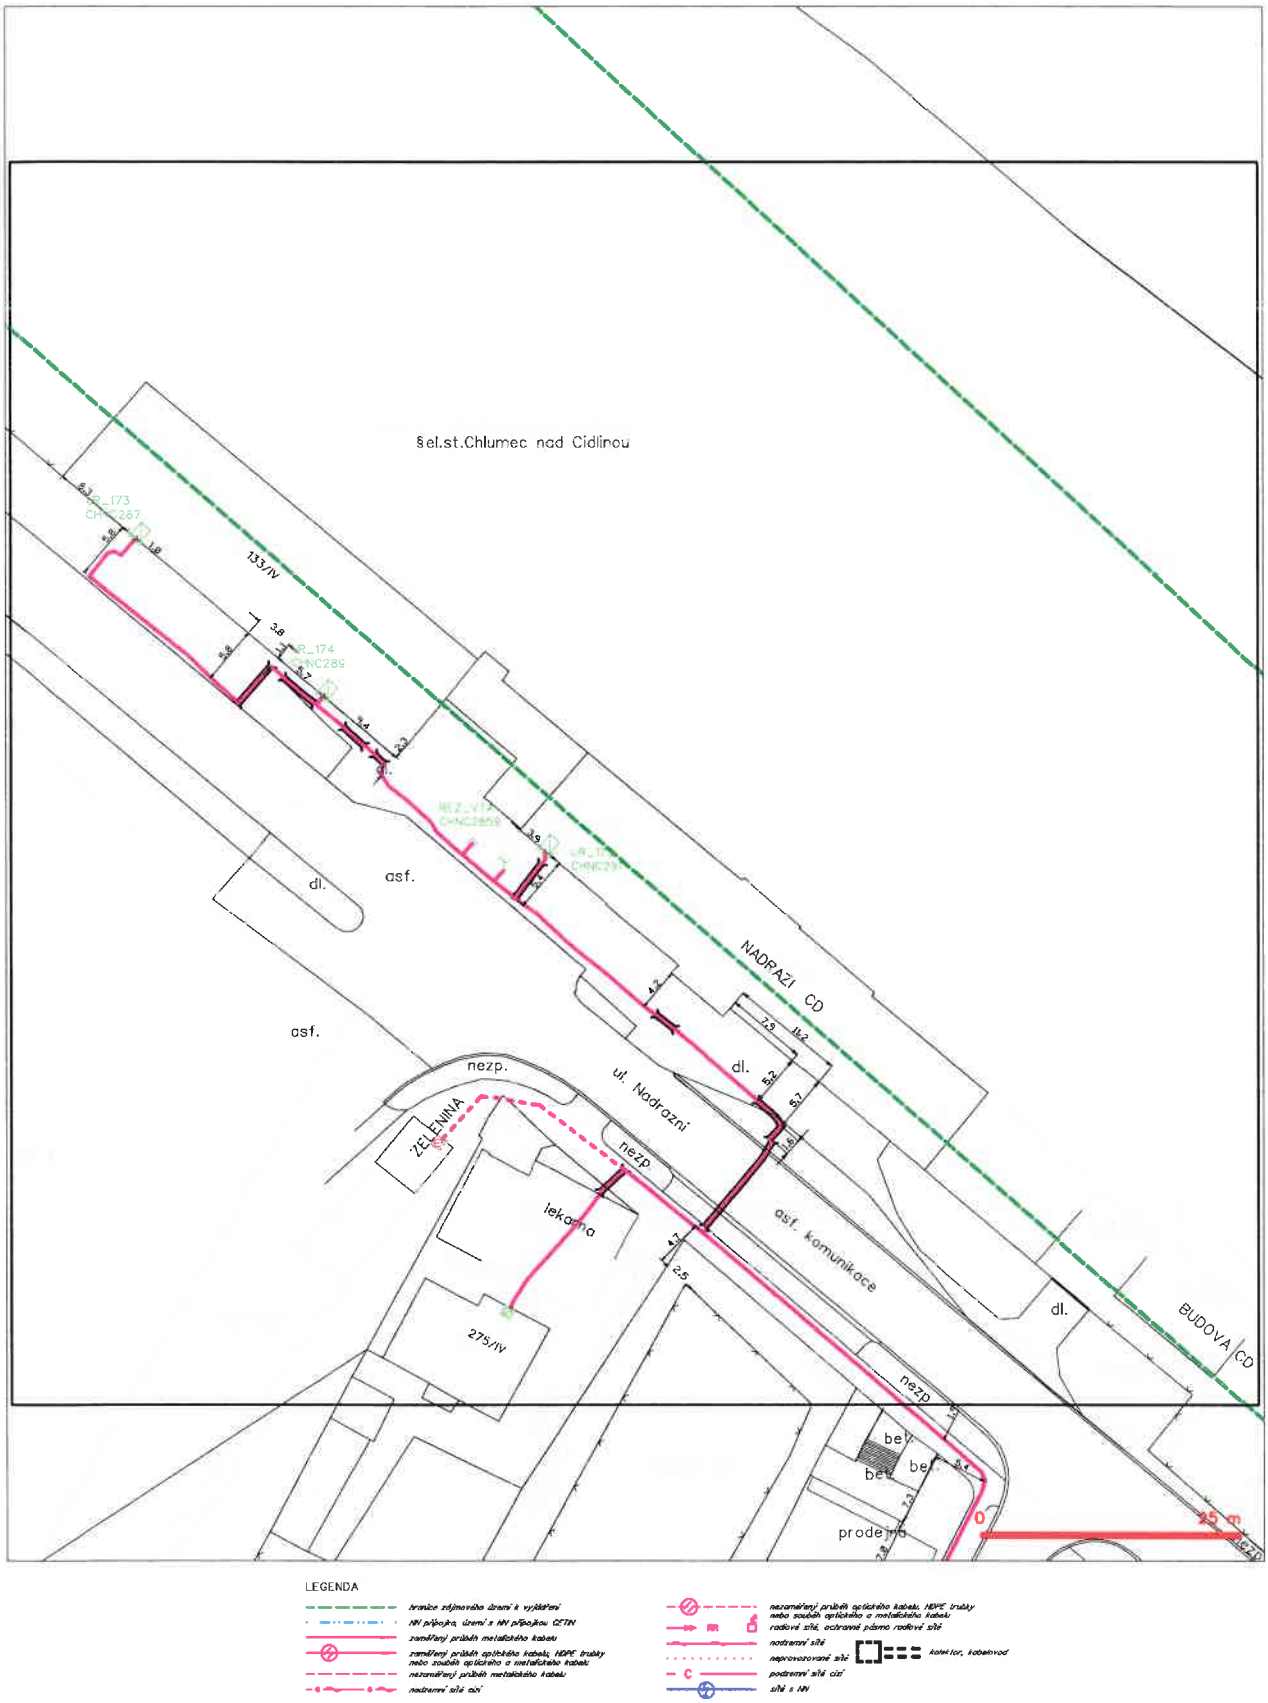

LEGENDA

- hranice zájmového území k vyjádření
- NN přípojka, území s NN přípojkou ČETIN
- zaměřený průběh metalického kabelu
- zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souboje optického a metalického kabelu
- nezaměřený průběh metalického kabelu
- nadzemní síť cizí
- nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souboje optického a metalického kabelu
- radiové sítě, ochranné pásmo radiové sítě
- nadzemní síť
- neprovozované sítě
- kolektor, kabelovod
- podzemní síť cizí
- síť s NN

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-11

LEGENDA

- hranice zájmového území k vyjádření
- NN přípojka, území s NN přípojkou CETIN
- zaměřený průběh metalického kabelu
- zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- nezaměřený průběh metalického kabelu
- nadzemní síť oší
- nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- radiová síť, ochranné pásmo radiové sítě
- nadzemní sítě
- neprovozovaná síť
- podzemní síť oší
- sítě s NN
- kolektor, kabelovod

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-12

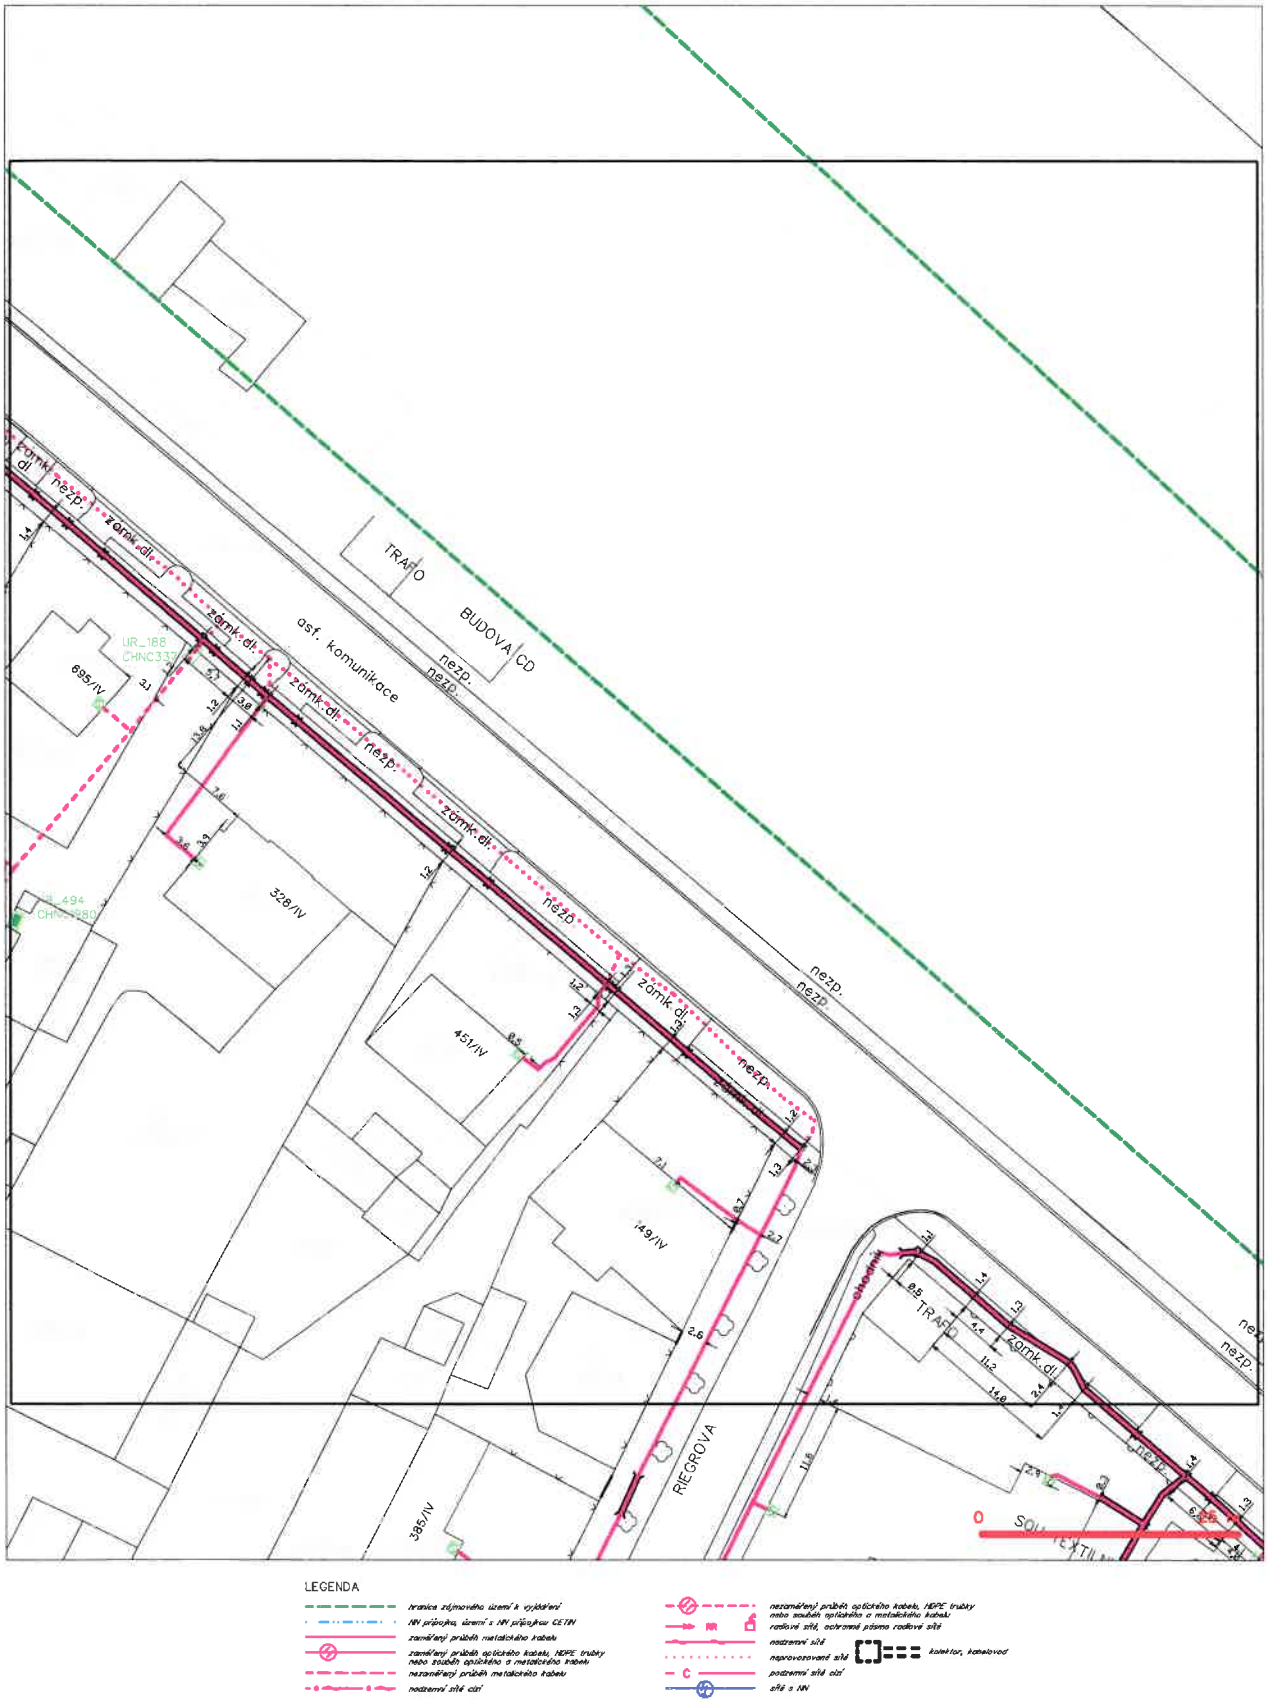

LEGENDA

- trasa zájmového území k vyjádření
- hranice zájmového území s NN přípojkou CETIN
- zaměřený průběh metalického kabelu
- zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo soubě optického a metalického kabelu
- nezaměřený průběh metalického kabelu
- nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo soubě optického a metalického kabelu
- radiové sítě, ochranná pásma radiové sítě
- nadzemní sítě
- neprovozované sítě
- podzemní sítě cizí
- sítě s NN
- kolektor, kabelovod

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-13

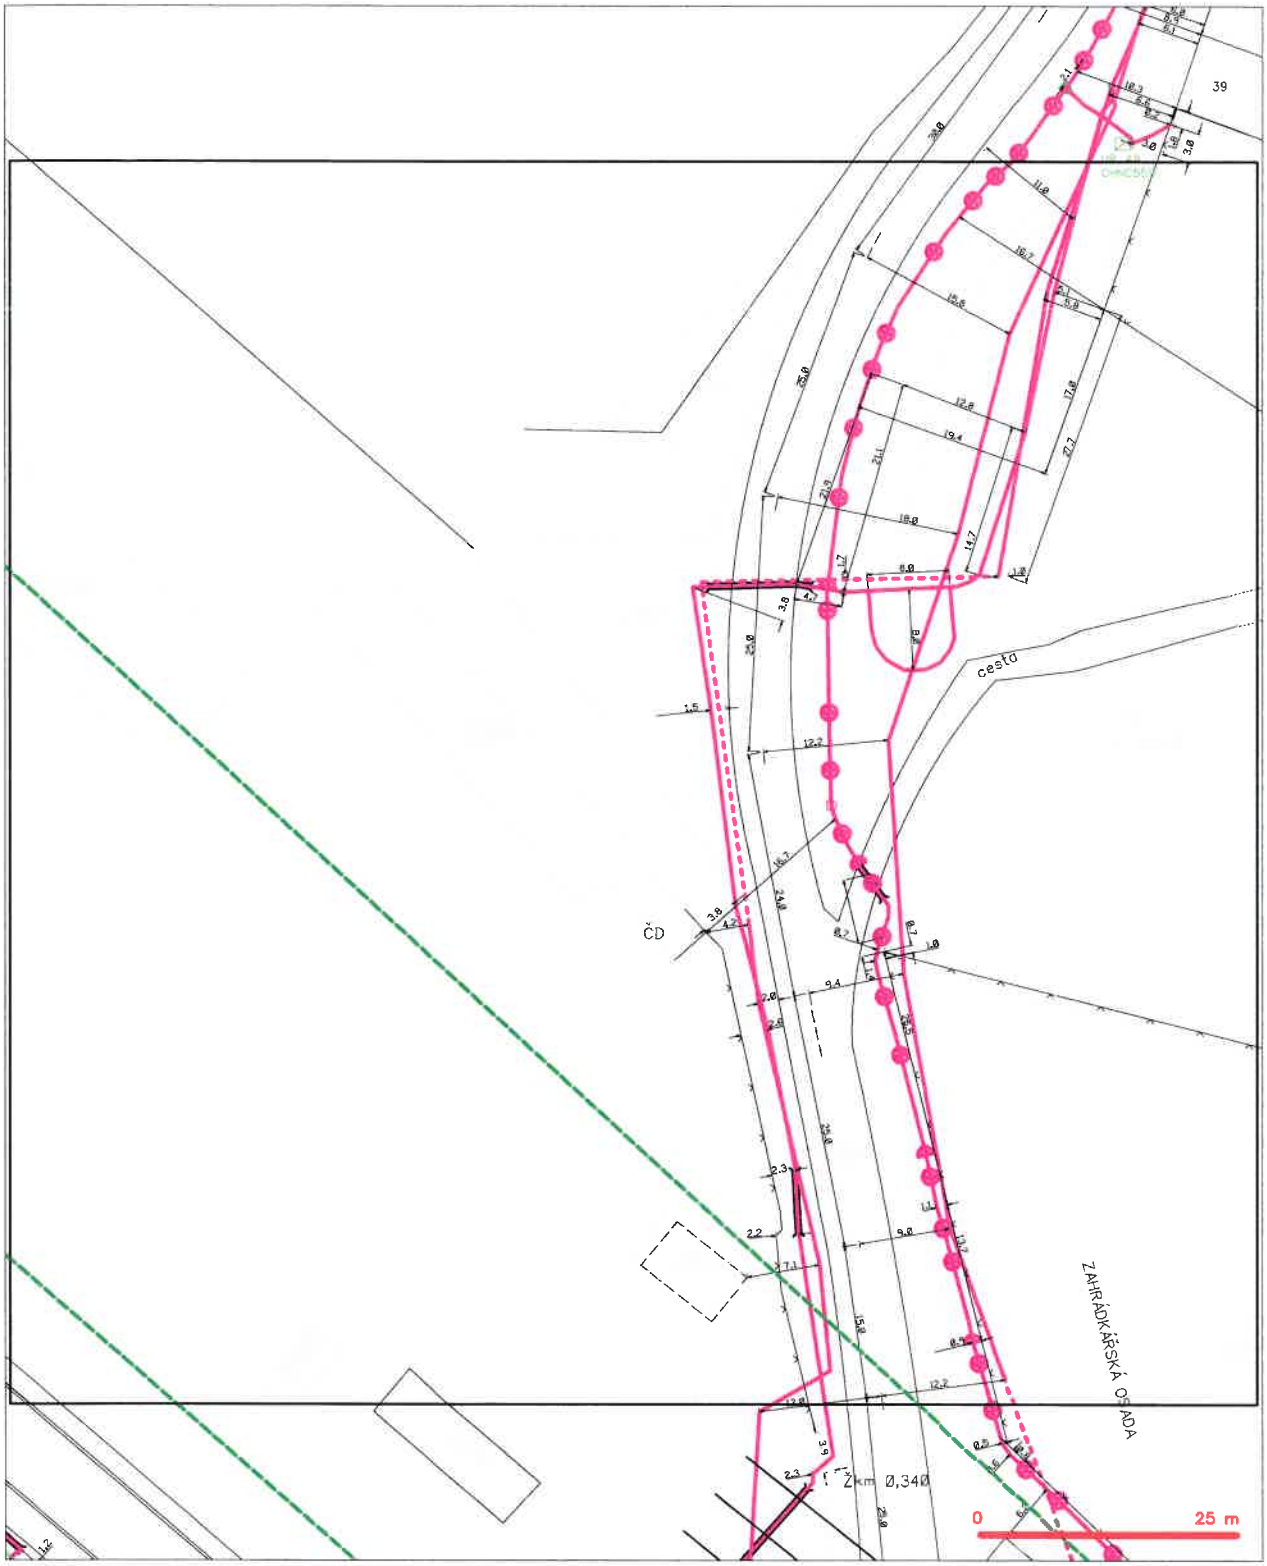

LEGENDA

- hranice zájmového území k vyjádření
- NN přípojka, úsměr s NN přípojkou CETIN
- zaměřený průběh metalického kabelu
- zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- nezaměřený průběh metalického kabelu
- nadzemní sítě cizí
- nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- radiové sítě, ochranné pásmo radiové sítě
- nadzemní sítě
- neprovozované sítě
- podzemní sítě cizí
- sítě s NN
- kolektor, kabelovod

(tiskový formát A3)

Příloha k Vyjádření č.j.: 659184/18

Číslo žádosti: 0118 197 430

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-14

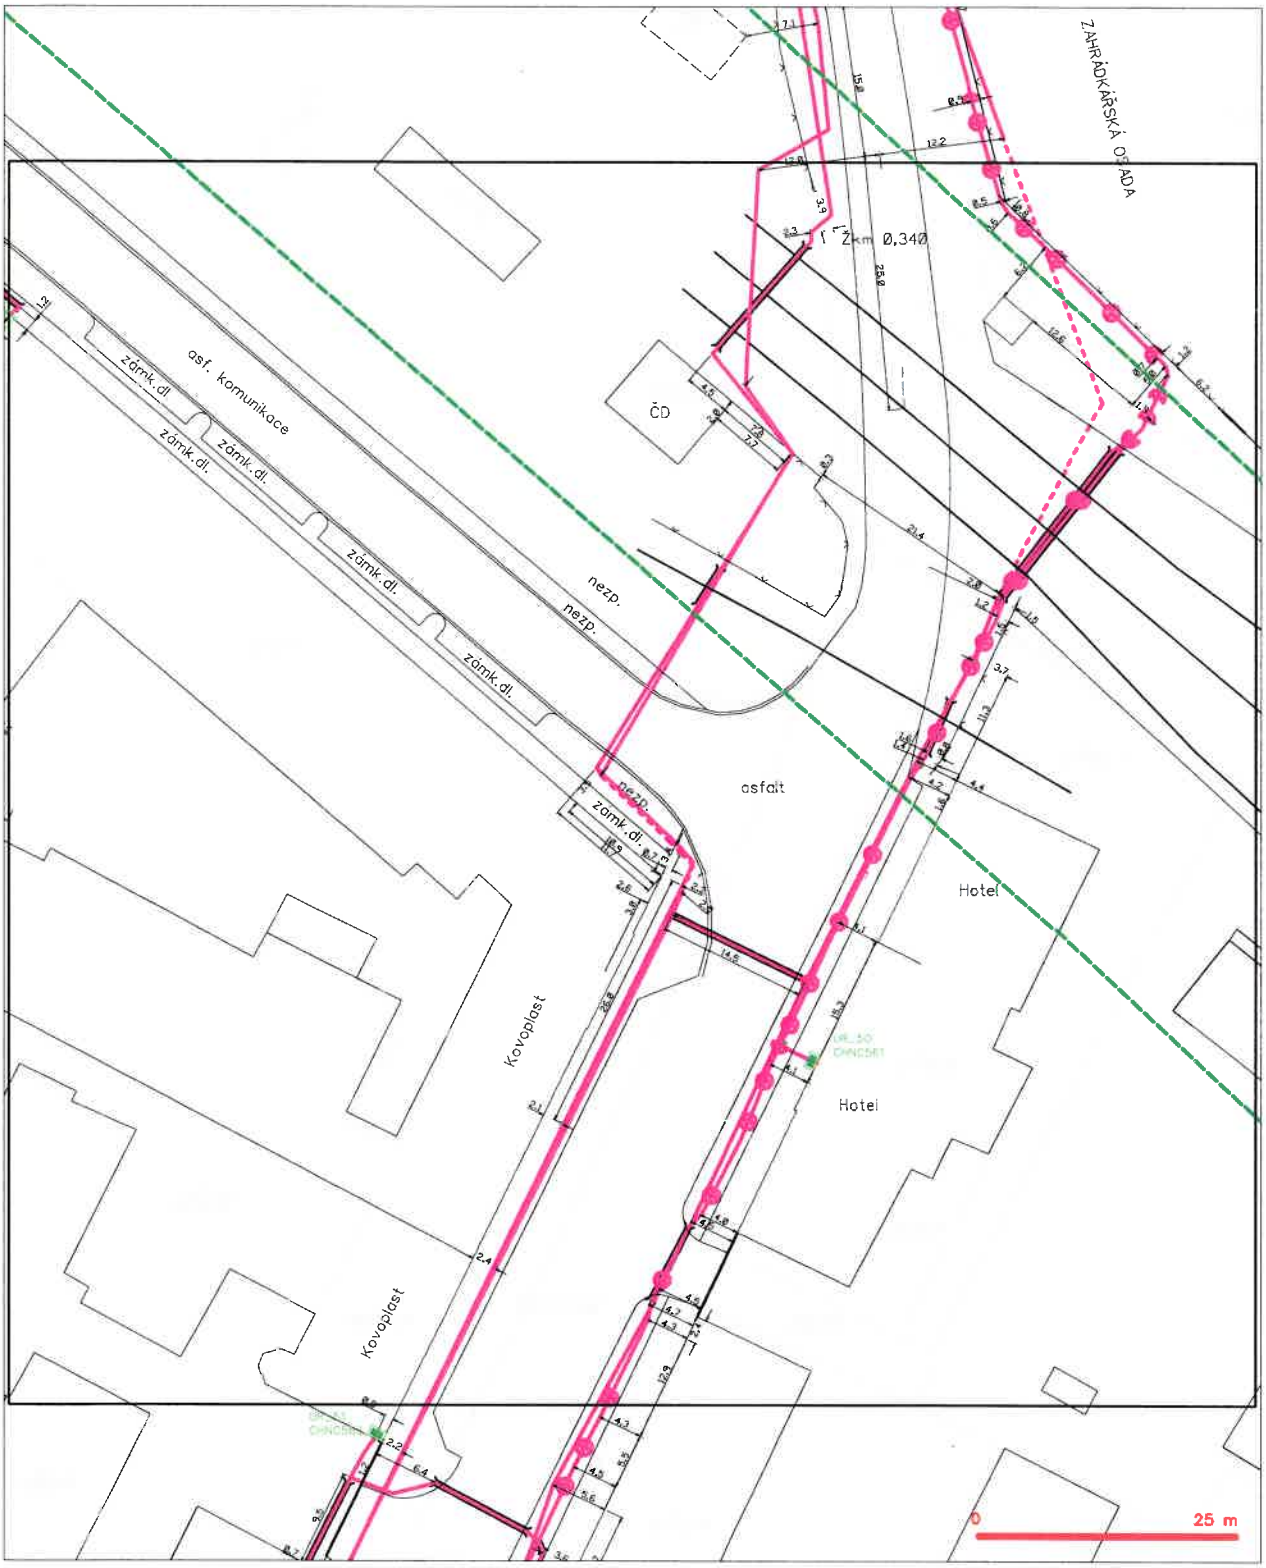

LEGENDA

- hranice zájmového území k vyjádření
- NN přípojka, území s NN přípojkou CETIN
- zaměřený průběh metalického kabelu
- zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo součástí optického a metalického kabelu
- nezaměřený průběh metalického kabelu
- nadzemní sítě cizí
- nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo součástí optického a metalického kabelu
- radiové sítě, ochranné pásmo radiové sítě
- nadzemní sítě
- mapovaná sítě
- podzemní sítě cizí
- sítě s NN
- kolektor, kabelovod

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-15

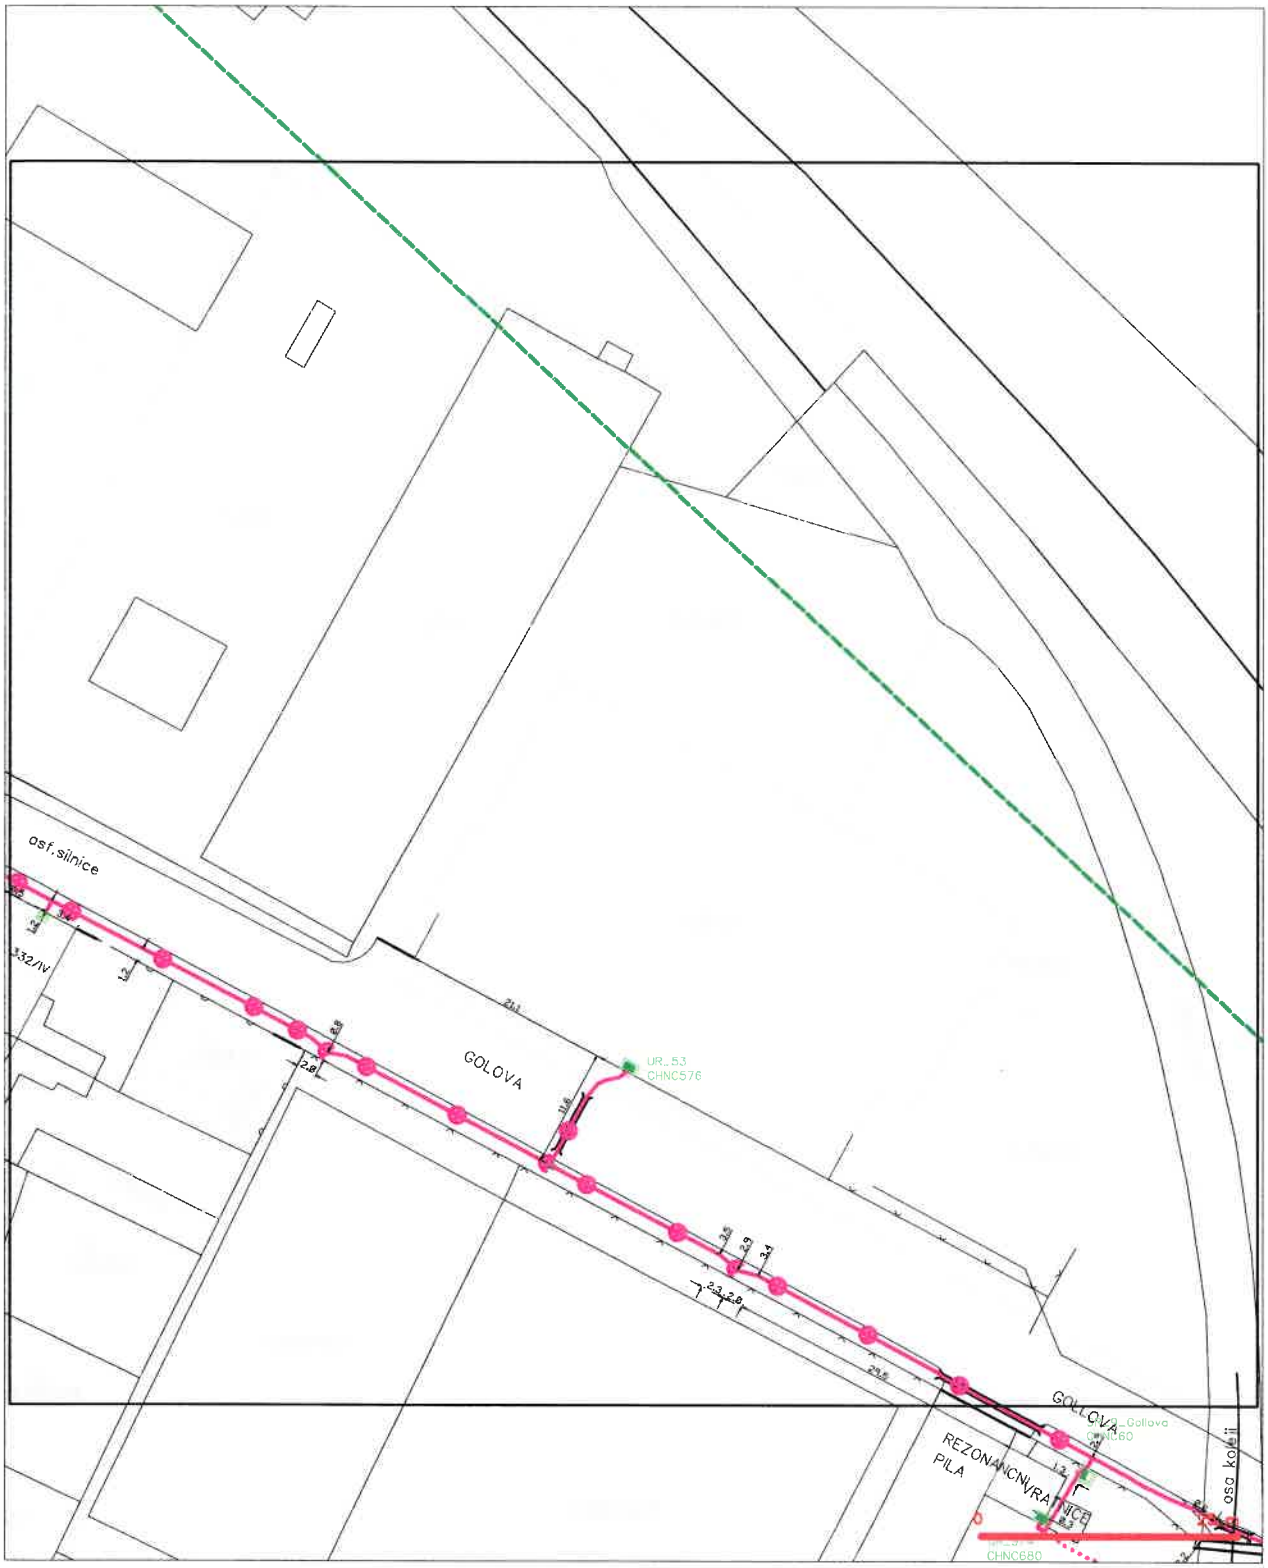

LEGENDA

- hranice zájmového území k vyjádření
- NN přípojka, území s NN přípojkou CETIN
- zaměřený průběh metalického kabelu
- zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- nezaměřený průběh metalického kabelu
- nadzemní sítě cizí
- nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- radiové sítě, ochranné pásmo radiové sítě
- nadzemní sítě
- neprovozované sítě
- podzemní sítě cizí
- sítě s NN
- kolektor, kabelovod

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-16

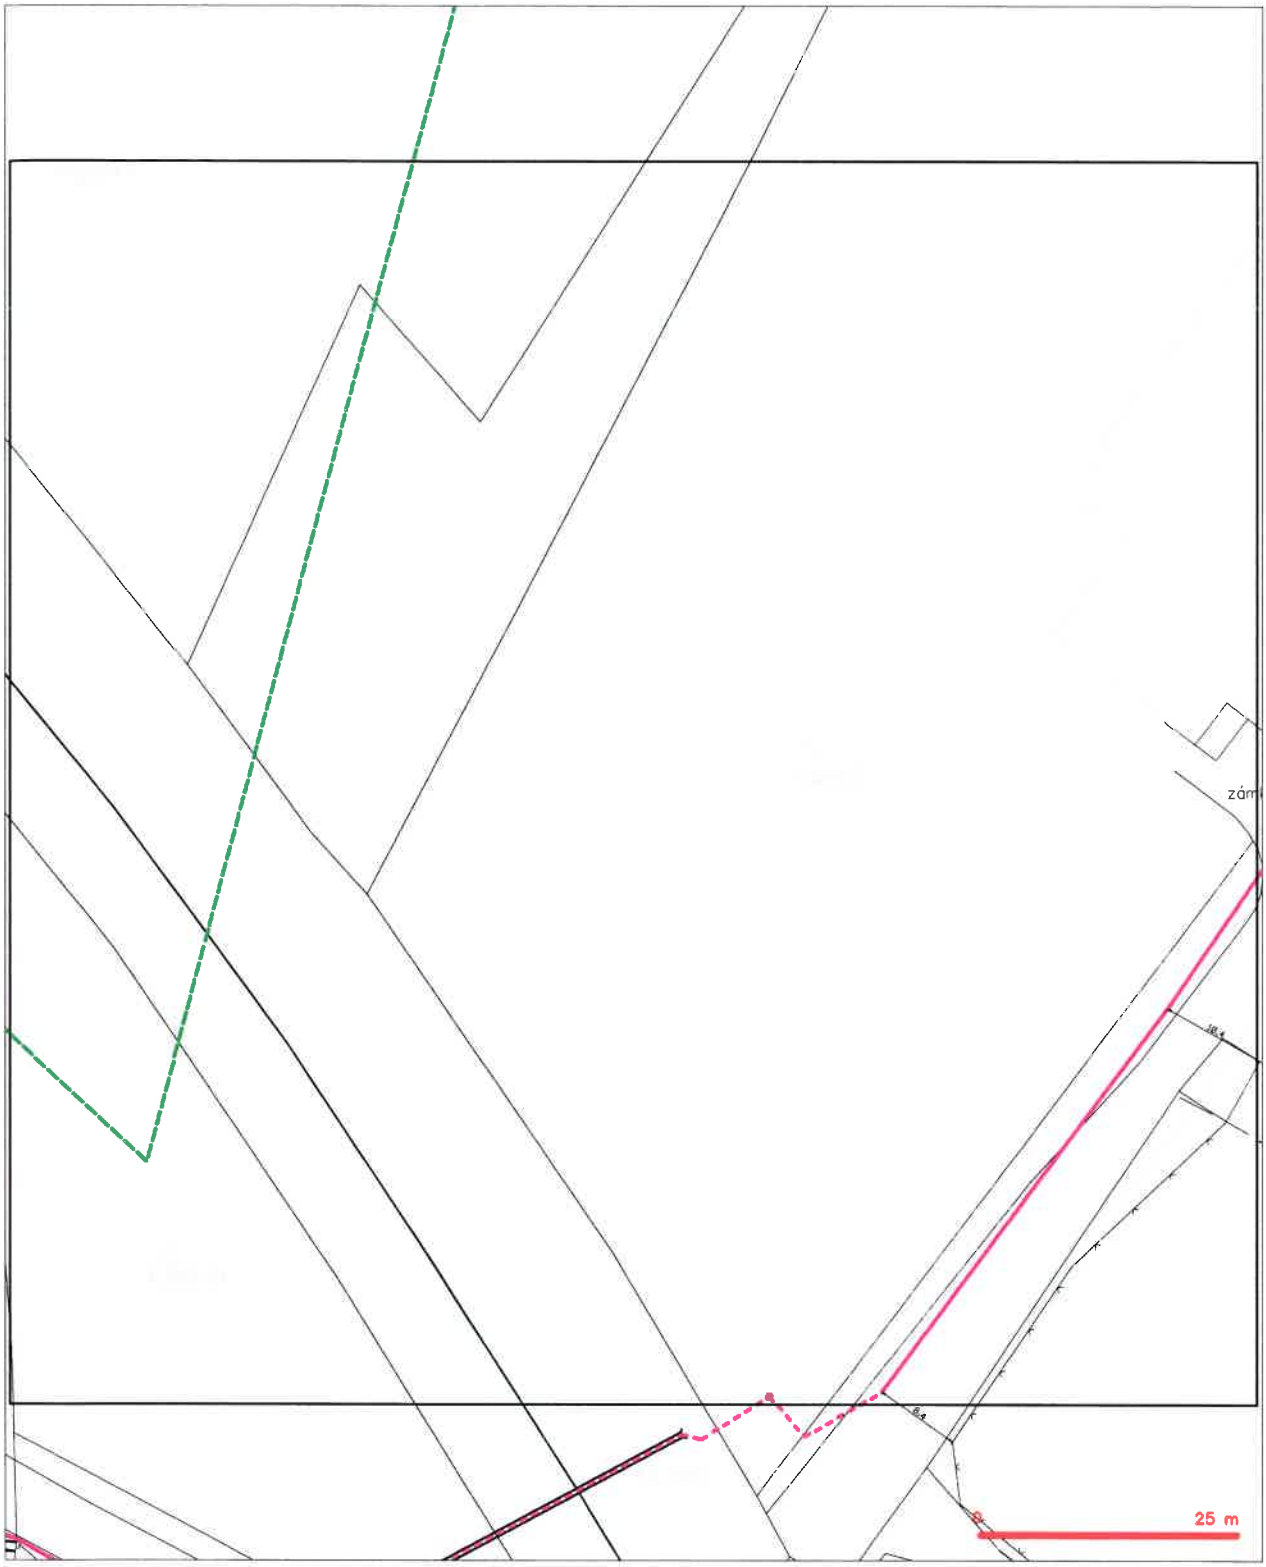

LEGENDA

- hranice zájmového území k vyjádření
- NN přípojka, území s NN přípojkou CETIN
- zaměřený průběh metalického kabelu
- zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- nezaměřený průběh metalického kabelu
- nadzemní síť cizí
- nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- radiové sítě, ochranné pásmo radiové sítě
- nadzemní síť
- neprovozovaná síť
- podzemní síť cizí
- síť s NN
- kolektor, kabelovod

DISTRIBUCE

PRODIN spol. s.r.o.
Jiráskova 169

530 02 Pardubice

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE	NAŠE ZNAČKA	VYŘIZUJE / LINKA	MÍSTO ODESLÁNÍ / DNE
	1099396936	Novák / 800 850 860	Hradec Králové /10.7.2018

Souhlas s umístěním stavby a s prováděním činností v ochranném pásmu elektrického zařízení

Vážená paní, vážený pane,

dovolte nám, abychom reagovali na Vaši žádost ze dne 10.7.2018, ve které nás žádáte o vydání stanoviska ke stavbě a provádění souvisejících činností v ochranném pásmu el. zařízení v našem majetku.

Sdělujeme Vám, že na stavbu ***„Oprava převýšovského zhlaví v žst. Chlumec nad Cidlinou“*** udělujeme souhlas s činností zasahující do ochranného pásma následujícího el. zařízení:

35 kV nadzemní vedení vysokého napětí

Ochranné pásmo vrchního vedení VN je **10 m** na každou stranu od svislé roviny, tvořené krajním vodičem.

PRODIN a.s.	Schválil:
Došlo dne: 12 -07- 2018	
Čj.: 31P0180122Y	

Povoleny činnosti *): 1, 2, 4

***) Legenda povolených činností :**

1 – stavební práce	2 – zemní práce	3 – kácení a prořez
4 - umístění stavby	5 – skladování hořlavin	6 – skladování výbušnin

Podmínky pro umístění staveb a provádění prací v ochranném pásmu ES:

Platnost tohoto souhlasu je vázána na dodržení následujících podmínek:

1. Podmínkou pro zahájení činnosti v ochranném pásmu je platné „Sdělení o existenci energetického zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s.“, v daném zájmovém území tohoto souhlasu a dodržení podmínek uvedených v tomto vyjádření.
2. Souběhy a křižovatky s elektrickými vedeními musí být provedeny v souladu s platnými normami a předpisy, zejména s ČSN EN 50110-1, ČSN EN 50423-3, PNE 33 0000-6 a PNE 33 3301, ČSN EN 50341-3 pro venkovní vedení VN, ČSN 33 2000-5-52 a PNE 34 1050 pro kabelová vedení a ČSN 73 6005 o prostorovém uspořádání sítí technického vybavení.
3. Jakákoliv poškození nebo mimořádné události, způsobené na elektrickém zařízení stavebníkem, musí být neprodleně oznámeny na poruchovou linku 800 850 860 a budou opraveny na náklady viníka. Zahrnutí poškozených míst může být provedeno pouze po souhlasu vydaném naší společností.
4. Umístěním stavby nesmí dojít ke ztížení přístupu našich pracovníků a pracovníků námi pověřených firem k našemu zařízení. Dále musí být umožněn příjezd těžké nákladní techniky.

5. Při realizaci stavby nesmí dojít v žádném případě k nebezpečnému přiblížení osob, věcí, zařízení nebo mechanismů a strojů k živým částem pod napětím tj. musí být dodržena minimální vzdálenost 2 m od vodičů dle ČSN EN 50110-1. V případě, že nebude možné tuto vzdálenost dodržet, je žadatel povinen požádat o vypnutí předmětného vedení.
6. Pracovníci provádějící práce budou prokazatelně poučeni o nebezpečí, které hrozí při nedodržení bezpečnostních předpisů.
7. Ochranné pásmo vedení VN (VVN) bude po celou dobu stavby označeno výstražnou cedulí „ POZOR – ochranné pásmo vedení VN (VVN)" z obou stran možného vjezdu do tohoto pásma.
8. S ohledem k provádění prací v ochranném pásmu upozorňujeme na možnost nebezpečných vlivů od elektrického zařízení. Opatření proti těmto vlivům je na straně zhotovitele výše uvedené stavby. ČEZ Distribuce, a.s. nepřevezme žádnou zodpovědnost za případné škody, které vzniknou stavebníkovi následkem poruchy nebo havárie elektrického zařízení za nepředvídaných okolností nebo nedodržením výše uvedených podmínek.
9. Při případné úpravě povrchu v ochranném pásmu vedení nesmí dojít ke změně výškové nivelety země oproti současnému stavu. Pokud dojde ke změně charakteru terénu, v níž je uloženo kabelové vedení /např. chodník – vozovka/, bude nutno provést hloubkovou přeložku dotčeného kabelového vedení (ČSN 73 6005). V tomto případě je třeba podat Žádost o přeložku zařízení distribuční soustavy.
10. Musí být dodrženy Podmínky pro práce v ochranných pásmech vedení, které jsou k nahlédnutí a ke stažení na internetových stránkách společnosti ČEZ Distribuce, a.s. (www.cezdistribuce.cz)
11. Jakékoliv události mající vliv na provoz předmětných vedení musí být neprodleně oznámeny na poruchovou linku 800 850 860 nebo včas oznámeny naší společnosti.
12. Výjimka z OP se nevztahuje na zařízení ČEZ ICT Services, a.s.

Souhlas s prováděním činností související se zřízením (výstavbou) výše uvedené stavby končí dnem vydání kolaudačního rozhodnutí.

Provozovatel si vyhrazuje právo odvolat souhlas kdykoli, pokud zjistí, že podmínky stanovené v tomto „Souhlasu s umístěním stavby a s prováděním činností v ochranném pásmu elektrického zařízení" nejsou dodrženy. Pokud zjištěné nedostatky nebyly odstraněny ani na základě písemné výzvy ve stanoveném termínu, je žadatel povinen uvést ochranné pásmo do původního stavu a zdržet se provozování jakékoli činnosti, kterou zákon výslovně zakazuje.
Tento souhlas pozbývá platnosti, nebude-li stavba zahájena do 1 roku od udělení souhlasu a netýká se zajištění dodávky elektřiny pro danou stavbu.

S pozdravem

Zdeněk Jirout
Vedoucí oddělení SEM Sítě
ČEZ Distribuce, a. s.

ČD-Telematika

Dopis zn.: e-mail
Ze dne : 2.7.2018

Naše zn.: 07244/2018-O
Vyřizuje.: Rejmont Pavel
Tel.: +420 972 342 226
+420 602 631 694
FAX:
e-mail : pavel.rejmont@cdt.cz
Datum: 9.7.2018

PRODIN a.s.

Bc Kristýna Malinská

Jiráskova 169

530 02 Pardubice

Věc: **Souhrnné stanovisko ČD - Telematika a.s. k existenci komunikačního vedení a zařízení v majetku SŽDC s.o. - divize TÚDC k ZPD.**

Akce: **Oprava převýšovského zhlaví v žst. Chlumec nad Cidlinou.**

Území: V trati Velký Osek - Chlumec nad Cidlinou, oboustranně v žkm 21,897 - 22,700

Vyjádření pozbývá platnosti dne 9.7.2020

Při realizaci výše uvedené akce **DOJDE** ke styku s telekomunikačním vedením a zařízením, která jsou chráněna ochranným pásmem dle §102 zák.č.127/2005 Sb.,o elektronických komunikacích.

Toto vyjádření platí jen pro dokumentaci ověřenou organizací ČD - Telematika a.s. a pro rozsah prací na ní vyznačených.

Zařízení: DK47 (3XV 1,2 + 14DM 0,9 DCKQYPY), 2x MK 10XN 0,8 TCEPKPFLE, MK 5XN 0,8 TCEKES - SŽDC s.o. ve správě ČD-Telematika a.s.

Kniha plánů: Kabelové listy byly předány ve stupni existence sítí

Přílohy: 1x Všeobecné podmínky SŽDC

Upřesnění:

V prostoru stavby je vedena trasa dálkového kabelu DK47 a dále trasy místních kabelů MK. Trasy kabelů budou v přímé kolizi se stavbou v místě křížení vlečkové koleje s trasou MK a v místě křížení koleje č. 5 trasou DK47 + MK. Při realizaci stavby nesmí být kabely poškozeny. V místech přímého dotčení stávajících kabelových tras budou kabely vytyčeny k ověření jejich přesné polohy a hloubky uložení a na místě budou stanoveny konkrétní podmínky ochrany kabelů, vzhledem k charakteru prováděných prací v ochranném pásmu kabelů. Zemní práce budou v ochranném pásmu kabelů prováděny výhradně ručním způsobem.

V případě jakékoliv kolize s kabely ve správě ČD-Telematika a.s. projednejte způsob jejich ochrany s vedoucím okrsku SKS Česká Třebová panem Vlastimilem Dlouhým, kontakt: 602 760 627, e-mail: vlastimil.dlouhy@cdt.cz.

O vytyčení požádejte pracovníky SKS Česká Třebová na základě písemné objednávky.

ČD-Telematika
Servis kabelových sítí Pardubice
skupina ochrany a dokumentace
U Javorky 1728, 560 02 Česká Třebová
DIČ: CZ61459445, Tel.: +420 972 342 226
cdt@cdt.cz, www.cdt.cz
70

ČD - Telematika a.s.
Úsek servis infrastruktury
Vedoucí okrsku
Dlouhý Vlastimil
v.z. Rejmont Pavel

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Technická ústředna dopravní cesty
Malletova 10/2363, 190 00 Praha 9 - Libeň

Všeobecné podmínky pro činnosti na kabelech v majetku Správy železniční dopravní cesty s.o. (ve správě Technické ústředny dopravní cesty)

Schváleno SŽDC – TÚDC č.j.: 4856/2016-SŽDC–TÚDC-ÚATT ze dne: 10. 6. 2016

ČD - Telematika a.s. jako organizace udržující, je na základě smluvního vztahu odpovědna za zajištění provozu, dohledu, servisu a údržby na zařízení telekomunikační infrastruktury Správy železniční dopravní cesty s.o. ve správě Technické ústředny dopravní cesty (dále jen SŽDC)

Stavebník pracující v blízkosti kabelového vedení, nebo manipulující s kabelovým vedením v majetku SŽDC je povinen učinit veškerá potřebná opatření tak, aby nedošlo k poškození nebo zhoršení kvality telekomunikačních vedení a zařízení stavebními pracemi, zejména tím, že zajistí:

- aby projektová dokumentace byla zpracovaná dle platné legislativy. V polohopisných výkresech dokumentace je nutno uvádět železniční kilometry (jestliže se jedná o ochranné pásmo dráhy)
- aby činnosti na majetku SŽDC uvedené již ve stupni dokumentace pro územní řízení byly v souladu s technickými kvalitativními podmínkami staveb státních drah.
- písemné vyrozumění organizaci udržující, o zahájení prací a to nejméně 15 dnů předem
- aby před zahájením zemních prací bylo pracovníky ČD – Telematika a.s. *(kontakty naleznete na **www.cdt.cz**, sekce **O nás – Informace pro stavebníky - Vytyčení trasy telekomunikačního vedení, kontrola na stavbě**)* provedeno vytýčení polohy podzemního telekomunikačního vedení a zařízení přímo ve staveništi (trase),
- prokazatelné seznámení pracovníků, kteří budou provádět práce, s polohou vedení (zařízení),
- upozornění organizace provádějící zemní práce na možnou odchylku uloženého vedení (zařízení) od polohy vyznačené ve výkresové dokumentaci,
- upozornění pracovníků, aby dbali při pracích v těchto místech největší opatrnosti a nepoužívali zde nevhodné nářadí, a také ve vzdálenosti nejméně 1,5m po každé straně vyznačené trasy vedení (zařízení) používali pouze ruční kopání
- řádné zabezpečení odkrytého podzemního telekomunikačního vedení (zařízení) proti poškození, zcizení a řádné zajištění výkopů případně včetně osvětlení,
- odpovídající ochranu kabelů a ochranu kabelové trasy dle platných norem, pokud bude trasa kabelů pojížděna vozidly nebo stavební mechanizací,
- ochranu kabelů v místech, kde kabel vystupuje ze země (vstupy do budov, rozvaděčů, na sloupy, trasy kabelu na mostech a propustech, apod.) a také kabelových vedení a závěrů v objektech
- odpovídající ochranu příslušenství kabelových tras (ochranné a označující prvky, tzn. žlaby, chráničky, HDPE trubky, kabelové označníky, markery, ...)
- aby organizace provádějící zemní práce zhutnila zeminu pod kabelem před jeho zakrytím po vrstvách (záhozem) a vyzvala ČD - Telematika a.s. *(kontakty naleznete na **www.cdt.cz**, sekce **O nás – Informace pro stavebníky - Vytyčení trasy telekomunikačního vedení, kontrola na stavbě**)* k provedení kontroly před zakrytím kabelu, zda není vedení (zařízení) viditelně poškozeno a zda byly dodrženy příslušné normy a stanovené podmínky,
- aby nad kabelovou trasou a v jejím ochranném pásmu byl dodržován zákaz skládek, deponií materiálu, vysazování trvalých porostů a budování zařízení, která by znemožnila přístup ke kabelům. Bez souhlasu správce nesnižovat, ani nezvyšovat vrstvu zeminy nad kabelovou trasou,
- aby při křížení, příp. souběžích podzemních telekomunikačních vedení byla dodržena ČSN 73 6005 „Prostorové uspořádání sítí technického vybavení",
- aby při provádění zemních prací byla dodržena ČSN 73 3050 „Zemní práce" zejména čl.20 a 21, ČSN 33 2160 „ Předpisy pro ochranu sdělovacích vedení a zařízení před nebezpečnými vlivy trojfázových vedení VN,VVN a ZVV a ČSN 33 2000-5-54 „ Uzemnění a ochranné vodiče"
- neprodlené ohlášení každého poškození podzemního telekomunikačního vedení a zařízení organizaci ČD - Telematika a.s (telefonicky HELP DESK: +420 972 110 000)
- ohlášení ukončení stavby organizaci udržující, včetně správce a jeho pozvání ke kolaudačnímu řízení,
- aby při provádění prací byly respektovány podmínky vyplývající ze zákona 127/2005 Sb., O elektronických komunikacích, zákona 266/1994 Sb., Zákon o drahách a zákonu 183/2006 Sb., Stavební zákon včetně platných prováděcích vyhlášek.,
- provedení prací (včetně projektování) na telekomunikačním vedení (zařízení) organizací, jejíž pracovníci provádějící práce mají platné příslušné odborné oprávnění k práci na železničním telekomunikačním zařízení, dle zákona o drahách č.266/1994Sb., „ Podmínky odborné způsobilosti" výše uvedeného zákona a vyhl.č.101/1995 Sb., a příslušných výnosů SŽDC (zejména Předpisem SŽDC Zam 1). Toto (časově omezené) oprávnění lze získat složením příslušné odborné zkoušky u ředitelství SŽDC.
- uzavření „Smlouvy o vynucené překládce podzemního komunikačního vedení" se správcem kabelu (Správa železniční dopravní cesty s.o., Technická ústředna dopravní cesty, Malletova 10/2363, 190 00 Praha 9 – Libeň) v případě kdy je telekomunikační vedení (zařízení) položeno nebo jeho poloha změněna mimo pozemky SŽDC,
- ověření výškového umístění vedení (zařízení) ručně kopanými sondami vhledem k tomu, že správce neodpovídá za změny provedené bez jeho vědomí nad trasou vedení (zařízení)

Nedodržení těchto podmínek je hrubým porušením právní povinnosti podle zákona 127/2005 Sb., O elektronických komunikacích, zákona 266/1994 Sb., Zákon o drahách.

Případné rozpory nebo výjimky z jednotlivých ustanovení řeší správce SŽDC kterým je: Správa železniční dopravní cesty s.o. Technická ústředna dopravní cesty se sídlem Praha 9 - Libeň, Malletova 10/2363.

Název 1: **Oprava převýšovského zhlaví v žst. Chlumec nad Cidlinou** *Název 2:* Vyjádření k PD	
Druh: 5. Stavba dráhy - SDC	*Stupeň stavby::* 0. nespecifikováno
Číslo jednací:	
Přijato: 02.07.2018	*Termín:* 13.07.2018
Stavebník: SŽDC OŘ Hradec Králové, U Fotochemy 259, Hradec Králové *Žadatel:* PRODIN a.s.	
Traťový/definiční úsek:	
Lokalizace:	
Poznámky: *02.07.2018 Staňková Lenka, Ing.:* Žádám o vyjádření k projektové dokumentaci "Oprava převýšovského zhlaví v žst. Chlumec nad Cidlinou". Projekt je uložen na I:/TRANSFER/ST-PD/Chlumec n.C.(pro SŽG I:/TRANSFER_SZG/Chlumec n.C.).	
Informováni:	

Vyjádření odborných správ:

200 SBBH
Souhlasím
Č.j.:

Podepsal Šimůnek Jindřich dne 13.07.2018

200 SNB
Souhlasím
Č.j.:

Podepsal Selimotič Nataša Bc. dne 03.07.2018

400 SSZT HK
Souhlasím
Č.j.:
Nutno splnit podmínky.
Pro opravnou práci ST platí opatření uvedená v ROV.
Odpovědný zaměstnanec SSZT p. Šoufek Jiří, tel. 724 564 835.

/- SSZT Hradec Králové provede z kapacitních důvodů pouze práce související s vypnutím a zapnutím ZZ včetně přezkoušení, s vytyčením kabelových tras a s dozorem.
- Práce související s úpravou venkovních částí zabezpečovacího zařízení, opravou nebo přeložkou kabelů, demontáží a následnou zpětnou montáží přípojných lan ke kolejovým obvodům, k uzemnění a k počítačům náprav včetně nastavení provozních hodnot, zajistí zhotovitel.
- Včas před koncem výluky zhotovitel kontaktuje odpovědného zástupce SSZT ve věci převzetí a zkoušení zařízení. Odpovědný zástupce SSZT Hradec Králové zapne výlukou dotčenou část SZZ do činnosti.
Před ukončením výluky musí být umožněno přezkoušení správné činnosti zabezpečovacího zařízení v souladu s předpisy SŽDC a ustanovení ČSN./

V technické zprávě týkající se úprav kabelových tras ve správě SSZT HK chybí doplnění nově zřízených spojek markery předepsané barvy a typu. Je třeba zapracovat požadavek na doplnění markerů fialové barvy a typu dle hloubky uložení spojek. Součástí měření izolačního odporu spojkovaných kabelů bude i měření kontinuity žil včetně protokolu o jeho výsledku.

Podepsal Vašata Josef, Ing. dne 13.07.2018

500 SEE
Souhlasím
Č.j.:

Podepsal Täuber Adolf, Ing. dne 18.07.2018

600 SMT
Souhlasím
Č.j.:

Podepsal Novák Pavel, Ing. dne 04.07.2018

RSM stavby
RSM zašle projektantovi samostatné vyjádření.

Vyjádření není podepsáno.

SŽG Praha IG
Souhlasím
Č.j.:
Nutno splnit podmínky.
V technické zprávě E-1 na straně 16 je uvedeno, že grafický přehled bodů vytyčovací sítě je součástí výkresů v části E-6. Ten jsem tam však nenalezl. Prosím o jeho doplnění.
Děkuji.
Podepsal Sloupenský Jan Ing. dne 11.07.2018

vyj. č. 34/18/CC/DU

Osvětlení a energetické systémy a.s.
Novodvorská 1010/14 142 00 PRAHA 4
IČ: 25088092 DIČ: CZ25088092
PROVOZOVNA:
Osvětlení a energetické systémy a.s.
divize Přelouč správa VO východní Čechy
Sídlo divize: Ul. Pražská 757 535 01 Přelouč
Tel:/Fax: 602 141 527
http://www.o-es.cz e-mail: pavel.dusek@o-es.cz

Osvětlení a energetické systémy, a.s.

Zápis v Obchodním rejstříku u MS v Praze, oddíl B, číslo vložky 4367

PRODIN, a.s.
Bc. Kristýna Malinská
Jiráskova 169
530 02 Pardubice
e-mail: kristyna.malinska@prodin.cz

VYJÁDŘENÍ O EXISTENCI POZEMNÍHO A NADZEMNÍHO ZAŘÍZENÍ VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ

VĚC: K Vaší dokumentaci na akci:*„ Oprava Převýšovského zhlaví v žst, k.ú. Chlumec nad Cidlinou“*

Vracíme Vám potvrzenou situaci akce: viz výše uvedené, do které byl proveden orientační zákres stávajících vedení veřejného osvětlení.

V současné době **se v místě uvedené stavby nenacházejí sítě veřejného osvětlení** uložené v zemi, v majetku města Chlumec nad Cidlinou a ve správě společnosti Osvětlení a energetické systémy a.s.

Nejbližší zařízení VO je vyznačeno na situaci.

Toto vyjádření platí pro dokumentaci potvrzenou správcem sítě a pro rozsah prací na ní vyznačených uvedených v tomto vyjádření.

Při žádosti o změnu nebo prodloužení územního rozhodnutí (stavebního povolení) je nutné požádat o nové **„Vyjádření o existenci podzemního a nadzemního zařízení veřejného osvětlení“.**

Platnost tohoto vyjádření je 12 měsíců ode dne vydání.

Žádáme příslušný stavební úřad , aby naše podmínky zařadil do územního rozhodnutí, případně stavebního povolení uvedené stavby.

S pozdravem

Vyjádření převzal osobně:
Dne:....19.6.18.....
pí. Malinská

Malinská

Osvětlení a energetické systémy a.s.
Novodvorská 1010/14
142 00 Praha 4
IČ: 25088092 • DIČ: CZ25088092

Pavel Dušek
Osvětlení a energetické systémy a.s.

Přelouč 18.6.2018

Potvrzenou kopii tohoto vyjádření prosím zašlete zpět na adresu OES a.s. – správa VO Přelouč

Osvětlení a energetické systémy a.s.
Novodvorská 1010/14
142 00 Praha 4
IČ: 25088092 • DIČ: CZ25088092

Město
Chlumec nad Cidlinou

Klicperovo náměstí 64, 503 51 Chlumec nad Cidlinou I

Odbor správy majetku a investic

PRODIN a.s.
Bc.Kristýna Malinská
Jiráskova č.p. 169
530 02 Pardubice

Váš dopis zn.:	ISDS-2018/002884	**Počet listů dokumentu:**	1
ze dne:	15.05.2018	**Počet příloh:**	1
		Počet listů příloh:	1

Naše značka	Vyřizuje	Telefon	Datum
CHLNC-2320/18/OSMI 13/2018-Ucl	Ing. Iva Uchytilová	495 703 889	11.06.2018

Vyjádření k existenci sítí

Vážená paní bakalářko,

do zájmového území stavby "Oprava převýšovského zhlaví v žst. Chlumec nad Cidlinou" zasahuje veřejné osvětlení (VO) ve vlastnictví města Chlumec nad Cidlinou a ve správě firmy Osvětlení a energetické systémy a.s.

Obraťte se prosím na pana Duška z této firmy, e-mail: pavel.dusek@o-es.cz, mob. 602141527 pro upřesnění trasy vedení VO a jeho stanovisko správce VO.

S pozdravem

Ing. Iva Uchytilová
vedoucí odboru správy majetku a investic

Digitálně podepsal Ing. Iva Uchytilová
Datum: 11.06.2018 09:42:05 +02:00

Telefon: 495 703 871 IČO: 00268861 e-mail: iva.uchytilova@chlumecnc.cz
Datová schránka: enubzs2 DIČ: CZ00268861 www.chlumecnc.cz

UID: *chluvp18v001tw*

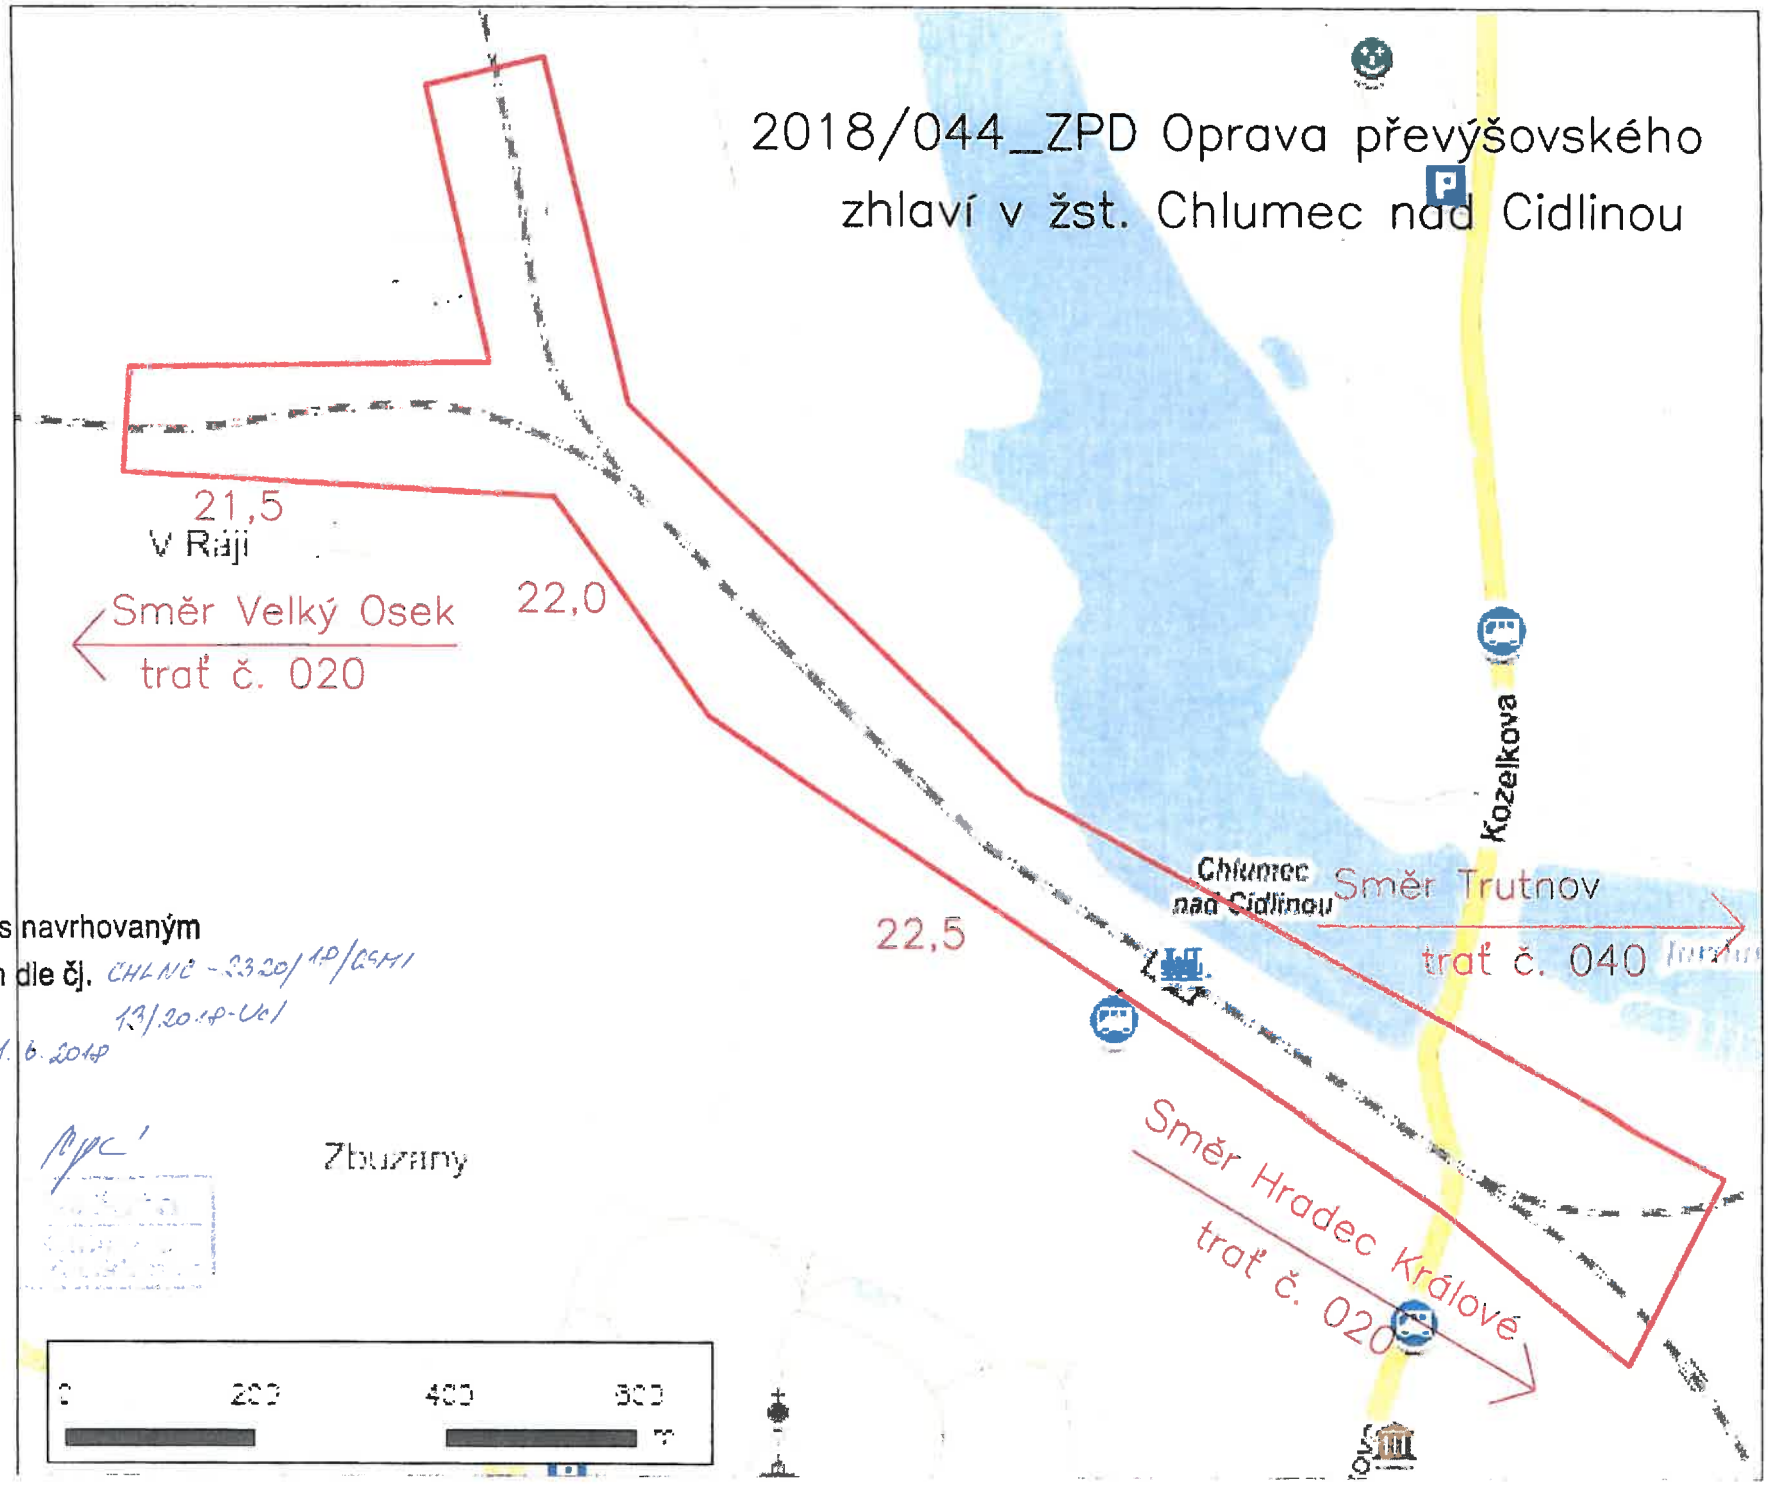

Souhlas s navrhovaným
záměrem dle čj. CHLNC - 2320/1P/OSHI
ze dne 13/2018-UO1
11. 6. 2018

Královéhradecká provozní

PRODIN a.s.
Bc Kristýna Malinská
Jiráskova 169
530 02 Pradubice

Naše značka: 390/TD2-18
Vyřizuje: J. Petráčková – 495 715 253
Dne: 5.6.2018

Akce: **Oprava převýšovského zhlaví v žst. Chlumec nad Cidlinou, k.ú. Chlumec nad Cidlinou - vyjádření z hlediska existence sítí v našem provozování**

Na základě poslané žádosti Vám v příloze zasíláme informativní průběh stávajících sítí pro veřejnou potřebu – vodovodu a kanalizace v provozování Královéhradecké provozní, a.s. v měřítku 1:6000.

Ve Vašem uvedeném zájmovém území se nachází stávající vodovodní řady a kanalizační stoky pro veřejnou potřebu v provozování Královéhradecké provozní, a.s., včetně vodovodních a kanalizačních přípojek (v majetku majitelů napojených nemovitostí) a je nutné jejich polohu respektovat. Trasy uvedených sítí jsou patrné z přiložené situace.

Požadujeme dodržet volné ochranné pásmo vodovodního řadu a kanalizační stoky dle Zákona č.274/2001 Sb.- § 23 a respektovat ČSN 73 60 05.

Tyto podklady nenahrazují vyjádření k projektu pro jakýkoliv stupeň územního, stavebního, případně jiného řízení. Vypracovanou projektovou dokumentaci k výše uvedené akci předložte na Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. k vydání stanoviska.

Toto vyjádření platí 1 rok, tzn. do 5.6.2019.

KRÁLOVÉHRADECKÁ PROVOZNÍ, a.s.
Víta Nejedlého 893
500 03 Hradec Králové

Ing. Pavel Stejskal
vedoucí oddělení technické dokumentace a GIS

Příloha: situace veřejného vodovodu a kanalizace v provozu Královéhradecké provozní, a.s.

Na vědomí: p. Pavel Půš - vedoucí střediska Západ
p. Bc. Radim Dus – vedoucí střediska kanalizace

K.ú. CHLUMEC NAD CIDLINOU - VODOVOD A KANALIZACE V PROVOZOVÁNÍ KRÁLOVÉHRADECKÉ PROVOZNÍ, a.s.

Informativní zákres vodovodu a kanalizace v provozování Královéhradecké provozní, a.s. Tento nemůže nahradit vyjádření a projektovou dokumentaci vlastníků.

Zn.: 610/2018 Datum: 5.6.2018

PLATÍ 1 ROK Podpis:

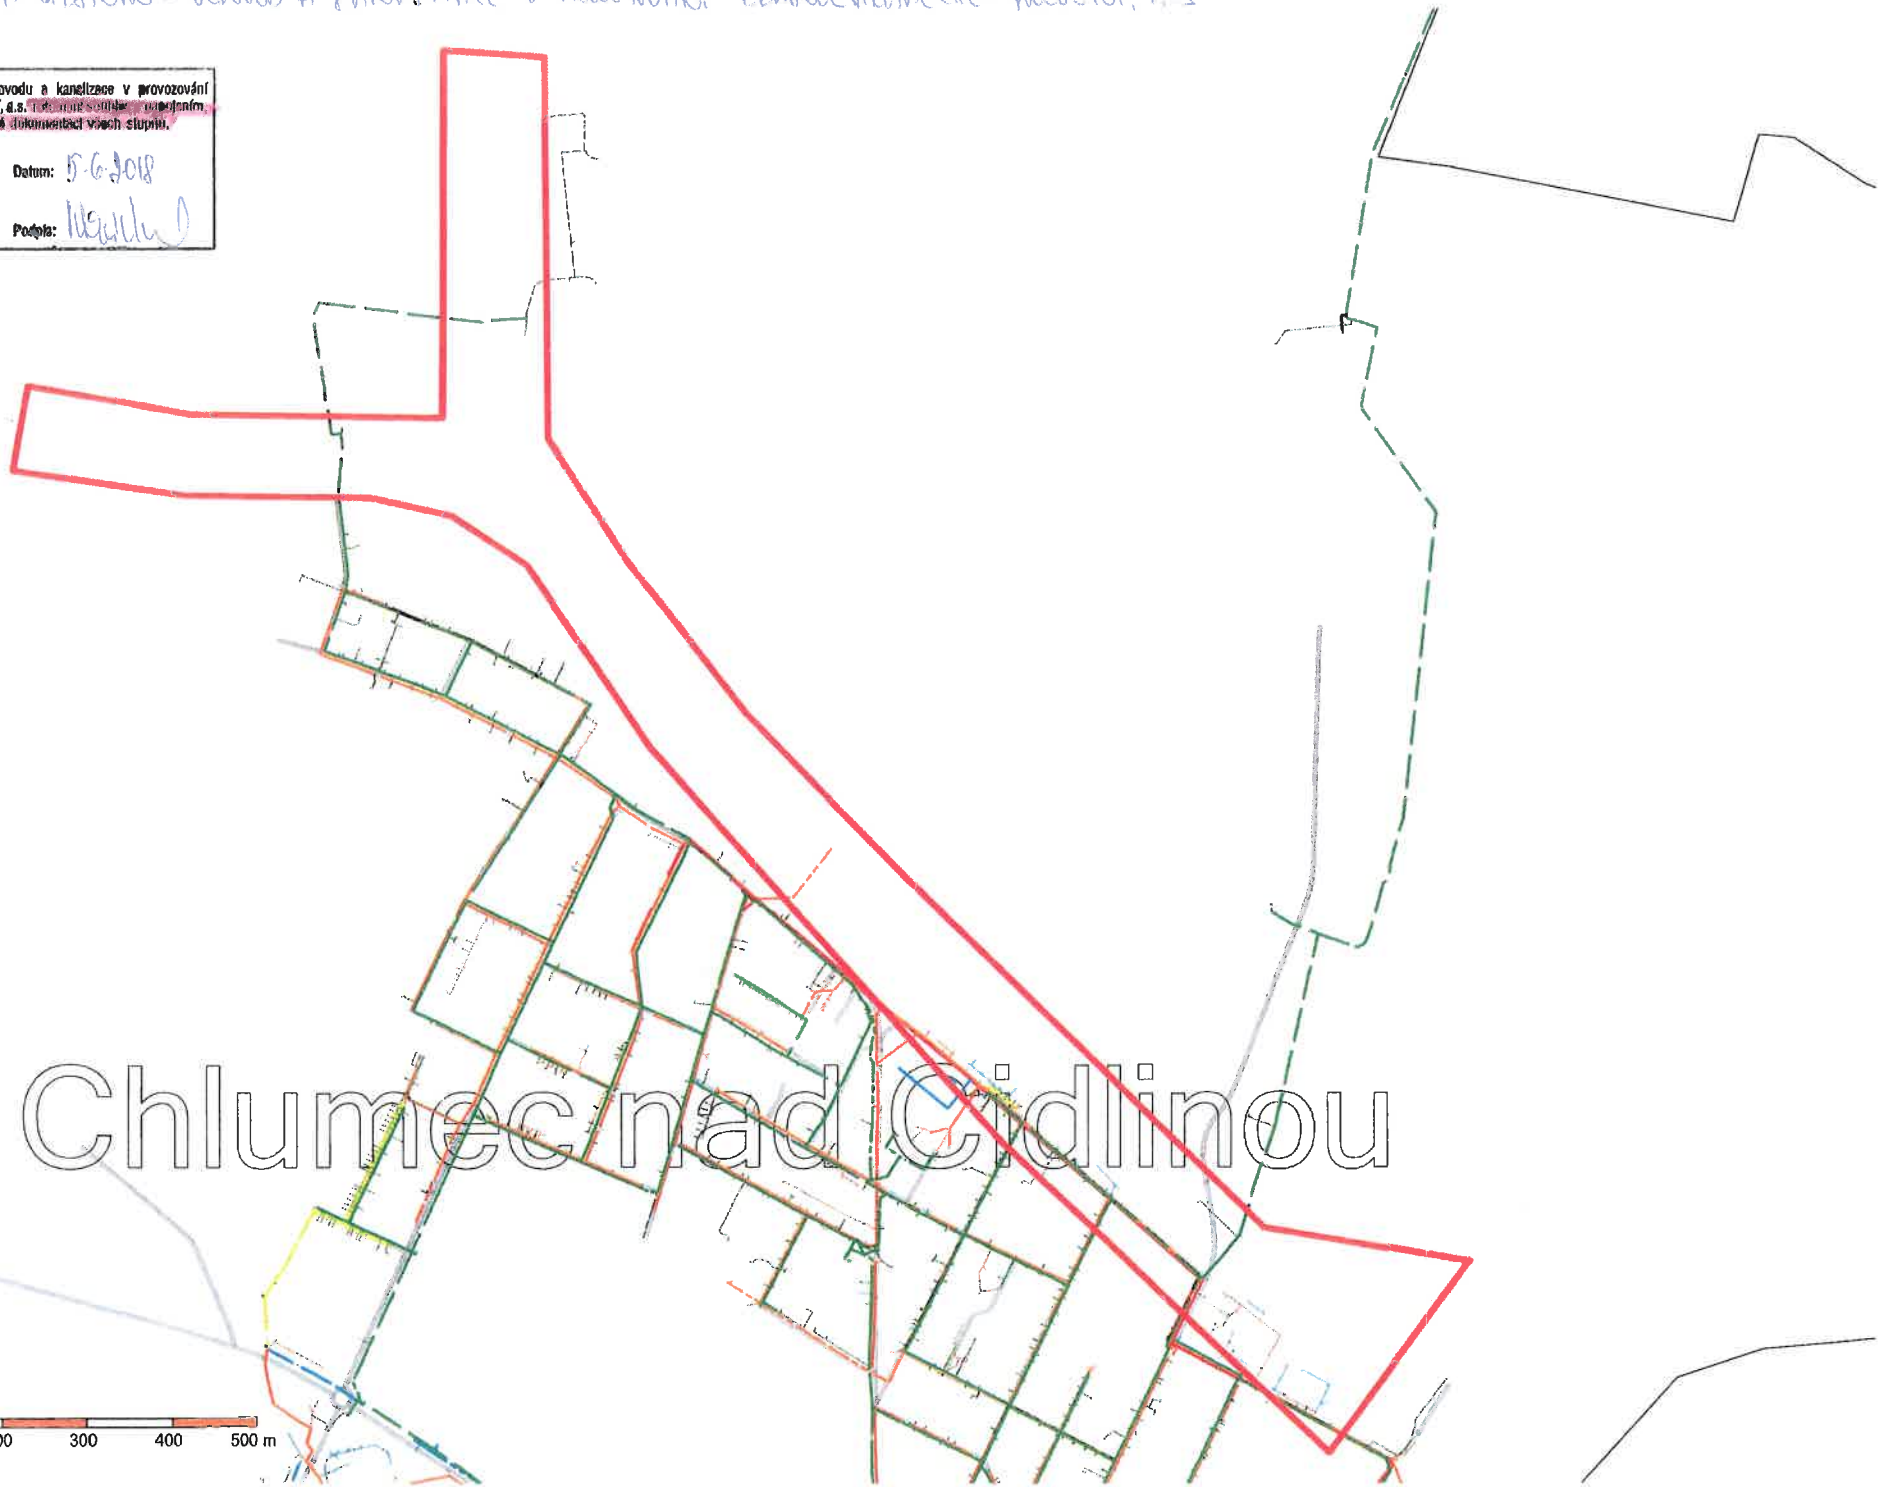

1:6 000

0 100 200 300 400 500 m

Informativní zákres vodovodu a kanalizace v provozování
Královéhradecké provozní, a.s. Toto není zaměřovací podklad,
ani vyjádření k projektové dokumentaci všech stupňů.
Zn.:
Datum: 5 6 2018
Podpis:
1:6 000
0
100
200
300
400
500 m

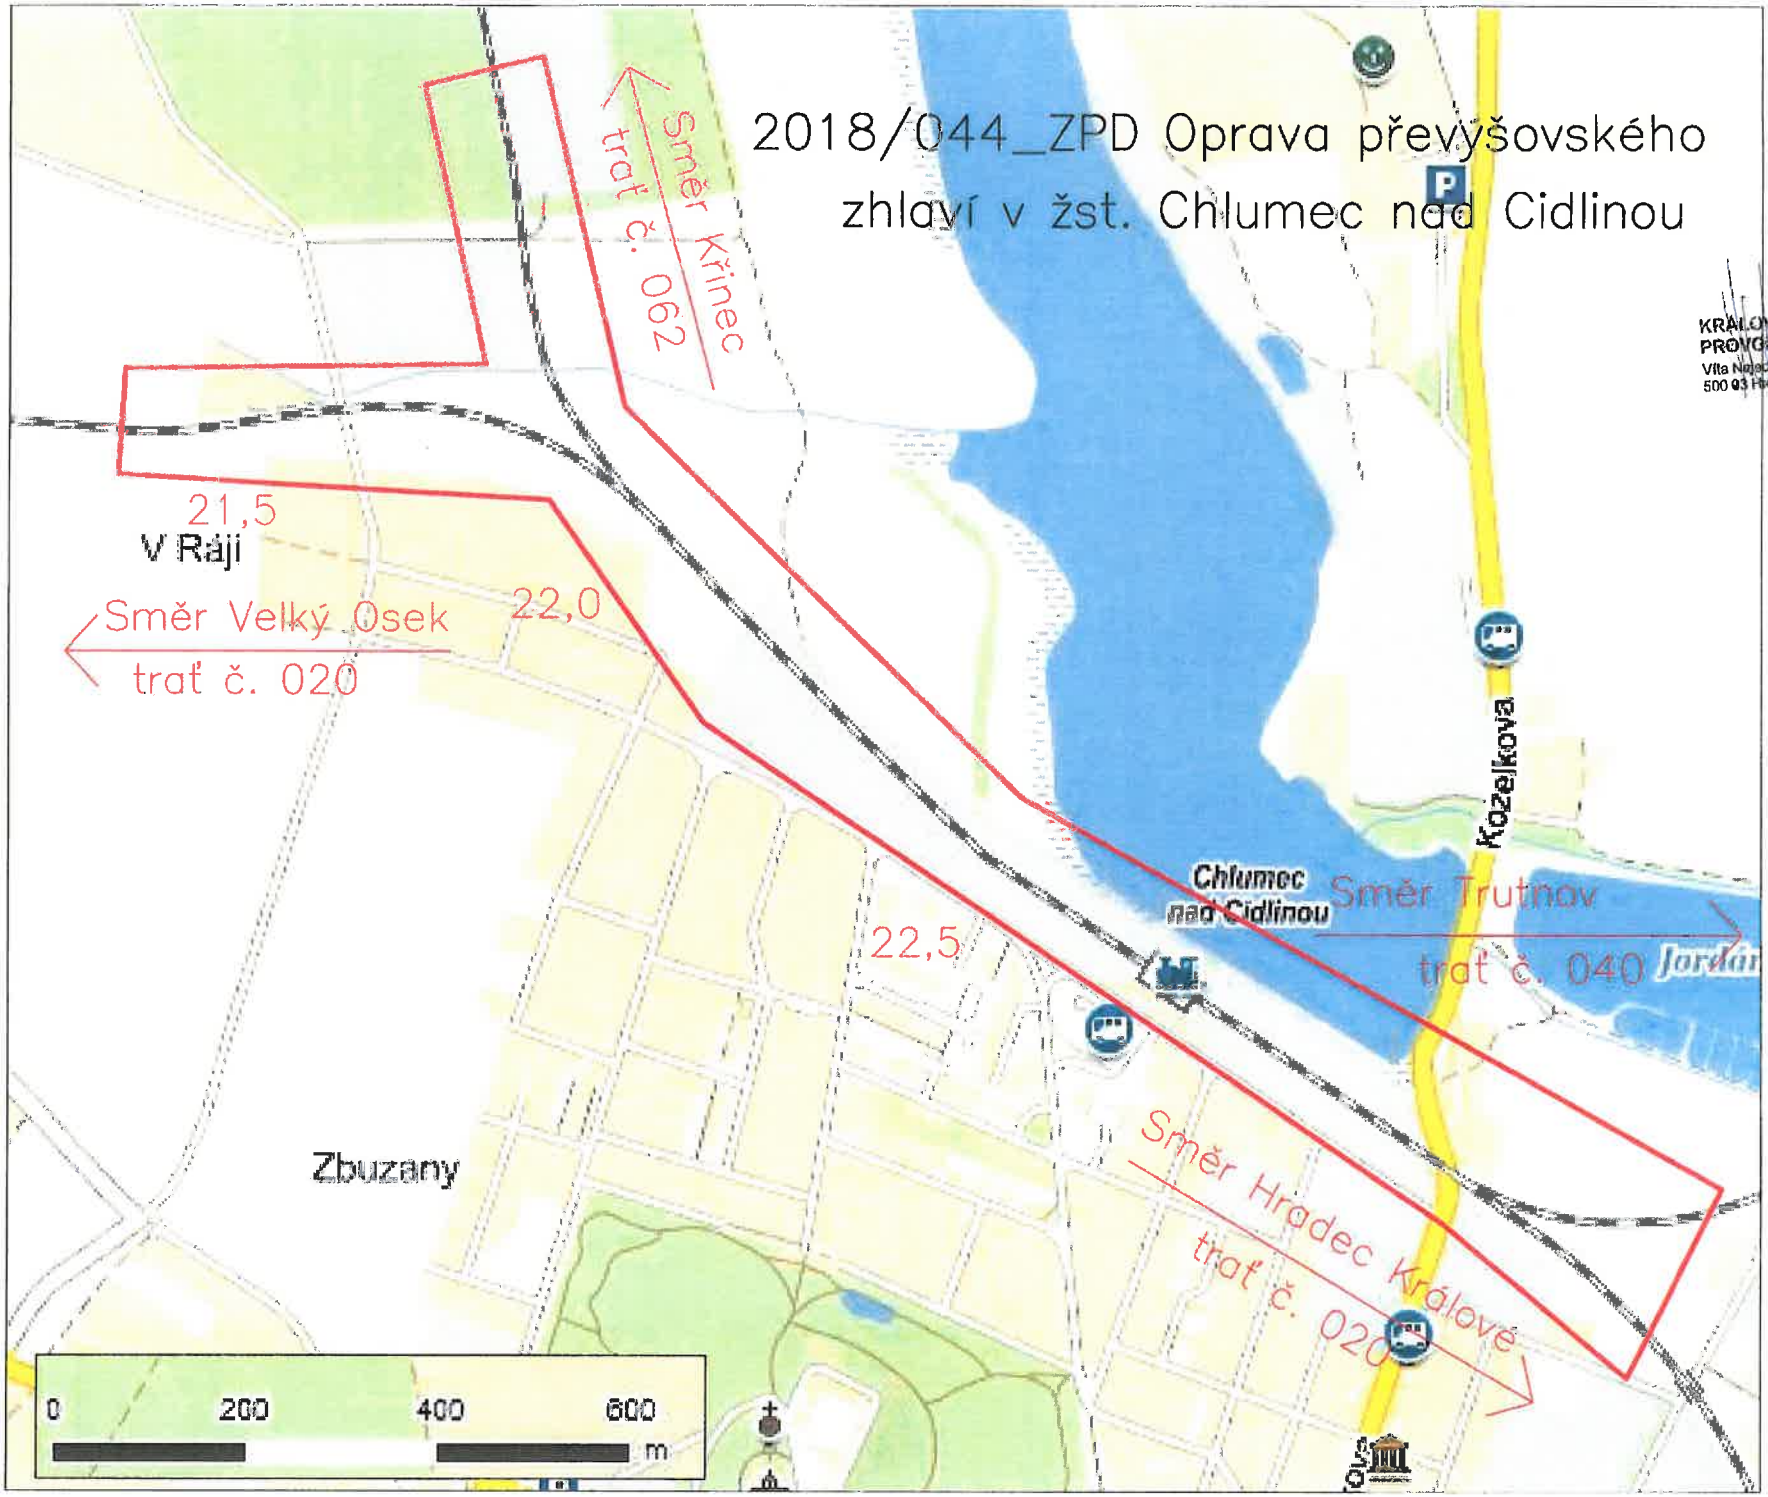
2018/044_ZPD Oprava převýšovského zhlaví v žst. Chlumec nad Cidlinou
Směr Křinec
trať č. 062
21,5
V Ráji
Směr Velký Osek
trať č. 020
22,0
22,5
Chlumec nad Cidlinou
Kozelkova
Směr Trutnov
trať č. 040
Směr Hradec Králové
trať č. 020
Zbuzany
0
200
400
600
m
KRÁLOVÉHRADECKÁ PROVOZNÍ, a.s.

GridServices Člen innogy

PRODIN a.s.
Jiráskova 169
53002 Pardubice

naše značka	vyřizuje	datum
5001721999	Jaroslav Kápička	14.05.2018

Věc:
Oprava převýšovského zhlaví v žst. Chlumec nad Cidlinou

K.ú. - p.č.: Chlumec nad Cidlinou

Stavebník: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace , Dlážděná 1003/7 , 11000 Praha

Účel stanoviska: Informace o výskytu sítí (formát PDF)

GasNet, s.r.o., jako provozovatel distribuční soustavy (PDS) a technické infrastruktury, zastoupený GridServices, s.r.o., vydává toto stanovisko:

Toto stanovisko slouží POUZE JAKO INFORMACE o výskytu plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (dále jen PZ) v zájmovém území vyznačeném v příloze.

V zájmovém území vyznačeném v příloze tohoto stanoviska, nebo jeho blízkosti se NACHÁZÍ provozovaná PZ ve vlastnictví nebo správě GasNet, s.r.o. - viz příloha s informativní polohou PZ a informací v legendě. Upozorňujeme, že se v zájmovém území vyznačeném v příloze tohoto stanoviska mohou nacházet PZ, která jsou ve fázi výstavby a doposud nebyla předána GasNet, s.r.o. k provozování. Taktéž se v zájmovém území mohou nacházet PZ jiných vlastníků či správců, případně i dlouhodobě nefunkční/neprovozovaná PZ bez dostupných informací o jejich poloze a vlastnictví. Tato PZ NEJSOU v příloze vyznačena a nejsou předmětem tohoto stanoviska.

Toto stanovisko LZE použít pro:

- případné upřesnění polohy PZ jeho vytýčením. Vytyčení provede příslušná regionální oblast a to ZDARMA. Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Objednání vytýčení se provádí na portálu Distribuce plynu online: https://dpo.gasnet.cz/zadost-o-vytyceni.

Toto stanovisko NELZE použít pro:

- jednání s orgány státní správy ve věcech územního plánování a stavebního řádu dle zákona č. 183/2006 Sb. v platném znění
- územní řízení, řízení o územním souhlasu, veřejnoprávní smlouvy pro umístění stavby, zjednodušené územní řízení, ohlášení, stavební řízení, společné územní a stavební řízení, veřejnoprávní smlouvu o provedení stavby nebo oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora.
- realizaci stavby a rovněž nenahrazuje stanovisko k dokumentaci stavby.

Pokud chcete využít poskytnuté informace pro zpracování projektové dokumentace, sdělujeme Vám tyto další informace:

1) O poskytnutí polohy stávajících PZ ve správě GasNet, s.r.o. v digitální podobě (dgn,dwg) lze požádat prostřednictvím služby Vektorová data, která je dostupná na https://dpo.gasnet.cz/zadost-o-vektorova-data. Tato služba je určena odborné veřejnosti (projekční firmy) a obcím a krajům (oblast územního plánování).

2) Projektovou dokumentaci, ve které budou zakreslena PZ dle poskytnutých mapových nebo elektronických podkladů, požadujeme předložit k odsouhlasení podáním žádosti na portálu Distribuce plynu online https://dpo.gasnet.cz/zadost-o-stanovisko.

3) Dokumentace bude vypracována ve smyslu stavebního zákona č. 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

GridServices, s.r.o.
Plynárenská 499/1
Zábrdovice
602 00 Brno
T +420532221111
F +420545578571
E info@gridservices.cz
I www.gridservices.cz
IČ: 27935311
DIČ: CZ27935311

Zapsán do obchodního rejstříku:
Krajský soud v Brně
oddíl C, vložka 57165
26.07.2007

Bankovní spojení:
Československá obchodní banka, a.s.
Číslo účtu: 17837923
Kód banky: 0300

4) Pokud v poskytnutých mapových podkladech naleznete informaci o PLÁNOVANÉ STAVBĚ PŘED REALIZACÍ, jedná se o situaci, kdy v zájmovém území nebo v jeho blízkosti se připravuje plynárenská stavba (rekonstrukce, nová výstavba, přeložka). V případě, že se bude jednat o připravovanou investici GasNet, s.r.o., požadujeme Vaši stavbu koordinovat s naším záměrem.

5) Pokud v poskytnutých mapových podkladech naleznete informaci o PROVEDENÉ VÝSTAVBĚ, KTERÁ NENÍ UVEDENA DO PROVOZU, jedná se o situaci, kdy v zájmovém území nebo v jeho blízkosti je vybudováno PZ, které bude v blízké době uvedeno do provozu. Na tato PZ se vztahují ochranná, případně bezpečnostní pásma dle zákona č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Informace o možnosti poskytnutí digitálních dat (dgn,dwg) a podmínky výdeje získáte na adrese: http://www.gasnet.cz/cs/zadost-o-vektorova-data/.

6) Pokud Vaše zájmové území protíná PÁSMO VLIVU ANODOVÉHO UZEMNĚNÍ SKAO, je třeba individuálního posouzení v závislosti na připravované stavbě. V tomto případě kontaktujte techniky odboru externích požadavků zákazníků: Zdeněk Kocourek, Ing. Martin Majkut (zdenek.kocourek@innogy.com, martin.majkut@innogy.com), kteří Vám poskytnou podrobné informace.

7) V případě potřeby dalších informací k poskytnutým mapovým podkladům kontaktujte technika externích požadavků prostřednictvím Kontaktního systému http://www.gasnet.cz/cs/kontaktni-system/ (Stanovisko k existenci sítí a ke stavbě NEplynárenského zařízení).

Plynofikace nemovitosti:

Požadavek na připojení nového odběrného místa nebo technické změny u existujícího odběrného místa musí být projednán prostřednictvím žádosti o připojení k distribuční soustavě. Podrobné informace naleznete na stránkách GasNet, s.r.o. https://www.gasnet.cz/cs/zakaznik/.

V případě, že plánovaná plynofikace vyvolá rozšíření plynovodní sítě (připojení více odběrných míst), musí být toto projednáno s vlastníkem sítě GasNet, s.r.o.. Podrobné informace naleznete na stránkách https://www.gasnet.cz/cs/obec-developer/.

Stanovisko bylo vygenerováno na základě Vaší žádosti automaticky.

Toto stanovisko platí pouze pro území vyznačené v příloze tohoto stanoviska a to 24 měsíců ode dne jeho vydání.

Za správnost a úplnost dokumentace předložené s žádostí včetně jejího souladu s platnými předpisy plně zodpovídá její zpracovatel. Stanovisko nenahrazuje případná další stanoviska k jiným částem stavby.

V případě další korespondence nebo jednání (např. změna stavby) uvádějte naši značku - 5001721999 a datum tohoto stanoviska. Kontakty jsou k dispozici na www.gridservices.cz nebo NONSTOP zákaznická linka 800 11 33 55.

GasNet, s.r.o.
zastoupená společností GridServices, s.r.o., IČ 279 35 311
Jaroslav Kápička
Vedoucí zpracování externích požadavků
Odbor zpracování externích požadavků

Přílohy: Detailní zákres plynárenského zařízení

Příloha: Detailní zákres plynárenského zařízení. Tato příloha je nedílnou součástí stanoviska č. 5001721999 ze dne 14.05.2018.

Provozovatel DS: GasNet, s.r.o.; Stavebník: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace , Dlážděná 1003/7 , 11000 Praha. K.ú.: Chlumec nad Cidlinou.

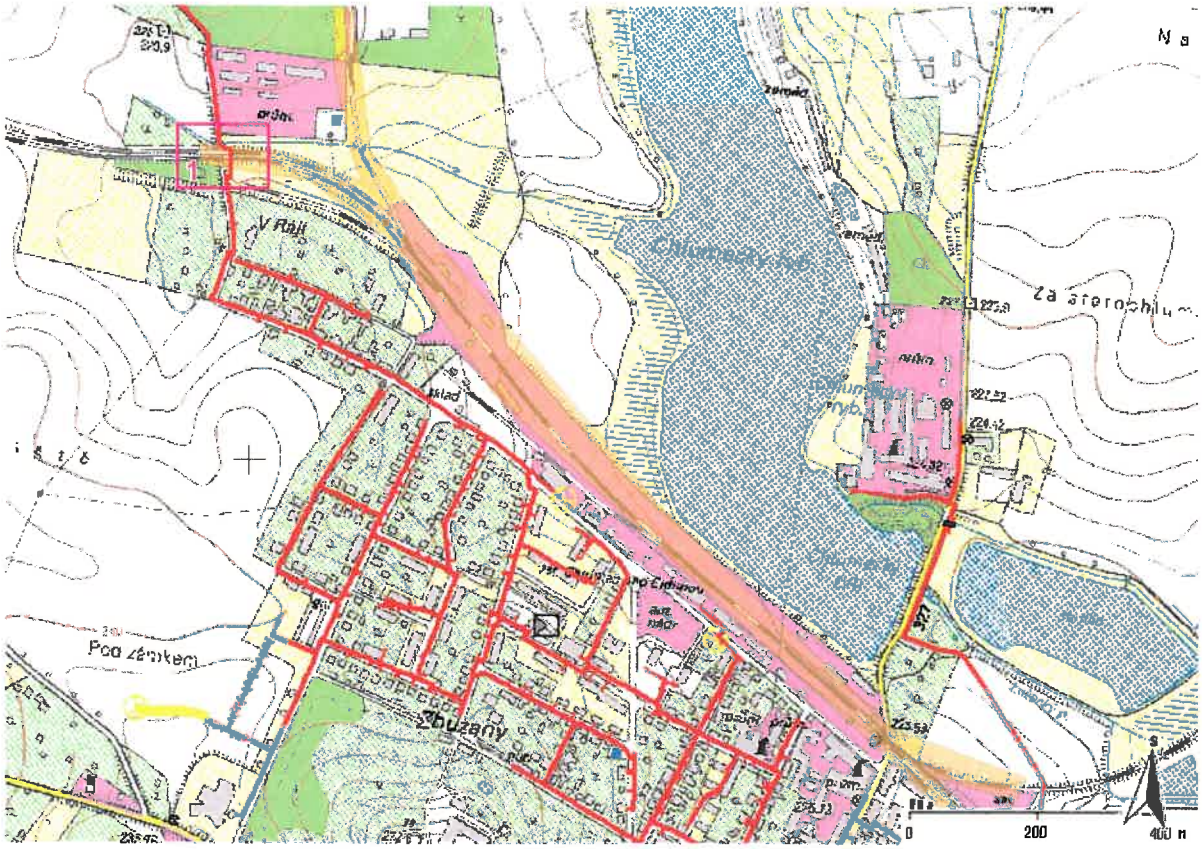

Legenda:

	linie plynovodu
	NTL
	STL
	VTL
	VVTL
	nefunkční
	plánovaná stavba před realizací
	ve výstavbě, neuvedeno do provozu
	regulační stanice
	ochranné zařízení
	kabel
	elektropřípojka
	kabel protikorozní ochrany
	anodové uzemnění
	stanice katodové ochrany
	pásmo vlivu anodového uzemnění SKAO

Příloha: Detailní zákres plynárenského zařízení. Tato příloha je nedílnou součástí stanoviska č. 5001721999 ze dne 14.05.2018.

Provozovatel DS: GasNet, s.r.o.; Stavebník: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace , Dlážděná 1003/7 , 11000 Praha. K.ú.: Chlumec nad Cidlinou.

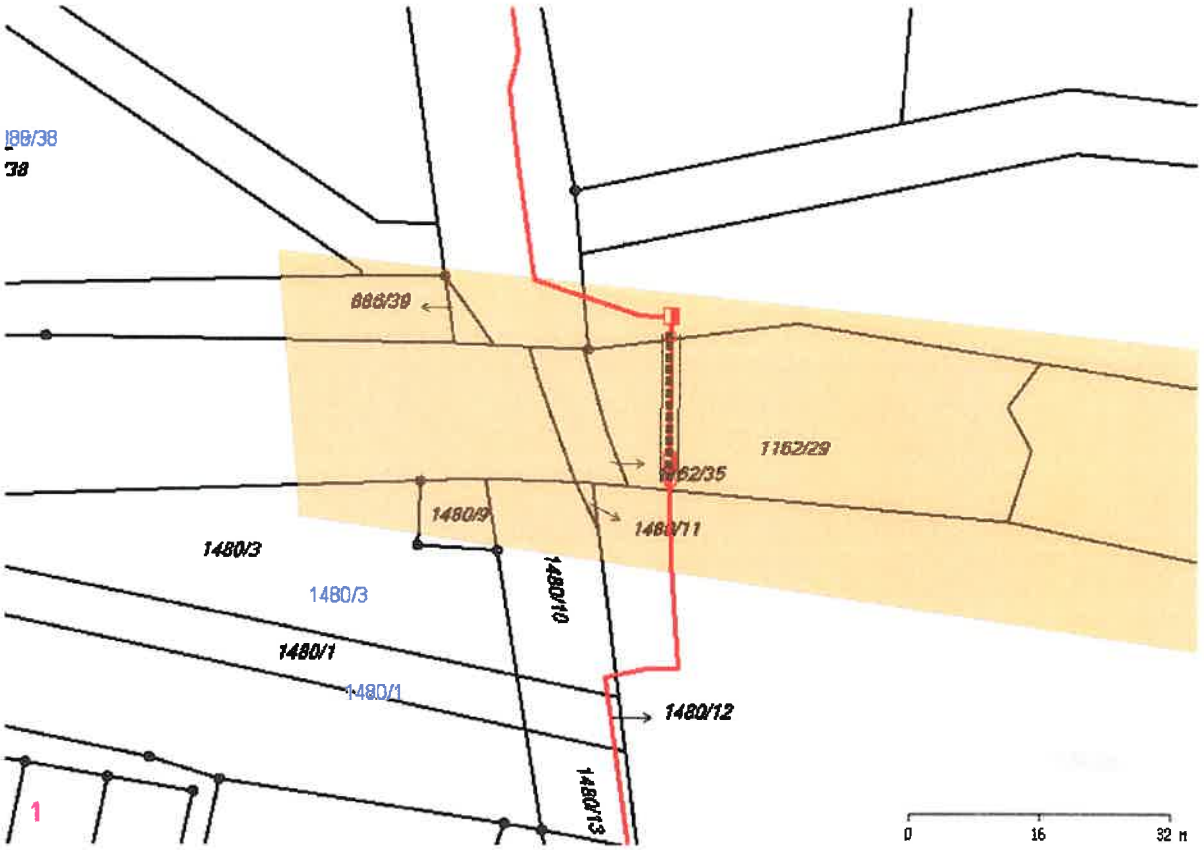

Legenda:

	linie plynovodu
	NTL
	STL
	VTL
	VVTL
	nefunkční
	plánovaná stavba před realizací
	ve výstavbě, neuvedeno do provozu
	regulační stanice
	ochranné zařízení
	kabel
	elektropřípojka
	kabel protikorozní ochrany
	anodové uzemnění
	stanice katodové ochrany
	pásmo vlivu anodového uzemnění SKAO

ŽADATEL
Prodin a.s.

NAŠE ZNAČKA	VYŘIZUJE / LINKA	VYŘÍZENO DNE
0200752148	841 842 843	14.05.2018

Sdělení o existenci komunikačního vedení společnosti Telco Pro Services, a. s.

Název akce: **Oprava převýšovského zhlaví v žst. Chlumec nad Cidlinou**

Účel: **Informativní**

Vážený zákazníku,
dovolujeme si reagovat na Vaši žádost číslo 0200752148 ze dne 14.05.2018, která se týkala sdělení o existenci komunikačního zařízení na Vámi určeném zájmovém území.

Dle vědomí společnosti Telco Pro Services, a. s., se na Vámi vymezeném zájmovém území:
nenachází komunikační zařízení v majetku společnosti Telco Pro Services, a. s.

Zároveň si Vás dovolujeme upozornit, že není vyloučeno, že se ve Vámi vymezeném zájmovém území nachází jiné zařízení, které není v majetku společnosti Telco Pro Services, a. s.

Toto sdělení je platné do 14.05.2019.

V souvislosti s výše uvedeným si Vás dovolujeme upozornit, že sdělení o existenci či neexistenci sítí představuje skutečnosti tvořící obchodní tajemství společnosti Telco Pro Services, a. s. Poskytnuté informace jsou dále také důvěrnými informacemi společnosti Telco Pro Services, a. s. Z výše uvedených důvodů si Vás proto společnost Telco Pro Services, a. s., dovoluje upozornit, že s poskytnutými informacemi je potřeba nakládat dle platných právních předpisů, v opačném případě se vystavujete postihu ve smyslu platné právní úpravy. V této souvislosti si Vás dovolujeme rovněž upozornit, že požadované informace nesmí být předány, sděleny, využity, zpřístupněny, či jiným způsobem postoupeny na jakoukoli třetí osobu bez předchozího prokazatelného souhlasu společnosti Telco Pro Services, a. s. Informace o existenci sítí mohou být využity pouze pro účel, pro který byly vyžádány.

S pozdravem

Telco Pro Services, a. s.
Duhová 1531/3
140 00 Praha 4
IČ: 291 48 278
(16)

Jiří Cimpel

Telco Pro Services, a. s.

Přílohy

Situační výkres zájmového území

Platí pouze se sdělením číslo 0200752148.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres zájmového území

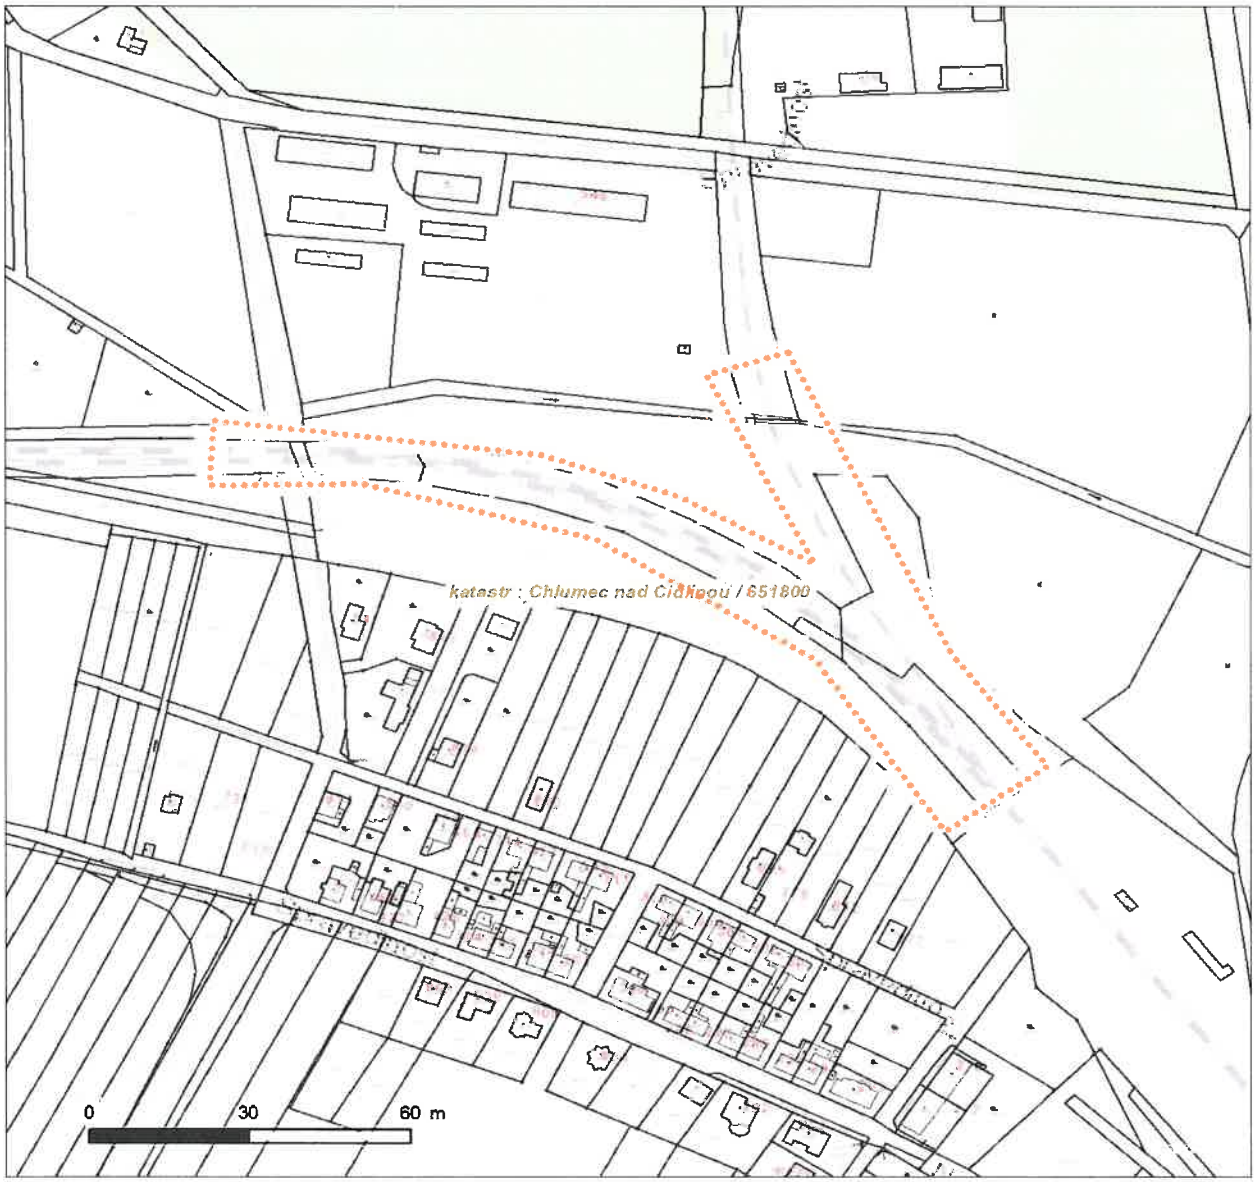

LEGENDA

- Nadzemní optické vedení
- Podzemní optické vedení
- Nadzemní metalické vedení
- Podzemní metalické vedení
- Radioreléový spoj vzduch
- Zájmové území
- Hranice katastrálního území

ŽADATEL
Prodin a.s.

NAŠE ZNAČKA	VYŘIZUJE / LINKA	VYŘÍZENO DNE
0200752158	841 842 843	14.05.2018

Sdělení o existenci komunikačního vedení společnosti Telco Pro Services, a. s.

Název akce: **Oprava převýšovského zhlaví v žst. Chlumec nad Cidlinou**

Účel: **Informativní**

Vážený zákazníku,
dovolujeme si reagovat na Vaši žádost číslo 0200752158 ze dne 14.05.2018, která se týkala sdělení o existenci komunikačního zařízení na Vámi určeném zájmovém území.

Dle vědomí společnosti Telco Pro Services, a. s., se na Vámi vymezeném zájmovém území:
nenachází komunikační zařízení v majetku společnosti Telco Pro Services, a. s.

Zároveň si Vás dovolujeme upozornit, že není vyloučeno, že se ve Vámi vymezeném zájmovém území nachází jiné zařízení, které není v majetku společnosti Telco Pro Services, a. s.

Toto sdělení je platné do 14.05.2019.

V souvislosti s výše uvedeným si Vás dovolujeme upozornit, že sdělení o existenci či neexistenci sítí představuje skutečnosti tvořící obchodní tajemství společnosti Telco Pro Services, a. s. Poskytnuté informace jsou dále také důvěrnými informacemi společnosti Telco Pro Services, a. s. Z výše uvedených důvodů si Vás proto společnost Telco Pro Services, a. s., dovoluje upozornit, že s poskytnutými informacemi je potřeba nakládat dle platných právních předpisů, v opačném případě se vystavujete postihu ve smyslu platné právní úpravy. V této souvislosti si Vás dovolujeme rovněž upozornit, že požadované informace nesmí být předány, sděleny, využity, zpřístupněny, či jiným způsobem postoupeny na jakoukoli třetí osobu bez předchozího prokazatelného souhlasu společnosti Telco Pro Services, a. s. Informace o existenci sítí mohou být využity pouze pro účel, pro který byly vyžádány.

S pozdravem

Telco Pro Services, a. s.
Duhová 1531/3
140 00 Praha 4
IČ: 291 48 278
(16)

Jiří Cimpel

Telco Pro Services, a. s.

Přílohy

Situační výkres zájmového území

Platí pouze se sdělením číslo 0200752154.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres zájmového území

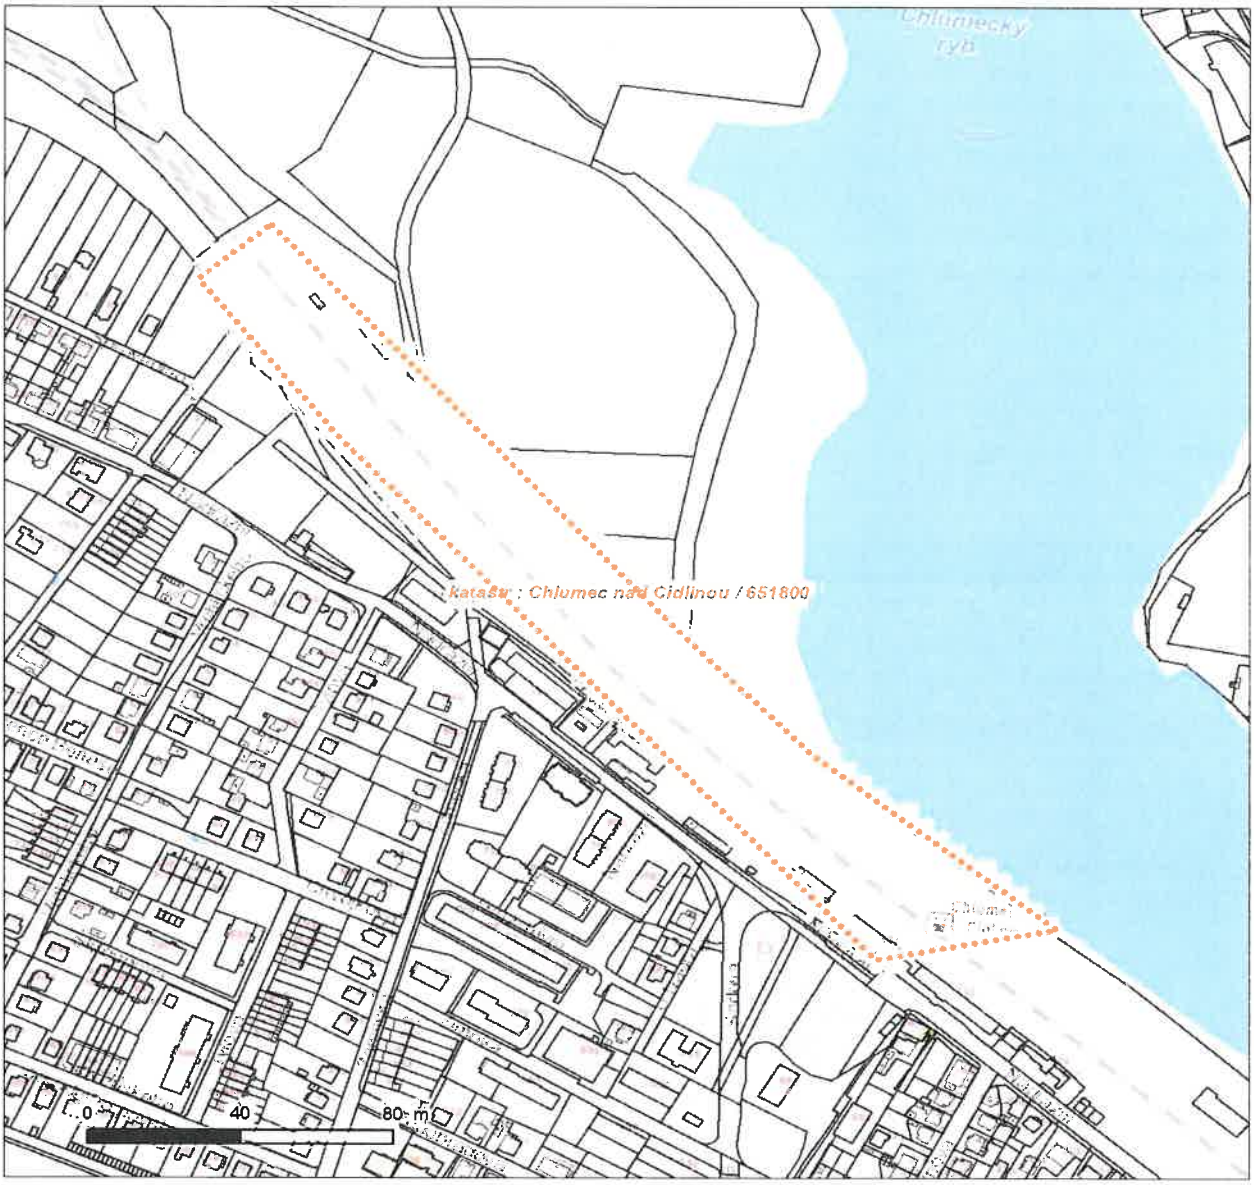

LEGENDA

- Nadzemní optické vedení
- Podzemní optické vedení
- Nadzemní metalické vedení
- Podzemní metalické vedení
- Radioreléový spoj vzduch
- Zájmové území
- Hranice katastrálního území

ŽADATEL
Prodin a.s.

NAŠE ZNAČKA	VYŘIZUJE / LINKA	VYŘÍZENO DNE
0200752154	841 842 843	14.05.2018

Sdělení o existenci komunikačního vedení společnosti Telco Pro Services, a. s.

Název akce: **Oprava převýšovského zhlaví v žst. Chlumec nad Cidlinou**

Účel: **Informativní**

Vážený zákazníku,
dovolujeme si reagovat na Vaši žádost číslo 0200752154 ze dne 14.05.2018, která se týkala sdělení o existenci komunikačního zařízení na Vámi určeném zájmovém území.

Dle vědomí společnosti Telco Pro Services, a. s., se na Vámi vymezeném zájmovém území:
nenachází komunikační zařízení v majetku společnosti Telco Pro Services, a. s.

Zároveň si Vás dovolujeme upozornit, že není vyloučeno, že se ve Vámi vymezeném zájmovém území nachází jiné zařízení, které není v majetku společnosti Telco Pro Services, a. s.

Toto sdělení je platné do 14.05.2019.

V souvislosti s výše uvedeným si Vás dovolujeme upozornit, že sdělení o existenci či neexistenci sítí představuje skutečnosti tvořící obchodní tajemství společnosti Telco Pro Services, a. s. Poskytnuté informace jsou dále také důvěrnými informacemi společnosti Telco Pro Services, a. s. Z výše uvedených důvodů si Vás proto společnost Telco Pro Services, a. s., dovoluje upozornit, že s poskytnutými informacemi je potřeba nakládat dle platných právních předpisů, v opačném případě se vystavujete postihu ve smyslu platné právní úpravy. V této souvislosti si Vás dovolujeme rovněž upozornit, že požadované informace nesmí být předány, sděleny, využity, zpřístupněny, či jiným způsobem postoupeny na jakoukoli třetí osobu bez předchozího prokazatelného souhlasu společnosti Telco Pro Services, a. s. Informace o existenci sítí mohou být využity pouze pro účel, pro který byly vyžádány.

S pozdravem

Telco Pro Services, a. s.
Duhová 1531/3
140 00 Praha 4
IČ: 291 48 278
(16)

Jiří Cimpel

Telco Pro Services, a. s.

Přílohy

Situační výkres zájmového území

Platí pouze se sdělením číslo 0200752158.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres zájmového území

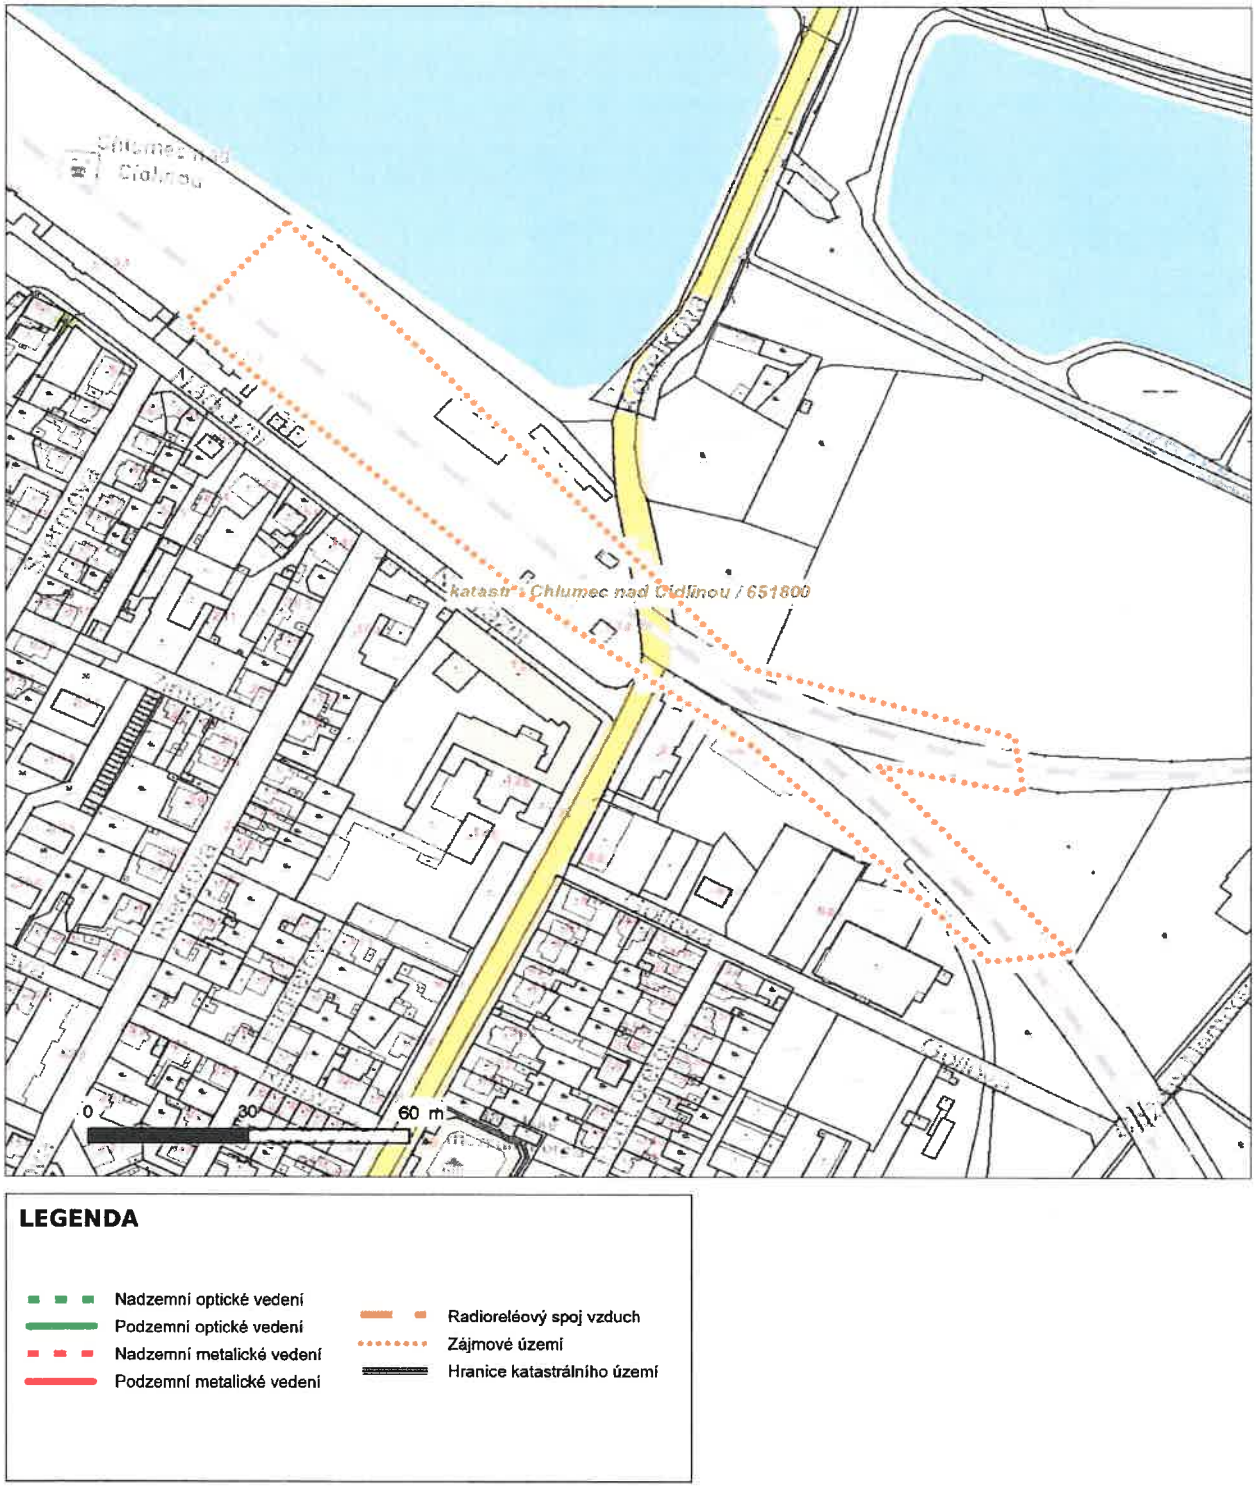

LEGENDA

- Nadzemní optické vedení
- Podzemní optické vedení
- Nadzemní metalické vedení
- Podzemní metalické vedení
- Radioreléový spoj vzduch
- Zájmové území
- Hranice katastrálního území

DISTRIBUCE

ŽADATEL
Prodin a.s.

NAŠE ZNAČKA
0100923344

VYŘÍZENO DNE
14.05.2018

Sdělení o existenci energetického zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s., pro akci:

Oprava převýšovského zhlaví v žst. Chlumec nad Cidlinou

Vážený zákazníku,

dovolujeme si reagovat na Vaši žádost číslo 0100923344 ze dne 14.05.2018 o sdělení o existenci energetického zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s., ve Vámi vymezeném zájmovém území.

V majetku ČEZ Distribuce, a. s., se na Vámi uvedeném zájmovém území nachází nebo ochranným pásmem zasahuje energetické zařízení typu:

	síť NN	síť VN	síť VVN
Podzemní síť			
Nadzemní síť		střet	
Stanice			

Energetické zařízení je chráněno ochranným pásmem podle § 46 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů. Přibližný průběh tras energetických zařízení zasíláme v příloze k tomuto dopisu. Dovolujeme si upozornit, že v trase kabelového vedení může být uloženo několik kabelů.

V případě, že uvažovaná akce nebo činnost zasáhne do ochranného pásma nadzemních vedení nebo trafostanic, popř. bude po vytyčení zjištěno, že zasahuje do ochranného pásma podzemních vedení, je nutné písemně požádat společnost ČEZ Distribuce, a. s., o souhlas s činností v ochranném pásmu (formulář je k dispozici na www.cezdistribuce.cz v části Formuláře / Činnosti v ochranných pásmech, kontaktní údaje pro podání Vaší žádosti naleznete v zápatí). Jestliže uvažovaná akce vyvolá potřebu dílčí změny trasy vedení nebo přemístění některých prvků energetického zařízení, je nutné včas společnost ČEZ Distribuce, a. s., požádat o přeložku zařízení podle § 47 energetického zákona. Dovolujeme si Vás rovněž upozornit, že v zájmovém území se může nacházet taktéž energetické zařízení, které není v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s.

V případě existence podzemních energetických zařízení je povinností stavebníka alespoň čtrnáct dní před započetím zemních prací požádat o tzv. vytyčení. Kontaktní údaje pro podání žádosti naleznete na www.cezdistribuce.cz v části Kontakty.

Pokud dojde k obnažení kabelového vedení nebo k poškození energetického zařízení, nahlašte nám prosím tuto skutečnost bezodkladně jako poruchu na bezplatnou linku 800 850 860.

Toto sdělení je platné do 14.11.2018 a je jedním z podkladů pro zpracování projektové dokumentace, pokud je taková dokumentace zpracovávána. Toto sdělení však nenahrazuje vyjádření provozovatele distribuční soustavy k projektové dokumentaci pro územní nebo stavební řízení, k připojení nového odběru, zdroje elektrické energie nebo k navýšení rezervovaného příkonu a výkonu a mimo havárii ani souhlas s činností v ochranném pásmu.

DISTRIBUCE

V souvislosti s výše uvedeným si Vás dovolujeme upozornit, že uvedené sdělení včetně jeho příloh obsahuje skutečnosti tvořící obchodní tajemství společnosti ČEZ Distribuce, a. s. Poskytnuté informace jsou dále také důvěrnými informacemi a obchodně citlivými informacemi společnosti ČEZ Distribuce, a. s. Z výše uvedených důvodů si Vás proto společnost ČEZ Distribuce, a. s., dovoluje upozornit, že s poskytnutými informacemi je potřeba nakládat dle platných právních předpisů, v opačném případě se vystavujete postihu ve smyslu platné právní úpravy. V této souvislosti si Vás dále dovolujeme upozornit, že požadované informace nesmí být předány, sděleny, využity, zpřístupněny, či jiným způsobem postoupeny na jakoukoli třetí osobu bez předchozího prokazatelného souhlasu společnosti ČEZ Distribuce, a. s. Informace o existenci sítí mohou být využity pouze pro účel, pro který byly vyžádány.

S pozdravem

ČEZ Distribuce, a. s.
Děčín, Děčín IV-Podmokly
Teplická 874/8
PSČ 405 02
IČ: 24729035

Přílohy

1. Situační výkres zájmového území
2. Podmínky pro provádění činností v ochranných pásmech energetických zařízení

DISTRIBUCE

Platí pouze se sdělením číslo 0100923344.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres zájmového území (klad mapových listů)

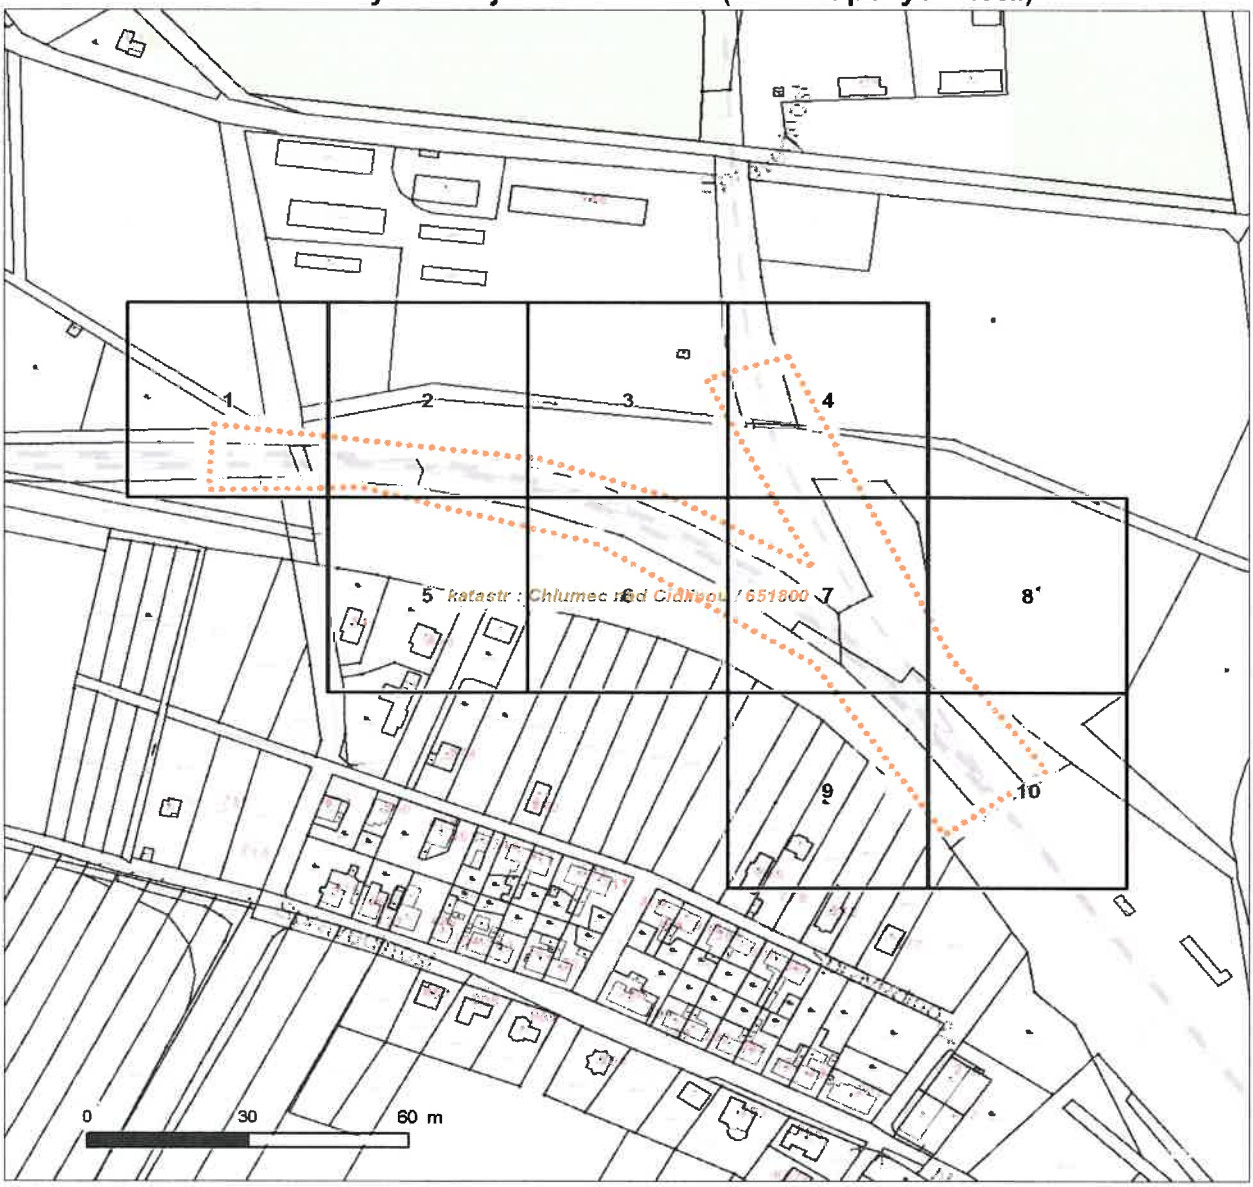

Není-li zobrazena katastrální mapa, zadejte žádost znovu. Katastrální mapa je generována prostřednictvím externí WMS služby, jejíž provoz nezajišťuje společnost ČEZ Distribuce, a. s.

LEGENDA

- Podzemní vedení NN do 1kV
- Nadzemní vedení NN do 1kV
- Podzemní vedení VN do 35 kV
- Nadzemní vedení VN do 35 kV
- Podzemní vedení VVN 110kV
- Nadzemní vedení VVN 110kV
- NN přívod odběratele
- Cizí energetické vedení
- Zájmové území

- TS — Stanice do 52 kV - stožárová
- TS — Stanice do 52 kV - zděná
- TR — Transformovna (nad 52 kV)
- Probíhající investice ČEZ Distribuce
- TS — Stanice ČEZ Distribuce ve výstavbě
- Zařízení ČEZ Distribuce ve výstavbě
- Hranice katastrálního území

DISTRIBUCE

Platí pouze se sdělením číslo 0100923344.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres - list 1

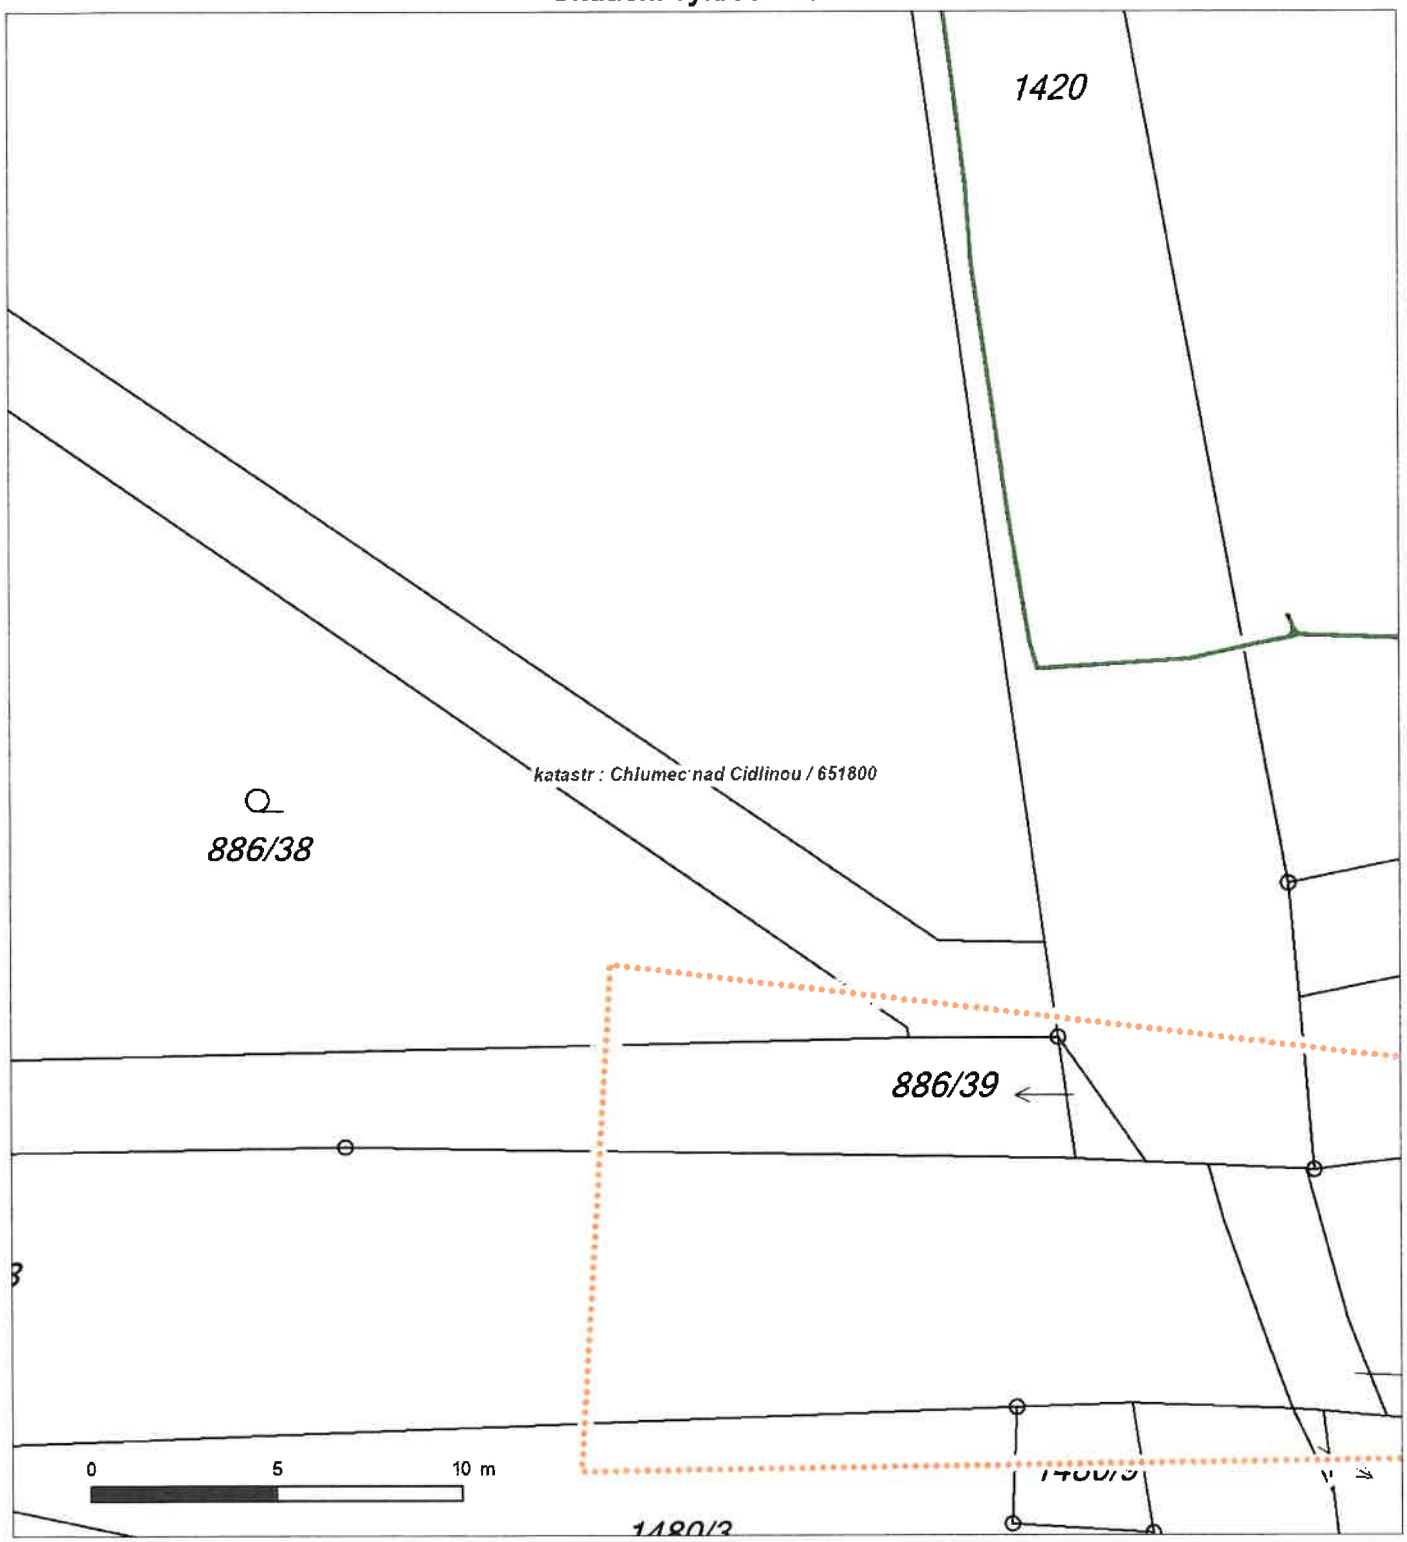

Není-li zobrazena katastrální mapa, zadejte žádost znovu. Katastrální mapa je generována prostřednictvím externí WMS služby, jejíž provoz nezajišťuje společnost ČEZ Distribuce, a. s.

DISTRIBUCE

Platí pouze se sdělením číslo 0100923344.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres - list 2

Není-li zobrazena katastrální mapa, zadejte žádost znovu. Katastrální mapa je generována prostřednictvím externí WMS služby, jejíž provoz nezajišťuje společnost ČEZ Distribuce, a. s.

DISTRIBUCE

Platí pouze se sdělením číslo 0100923344.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres - list 3

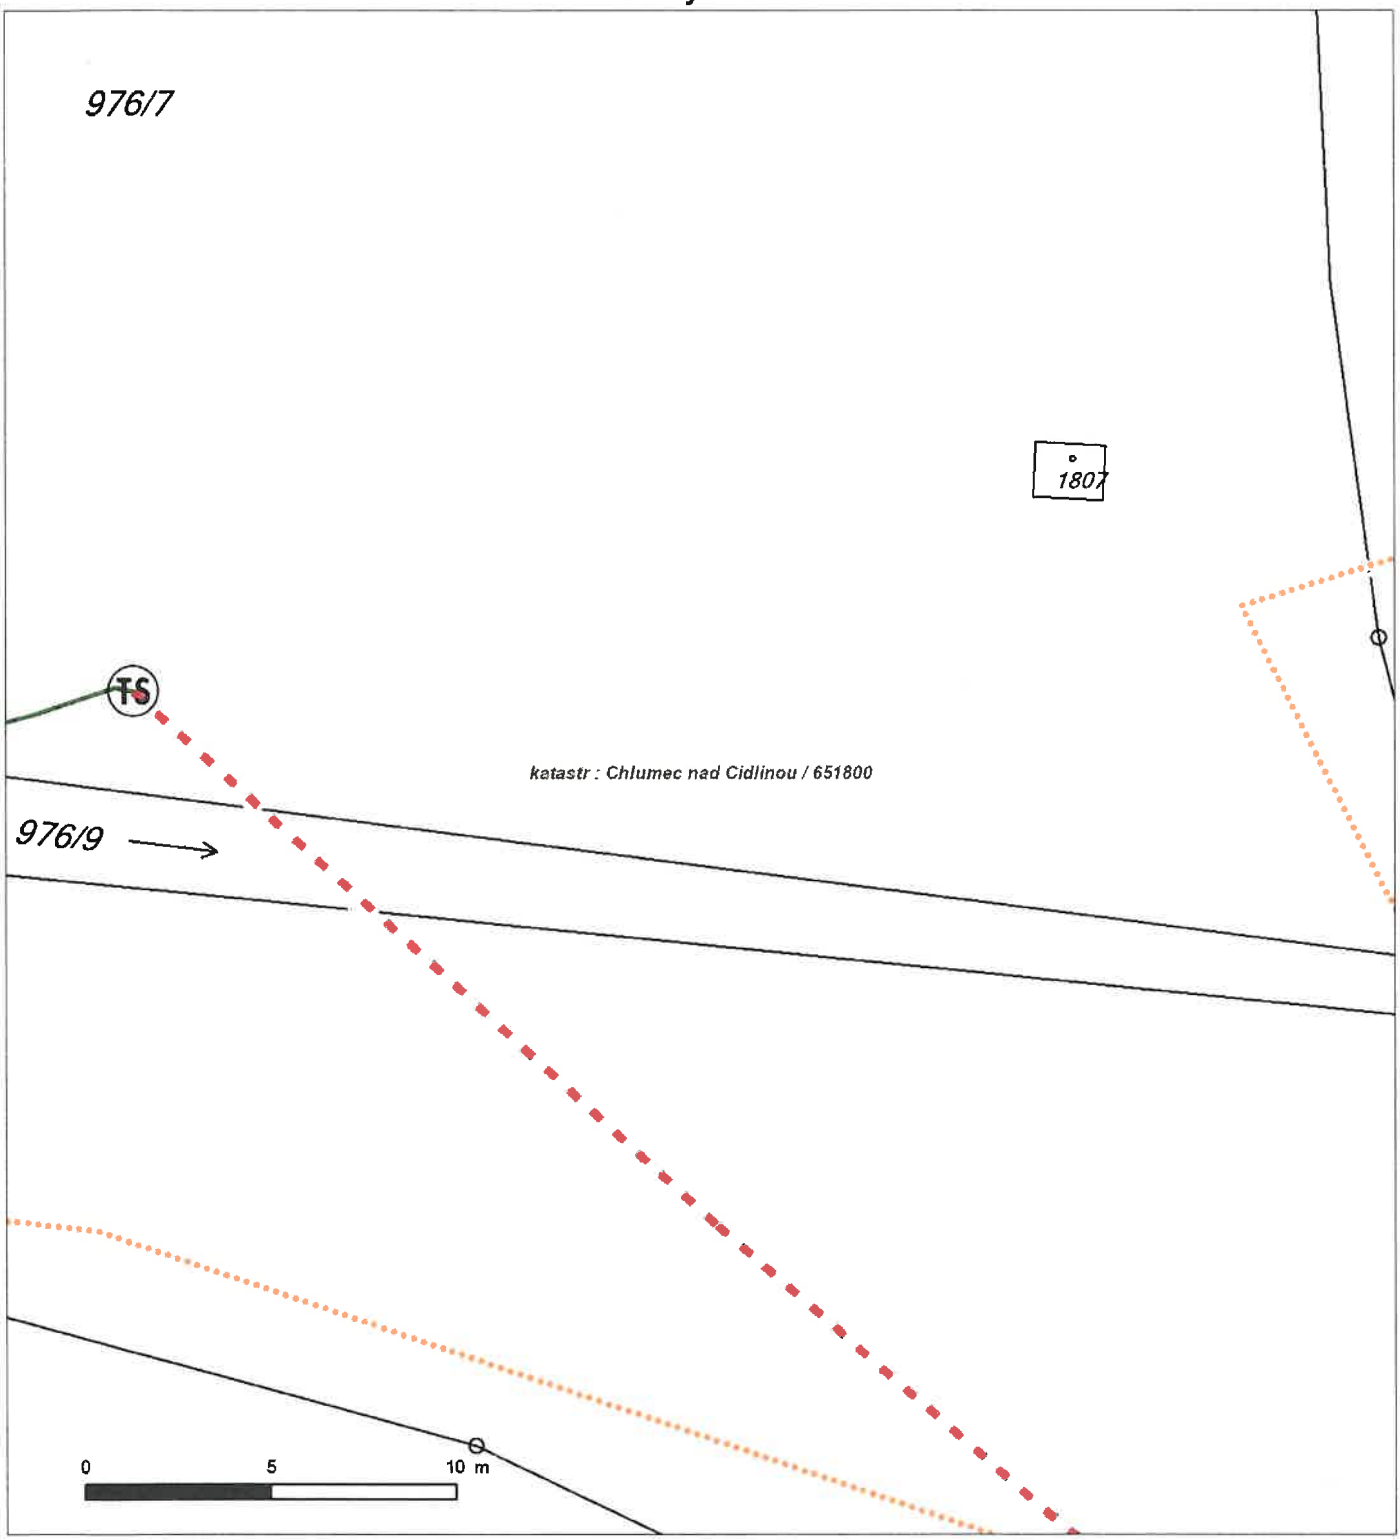

Není-li zobrazena katastrální mapa, zadejte žádost znovu. Katastrální mapa je generována prostřednictvím externí WMS služby, jejíž provoz nezajišťuje společnost ČEZ Distribuce, a. s.

DISTRIBUCE

Platí pouze se sdělením číslo 0100923344.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres - list 4

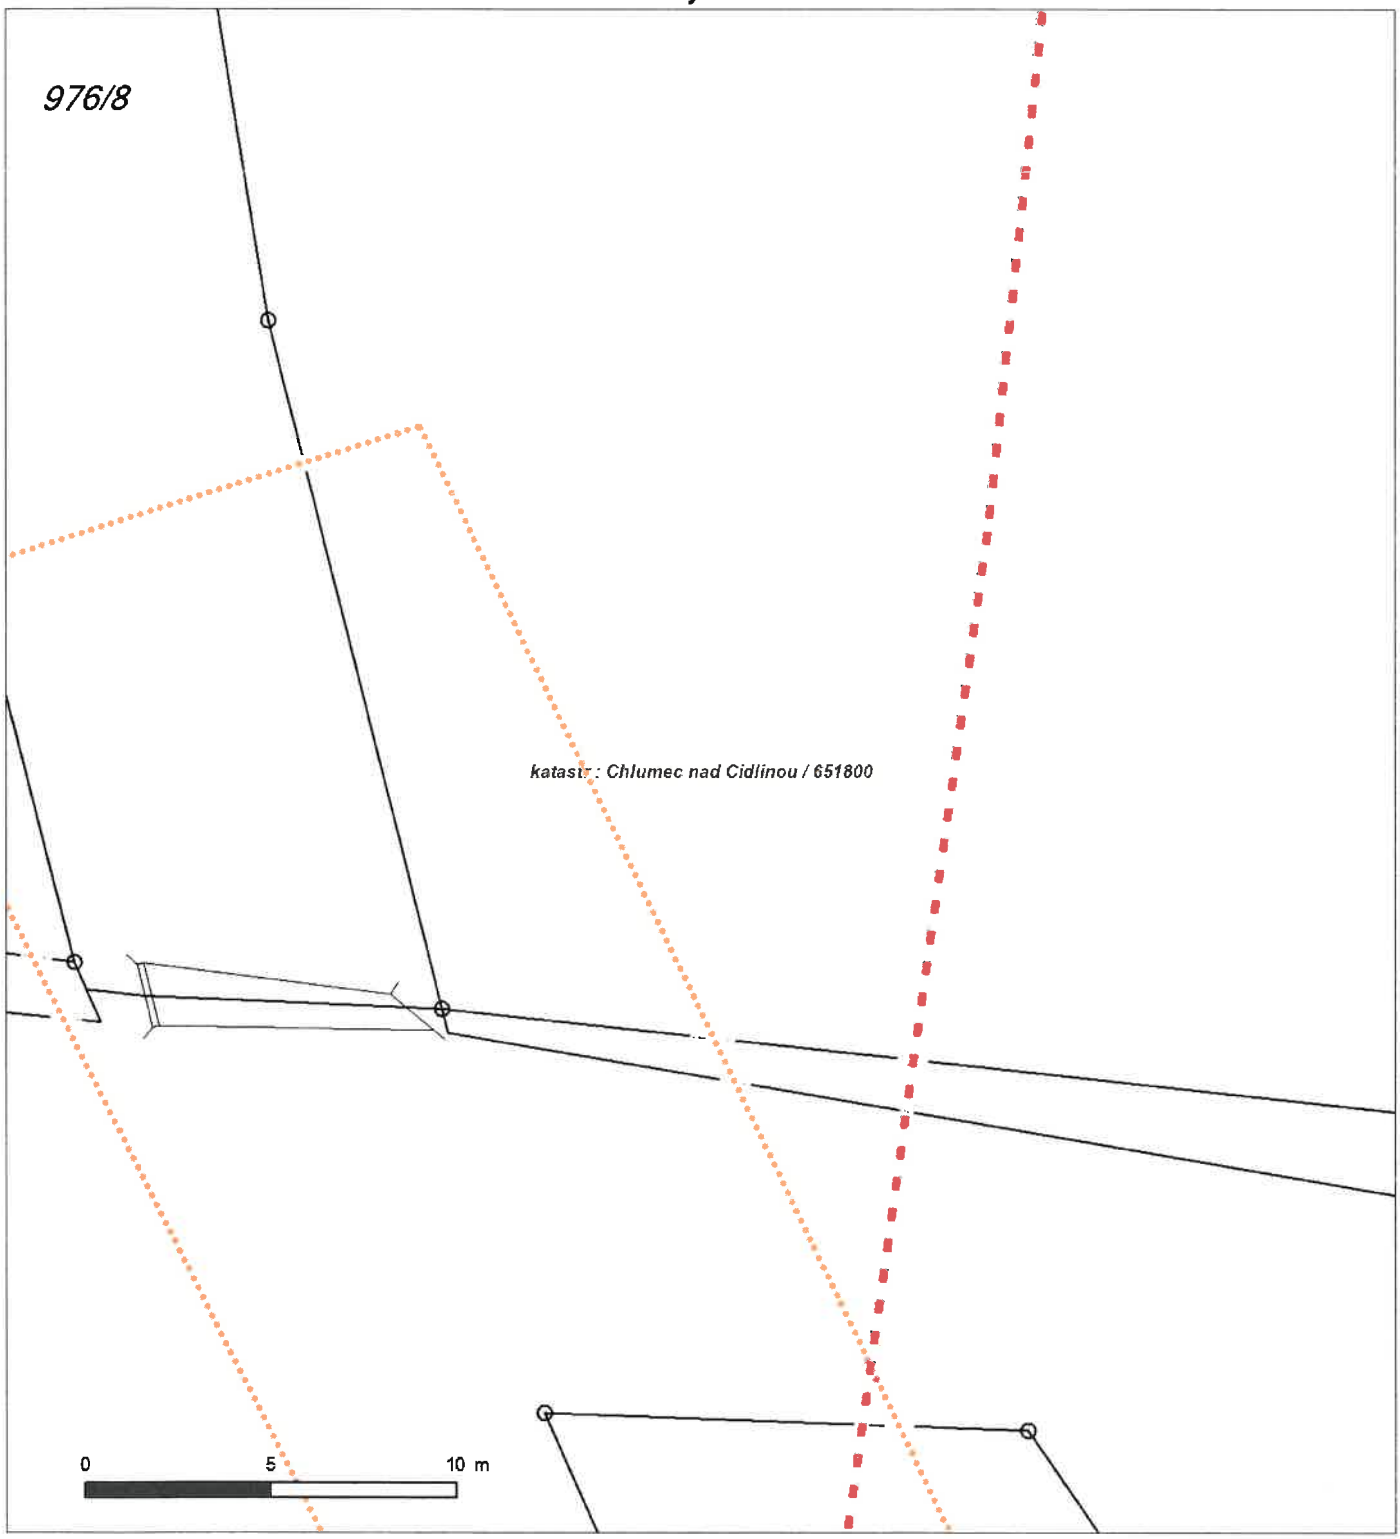

Není-li zobrazena katastrální mapa, zadejte žádost znovu. Katastrální mapa je generována prostřednictvím externí WMS služby, jejíž provoz nezajišťuje společnost ČEZ Distribuce, a. s.

DISTRIBUCE

Platí pouze se sdělením číslo 0100923344.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres - list 5

Není-li zobrazena katastrální mapa, zadejte žádost znovu. Katastrální mapa je generována prostřednictvím externí WMS služby, jejíž provoz nezajišťuje společnost ČEZ Distribuce, a. s.

DISTRIBUCE

Platí pouze se sdělením číslo 0100923344.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres - list 6

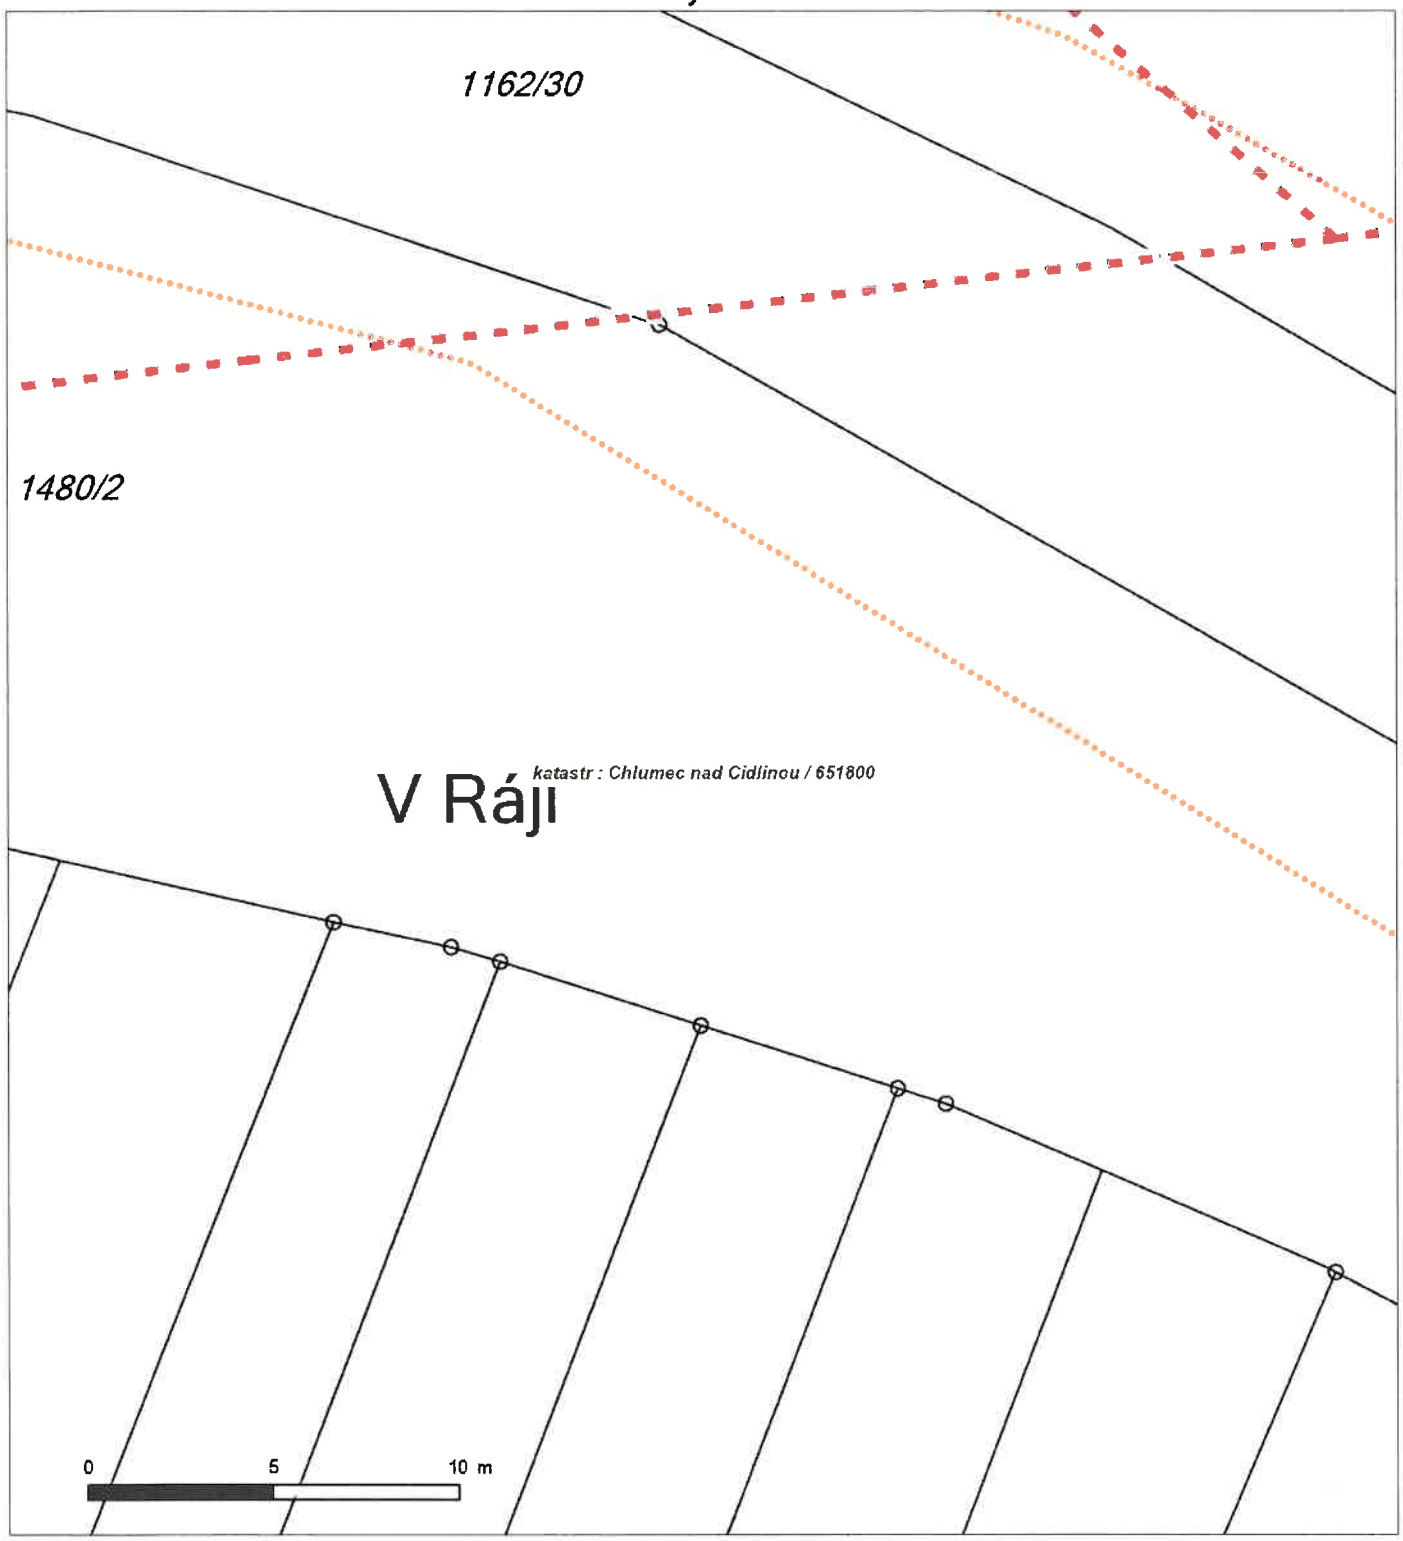

Není-li zobrazena katastrální mapa, zadejte žádost znovu. Katastrální mapa je generována prostřednictvím externí WMS služby, jejíž provoz nezajišťuje společnost ČEZ Distribuce, a. s.

DISTRIBUCE

Platí pouze se sdělením číslo 0100923344.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres - list 7

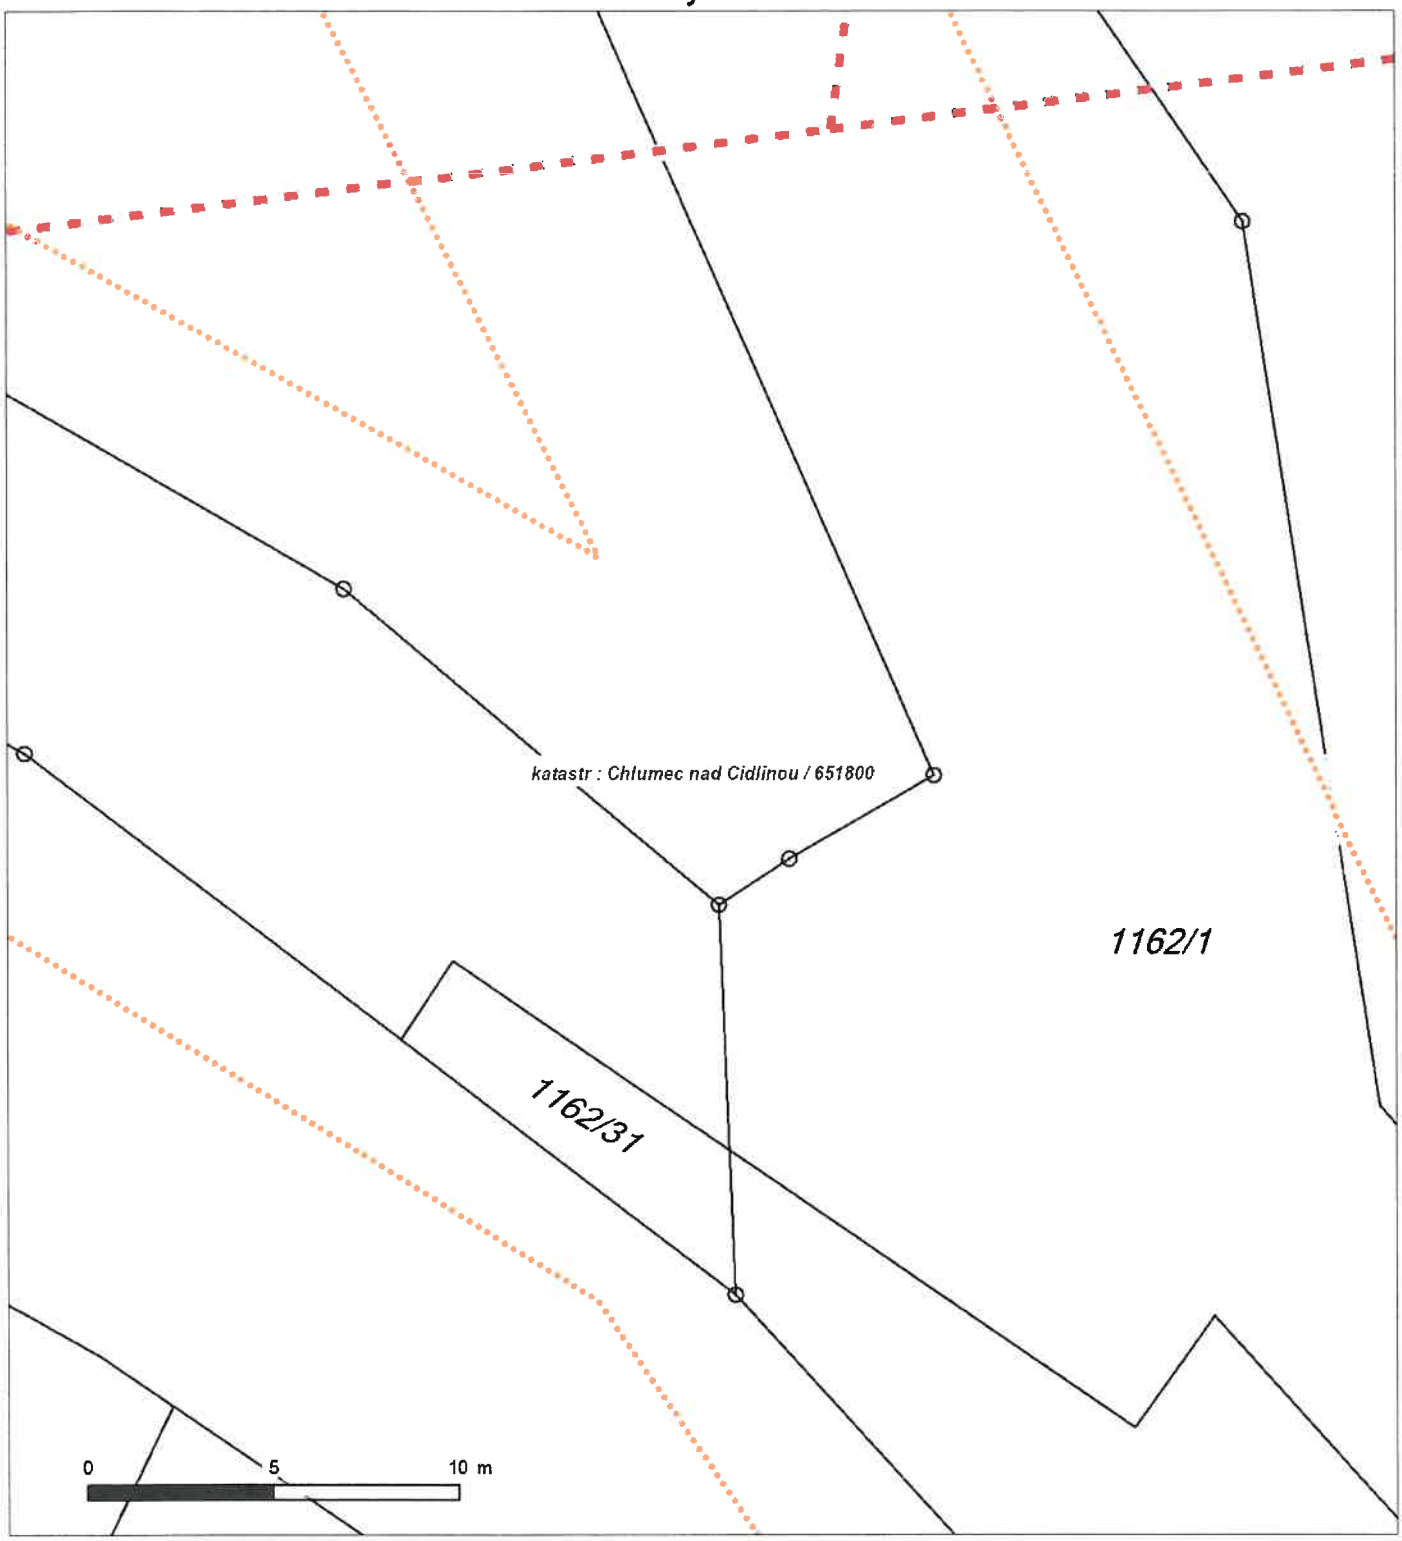

Není-li zobrazena katastrální mapa, zadejte žádost znovu. Katastrální mapa je generována prostřednictvím externí WMS služby, jejíž provoz nezajišťuje společnost ČEZ Distribuce, a. s.

DISTRIBUCE

Platí pouze se sdělením číslo 0100923344.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres - list 8

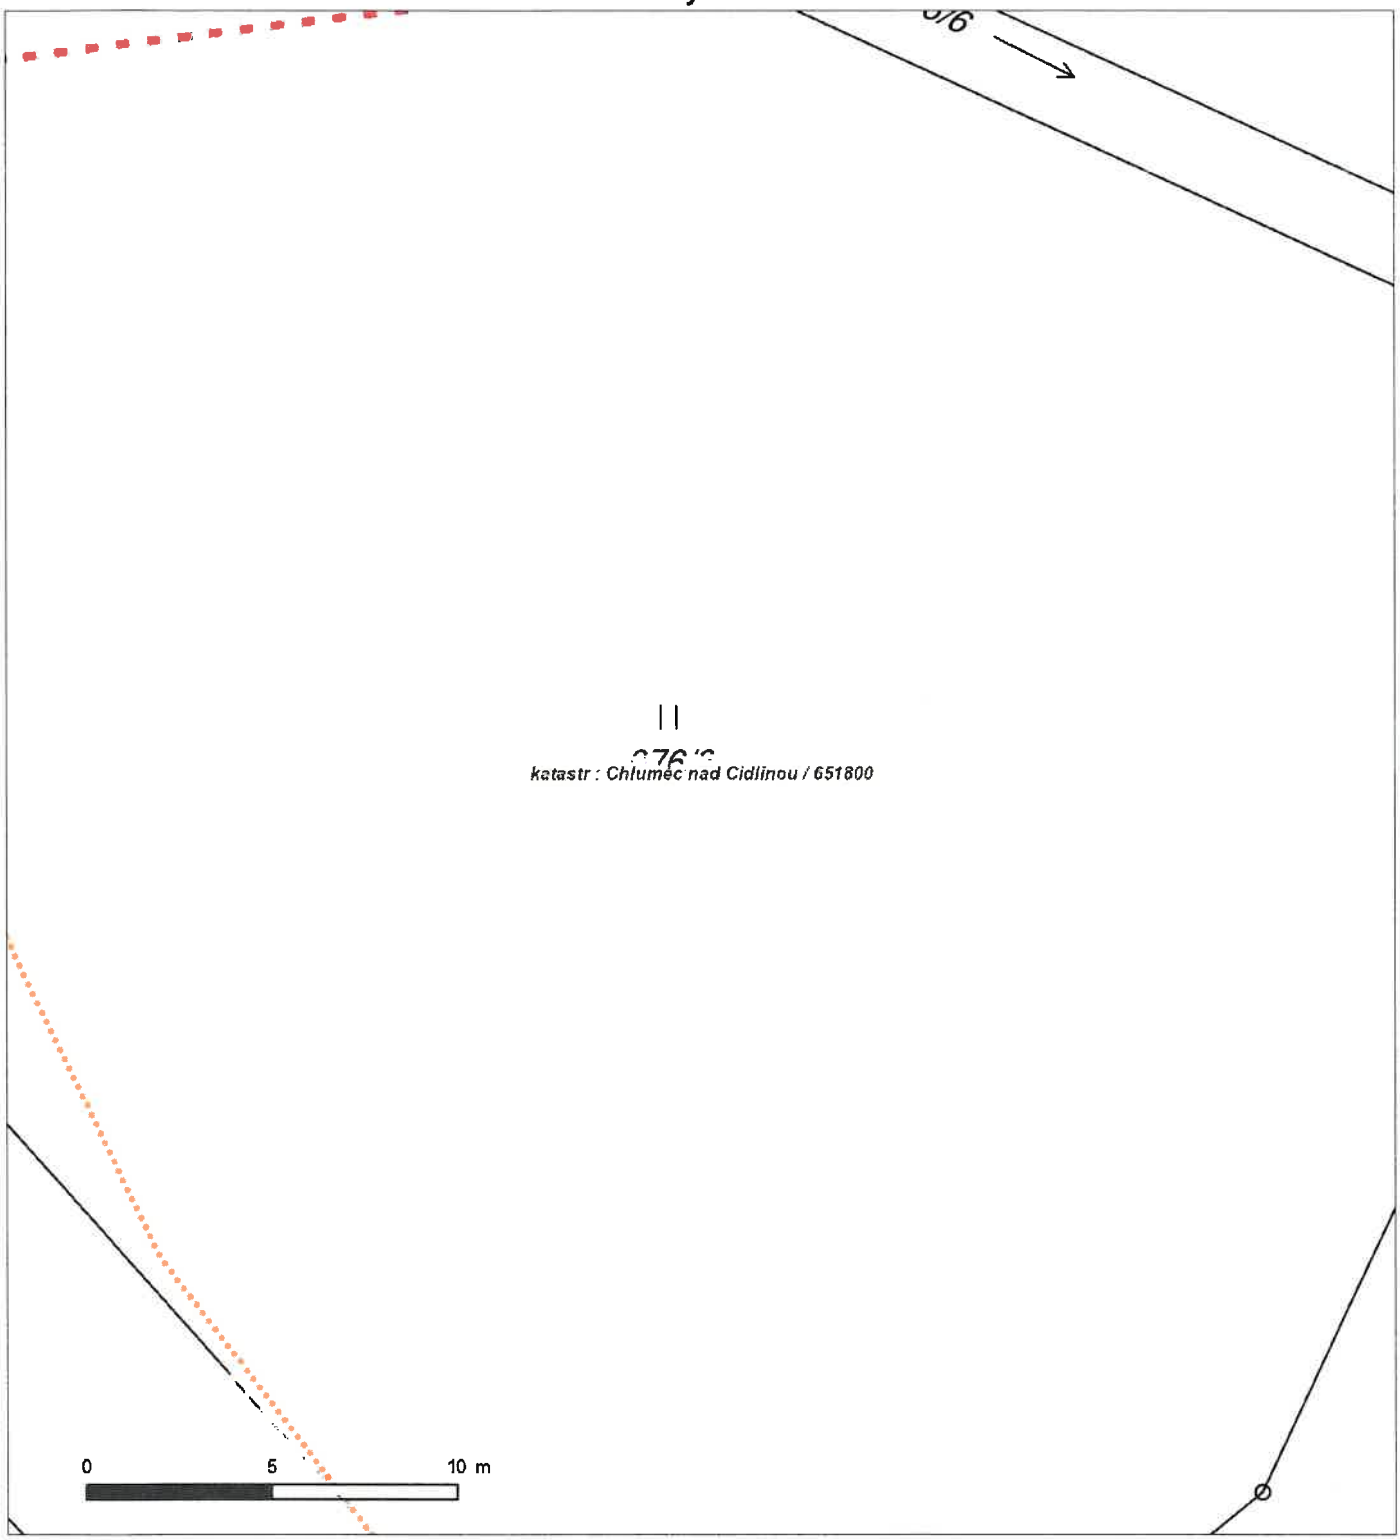

Není-li zobrazena katastrální mapa, zadejte žádost znovu. Katastrální mapa je generována prostřednictvím externí WMS služby, jejíž provoz nezajišťuje společnost ČEZ Distribuce, a. s.

DISTRIBUCE

Platí pouze se sdělením číslo 0100923344.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres - list 9

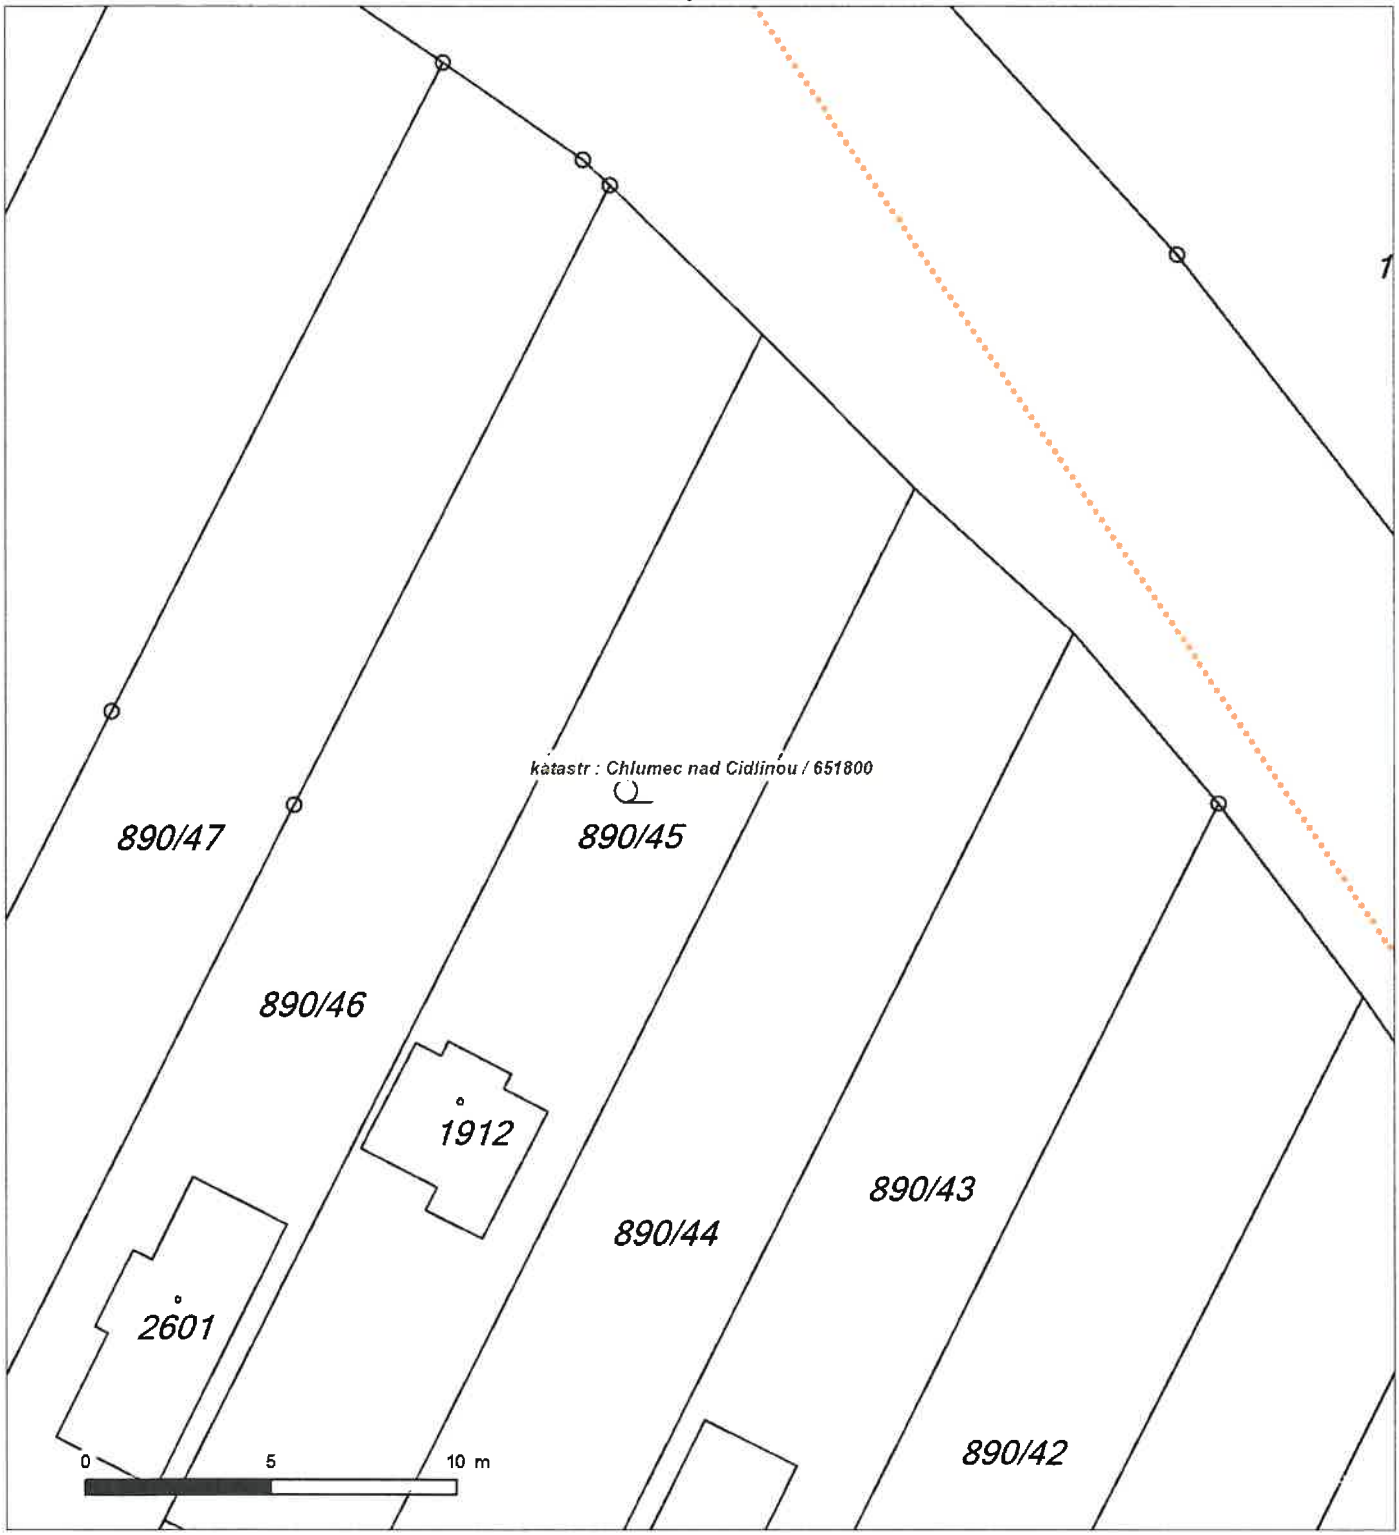

Není-li zobrazena katastrální mapa, zadejte žádost znovu. Katastrální mapa je generována prostřednictvím externí WMS služby, jejíž provoz nezajišťuje společnost ČEZ Distribuce, a. s.

DISTRIBUCE

Platí pouze se sdělením číslo 0100923344.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres - list 10

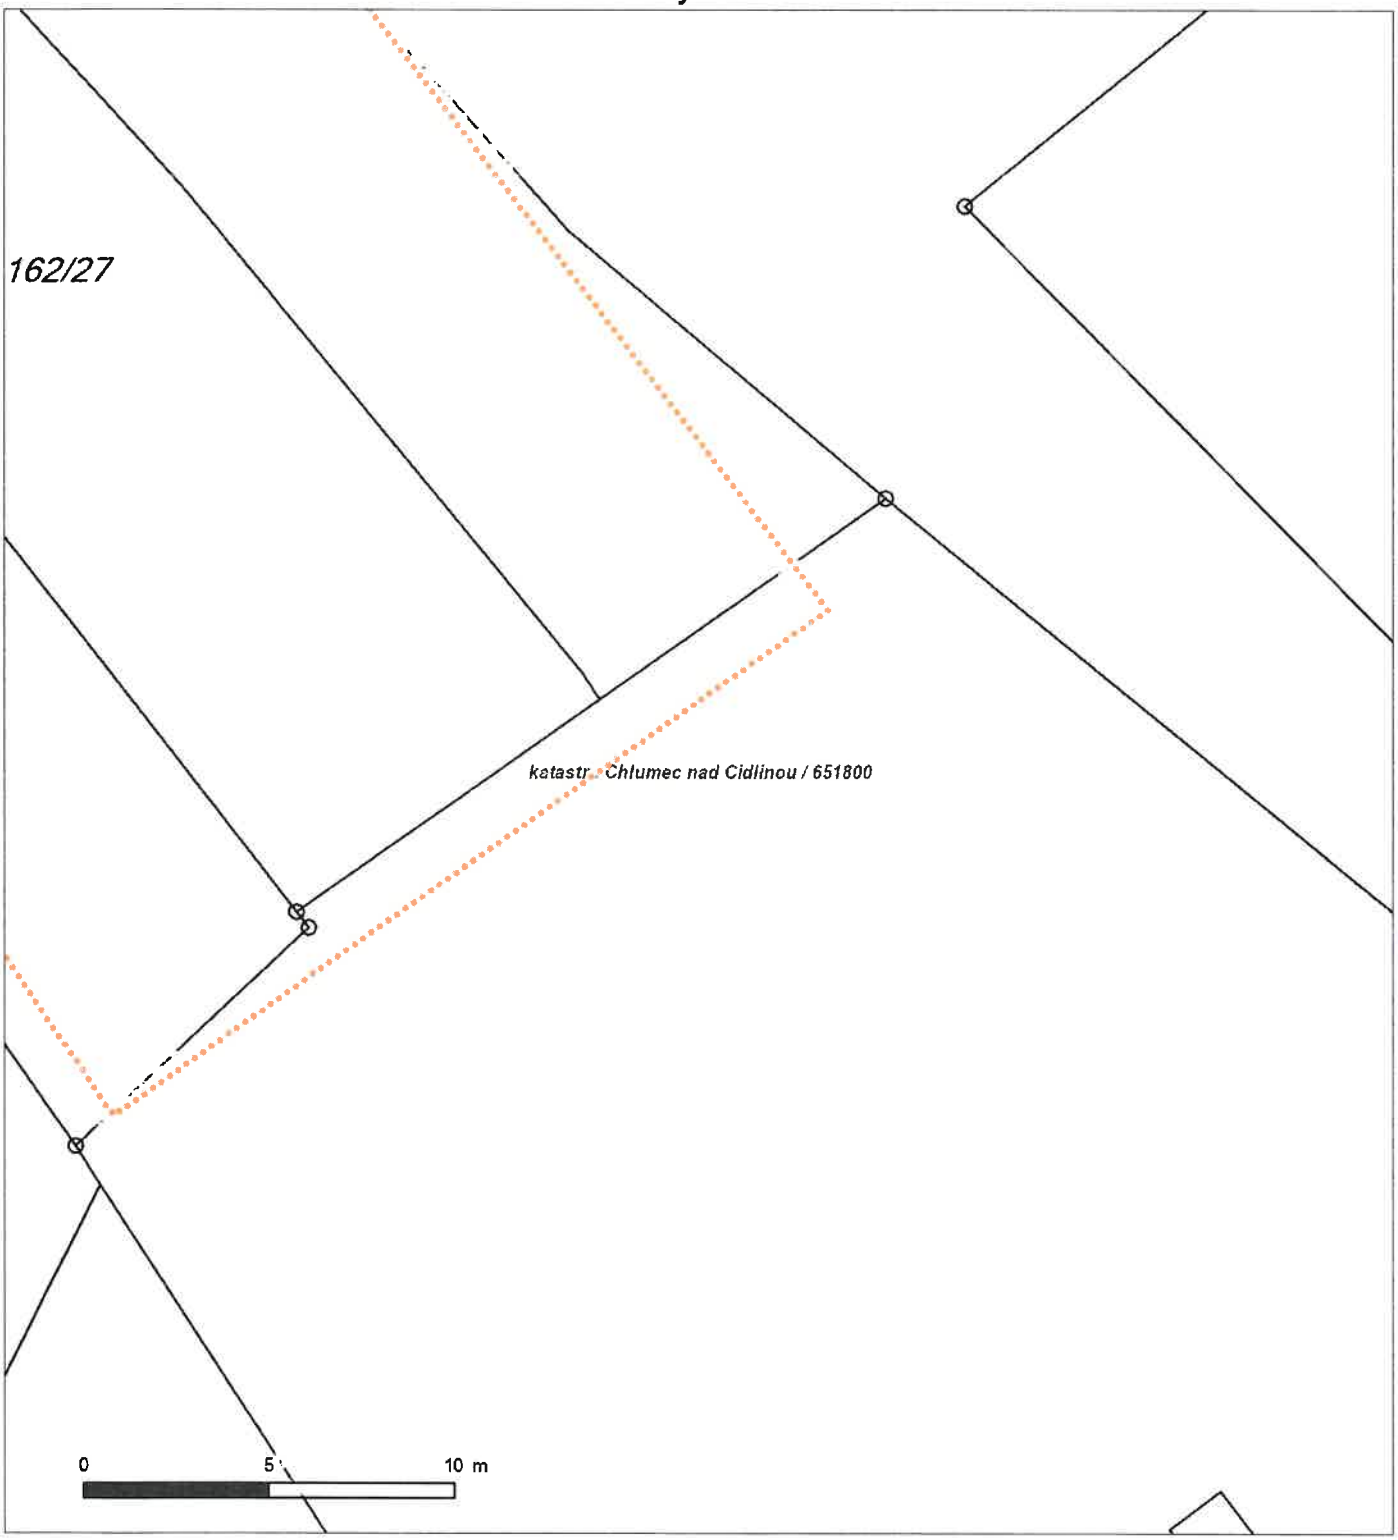

Není-li zobrazena katastrální mapa, zadejte žádost znovu. Katastrální mapa je generována prostřednictvím externí WMS služby, jejíž provoz nezajišťuje společnost ČEZ Distribuce, a. s.

DISTRIBUCE

PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ ČINNOSTÍ V OCHRANNÝCH PÁSMECH PODZEMNÍCH VEDENÍ

Ochranné pásmo podzemních vedení elektrizační soustavy do 110 kV včetně a vedení řídící, měřicí a zabezpečovací techniky je stanoveno v § 46, odst. (5), Zák. č. 458/2000 Sb., tj. zákona o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "energetický zákon"), a činí 1 metr po obou stranách krajního kabelu kabelové trasy, nad 110 kV činí 3 metry po obou stranách krajního kabelu.

V ochranném pásmu podzemního vedení je podle § 46 odst. (8) a (10) energetického zákona zakázáno:

a) zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky,
b) provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce,
c) provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob,
d) provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením,
e) vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení těžkými mechanizmy.
Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma podzemního vedení, je třeba požádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základě § 46, odst. (8) a (11) energetického zákona.

V ochranných pásmech podzemních vedení je třeba dále dodržovat následující podmínky:

1. Dodavatel prací musí před zahájením prací zajistit vytýčení podzemního zařízení a prokazatelně seznámit pracovníky, jichž se to týká, s jejich polohou a upozornit na odchylky od výkresové dokumentace.
2. Výkopové práce do vzdálenosti 1 metr od osy (krajního) kabelu musí být prováděny ručně. V případě provedení sond (ručně) může být tato vzdálenost snížena na 0,5 metru.
3. Zemní práce musí být prováděny v souladu s ČSN 73 6133 Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací a při zemních pracích musí být dodrženo Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.
4. Místa křížení a souběhy ostatních zařízení se zařízeními energetiky musí být vyprojektovány a provedeny zejména dle ČSN 73 6005, ČSN EN 50 341-1,2, ČSN EN 50341-3-19, ČSN EN 50423-1, ČSN 33 2000-5-52 a PNE 33 3302.
5. Dodavatel prací musí oznámit příslušnému provozovateli distribuční soustavy zahájení prací minimálně 3 pracovní dny předem.
6. Při potřebě přejíždění trasy podzemních vedení vozidly nebo mechanizmy je třeba po dohodě s provozovatelem provést dodatečnou ochranu proti mechanickému poškození.
7. Je zakázáno manipulovat s obnaženými kabely pod napětím. Odkryté kabely musí být za vypnutého stavu řádně vyvěšeny, chráněny proti poškození a označeny výstražnou tabulkou dle ČSN ISO 3864.
8. Před záhozem kabelové trasy musí být provozovatel kabelu vyzván ke kontrole uložení. Pokud toto organizace provádějící zemní práce neprovede, vyhrazuje si provozovatel distribuční soustavy právo nechat inkriminované místo znovu odkrýt.
9. Při záhozu musí být zemina pod kabely řádně udusána, kabely zapískovány a provedeno krytí proti mechanickému poškození.
10. Bez předchozího souhlasu je zakázáno snižovat nebo zvyšovat vrstvu zeminy nad kabelem.
11. Každé poškození zařízení provozovatele distribuční soustavy musí být okamžitě nahlášeno na Kontaktní bezplatnou linku ČEZ Distribuce 800 850 860, která je Vám k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.
12. Ukončení stavby musí být neprodleně ohlášeno příslušnému provoznímu útvaru.
13. Po dokončení stavby provozovatel distribuční soustavy nesouhlasí s vyhlášením ochranného pásma nových rozvodů, které jsou budovány, protože se již jedná o práce v ochranném pásmu zařízení provozovatele distribuční soustavy. Případné opravy nebo rekonstrukce na svém zařízení nebude provozovatel distribuční soustavy provádět na výjimku z ochranného pásma nebo na základě souhlasu s činností v tomto pásmu.

Případné nedodržení uvedených podmínek bude řešeno příslušným stavebním úřadem nebo nahlášeno Energetickému regulačnímu úřadu jako správní delikt ve smyslu příslušného ustanovení energetického zákona spočívající v porušení zákazu provádět činnosti v ochranných pásmech dle § 46 uvedeného zákona.

DISTRIBUCE

PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ ČINNOSTÍ V OCHRANNÝCH PÁSMECH NADZEMNÍCH VEDENÍ

Ochranné pásmo nadzemního vedení podle § 46, odst. (3), Zák. č. 458/2000 Sb., tj. zákona o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "energetický zákon") je souvislý prostor vymezený svislými rovinami vedenými po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo na vedení, které činí od krajního vodiče vedení na obě jeho strany:

a) u napětí nad 1 kV a do 35 kV včetně
- pro vodiče bez izolace 7 metrů (resp. 10 metrů u zařízení postaveného do 31. 12. 1994, vyjma lesních průseků, kde rozsah ochranného pásma i do uvedeného data činí 7 metrů),
- pro vodiče s izolací základní 2 metry,
- pro závěsná kabelová vedení 1 metr;

b) u napětí nad 35 kV do 110 kV včetně
- pro vodiče bez izolace 12 metrů (resp. 15 metrů u zařízení postaveného do 31. 12. 1994).
- pro vodiče s izolací základní 5 metrů

Poznámka: Nadzemní vedení nízkého napětí (do 1 kV) není chráněno ochranným pásmem. Při činnostech prováděných v jeho blízkosti (práce v blízkosti) je nutné dodržet vzdálenosti dané ČSN EN 50110-1 ed. 2.

V ochranném pásmu nadzemního vedení je podle § 46 odst. (8) a (9) energetického zákona zakázáno:

1. zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky,
2. provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce,
3. provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob,
4. provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením,
5. vysazovat chmelnice a nechávat růst porosty nad výšku 3 metry.

Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma nadzemního vedení, je třeba požádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základě § 46, odst. (8) a (11) energetického zákona.

V ochranných pásmech nadzemních vedení je třeba dále dodržovat následující podmínky:

1. Při pohybu nebo pracích v blízkosti elektrického vedení vysokého napětí se nesmí osoby, předměty, prostředky nemající povahu jeřábu přiblížit k živým částem - vodičům blíže než 2 metry (dle ČSN EN 50110-1).
2. Jeřáby a jim podobná zařízení musí být umístěny tak, aby v kterékoli poloze byly všechny jejich části mimo ochranné pásmo vedení, a musí být zamezeno vymrštění lana.
3. Je zakázáno stavět budovy nebo jiné objekty v ochranných pásmech nadzemních vedení vysokého napětí.
4. Je zakázáno, provádět veškeré pozemní práce, při kterých by byla narušena stabilita podpěrných bodů - sloupů nebo stožárů.
5. Je zakázáno upevňovat antény, reklamy, ukazatele apod. pod, přes nebo přímo na stožáry elektrického vedení.
6. Dodavatel prací musí prokazatelně seznámit své pracovníky, jichž se to týká s ČSN EN 50110-1.
7. Pokud není možné dodržet body č. 1 až 4, je možné požádat příslušný provozní útvar provozovatele distribuční soustavy o další řešení (zajištění odborného dohledu pracovníka s elektrotechnickou kvalifikací dle Vyhlášky č. 50/1978 Sb., vypnutí a zajištění zařízení, zaizolování živých částí apod.), pokud nejsou tyto podmínky již součástí jiného vyjádření ke konkrétní stavbě.
8. V případě požadavku na vypnutí zařízení po nezbytnou dobu provádění prací je nutné požádat minimálně 2 měsíce před požadovaným termínem. V případě vedení nízkého napětí je možné též požádat o zaizolování části vedení.

Případné nedodržení uvedených podmínek bude řešeno příslušným stavebním úřadem nebo nahlášeno Energetickému regulačnímu úřadu jako správní delikt ve smyslu příslušného ustanovení energetického zákona, spočívající v porušení zákazu provádět činnosti v ochranných pásmech dle § 46 uvedeného zákona.

DISTRIBUCE

PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ ČINNOSTÍ V OCHRANNÝCH PÁSMECH ELEKTRICKÝCH STANIC

Ochranné pásmo elektrické stanice je stanoveno v § 46, odst. (6), Zák. č. 458/2000 Sb., tj. zákona o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "energetický zákon") a je vymezeno svislými rovinami vedenými ve vodorovné vzdálenosti:
a) u venkovních el. stanic a dále stanic s napětím větším než 52 kV v budovách 20 metrů od oplocení nebo od vnějšího líce obvodového zdiva,
b) u stožárových elektrických stanic a věžových stanic s venkovním přívodem s převodem napětí z úrovně nad 1 kV a menší než 52 kV na úroveň nízkého napětí 7 m od vnější hrany půdorysu stanice ve všech směrech,
c) u kompaktních a zděných el. stanic s převodem napětí z úrovně nad 1 kV a menší než 52 kV na úroveň nízkého napětí 2 metry od vnějšího pláště stanice ve všech směrech,
d) u vestavěných el. stanic 1 metr od obestavění.

V ochranném pásmu elektrické stanice je podle § 46 odst. (8) a (10) energetického zákona zakázáno:

1. zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky,
2. provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce,
3. provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob,
4. provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením.

Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma elektrické stanice, je třeba požádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základě § 46, odst. (8) a (11) energetického zákona.

V ochranném pásmu elektrické stanice je dále zakázáno provádět činnosti, které by mohly mít za následek ohrožení bezpečnosti a spolehlivosti provozu stanice nebo zmenšující či podstatně znesnadňující její obsluhu a údržbu a to zejména:

5. provádět výkopové práce ohrožující zaústění podzemních vedení vysokého a nízkého napětí nebo stabilitu stavební části el. stanice (viz podmínky pro činnosti v ochranných pásmech podzemního vedení),
6. skladovat či umisťovat předměty bránící přístupu do elektrické stanice nebo k rozvaděčům vysokého nebo nízkého napětí,
7. umisťovat antény, reklamy, ukazatele apod.,
8. zřizovat oplocení, které by znemožnilo obsluhu el. stanice.

Případné nedodržení uvedených podmínek bude řešeno příslušným stavebním úřadem nebo nahlášeno Energetickému regulačnímu úřadu jako správní delikt ve smyslu příslušného ustanovení energetického zákona spočívající v porušení zákazu provádět činnosti v ochranných pásmech dle § 46 uvedeného zákona.

DISTRIBUCE

ŽADATEL

Prodin a.s.

NAŠE ZNAČKA
0100923351

VYŘÍZENO DNE
14.05.2018

Sdělení o existenci energetického zařízení společnosti ČEZ Distribuce, a. s., pro akci:

Oprava převýšovského zhlaví v žst. Chlumec nad Cidlinou

Vážený zákazníku,

dovolujeme si reagovat na Vaši žádost číslo 0100923351 ze dne 14.05.2018 o sdělení o existenci energetického zařízení. Na Vámi uvedeném zájmovém území se **nenachází energetické zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s.**

Zároveň si Vás dovolujeme upozornit, že se v zájmovém území může nacházet energetické zařízení, které není v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s.

Toto sdělení je platné do 14.11.2018.

V souvislosti s výše uvedeným si Vás dovolujeme upozornit, že uvedené sdělení včetně jeho příloh představuje skutečnosti tvořící obchodní tajemství společnosti ČEZ Distribuce, a. s. Poskytnuté informace jsou dále také důvěrnými informacemi a obchodně citlivými informacemi společnosti ČEZ Distribuce, a. s. Z výše uvedených důvodů si Vás proto společnost ČEZ Distribuce, a. s., dovoluje upozornit, že s poskytnutými informacemi je potřeba nakládat dle platných právních předpisů, v opačném případě se vystavujete postihu ve smyslu platné právní úpravy. V této souvislosti si Vás dále dovolujeme upozornit, že požadované informace nesmí být předány, sděleny, využity, zpřístupněny, či jiným způsobem postoupeny na jakoukoli třetí osobu bez předchozího prokazatelného souhlasu společnosti ČEZ Distribuce, a. s. Informace o existenci sítí mohou být využity pouze pro účel, pro který byly vyžádány.

S pozdravem

ČEZ Distribuce, a. s.
Děčín, Děčín IV-Podmokly
Teplická 874/8
PSČ 405 02
IČ: 24729035

Přílohy

Situační výkres zájmového území

DISTRIBUCE

Platí pouze se sdělením číslo 0100923351.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres zájmového území (klad mapových listů)

Není-li zobrazena katastrální mapa, zadejte žádost znovu. Katastrální mapa je generována prostřednictvím externí WMS služby, jejíž provoz nezajišťuje společnost ČEZ Distribuce, a. s.

LEGENDA

- Podzemní vedení NN do 1kV
- Nadzemní vedení NN do 1kV
- Podzemní vedení VN do 35 kV
- Nadzemní vedení VN do 35 kV
- Podzemní vedení VVN 110kV
- Nadzemní vedení VVN 110kV
- NN přívod odběratele
- Cizí energetické vedení
- Zájmové území

- TS Stanice do 52 kV - stožárová
- TS Stanice do 52 kV - zděná
- TR Transformovna (nad 52 kV)
- Probíhající investice ČEZ Distribuce
- TS Stanice ČEZ Distribuce ve výstavbě
- Zařízení ČEZ Distribuce ve výstavbě
- Hranice katastrálního území

DISTRIBUCE

ŽADATEL
Prodin a.s.

NAŠE ZNAČKA
0100923355

VYŘÍZENO DNE
14.05.2018

Sdělení o existenci energetického zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s., pro akci:

Oprava převýšovského zhlaví v žst. Chlumec nad Cidlinou

Vážený zákazníku,

dovolujeme si reagovat na Vaši žádost číslo 0100923355 ze dne 14.05.2018 o sdělení o existenci energetického zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s., ve Vámi vymezeném zájmovém území.

V majetku ČEZ Distribuce, a. s., se na Vámi uvedeném zájmovém území nachází nebo ochranným pásmem zasahuje energetické zařízení typu:

	síť NN	síť VN	síť VVN
Podzemní síť	střet		
Nadzemní síť			
Stanice	střet		

Energetické zařízení je chráněno ochranným pásmem podle § 46 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů. Přibližný průběh tras energetických zařízení zasíláme v příloze k tomuto dopisu. Dovolujeme si upozornit, že v trase kabelového vedení může být uloženo několik kabelů.

V případě, že uvažovaná akce nebo činnost zasáhne do ochranného pásma nadzemních vedení nebo trafostanic, popř. bude po vytyčení zjištěno, že zasahuje do ochranného pásma podzemních vedení, je nutné písemně požádat společnost ČEZ Distribuce, a. s., o souhlas s činností v ochranném pásmu (formulář je k dispozici na www.cezdistribuce.cz v části Formuláře / Činnosti v ochranných pásmech, kontaktní údaje pro podání Vaší žádosti naleznete v zápatí). Jestliže uvažovaná akce vyvolá potřebu dílčí změny trasy vedení nebo přemístění některých prvků energetického zařízení, je nutné včas společnost ČEZ Distribuce, a. s., požádat o přeložku zařízení podle § 47 energetického zákona. Dovolujeme si Vás rovněž upozornit, že v zájmovém území se může nacházet taktéž energetické zařízení, které není v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s.

V případě existence podzemních energetických zařízení je povinností stavebníka alespoň čtrnáct dní před započetím zemních prací požádat o tzv. vytyčení. Kontaktní údaje pro podání žádosti naleznete na www.cezdistribuce.cz v části Kontakty.

Pokud dojde k obnažení kabelového vedení nebo k poškození energetického zařízení, nahlašte nám prosím tuto skutečnost bezodkladně jako poruchu na bezplatnou linku 800 850 860.

Toto sdělení je platné do 14.11.2018 a je jedním z podkladů pro zpracování projektové dokumentace, pokud je taková dokumentace zpracovávána. Toto sdělení však nenahrazuje vyjádření provozovatele distribuční soustavy k projektové dokumentaci pro územní nebo stavební řízení, k připojení nového odběru, zdroje elektrické energie nebo k navýšení rezervovaného příkonu a výkonu a mimo havárií ani souhlas s činností v ochranném pásmu.

DISTRIBUCE

V souvislosti s výše uvedeným si Vás dovolujeme upozornit, že uvedené sdělení včetně jeho příloh obsahuje skutečnosti tvořící obchodní tajemství společnosti ČEZ Distribuce, a. s. Poskytnuté informace jsou dále také důvěrnými informacemi a obchodně citlivými informacemi společnosti ČEZ Distribuce, a. s. Z výše uvedených důvodů si Vás proto společnost ČEZ Distribuce, a. s., dovoluje upozornit, že s poskytnutými informacemi je potřeba nakládat dle platných právních předpisů, v opačném případě se vystavujete postihu ve smyslu platné právní úpravy. V této souvislosti si Vás dále dovolujeme upozornit, že požadované informace nesmí být předány, sděleny, využity, zpřístupněny, či jiným způsobem postoupeny na jakoukoli třetí osobu bez předchozího prokazatelného souhlasu společnosti ČEZ Distribuce, a. s. Informace o existenci sítí mohou být využity pouze pro účel, pro který byly vyžádány.

S pozdravem

ČEZ Distribuce, a. s.
Děčín, Děčín IV-Podmokly
Teplická 874/8
PSČ 405 02
IČ: 24729035

Přílohy

1. Situační výkres zájmového území
2. Podmínky pro provádění činností v ochranných pásmech energetických zařízení

DISTRIBUCE

Platí pouze se sdělením číslo 0100923355.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres zájmového území (klad mapových listů)

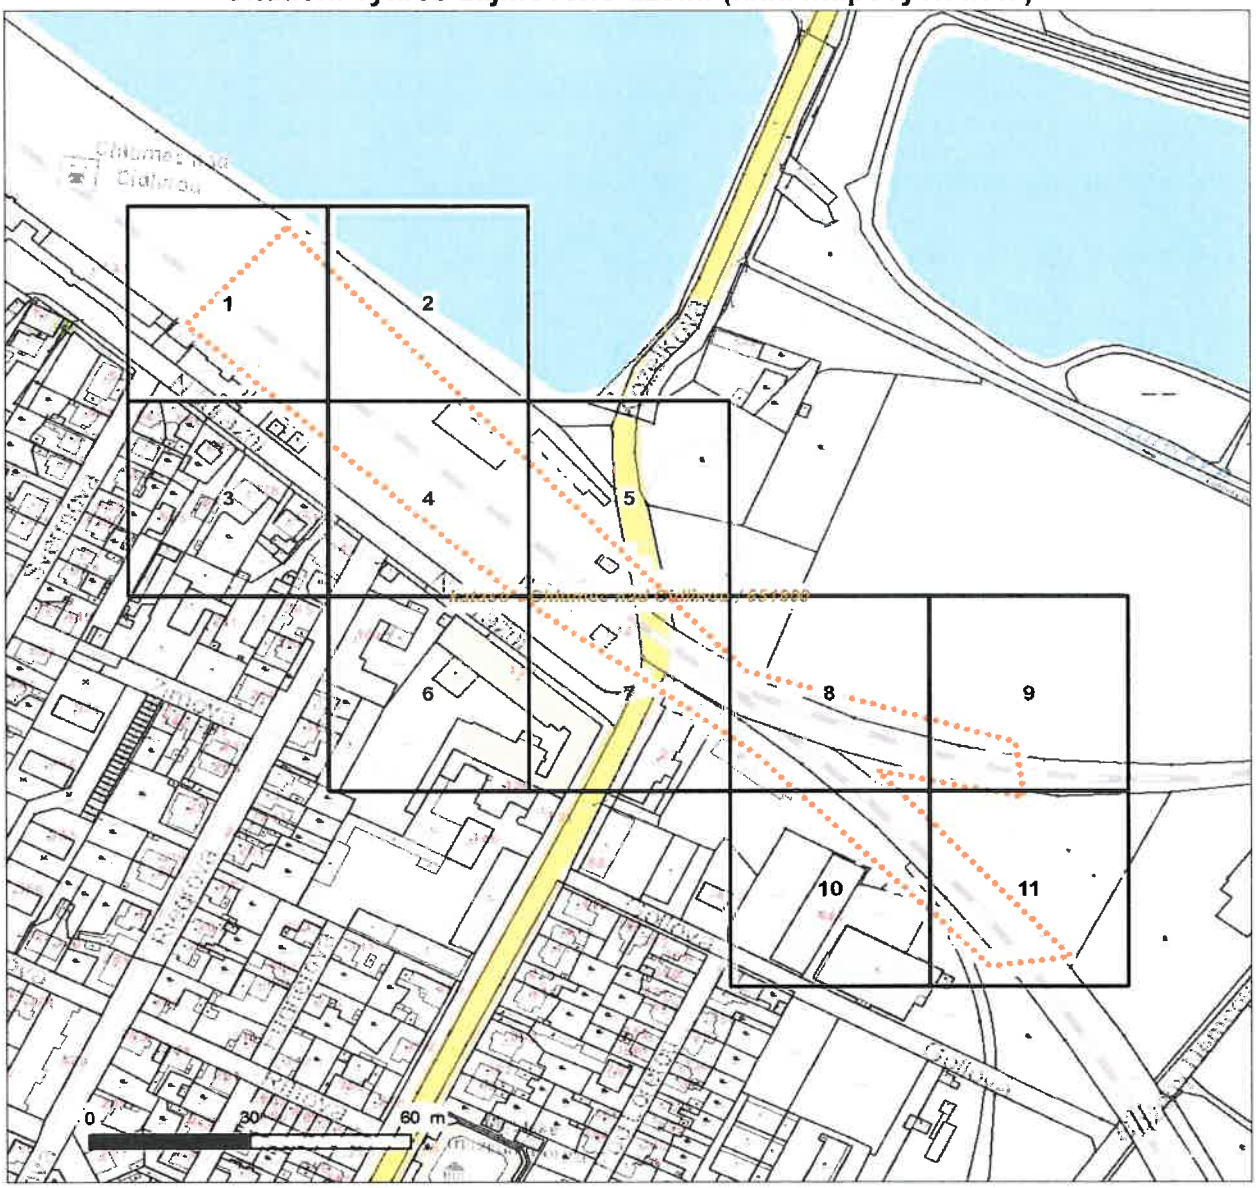

Není-li zobrazena katastrální mapa, zadejte žádost znovu. Katastrální mapa je generována prostřednictvím externí WMS služby, jejíž provoz nezajišťuje společnost ČEZ Distribuce, a. s.

LEGENDA

- Podzemní vedení NN do 1kV
- Nadzemní vedení NN do 1kV
- Podzemní vedení VN do 35 kV
- Nadzemní vedení VN do 35 kV
- Podzemní vedení VVN 110kV
- Nadzemní vedení VVN 110kV
- NN přívod odběratele
- Cizí energetické vedení
- Zájmové území
- TS Stanice do 52 kV - stožárová
- TS Stanice do 52 kV - zděná
- TR Transformovna (nad 52 kV)
- Probíhající investice ČEZ Distribuce
- TS Stanice ČEZ Distribuce ve výstavbě
- Zařízení ČEZ Distribuce ve výstavbě
- Hranice katastrálního území

DISTRIBUCE

Platí pouze se sdělením číslo 0100923355.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres - list 1

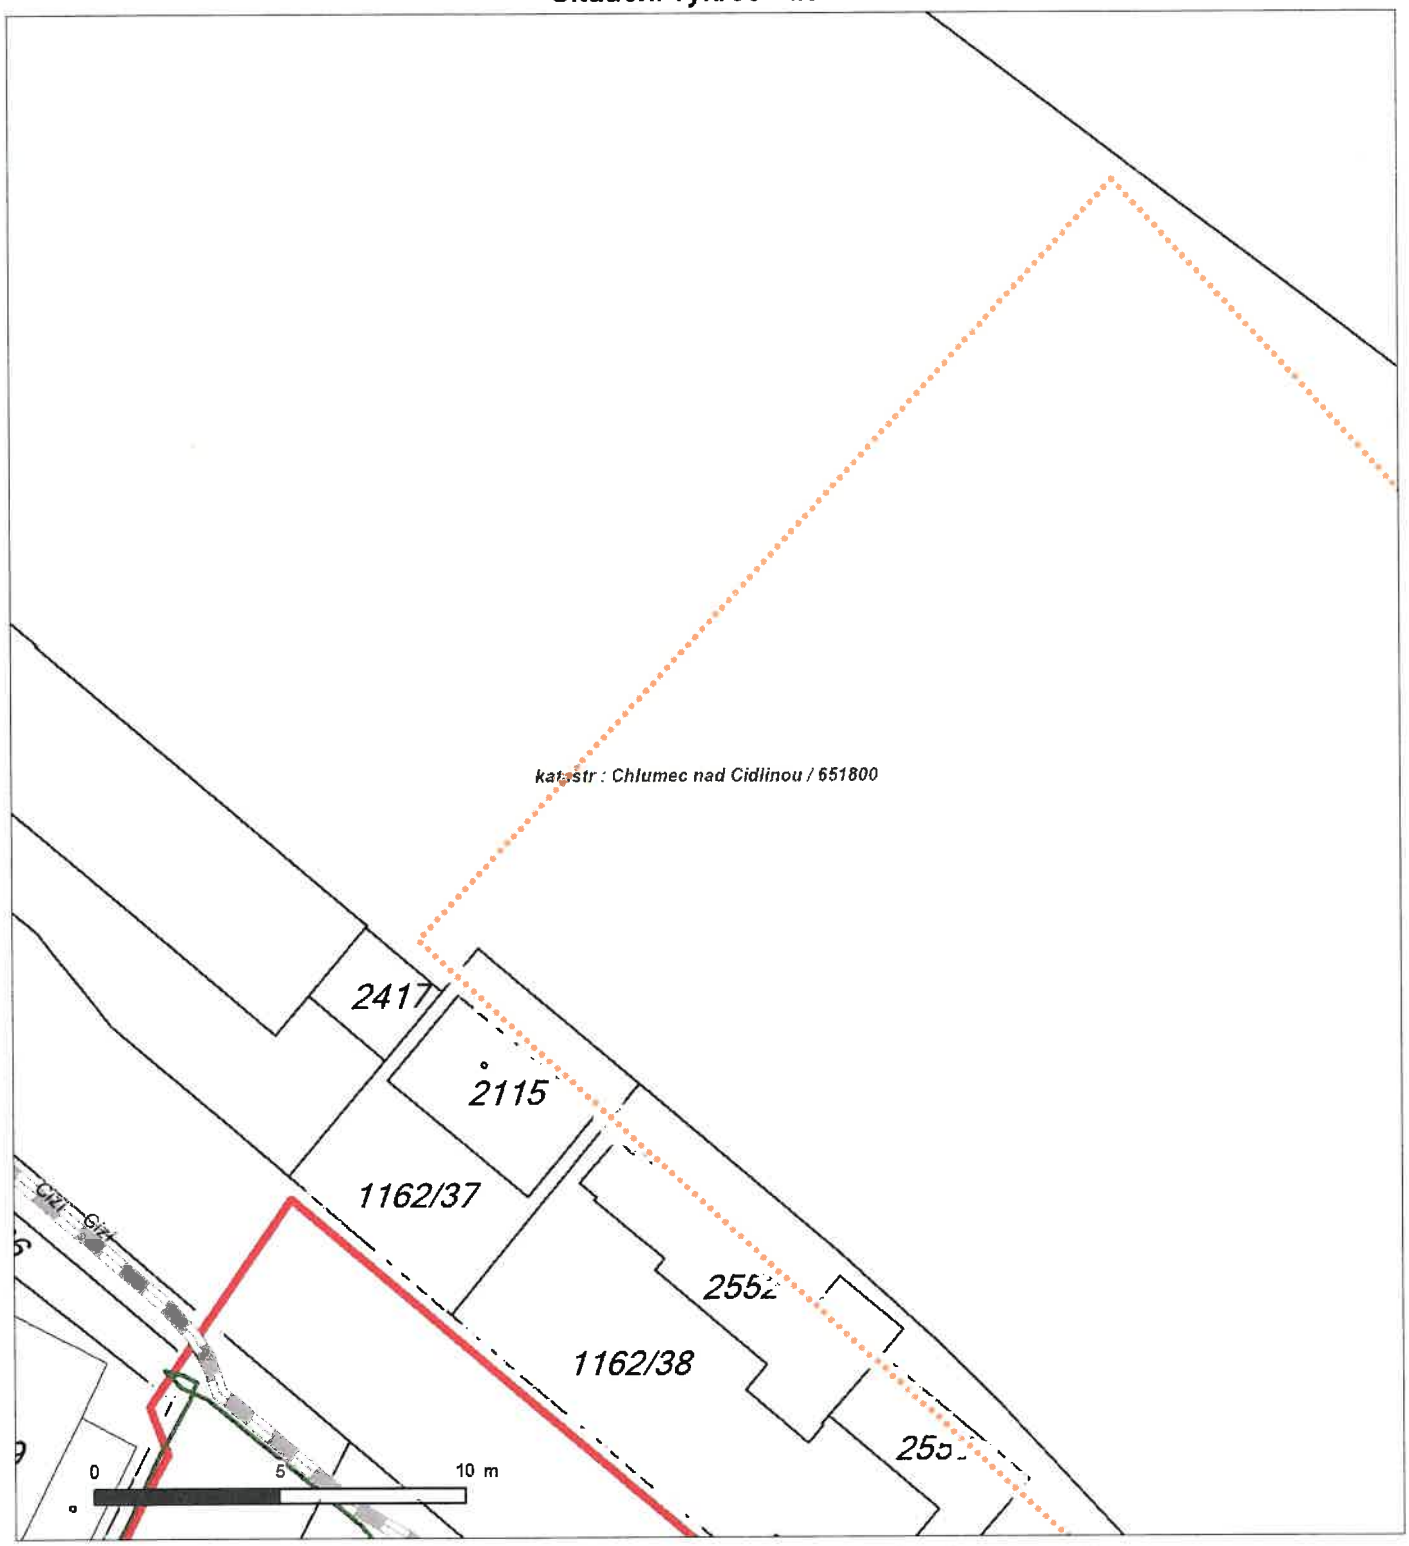

Není-li zobrazena katastrální mapa, zadejte žádost znovu. Katastrální mapa je generována prostřednictvím externí WMS služby, jejíž provoz nezajišťuje společnost ČEZ Distribuce, a. s.

DISTRIBUCE

Platí pouze se sdělením číslo 0100923355.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres - list 2

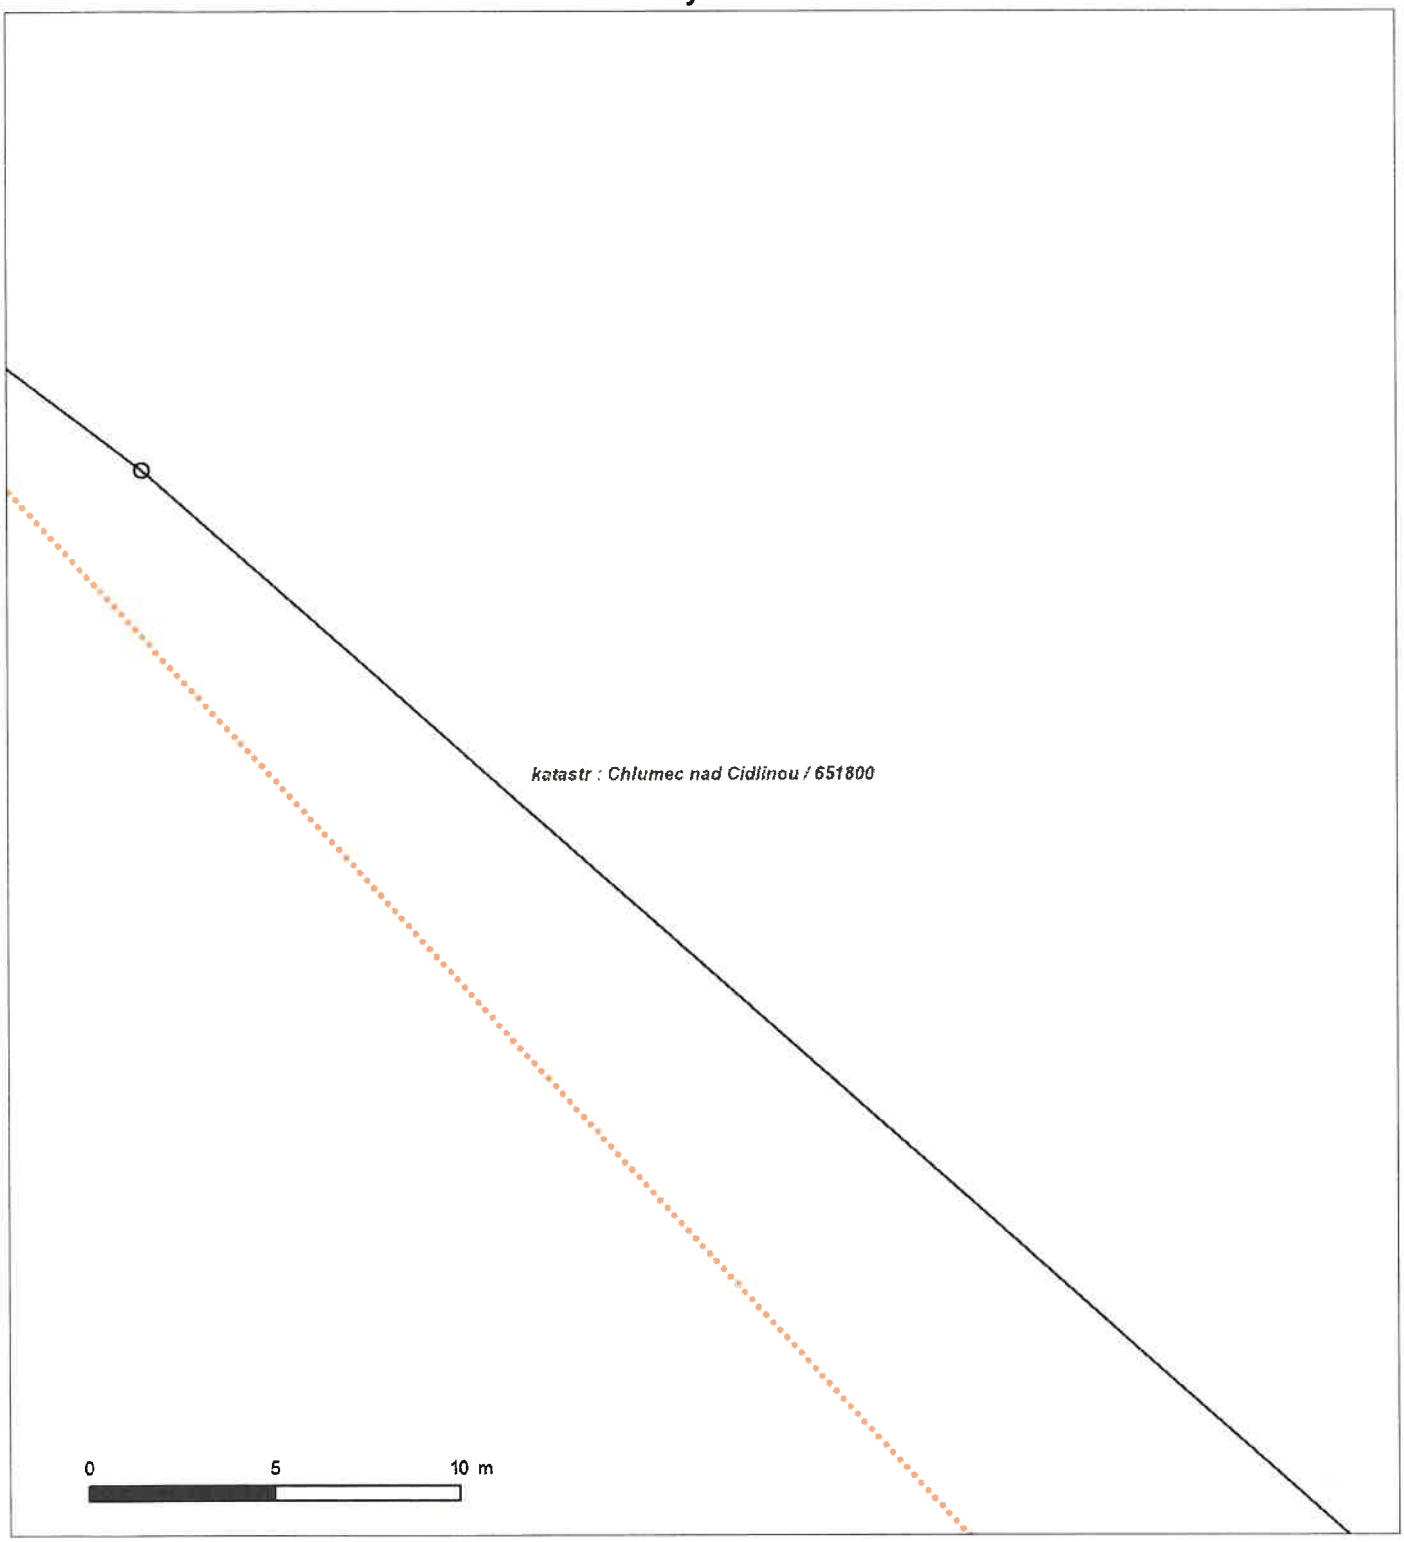

Není-li zobrazena katastrální mapa, zadejte žádost znovu. Katastrální mapa je generována prostřednictvím externí WMS služby, jejíž provoz nezajišťuje společnost ČEZ Distribuce, a. s.

DISTRIBUCE

Platí pouze se sdělením číslo 0100923355.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres - list 3

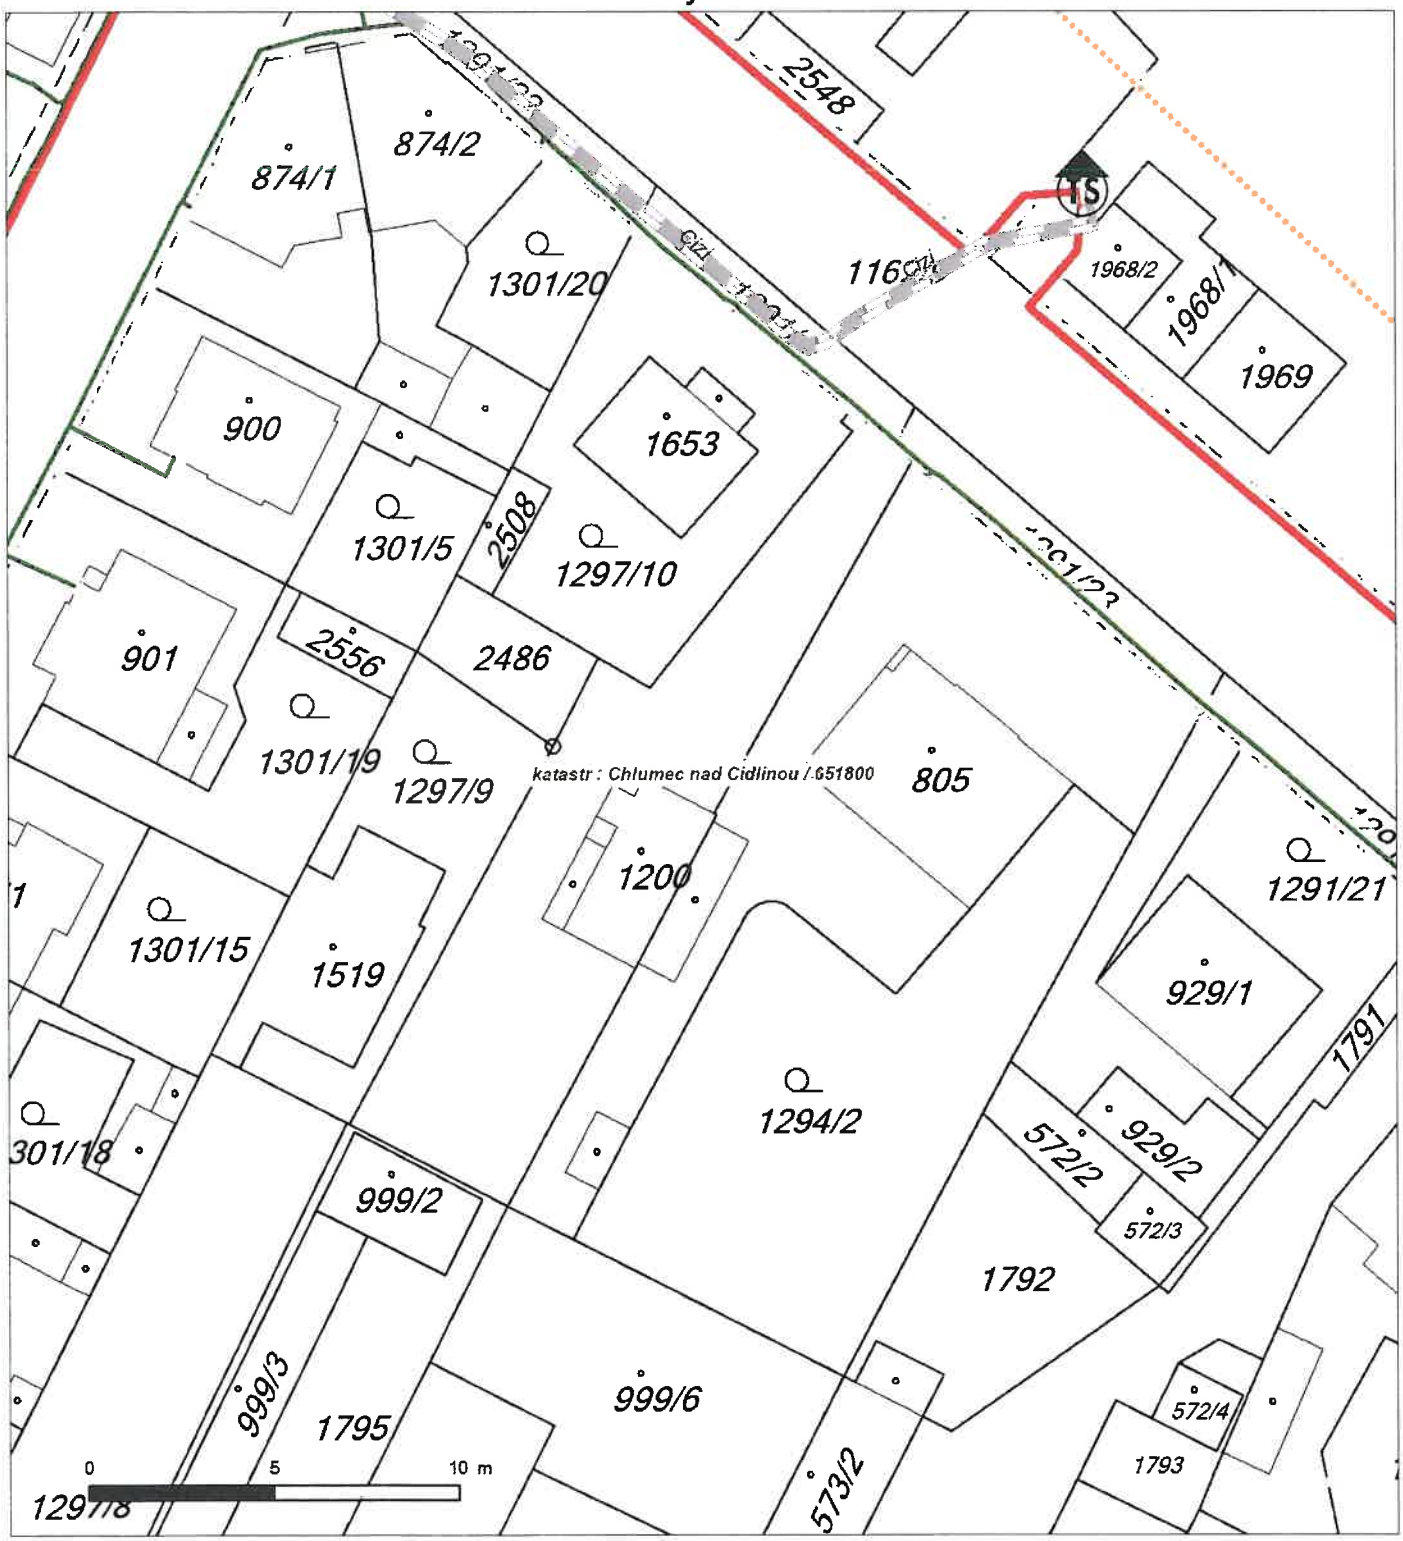

Není-li zobrazena katastrální mapa, zadejte žádost znovu. Katastrální mapa je generována prostřednictvím externí WMS služby, jejíž provoz nezajišťuje společnost ČEZ Distribuce, a. s.

DISTRIBUCE

Platí pouze se sdělením číslo 0100923355.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres - list 4

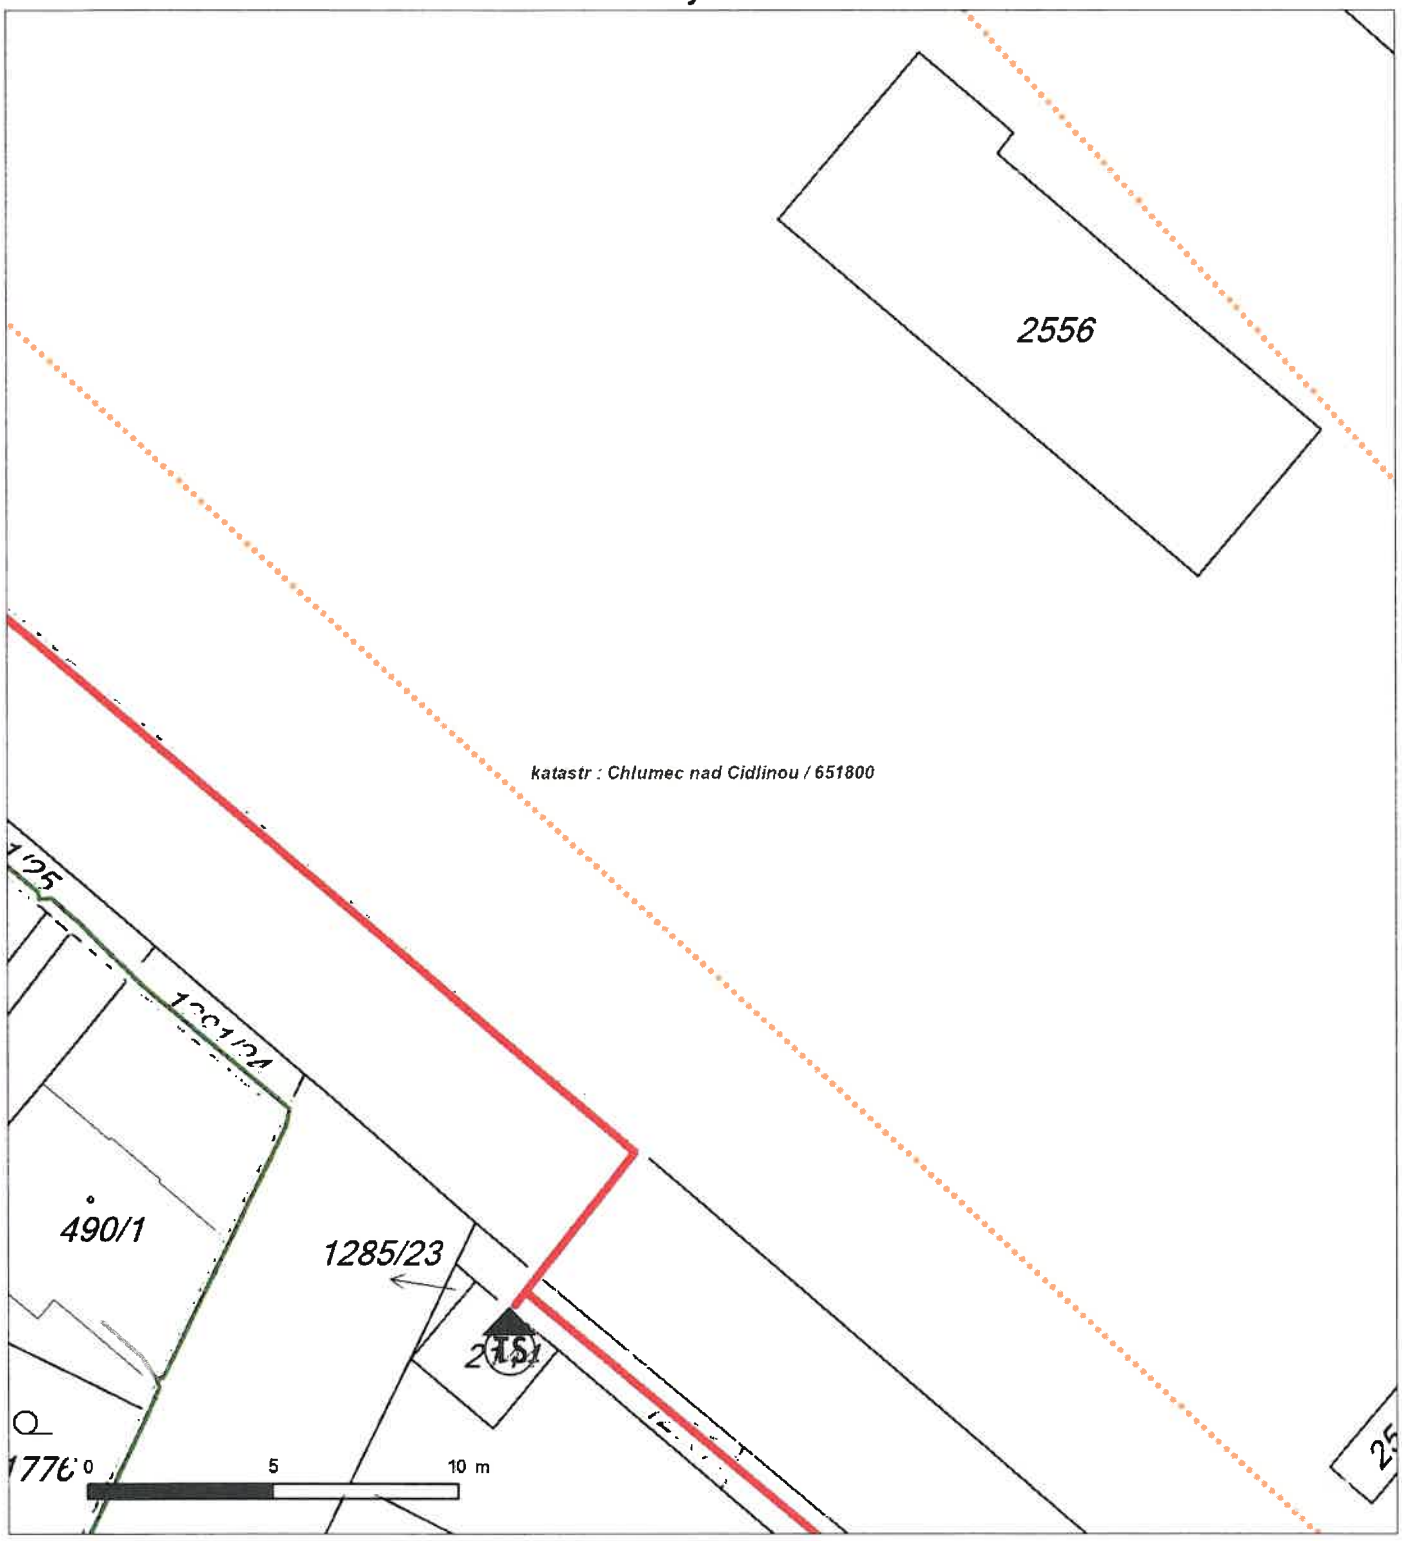

Není-li zobrazena katastrální mapa, zadejte žádost znovu. Katastrální mapa je generována prostřednictvím externí WMS služby, jejíž provoz nezajišťuje společnost ČEZ Distribuce, a. s.

DISTRIBUCE

Platí pouze se sdělením číslo 0100923355.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres - list 5

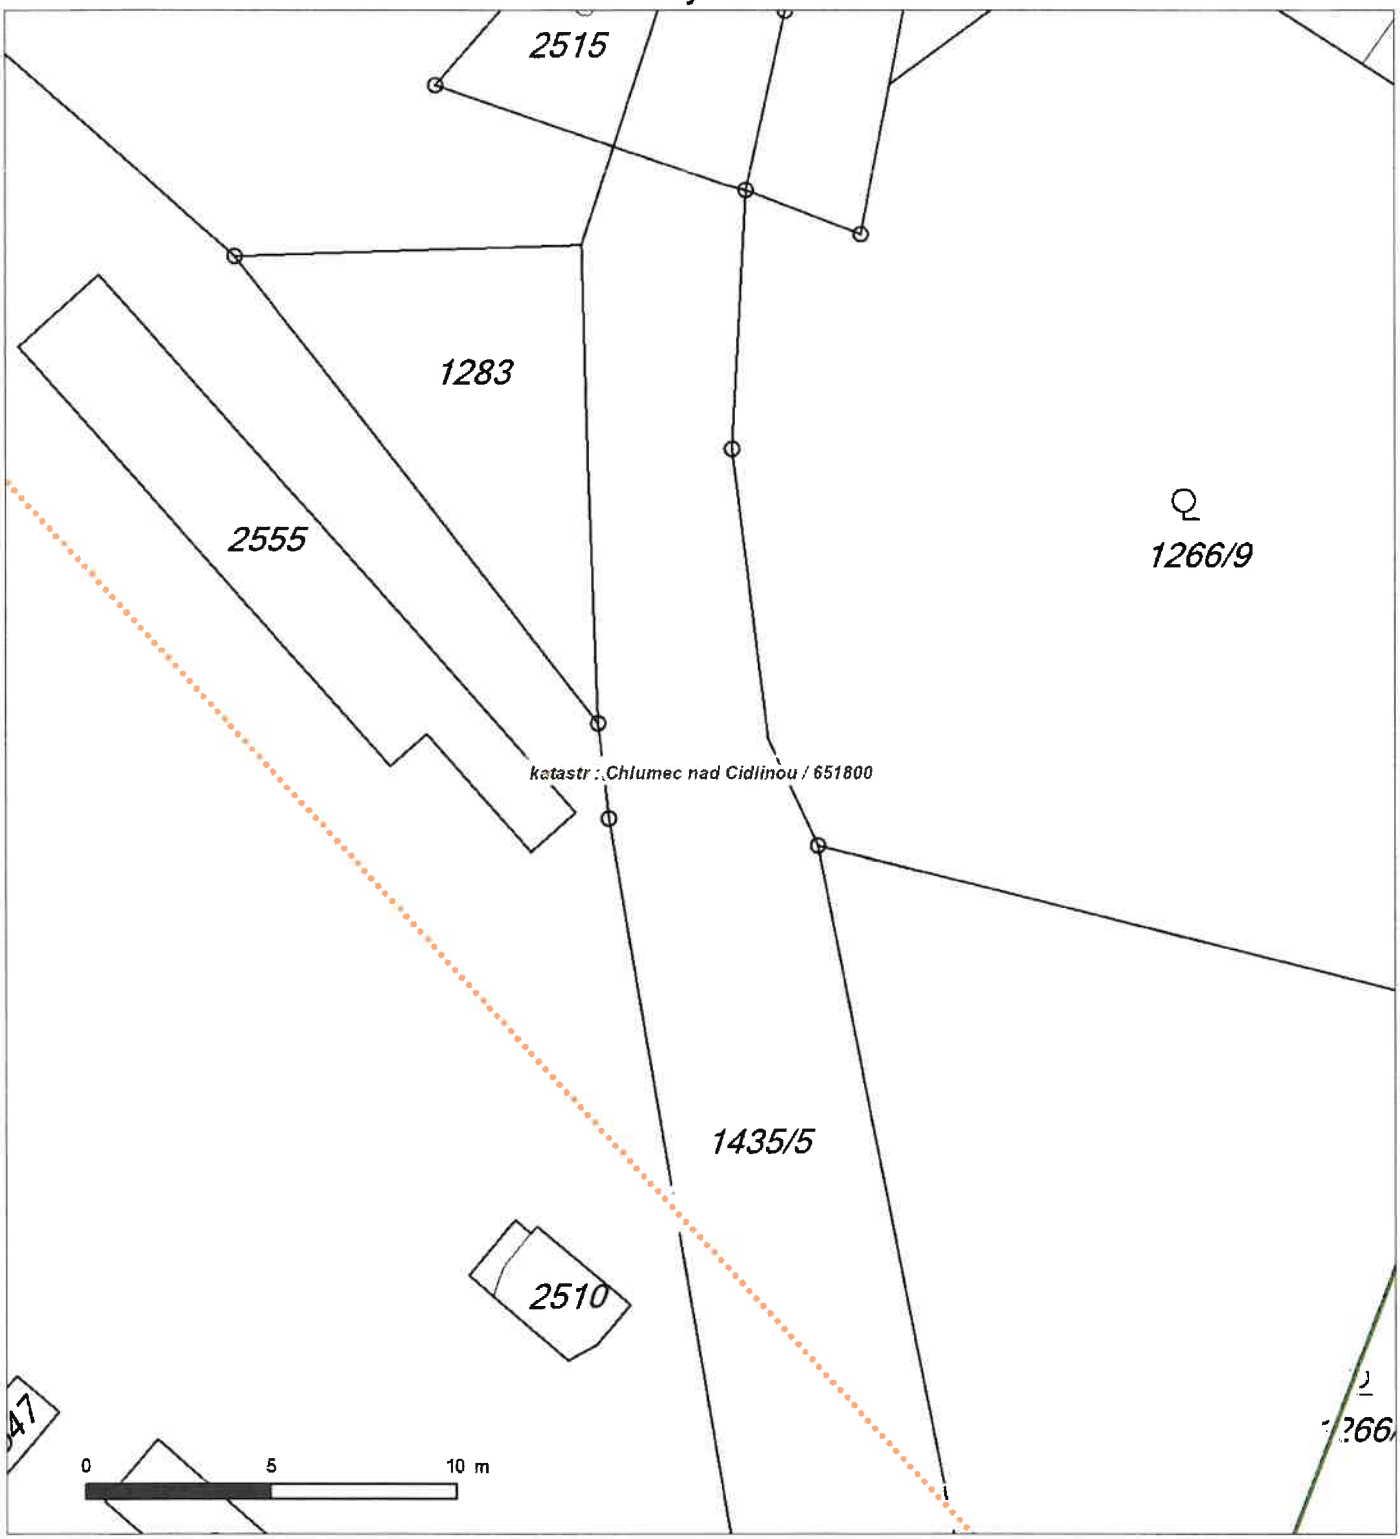

Není-li zobrazena katastrální mapa, zadejte žádost znovu. Katastrální mapa je generována prostřednictvím externí WMS služby, jejíž provoz nezajišťuje společnost ČEZ Distribuce, a. s.

DISTRIBUCE

Platí pouze se sdělením číslo 0100923355.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres - list 6

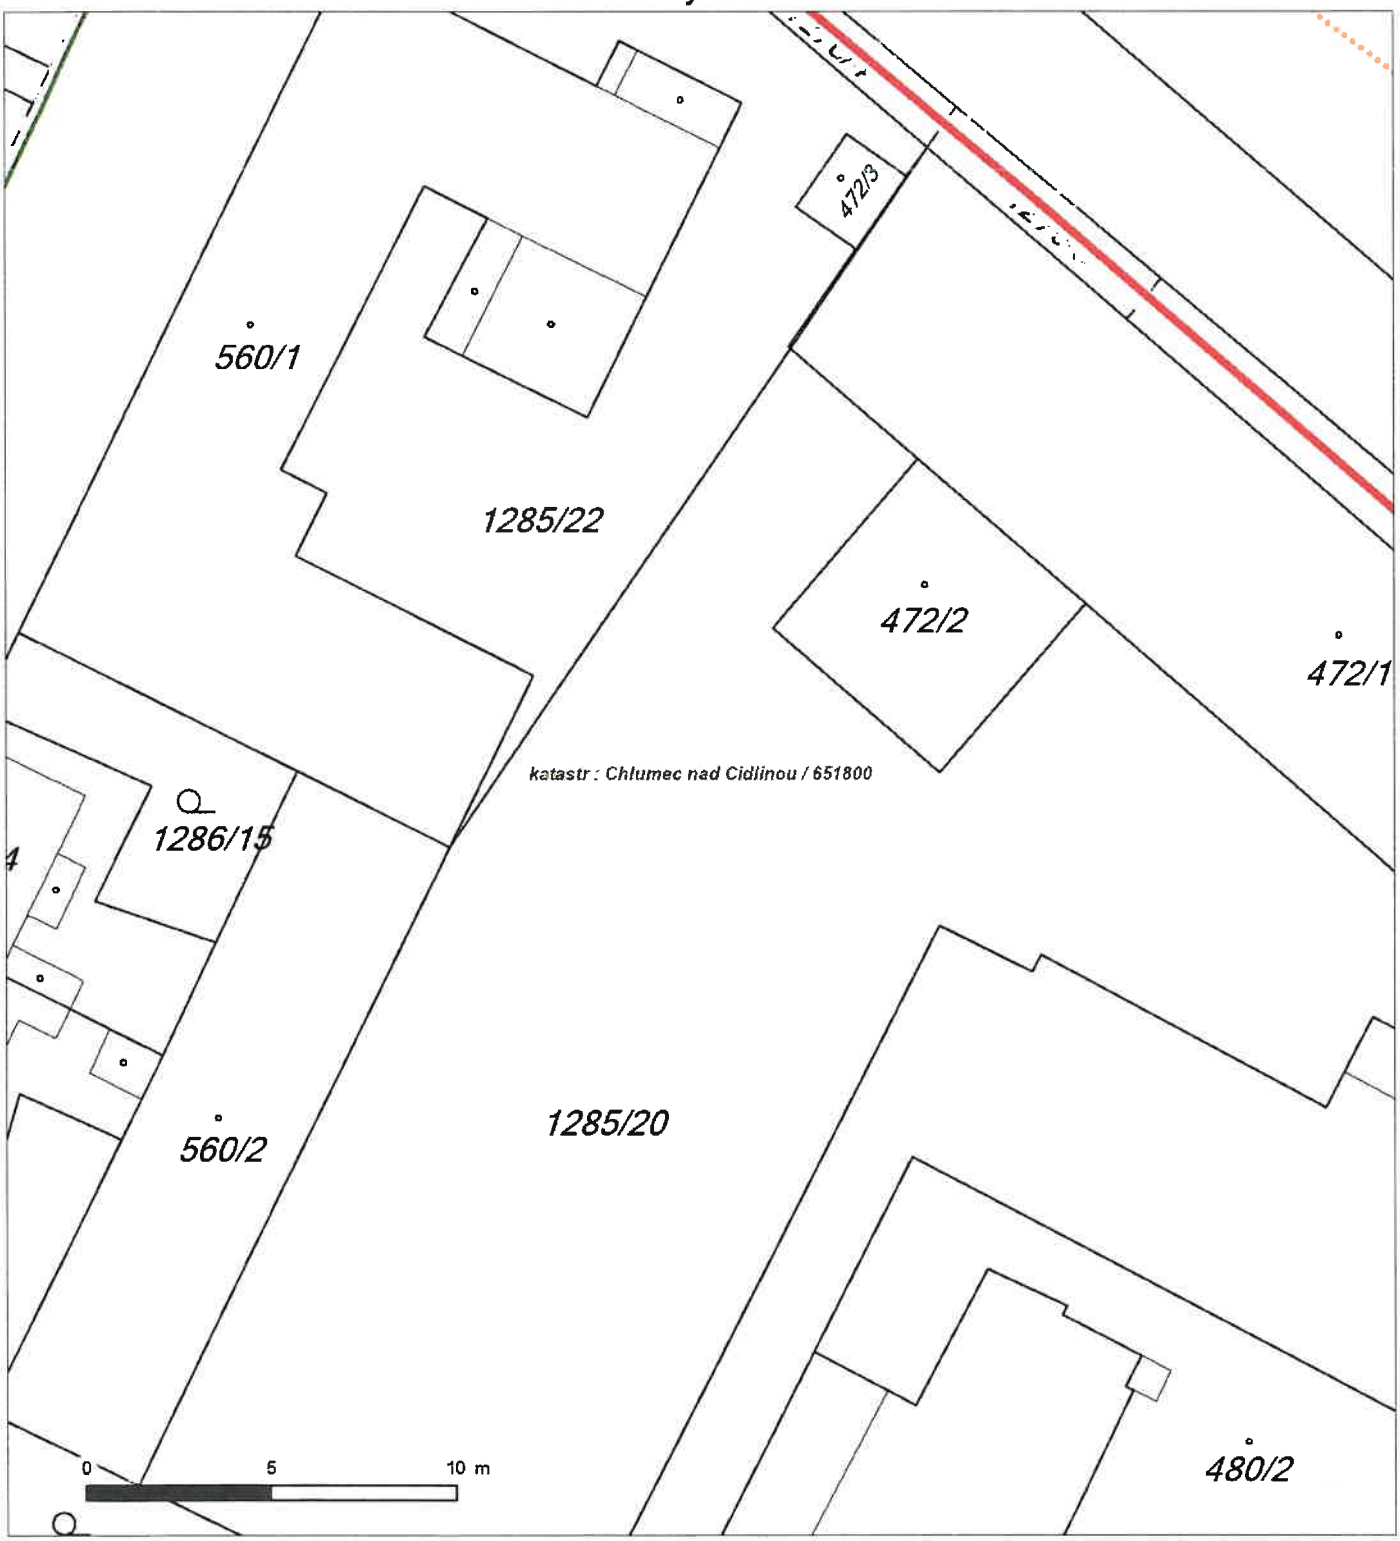

Není-li zobrazena katastrální mapa, zadejte žádost znovu. Katastrální mapa je generována prostřednictvím externí WMS služby, jejíž provoz nezajišťuje společnost ČEZ Distribuce, a. s.

DISTRIBUCE

Platí pouze se sdělením číslo 0100923355.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres - list 7

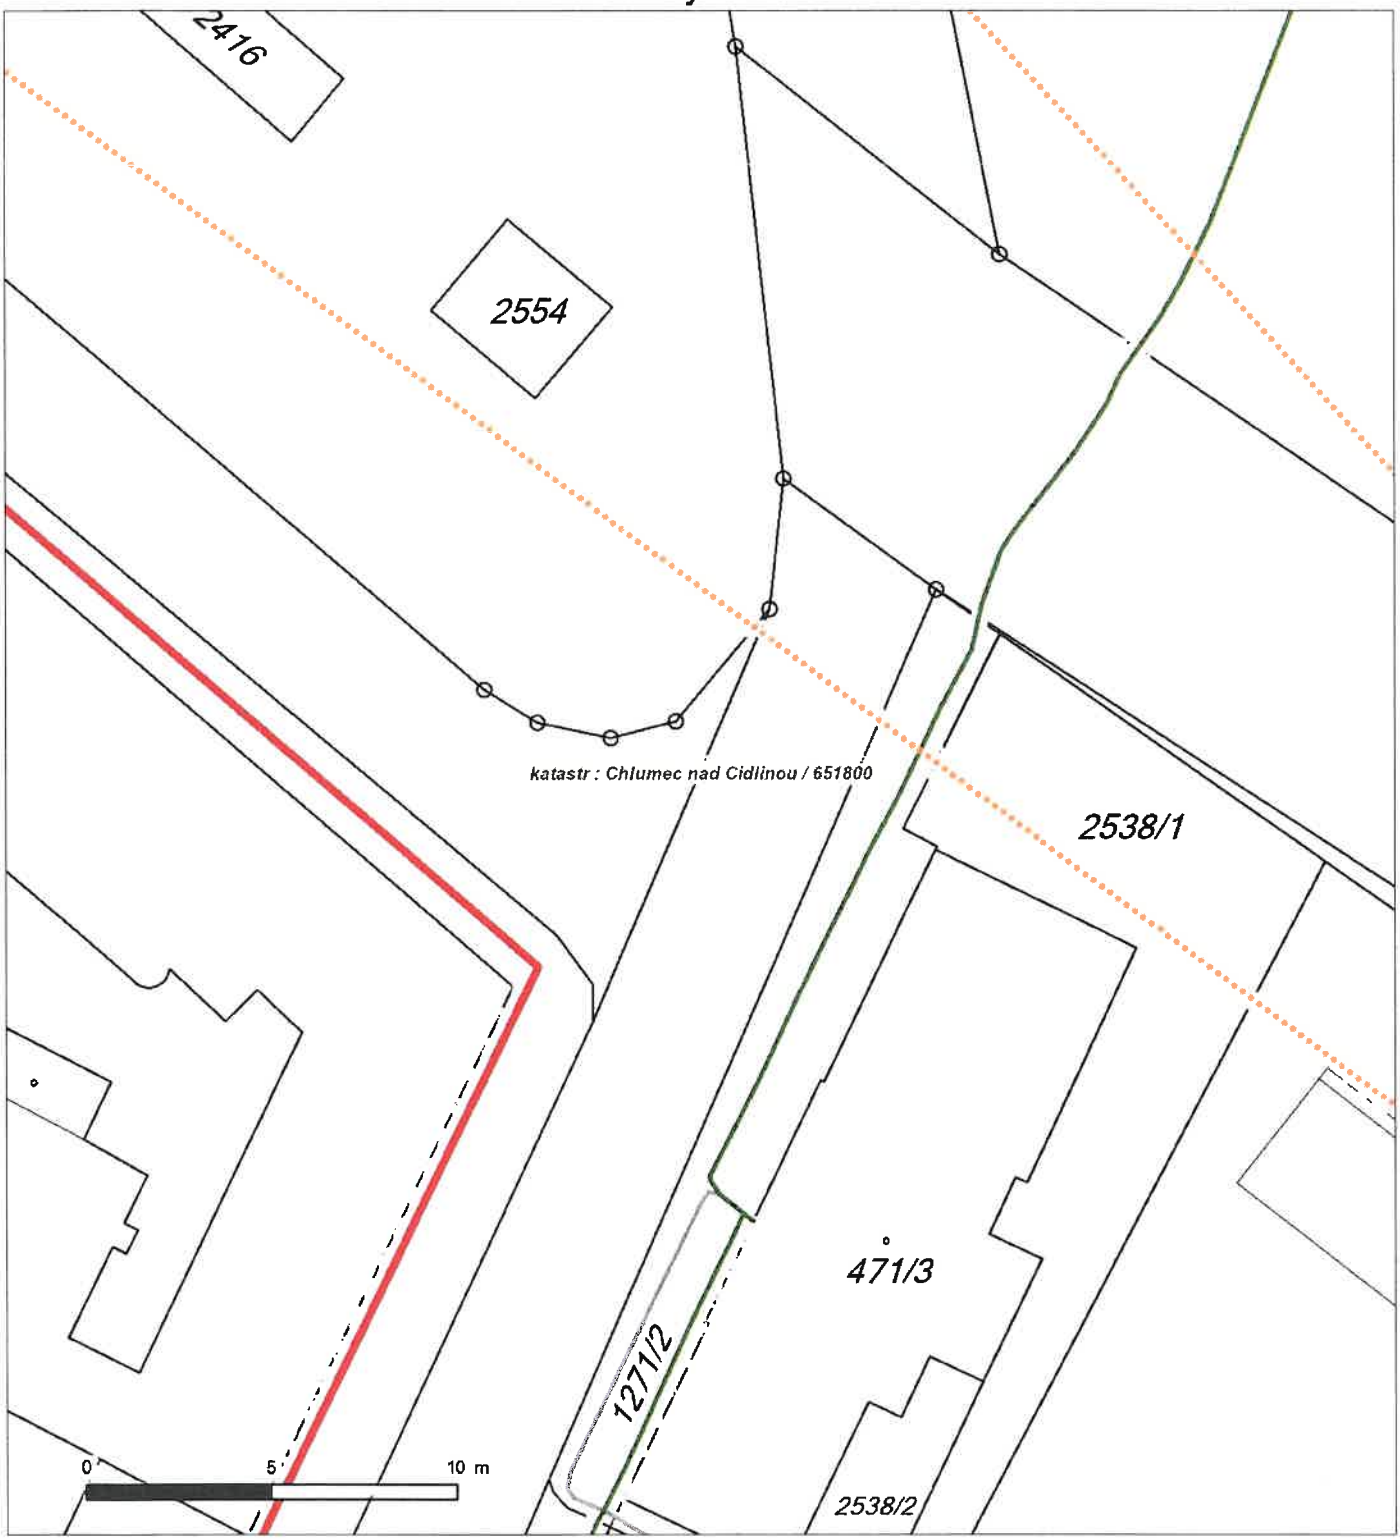

Není-li zobrazena katastrální mapa, zadejte žádost znovu. Katastrální mapa je generována prostřednictvím externí WMS služby, jejíž provoz nezajišťuje společnost ČEZ Distribuce, a. s.

DISTRIBUCE

Platí pouze se sdělením číslo 0100923355.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres - list 8

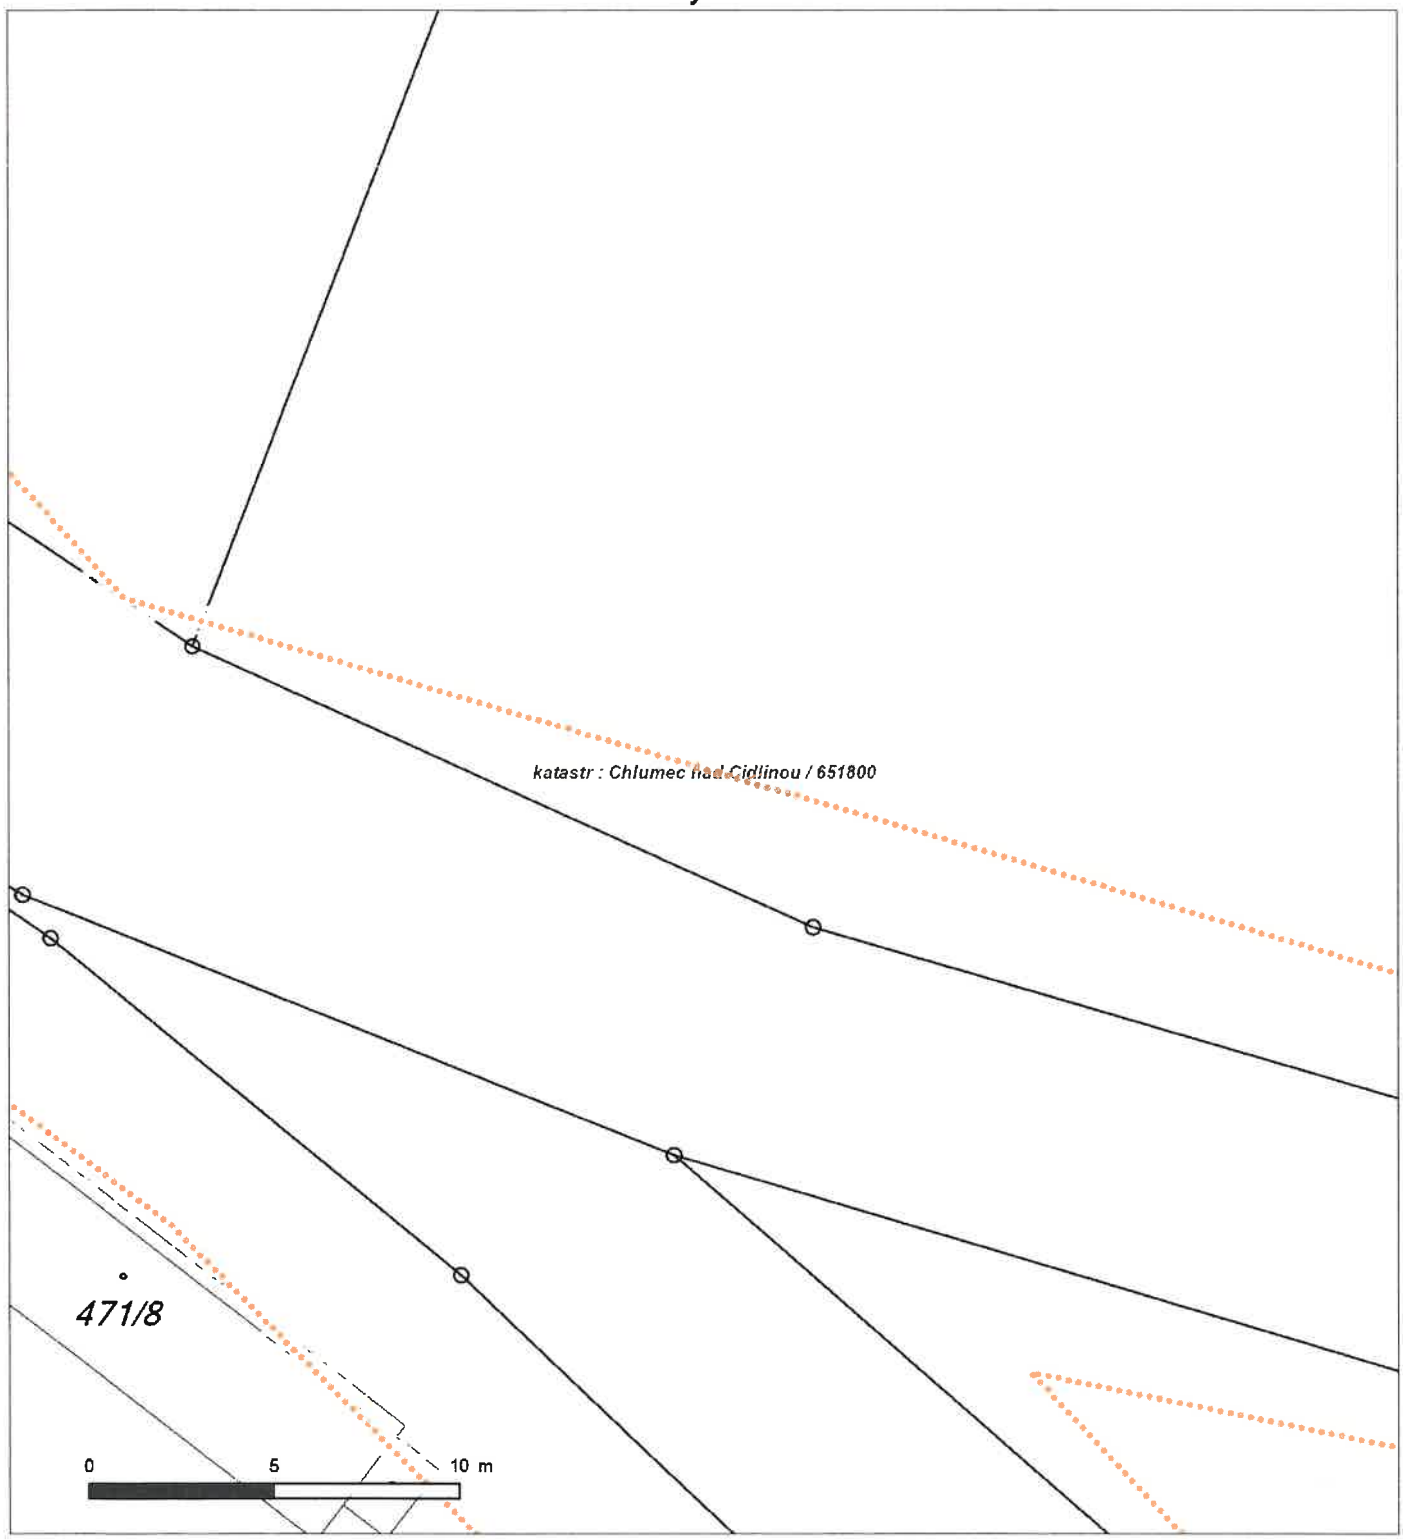

Není-li zobrazena katastrální mapa, zadejte žádost znovu. Katastrální mapa je generována prostřednictvím externí WMS služby, jejíž provoz nezajišťuje společnost ČEZ Distribuce, a. s.

DISTRIBUCE

Platí pouze se sdělením číslo 0100923355.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres - list 9

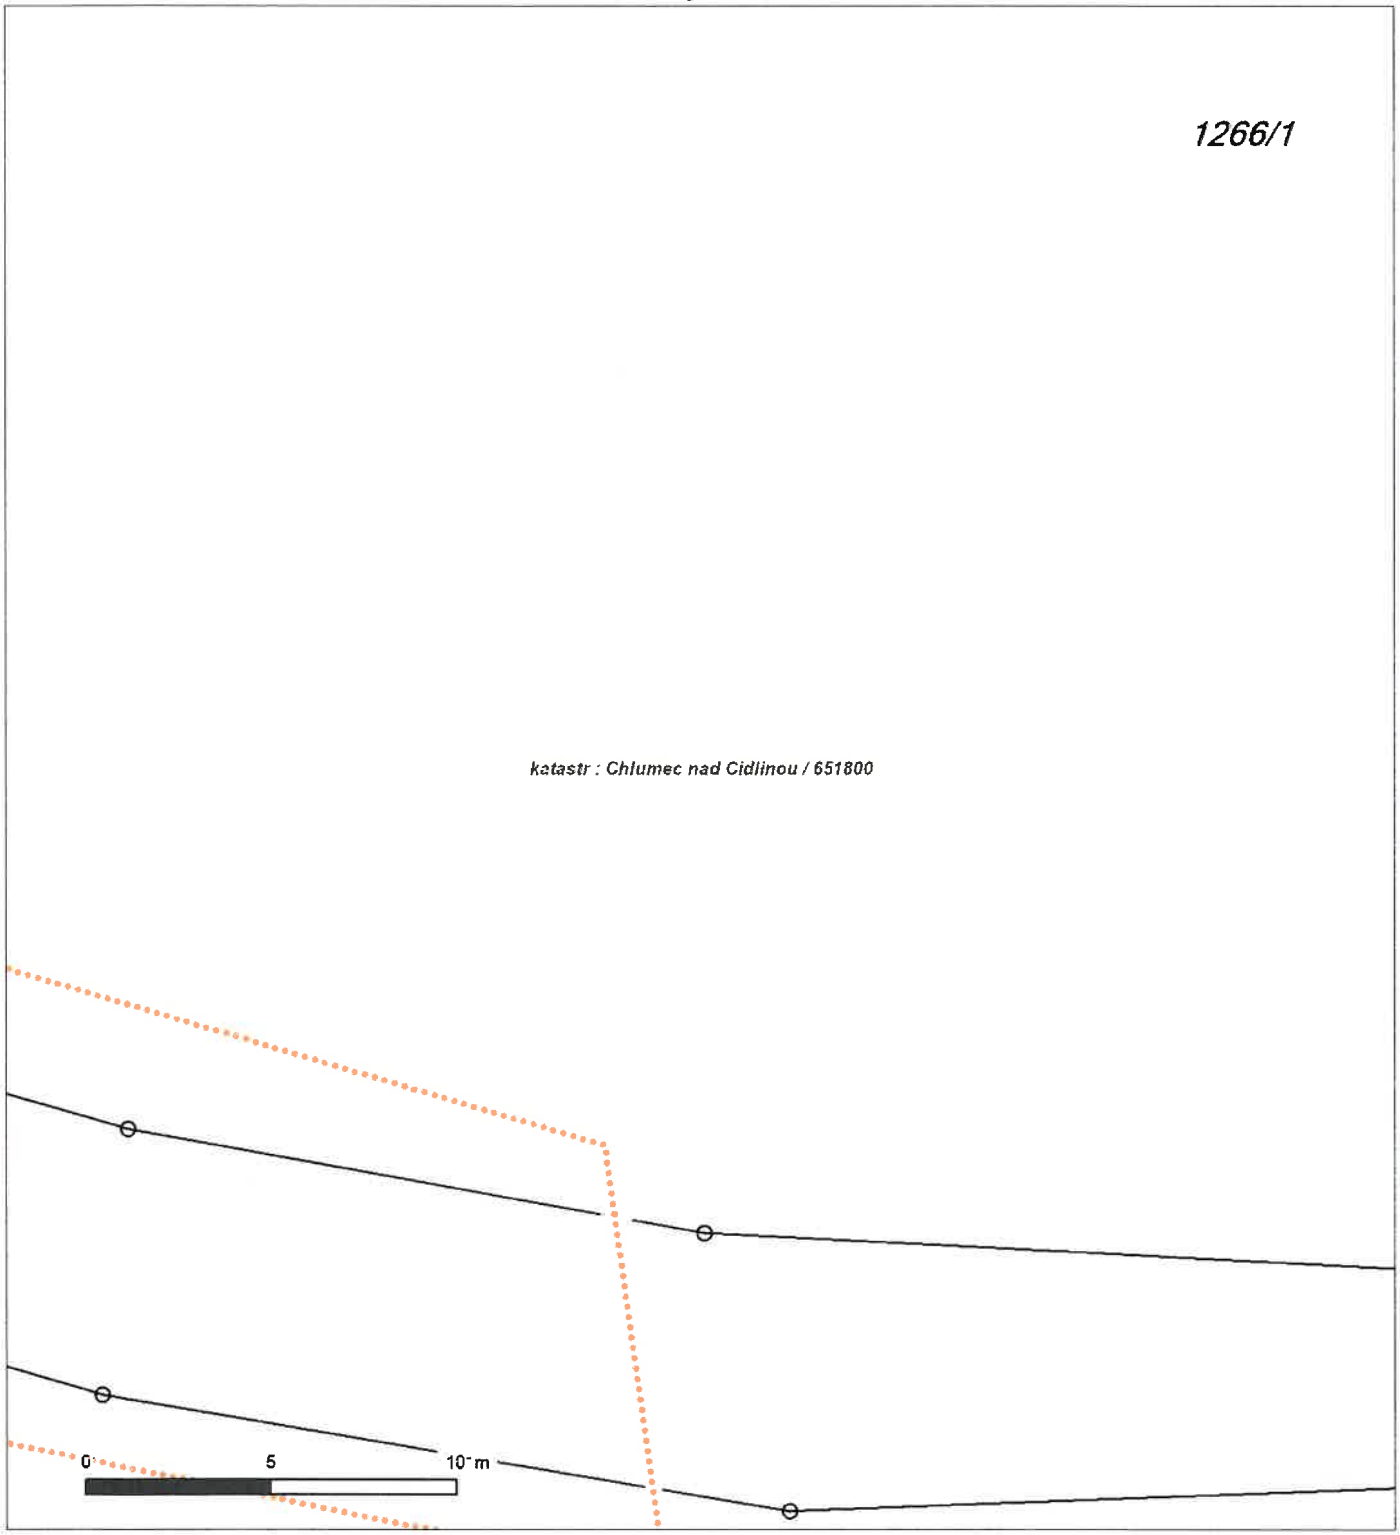

Není-li zobrazena katastrální mapa, zadejte žádost znovu. Katastrální mapa je generována prostřednictvím externí WMS služby, jejíž provoz nezajišťuje společnost ČEZ Distribuce, a. s.

DISTRIBUCE

Platí pouze se sdělením číslo 0100923355.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres - list 10

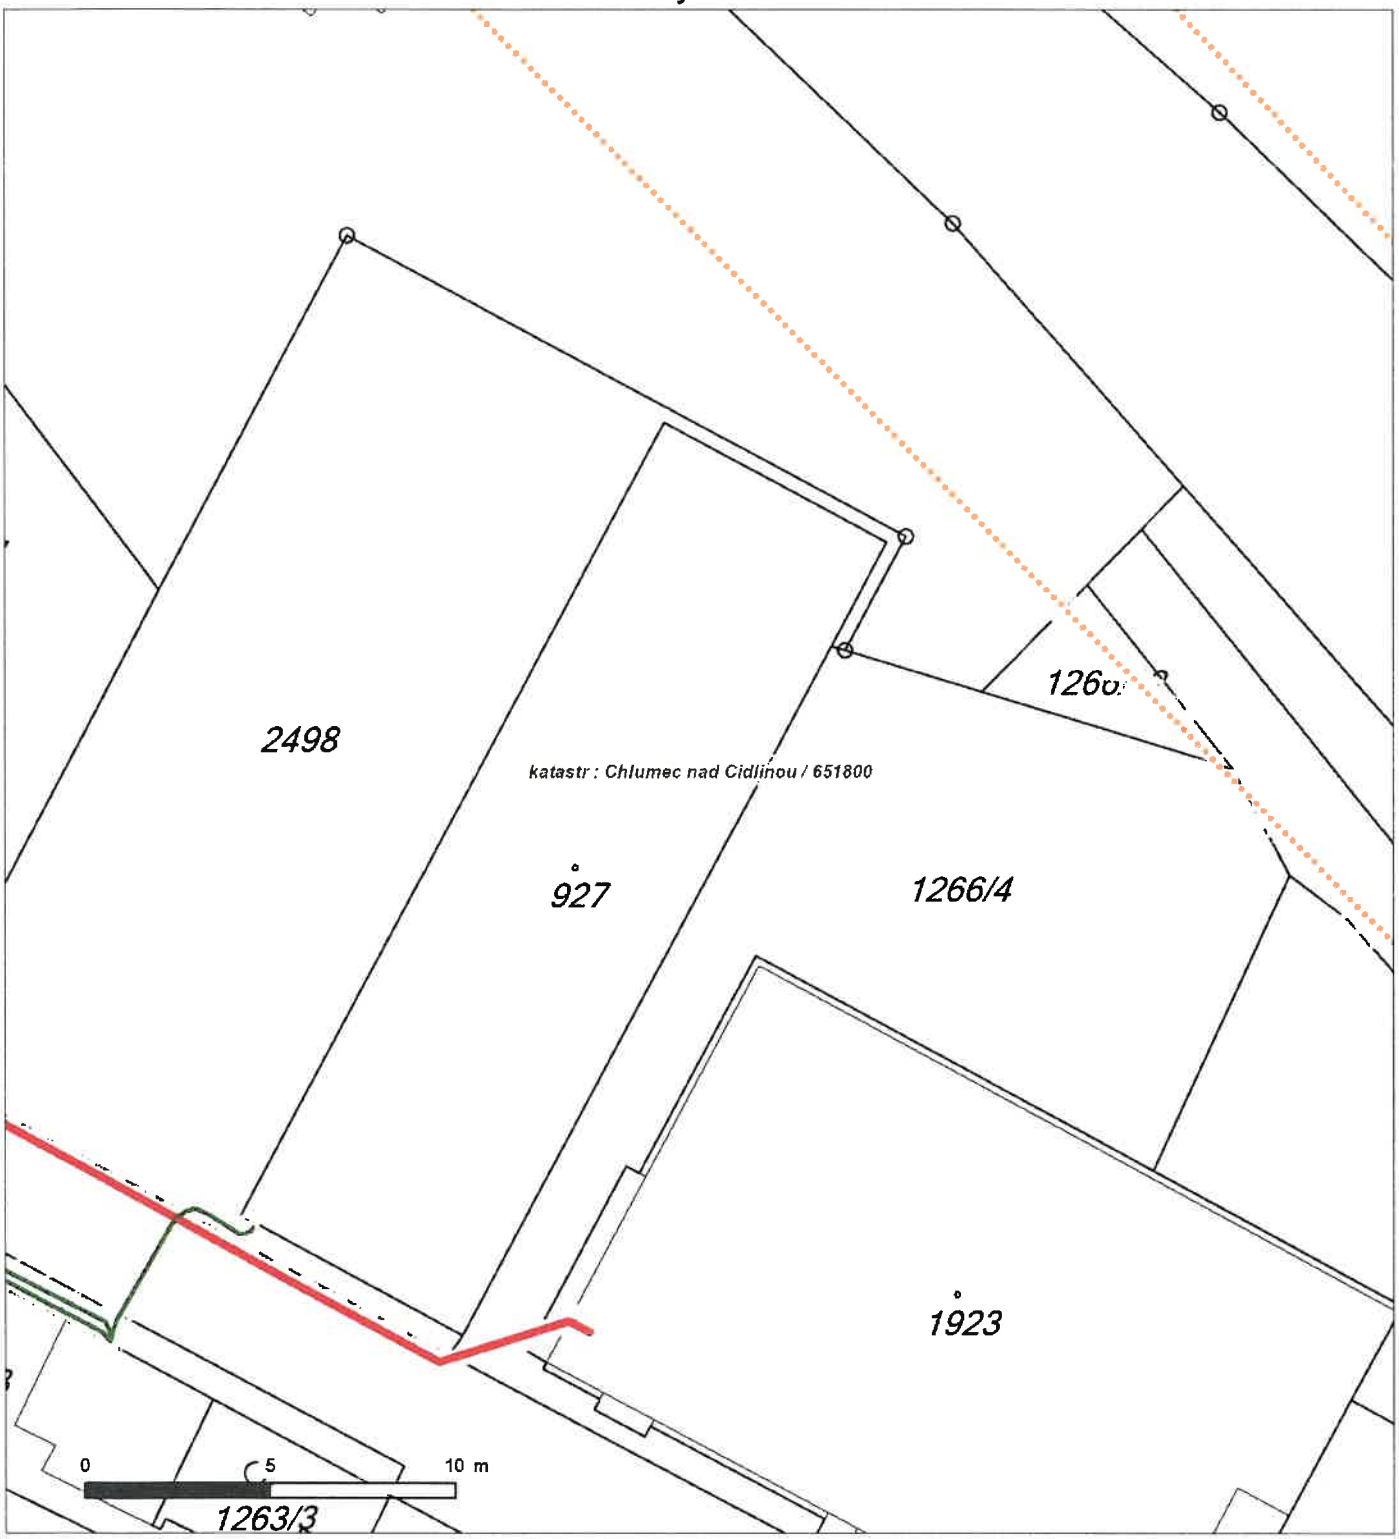

Není-li zobrazena katastrální mapa, zadejte žádost znovu. Katastrální mapa je generována prostřednictvím externí WMS služby, jejíž provoz nezajišťuje společnost ČEZ Distribuce, a. s.

DISTRIBUCE

Platí pouze se sdělením číslo 0100923355.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres - list 11

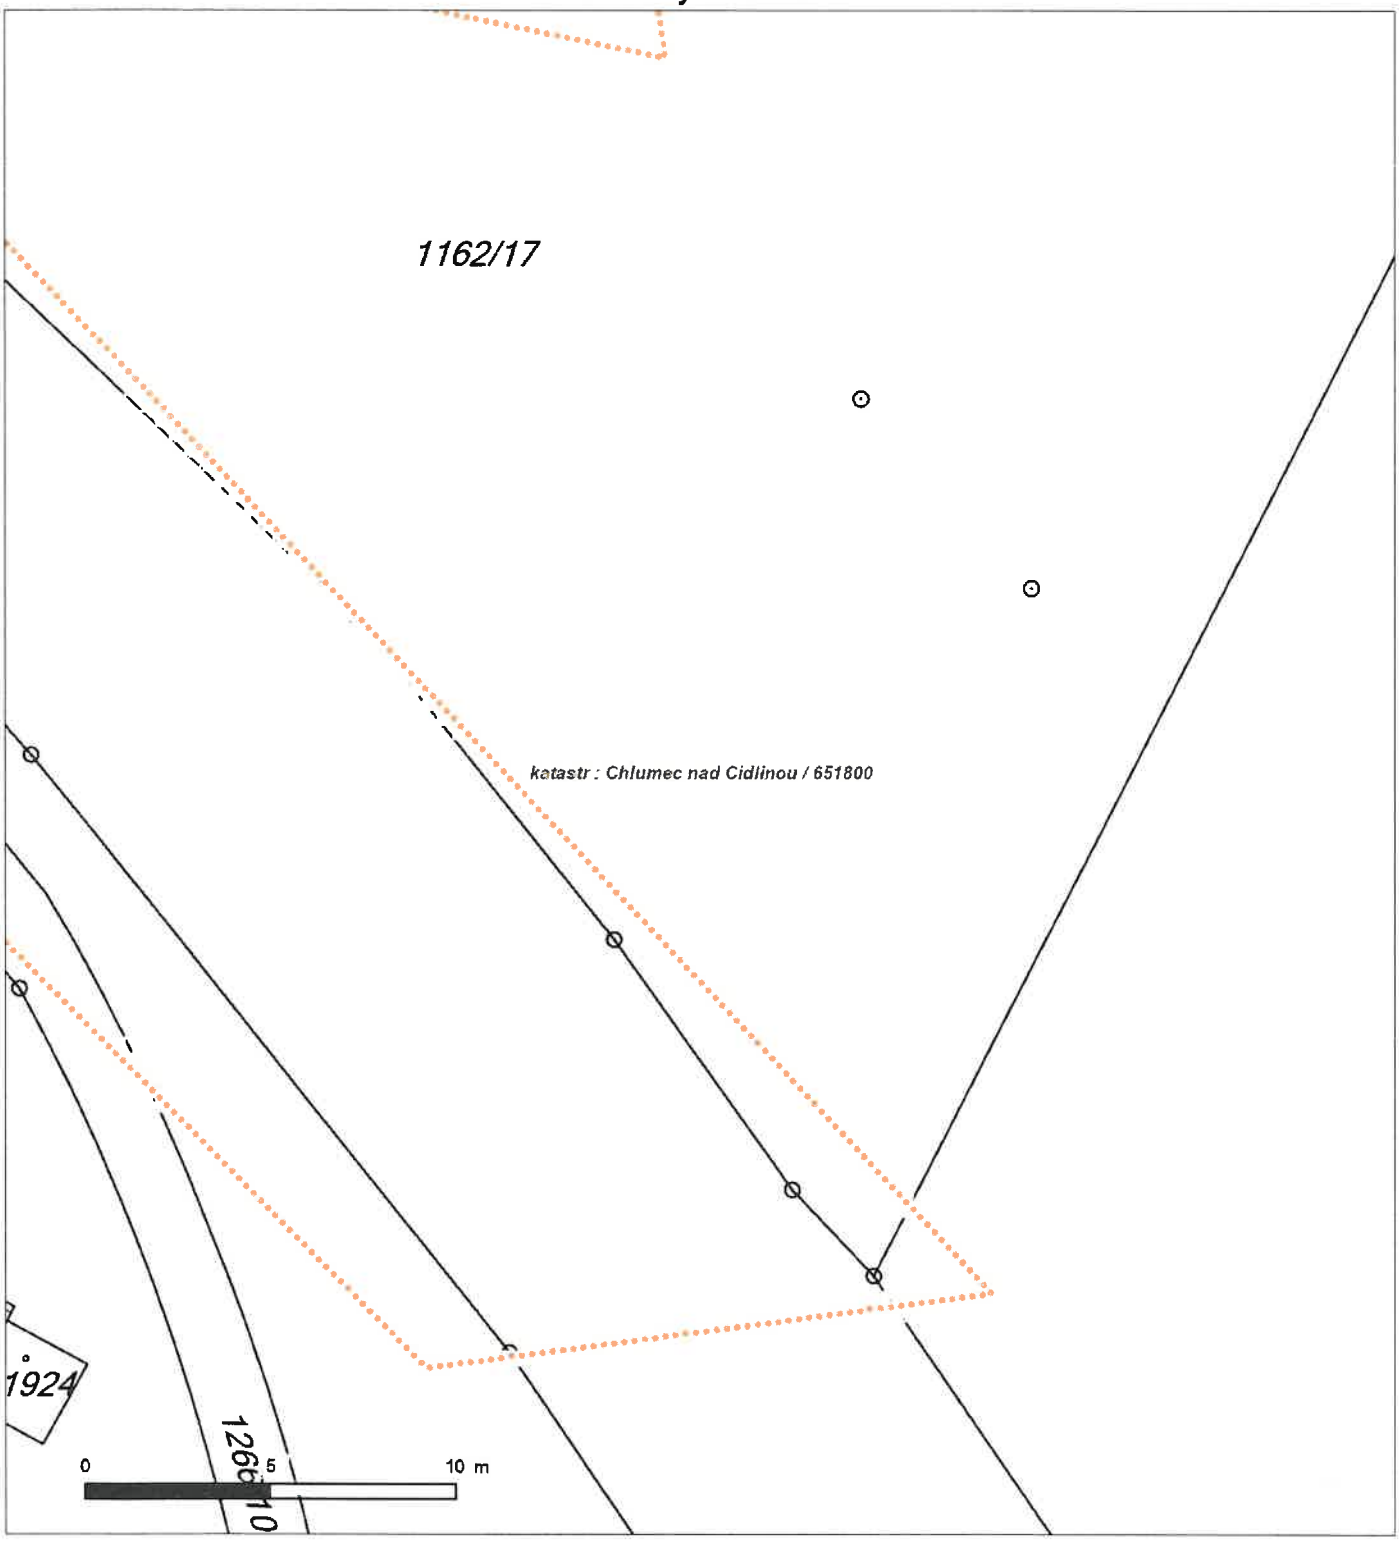

Není-li zobrazena katastrální mapa, zadejte žádost znovu. Katastrální mapa je generována prostřednictvím externí WMS služby, jejíž provoz nezajišťuje společnost ČEZ Distribuce, a. s.

DISTRIBUCE

PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ ČINNOSTÍ V OCHRANNÝCH PÁSMECH PODZEMNÍCH VEDENÍ

Ochranné pásmo podzemních vedení elektrizační soustavy do 110 kV včetně a vedení řídicí, měřicí a zabezpečovací techniky je stanoveno v § 46, odst. (5), Zák. č. 458/2000 Sb., tj. zákona o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "energetický zákon"), a činí 1 metr po obou stranách krajního kabelu kabelové trasy, nad 110 kV činí 3 metry po obou stranách krajního kabelu.

V ochranném pásmu podzemního vedení je podle § 46 odst. (8) a (10) energetického zákona zakázáno:

a) zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky,
b) provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce,
c) provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob,
d) provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením,
e) vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení těžkými mechanizmy.
Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma podzemního vedení, je třeba požádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základě § 46, odst. (8) a (11) energetického zákona.

V ochranných pásmech podzemních vedení je třeba dále dodržovat následující podmínky:

1. Dodavatel prací musí před zahájením prací zajistit vytýčení podzemního zařízení a prokazatelně seznámit pracovníky, jichž se to týká, s jejich polohou a upozornit na odchylky od výkresové dokumentace.
2. Výkopové práce do vzdálenosti 1 metr od osy (krajního) kabelu musí být prováděny ručně. V případě provedení sond (ručně) může být tato vzdálenost snížena na 0,5 metru.
3. Zemní práce musí být prováděny v souladu s ČSN 73 6133 Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací a při zemních pracích musí být dodrženo Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.
4. Místa křížení a souběhy ostatních zařízení se zařízeními energetiky musí být vyprojektovány a provedeny zejména dle ČSN 73 6005, ČSN EN 50 341-1,2, ČSN EN 50341-3-19, ČSN EN 50423-1, ČSN 33 2000-5-52 a PNE 33 3302.
5. Dodavatel prací musí oznámit příslušnému provozovateli distribuční soustavy zahájení prací minimálně 3 pracovní dny předem.
6. Při potřebě přejíždění trasy podzemních vedení vozidly nebo mechanizmy je třeba po dohodě s provozovatelem provést dodatečnou ochranu proti mechanickému poškození.
7. Je zakázáno manipulovat s obnaženými kabely pod napětím. Odkryté kabely musí být za vypnutého stavu řádně vyvěšeny, chráněny proti poškození a označeny výstražnou tabulkou dle ČSN ISO 3864.
8. Před záhozem kabelové trasy musí být provozovatel kabelu vyzván ke kontrole uložení. Pokud toto organizace provádějící zemní práce neprovede, vyhrazuje si provozovatel distribuční soustavy právo nechat inkriminované místo znovu odkrýt.
9. Při záhozu musí být zemina pod kabely řádně udusána, kabely zapískovány a provedeno krytí proti mechanickému poškození.
10. Bez předchozího souhlasu je zakázáno snižovat nebo zvyšovat vrstvu zeminy nad kabelem.
11. Každé poškození zařízení provozovatele distribuční soustavy musí být okamžitě nahlášeno na Kontaktní bezplatnou linku ČEZ Distribuce 800 850 860, která je Vám k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.
12. Ukončení stavby musí být neprodleně ohlášeno příslušnému provoznímu útvaru.
13. Po dokončení stavby provozovatel distribuční soustavy nesouhlasí s vyhlášením ochranného pásma nových rozvodů, které jsou budovány, protože se již jedná o práce v ochranném pásmu zařízení provozovatele distribuční soustavy. Případné opravy nebo rekonstrukce na svém zařízení nebude provozovatel distribuční soustavy provádět na výjimku z ochranného pásma nebo na základě souhlasu s činností v tomto pásmu.

Případné nedodržení uvedených podmínek bude řešeno příslušným stavebním úřadem nebo nahlášeno Energetickému regulačnímu úřadu jako správní delikt ve smyslu příslušného ustanovení energetického zákona spočívající v porušení zákazu provádět činnosti v ochranných pásmech dle § 46 uvedeného zákona.

DISTRIBUCE

PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ ČINNOSTÍ V OCHRANNÝCH PÁSMECH NADZEMNÍCH VEDENÍ

Ochranné pásmo nadzemního vedení podle § 46, odst. (3), Zák. č. 458/2000 Sb., tj. zákona o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "energetický zákon") je souvislý prostor vymezený svislými rovinami vedenými po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo na vedení, které činí od krajního vodiče vedení na obě jeho strany:

a) u napětí nad 1 kV a do 35 kV včetně
- pro vodiče bez izolace 7 metrů (resp. 10 metrů u zařízení postaveného do 31. 12. 1994, vyjma lesních průseků, kde rozsah ochranného pásma i do uvedeného data činí 7 metrů),
- pro vodiče s izolací základní 2 metry,
- pro závěsná kabelová vedení 1 metr;

b) u napětí nad 35 kV do 110 kV včetně
- pro vodiče bez izolace 12 metrů (resp. 15 metrů u zařízení postaveného do 31. 12. 1994).
- pro vodiče s izolací základní 5 metrů

Poznámka: Nadzemní vedení nízkého napětí (do 1 kV) není chráněno ochranným pásmem. Při činnostech prováděných v jeho blízkosti (práce v blízkosti) je nutné dodržet vzdálenosti dané ČSN EN 50110-1 ed. 2.

V ochranném pásmu nadzemního vedení je podle § 46 odst. (8) a (9) energetického zákona zakázáno:

1. zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky,
2. provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce,
3. provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob,
4. provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením,
5. vysazovat chmelnice a nechávat růst porosty nad výšku 3 metry.

Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma nadzemního vedení, je třeba požádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základě § 46, odst. (8) a (11) energetického zákona.

V ochranných pásmech nadzemních vedení je třeba dále dodržovat následující podmínky:

1. Při pohybu nebo pracích v blízkosti elektrického vedení vysokého napětí se nesmí osoby, předměty, prostředky nemající povahu jeřábu přiblížit k živým částem - vodičům blíže než 2 metry (dle ČSN EN 50110-1).
2. Jeřáby a jim podobná zařízení musí být umístěny tak, aby v kterékoli poloze byly všechny jejich části mimo ochranné pásmo vedení, a musí být zamezeno vymrštění lana.
3. Je zakázáno stavět budovy nebo jiné objekty v ochranných pásmech nadzemních vedení vysokého napětí.
4. Je zakázáno, provádět veškeré pozemní práce, při kterých by byla narušena stabilita podpěrných bodů - sloupů nebo stožárů.
5. Je zakázáno upevňovat antény, reklamy, ukazatele apod. pod, přes nebo přímo na stožáry elektrického vedení.
6. Dodavatel prací musí prokazatelně seznámit své pracovníky, jichž se to týká s ČSN EN 50110-1.
7. Pokud není možné dodržet body č. 1 až 4, je možné požádat příslušný provozní útvar provozovatele distribuční soustavy o další řešení (zajištění odborného dohledu pracovníka s elektrotechnickou kvalifikací dle Vyhlášky č. 50/1978 Sb., vypnutí a zajištění zařízení, zaizolování živých částí apod.), pokud nejsou tyto podmínky již součástí jiného vyjádření ke konkrétní stavbě.
8. V případě požadavku na vypnutí zařízení po nezbytnou dobu provádění prací je nutné požádat minimálně 2 měsíce před požadovaným termínem. V případě vedení nízkého napětí je možné též požádat o zaizolování části vedení.

Případné nedodržení uvedených podmínek bude řešeno příslušným stavebním úřadem nebo nahlášeno Energetickému regulačnímu úřadu jako správní delikt ve smyslu příslušného ustanovení energetického zákona, spočívající v porušení zákazu provádět činnosti v ochranných pásmech dle § 46 uvedeného zákona.

DISTRIBUCE

PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ ČINNOSTÍ V OCHRANNÝCH PÁSMECH ELEKTRICKÝCH STANIC

Ochranné pásmo elektrické stanice je stanoveno v § 46, odst. (6), Zák. č. 458/2000 Sb., tj. zákona o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "energetický zákon") a je vymezeno svislými rovinami vedenými ve vodorovné vzdálenosti:
a) u venkovních el. stanic a dále stanic s napětím větším než 52 kV v budovách 20 metrů od oplocení nebo od vnějšího líce obvodového zdiva,
b) u stožárových elektrických stanic a věžových stanic s venkovním přívodem s převodem napětí z úrovně nad 1 kV a menší než 52 kV na úroveň nízkého napětí 7 m od vnější hrany půdorysu stanice ve všech směrech,
c) u kompaktních a zděných el. stanic s převodem napětí z úrovně nad 1 kV a menší než 52 kV na úroveň nízkého napětí 2 metry od vnějšího pláště stanice ve všech směrech,
d) u vestavěných el. stanic 1 metr od obestavění.

V ochranném pásmu elektrické stanice je podle § 46 odst. (8) a (10) energetického zákona zakázáno:

1. zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky,
2. provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce,
3. provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob,
4. provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením.

Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma elektrické stanice, je třeba požádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základě § 46, odst. (8) a (11) energetického zákona.

V ochranném pásmu elektrické stanice je dále zakázáno provádět činnosti, které by mohly mít za následek ohrožení bezpečnosti a spolehlivosti provozu stanice nebo zmenšující či podstatně znesnadňující její obsluhu a údržbu a to zejména:

5. provádět výkopové práce ohrožující zaústění podzemních vedení vysokého a nízkého napětí nebo stabilitu stavební části el. stanice (viz podmínky pro činnosti v ochranných pásmech podzemního vedení),
6. skladovat či umisťovat předměty bránící přístupu do elektrické stanice nebo k rozvaděčům vysokého nebo nízkého napětí,
7. umisťovat antény, reklamy, ukazatele apod.,
8. zřizovat oplocení, které by znemožnilo obsluhu el. stanice.

Případné nedodržení uvedených podmínek bude řešeno příslušným stavebním úřadem nebo nahlášeno Energetickému regulačnímu úřadu jako správní delikt ve smyslu příslušného ustanovení energetického zákona spočívající v porušení zákazu provádět činnosti v ochranných pásmech dle § 46 uvedeného zákona.

PRODIN a.s.
Bc. Kristýna Malinská
Jiráskova 169
530 02 Pardubice

Naše značka: 4201/18/OVP/N

Datum: 15.5.2018

Toto vyjádření je vydáváno ve smyslu zákona č. 458/2000 Sb. a zákona č. 183/2006 Sb., má platnost 2 roky od data jeho vydání.

Věc: Oprava převýšovského zhlaví v žst. Chlumec nad Cidlinou

okres: Hradec Králové
k.ú.: Chlumec nad Cidlinou

NEZASAHUJE do bezpečnostního pásma VTL plynovodu a ochranného pásma telekomunikačního vedení NET4GAS, s.r.o.

V další korespondenci uvádějte vždy číslo našeho vyjádření.

NET4GAS, s.r.o.
Na Hřebenech II 1718/8, P.O.BOX 22
140 21 Praha 4 - Nusle
IČ: 27260364
DIČ: CZ27260364 (43)

Aleš Novák
Manažer, Dokumentace soustavy

Žádosti o vyjádření k VTL plynovodům a telekomunikačnímu vedení NET4GAS, s.r.o. zasílejte pomocí elektronické podatelny: www.net4gas.cz (Přepravní soustava - Žádost o vyjádření).

NET4GAS, s.r.o. Na Hřebenech II 1718/8 140 21 Praha 4 - Nusle Tel.: +420 220 221 111 Fax: +420 220 225 498 E-mail: info@net4gas.cz Web: www.net4gas.cz

ČESKÁ TELEKOMUNIKAČNÍ INFRASTRUKTURA

VYJÁDŘENÍ O EXISTENCI SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. („Vyjádření“)

A VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. („Všeobecné podmínky ochrany SEK“)

toto Vyjádření a Všeobecné podmínky ochrany SEK je vydané dle ustanovení § 101 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (**„Zákon o elektronických komunikacích“**), ve znění pozdějších předpisů a dle ustanovení § 161 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (**„Stavební zákon“**), a dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (**„Občanský zákoník“**)

Číslo jednací: 611732/18 **Číslo žádosti: 0118 152 923 („Žádost“)**

Název akce (**„Stavba“**)	Oprava převýšovského zhlaví v žst. Chlumec nad Cidlinou	
Důvod vydání Vyjádření (**„Důvod vyjádření“**)	Informace o poloze sítě	
Žadatel	PRODIN a.s.	
Stavebník	Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, Praha, 11000	
Zájmové území	Okres	Hradec Králové
	Obec	Chlumec nad Cidlinou
	Kat. území / č. parcely	Chlumec nad Cidlinou
Platnost Vyjádření		**14. 5. 2020 („Den konce platnosti Vyjádření“)**

Žadatel Žádostí určil a vyznačil Zájmové území, jakož i určil Důvod Vyjádření.

Na základě určení a vyznačení Zájmového území Žadatelem a na základě určení Důvodu Vyjádření vydává společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. následující Vyjádření:

Dojde ke střetu se sítí elektronických komunikací (dále jen **„SEK“**) společnosti **Česká telekomunikační infrastruktura a.s.**

(I) Na Žadatelem určeném a vyznačeném Zájmovém území se vyskytuje SEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.; a

(II) Stavebník nebo jím pověřená třetí osoba je povinen řídit se Všeobecnými podmínkami ochrany SEK, které jsou nedílnou součástí Vyjádření; a

(III) pro případ, že bude nezbytné přeložení SEK, zajistí vždy takové přeložení SEK její vlastník, společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. Stavebník, který vyvolal překládku SEK je dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích povinen uhradit společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení; a

(IV) pro účely přeložení SEK dle bodu (III) tohoto Vyjádření je Stavebník povinen uzavřít se společností Česká telekomunikační infrastruktura a.s. Smlouvu o realizaci překládky SEK; a

(V) Stavebník a/nebo Žadatel není oprávněn užít toto Vyjádření k podání jakékoliv žádosti o vydání jakéhokoliv správního rozhodnutí či jiného rozhodnutí majícího obdobný charakter.

ČESKÁ TELEKOMUNIKAČNÍ INFRASTRUKTURA

Číslo jednací: 611732/18 Číslo žádosti: 0118 152 923

Vyjádření je platné pouze pro zájmové území určené a vyznačené Žadatelem, jakož i pro Důvod Vyjádření stanovený a určený Žadatelem v Žádosti.

Vyjádření pozbývá platnosti i) dnem, kdy je Žadatelem a/nebo Stavebníkem použito k podání žádosti o vydání jakéhokoliv správního rozhodnutí či jiného rozhodnutí majícího obdobný charakter a/nebo dnem zahájení jakéhokoliv správního rozhodnutí či jiného rozhodnutí majícího obdobný charakter, ve kterém bylo Vyjádření použito, ii) uplynutím doby platnosti v tomto Vyjádření uvedené, iii) změnou rozsahu Zájmového území či změnou Důvodu Vyjádření uvedeného v Žádosti a/nebo iv) porušením Všeobecných podmínek ochrany SEK, to vše v závislosti na tom, která ze skutečností rozhodná pro pozbytí platnosti Vyjádření nastane nejdříve.

Společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. vydáním tohoto Vyjádření poskytla Žadateli pro Žadatelem určené a vyznačené Zájmové území veškeré informace o SEK dostupné společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. ke dni podání Žádosti.

V případě dotazů k Vyjádření kontaktujte prosím asistenční linku 238 461 111.

Přílohami Vyjádření jsou:

- *Všeobecné podmínky ochrany SEK*
- *Informace k vytýčení SEK ve vlastnictví společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.*
- *Informace o možném napojení na SEK ve vlastnictví společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.*
- *Situační výkres (obsahuje zájmové území určené a vyznačené žadatelem a výřezy účelové mapy SEK)*

Vyjádření vydala společnost **Česká telekomunikační infrastruktura a.s.** dne: 14. 5. 2018.

Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
Olšanská 2681/6
130 00 Praha 3
DIČ: CZ04084063
96

ČESKÁ TELEKOMUNIKAČNÍ INFRASTRUKTURA

Číslo jednací: 611732/18 Číslo žádosti: 0118 152 923

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.

1. PLATNOST VŠEOBECNÝCH PODMÍNEK

i) Tyto Všeobecné í podmínky ochrany sítě elektronických komunikací (dále jen „**VPOSEK**") tvoří součást Vyjádření (jak je tento pojem definován níže v článku 2 VPOSEK).
ii) V případě rozporu mezi Vyjádřením a těmito VPOSEK mají přednost ustanovení Vyjádření, pokud není těmito VPOSEK stanoveno jinak.

2. DEFINICE

Níže uvedené termíny, jsou-li použity v těchto VPOSEK a uvozeny velkým písmenem, mají následující význam:

„**CETIN**" znamená Česká telekomunikační infrastruktura a.s. se sídlem Olšanská 2681/6, Praha 3 PSČ 130 00, IČO: 04084063, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spz. B 20623;
„**Den**" je kalendářní den;
„**Kabelovod**" podzemní zařízení sestávající se z tělesa Kabelovodu a kabelových komor, sloužící k zatahovaní kabelů a ochranných trubek;
„**Občanský zákoník**" znamená zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů;
„**POS**" je zaměstnanec společnosti CETIN, pověřený ochranou sítě, Milan Kodytek, tel.: 603 528 747, e-mail: milan.kodytek@cetin.cz;
„**Pracovní den**" znamená Den, který není v České republice dnem pracovního klidu nebo státem uznaným svátkem;
„**Příslušné požadavky**" znamená jakýkoli a každý příslušný právní předpis, vč. technických norem, nebo normativní právní akt veřejné správy či samosprávy, nebo jakékoli rozhodnutí, povolení, souhlas nebo licenci, včetně podmínek, které s ním souvisí;
„**Překládka**" je stavba spočívající ve změně trasy vedení SEK ve vlastnictví CETIN nebo přemístění zařízení SEK ve vlastnictví CETIN; Stavebník, který Překládku vyvolal, je dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích povinen uhradit společnosti CETIN veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení;
„**SEK**" je síť elektronických komunikací ve vlastnictví CETIN;
„**Stavba**" je stavba a/nebo činnosti ve vztahu, k níž bylo vydáno Vyjádření, a je prováděna Stavebníkem a/nebo Žadatelem v souladu s Příslušnými požadavky, povolená příslušným správním rozhodnutím vydaným dle Stavebního zákona;
„**Stavebník**" je osoba takto označená ve Vyjádření;
„**Stavební zákon**" je zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu;
„**Vyjádření**" je vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací vydané společností CETIN dne 14. 5. 2018 pod č.j 611732/18;
„**Zájmové území**" je území označené Žadatelem a/nebo Stavebníkem v Žádosti;
„**Situační výkres**" je výkres, který je přílohou Vyjádření a obsahuje Zájmové území určené a vyznačené Žadatelem v Žádosti a výřezy účelové mapy SEK;
„**Zákon o elektronických komunikacích**" je zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů;
„**Žadatel**" je osoba takto označená ve Vyjádření.
„**Žádost**" je žádost, kterou Žadatel a/nebo Stavebník požádal CETIN o vydání Vyjádření.

3. PLATNOST A ÚČINNOST VPOSEK

Tyto VPOSEK jsou platné a účinné Dnem odeslání Vyjádření na i) adresu elektronické pošty Stavebníka a/nebo Žadatele uvedenou v Žádosti nebo ii) adresu pro doručení prostřednictvím poštovní přepravy uvedenou Stavebníkem a/nebo Žadatelem v Žádosti.

4. OBECNÁ PRÁVA A POVINNOSTI STAVEBNÍKA A/NEBO ŽADATELE

(i) Stavebník, Žadatel je výslovně srozuměn s tím, že SEK je veřejně prospěšným zařízením, byla zřízena ve veřejném zájmu a je chráněna Příslušnými požadavky.
(ii) SEK je chráněna ochranným pásmem, jehož rozsah je stanoven (a) ustanovením § 102 Zákona o elektronických komunikacích a/nebo (b) právními předpisy účinnými před Zákonem o elektronických komunikacích, není-li Příslušnými požadavky stanoveno jinak.
(iii) Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen při provádění Stavby nebo jiných prací, při odstraňování havárií a projektování staveb, řídit se Příslušnými požadavky, správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy a je povinen učinit veškerá nezbytná opatření vyžadovaná Příslušnými požadavky k ochraně SEK před poškozením. Povinnosti dle tohoto odstavce má Stavebník rovněž ve vztahu k SEK, které se nachází mimo Zájmové území.
(iv) Při zjištění jakéhokoliv rozporu mezi údaji v Situačním výkresu, který je přílohou Vyjádření a skutečným stavem, je Stavebník a/nebo Žadatel povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději Den následující po zjištění takové skutečnosti, zjištěný rozpor oznámit POS.
(v) Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen každé poškození či krádež SEK bezodkladně, nejpozději Den následující po zjištění takové skutečnosti, oznámit takovou skutečnost dohledovému centru společnosti CETIN na telefonní číslo +420 238 462 690.
(vi) Bude-li Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba na společnosti CETIN požadovat, aby se jako účastník správního řízení, pro jehož účely bylo toto Vyjádření vydáno, vzdala práva na odvolání proti rozhodnutí vydanému ve správním řízení, je oprávněn kontaktovat POS.

5. POVINNOSTI STAVEBNÍKA PŘI PŘÍPRAVĚ STAVBY

(i) Při projektování Stavby je Stavebník povinen zajistit, aby projektová dokumentace Stavby (i) zohledňovala veškeré požadavky na ochranu SEK vyplývající z Příslušných požadavků, zejména ze Zákona o elektronických komunikacích a Stavebního zákona, (ii) respektovala správnou praxi v oboru stavebnictví a technologické postupy a (iii) umožňovala, aby i po provedení a umístění Stavby dle takové projektové dokumentace byla společnost CETIN, jako vlastník SEK schopna bez jakýkoliv omezení a překážek provozovat SEK, provádět údržbu a opravy SEK.
(ii) Nebude-li možné projektovou dokumentací zajistit některý, byť i jeden z požadavků dle předchozího odstavce (i) a/nebo umístění Stavby by mohlo způsobit, že nebude naplněn některý, byť i jeden z požadavků dle předchozího odstavce (i), vyvolá Stavebník Překládku.
(iii) Při projektování Stavby, která se nachází nebo je u ní zamýšleno, že se bude nacházet v ochranném pásmu radiových tras společnosti CETIN a překračuje výšku 15 m nad zemským povrchem, a to včetně dočasných objektů zařízení staveniště (jeřáby, konstrukce, atd.) je Stavebník povinen písemně kontaktovat POS za účelem získání konkrétního stanoviska a podmínek k ochraně radiových tras společnosti CETIN a pro určení, zda Stavba vyvolá Překládku. Ochranné pásmo radiových tras v šíři 50m je zakresleno do situačního výkresu, který je součástí tohoto Vyjádření.

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.

(iv) Pokud se v Zájmovém území nachází podzemní silové vedení (NN) ve vlastnictví společnosti CETIN, je Stavebník povinen ve vztahu k projektové dokumentaci zajistit totéž, co je uvedeno pod písm (i) tohoto článku 5, přičemž platí, že Stavebník vyvolá Překládku v případech uvedených pod písm (ii) tohoto článku 5.

(v) Stavebník je povinen při projektování Stavby, která je stavbou (a) zařízení silových elektrických sítí (VN, VVN a ZVVN) a/nebo (b) trakčních vedení, provést výpočet či posouzení rušivých vlivů na SEK, zpracovat ochranná opatření, to vše dle a v souladu s Příslušnými požadavky. Stavebník je povinen nejpozději třicet (30) Dnů před podáním žádosti o vydání příslušného správního rozhodnutí k umístění Stavby dle Stavebního zákona předat POS výpočet či posouzení rušivých vlivů na SEK a zpracovaná ochranná opatření.

(vi) Je-li Stavba v souběhu s Kabelovodem, nebo Kabelovod kříží, je Stavebník povinen nejpozději ke Dni, ke kterému započne se zpracováním projektové dokumentace ke Stavbě, oznámit POS a projednat s POS (a) veškeré případy, kdy trajektorie podvrtů a protlaků budou vedeny ve vzdálenosti menší, než je 1,5 m od Kabelovodu a (b) jakékoliv výkopové práce, které budou nebo by mohly být vedeny v úrovni či pod úrovní Kabelovodu nebo kabelové komory.

(vii) Je-li Stavba umístěna nebo má být umístěna v blízkosti Kabelovodu, ve vzdálenosti menší, než jsou 2 m nebo kříží-li Stavba Kabelovod ve vzdálenosti menší, než je 0,5 m nad nebo kdekoli pod Kabelovodem, je Stavebník povinen předložit POS k posouzení zakreslení Stavby v příčných řezech, přičemž do příčného řezu je Stavebník rovněž povinen zakreslit profil kabelové komory.

6. POVINNOSTI STAVEBNÍKA PŘI PROVÁDĚNÍ STAVBY

(i) Stavebník je před započetím jakýchkoliv zemních prací ve vztahu ke Stavbě povinen vytýčit trasu SEK na terénu dle Příslušných požadavků a dle Stavebního zákona. S vytýčenou trasou SEK je Stavebník povinen seznámit všechny osoby, které budou anebo by mohly zemní práce ve vztahu ke Stavbě provádět. V případě porušení této povinnosti bude Stavebník odpovědný společnosti CETIN za náklady a škody, které porušením této povinnosti společnosti CETIN vzniknou a je povinen je společnosti CETIN uhradit.

(ii) Pět (5) Pracovních dní před započetím jakýchkoliv prací ve vztahu ke Stavbě je Stavebník povinen oznámit společnosti CETIN, že zahájí práce či činnosti ve vztahu ke Stavbě. Písemné oznámení dle předchozí věty zašle Stavebník na adresu elektronické pošty POS a bude obsahovat minimálně číslo jednací Vyjádření a kontaktní údaje Stavebníka.

(iii) Stavebník je povinen zabezpečit a zajistit SEK proti mechanickému poškození, a to zpravidla dočasným umístěním silničních betonových panelů nad kabelovou trasou SEK. Do doby, než je zajištěna a zabezpečena ochrana SEK proti mechanickému poškození, není Stavebník oprávněn přejíždět vozidly nebo stavební mechanizací kabelovou trasu SEK. Při přepravě vysokých nákladů nebo při projíždění stroji, vozidly či mechanizací pod nadzemním vedením SEK je Stavebník povinen prověřit, zda výška nadzemního vedení SEK je dostatečná a umožňuje spolehlivý a bezpečný způsob přepravy nákladu či průjezdu strojů, vozidel či mechanizace.

(iv) Při provádění zemních prací v blízkosti SEK je Stavebník povinen postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání SEK. V místech, kde SEK vystupuje ze země do budovy, rozváděče, na sloup apod. je Stavebník povinen vykonávat zemní práce se zvýšenou mírou opatrnosti, výkopové práce v blízkosti sloupů nadzemního vedení SEK je Stavebník povinen provádět v takové vzdálenosti od sloupu nadzemního vedení SEK, která je dostatečná k tomu, aby nedošlo nebo nemohlo dojít k narušení stability sloupu nadzemního vedení SEK. Stavebník je povinen zajistit, aby jakoukoliv jeho činností nedošlo bez souhlasu a vědomí společnosti CETIN (a) ke změně nivelety terénu, a/nebo (b) k výsadbě trvalých porostů, a/nebo (c) ke změně rozsahu a změně konstrukce zpevněných ploch. Pokud došlo k odkrytí SEK, je Stavebník povinen SEK po celou dobu odkrytí náležitě zabezpečit proti prověšení, poškození a odcizení.

(v) Zjistí-li Stavebník kdykoliv během provádění prací ve vztahu ke Stavbě jakýkoliv rozpor mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností, je povinen bezodkladně přerušit práce a oznámit zjištěný rozpor na adresu elektronické pošty POS. Stavebník není oprávněn pokračovat v pracích ve vztahu ke Stavbě do doby, než získá písemný souhlas POS s pokračováním prací.

(vi) Stavebník není bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN oprávněn manipulovat s kryty kabelových komor, jakkoliv zakrývat vstupy do kabelových komor, a to ani dočasně, vstupovat do kabelových komor, jakkoliv manipulovat s případně odkrytými prvky SEK či s jakýmkoliv jiným zařízením se SEK souvisejícím. Rovněž bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN není Stavebník oprávněn umístit nad trasou Kabelovodu jakoukoliv jinou síť technické infrastruktury v podélném směru.

(vii) Byla-li v souladu s Vyjádřením a těmito VPOSEK odkryta SEK je Stavebník povinen tři (3) Pracovní dny před zakrytím SEK písemně oznámit POS zakrytí SEK a vyzvat ho ke kontrole před zakrytím. Oznámení Stavebníka dle předchozí věty musí obsahovat minimálně předpokládaný Den zakrytí, číslo jednací Vyjádření a kontaktní údaje Stavebníka. Stavebník není oprávněn provést zakrytí do doby, než získá písemný souhlas POS se zakrytím.

7. ROZHODNÉ PRÁVO

Vyjádření a VPOSEK se řídí českým právem, zejména Občanským zákoníkem, Zákonem o elektronických komunikacích a Stavebním zákonem. Veškeré spory z Vyjádření či VPOSEK vyplývající budou s konečnou platností řešeny u příslušného soudu České republiky.

8. PÍSEMNÝ STYK

Písemným stykem či pojmem „písemně" se pro účely Vyjádření a VPOSEK rozumí předání zpráv jedním z těchto způsobů:
- v listinné podobě;
- e-mailovou zprávou se zaručeným elektronickým podpisem dle zák. č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů;

9. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

(i) Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba je počínaje Dnem převzetí Vyjádření povinen užít informace a data uvedená ve Vyjádření pouze a výhradně k účelu, pro který mu byla tato poskytnuta. Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba není oprávněn informace a data rozmnožovat, rozšiřovat, pronajímat, půjčovat či jinak umožnit jejich užívání třetí osobou bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN.

(ii) Pro případ porušení kterékoliv z povinností Stavebníka, Žadatele nebo jím pověřené třetí osoby, založené Vyjádřením /nebo těmito VPOSEK je Stavebník, Žadatel či jím pověřená třetí osoba odpovědný za veškeré náklady a škody, které společnosti CETIN vzniknou porušením povinnosti Stavebníka, Žadatele nebo jím pověřené třetí osoby.

ČESKÁ TELEKOMUNIKAČNÍ INFRASTRUKTURA

Číslo jednací: 611732/18 Číslo žádosti: 0118 152 923

Informace o možném napojení na SEK ve vlastnictví společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.

Česká telekomunikační infrastruktura a.s. („CETIN") poskytuje dle ustanovení § 161 odst. 1 Stavebního zákona tyto informace o podmínkách napojení Stavby a/nebo budovy označené v Žádosti na již existující SEK:

(i) specifické podmínky napojení Stavby a/nebo budovy označené v Žádosti na již existující SEK Vám společnost CETIN poskytne prostřednictvím Kontaktním pracovníkem pro řešení napojení Vašeho objektu k *SEK* je Moravec Miloš, Akademika Bedrny 365 Hradec Králové, mail: milos.moravec@cetin.cz. („Kontaktní osoba CETIN"). Kontaktní osoba CETIN pro Vás bude koordinátorem případného napojení Stavby a/nebo budovy označené v Žádosti na již existující SEK, zejména poskytne informace o technickém řešení napojení a stanoví přípojný bod na již existující SEK;

(ii) předpokladem pro napojení Stavby a/nebo budovy označené v Žádosti na již existující SEK je získání veškerých povolení a souhlasů vyžadovaných platnými právními předpisy pro vybudování té části SEK, která je nezbytná pro napojení Stavby a/nebo budovy označené v Žádosti na již existující SEK, je-li takových povolení a souhlasů dle platných právních předpisů pro vybudování SEK třeba, a rovněž splnění veškerých technických podmínek pro napojení na již existující SEK;

Další pro Vás užitečné informace k napojení na SEK ve vlastnictví společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s:

- pokud Vaše Stavba bude umísťována na základě správního rozhodnutí, doporučujeme žádost o vydání takového správního rozhodnutí podat tak, aby žádost obsahovala rovněž stavbu přípojky k SEK;
- doporučujeme stavbu přípojky k SEK v žádosti o vydání správního rozhodnutí označit jako stavební objekt - „SO trasa SEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.";
- trasu přípojky k SEK a místo napojení přípojky k SEK na již existující SEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. konzultujte prosím s Kontaktní osobou CETIN;
- v případě, že jste dali na naše doporučení, a Vaše žádost o vydání správního rozhodnutí k umístění Stavby obsahovala rovněž stavbu přípojky k SEK, informujte Kontaktní osobu CETIN o nabytí právní moci správního rozhodnutí vydaného na Stavbu a stavbu přípojky k SEK, společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. se s Vámi dohodne na postoupení práv a povinností vyplývajících ze správního rozhodnutí na stavbu přípojky k SEK a zajistí výstavbu přípojky k SEK;
- stavíte-li budovu, doporučujeme provést přípravu budovy na následné vybudování vnitřních komunikačních rozvodů (např. trubkováním ve zdivu) nebo vybudovat vlastní komunikační rozvody umožňující napojení k SEK;
- stavíte-li budovu, mějte na paměti, že tato musí umožňovat vstup silnoproudých a komunikačních kabelů do budovy, umístění rozvodných skříní a provedení vnitřních silnoproudých a komunikačních rozvodů až ke koncovým bodům sítě. Vnitřní komunikační rozvody musí splňovat požadavky na zabezpečení proti zneužití;
- společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. Vám nabízí zhotovení typového projektu pro realizaci vnitřních rozvodů, koncového bodu sítě a řešení vstupu vedení SEK ke koncovému bodu sítě. Máte-li o zhotovení takového typového projektu zájem, prosím obraťte se na Kontaktní osobu CETIN, dohodne s Vámi vše potřebné.

Požadujete-li jakékoliv další informace o možném napojení Stavby a/nebo budovy označené v Žádosti na již existující SEK, prosíme kontaktujte Kontaktní osobu CETIN.

A zde www.zrychlujemecesko.czmůžete zjistit, jak je lokalita, kterou jste označil v Žádosti pokryta SEK ve vlastnictví CETIN, jakou rychlost připojení SEK umožňuje, a jak takové připojení můžete získat.

ČETIN
ČESKÁ TELEKOMUNIKAČNÍ INFRASTRUKTURA

Číslo jednací: 611732/18 Číslo žádosti: 0118 152 923

Informace k vytyčení *SEK*

V případě požadavku na vytyčení *PVSEK* společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* se, prosím, obracejte na společnosti uvedené níže.

Česká telekomunikační infrastruktura a.s. - středisko Čechy východ

se sídlem: Olšanská 2681/6, Praha 3, PSČ 13000
IČ: 04084063 DIČ: CZ04084063
kontakt: tel: 238464423 obslužná doba po-pa 7 - 15 hod

TEMO-TELEKOMUNIKACE, a.s. - výhradní dodavatel společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.

se sídlem: U Záběhlického zámku 233/15, 106 00 Praha 10
IČ: 25740253 DIČ: CZ25740253
kontakt: Michal Nun, mobil: 601 378 578, vytyceni@temo.cz

AZ GEONET - Pavel Kazda

se sídlem: Sedláčkova 1436/14, 500 02 Hradec Králové
IČ: 72885777 DIČ: CZ7308093045
kontakt: Pavel Kazda, mobil: 776020134, e-mail: azgeonet@seznam.cz

CITRON GROUP ELEKTRO s.r.o.

se sídlem: Radvance č.p. 45, PSČ: 542 12, Radvanice v Čechách, okres Trutnov
IČ: 26012138 DIČ: CZ26012138
kontakt: Pavel Cicvárek, fax: 499897250, mobil: 608831123, e-mail:CITRON.GROUP.ELEKTRO@seznam.cz
Tomáš Trejtnar, fax: 499897250, mobil: 777006656, e-mail: CITRON.GROUP.ELEKTRO@seznam.cz

COM PLUS CZ, a.s.

se sídlem: Akademika Bedrny 365, 500 03 Hradec Králové
IČ: 25772104 DIČ: CZ25772104
kontakt: Help Desk: tel.: 472702123, mobil: 724150190, e-mail: helpdesk@complus.cz
technik: Cyril Belej tel.: 724 483 810, e-mail: cyril.belej@complus.cz

ELTER, s.r.o.

se sídlem: Straněnská 1149, 539 01 Hlinsko
IČ: 49814419 DIČ: CZ49814419
kontakt: tel.: 469312100, mobil: 731115925, e-mail: elter.hlinsko@xaz.cz
Havel Stanislav, mobil: 736778264, Chadima Zdeněk, mobil: 731115933

EMP Pardubice s.r.o.

se sídlem: Erno Košťála 957, 530 12 Pardubice
IČ: 64793150 DIČ: CZ 64793150
kontakt: Bohumil Hubálek, mobil: 602492449, e-mail: emp.pce@seznam.cz

EMIPO-energomontáže s.r.o

se sídlem: U Větrolamu 5 568 02 Svitavy
IČ: 620 65 530 DIČ: CZ 620 65 530
kontakt: Ing. Dvořák Jaroslav, mobil: 724785113, e-mail: dvorakemipo@seznam.cz
Abraham Josef, mobil: 602173802, e-mail: dvorakemipo@seznam.cz

Číslo jednací: 611732/18 Číslo žádosti: 0118 152 923

EUROSPOJ, v.o.s.

se sídlem: Průmyslová 387, 530 03 Pardubice
IČ: 47473991 DIČ: CZ 47473991
kontakt: Jan Matějek, tel.: 466616101, mobil: 608111234, e-mail: eurospoj@eurospoj.cz,
Petr Borovec, tel.: 466616101, mobil: 603150066, e-mail: eurospoj@eurospoj.cz

FEM - Miloš Fejfar

se sídlem: Lužany 209, 507 06 Lužany
IČ: 01735977 DIČ:
kontakt: Miloš Fejfar, mobil: 602483031, e-mail:fejfarmilos@seznam.cz

Chadima Zdeněk

se sídlem: Máchova 257, 539 73 Skuteč
IČ: 01222163 DIČ:
kontakt: Zdeněk Chadima, tel:731115933, e-mail: z.chadima@tiscali.cz

Karel Horský

se sídlem: Poličská 877/36, 568 02 Svitavy - Předměstí
IČ: 01377841 DIČ:
kontakt: Karel Horský, mobil: 602 483 023, e-mail: k.horsky.sy@gmail.com

K+K ELTEC, s.r.o.

se sídlem: Smetanova 997, 517 41 Kostelec nad Orlicí
IČ: 25277308 DIČ: CZ25277308
kontakt: Radovan Krsek, mobil: 603486395, e-mail: krsek@eltec.cz

Libor Kos

se sídlem: Horní Čermná 5, 561 56 Horní Čermná
IČ: 40156770 DIČ:
kontakt: Libor Kos, mobil: 737906322, e-mail: libor.kos@email.cz

Michlovský stavební s.r.o.

se sídlem: Salaš 99, 76351 Zlín
IČ: 27714080 DIČ: CZ 27714080
kontakt: STŘEDSKO HRADEC KRÁLOVÉ:
Aleš Klimt, mobil: 602482988, e-mail: klimt@michlovsky.cz
Tomáš Matějka, mobil: 731 622 816, e-mail: matejka@michlovsky.cz
František Uřičář, mobil: 605200784, e-mail: uricar@michlovsky.cz

Milan Šulc

se sídlem: Jamné nad Orlicí 190, PSČ: 561 65
IČ: 73655678 DIČ:
kontakt: Ing. Milan Šulc, mobil: 602482975, e-mail: sulcmilan@seznam.cz

SECURITY PARTNER, s.r.o.

se sídlem: Na Plácku 1330, Kostelec nad Orlicí
IČ: 48152871 DIČ: CZ48152871
kontakt: Ing. Roland Ságner, mobil: 777778256, e-mail: sagner@xkomfort.cz

ČETIN
ČESKÁ TELEKOMUNIKAČNÍ INFRASTRUKTURA

Číslo jednací: 611732/18 Číslo žádosti: 0118 152 923

STARMON s.r.o.

se sídlem: Průmyslová 1880, 565 01 Choceň
IČ: 49285751 DIČ: CZ49285751
kontakt: Marek Bedrníček, mobil: 605003042, e-mail: bedrnicek@starmon.cz

SUPTel a.s.

se sídlem: Hřbitovní 1322/15, 312 16 Plzeň
IČ: 25229397 DIČ: CZ25229397
kontakt: Vlastimil Koudelka, mobil: 725277777, e-mail: koudelka@suptel.cz

Telsit s.r.o.

se sídlem: K Dolíkám 125, 503 11 Hradec Králové 15
IČ: 62025384 DIČ: CZ62025384
kontakt: Petr Novák, mobil: 603592292, e-mail: novak@telsit.cz
Miroslav Kodrle, mobil: 603593934, e-mail: kodrle@telsit.cz

ČESKÁ TELEKOMUNIKAČNÍ INFRASTRUKTURA

(tiskový formát A3)

Příloha k Vyjádření č.j.: 611732/18

Číslo žádosti: 0118 152 923

SITUAČNÍ VÝKRES - ZÁJMOVÉ ÚZEMÍ

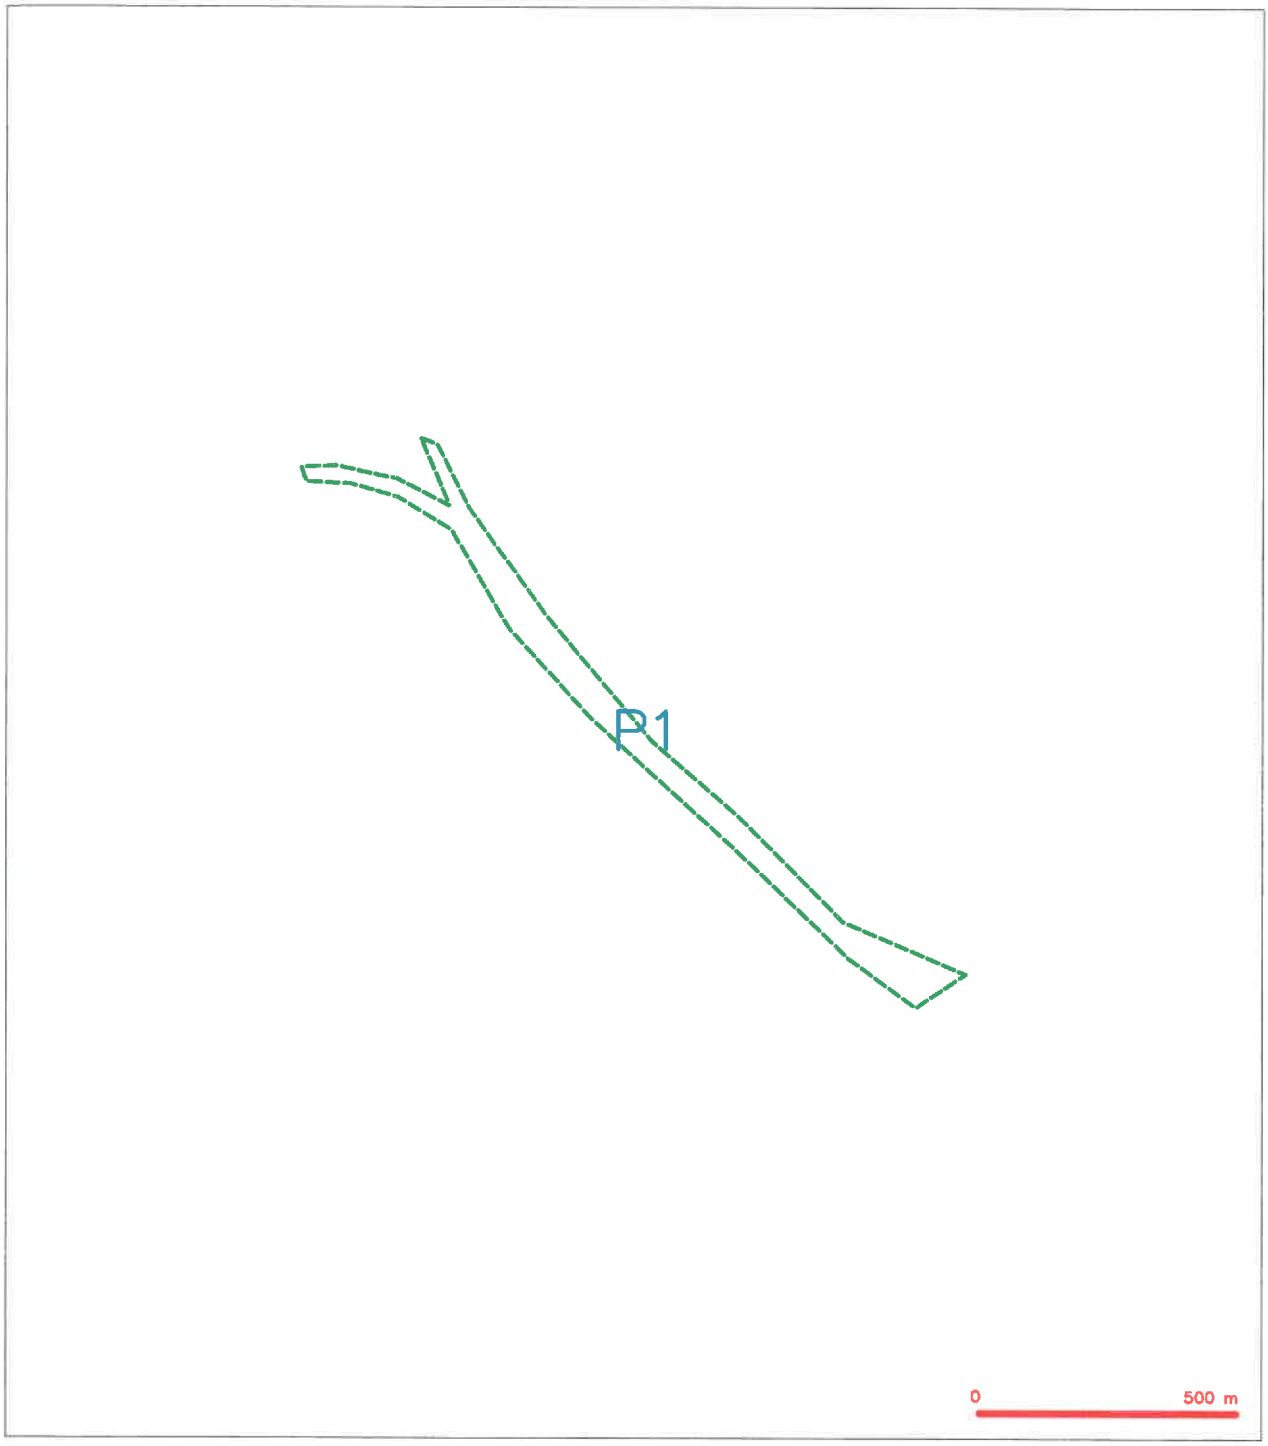

LEGENDA

hranice zájmového území k vyjádření

Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
Olšanská 2681/6
130 00 Praha 3
DIČ: CZ04084063
96

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1

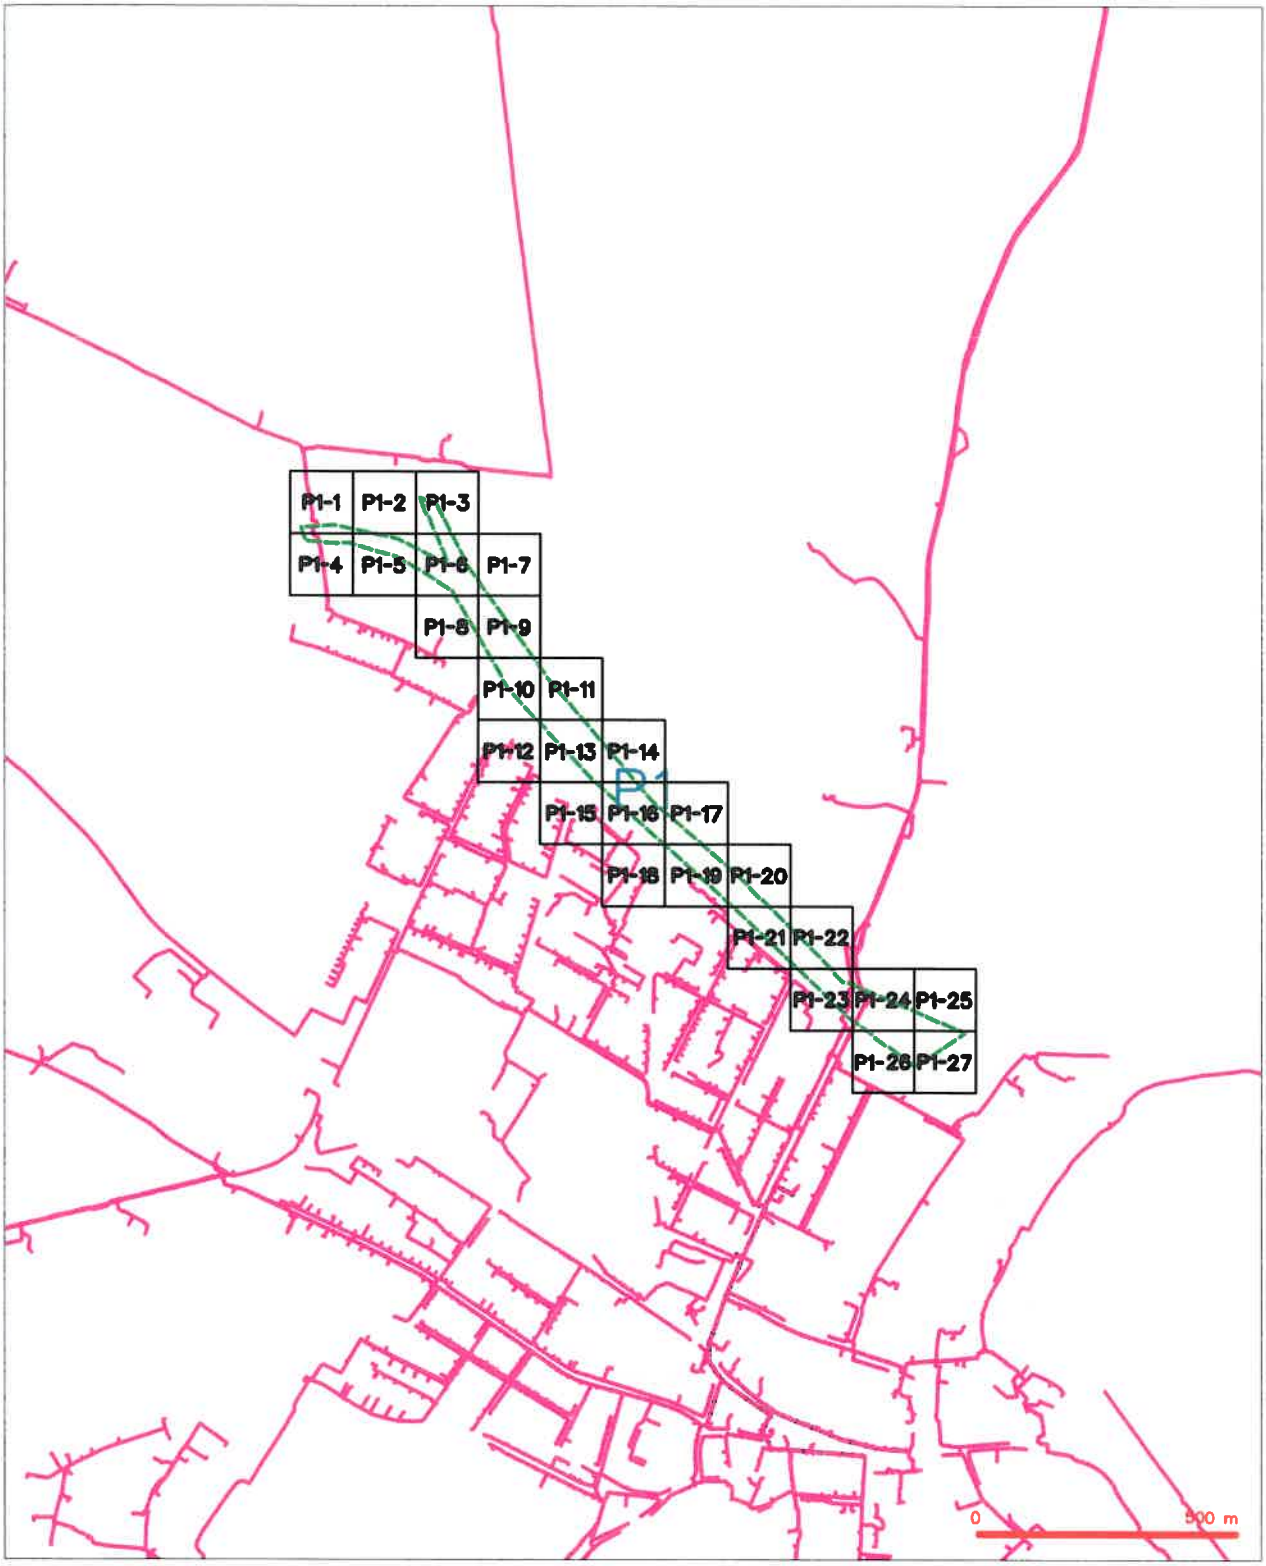

LEGENDA

- hranice zájmového území k vyjádření
- NN přípojka, území s NN přípojkou CETIN
- zaměřený průběh metalického kabelu
- zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- nezaměřený průběh metalického kabelu
- nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- radiové sítě, ochranné pásmo radiové sítě
- nezaměřené sítě
- neparovnávané sítě
- kolektor, kabelovod
- nezaměřené sítě cizí
- sítě s NN

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-1

LEGENDA

hranice zájmového území k vyjádření
NN přípojka, území s NN přípojkou CETIN
zaměřený průběh metalického kabelu
zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
orientační průběh metalického kabelu
nezaměřené sítě cizí
nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
m rodinné sítě, ochranné pásmo rodinné sítě
nezaměřené sítě
neprovozované sítě
kolektor, kabelovod
C podzemní sítě cizí
sítě s NN

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-2

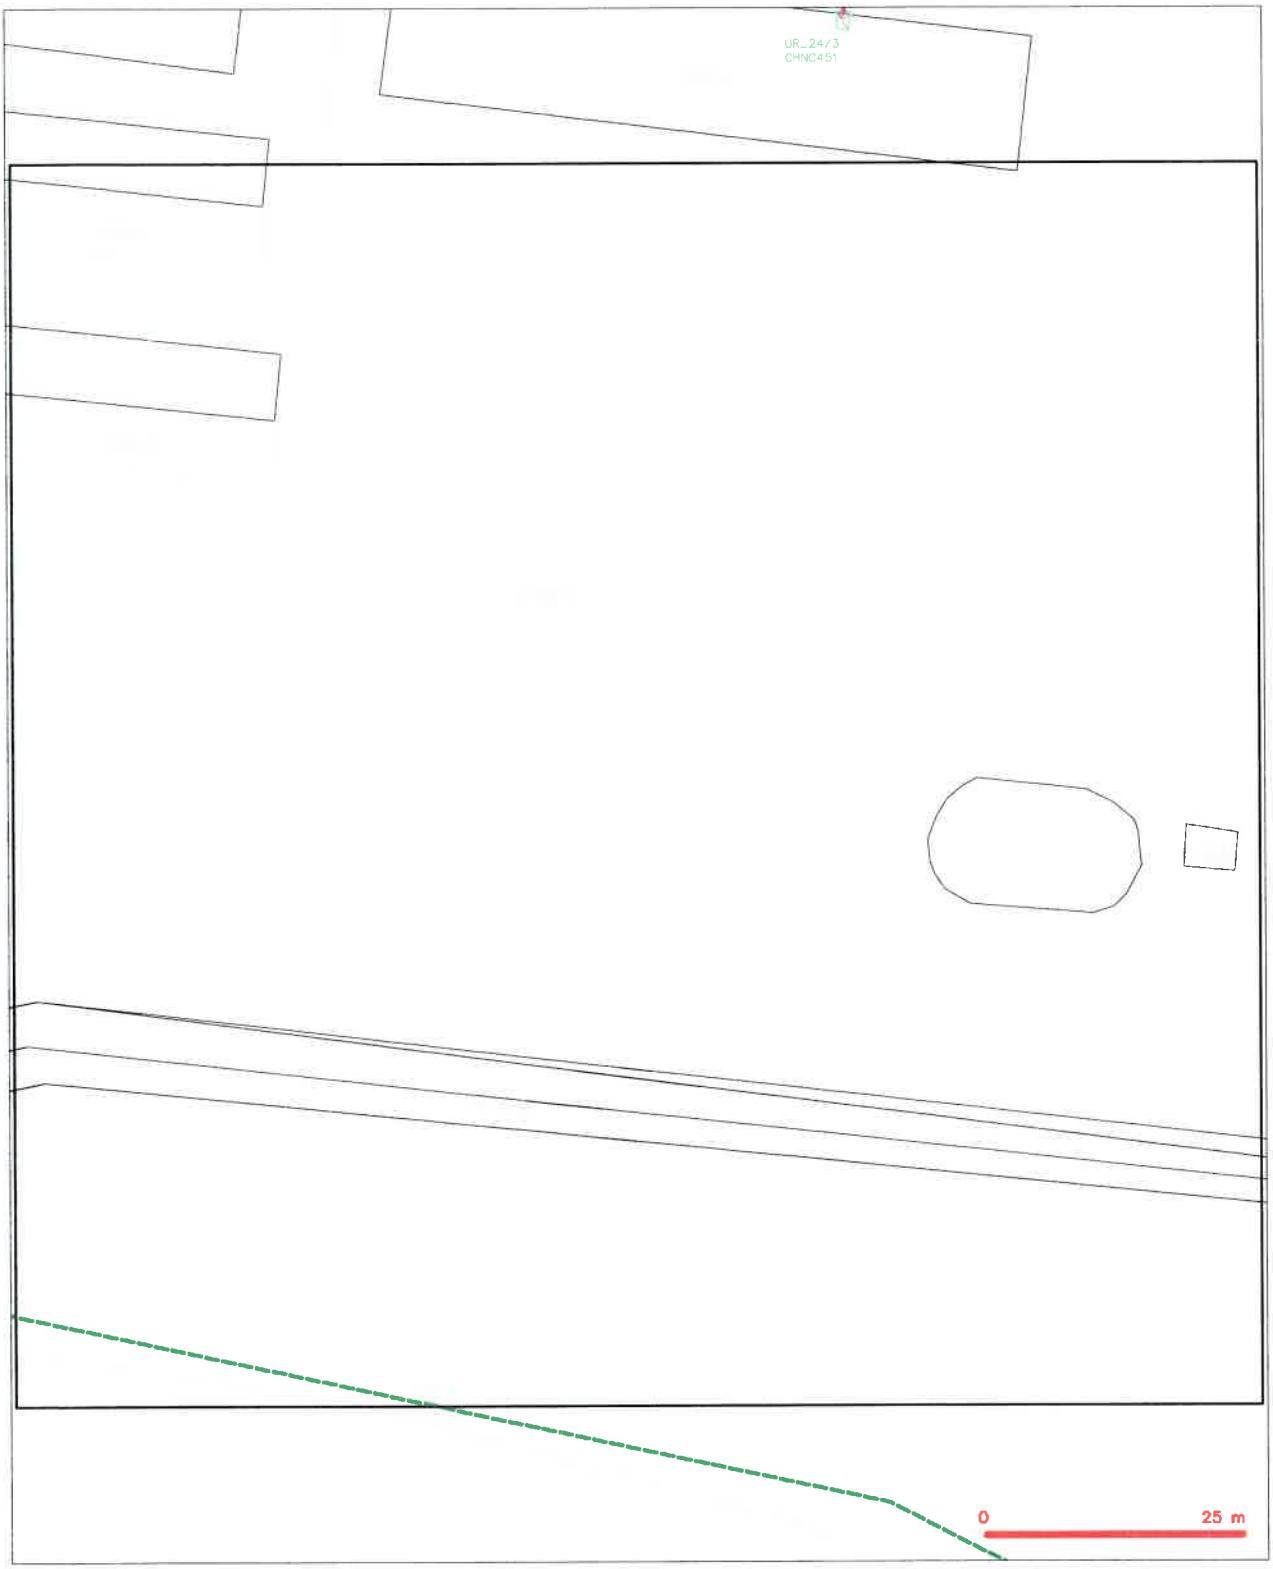

LEGENDA

- hranice zájmového území k vyjádření
- NN přípojka, území s NN přípojkou CETIN
- zaměřený průběh metalického kabelu
- zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souboru optického a metalického kabelu
- nezaměřený průběh metalického kabelu
- nadzemní sítě cizí
- nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souboru optického a metalického kabelu
- radiová síť, ochranné pásmo radiové sítě
- nadzemní síť
- neprovozovaná síť
- kolektor, kabelovod
- podzemní sítě cizí
- sítě s NN

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-3

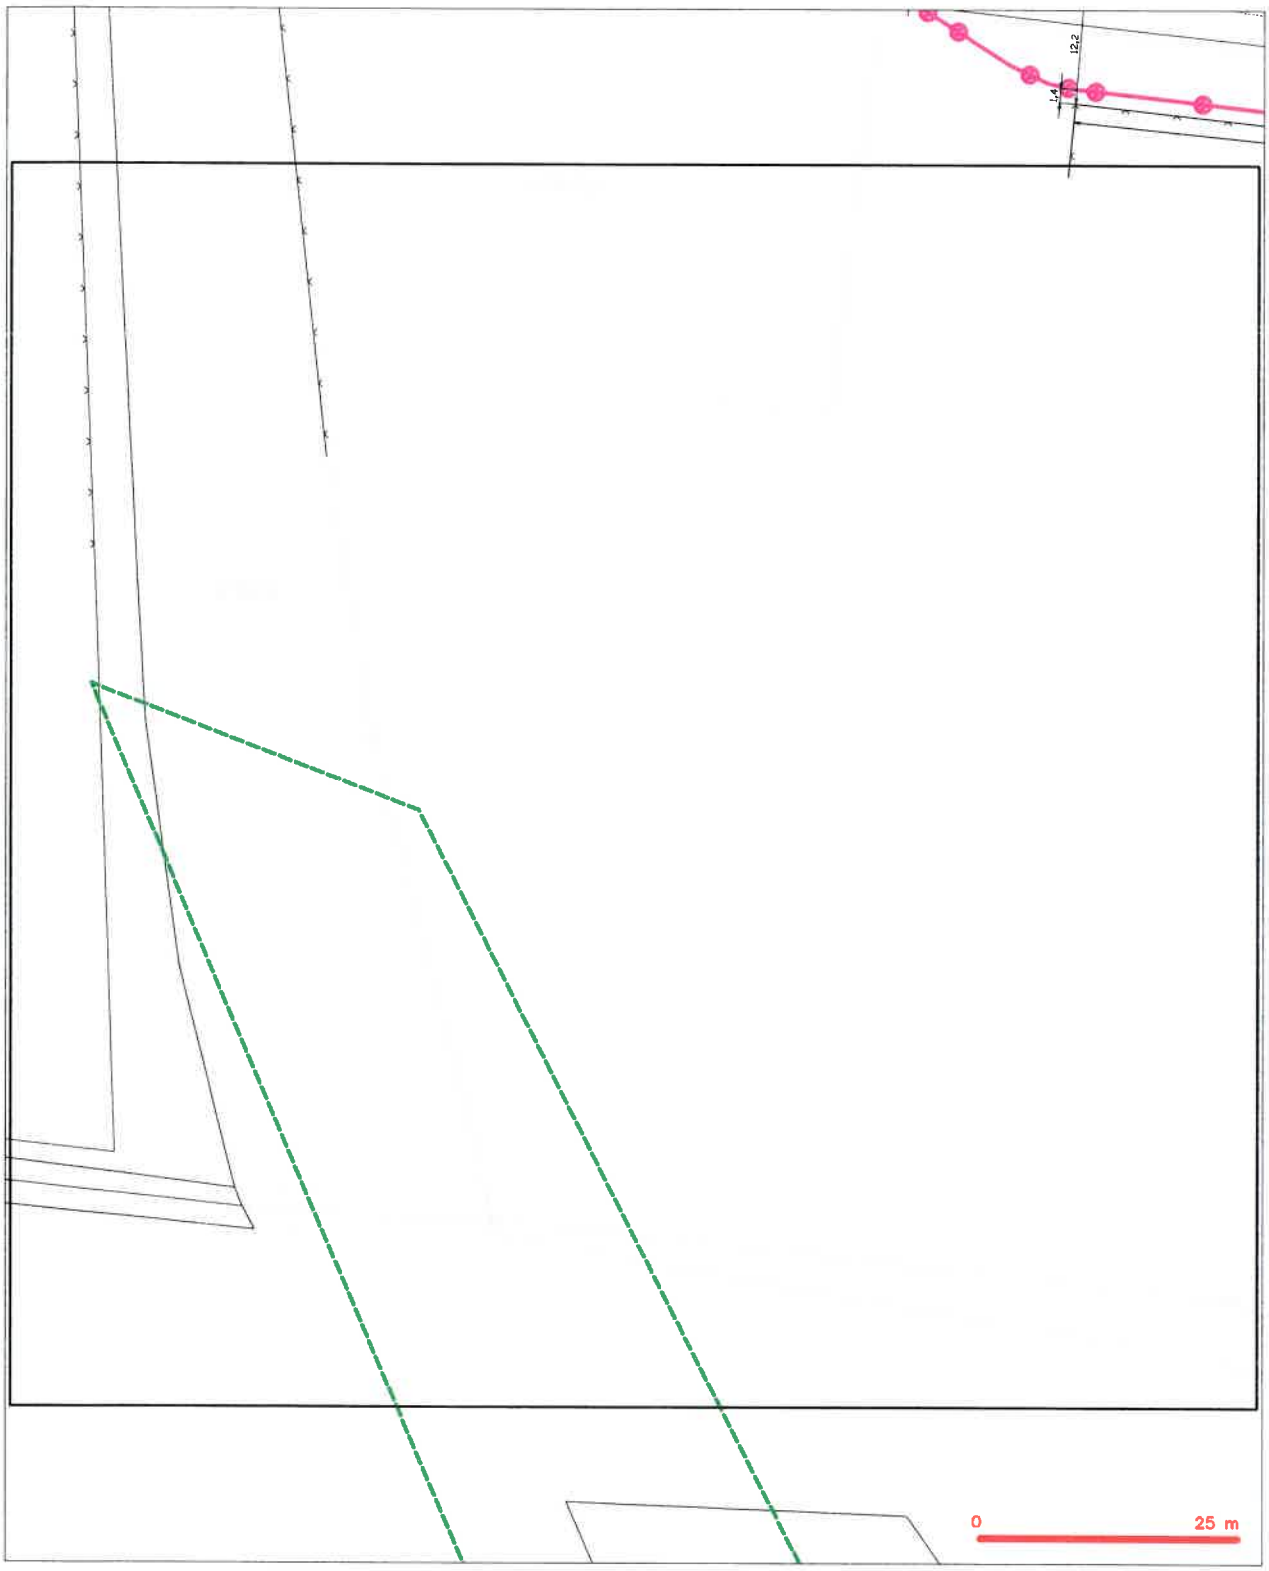

LEGENDA

- hranice zájmového území k vyjádření
- NN přípojka, území s NN přípojkou ČETIN
- zaměřený průběh metalického kabelu
- zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souborů optického a metalického kabelu
- nezaměřený průběh metalického kabelu
- nezaměřené sítě cizí
- nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souborů optického a metalického kabelu
- radiové sítě, ochranná pásma radiové sítě
- nezaměřené sítě
- neprovozované sítě
- kolektor, kabelovod
- podzemní sítě cizí
- sítě s NN

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-4

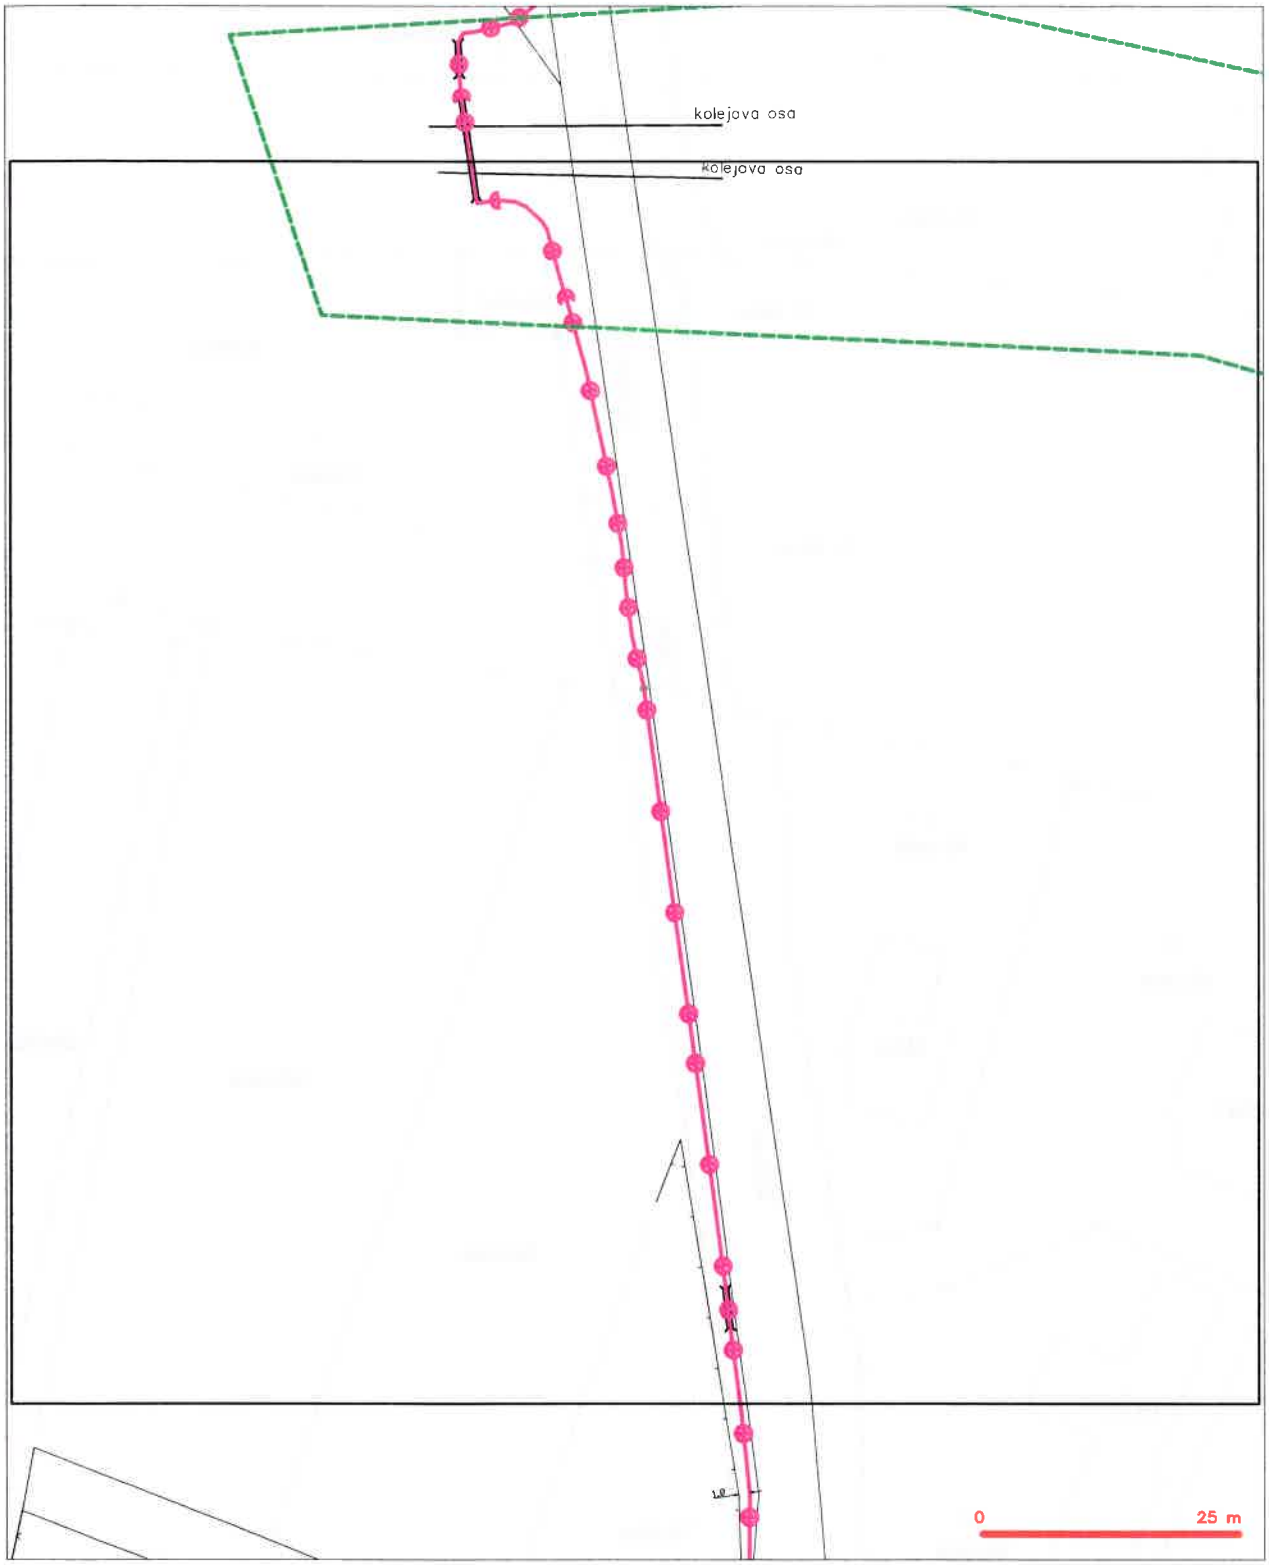

LEGENDA

- hranice zájmového území k vyjádření
- NN přípojka, území s NN přípojkou CETIN
- zaměřený průběh metalického kabelu
- zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- nezaměřený průběh metalického kabelu
- nadzemní sítě cizí
- nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- radiové sítě, ochranné pásmo radiové sítě
- nadzemní sítě
- neprovozované sítě
- podzemní sítě cizí
- sítě s NN
- kolektor, kabelovod

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-5

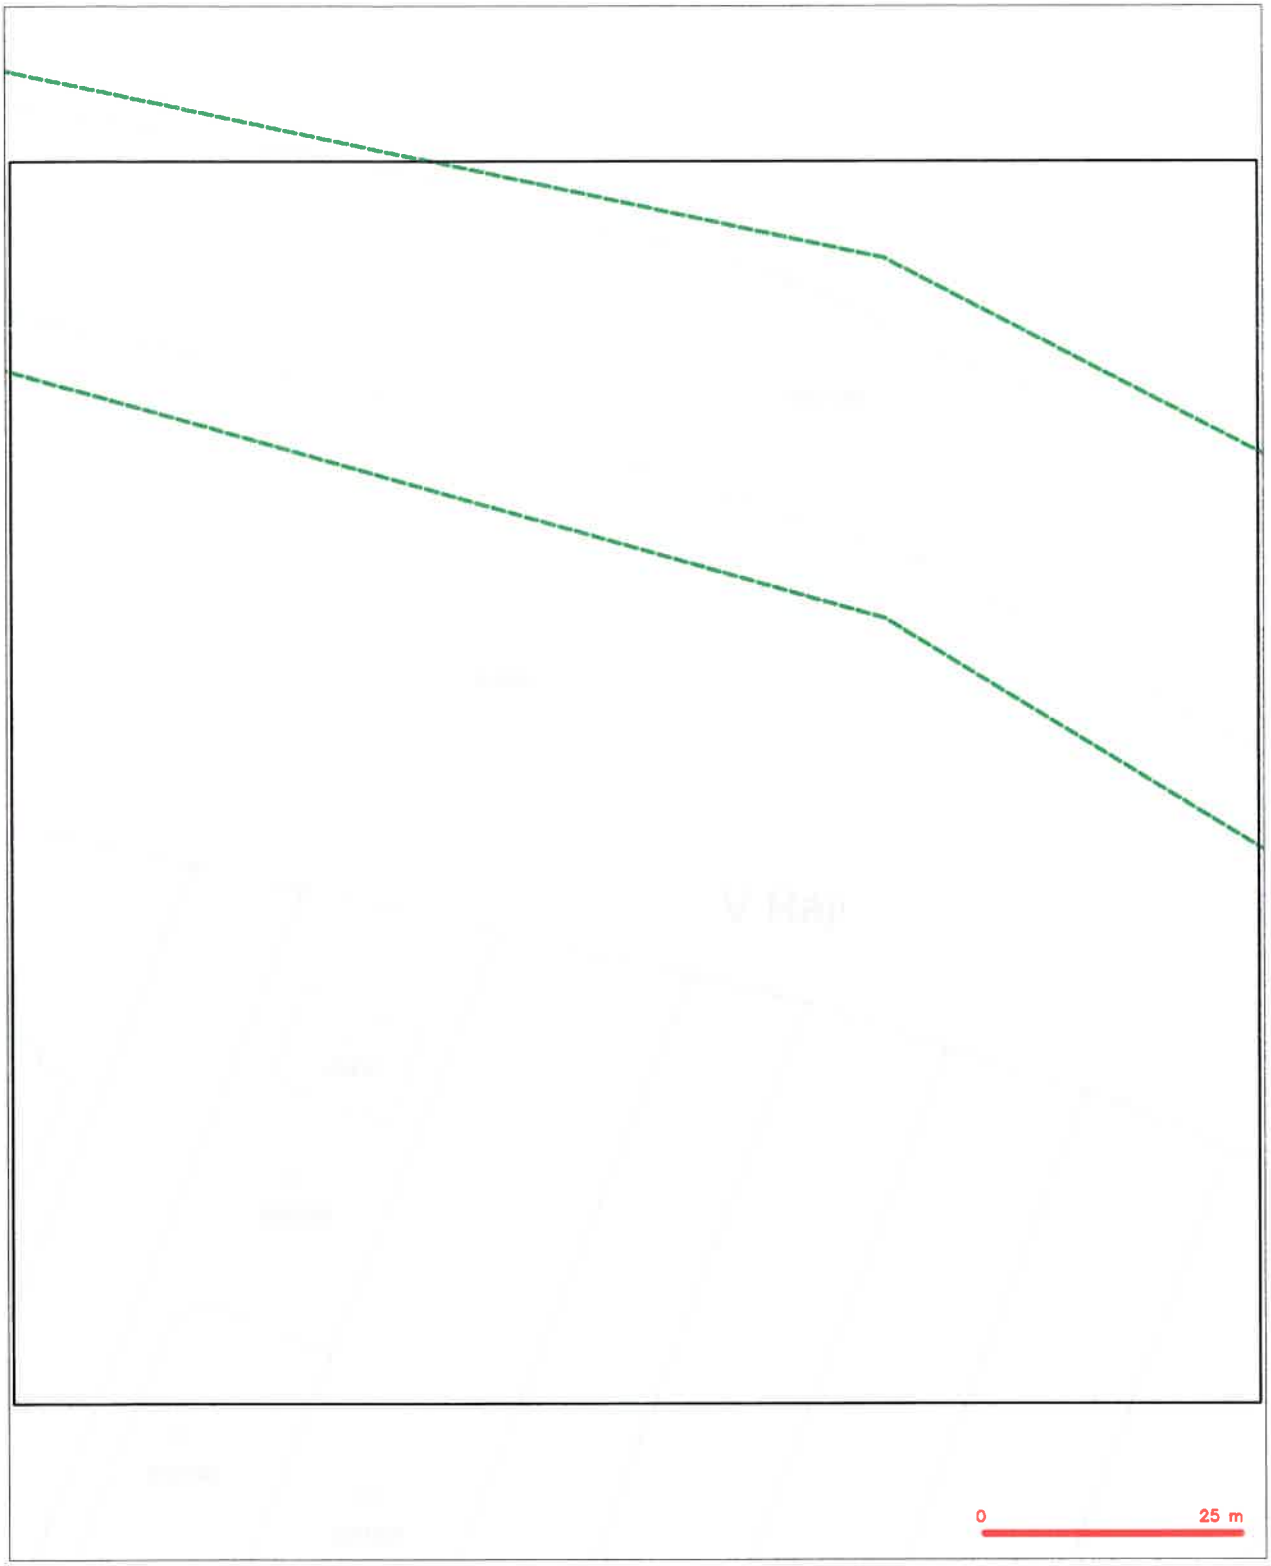

LEGENDA

- hranice zájmového území k vyjádření
- NN přípojka, území s NN přípojkou CETIN
- zaměřený průběh metalického kabelu
- zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo součástí optického a metalického kabelu
- nezaměřený průběh metalického kabelu
- nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo součástí optického a metalického kabelu
- radiové sítě, ochranné pásmo radiové sítě
- nezaměřené sítě
- neprovozované sítě
- kolektor, kabelovod
- podzemní sítě cizí
- sítě s NN

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-6

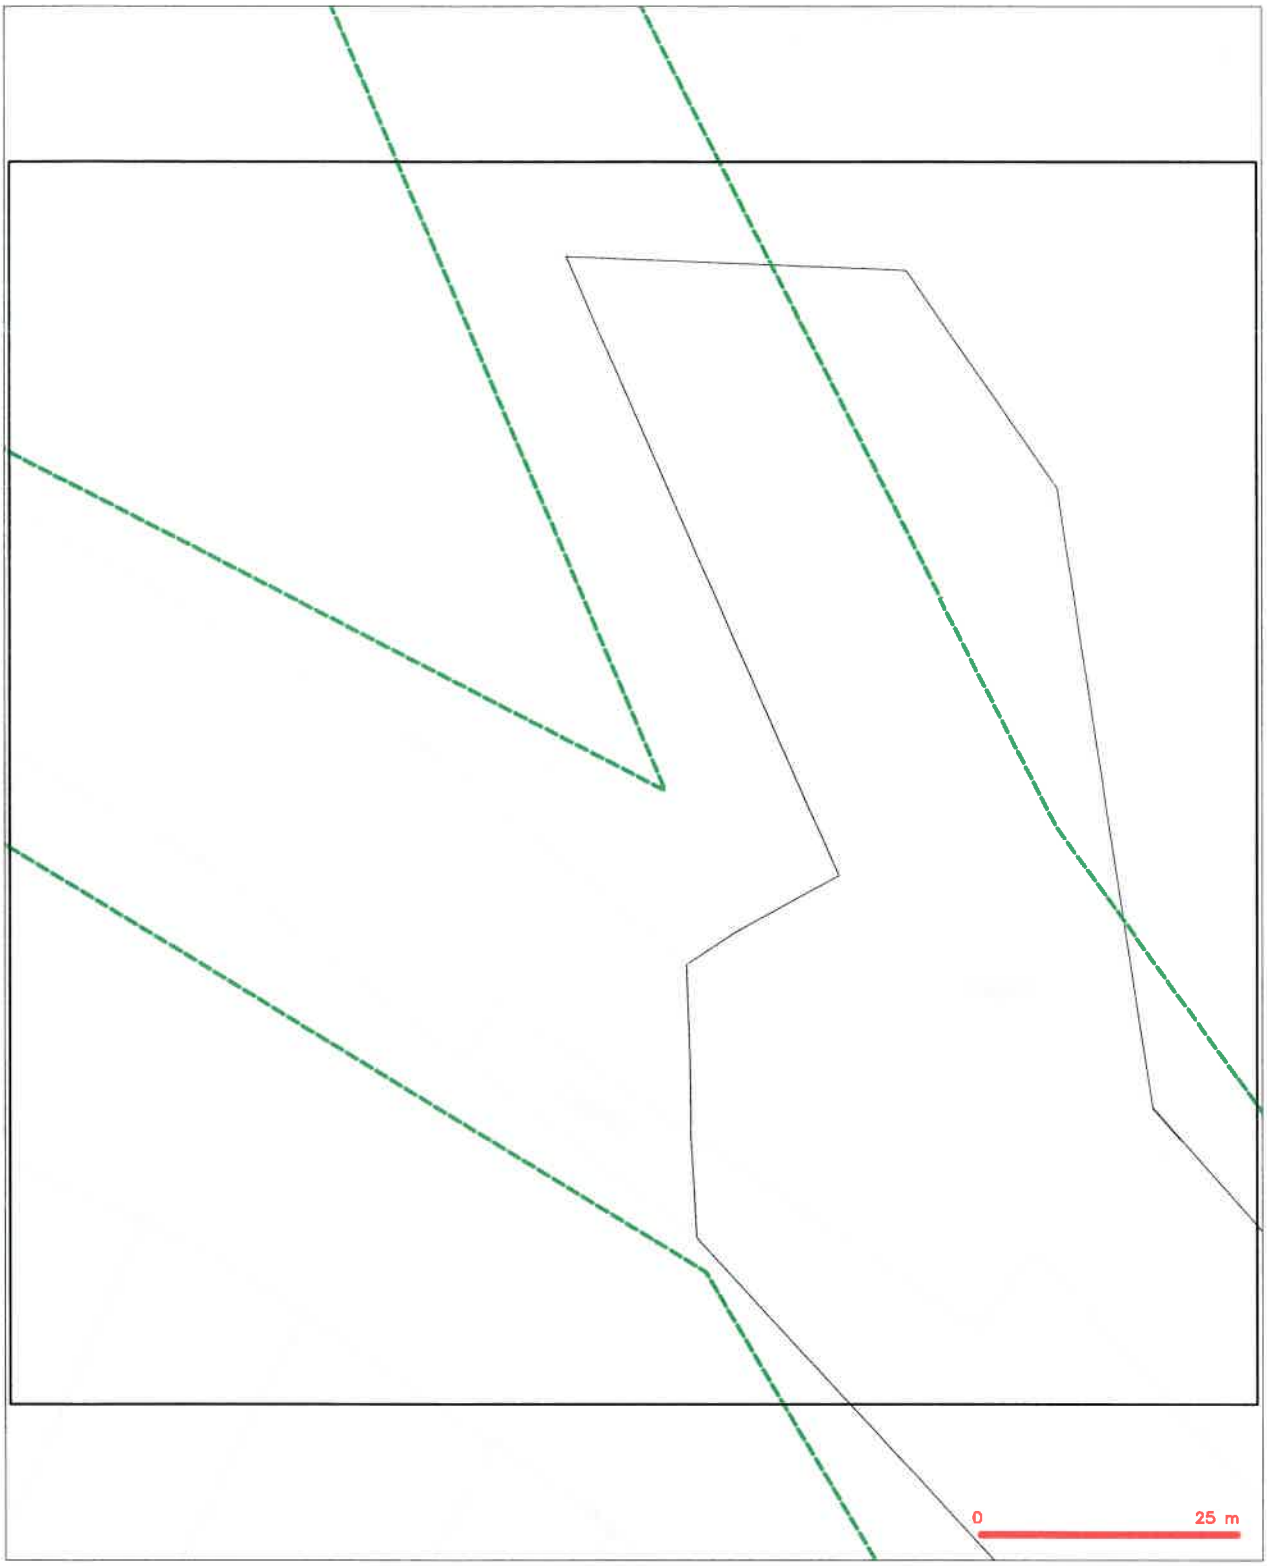

LEGENDA

- hranice zájmového území k vyjádření
- NN přípojka, území s NN přípojkou CETIN
- zaměřený průběh metalického kabelu
- zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souboje optického a metalického kabelu
- nezaměřený průběh metalického kabelu
- nadzemní síť cizí
- nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souboje optického a metalického kabelu
- radiové sítě, ochranná pásma radiové sítě
- nadzemní sítě
- neprovozované sítě
- podzemní sítě cizí
- sítě s NN
- kolektor, kabelovod

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-7

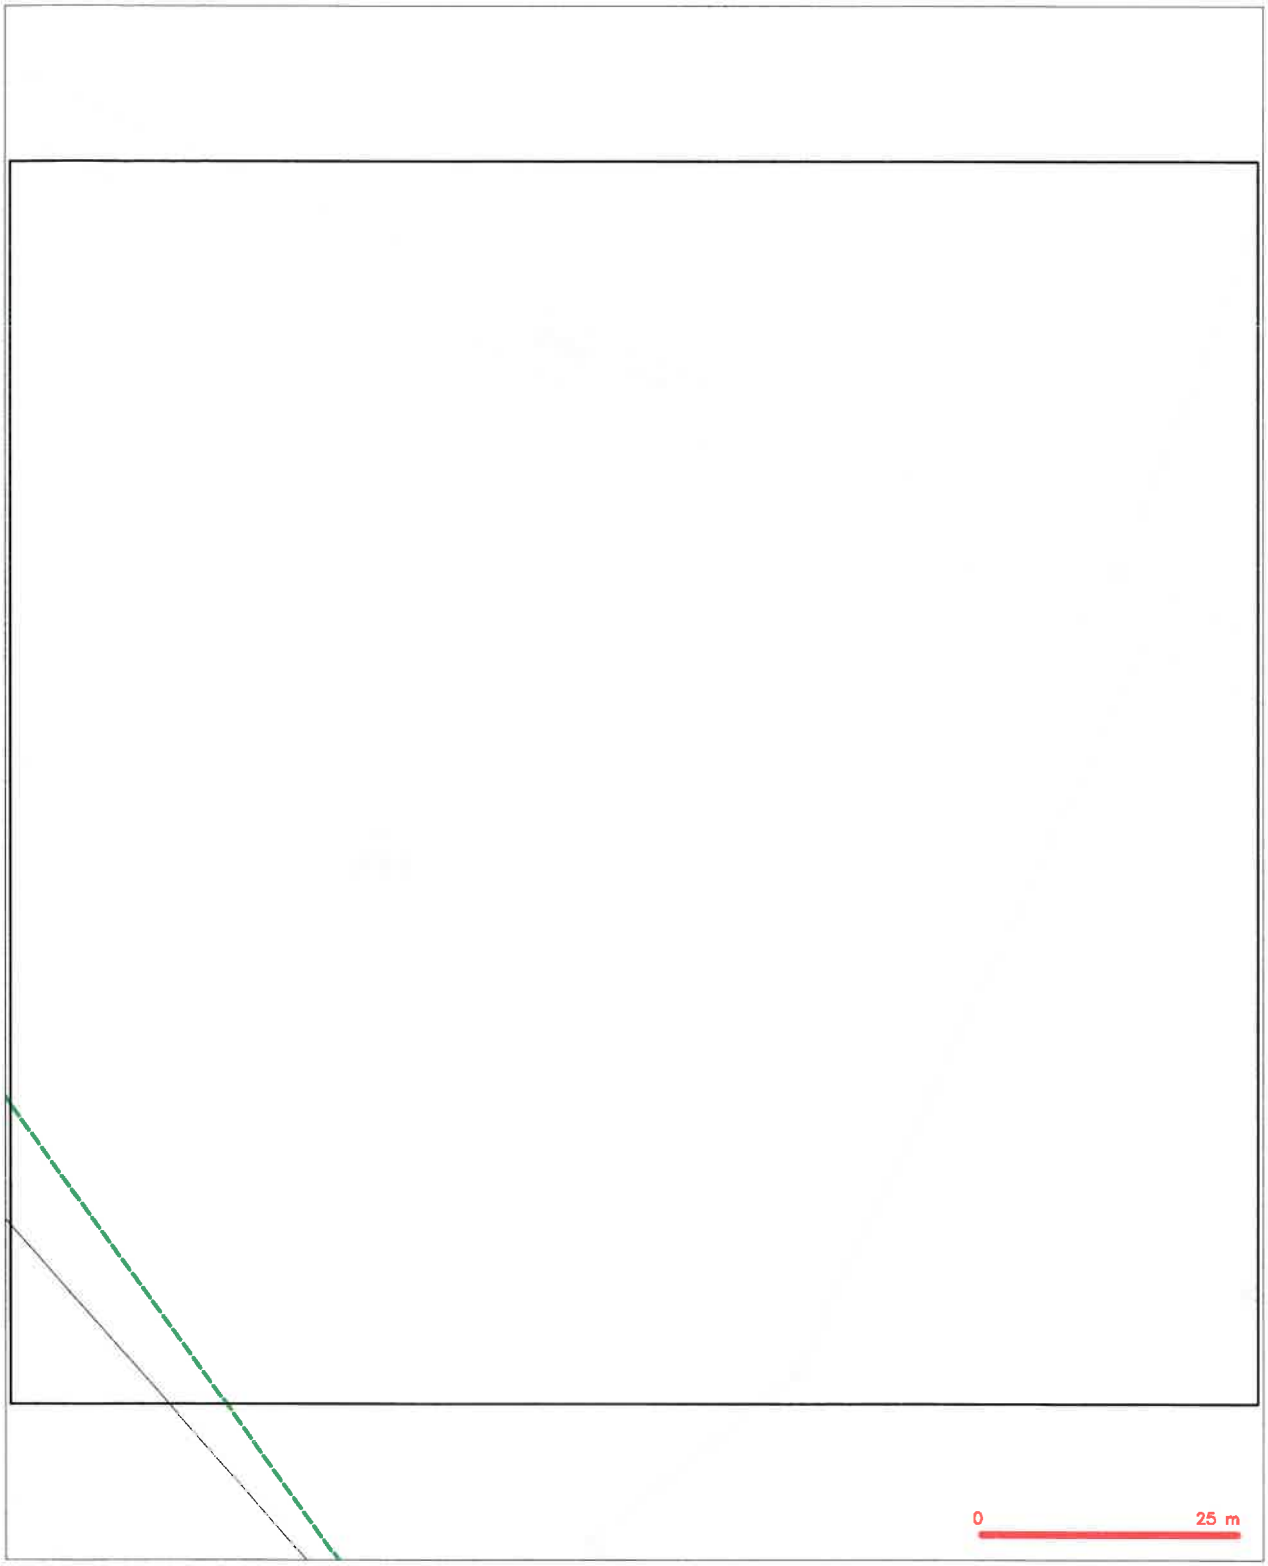

LEGENDA

- hranice zájmového území k vyjádření
- NN přípojka, území s NN přípojkou CETIN
- zaměřený průběh metalického kabelu
- zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- nezaměřený průběh metalického kabelu
- nadzemní sítě cizí
- nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- radiové sítě, ochranné pásmo radiové sítě
- nadzemní sítě
- neprovozované sítě
- kolektor, kabelovod
- podzemní sítě cizí
- sítě s NN

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-8

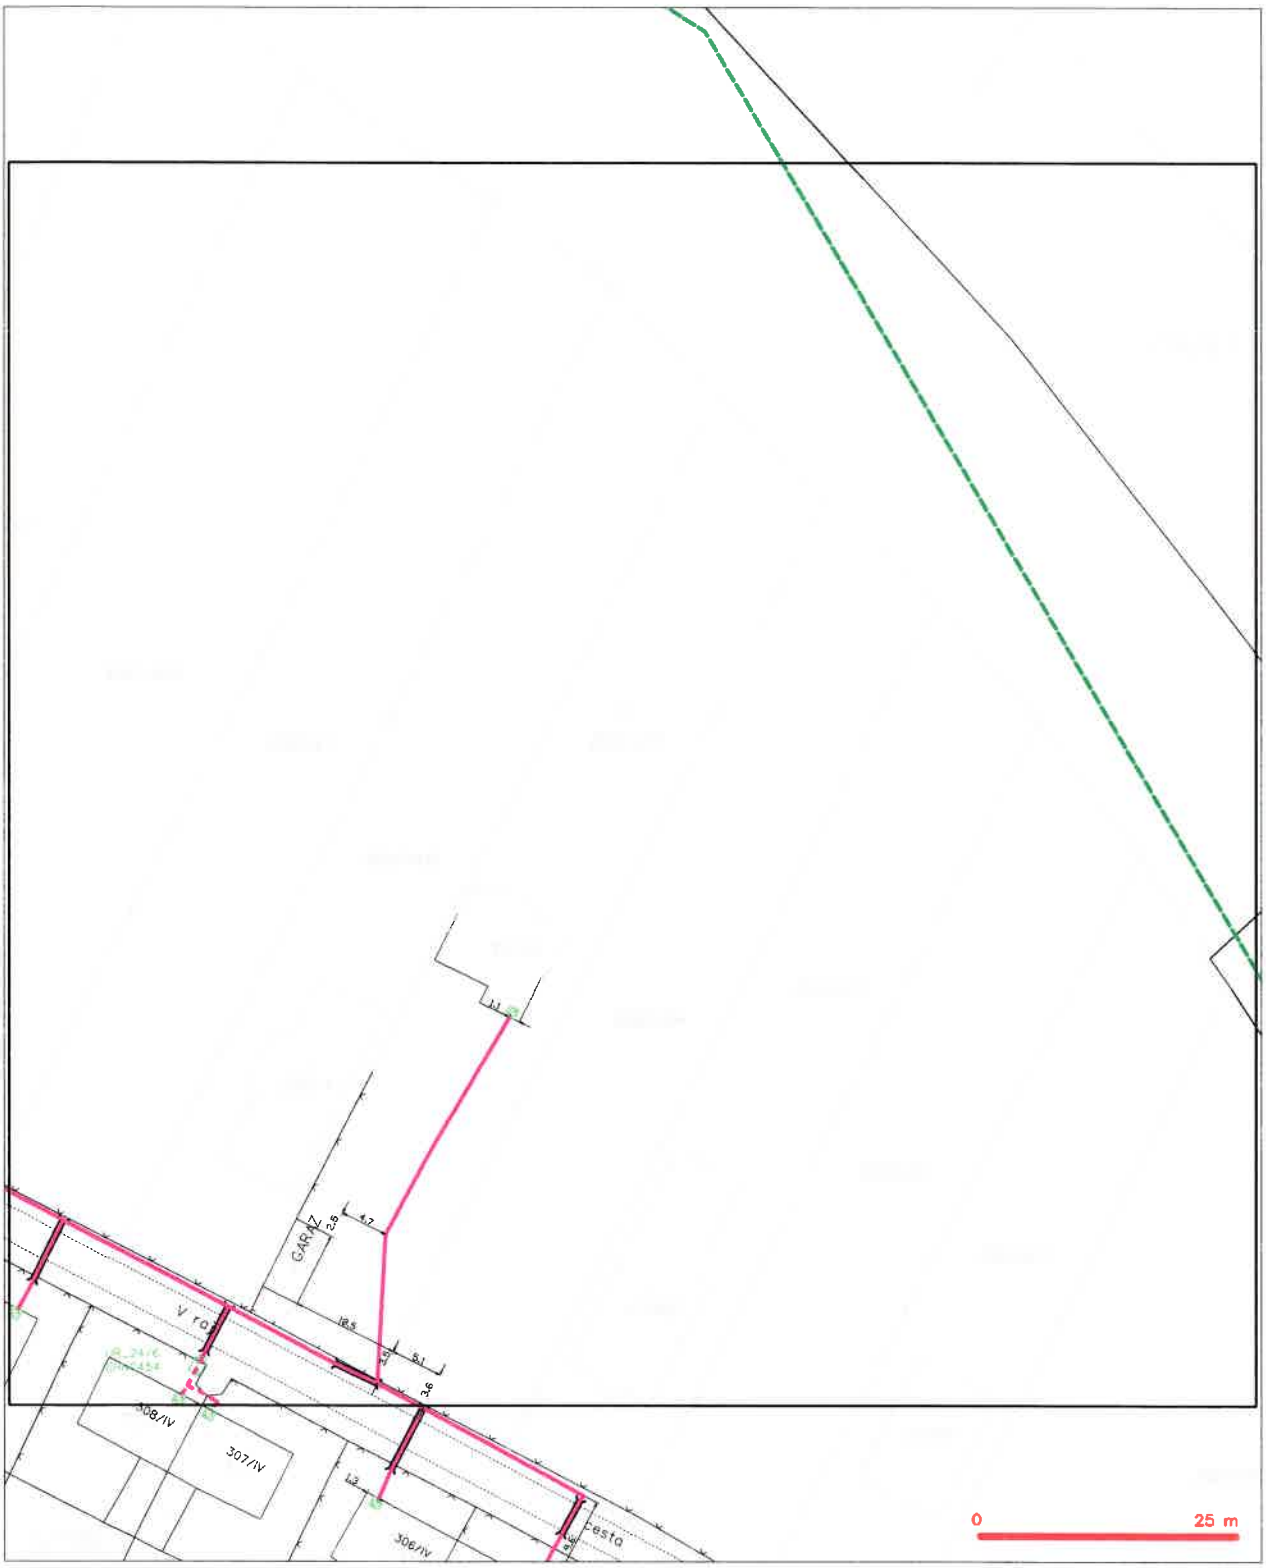

LEGENDA

- trasace zájmového území s vyjádřením
- MV přípojka, území s MV přípojkou CETIN
- zaměřený průběh metalického kabelu
- zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- nezaměřený průběh metalického kabelu
- nadzemní síť cizí
- nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- radiové síť, ochranné pásmo radiové sítě
- nadzemní síť
- neprovozované síť
- kolektor, kabelovod
- podzemní síť cizí
- síť s MV

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-9

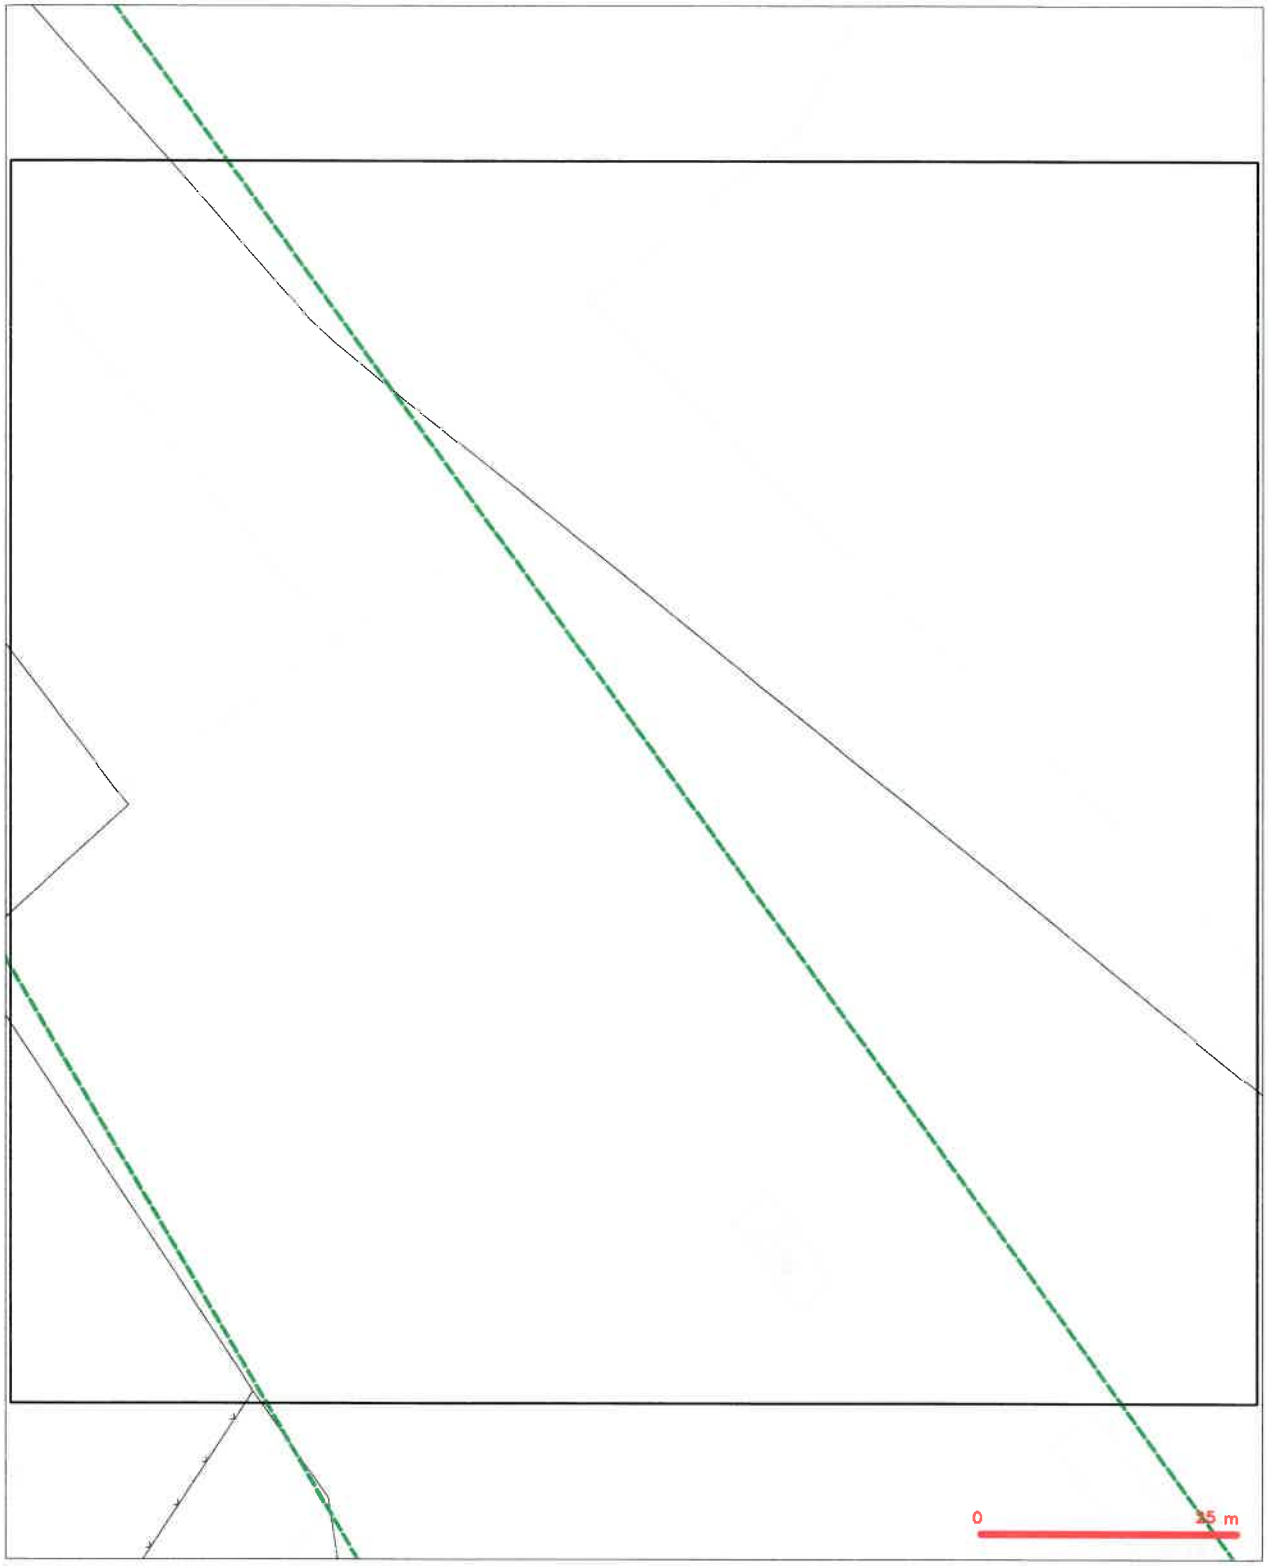

LEGENDA

- hranice zájmového území k vyjádření
- NN přípojka, území s NN přípojkou CETIN
- zaměřený průběh metalického kabelu
- zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- nezaměřený průběh metalického kabelu
- nadzemní síť cizí
- nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- radiové sítě, ochranné pásmo radiové sítě
- nadzemní sítě
- naprojektované sítě
- kolektor, kabelovod
- podzemní sítě cizí
- sítě s NN

(tiskový formát A3)

Příloha k Vyjádření č.j.: 611732/18

Číslo žádosti: 0118 152 923

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-10

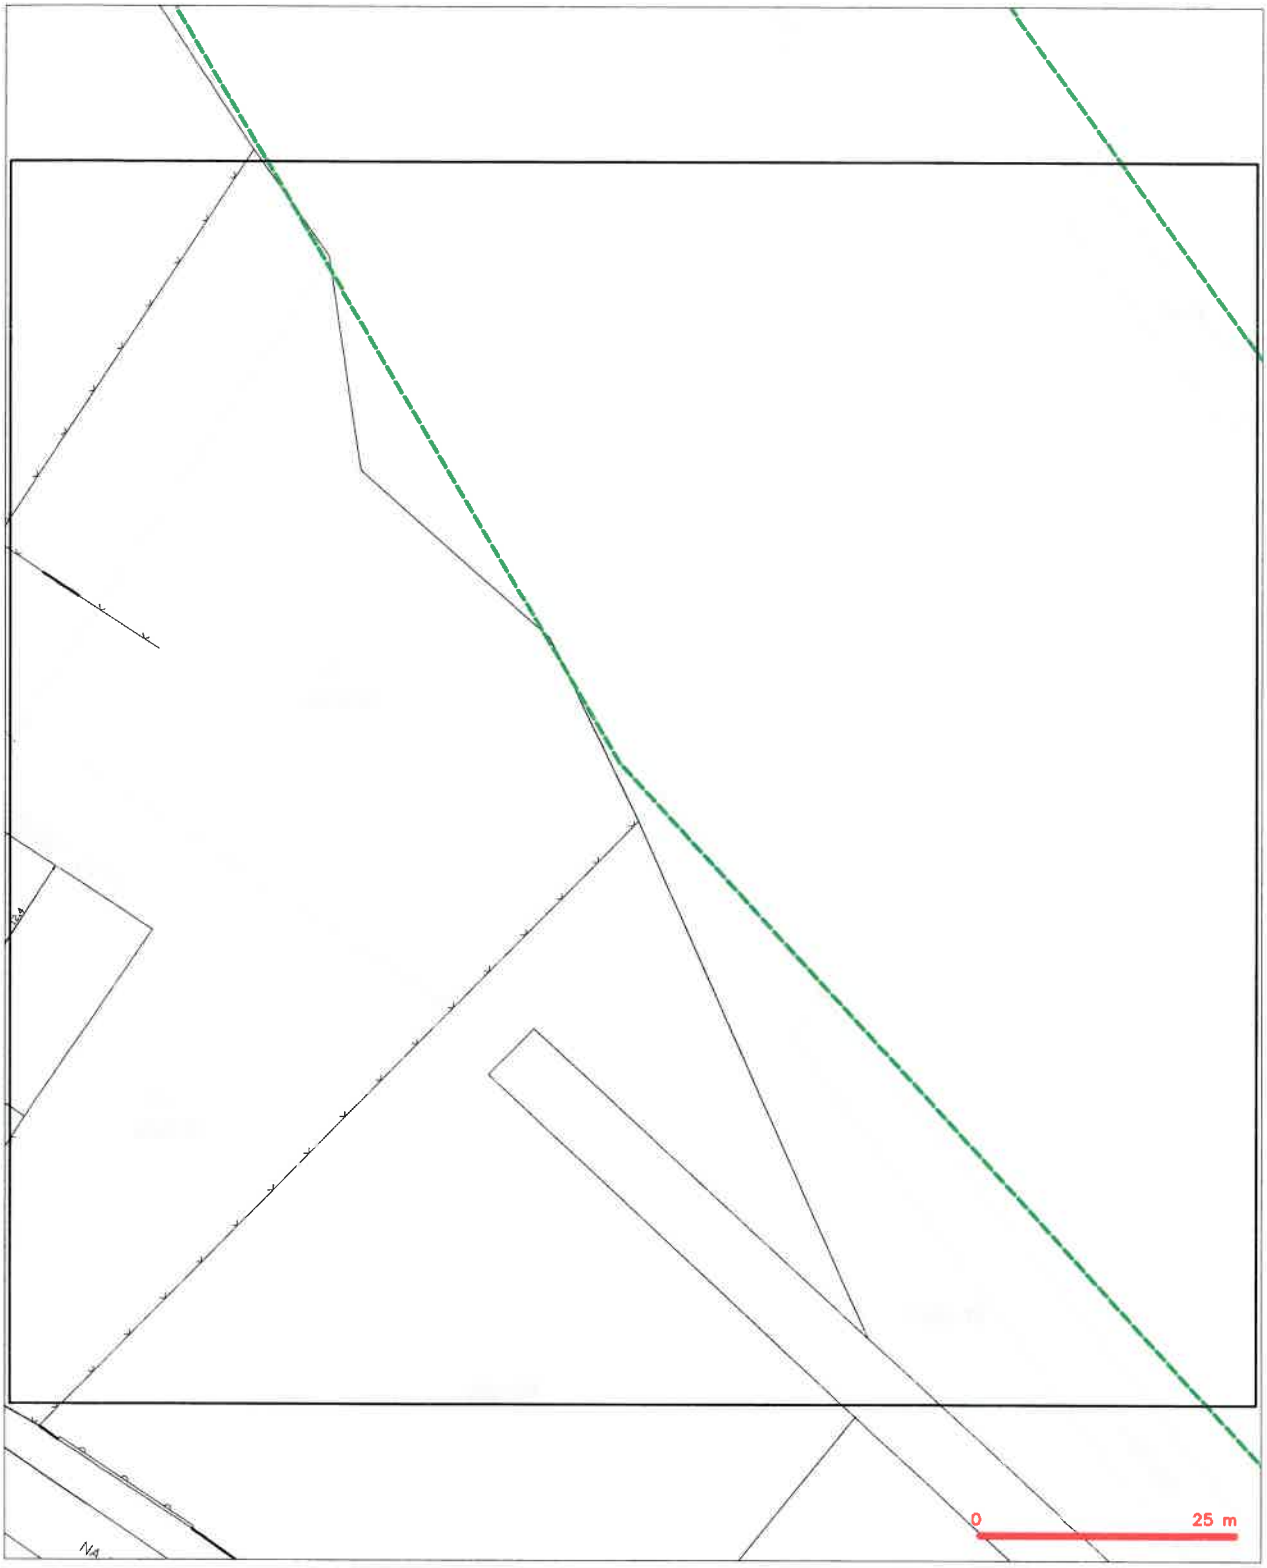

LEGENDA

- hranice zájmového území k vyjádření
- NN přípojka, území s NN přípojkou CETIN
- zaměřený průběh metalického kabelu
- zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- nezaměřený průběh metalického kabelu
- nadzemní sítě cizí
- nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- rodové sítě, ochranné pásmo rodové sítě
- nadzemní sítě
- neprovozované sítě
- podzemní sítě cizí
- sítě s NN
- kolektor, kabelovod

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-11

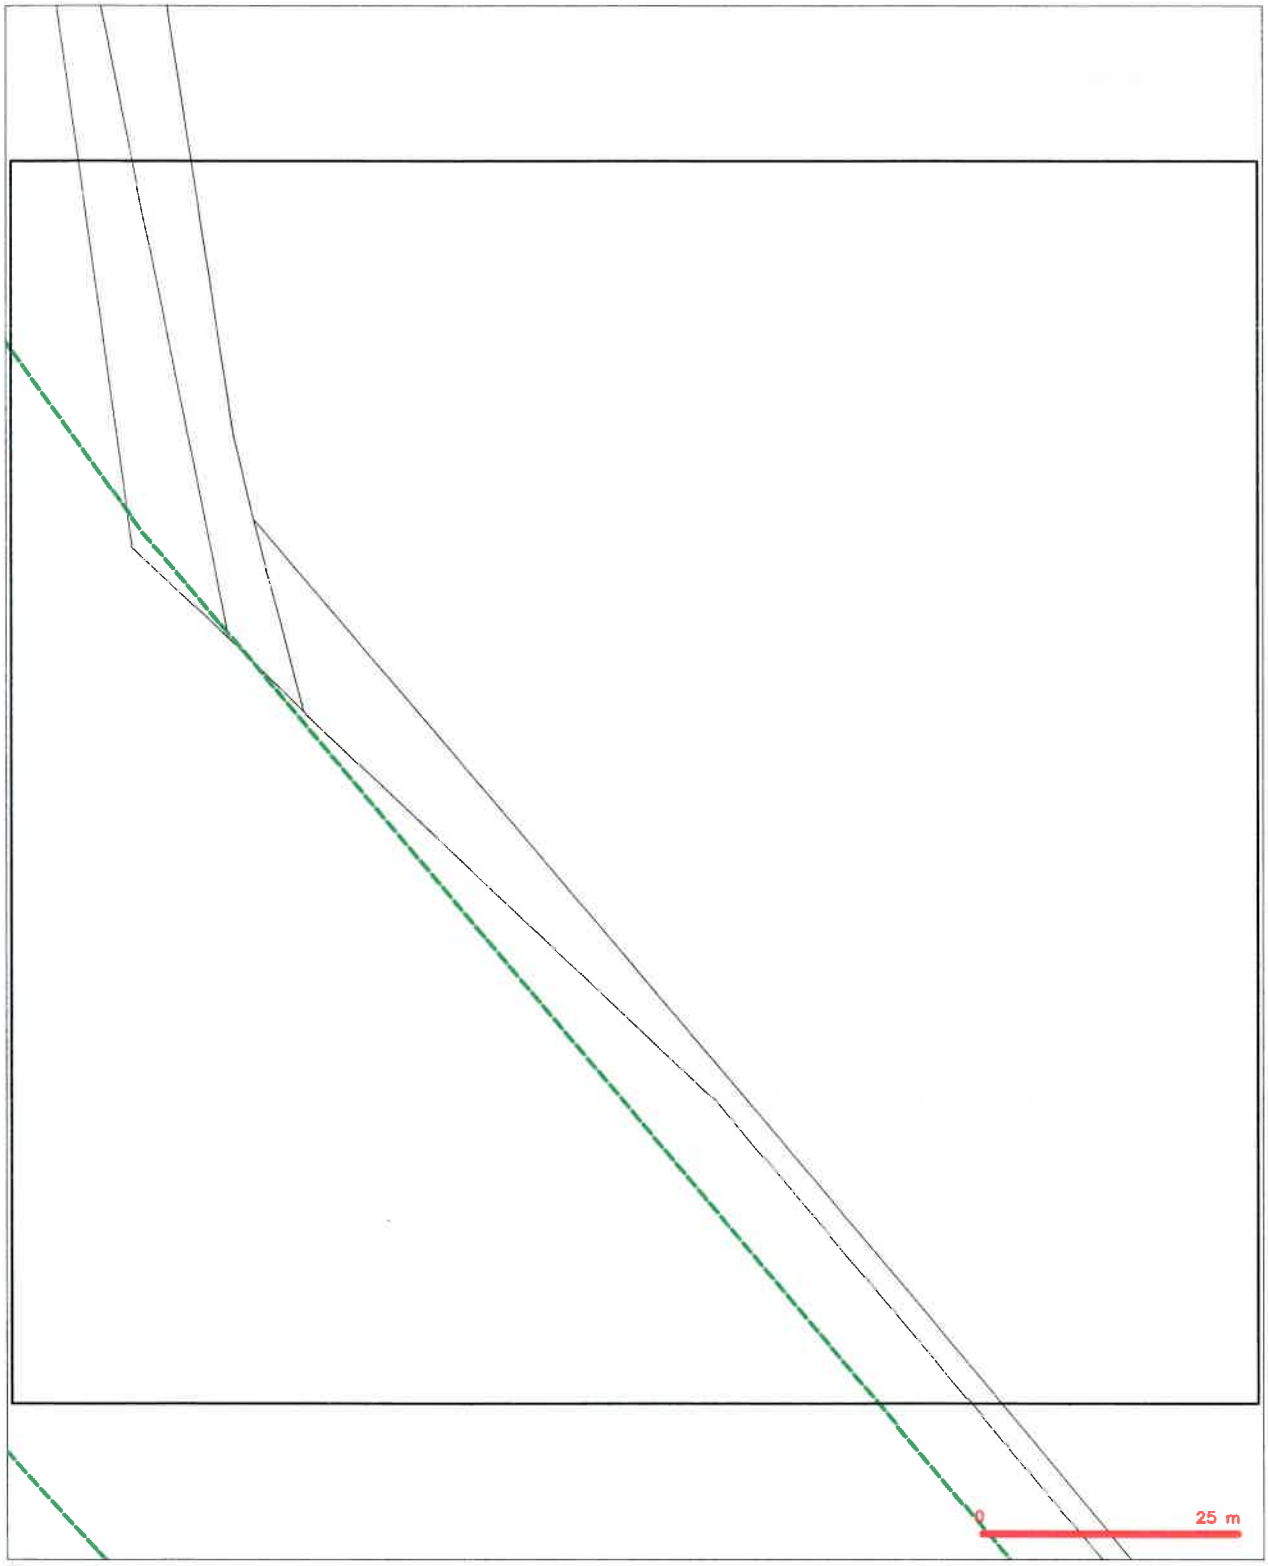

LEGENDA

- hranice zájmového území k vyjádření
- NN přípojka, úsek z NN přípojkou ČETIN
- zaměřený průběh metalického kabelu
- zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo součástí optického a metalického kabelu
- nezaměřený průběh metalického kabelu
- nadzemní sítě cizí
- nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo součástí optického a metalického kabelu
- radiové sítě, ochranné pásmo radiové sítě
- nadzemní sítě
- neprozkoumané sítě
- podzemní sítě cizí
- sítě z NN
- kolektor, kabelovod

(tiskový formát A3) Příloha k Vyjádření č.j.: 611732/18 Číslo žádosti: 0118 152 923

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-12

LEGENDA

- hranice zájmového území k vyjádření
- NN přípojka, území s NN přípojkou ČETIN
- zaměřený průběh metalického kabelu
- zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- nezaměřený průběh metalického kabelu
- nadzemní síť cizí
- nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- rodinné sítě, ochranné pásmo rodinné sítě
- nadzemní síť
- neprovozované sítě
- podzemní síť cizí
- síť s NN
- kolektor, kabelovod

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-13

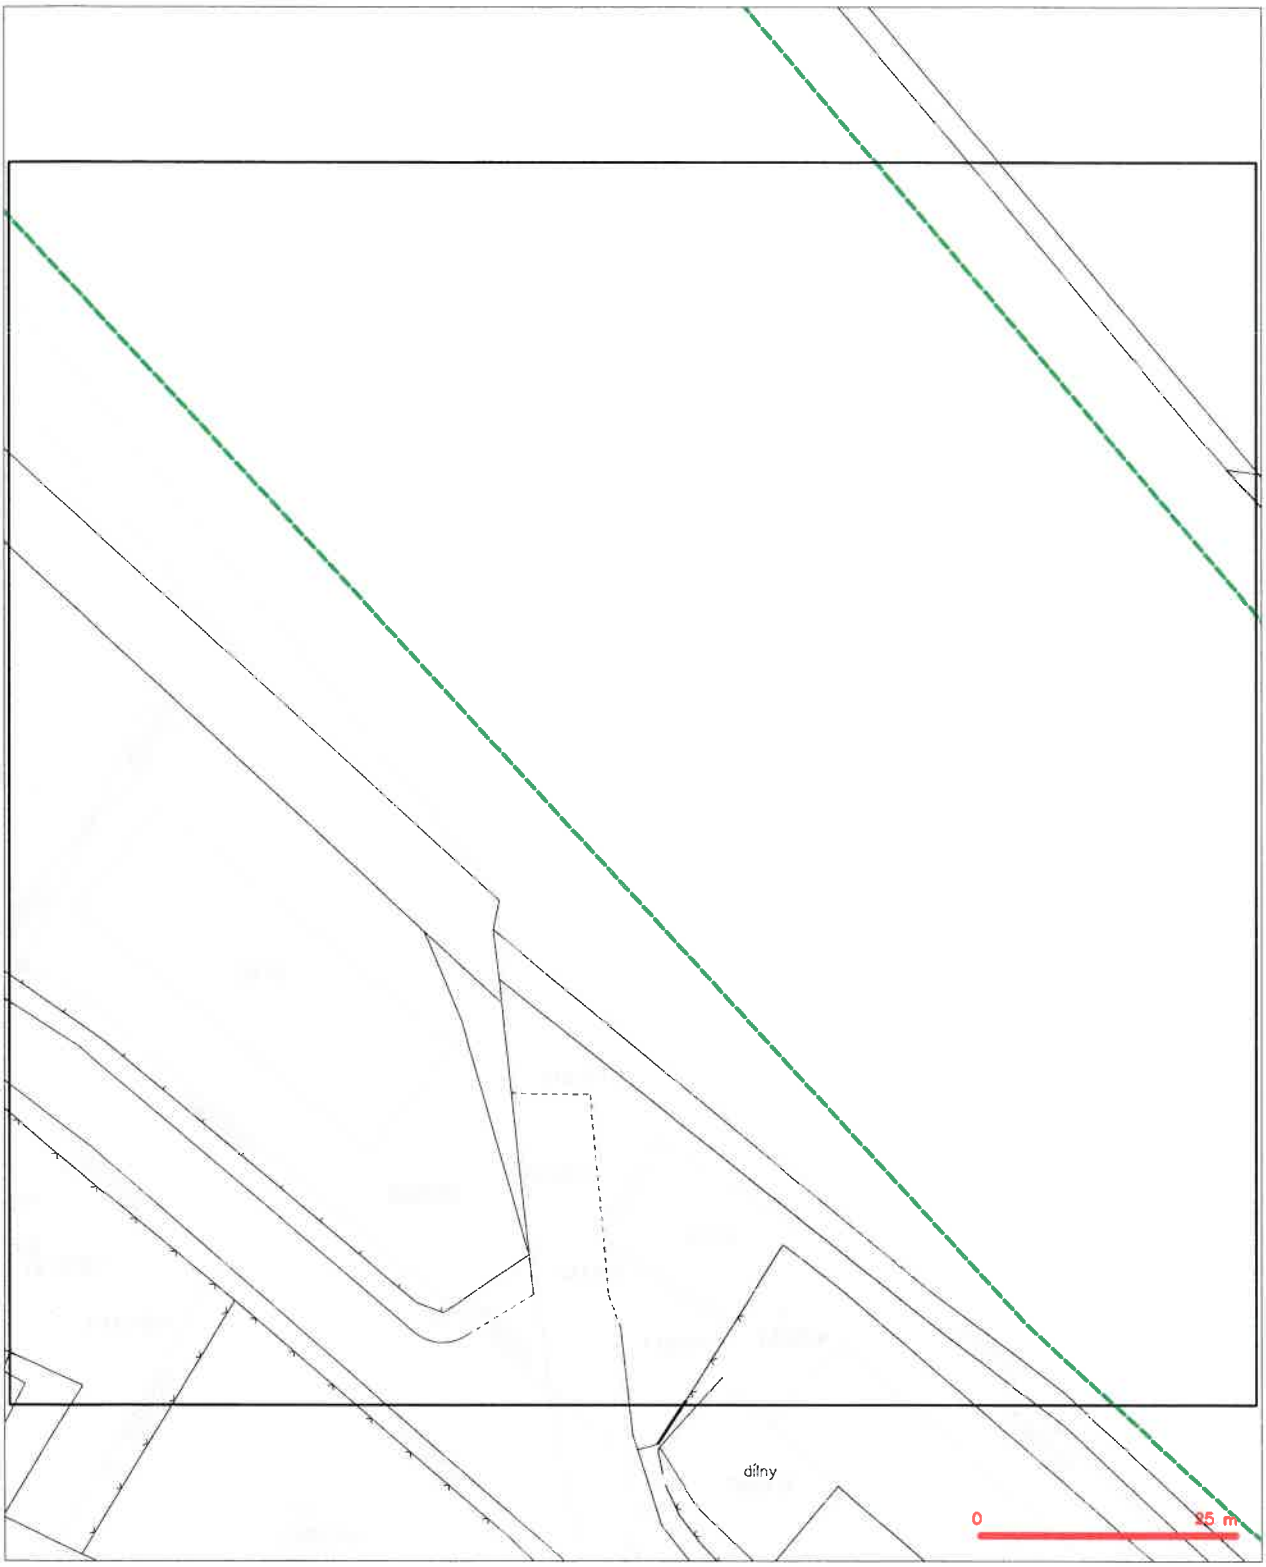

LEGENDA

- hranice zájmového území k vyjádření
- NN přípojka, úsekí s NN přípojkou CETIN
- zaměřený průběh metalického kabelu
- zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo svazků optického a metalického kabelu
- nezaměřený průběh metalického kabelu
- nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo svazků optického a metalického kabelu
- radiové sítě, ochranné pásmo radiové sítě
- nadzemní sítě
- nepovolované sítě
- podzemní sítě cizí
- sítě s NN
- kolektor, kabelovod

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-14

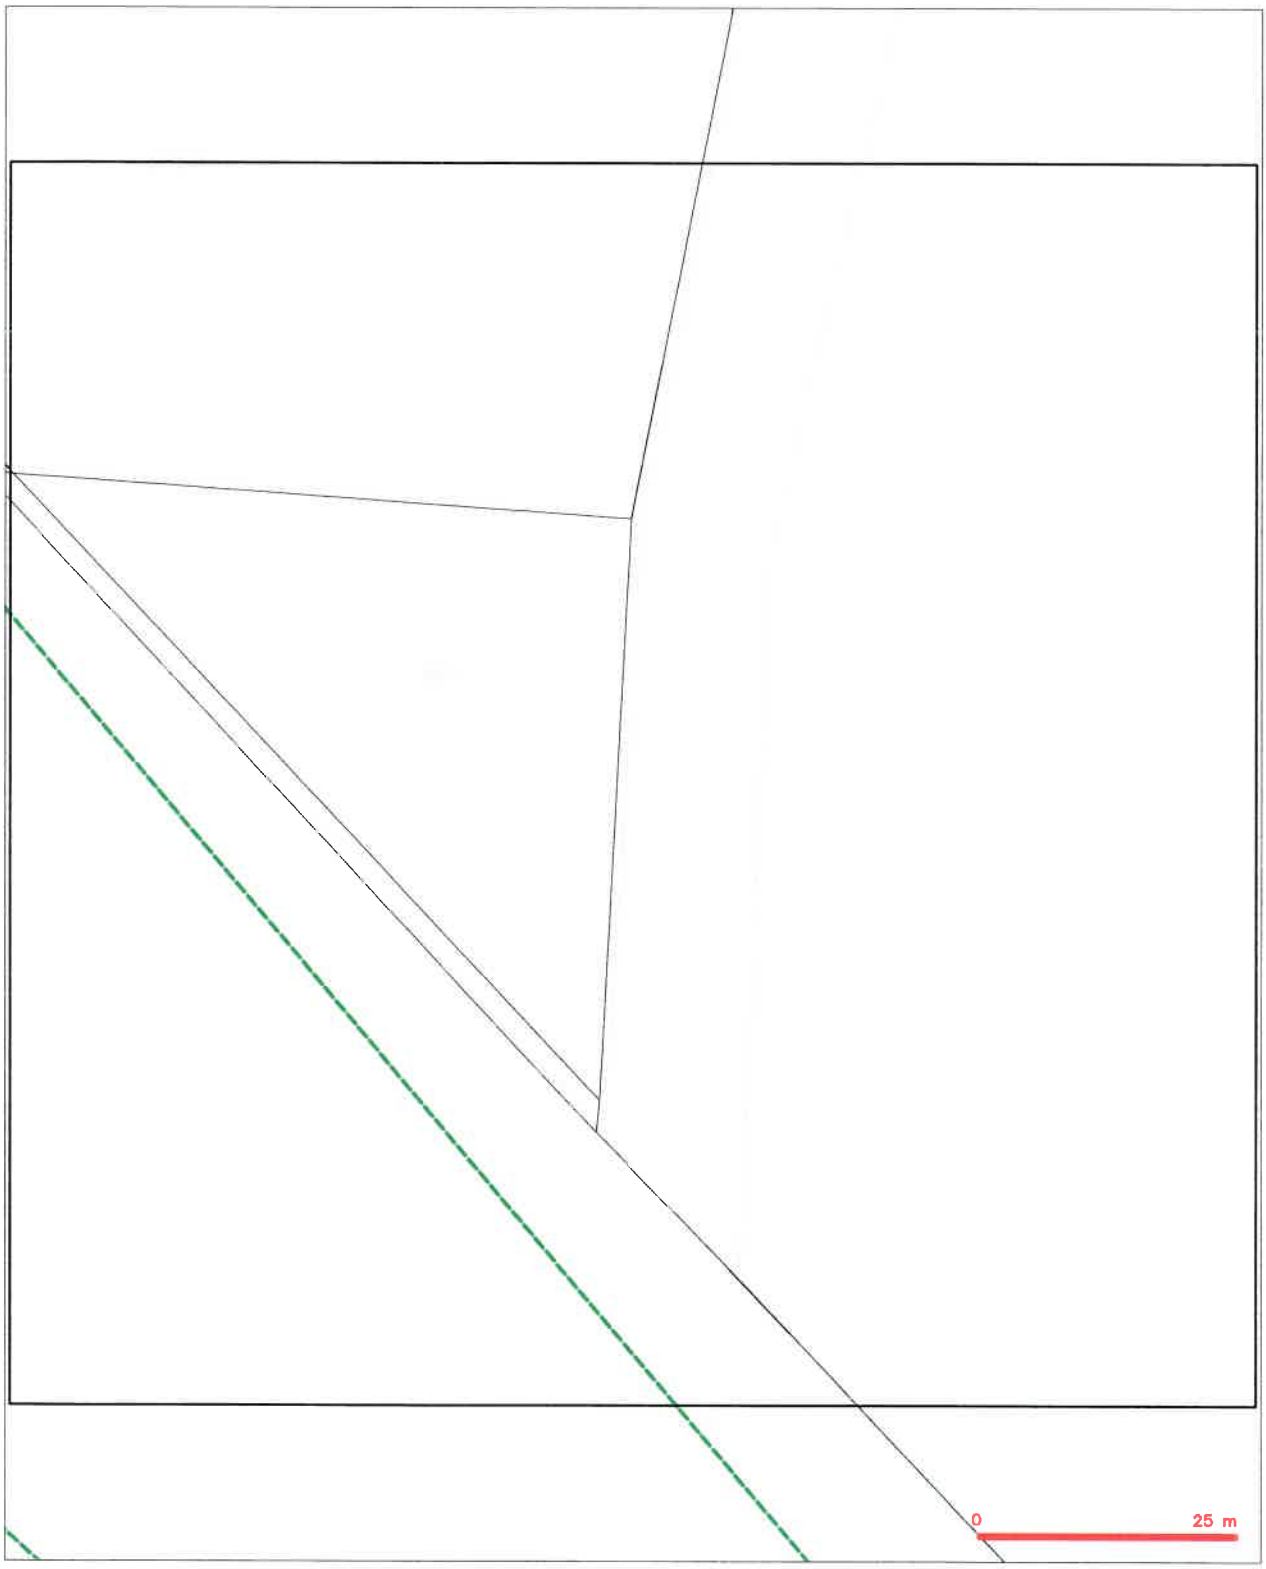

LEGENDA

- hranice zájmového území k vyjádření
- NN přípojka, území s NN přípojkou CETIN
- zaměřený průběh metalického kabelu
- zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- nezaměřený průběh metalického kabelu
- nadzemní síť elektro
- nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- radiová síť, ochranné pásmo radiové sítě
- nadzemní síť
- nepracovaná síť
- podzemní síť elektro
- síť s NN
- kolektor, kabelovod

(tiskový formát A3)

Příloha k Vyjádření č.j.: 611732/18

Číslo žádosti: 0118 152 923

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-15

LEGENDA

- trasace zájmového území k vyjádření
- NN přípojka, území s NN přípojkou CETIN
- zaměřený průběh metalického kabelu
- zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- nezaměřený průběh metalického kabelu
- podzemní sítě cizí
- nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- radiové sítě, ochranné pásmo radiové sítě
- podzemní sítě
- neprovozované sítě
- podzemní sítě cizí
- sítě s NN
- kolektor, kabelovod

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-16

LEGENDA

- hranice zájmového území k vyjádření
- NN přípojka, území s NN přípojkou CETIN
- zaměřený průběh metalického kabelu
- zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- nezaměřený průběh metalického kabelu
- nadzemní síť cizí
- nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- radiové sítě, ochranné pásmo radiové sítě
- nadzemní síť
- neprovozovaná síť
- podzemní síť cizí
- síť s NN
- kolektor, kabelovod

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-17

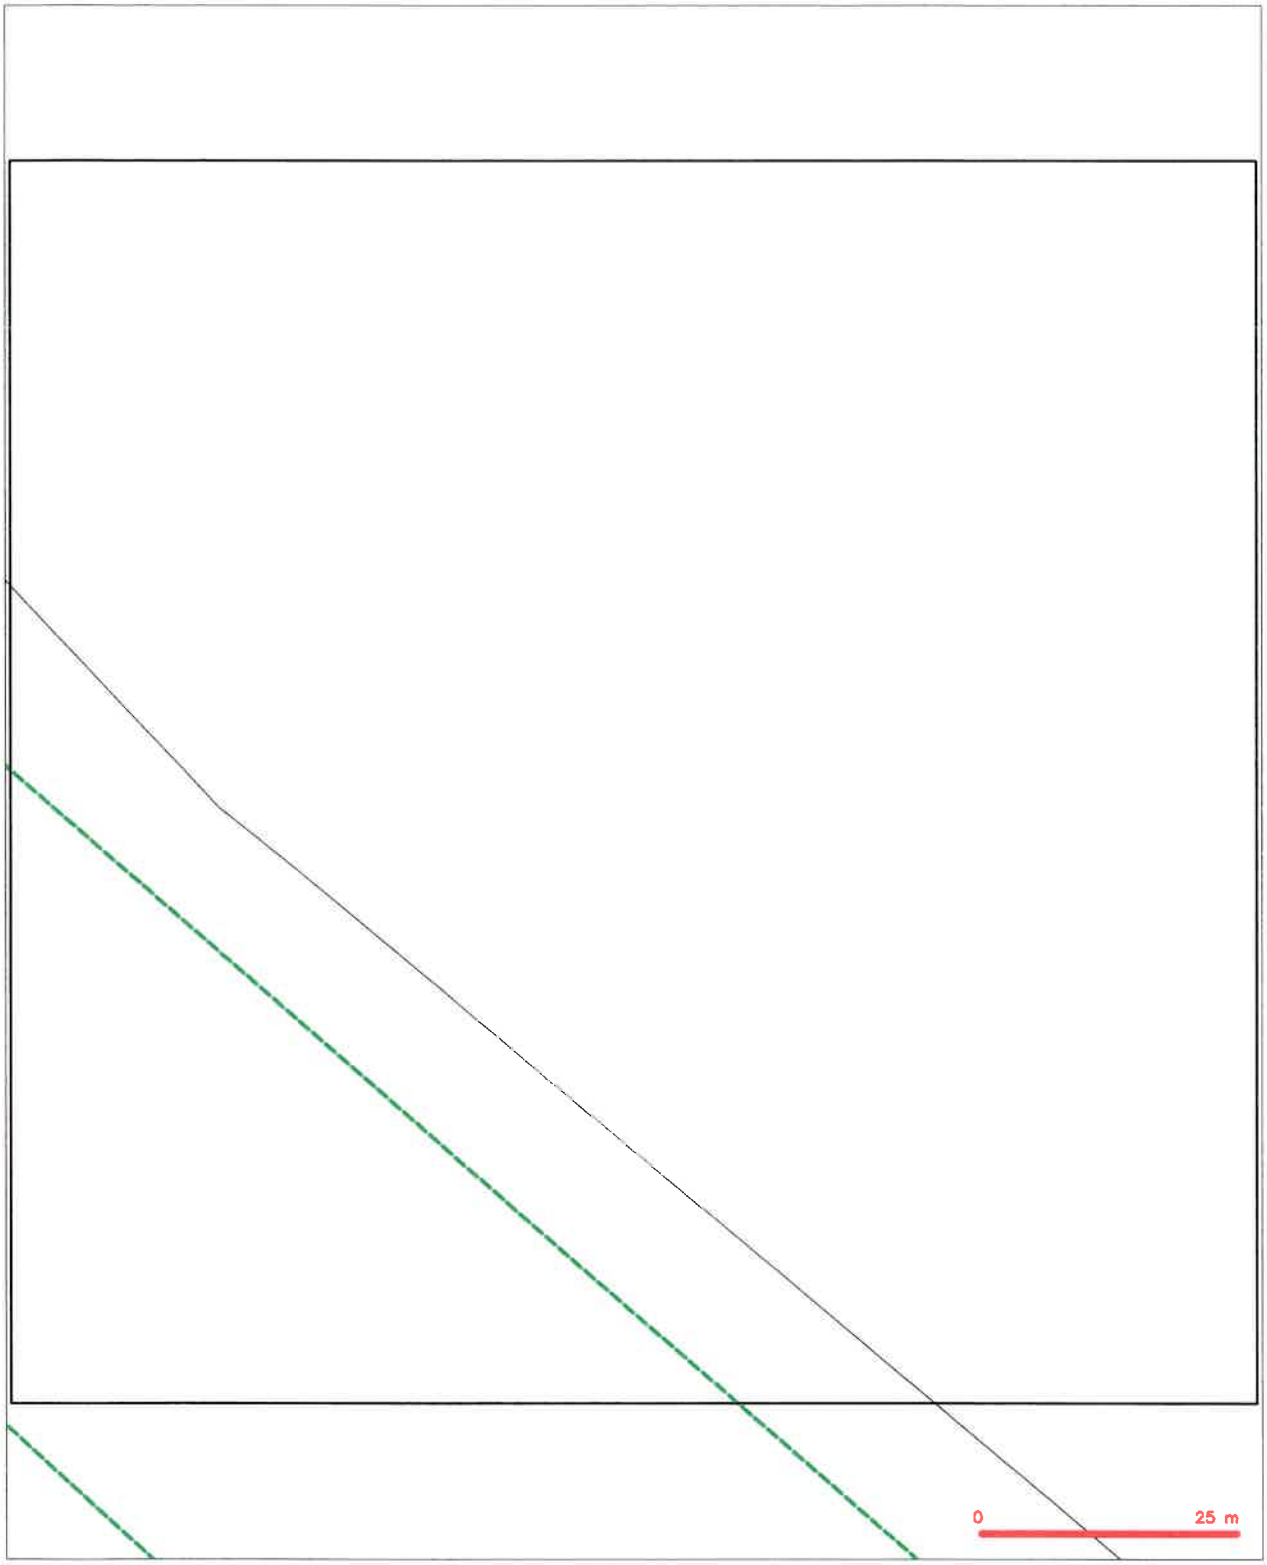

(tiskový formát A3)

Příloha k Vyjádření č.j.: 611732/18

Číslo žádosti: 0118 152 923

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-18

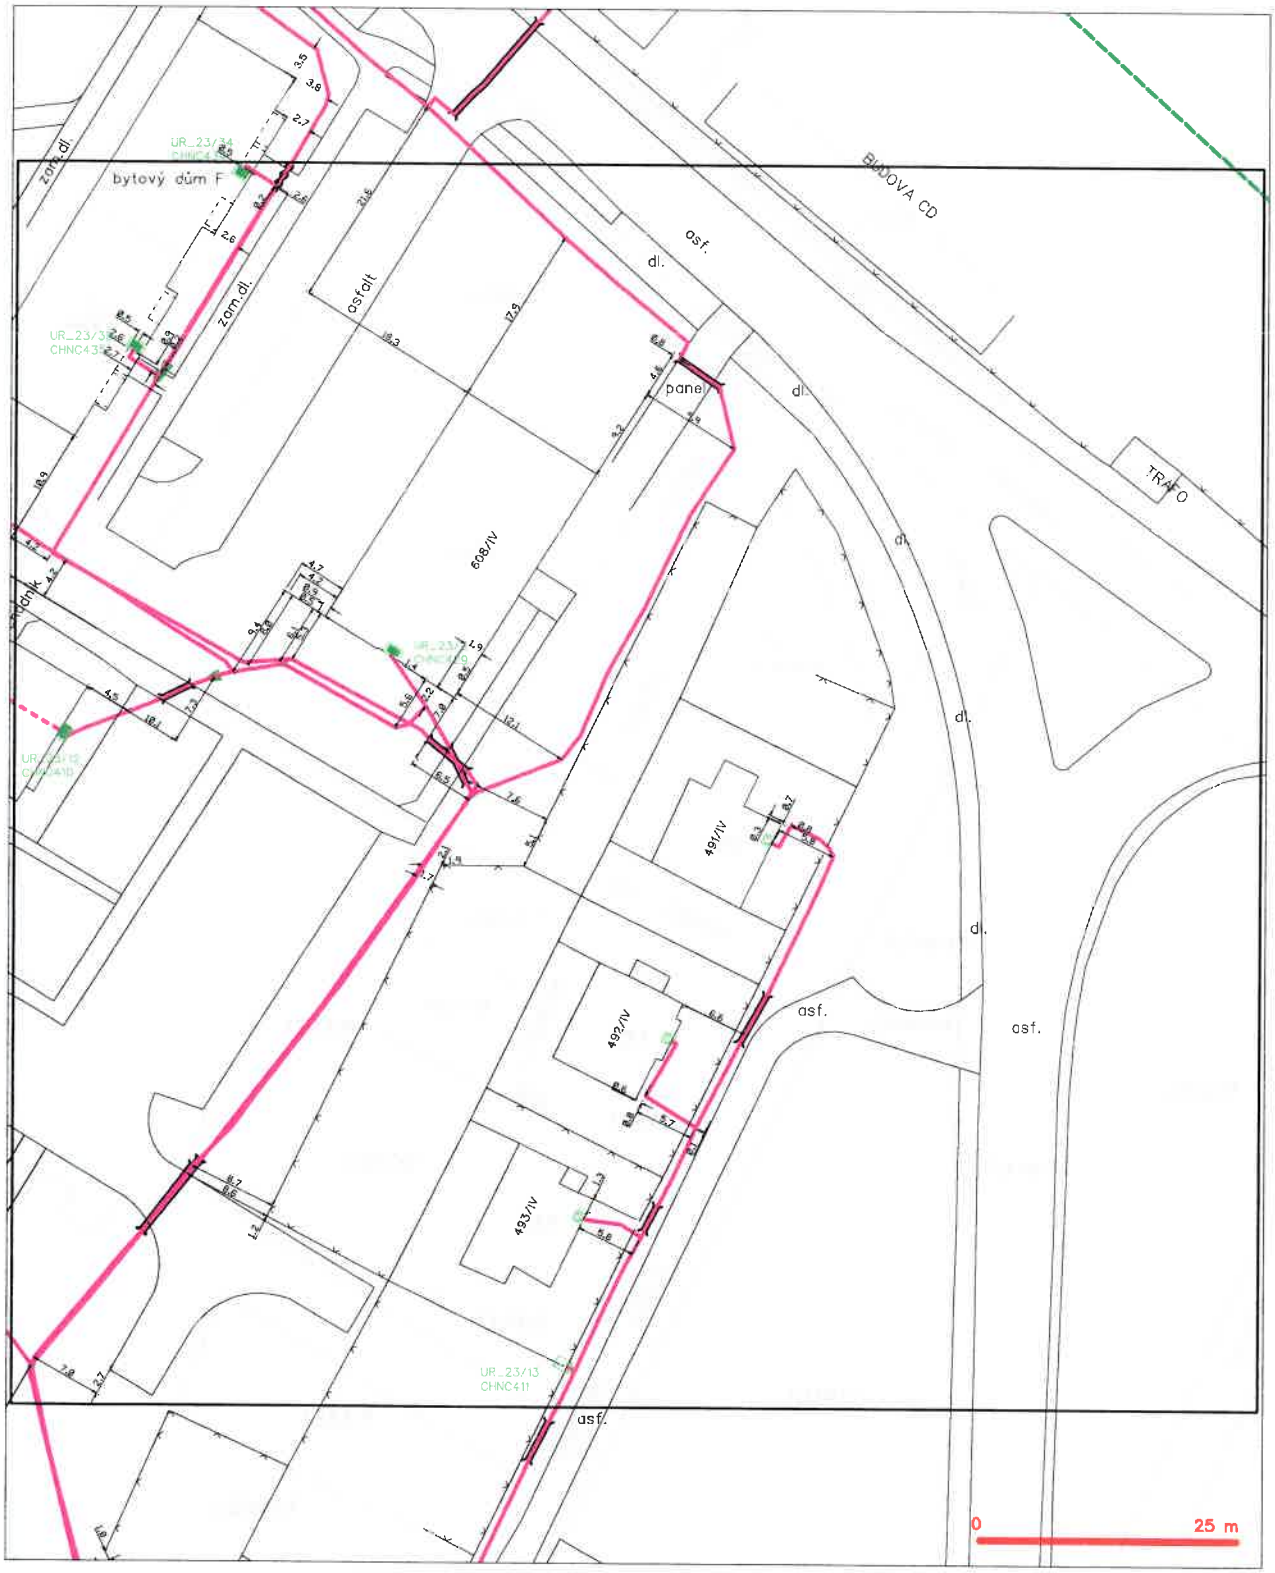

LEGENDA

- hranice zájmového území k vyjádření
- NN přípojka, úsekmi s NN přípojkou CETIN
- zaměřený průběh metalického kabelu
- zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- nezaměřený průběh metalického kabelu
- podzemní sítě cizí
- nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- rodinné sítě, ochranná pásma rodinné sítě
- podzemní sítě
- neprovozované sítě
- podzemní sítě cizí
- sítě s NN
- kolektor, kabelovod

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-19

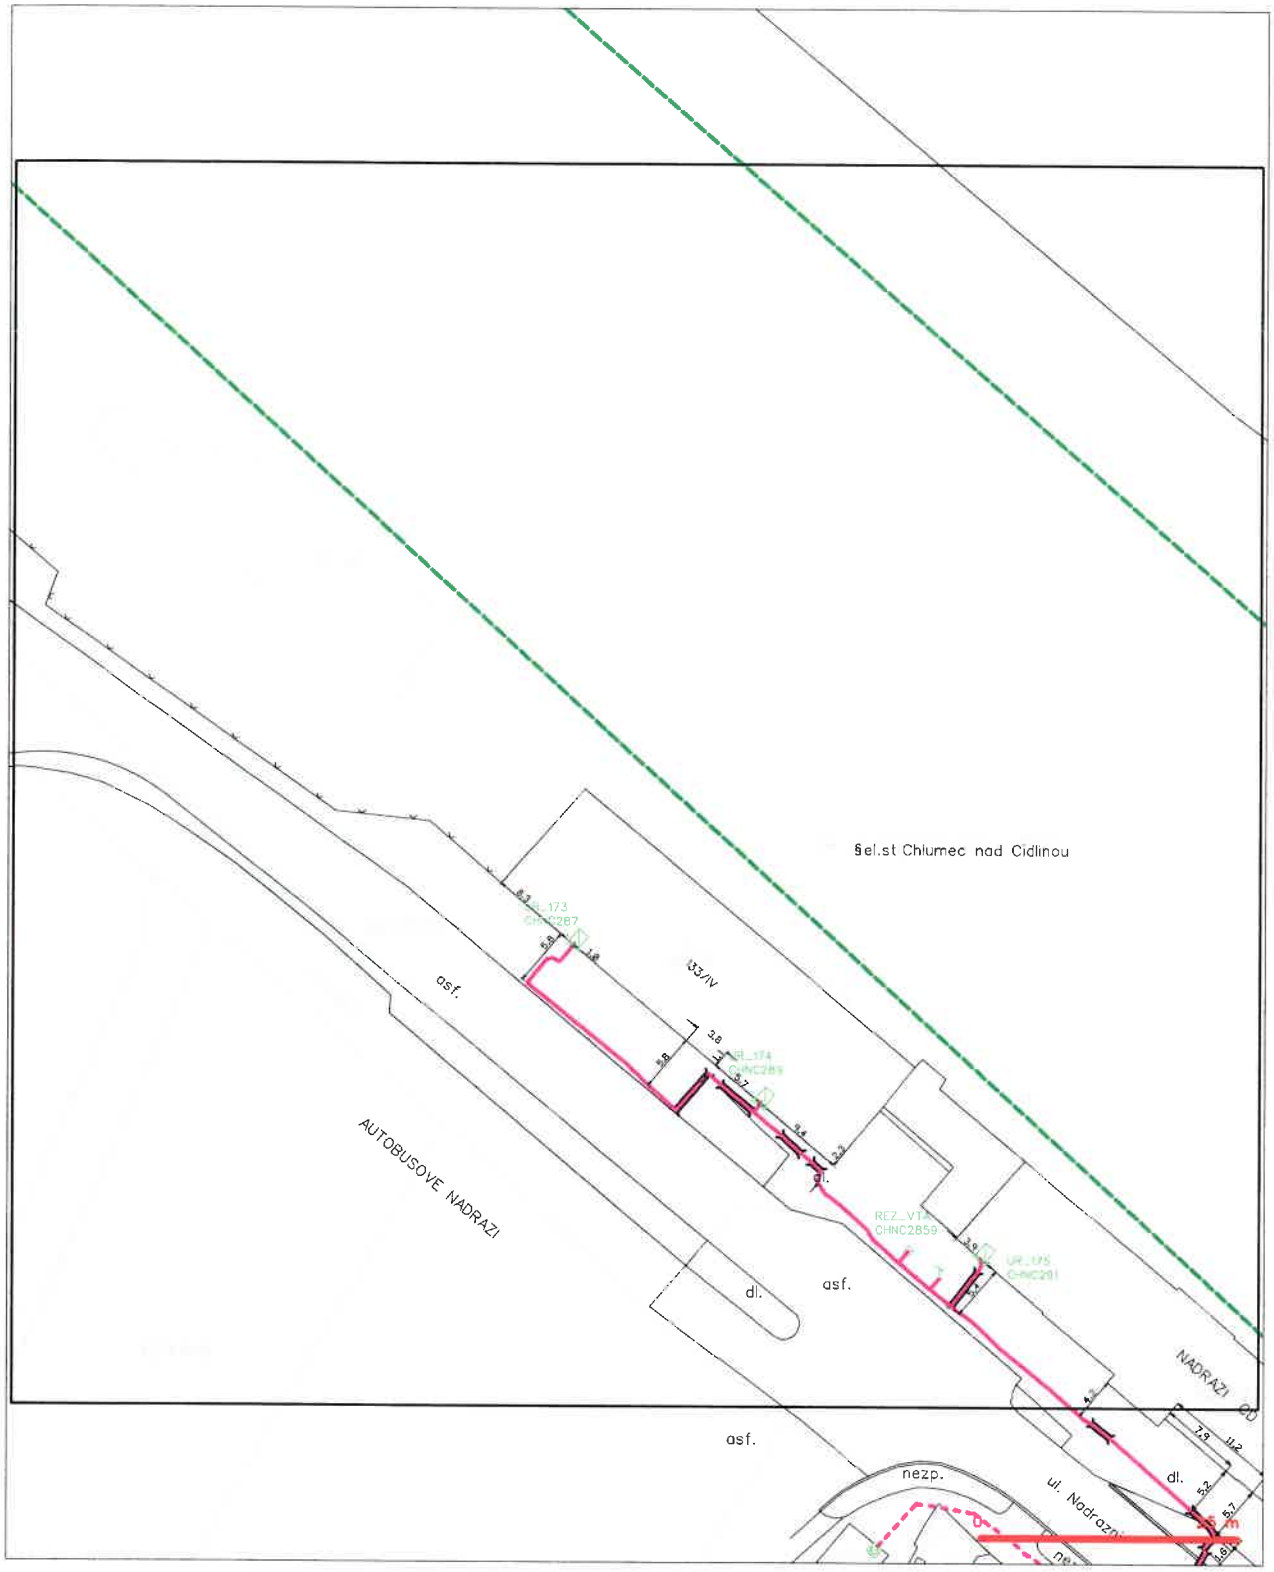

LEGENDA

- hranice zájmového území k vyjádření
- NN přípojka, území s NN přípojkou CETIN
- zaměřený průběh metalického kabelu
- zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- nezaměřený průběh metalického kabelu
- nadzemní sítě cizí
- nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- radiové sítě, ochranné pásmo radiové sítě
- nadzemní sítě
- neprovozovací sítě
- podzemní sítě cizí
- sítě s NN
- kolektor, kabelovod

(tiskový formát A3)

Příloha k Vyjádření č.j.: 611732/18

Číslo žádosti: 0118 152 923

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-20

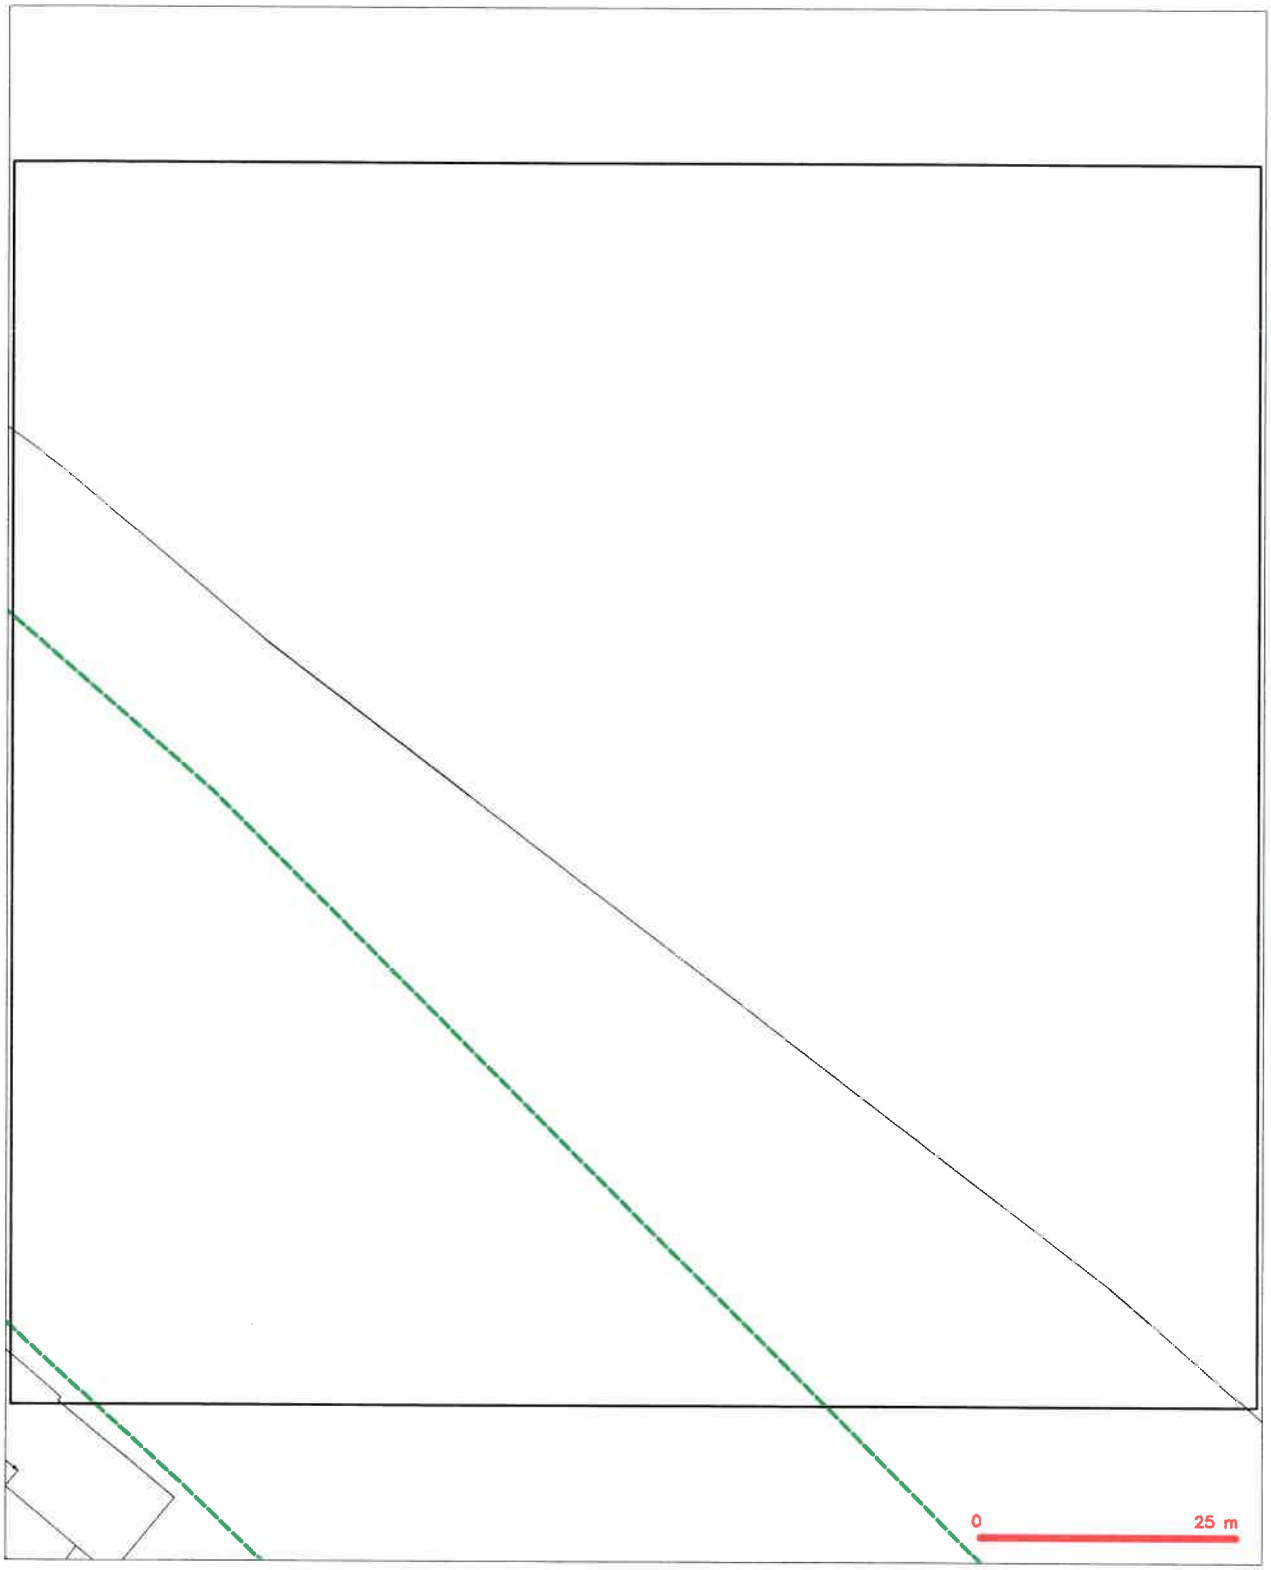

LEGENDA

- hranice zájmového území k vyjádření
- NN přípojka, území s NN přípojkou CETIN
- zaměřený průběh metalického kabelu
- zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- nezaměřený průběh metalického kabelu
- nadzemní sítě cizí
- nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- rodlové sítě, ochranné pásmo rodlové sítě
- nadzemní sítě
- neprovozované sítě
- kolektor, kabelovod
- podzemní sítě cizí
- sítě s NN

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-21

LEGENDA

- hranice zájmového území k vyjádření
- NN přípojka, území s NN přípojkou CETIN
- zaměřený průběh metalického kabelu
- zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo součástí optického a metalického kabelu
- nezaměřený průběh metalického kabelu
- nadzemní síť ciziˊ
- nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo součástí optického a metalického kabelu
- radiové sítě, ochranné pásmo radiové sítě
- nadzemní síť
- nepravoúhlá síť
- podzemní síť ciziˊ
- sítě s NN
- kolektor, kabelovod

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-22

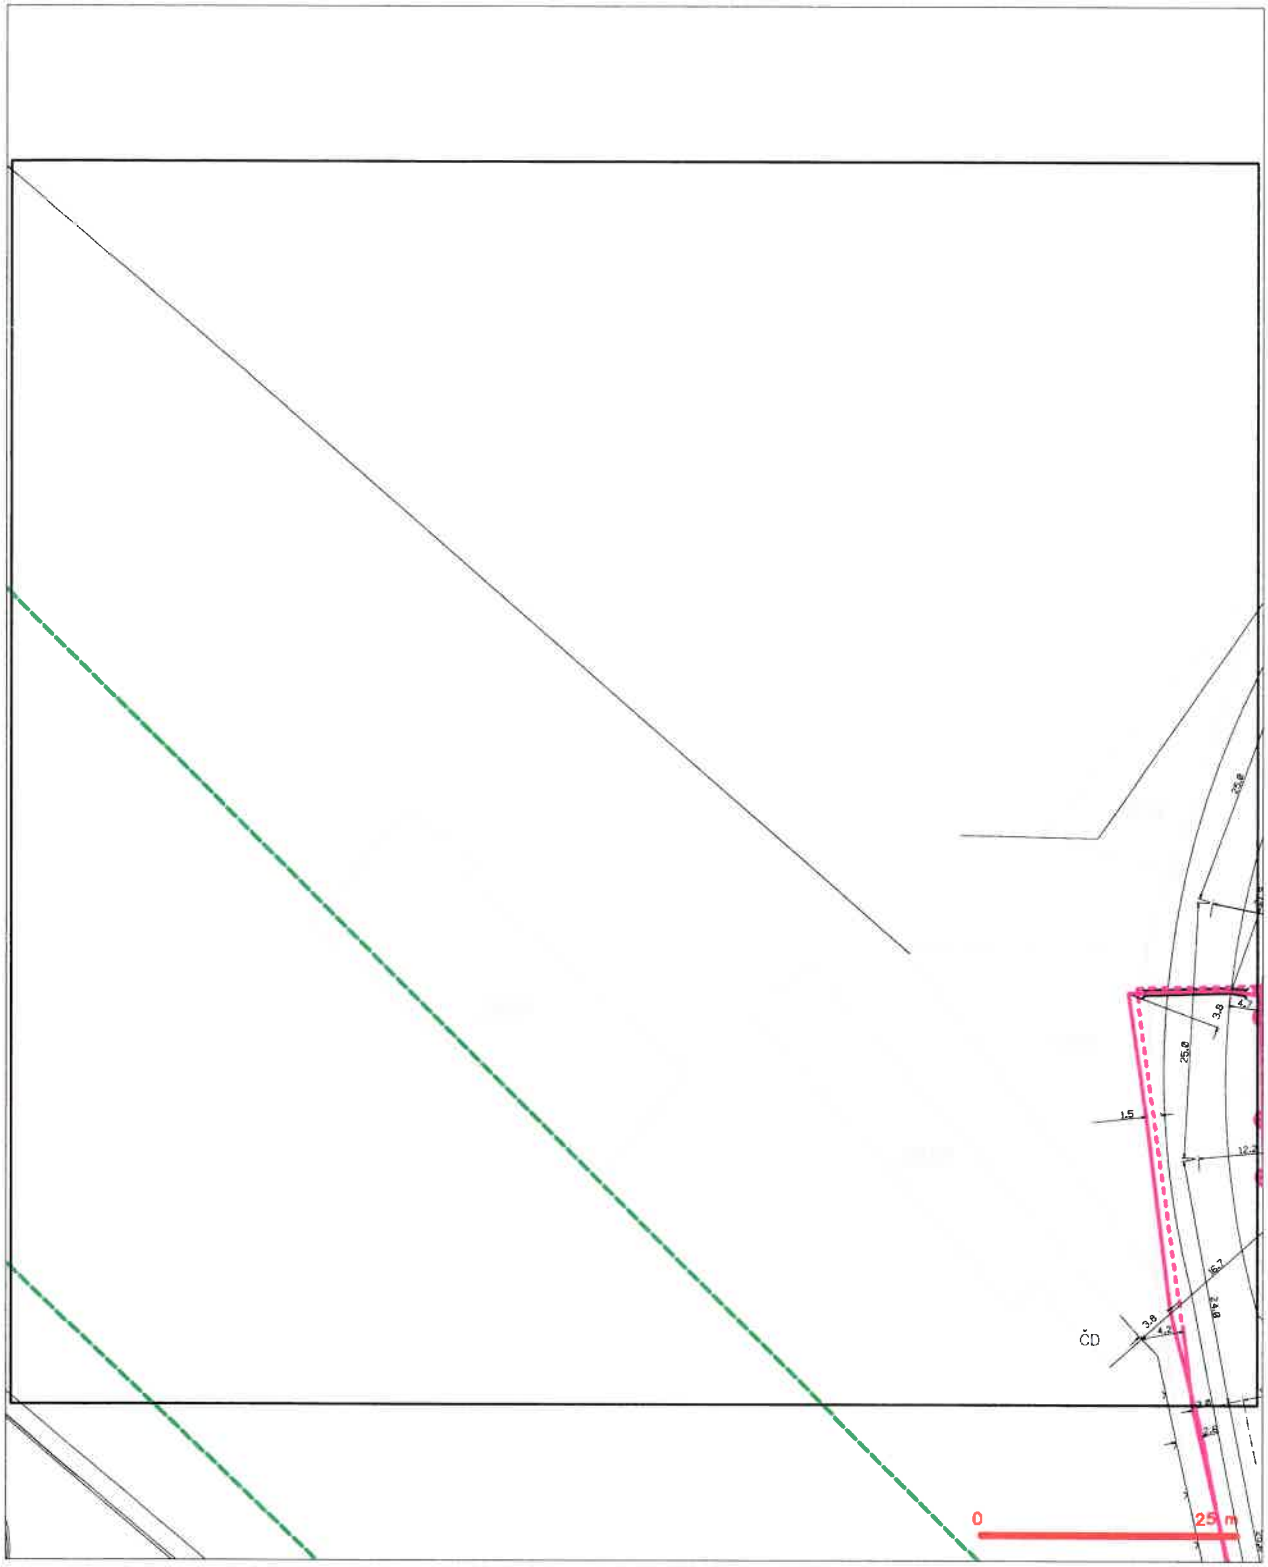

LEGENDA

- hranice zájmového území k vyjádření
- NN přípojka, území s NN přípojkou CETIN
- zaměřený průběh metalického kabelu
- zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- nezaměřený průběh metalického kabelu
- nadzemní síť CÚ
- nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- radiové sítě, ochranné pásmo radiové sítě
- nadzemní síť
- neprovozované sítě
- podzemní síť CÚ
- sítě s NN
- kolektor, kabelovod

(tiskový formát A3)

Příloha k Vyjádření č.j.: 611732/18

Číslo žádosti: 0118 152 923

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-23

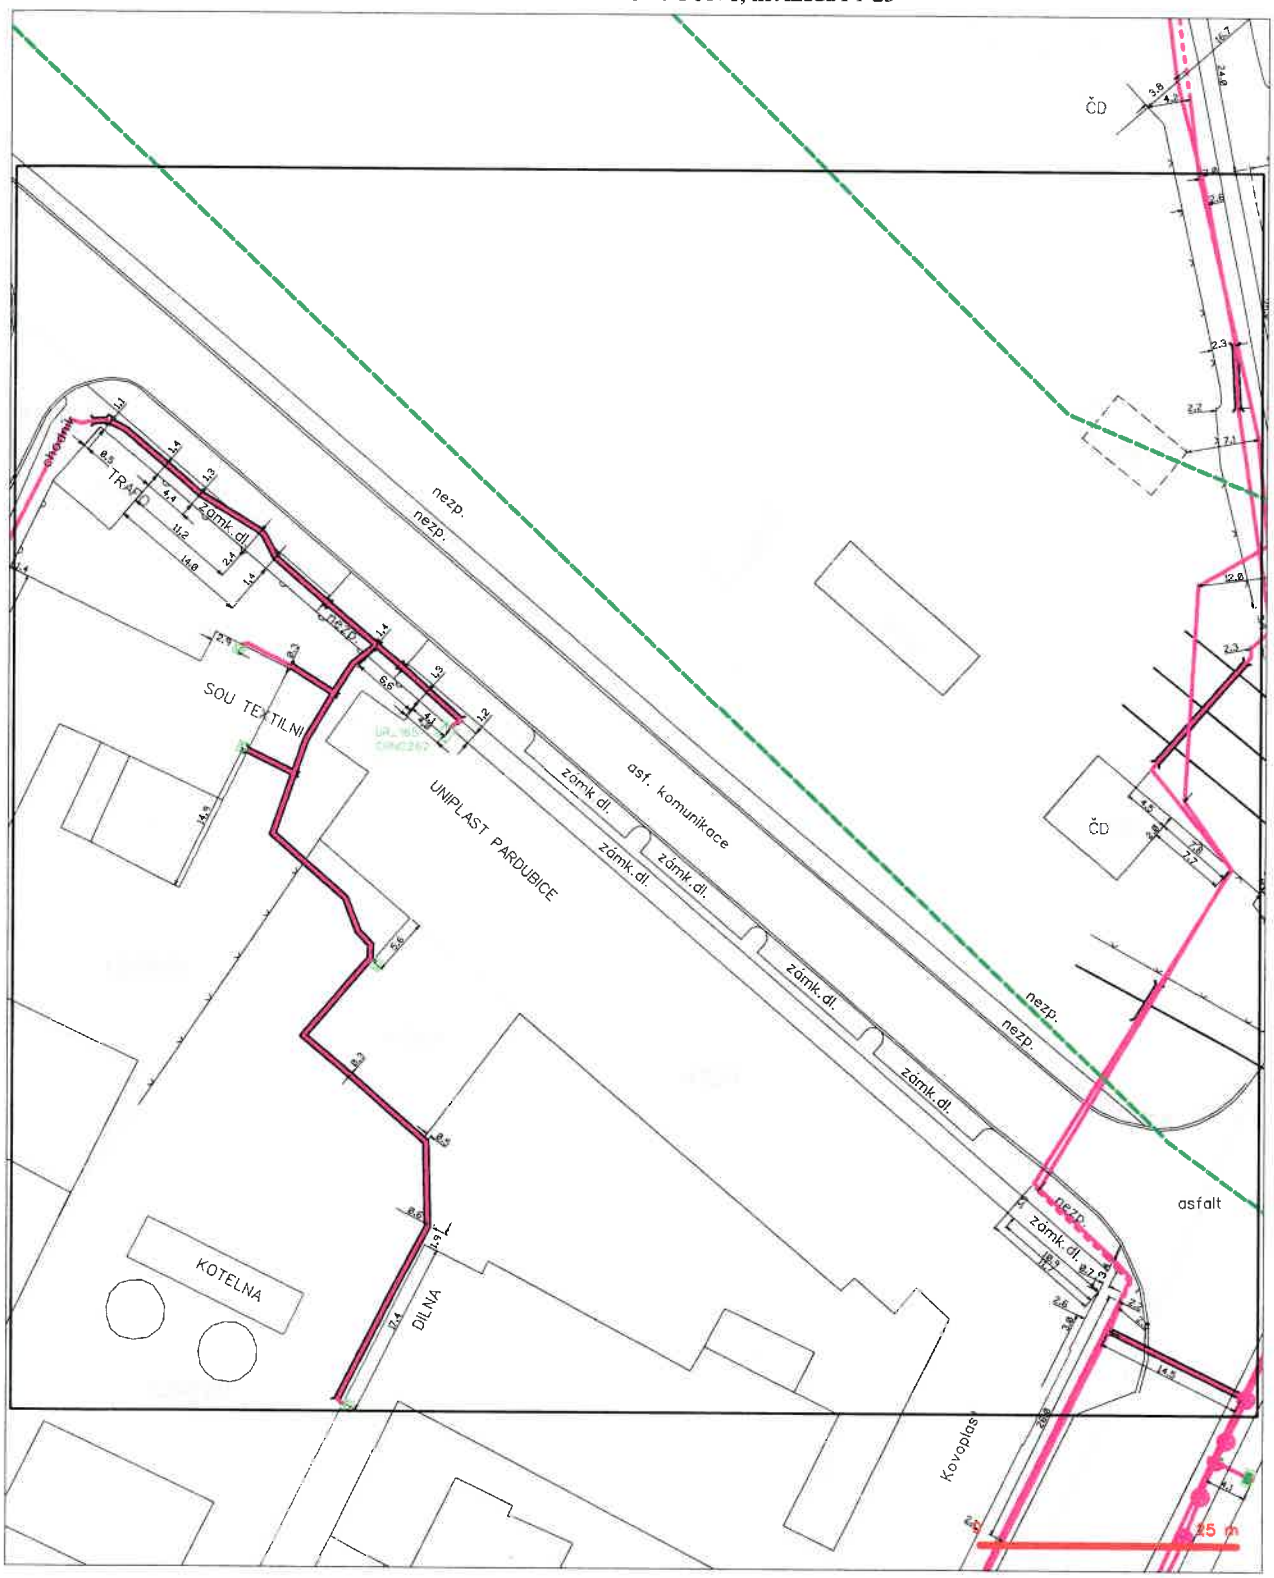

LEGENDA

- hranice zájmového území k vyjádření
- NN přípojka, území s NN přípojkou CETIN
- zaměřený průběh metalického kabelu
- zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- nezaměřený průběh metalického kabelu
- podzemní sítě obcí
- nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- radiové sítě, ochranné pásmo radiové sítě
- podzemní sítě
- neprovozované sítě
- kolektor, kabelovod
- podzemní sítě obcí
- sítě s NN

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-24

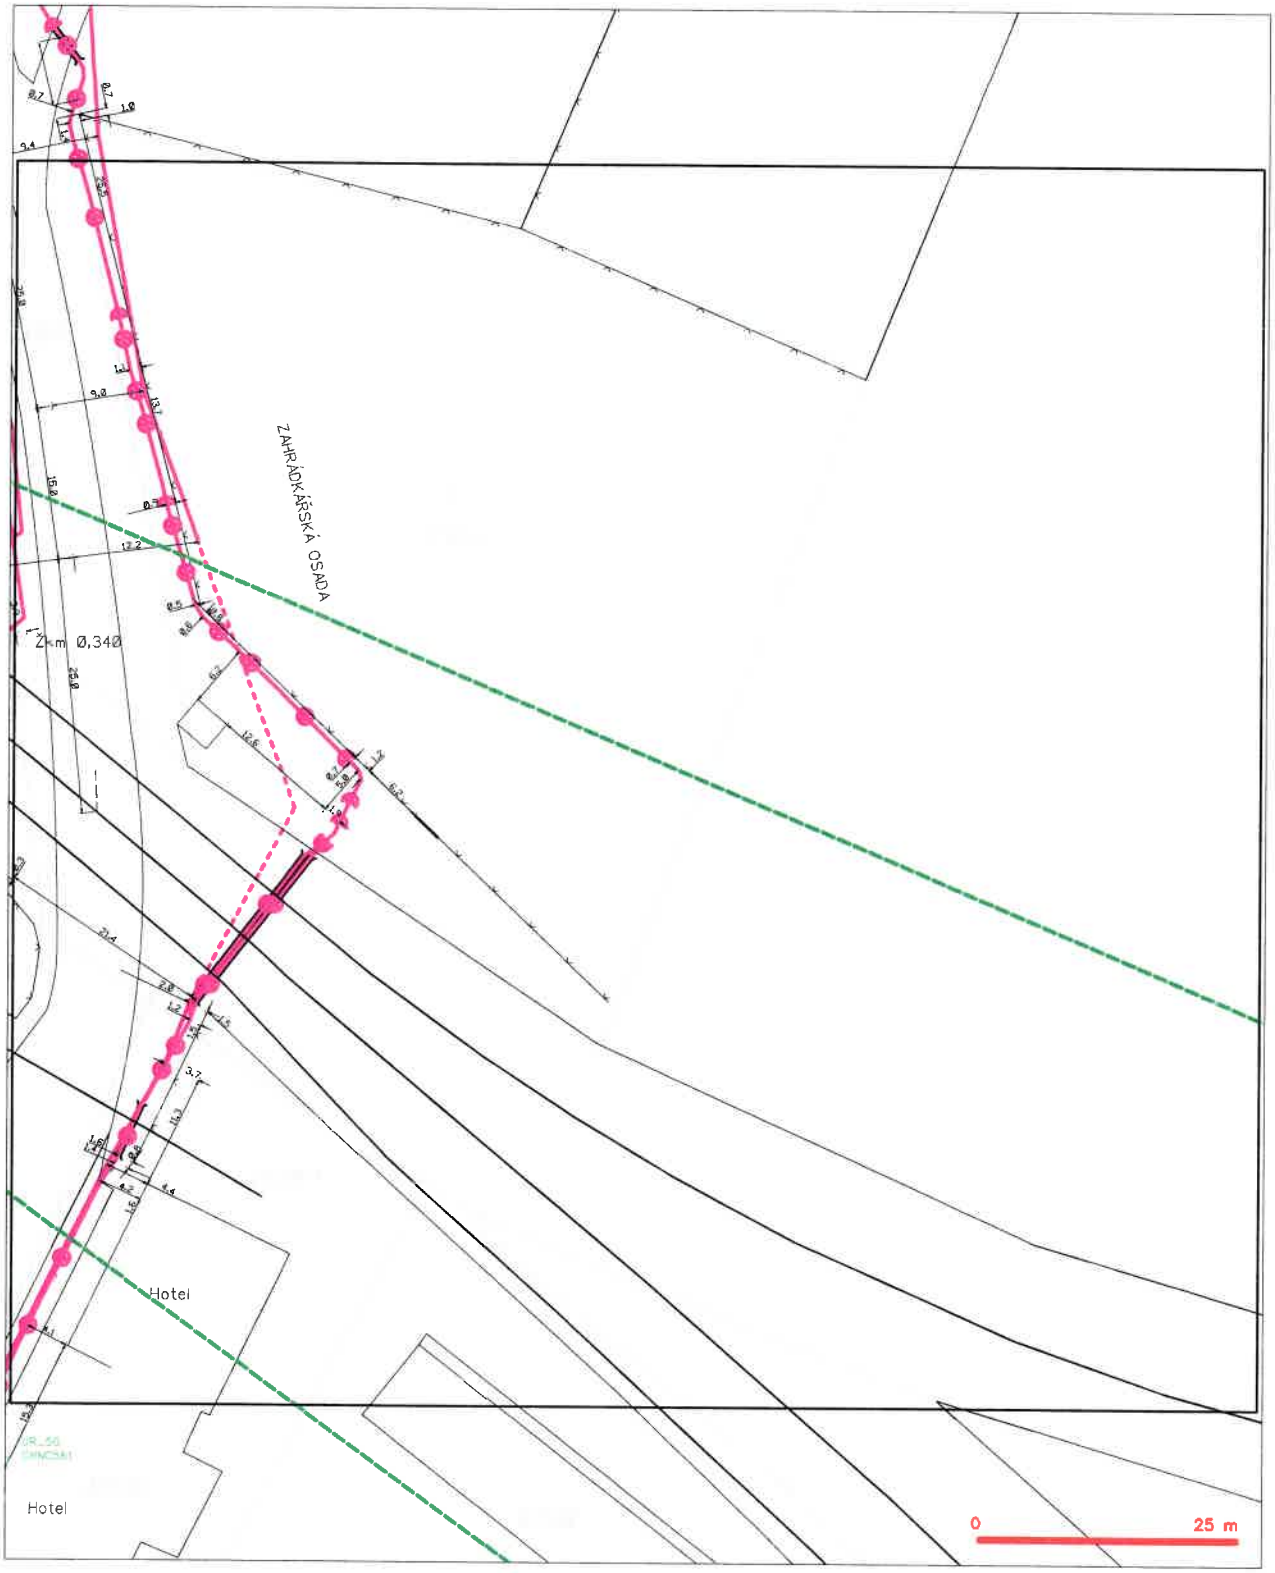

LEGENDA

- hranice zájmového území k vyjádření
- NN přípojka, území s NN přípojkou CETIN
- zaměřený průběh metalického kabelu
- zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo součástí optického a metalického kabelu
- nezaměřený průběh metalického kabelu
- nadzemní sítě cizí
- nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo součástí optického a metalického kabelu
- radiové sítě, ochranné pásmo radiové sítě
- nadzemní sítě
- neprovozované sítě
- podzemní sítě cizí
- sítě s NN
- kolektor, kabelovod

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-25

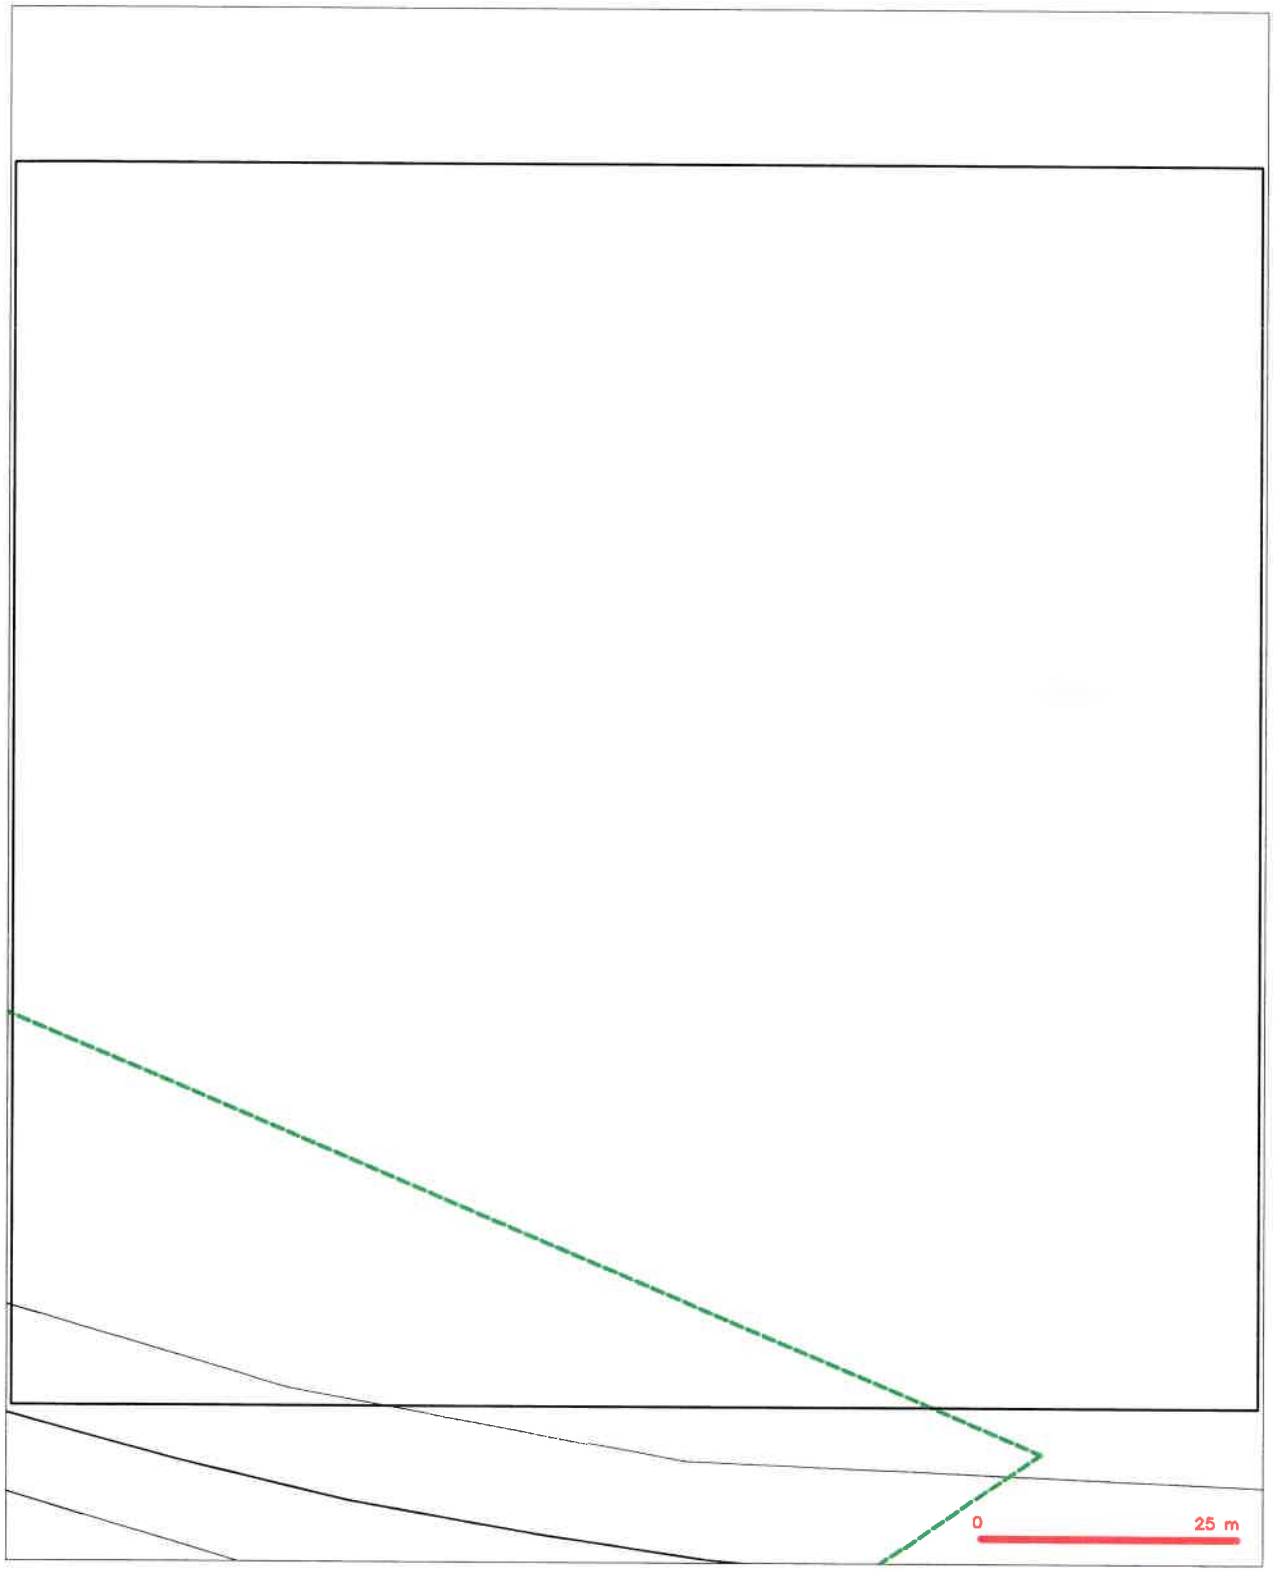

LEGENDA

- hranice zájmového území k vyjádření
- NN přípojka, území s NN přípojkou CETIN
- zaměřený průběh metalického kabelu
- zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- nezaměřený průběh metalického kabelu
- nadzemní síť obcí
- nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- radiové sítě, ochranné pásmo radiové sítě
- podzemní sítě
- neprovozované sítě
- kolektor, kabelovod
- podzemní sítě obcí
- sítě s NN

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-26

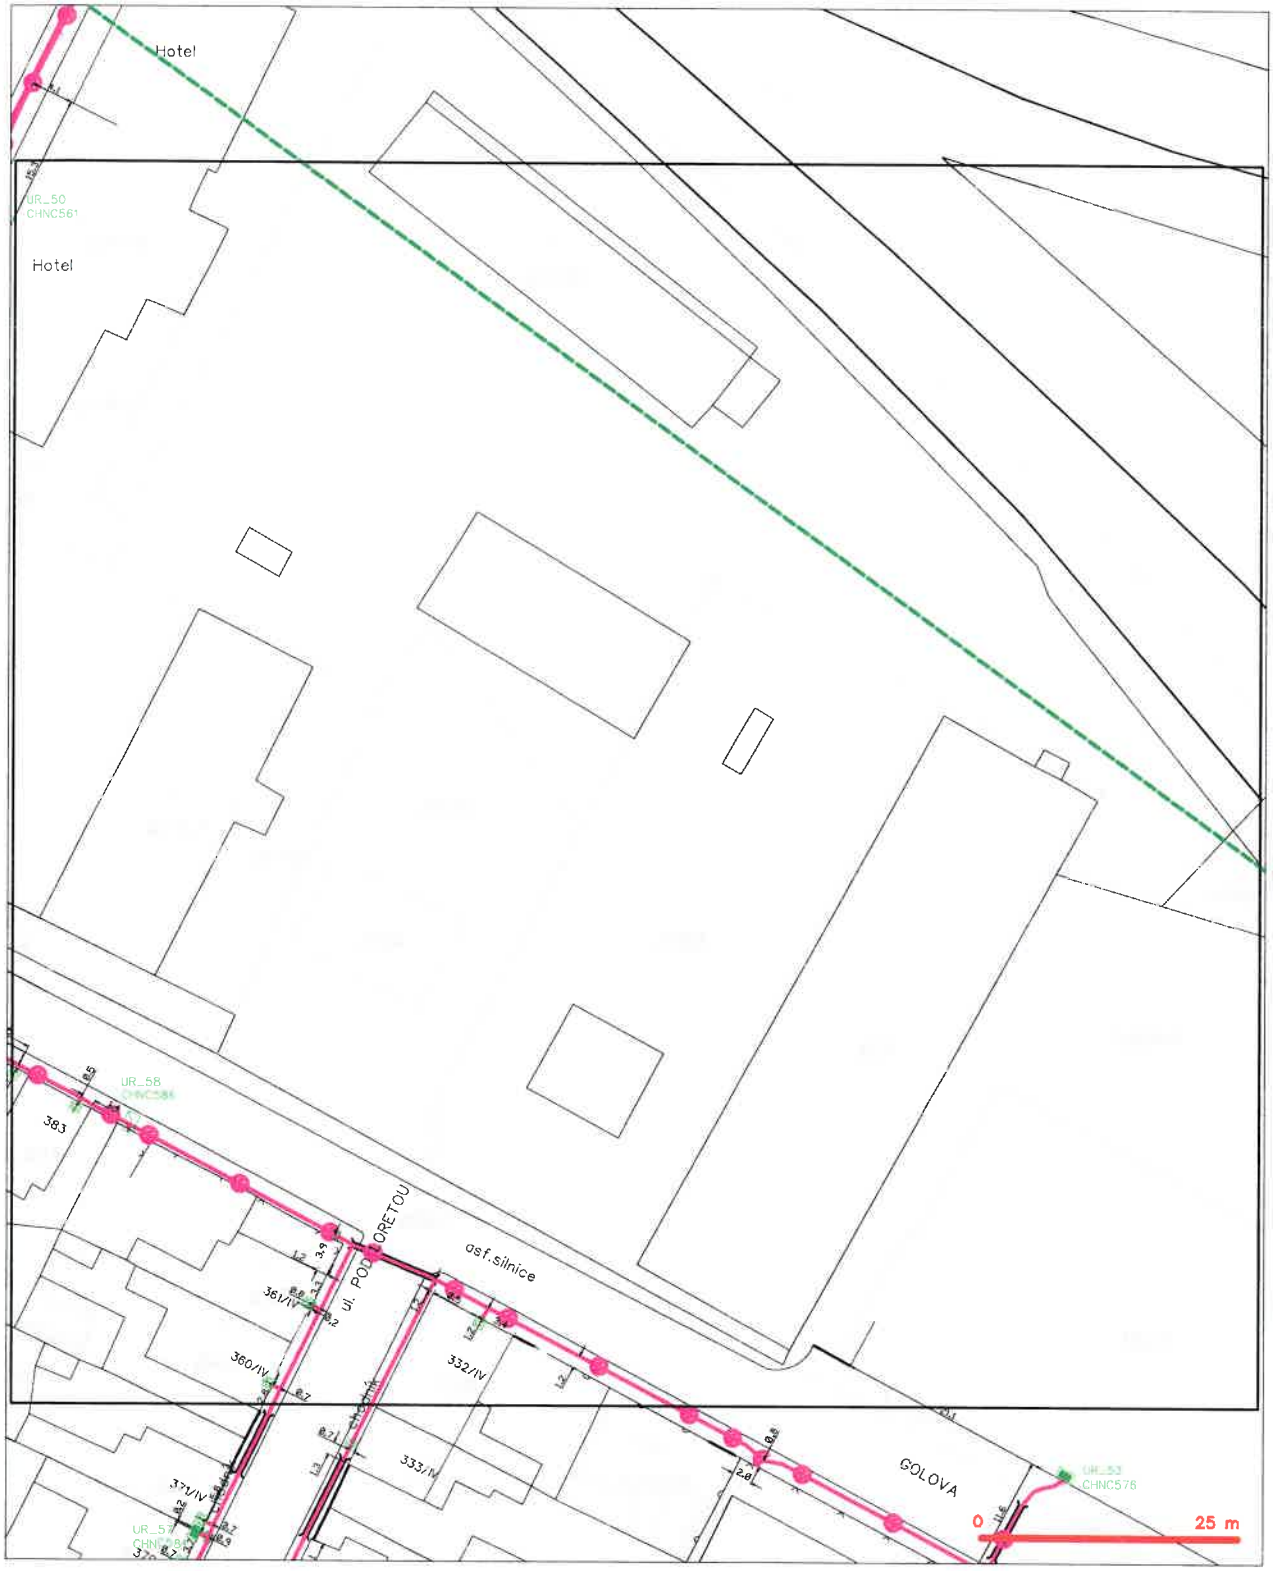

LEGENDA

- hranice zájmového území k vyjádření
- NN přípojka, úsekl s NN přípojkou CETIN
- zaměřený průběh metalického kabelu
- zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- nezaměřený průběh metalického kabelu
- nadzemní sítě obl
- nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- radiové sítě, ochranné pásmo radiové sítě
- nadzemní sítě
- neprovozované sítě
- podzemní sítě obl
- sítě s NN
- kabelkor, kabelovod

(tiskový formát A3)

Příloha k Vyjádření č.j.: 611732/18

Číslo žádosti: 0118 152 923

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-27

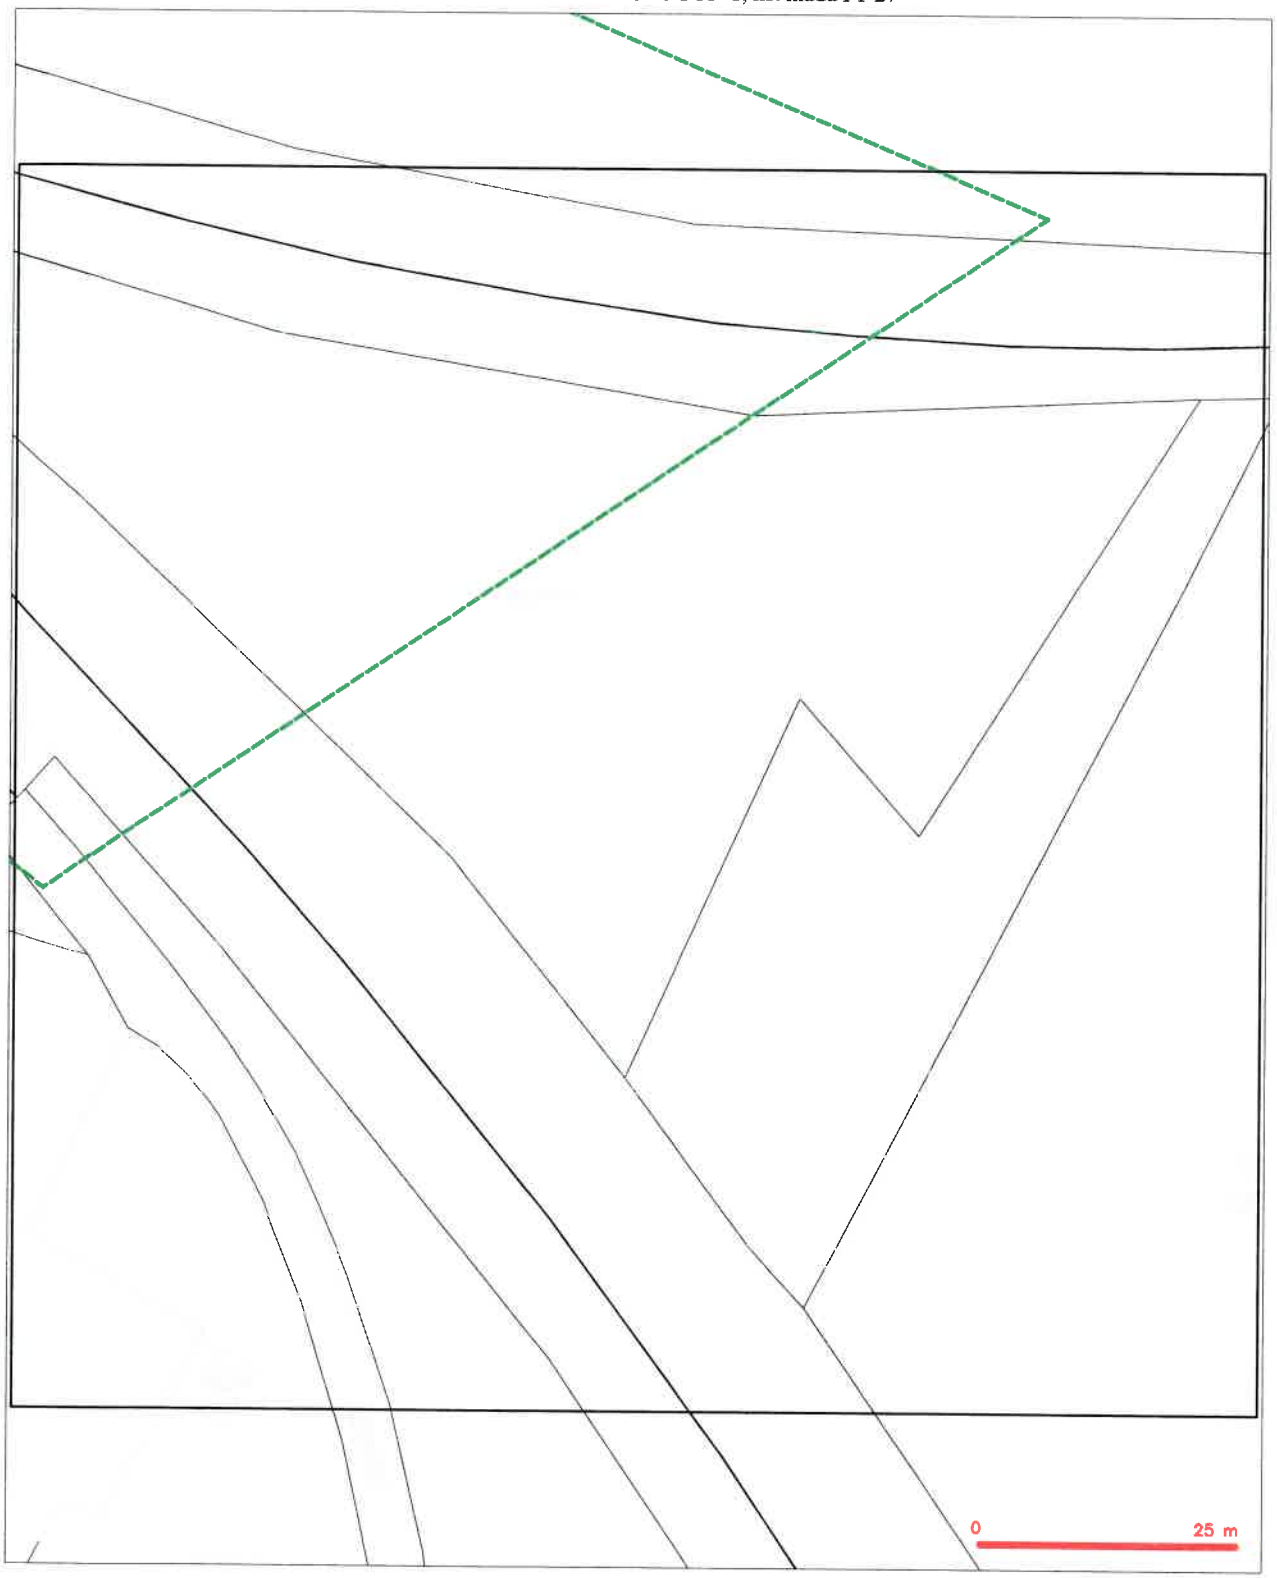

LEGENDA

- hranice zájmového území k vyjádření
- NN přípojka, území s NN přenosem CETIN
- zaměřený průběh metalického kabelu
- zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- nezaměřený průběh metalického kabelu
- nadzemní síť cizí
- nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- radiová síť, ochranné pásmo radiové sítě
- nadzemní síť
- neprovozované síť
- podzemní síť cizí
- síť s NN
- kolektor, kabelovod

PRO SPOLEČNÉ ZÁŽITKY

Prodin a.s.
Bc. Kristýna Malinská
Jiráskova 169
53002 Pardubice
25292161

Vyřizuje: Dundáček Petr
E-mail: petr.dundacek@t-mobile.cz

Naše značka: **E17997/18**

V Praze dne: **14.5.2018**

Vyjádření a stanovení podmínek pro udělení souhlasu s umístěním stavby v ochranném pásmu sítě technické infrastruktury (TI) společnosti T-Mobile Czech Republic a.s.

Vydané podle § 101 ZÁKONA Č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích – dále jen ZEK), ve znění pozdějších předpisů a §161 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) či dle dalších příslušných právních předpisů

Věc: **Oprava převýšovského zhlaví v žst. Chlumec nad Cidlinou**
Stupeň: Stavební řízení

Na základě předložených projektových podkladů dáváme **souhlasné stanovisko k vydání Územního souhlasu / rozhodnutí (Stavebního povolení)** a následně **souhlas s realizací stavby**.

Dle předložených dokladů nedojde ke kolizi s technickou infrastrukturou společnosti **T-Mobile Czech Republic a.s.**

Toto stanovisko má platnost 1 rok.
Vydané stanovisko nelze prodloužit. Po uplynutí platnosti zadejte žádost o nové stanovisko.

T-Mobile
T-Mobile Czech Republic a.s.
Tomíčkova 2144/1
149 00 Praha 4
IČ 649 49 681, DIČ CZ64949681

.....
Ochrana sítí
Technologický úsek

V případě doplňujících dotazů vždy uvádějte v „Předmětu" e-mailu číslo jednací.

Příloha č. 1

Rekapitulace žádosti o vyjádření k existenci sítě elektronických komunikací

Číslo žádosti:	**E17997/18**
Název stavby /akce:	**Oprava převýšovského zhlaví v žst. Chlumec nad Cidlinou**
Datum podání žádosti:	**14.5.2018**
Důvod žádosti:	**Stavební řízení**
Popis jiného důvodu žádosti:	
Poznámka:	

Žadatel

Firma / organizace:	**Prodin a.s.**
IČ	**25292161**
DIČ	**CZ25292161**
Kontaktní osoba:	**Bc. Kristýna Malinská**
Adresa:	**Jiráskova 169**
Město / obec:	**Pardubice**
PSČ:	**53002**
Stát:	**25292161**
E-mail:	**kristyna.malinska@prodin.cz**
Telefonní číslo:	**727865213**

Stavebník

Firma / organizace:	**SŽDC s.o., oblastní ředitelství HK**
Kontaktní osoba:	**-**
Adresa:	**U Fotochemy 259**
Město / obec:	**Hradec Králové**
PSČ:	**50101**
Stát:	**-**
E-mail:	**kristyna.malinska@prodin.cz**
Telefonní číslo:	**727865213**

Stavba

Výška nad terénem (metry):	**0 m**
Projektant:	**-**
Druh stavby:	**Ostatní**
Hodnota projektu:	**8 mil. Kč**
Měsíc zahájení stavby:	**06/2018**
Měsíc ukončení stavby:	**12/2018**

Odeslání stanoviska

E-mail:	**kristyna.malinska@prodin.cz**

Příloha č. 2

Situační plánek

Zájmová oblast (zájmové oblasti) zadaná žadatelem

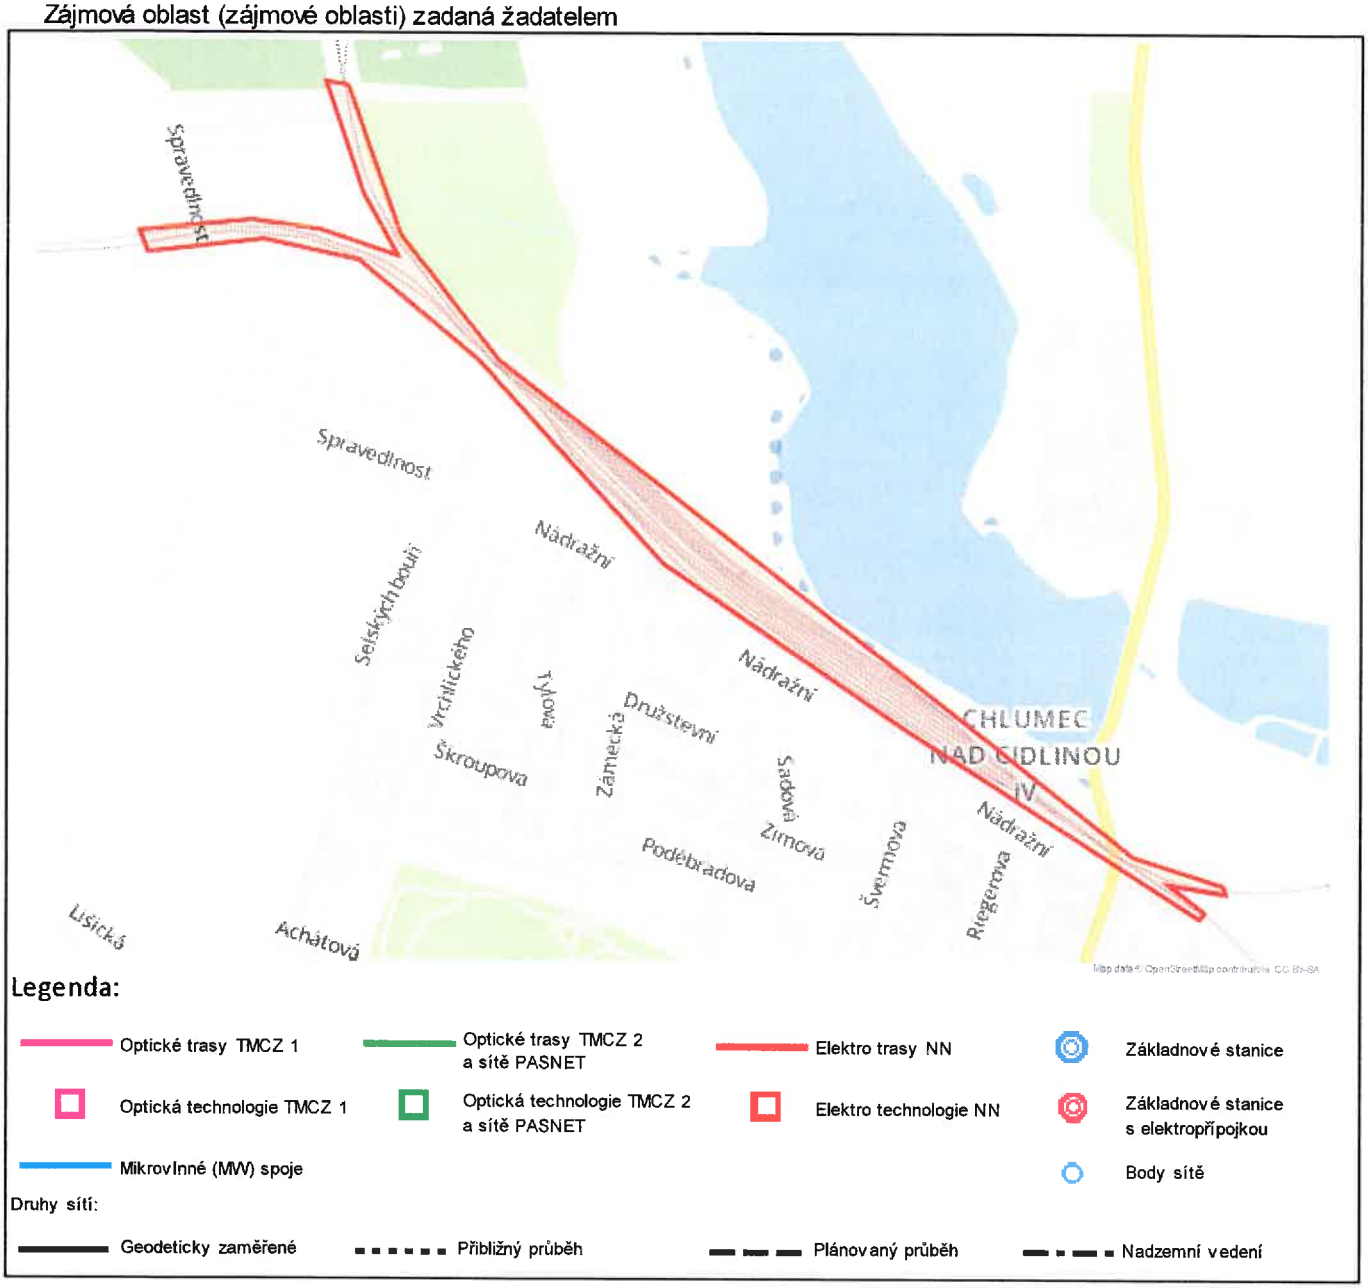

Geometrie zájmové oblasti (zájmových oblastí) žádosti ve formátu WKT a souřadnicovém systému S-JTSK. Zkopírováním textu lze geometrii zobrazit v jakémkoli softwaru podporujícím formát WKT.

GEOMETRYCOLLECTION(POLYGON((-668843.525555869 -1043363.40764766,-668799.760352092 -1043559.05277558,-668696.51984787 -1043729.70944337,-668223.392184478 -1044201.03076353,-667980.313776109 -1044446.73160047,-667872.117457576 -1044496.29580271,-667870.385780143 -1044507.29359417,-667940.403212434 -1044486.32302493,-667899.064117896 -1044526.86098721,-667906.942057947 -1044534.36137231,-668245.356657596 -1044253.77557185,-668523.210819805 -1044008.38942158,-668722.289952826 -1043725.75270848,-668856.093949473 -1043583.66320597,-668971.569672938 -1043543.19310343,-669117.402268189 -1043542.09498091,-669124.672686365 -1043513.46851302,-668983.019573083 -1043517.13071325,-668899.325394479 -1043539.80665737,-668806.753518928 -1043584.37422929,-668841.021716148 -1043499.26684911,-668870.34603011 -1043355.46932165,-668843.525555869 -1043363.40764766)))

CZ25292161
Bc. Bc. Malinská
Jiráskova 169
530 02 Pardubice

V Praze, 14.5.2018

Naše zn.: **180514-150480193**

Věc: vyjádření k žádosti k akci **"Oprava převýšovského zhlaví v žst. Chlumec nad Cidlinou"**

Sdělujeme Vám, že společnost Vodafone Czech Republic a.s., se sídlem Praha 5, náměstí Junkových 2, IČ: 25788001, zapsaná dne 13.8. 1999 v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou B.6064 na základě předložené dokumentace ze dne **14.5.2018**

souhlasí s realizací projektu.

Ve vámi zadaném zájmovém území a v uvedené výšce (výška stavby: 0 m, výška jeřábu: 0 m) se nenachází žádné podzemní ani nadzemní vedení naší společnosti.

Platnost vyjádření je **1 rok** od data vydání.

S pozdravem

v.z. Nora Hlásenská
Vodafone Czech Republic a.s.
Technická 23
616 00 Brno

Tel.: 775 012 847
E-mail: east@vodafone.cz

Seznam příloh/přiložených souborů:
Zadost_180514-150480193.pdf

Vodafone Czech Republic a.s.
Náměstí Junkových 2
155 00 Praha 5

Vodafone péče o zákazníky: 800 77 00 77
IČO: 25788001, DIČ: CZ25788001
vodafone.cz

Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6064.

První zelená síť

ČD-Telematika

PRODIN a.s.
Bc. KRISTÝNA Malinská
Jiráskova 169
530 02 Pardubice

Číslo jednací 1201808313
Datum 16.5.2018

Vyřizuje Pavel Rejmont
telefon +420 602 631 694
e-mail Pavel.Rejmont@cdt.cz

Věc: **Souhrnné stanovisko k existenci komunikačního vedení a zařízení ve správě ČD - Telematika a.s. k předprojektové přípravě, studii.**

Název stavby: **OPRAVA PŘEVÝŠKOVSKÉHO ZHLAVÍ V ŽST. CHLUMEC NAD CIDLINOU**

Při realizaci výše uvedené stavby **DOJDE** ke styku se sítí elektronických komunikací, která je chráněna ochranným pásmem dle §102 zák. č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích.
Toto vyjádření platí pouze pro dokumentaci ověřenou společností ČD - Telematika a.s. a pro rozsah prací na ní vyznačených.
Vyjádření je platné pouze pro zájmové území vyznačené žadatelem včetně důvodu stanoveného žadatelem.

Vyjádření pozbývá platnosti dne 16.5.2020

Dotčená zařízení:
DK44 (4XV 1,3 + 12DM 1,3 + 18DM 0,9 + 6XPi 1,0 DCKQ), MK 5XN 0,8 TCEKES

Všeobecné podmínky ochrany:
Toto vyjádření neopravňuje žadatele provádět jakoukoliv činnost nebo ochranu na síti elektronických komunikací.
Dotčenou síť elektronických komunikací je žadatel povinen nechat u ČD - Telematika a.s. vytyčit.
Vytyčení sítě elektronických komunikací bude provedeno na základě písemné objednávky zaslané nejméně 14 dnů před požadovaným termínem vytyčení. Na objednávce ve dvojím vyhotovení musí být uvedeno jednací číslo vyjádření a datum vydání vyjádření. V případě, že žadatelem je právnická osoba, musí být na objednávce uvedeno navíc IČO, DIČ a bankovní spojení objednatele.
Termín, způsob a formu vytyčení je nutné řešit individuálně s kontaktní osobou (kontakty na adrese www.cdt.cz/vytyceni) po telefonické dohodě, a to nejlépe 7 dnů před požadovaným termínem vytyčení. Je-li vytyčení požadováno do tří dnů od data vaší žádosti na vytyčení, bude do celkové částky za vytyčení připočten expresní příplatek ve výši 30% z celkové částky.
Žadatel nese veškeré náklady na provedení vytyčení, a to včetně případných prací geodetické kanceláře, pokud to situace vyžaduje.
Po vytyčení je žadatel povinen předložit k odsouhlasení vystavovateli tohoto vyjádření další stupeň dokumentace, ve kterém budou zakresleny sítě elektronických komunikací podle skutečnosti, popsány rozsah a způsob provedení

činností a zajištění ochrany dotčené sítě elektronických komunikací. V případě, že projekční či realizační práce související se stavbou budou prováděny na pozemcích dráhy či v jejím ochranném pásmu anebo na síti elektronických komunikací v majetku SŽDC s.o., musí tyto práce provádět organizace, která má příslušné odborné oprávnění k práci na železničním telekomunikačním zařízení udělené SŽDC s.o.
Případné rozpory nebo výjimky z jednotlivých ustanovení řeší SŽDC s.o., Technická ústředna dopravní cesty se sídlem Praha 9 - Libeň, Malletova 10/2363.
Nedodržení těchto podmínek je hrubým porušením právní povinnosti podle zákona 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a zákona 266/1994 Sb., o drahách.

Specifické podmínky SŽDC, s.o. :
Stavební objekty a provozní soubory zpracované do stupně dokumentace pro územní řízení týkající se sítě elektronických komunikací v majetku SŽDC s.o. musí být v dalším stupni projektové dokumentace zpracovány v rozsahu daném vyhláškou č.146/2008Sb. a upřesněnou směrnicí SŽDC 11/2006.
Činnosti na majetku SŽDC s.o. uvedené již ve stupni dokumentace pro územní řízení musí být v souladu s technickými kvalitativními podmínkami staveb státních drah.
V případě prodeje, pronájmu drážního pozemku, objektu, je žadatel povinen požádat o vyjádření SŽDC s.o., Technickou ústřednu dopravní cesty se sídlem Praha 9 - Libeň, Malletova 10/2363. Přílohou podané žádosti musí být toto vyjádření, a to včetně všech příloh.

Další upřesňující podmínky:
V trati Velký Osek - Chlumec nad Cidlinou, oboustranně v žkm 21,600 - 22,300. V zájmovém území je vedena trasa dálkového kabelu DK44, viz. přiložená Situace DK44 a trasa místního kabelu MK, viz. přiložená Situace MK.
Kabelové trasy zapracujte do projektové dokumentace a předložte k posouzení. V případě jakékoliv kolize s kabely ve správě ČD-Telematika a.s. projednejte způsob jejich ochrany s vedoucím okrsku SKS Česká Třebová panem Vlastimilem Dlouhým, kontakt: 602 760 627, e-mail: vlastimil.dlouhy@cdt.cz.
Pro korespondenci upřednostňujte uvedené e-mailové adresy.

Počet příloh: 3

ČD - Telematika a.s.
Pernerova 2819/2a
130 00 Praha 3

ČD-Telematika

Příloha k vyjádření číslo jednací: 1201808313

Přehledka

Podkladová data (c) ČUZK

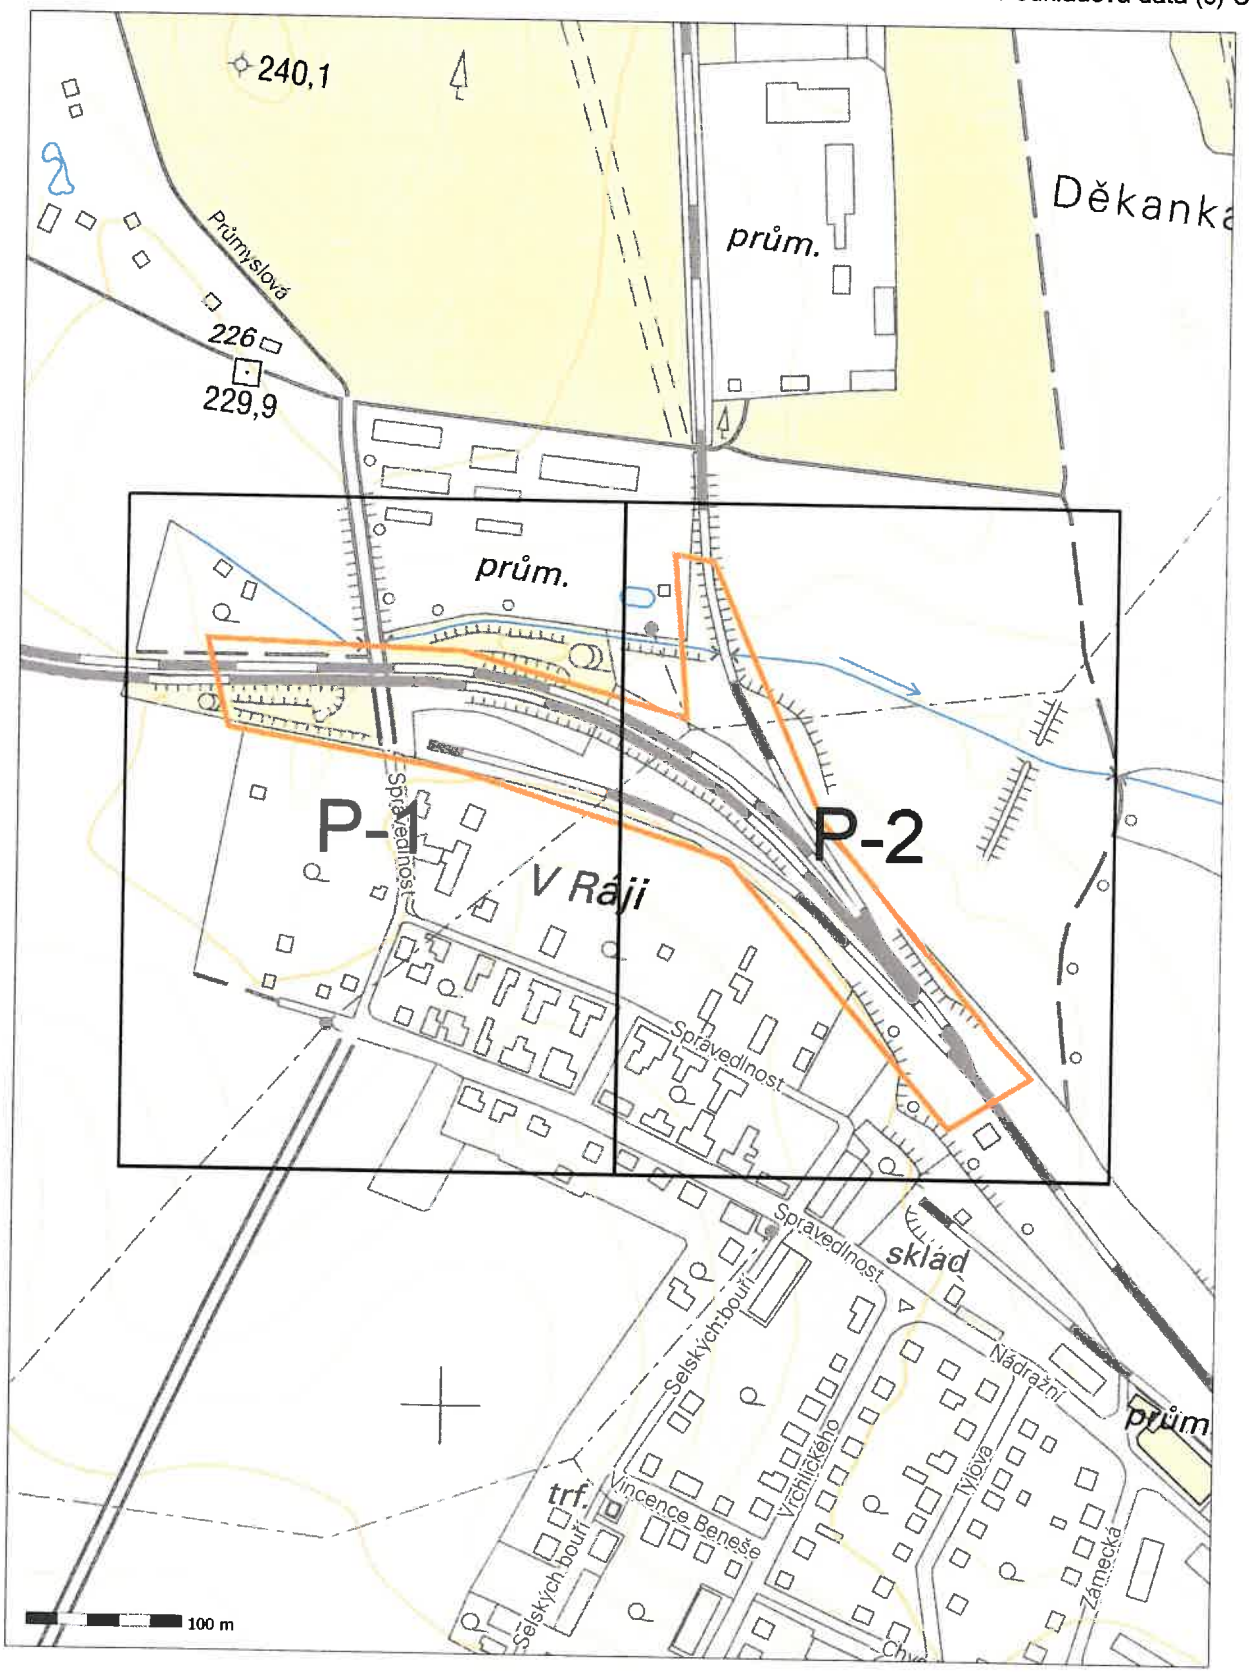

ČD-Telematika

Příloha k vyjádření číslo jednací: 1201808313
Situace: 1/2
Podkladová data (c) ČUZK

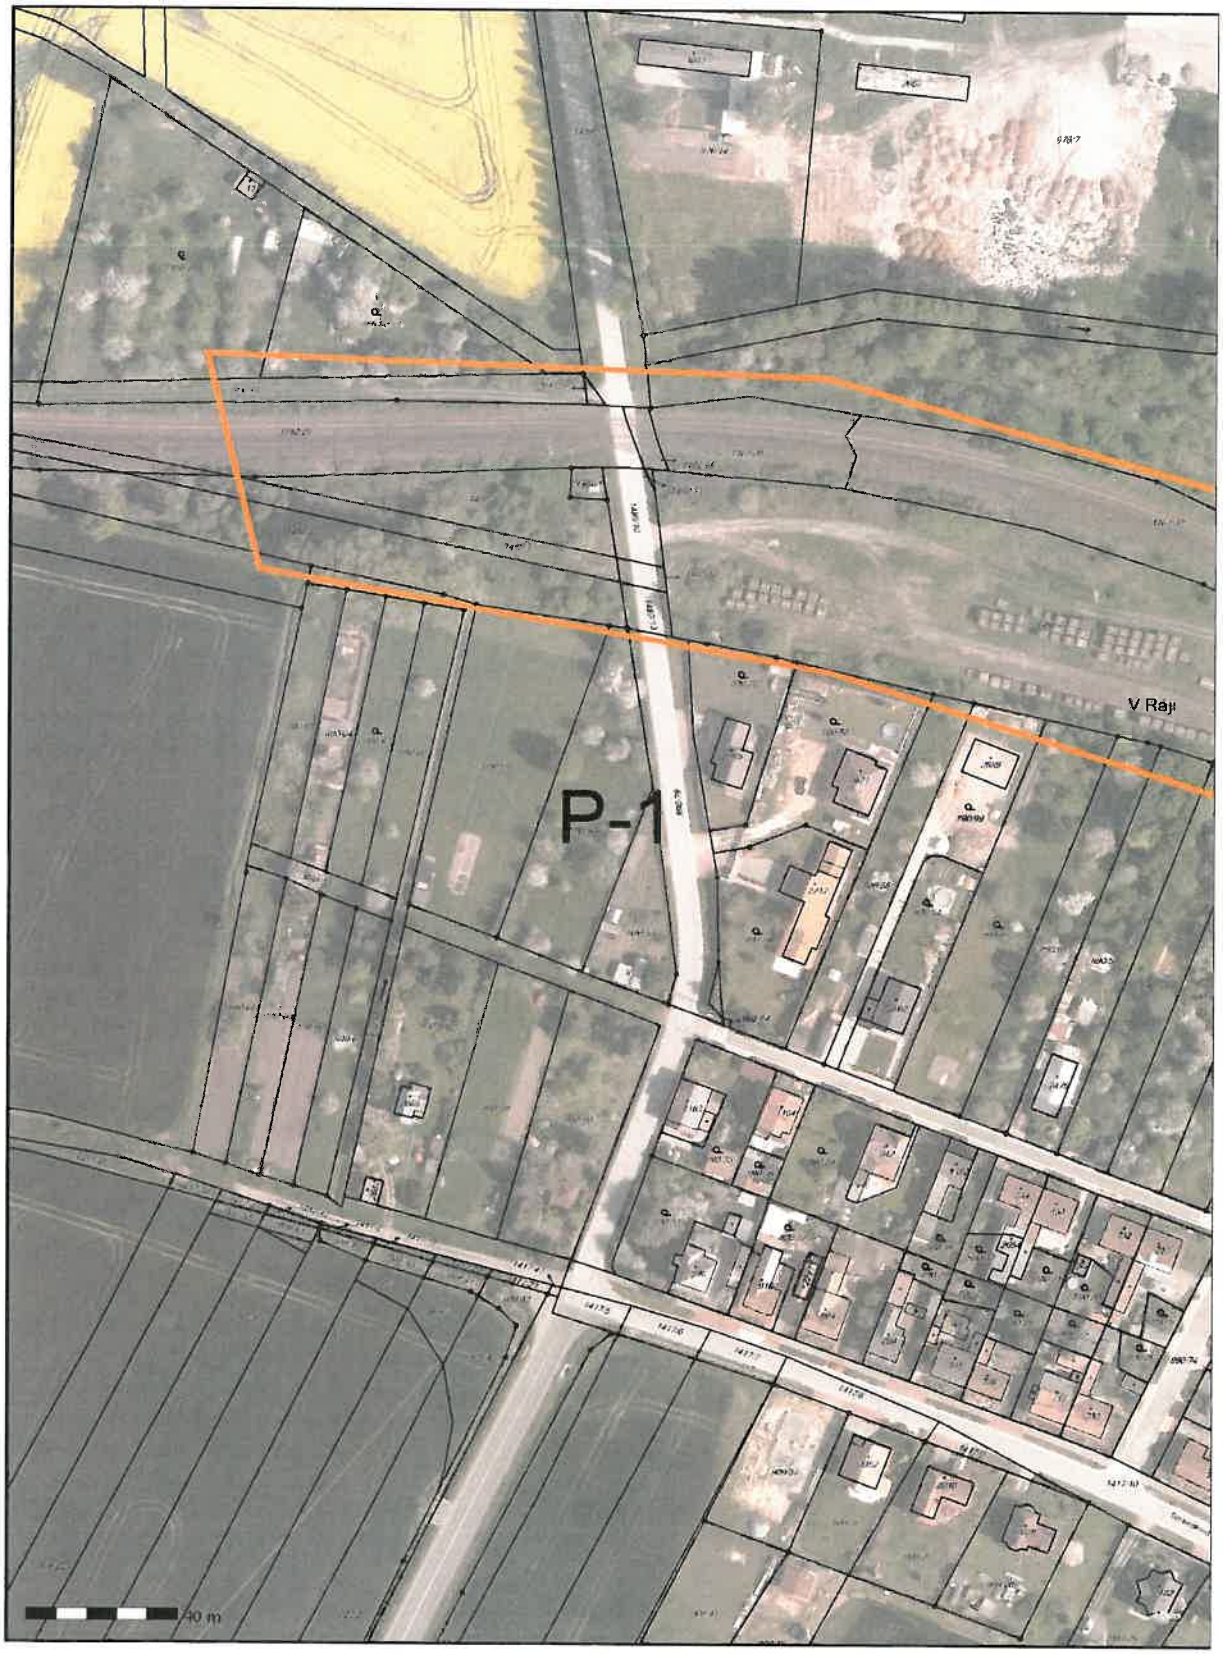

ČD - Telematika a.s. | akciová společnost | Korespondenční adresa: Pod Táborem 369/8a | 190 00 Praha 9 | tel.: +420 972 225 555

Sídlo společnosti: Pernerova 2819/2a | 130 00 Praha 3 | IČ: 61459445 | DIČ: CZ61459445 | Vedená u Městského soudu v Praze, spisová značka B 8938

ČD-Telematika

Příloha k vyjádření číslo jednací: 1201808313
Situace: 2/2
Podkladová data (c) ČUZK

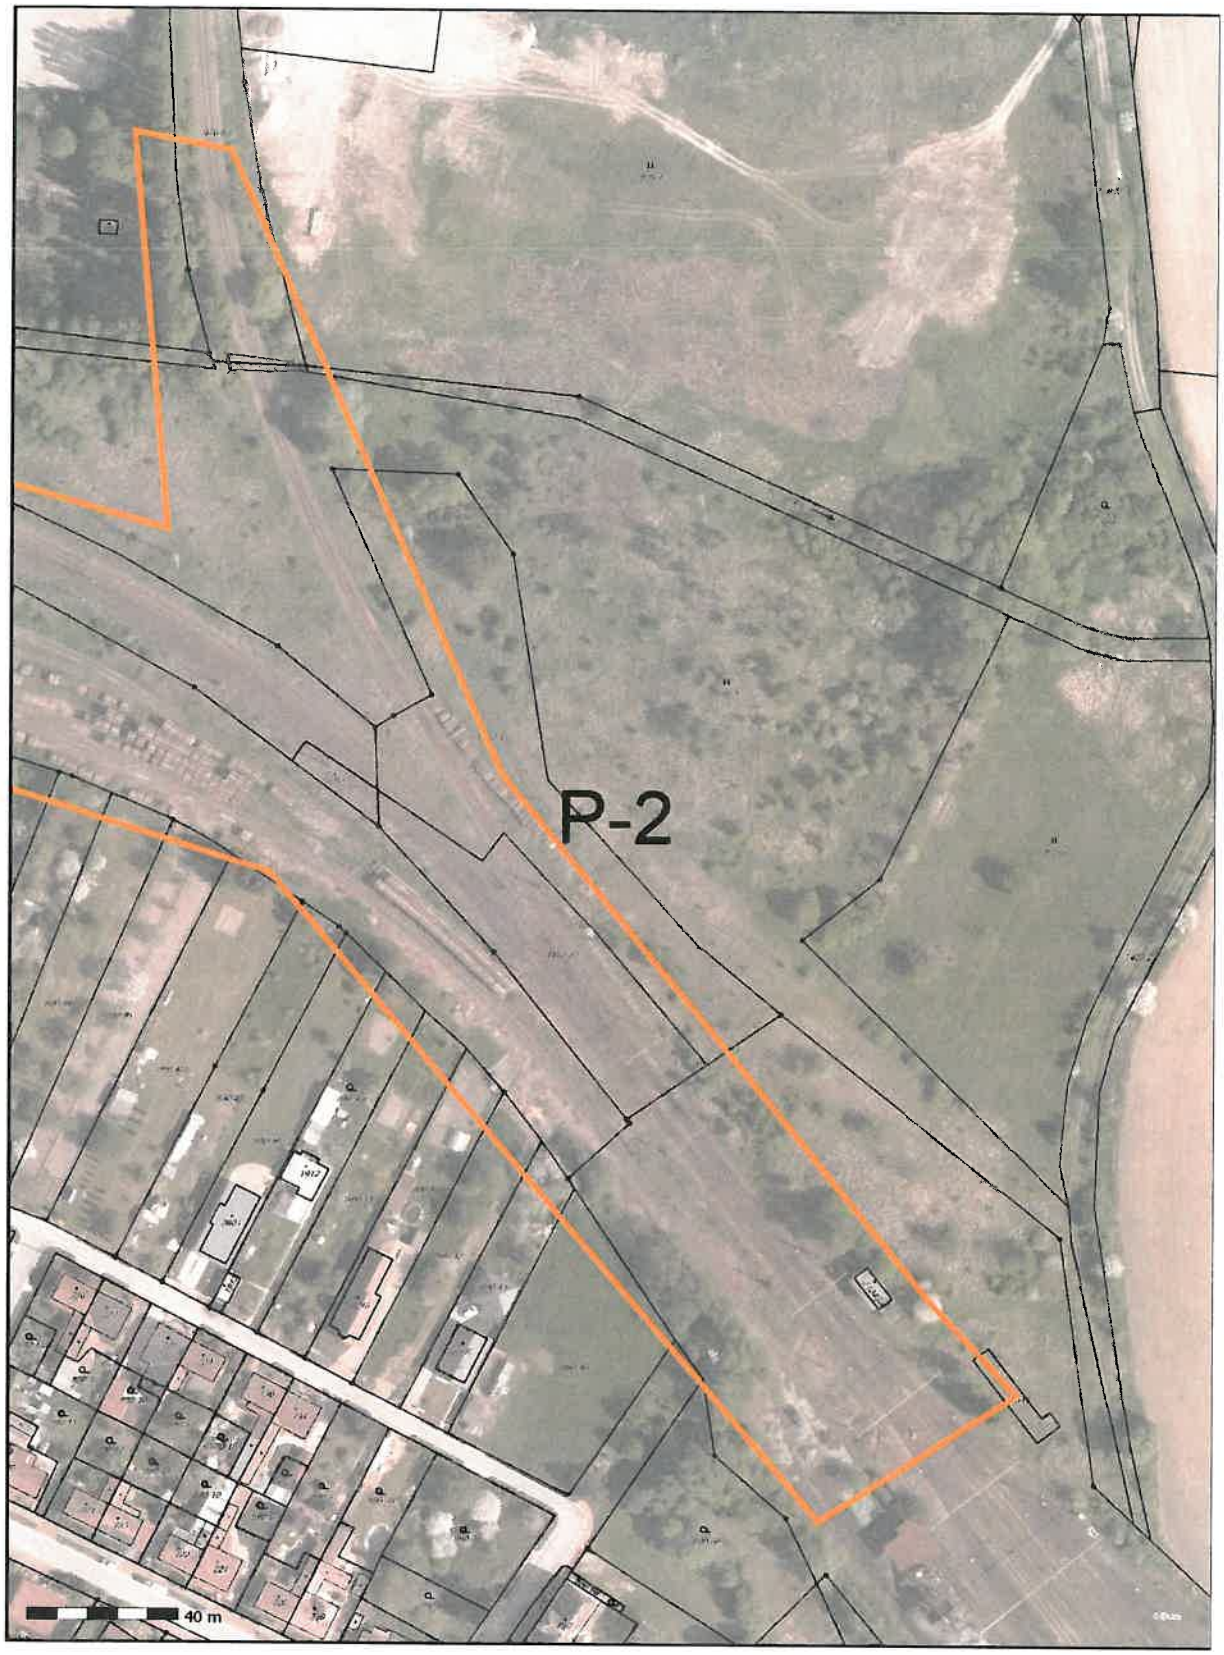

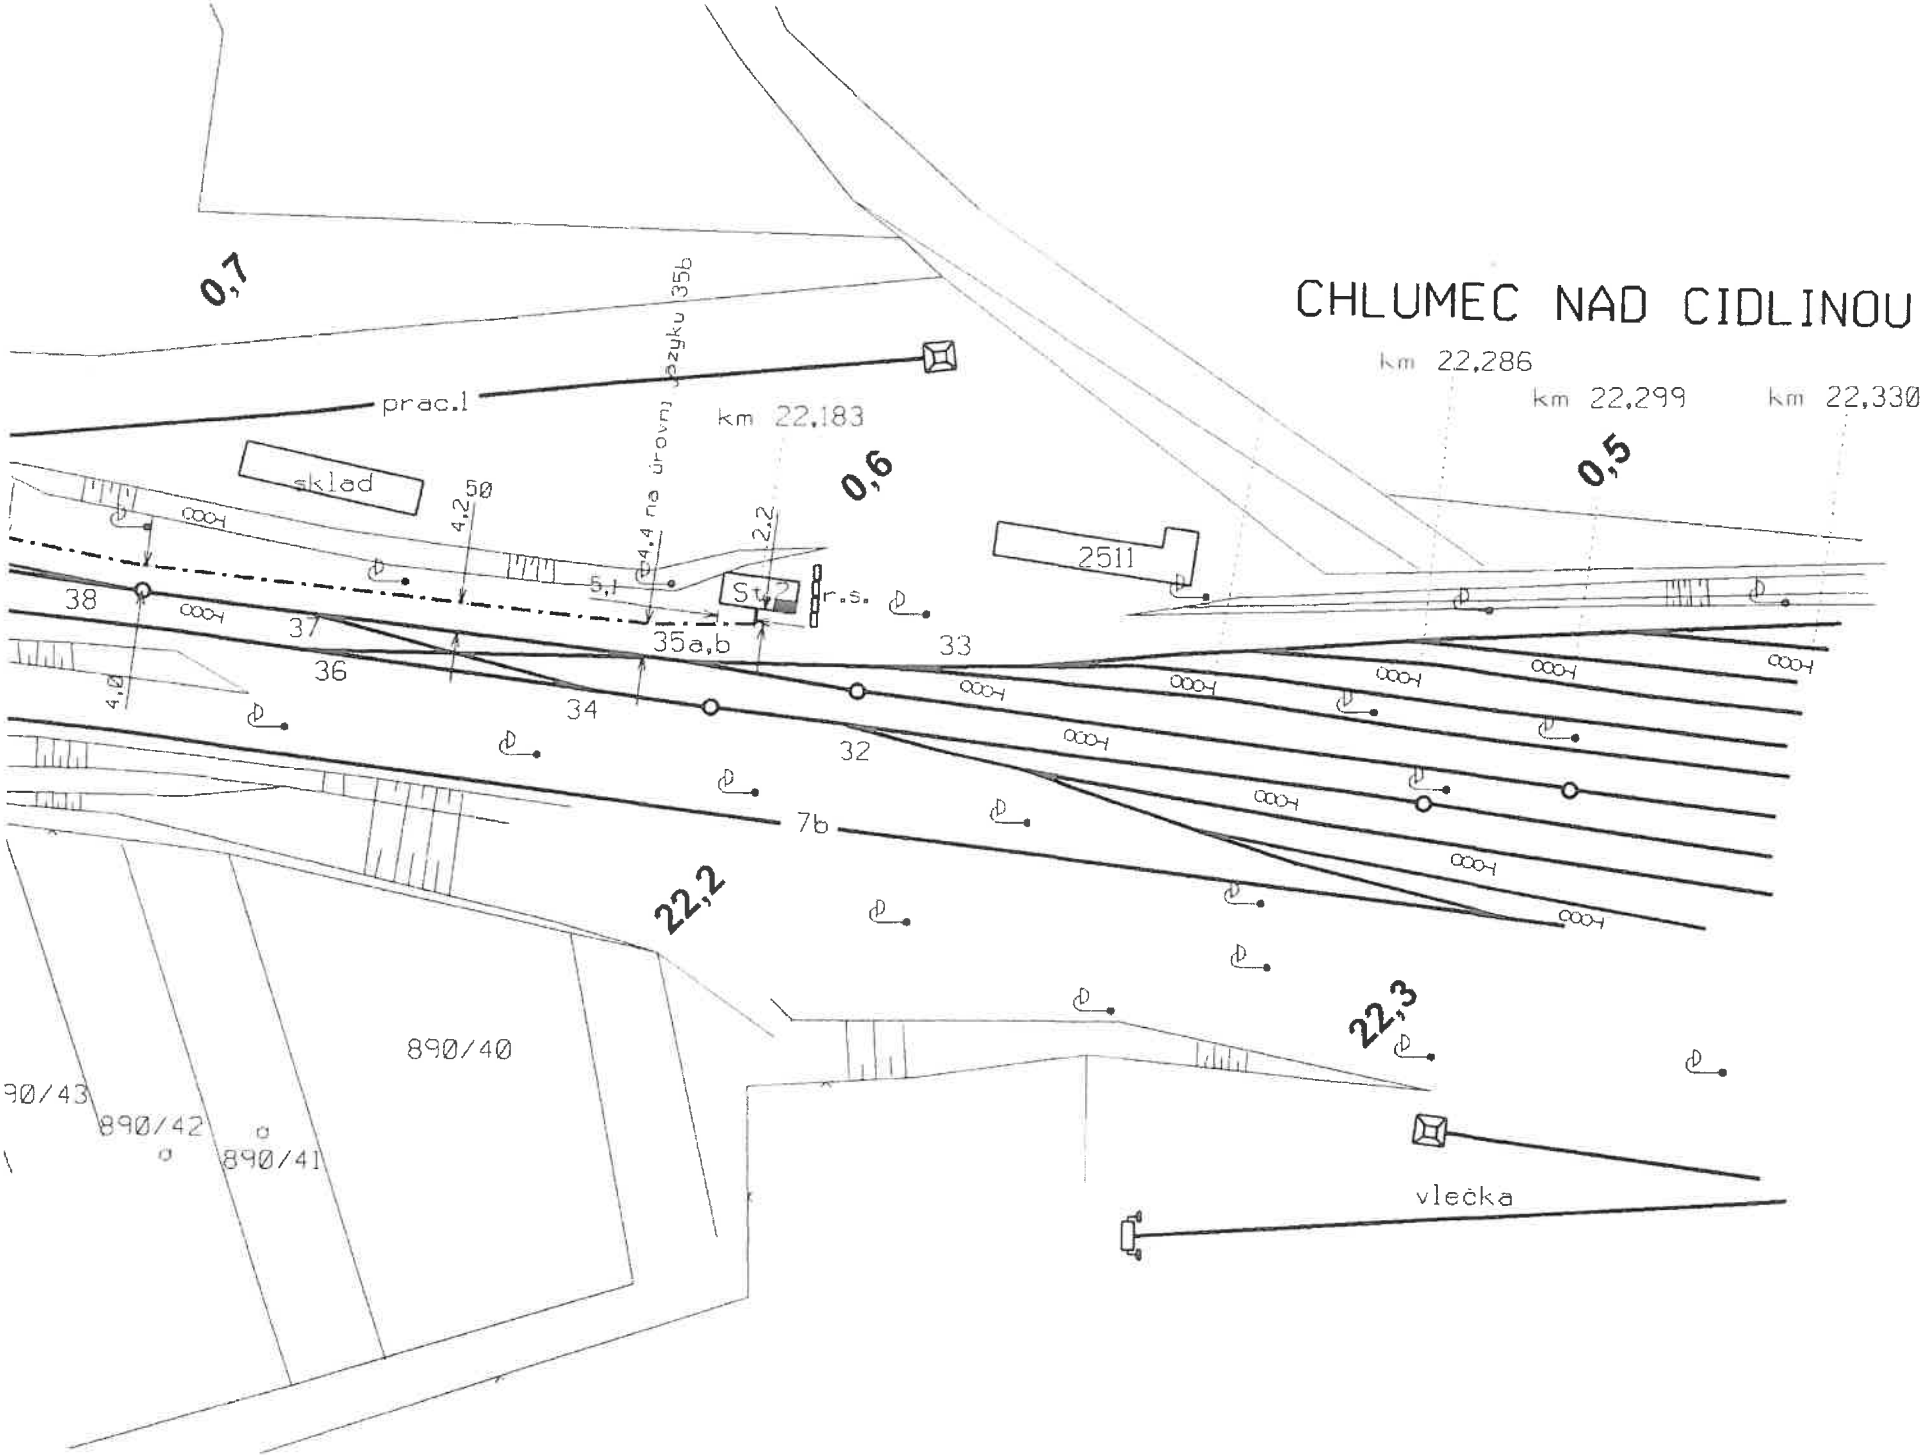
CHLUMEC NAD CIDLINOU
km 22,286
km 22,299
km 22,330
km 22,183
0,7
0,6
0,5
22,2
22,3
prac.1
sklad
4,2 50
4,4 na úrovni jazyku 35b
2,2
5,1
St.2
r.s.
2511
38
37
36
35a,b
34
33
32
4,0
7b
890/40
890/42
890/41
90/43
vlečka

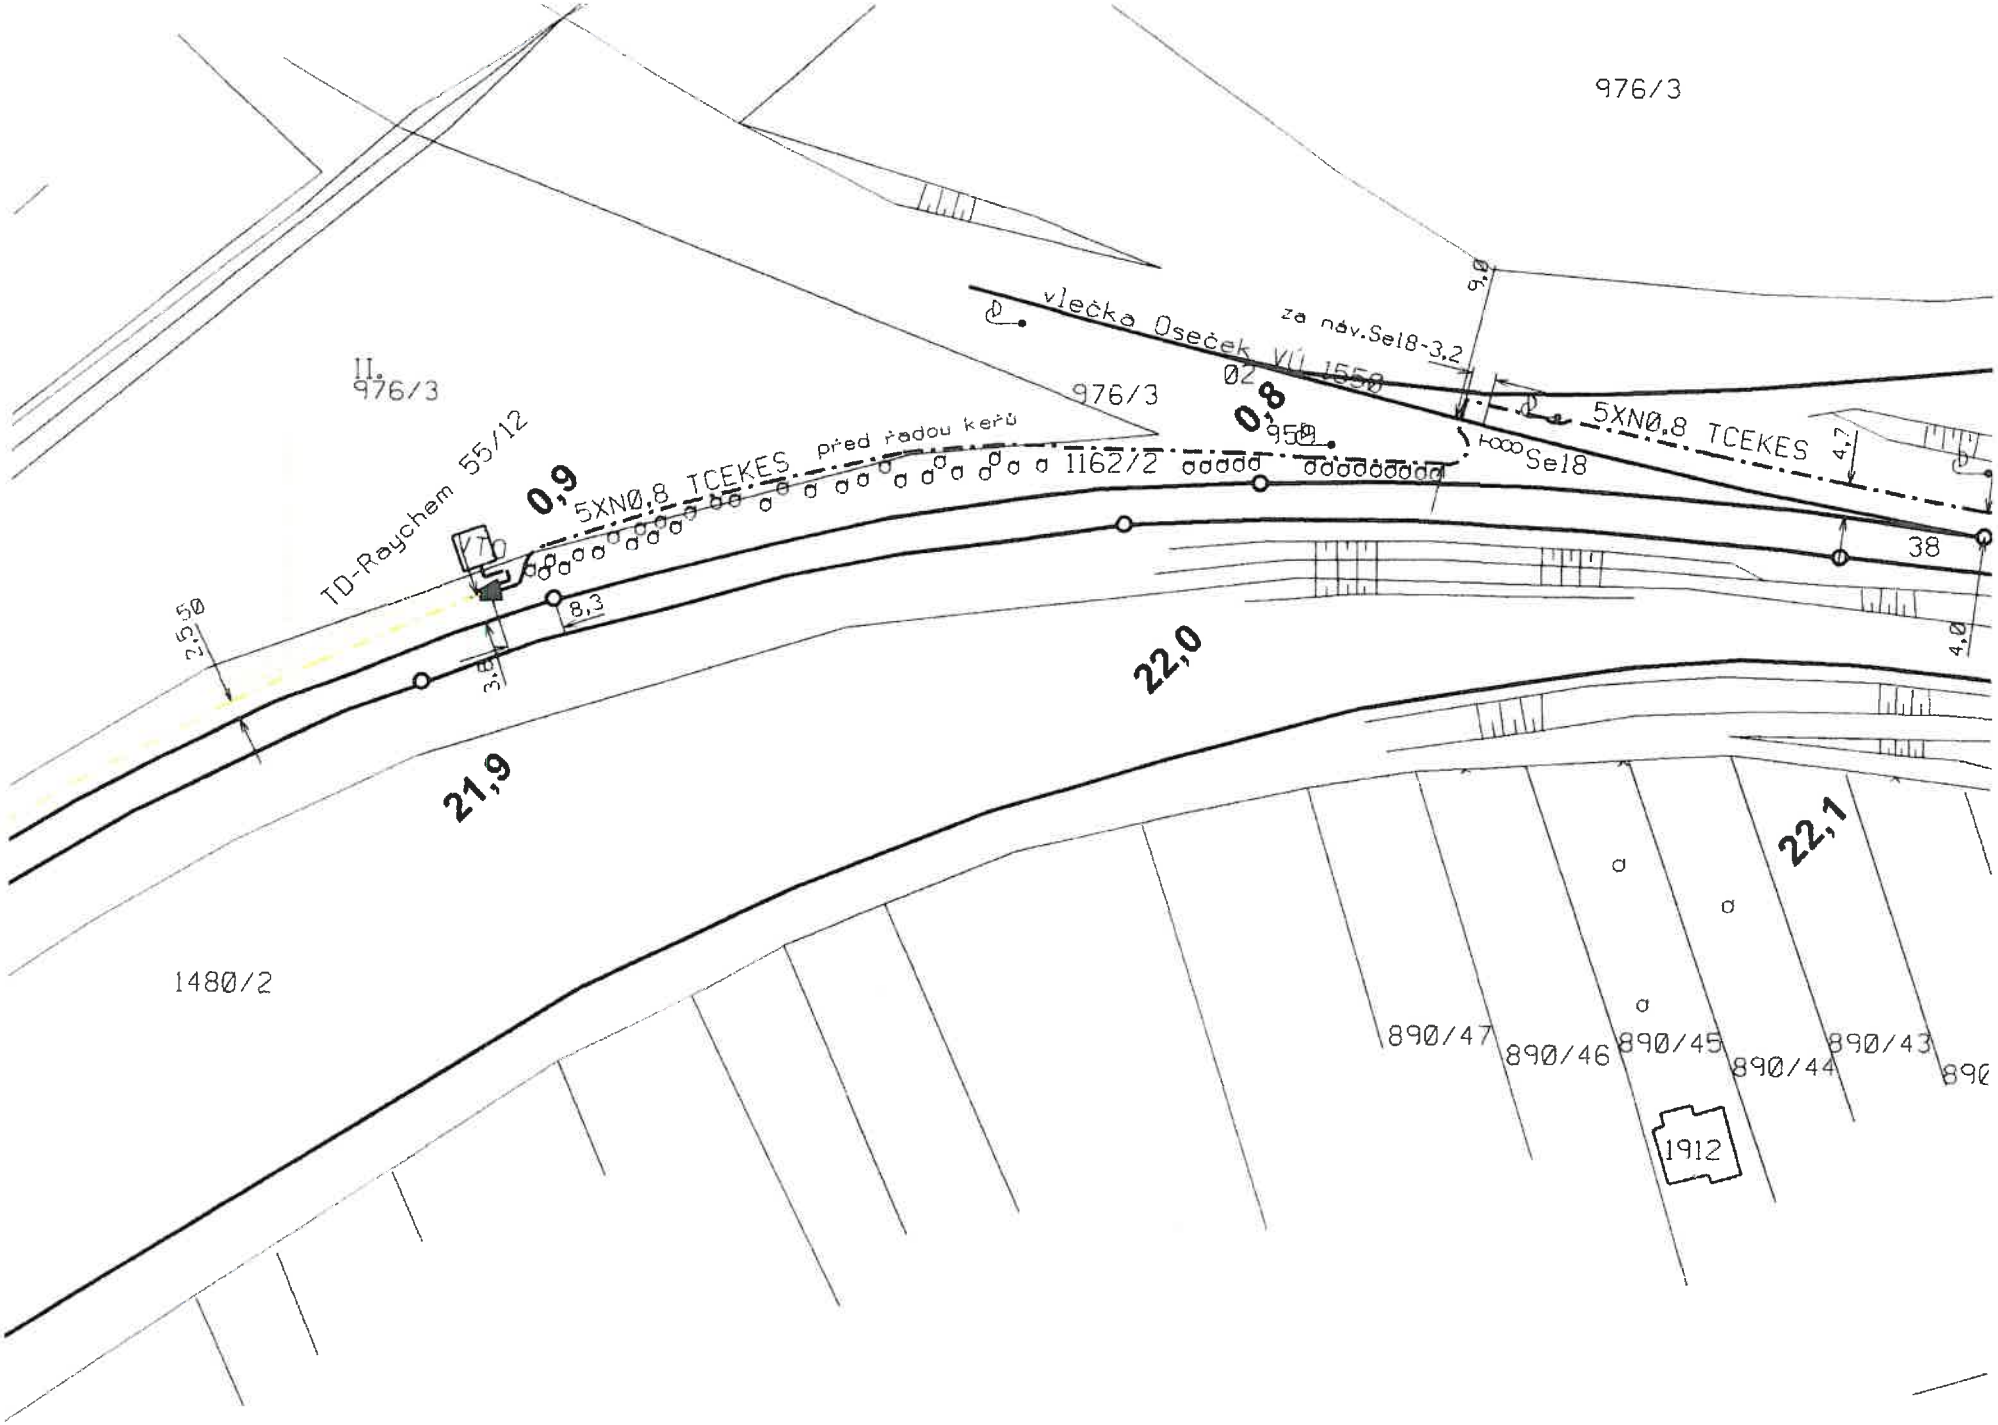
976/3
vlečka Oseček VÚ 1550
za náv.Se18-3.2
9,0
II.
976/3
976/3
0,8
Se18
5XNØ,8 TCEKES
4,7
TD-Raychem 55/12
0,9
5XNØ,8 TCEKES před řadou keřů
1162/2
V70
38
2,50
8,3
3,8
4,0
22,0
21,9
22,1
1480/2
890/47
890/46
890/45
890/44
890/43
1912

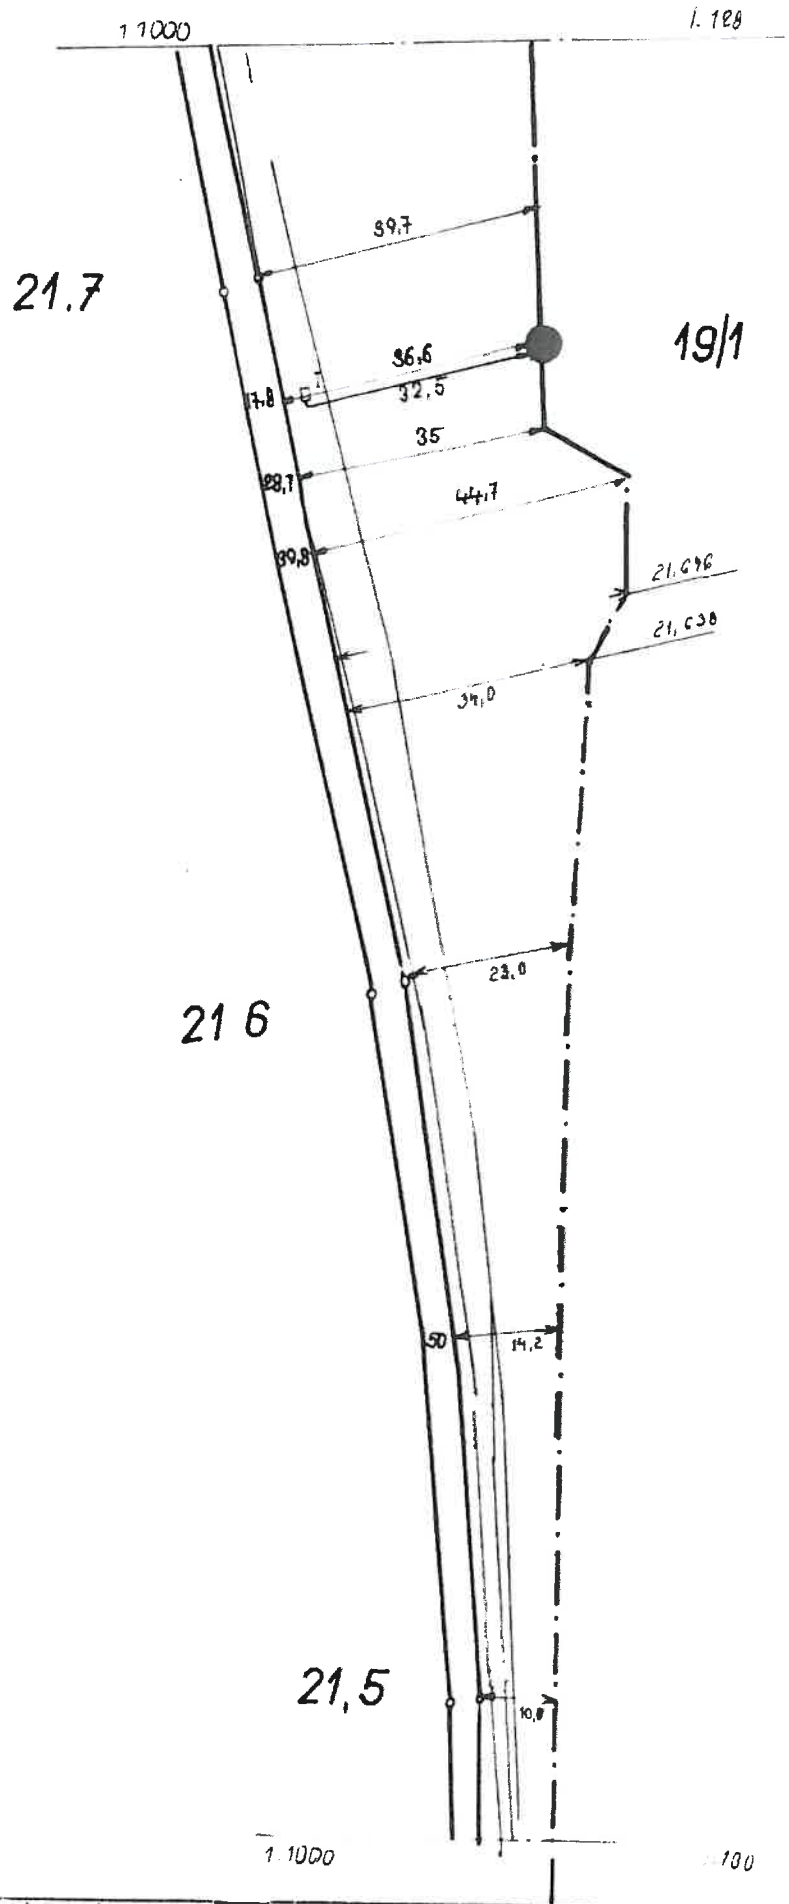
1:1000
I. 128
1
21.7
19/1
39,7
36,6
32,5
17,8
35
28,1
44,7
39,8
21,696
21,638
34,0
23,0
21 6
50
14,2
21,5
10,8
1:1000
100

| | | |

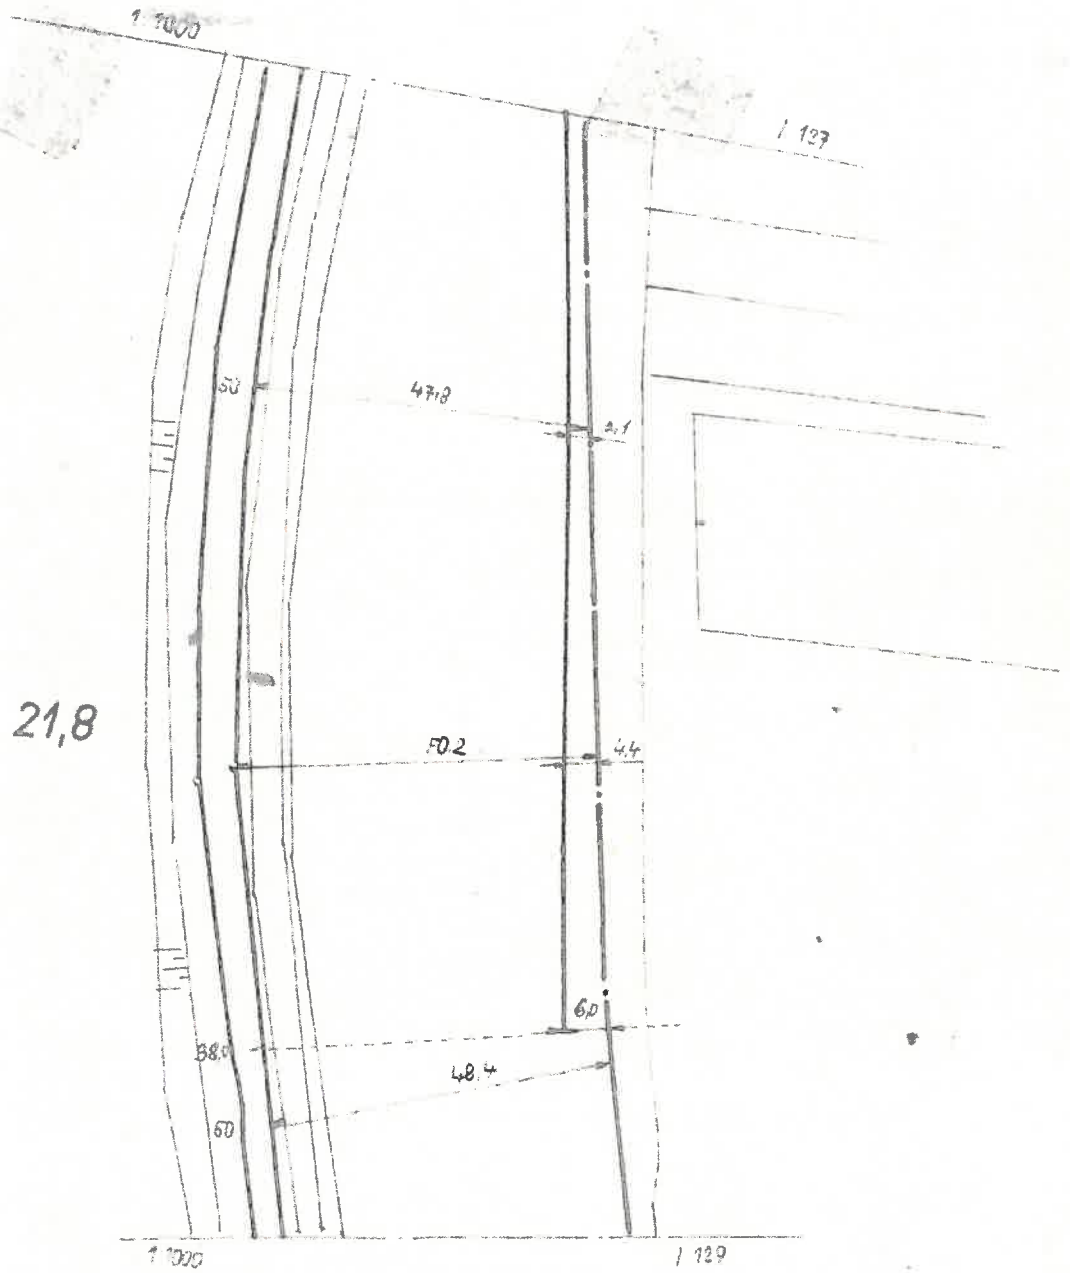

AŽD	Navrhl			Porucha čís.	33											Nymburk-v.Osek Hr.Králové	
	Kreslil			Oprava čís	6												
1:1000	Zkoušel			Platí od	3.4 92											1128 B	

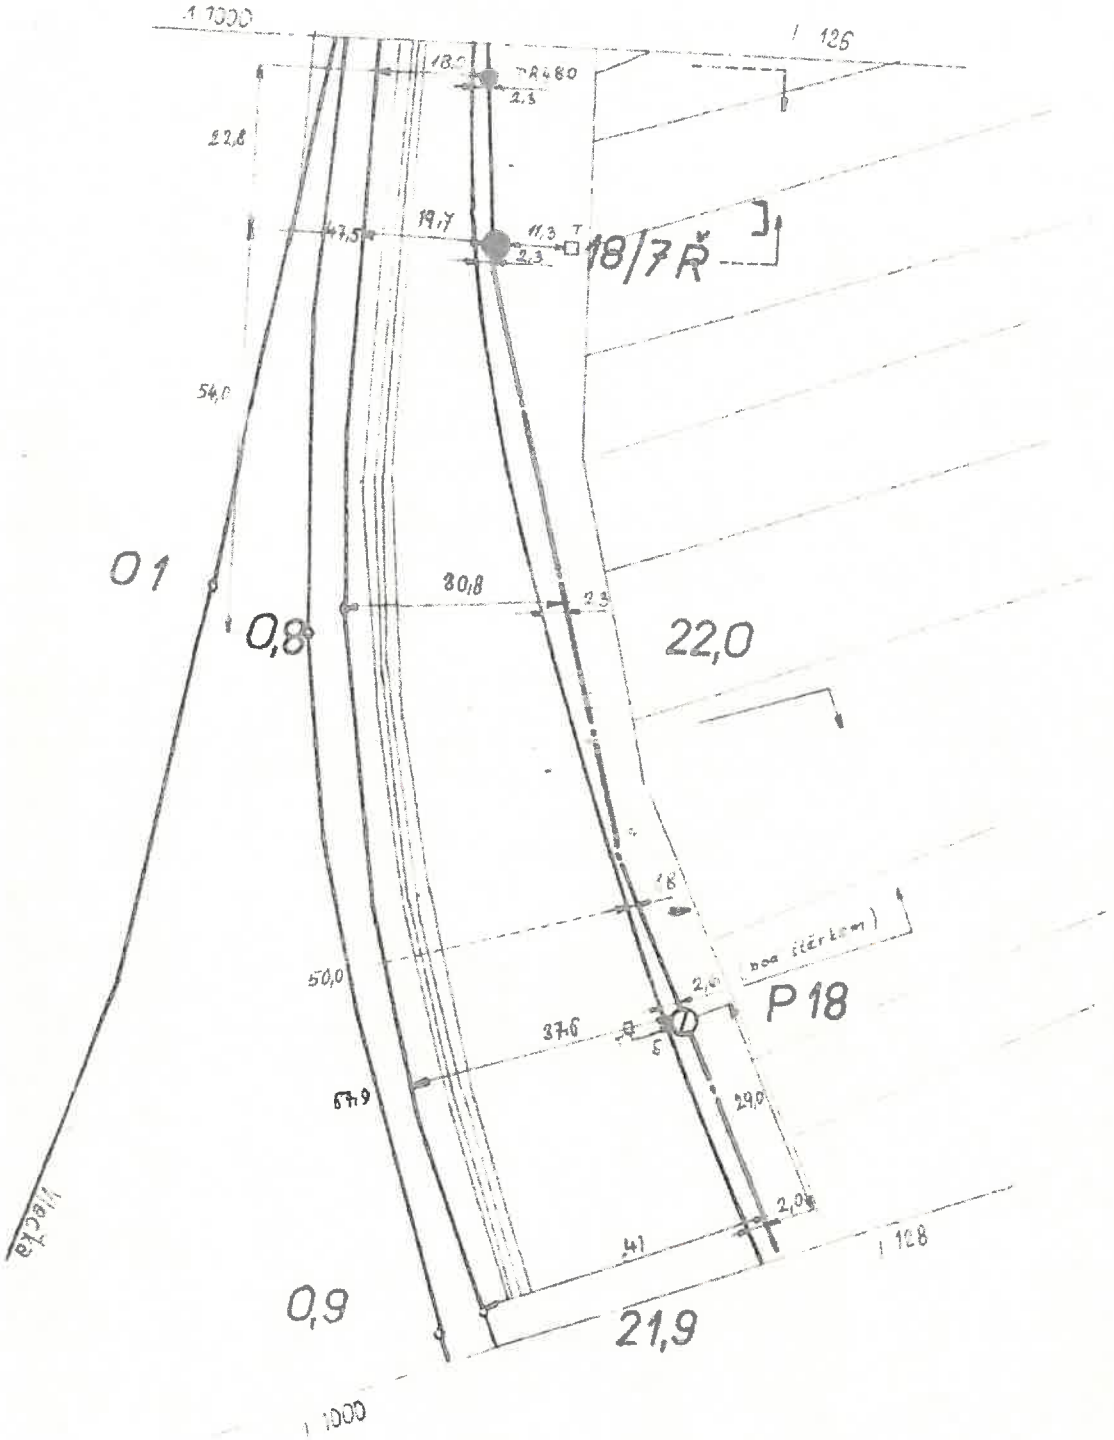

AŽD	Navrhl			Porucha čís.	26	3	33									Nymburk-V.Osek hr. Kralove
	Kreslil			Oprava čís.	3	4	6									
1:1000	Zkoušel			Platí od												/ 127 8

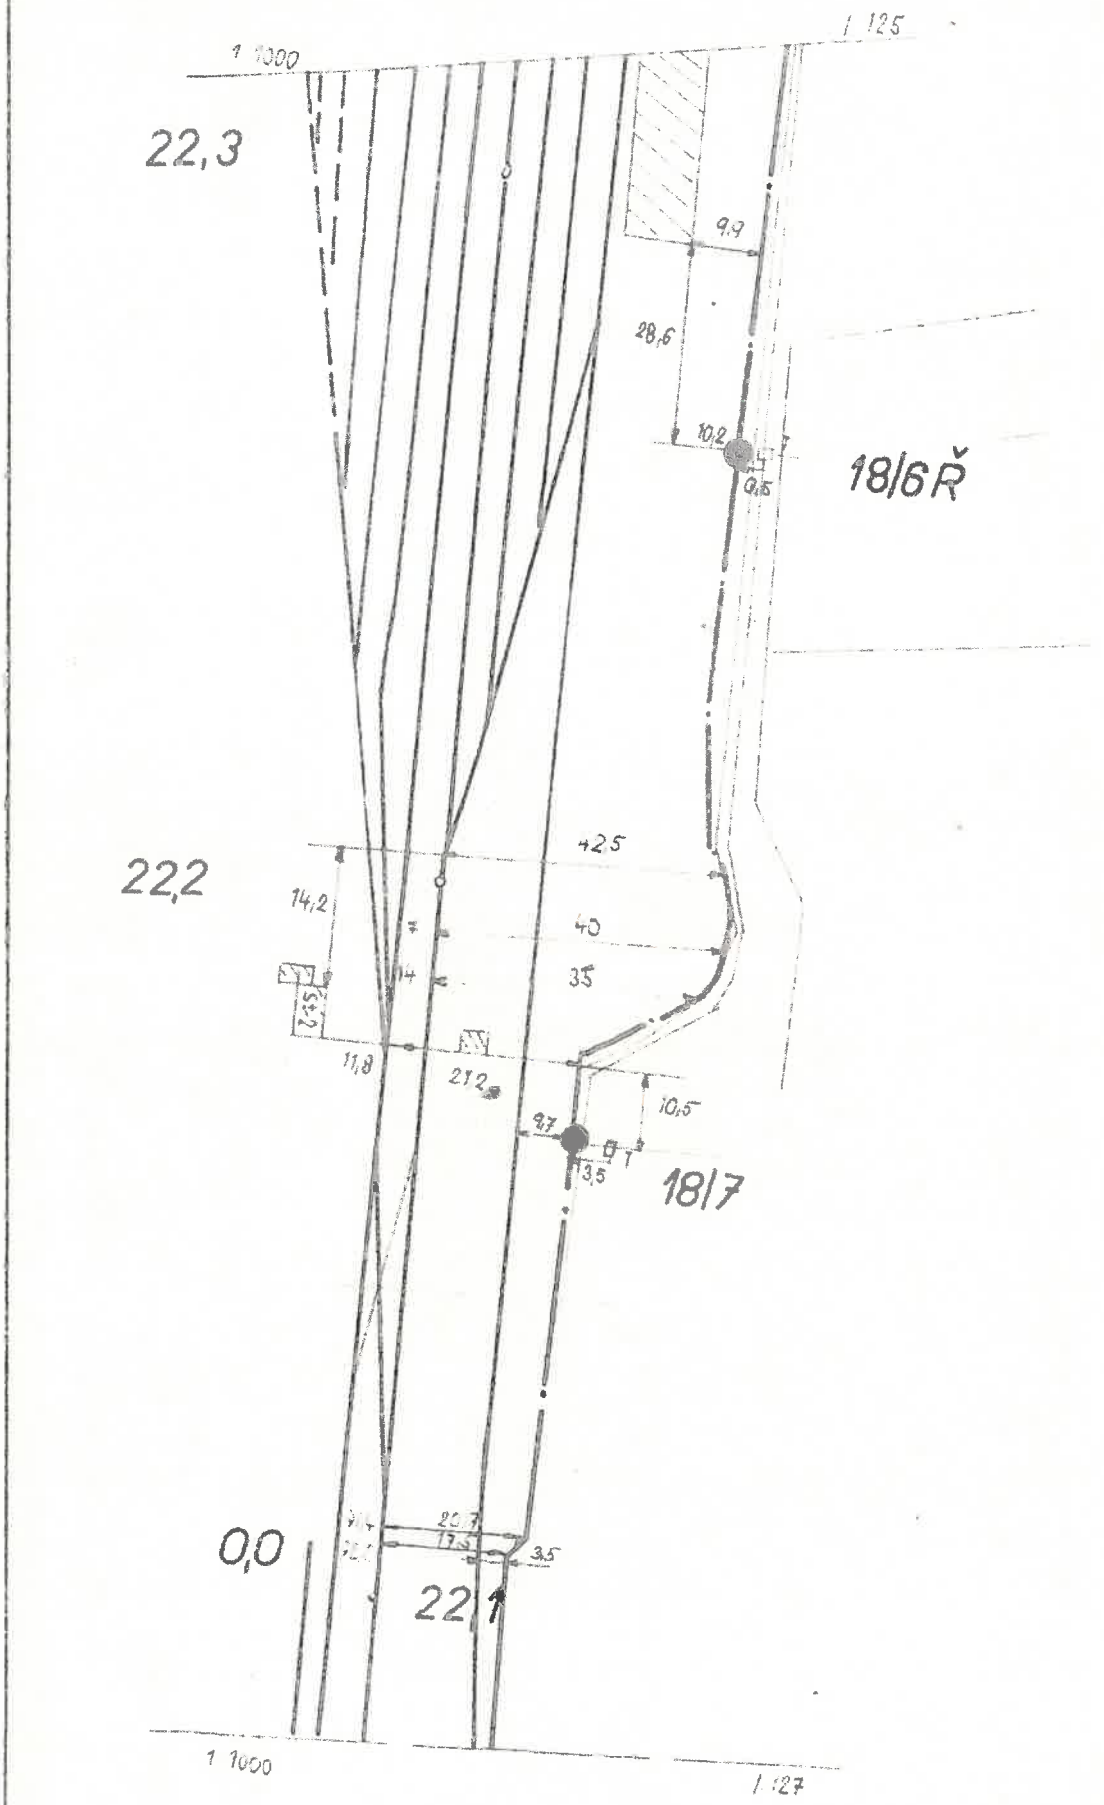

AŽD	Navrhl			Porucha čís.	35												Nymburk-V.Osek Hr.Králové
	Kreslil		Bachma	Oprava čís.	0												
1:1000	Zkoušel			Platí od	26.6 '75												1.125 B

ČD-Telematika

PRODIN a.s.
Bc. KRISTÝNA Malinská
Jiráskova 169
530 02 Pardubice

Číslo jednací	1201808314	**Vyřizuje**	Pavel Rejmont
Datum	16.5.2018	**telefon**	+420 602 631 694
		e-mail	Pavel.Rejmont@cdt.cz

Věc: **Souhrnné stanovisko k existenci komunikačního vedení a zařízení ve správě ČD - Telematika a.s. k předprojektové přípravě, studii.**

Název stavby: **OPRAVA ÚŘEVÝŠOVSKÉHO ZHLAVÍ V ŽST. CHLUMEC NAD CIDLINOU**

Při realizaci výše uvedené stavby **DOJDE** ke styku se sítí elektronických komunikací, která je chráněna ochranným pásmem dle §102 zák. č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích.
Toto vyjádření platí pouze pro dokumentaci ověřenou společností ČD - Telematika a.s. a pro rozsah prací na ní vyznačených.
Vyjádření je platné pouze pro zájmové území vyznačené žadatelem včetně důvodu stanoveného žadatelem.

Vyjádření pozbývá platnosti dne 16.5.2020

Dotčená zařízení:
DK44 (4XV 1,3 + 12DM 1,3 + 18DM 0,9 + 6XPi 1,0 DCKQ), DK47 (3XV 1,2 + 14DM 0,9 DCKQYPY), MK

Všeobecné podmínky ochrany:
Toto vyjádření neopravňuje žadatele provádět jakoukoliv činnost nebo ochranu na síti elektronických komunikací.
Dotčenou síť elektronických komunikací je žadatel povinen nechat u ČD - Telematika a.s. vytyčit.
Vytyčení sítě elektronických komunikací bude provedeno na základě písemné objednávky zaslané nejméně 14 dnů před požadovaným termínem vytyčení. Na objednávce ve dvojím vyhotovení musí být uvedeno jednací číslo vyjádření a datum vydání vyjádření. V případě, že žadatelem je právnická osoba, musí být na objednávce uvedeno navíc IČO, DIČ a bankovní spojení objednatele.
Termín, způsob a formu vytyčení je nutné řešit individuálně s kontaktní osobou (kontakty na adrese www.cdt.cz/vytyceni) po telefonické dohodě, a to nejlépe 7 dnů před požadovaným termínem vytyčení. Je-li vytyčení požadováno do tří dnů od data vaší žádosti na vytyčení, bude do celkové částky za vytyčení připočten expresní příplatek ve výši 30% z celkové částky.
Žadatel nese veškeré náklady na provedení vytyčení, a to včetně případných prací geodetické kanceláře, pokud to situace vyžaduje.
Po vytyčení je žadatel povinen předložit k odsouhlasení vystavovateli tohoto vyjádření další stupeň dokumentace, ve kterém budou zakresleny sítě elektronických komunikací podle skutečnosti, popsány rozsah a způsob provedení

činností a zajištění ochrany dotčené sítě elektronických komunikací. V případě, že projekční či realizační práce související se stavbou budou prováděny na pozemcích dráhy či v jejím ochranném pásmu anebo na síti elektronických komunikací v majetku SŽDC s.o., musí tyto práce provádět organizace, která má příslušné odborné oprávnění k práci na železničním telekomunikačním zařízení udělené SŽDC s.o.
Případné rozpory nebo výjimky z jednotlivých ustanovení řeší SŽDC s.o., Technická ústředna dopravní cesty se sídlem Praha 9 - Libeň, Malletova 10/2363.
Nedodržení těchto podmínek je hrubým porušením právní povinnosti podle zákona 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a zákona 266/1994 Sb., o drahách.

Specifické podmínky SŽDC, s.o. :
Stavební objekty a provozní soubory zpracované do stupně dokumentace pro územní řízení týkající se sítě elektronických komunikací v majetku SŽDC s.o. musí být v dalším stupni projektové dokumentace zpracovány v rozsahu daném vyhláškou č.146/2008Sb. a upřesněnou směrnicí SŽDC 11/2006.
Činnosti na majetku SŽDC s.o. uvedené již ve stupni dokumentace pro územní řízení musí být v souladu s technickými kvalitativními podmínkami staveb státních drah.
V případě prodeje, pronájmu drážního pozemku, objektu, je žadatel povinen požádat o vyjádření SŽDC s.o., Technickou ústřednu dopravní cesty se sídlem Praha 9 - Libeň, Malletova 10/2363. Přílohou podané žádosti musí být toto vyjádření, a to včetně všech příloh.

Další upřesňující podmínky:
V trati Velký Osek - Chlumec nad Cidlinou, oboustranně v žkm 22,300 - 23,000. V zájmovém území je vedena trasa dálkového kabelu DK44, trasa dálkového kabelu DK47 a trasy místních kabelů MK viz. přiložená Situace kabelů žst. Chlumec nad Cidlinou. Kabelové trasy zapracujte do projektové dokumentace a předložte k posouzení. V případě jakékoliv kolize s kabely ve správě ČD-Telematika a.s. projednejte způsob jejich ochrany s vedoucím okrsku SKS Česká Třebová panem Vlastimilem Dlouhým, kontakt: 602 760 627, e-mail: vlastimil.dlouhy@cdt.cz.
Pro korespondenci upřednostňujte uvedené e-mailové adresy.

Počet příloh: 2

ČD - Telematika a.s.
Pernerova 2819/2a
130 00 Praha 3

ČD-Telematika

Příloha k vyjádření číslo jednací: 1201808314
Situace: 1/1
Podkladová data (c) ČUZK

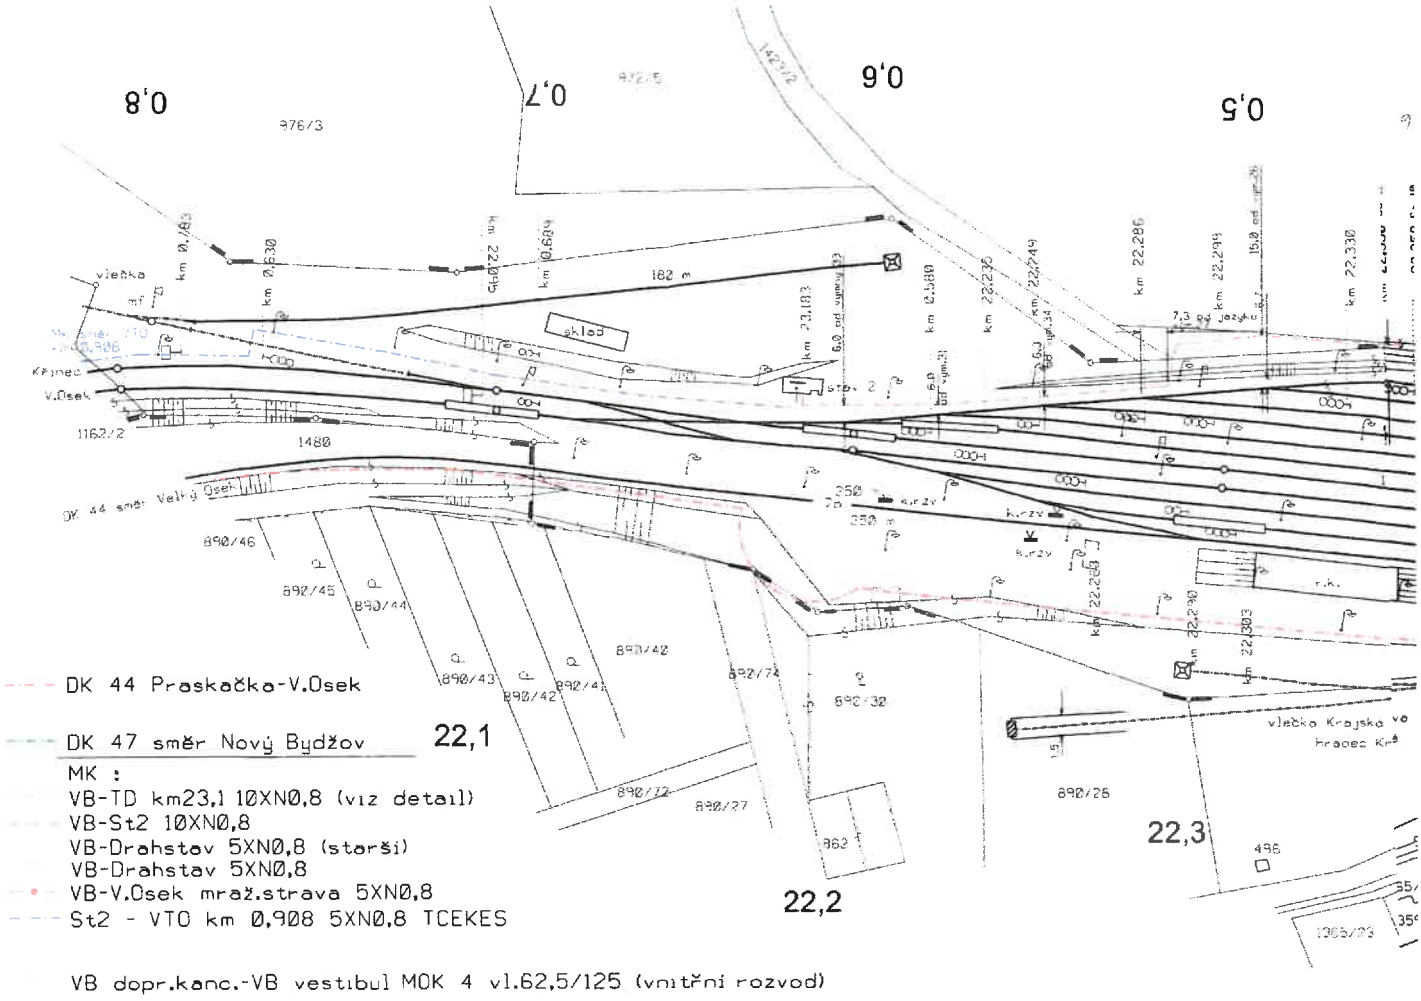

DK 44 Praskačka-V.Osek

DK 47 směr Nový Bydžov

MK :

VB-TD km23,1 10XN0,8 (viz detail)

VB-St2 10XN0,8

VB-Drahstav 5XN0,8 (starši)

VB-Drahstav 5XN0,8

VB-V.Osek mraž.strava 5XN0,8

St2 - VTO km 0,908 5XN0,8 TCEKES

VB dopr.kanc.-VB vestibul MOK 4 vl.62,5/125 (vnitřní rozvod)

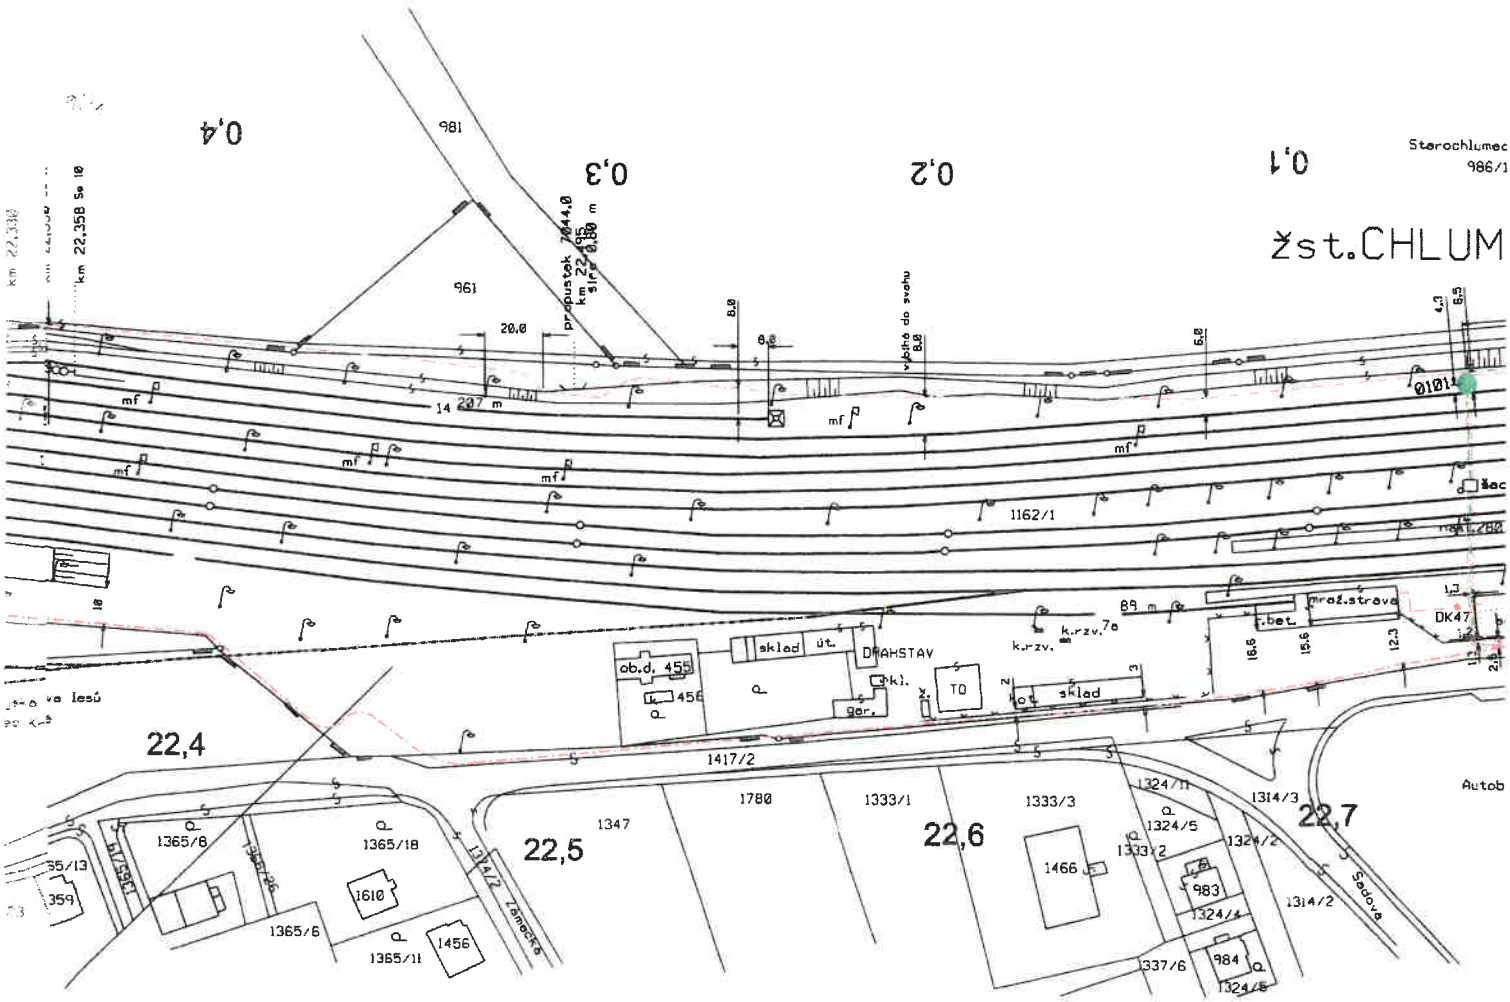
0,4
0,3
0,2
0,1
Žst.CHLUM
Strochlumec
986/1
981
961
km 22,358 Se 10
propustek 7044.0
km 22,455
sir. 0,80 m
20,0
8,8
6,8
207 m
mf
1162/1
Ø101
DK47
89 m
k.rzv.
k.rzv.7a
sklad út.
DRAHSTAV
ob.d. 455
456
skl.
TO
sklad
ber.
prof.strova
t.bet.
16,6
15,6
12,3
22,4
22,5
22,6
22,7
1417/2
1347
1780
1333/1
1333/3
1324/11
1324/5
1333/2
1324/2
1314/3
1314/2
1466
983
1324/4
984
1324/6
1337/6
1365/8
1365/18
1365/6
1365/11
1610
1456
1314/2 Zámostka
Sadova
Autob

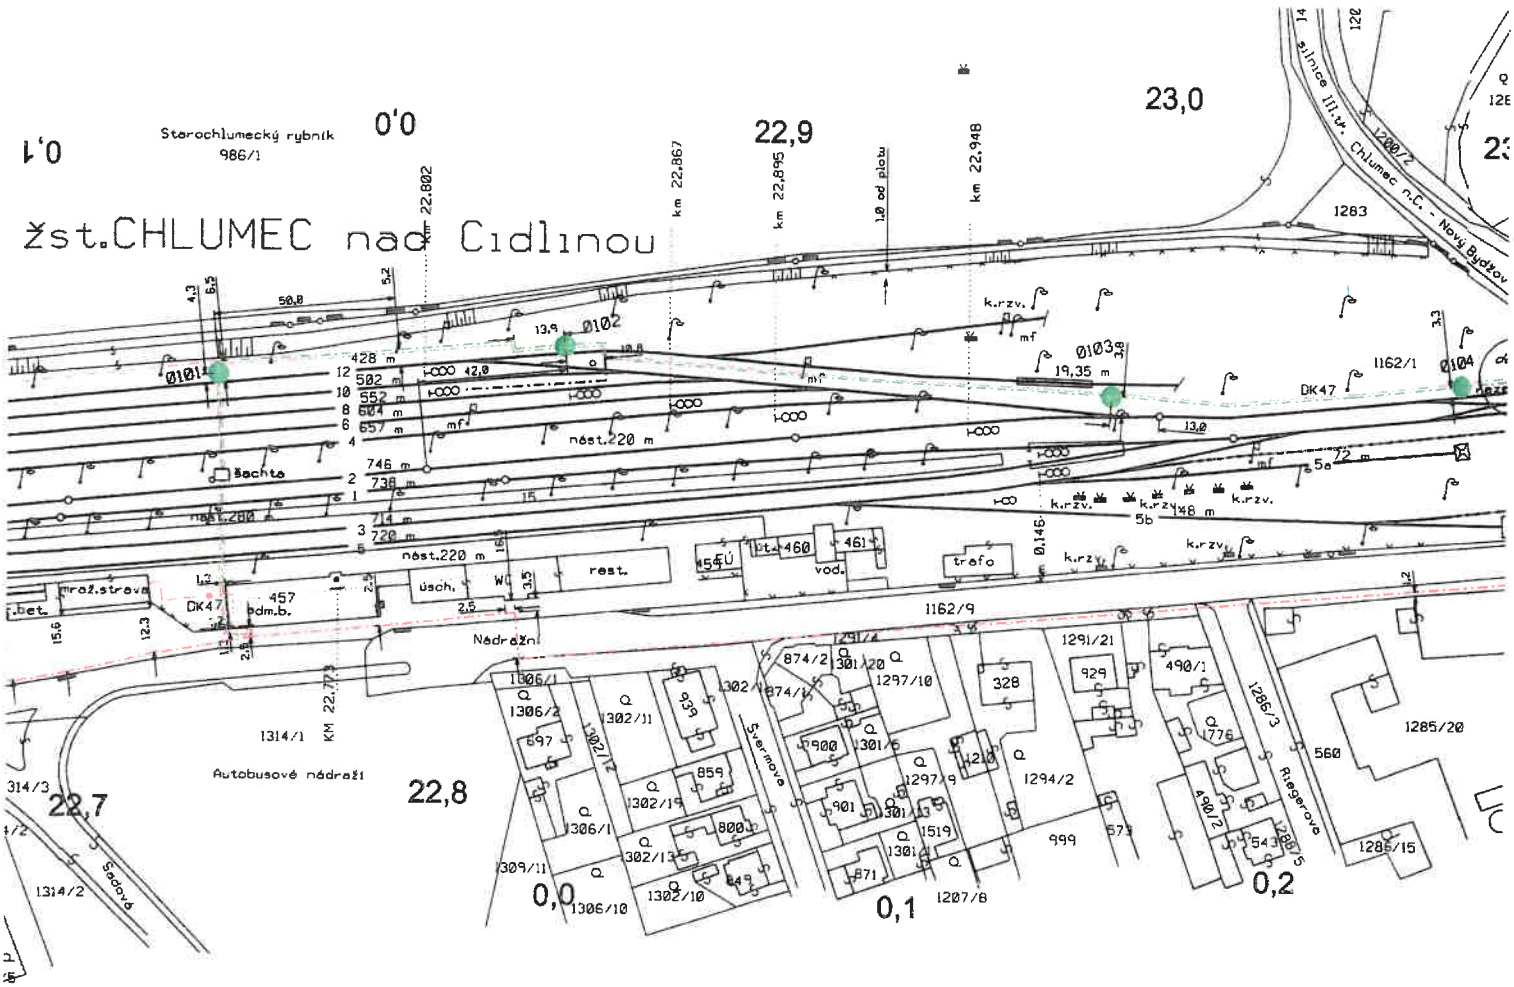
žst.CHLUMEC nad Cidlinou
Starochlumecký rybník
986/1
1'0
0'0
22,9
23,0
km 22,802
km 22,867
km 22,895
km 22,948
1,0 od plotu
Ø101
Ø102
Ø103
Ø104
19,35 m
428 m
502 m
552 m
604 m
657 m
746 m
738 m
714 m
720 m
nást.220 m
nást.200 m
Šachta
DK47
1162/1
1162/9
1283
1280/2
silnice III/32... Chlumec n.C. - Nový Bydžov
mraz.strava
457
bdm.b.
úsch.
WC
rest.
trafo
vod.
Nádražní
Autobusové nádraží
1314/1
KM 22,773
1314/2
1314/3
22,7
22,8
Sadová
Svermova
Riegerova
1306/1
1306/2
1306/10
1302/11
1302/19
1302/13
1302/10
1309/11
1297/10
1297/9
1294/2
1291/21
1291/4
1207/8
1285/20
1285/15
1286/3
1286/5
490/1
490/2
560
543
579
999
328
929
939
859
800
649
597
1776
1519
1218
0,0
0,1
0,2

ČD-Telematika

PRODIN a.s.
Bc. KRISTÝNA Malinská
Jiráskova 169
530 02 Pardubice

Číslo jednací 1201808315
Datum 16.5.2018

Vyřizuje Pavel Rejmont
telefon +420 602 631 694
e-mail Pavel.Rejmont@cdt.cz

Věc: **Souhrnné stanovisko k existenci komunikačního vedení a zařízení ve správě ČD - Telematika a.s. k předprojektové přípravě, studii.**

Název stavby: **Oprava převýšovského zhlaví v žst. Chlumec nad Cidlinou**

Při realizaci výše uvedené stavby **DOJDE** ke styku se sítí elektronických komunikací, která je chráněna ochranným pásmem dle §102 zák. č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích.
Toto vyjádření platí pouze pro dokumentaci ověřenou společností ČD - Telematika a.s. a pro rozsah prací na ní vyznačených.
Vyjádření je platné pouze pro zájmové území vyznačené žadatelem včetně důvodu stanoveného žadatelem.

Vyjádření pozbývá platnosti dne 16.5.2020

Dotčená zařízení:
DK44 (4XV 1,3 + 12DM 1,3 + 18DM 0,9 + 6XPi 1,0 DCKQ), DK47 (3XV 1,2 + 14DM 0,9 DCKQYPY)

Všeobecné podmínky ochrany:
Toto vyjádření neopravňuje žadatele provádět jakoukoliv činnost nebo ochranu na síti elektronických komunikací.
Dotčenou síť elektronických komunikací je žadatel povinen nechat u ČD - Telematika a.s. vytyčit.
Vytyčení sítě elektronických komunikací bude provedeno na základě písemné objednávky zaslané nejméně 14 dnů před požadovaným termínem vytyčení. Na objednávce ve dvojím vyhotovení musí být uvedeno jednací číslo vyjádření a datum vydání vyjádření. V případě, že žadatelem je právnická osoba, musí být na objednávce uvedeno navíc IČO, DIČ a bankovní spojení objednatele.
Termín, způsob a formu vytyčení je nutné řešit individuálně s kontaktní osobou (kontakty na adrese www.cdt.cz/vytyceni) po telefonické dohodě, a to nejlépe 7 dnů před požadovaným termínem vytyčení. Je-li vytyčení požadováno do tří dnů od data vaší žádosti na vytyčení, bude do celkové částky za vytyčení připočten expresní příplatek ve výši 30% z celkové částky.
Žadatel nese veškeré náklady na provedení vytyčení, a to včetně případných prací geodetické kanceláře, pokud to situace vyžaduje.
Po vytyčení je žadatel povinen předložit k odsouhlasení vystavovateli tohoto vyjádření další stupeň dokumentace, ve kterém budou zakresleny sítě elektronických komunikací podle skutečnosti, popsány rozsah a způsob provedení

činností a zajištění ochrany dotčené sítě elektronických komunikací. V případě, že projekční či realizační práce související se stavbou budou prováděny na pozemcích dráhy či v jejím ochranném pásmu anebo na síti elektronických komunikací v majetku SŽDC s.o., musí tyto práce provádět organizace, která má příslušné odborné oprávnění k práci na železničním telekomunikačním zařízení udělené SŽDC s.o.
Případné rozpory nebo výjimky z jednotlivých ustanovení řeší SŽDC s.o., Technická ústředna dopravní cesty se sídlem Praha 9 - Libeň, Malletova 10/2363.
Nedodržení těchto podmínek je hrubým porušením právní povinnosti podle zákona 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a zákona 266/1994 Sb., o drahách.

Specifické podmínky SŽDC, s.o. :
Stavební objekty a provozní soubory zpracované do stupně dokumentace pro územní řízení týkající se sítě elektronických komunikací v majetku SŽDC s.o. musí být v dalším stupni projektové dokumentace zpracovány v rozsahu daném vyhláškou č.146/2008Sb. a upřesněnou směrnicí SŽDC 11/2006.
Činnosti na majetku SŽDC s.o. uvedené již ve stupni dokumentace pro územní řízení musí být v souladu s technickými kvalitativními podmínkami staveb státních drah.
V případě prodeje, pronájmu drážního pozemku, objektu, je žadatel povinen požádat o vyjádření SŽDC s.o., Technickou ústřednu dopravní cesty se sídlem Praha 9 - Libeň, Malletova 10/2363. Přílohou podané žádosti musí být toto vyjádření, a to včetně všech příloh.

Další upřesňující podmínky:
V trati Chlumec nad Cidlinou - Nový Bydžov, oboustranně v žkm 23,000 - 23,400 a v trati Chlumec nad Cidlinou - Hradec Králové, oboustranně v žkm 0,000 - 0,650. V zájmovém území je vedena trasa dálkového kabelu DK44,viz. přiložená Situace DK44 a trasa dálkového kabelu DK47, viz. přiložená Situace DK47. Kabelové trasy zapracujte do projektové dokumentace a předložte k posouzení. V případě jakékoliv kolize s kabely ve správě ČD-Telematika a.s. projednejte způsob jejich ochrany s vedoucím okrsku SKS Česká Třebová panem Vlastimilem Dlouhým, kontakt: 602 760 627, e-mail: vlastimil.dlouhy@cdt.cz.
Pro korespondenci upřednostňujte uvedené e-mailové adresy.

Počet příloh: 3

ČD - Telematika a.s.
Pernerova 2819/2a
130 00 Praha 3

ČD-Telematika

Příloha k vyjádření číslo jednací: 1201808315
Přehledka
Podkladová data (c) ČUZK

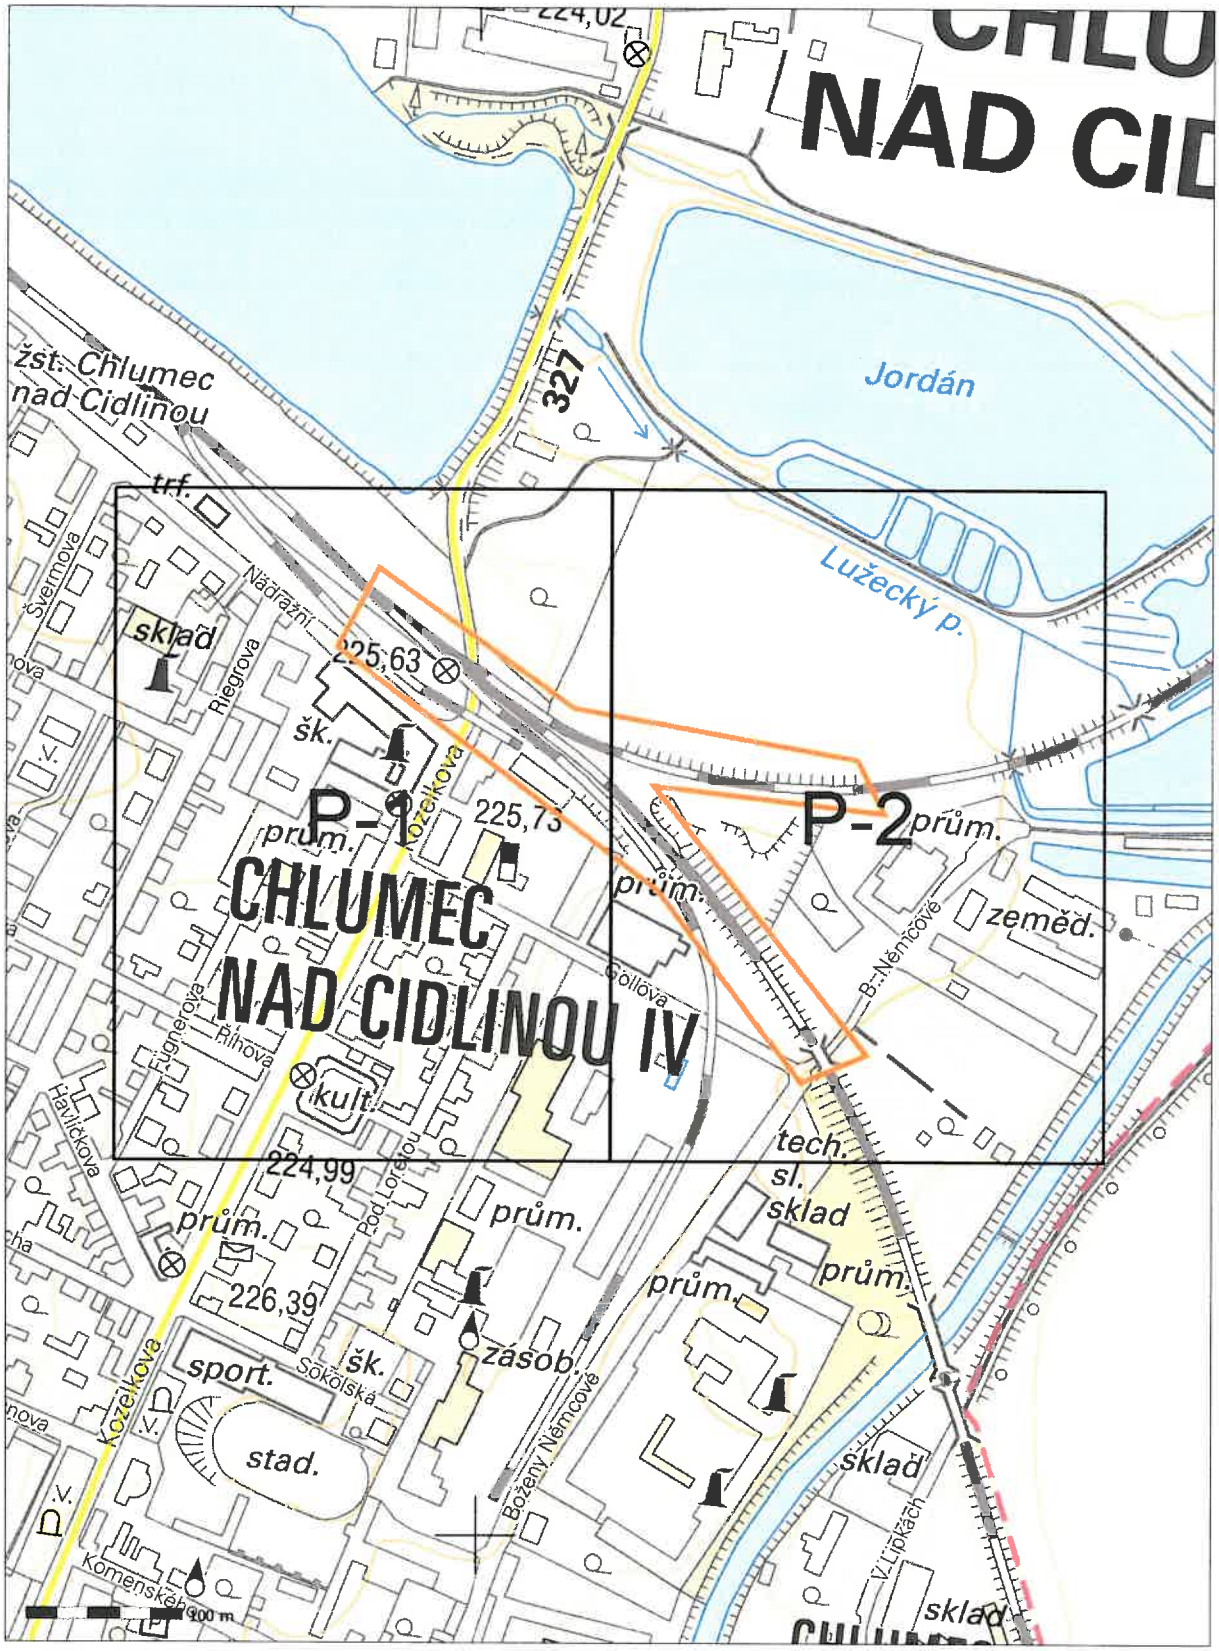

www.cdt.cz

ČD-Telematika

Příloha k vyjádření číslo jednací: 1201808315
Situace: 1/2
Podkladová data (c) ČUZK

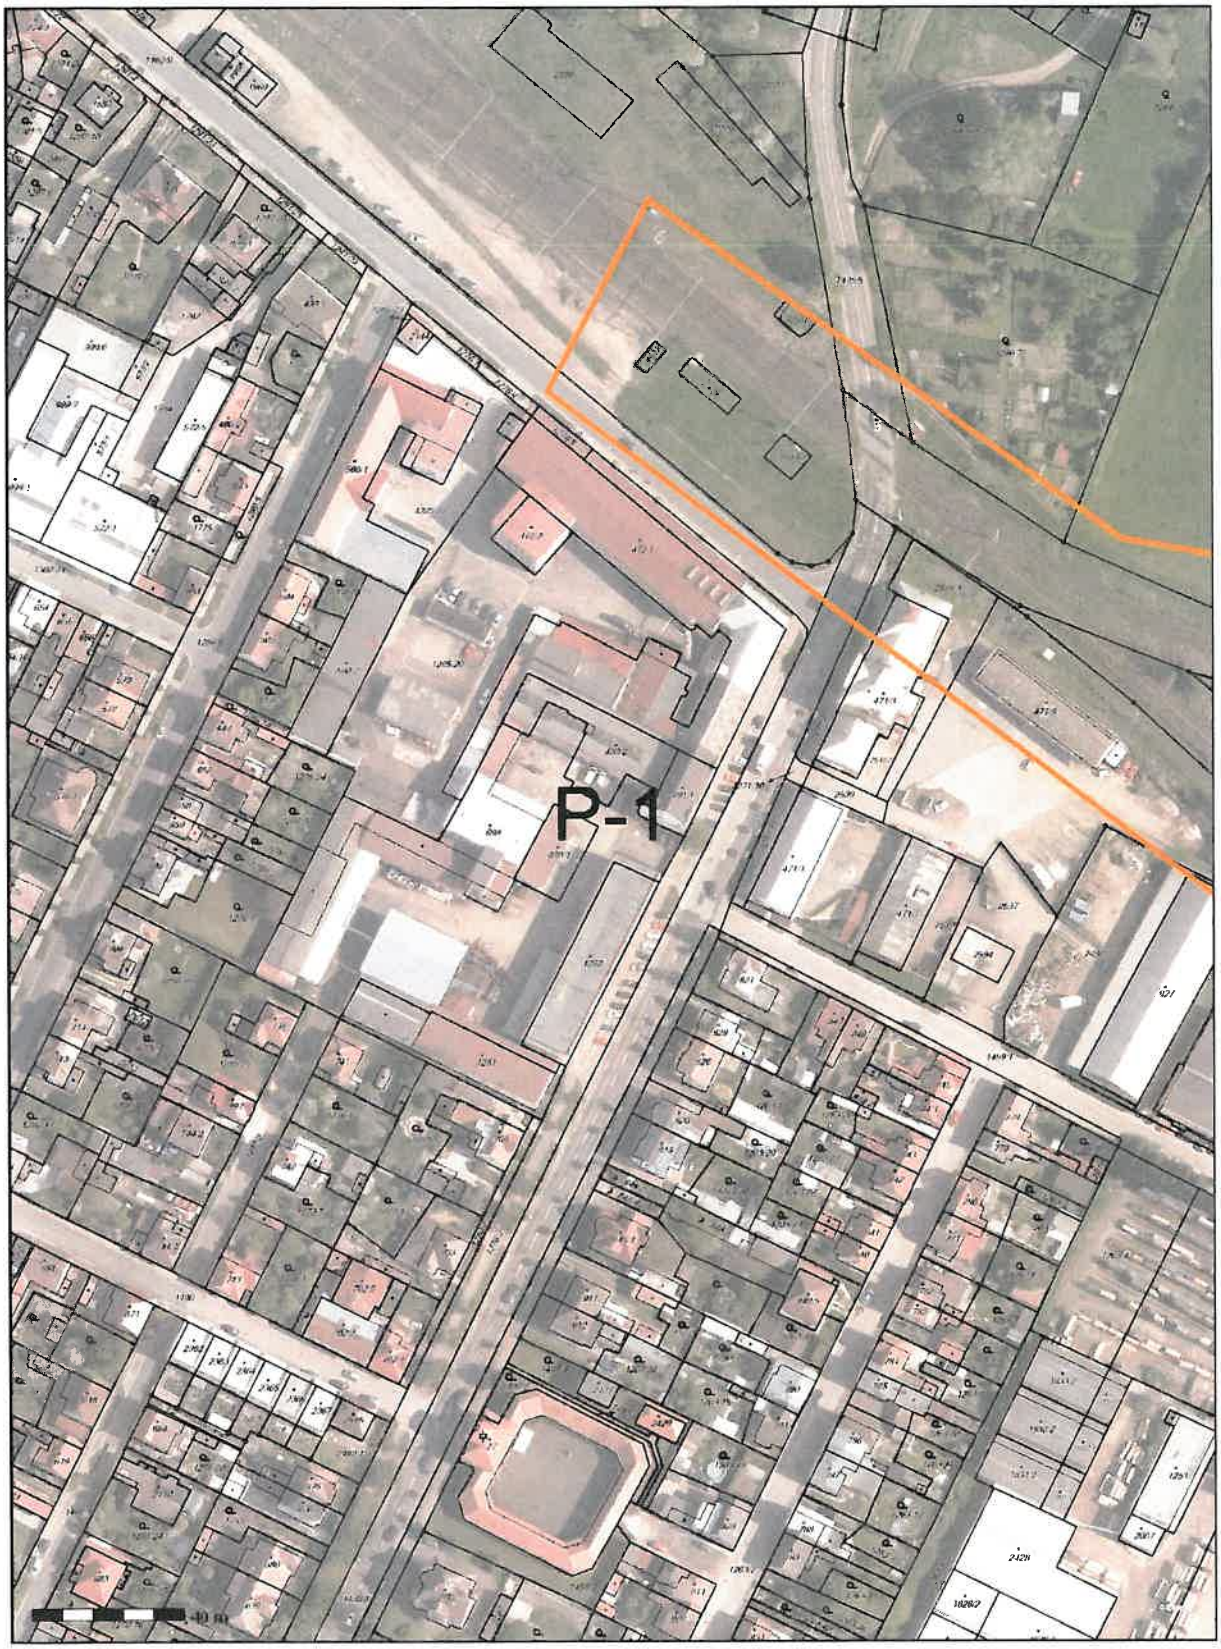

www.cdt.cz

ČD-Telematika

Příloha k vyjádření číslo jednací: 1201808315
Situace: 2/2
Podkladová data (c) ČUZK

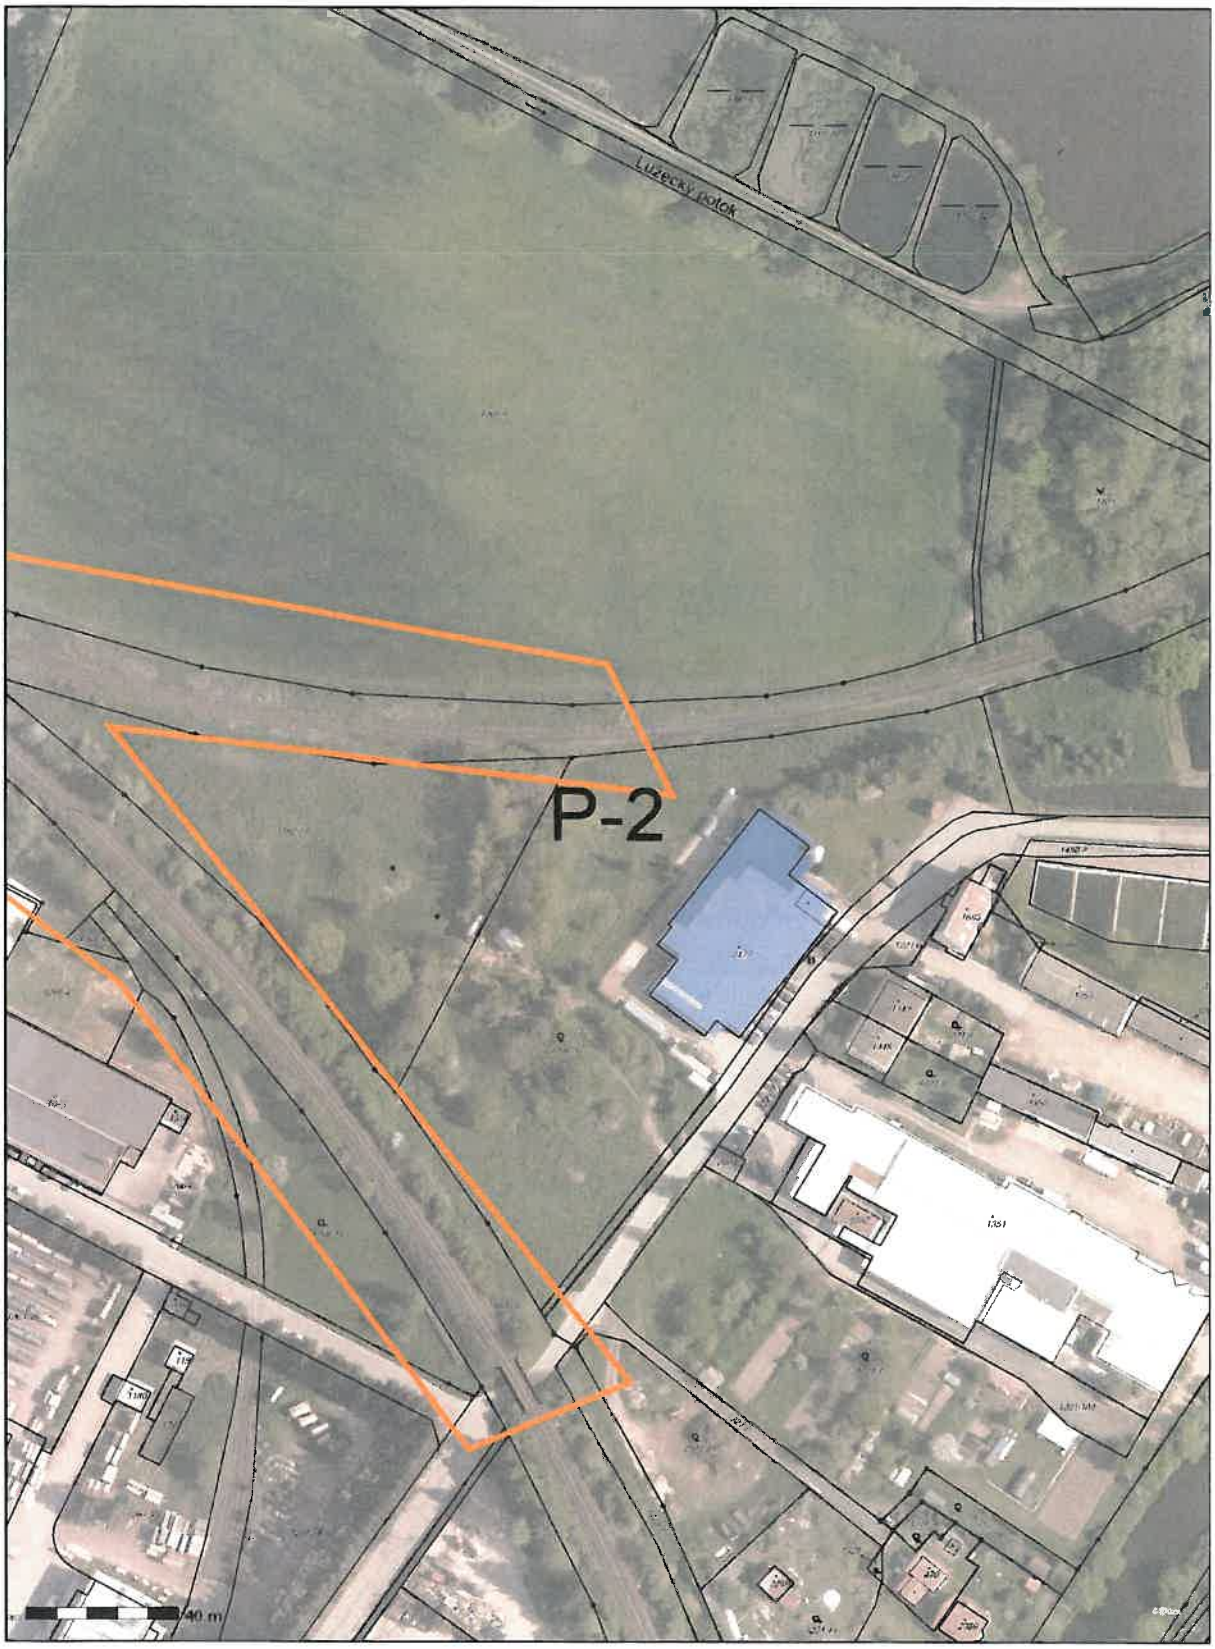

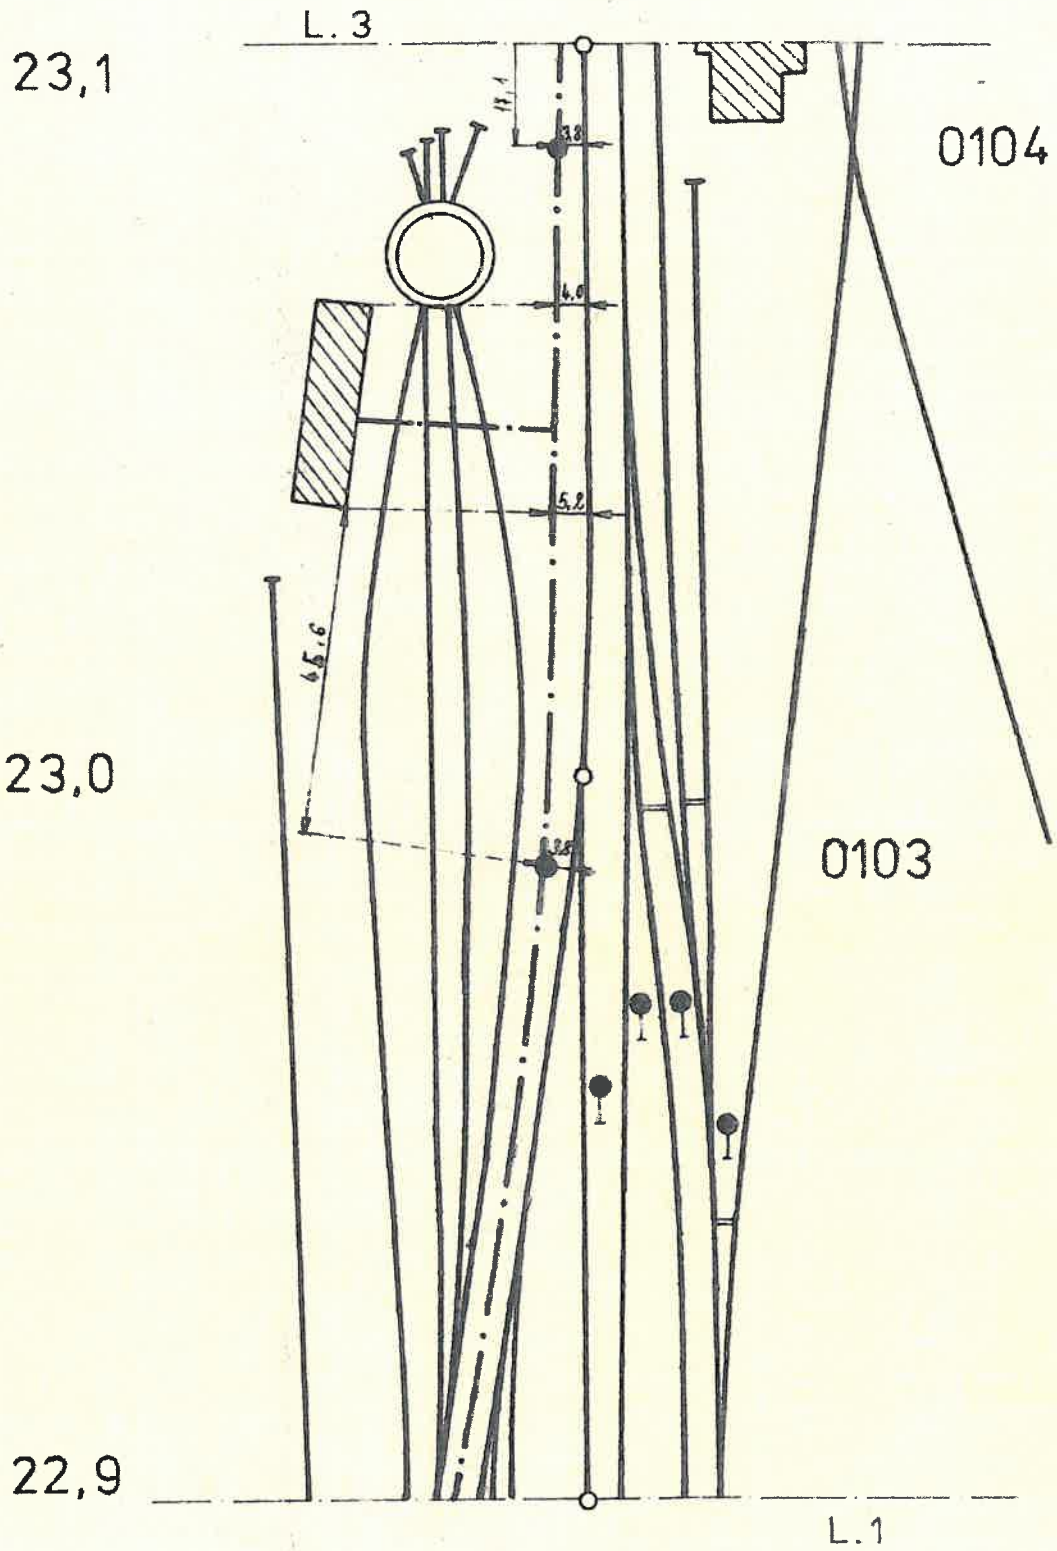

DK 44 (3 x V 1,2 + 14 D M 0,9)

SKO Hradec Král.	Navrhl			Porucha č.													CHLUMEC n/C.
	Kreslil	29 / 9.		Oprava č.													
	Zkoušel			Platí od													L. 2 B

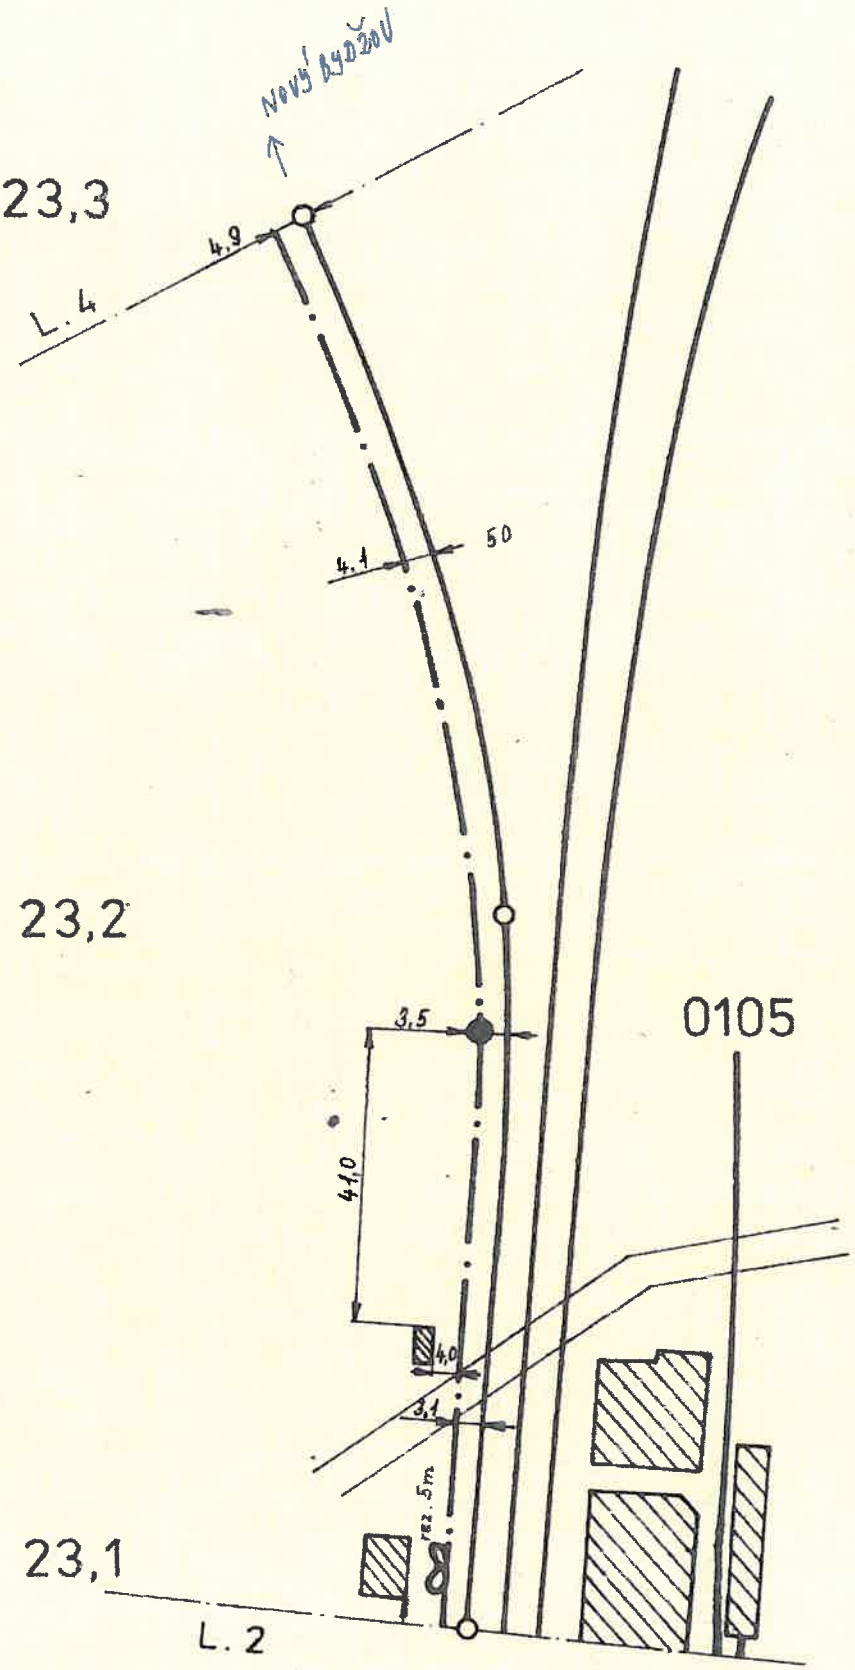

JK 47

SKO Hradec Král.	Navrhl			Poruche č.												CHLUMEC n/C	
	Kreslil	29.1.90		Oprave č.													
	Zkoušel			Pletí od												L.3 B	

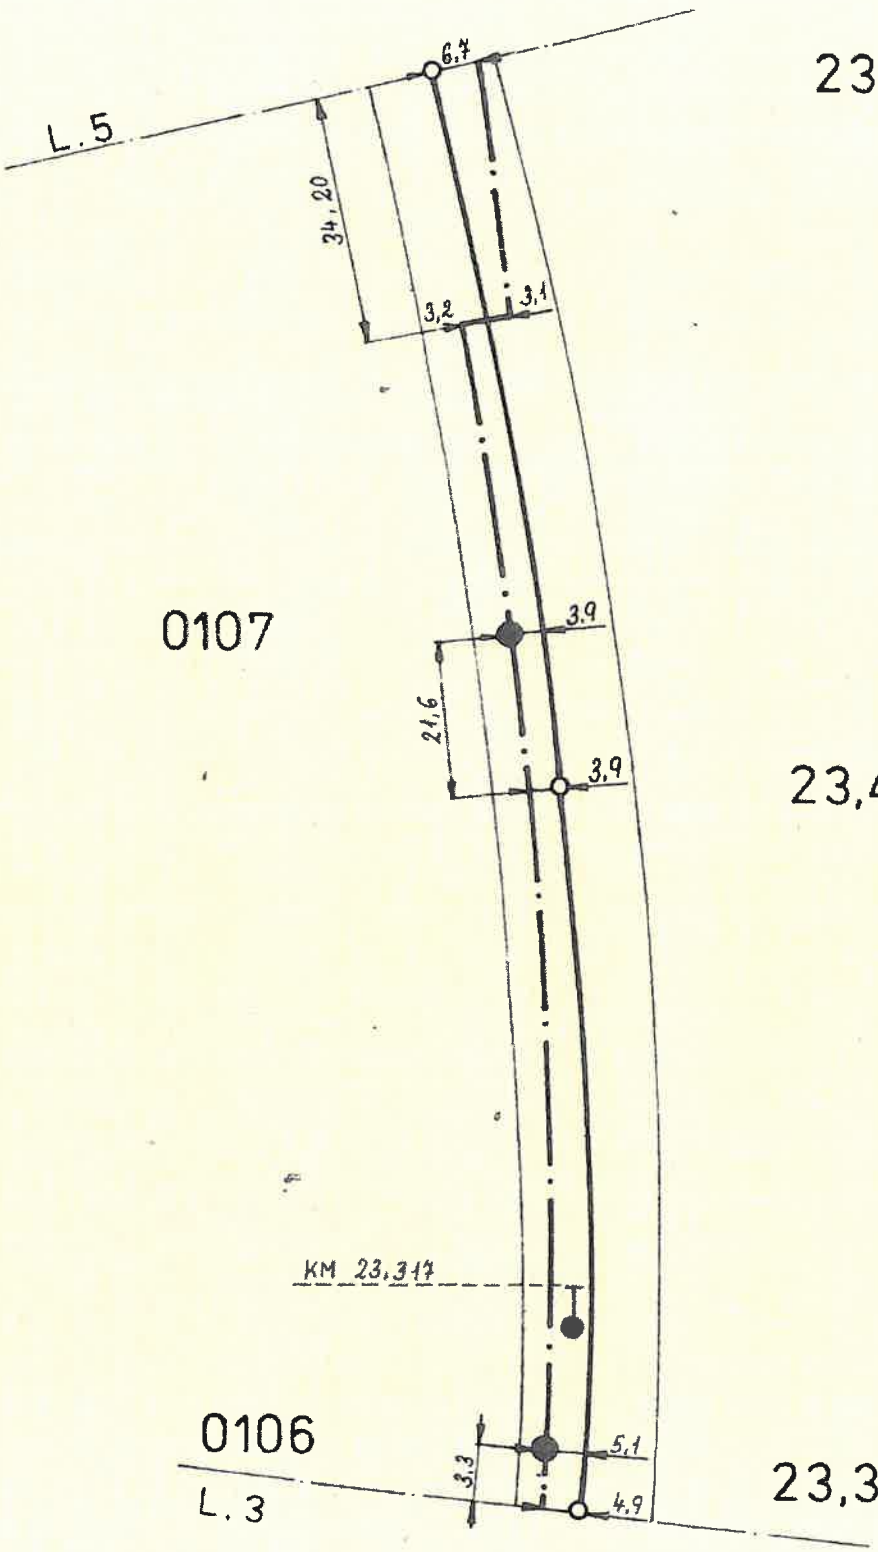

SKO Hradec Král.	Navrhl			Porucha č.												CHLUMEC n/C
	Kreslil	29.1.90	Šf	Oprava č.												
	Zkoušel			Platí od												L. 4B

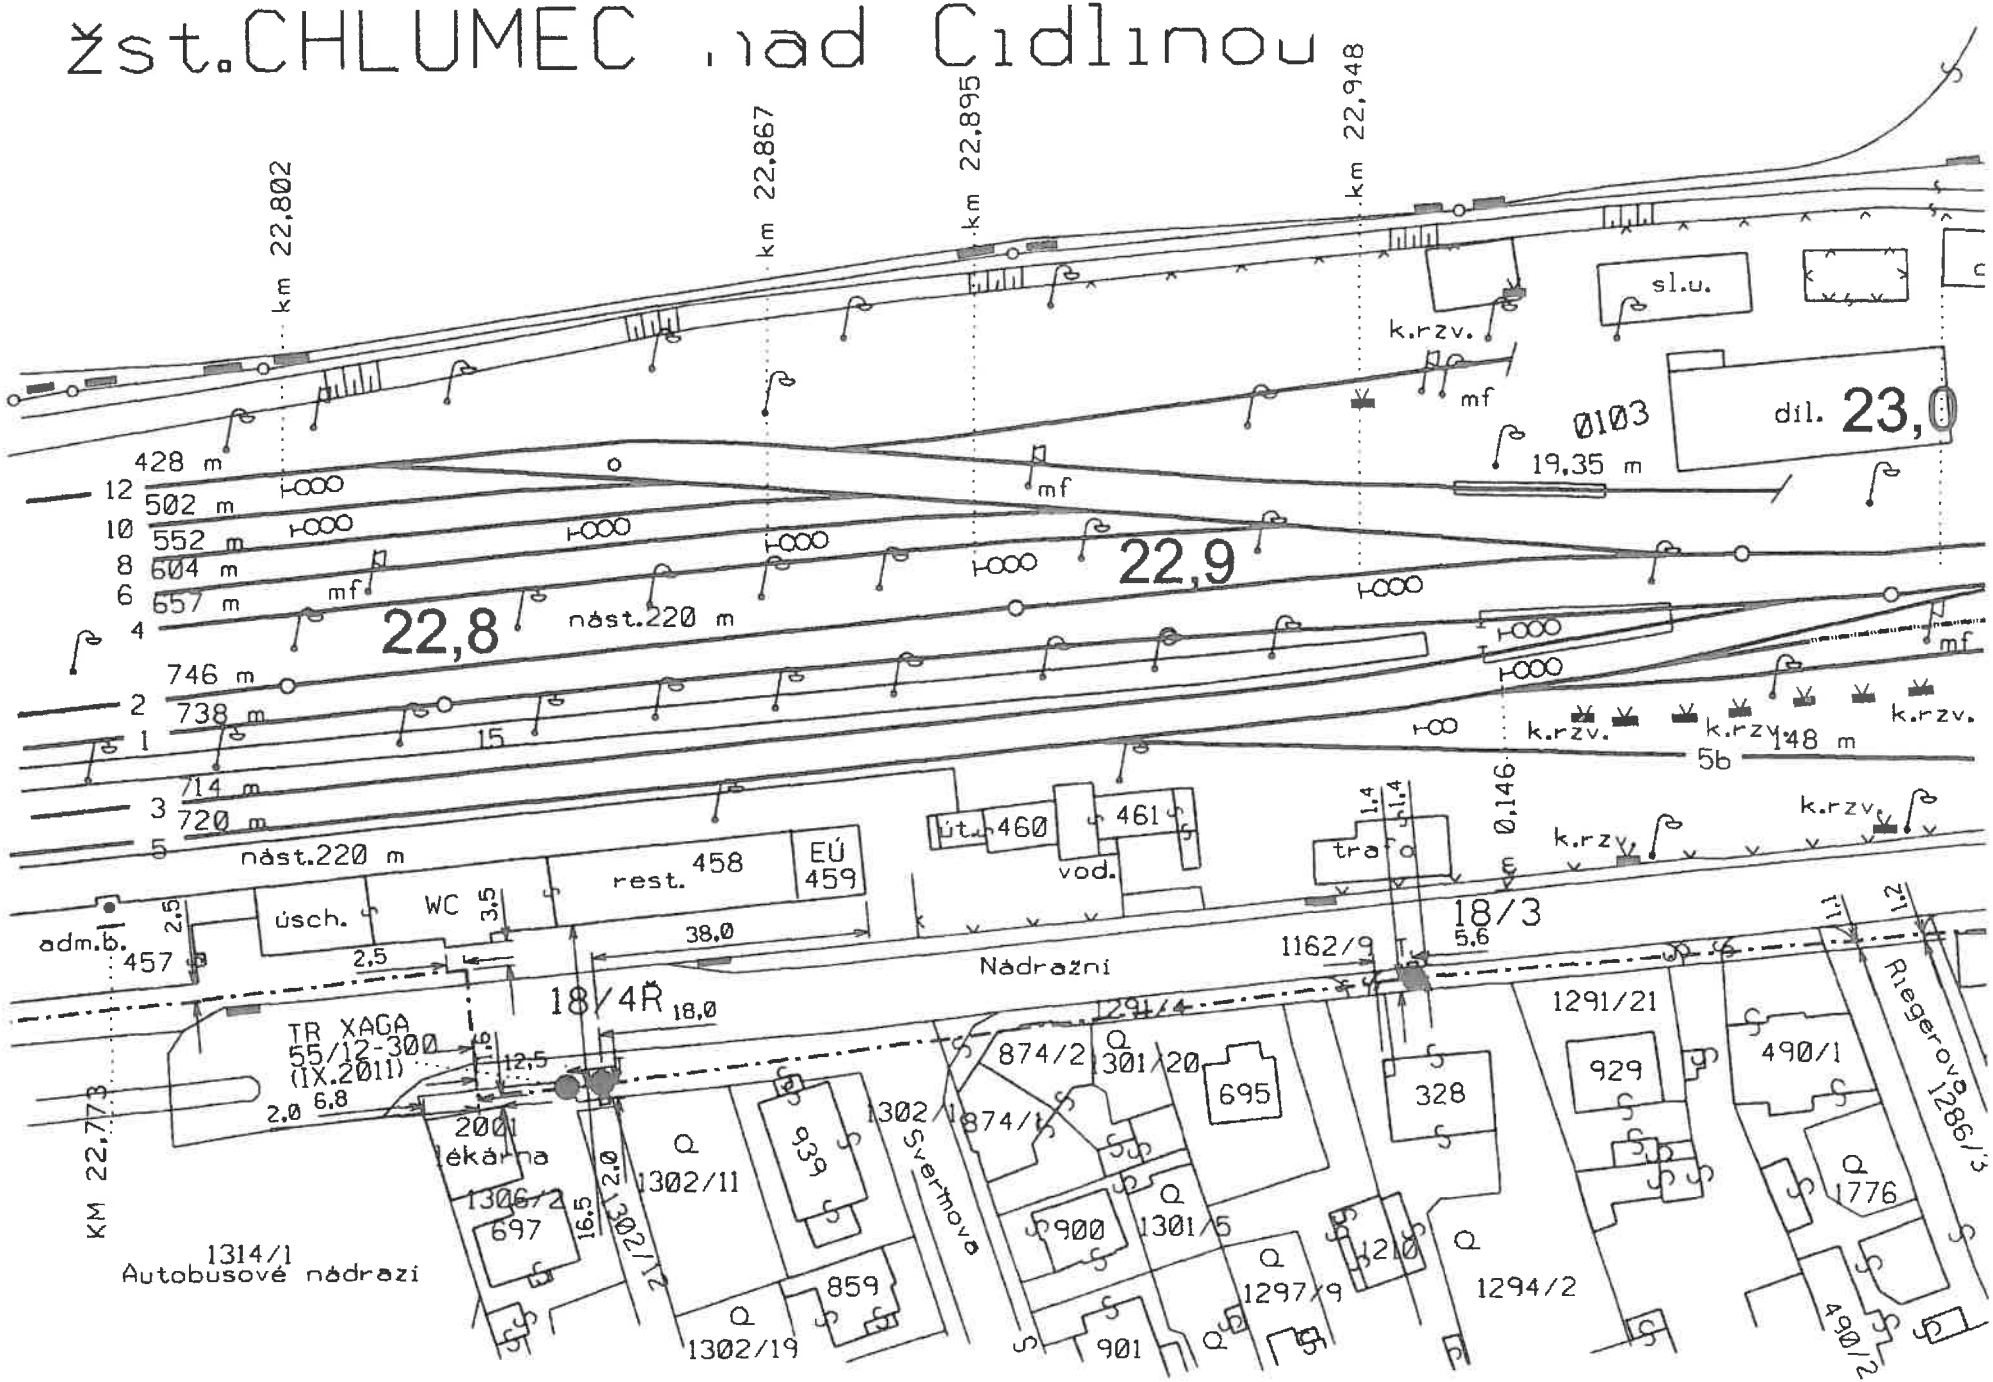
žst. CHLUMEC nad Cidlinou
km 22,802
km 22,867
km 22,895
km 22,948
428 m
502 m
552 m
604 m
657 m
746 m
738 m
714 m
720 m
12
10
8
6
4
2
1
3
5
22,8
22,9
nást.220 m
mf
k.rzv.
sl.u.
0103
19,35 m
dil. 23,0
148 m
5b
0,146
úsch.
WC
rest. 458
EÚ 459
út. 460
461
vod.
tra
18/3
adm.b.
457
18/4Ř 18,0
Nádražní
1162/9
1291/4
1291/21
TR XAGA
55/12-300
(IX.2011)
2001
lékárna
1306/2
697
1314/1
Autobusové nádraží
1302/11
939
1302/19
1302/12
Svermova
874/2
874/1
301/20
695
900
1301/5
1297/9
901
328
1294/2
929
490/1
1776
490/2
Riegerova
1286/3
KM 22,773

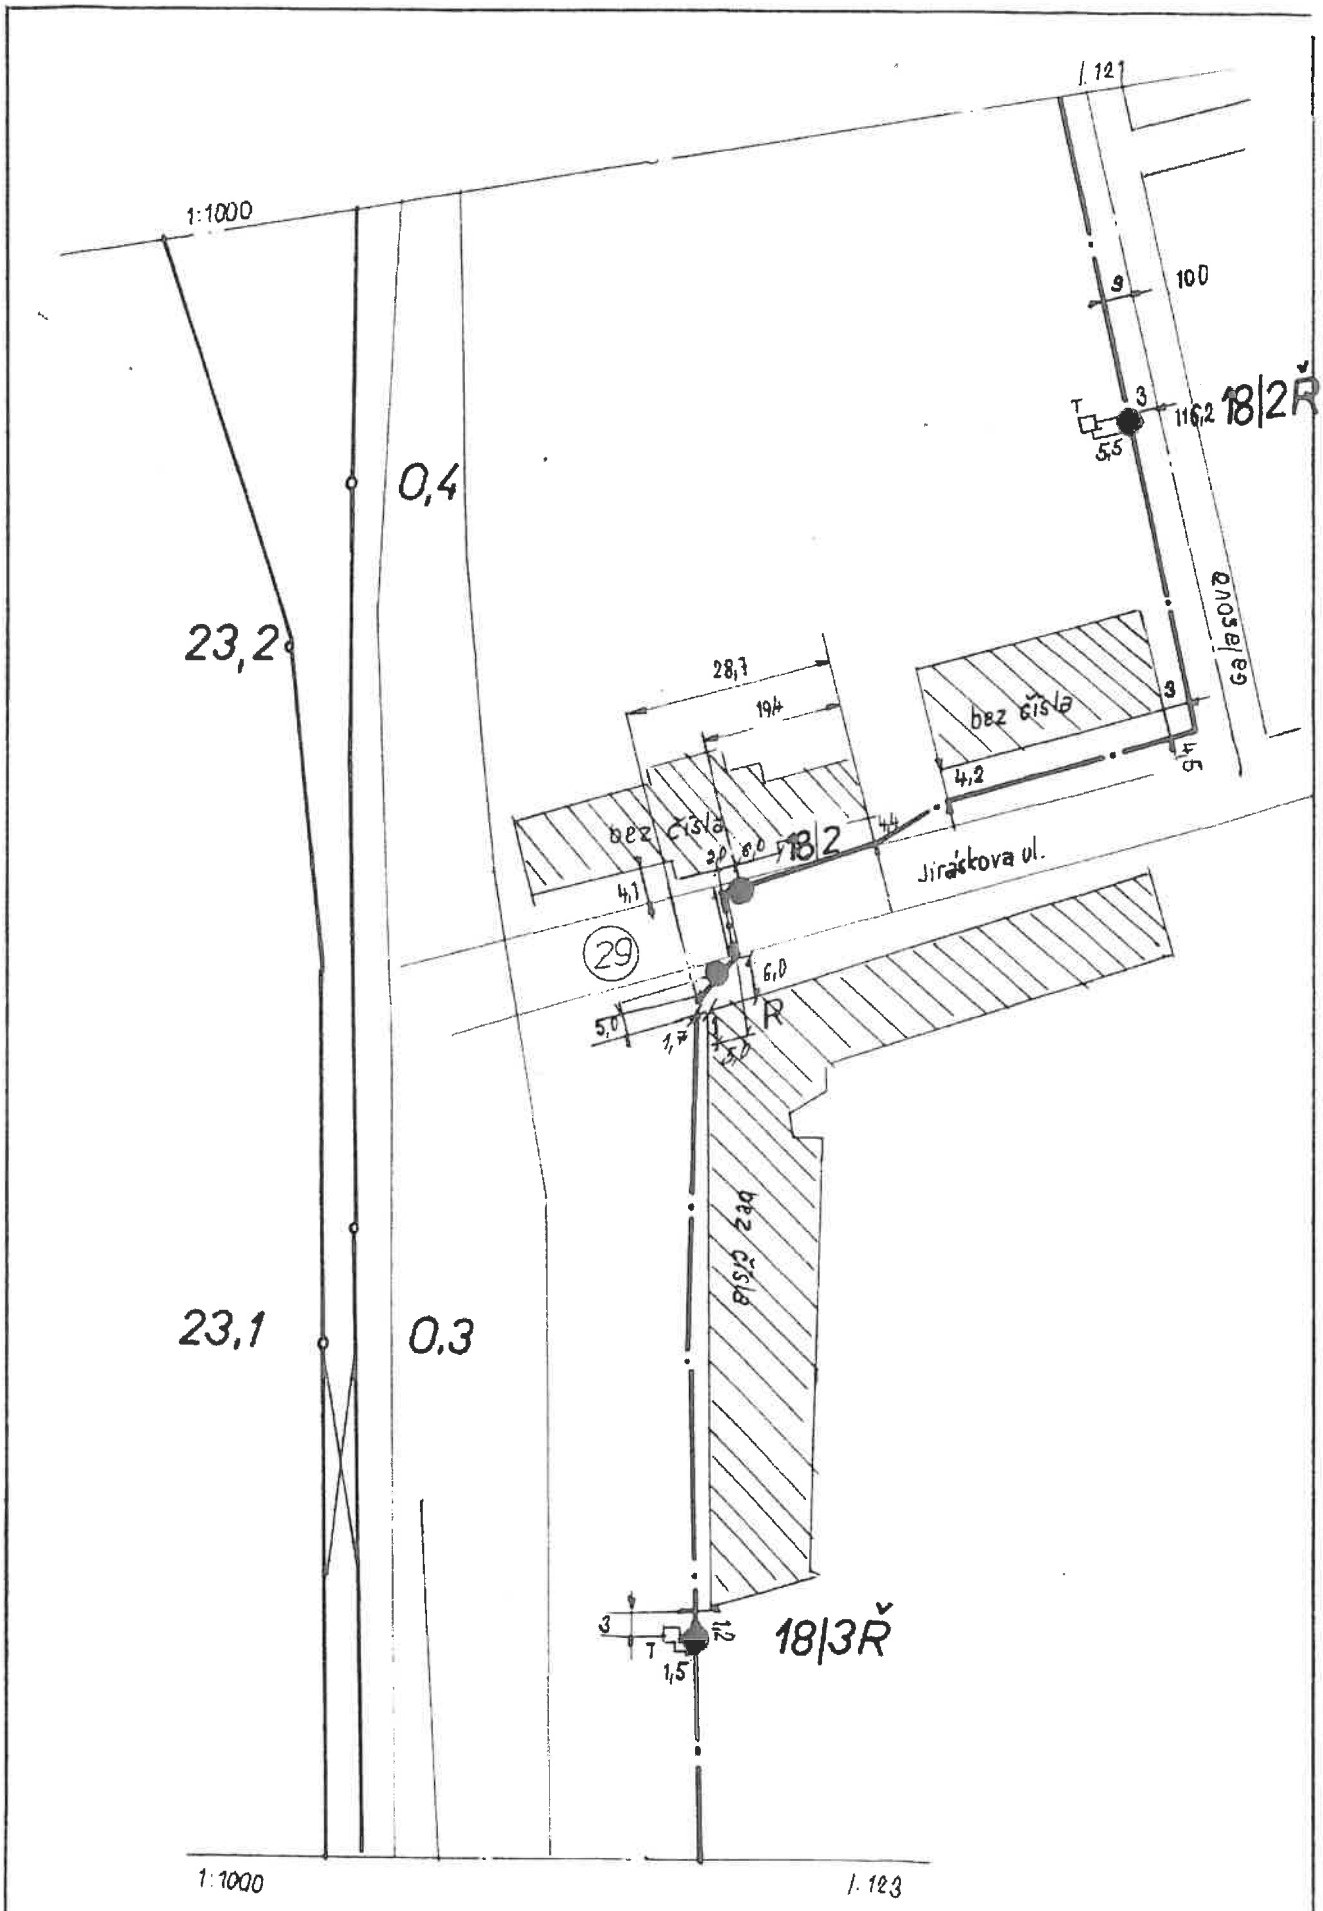
1:1000
l. 121
100
18|2Ř
116,2
5,5
0,4
23,2
28,7
19,4
bez čísla
4,2
5,4
Galašova
18|2
Jiráčkova ul.
4,1
29
6,0
5,0
1,7
R
bez čísla
23,1
0,3
18|3Ř
1,5
1:1000
l. 123

| | | |

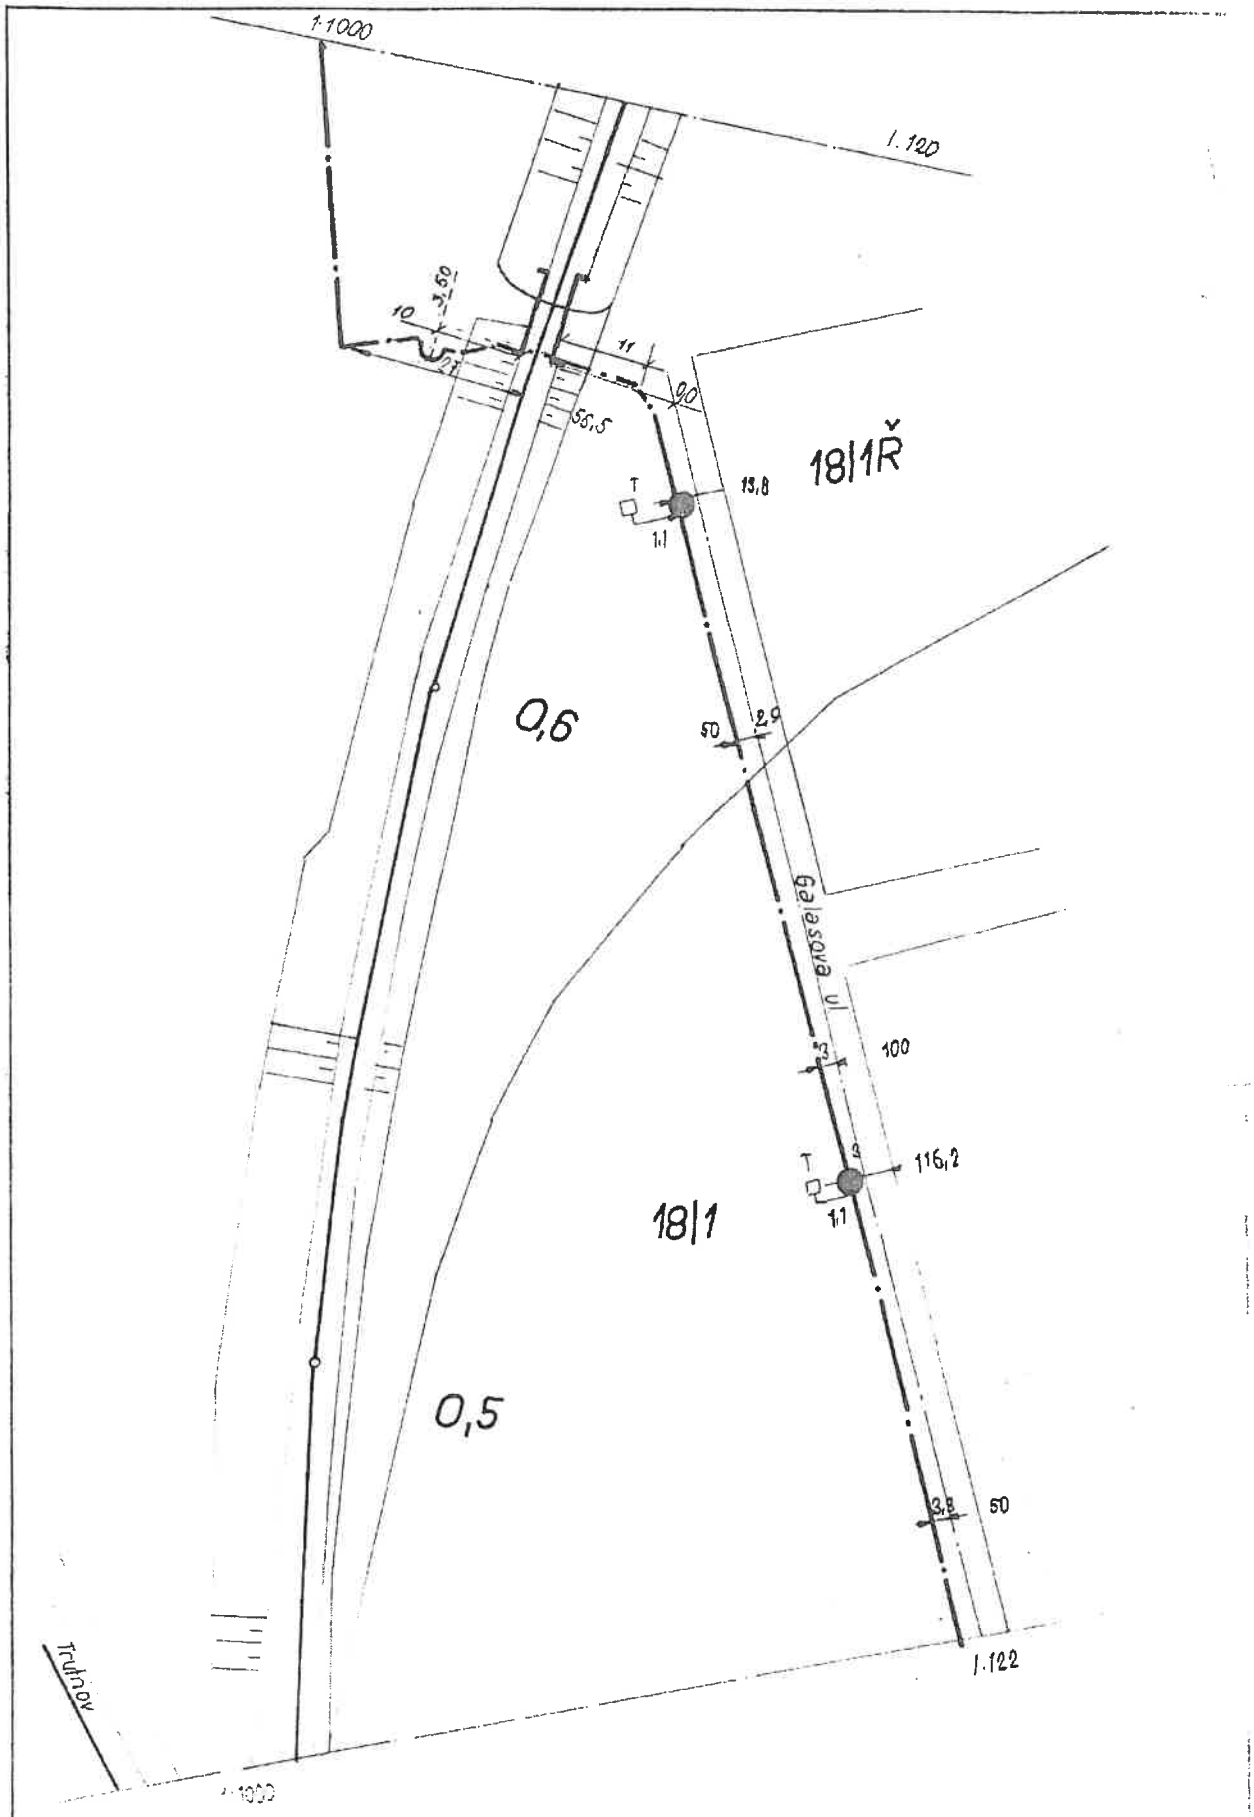
1:1000
I. 120
3,60
10
11
90
56,5
18/1Ř
T
15,8
1,1
0,6
50
2,9
Gagarova ul.
100
3
116,2
18/1
0,5
3,8
50
I. 122
Truhlov
1:1000

| | | |

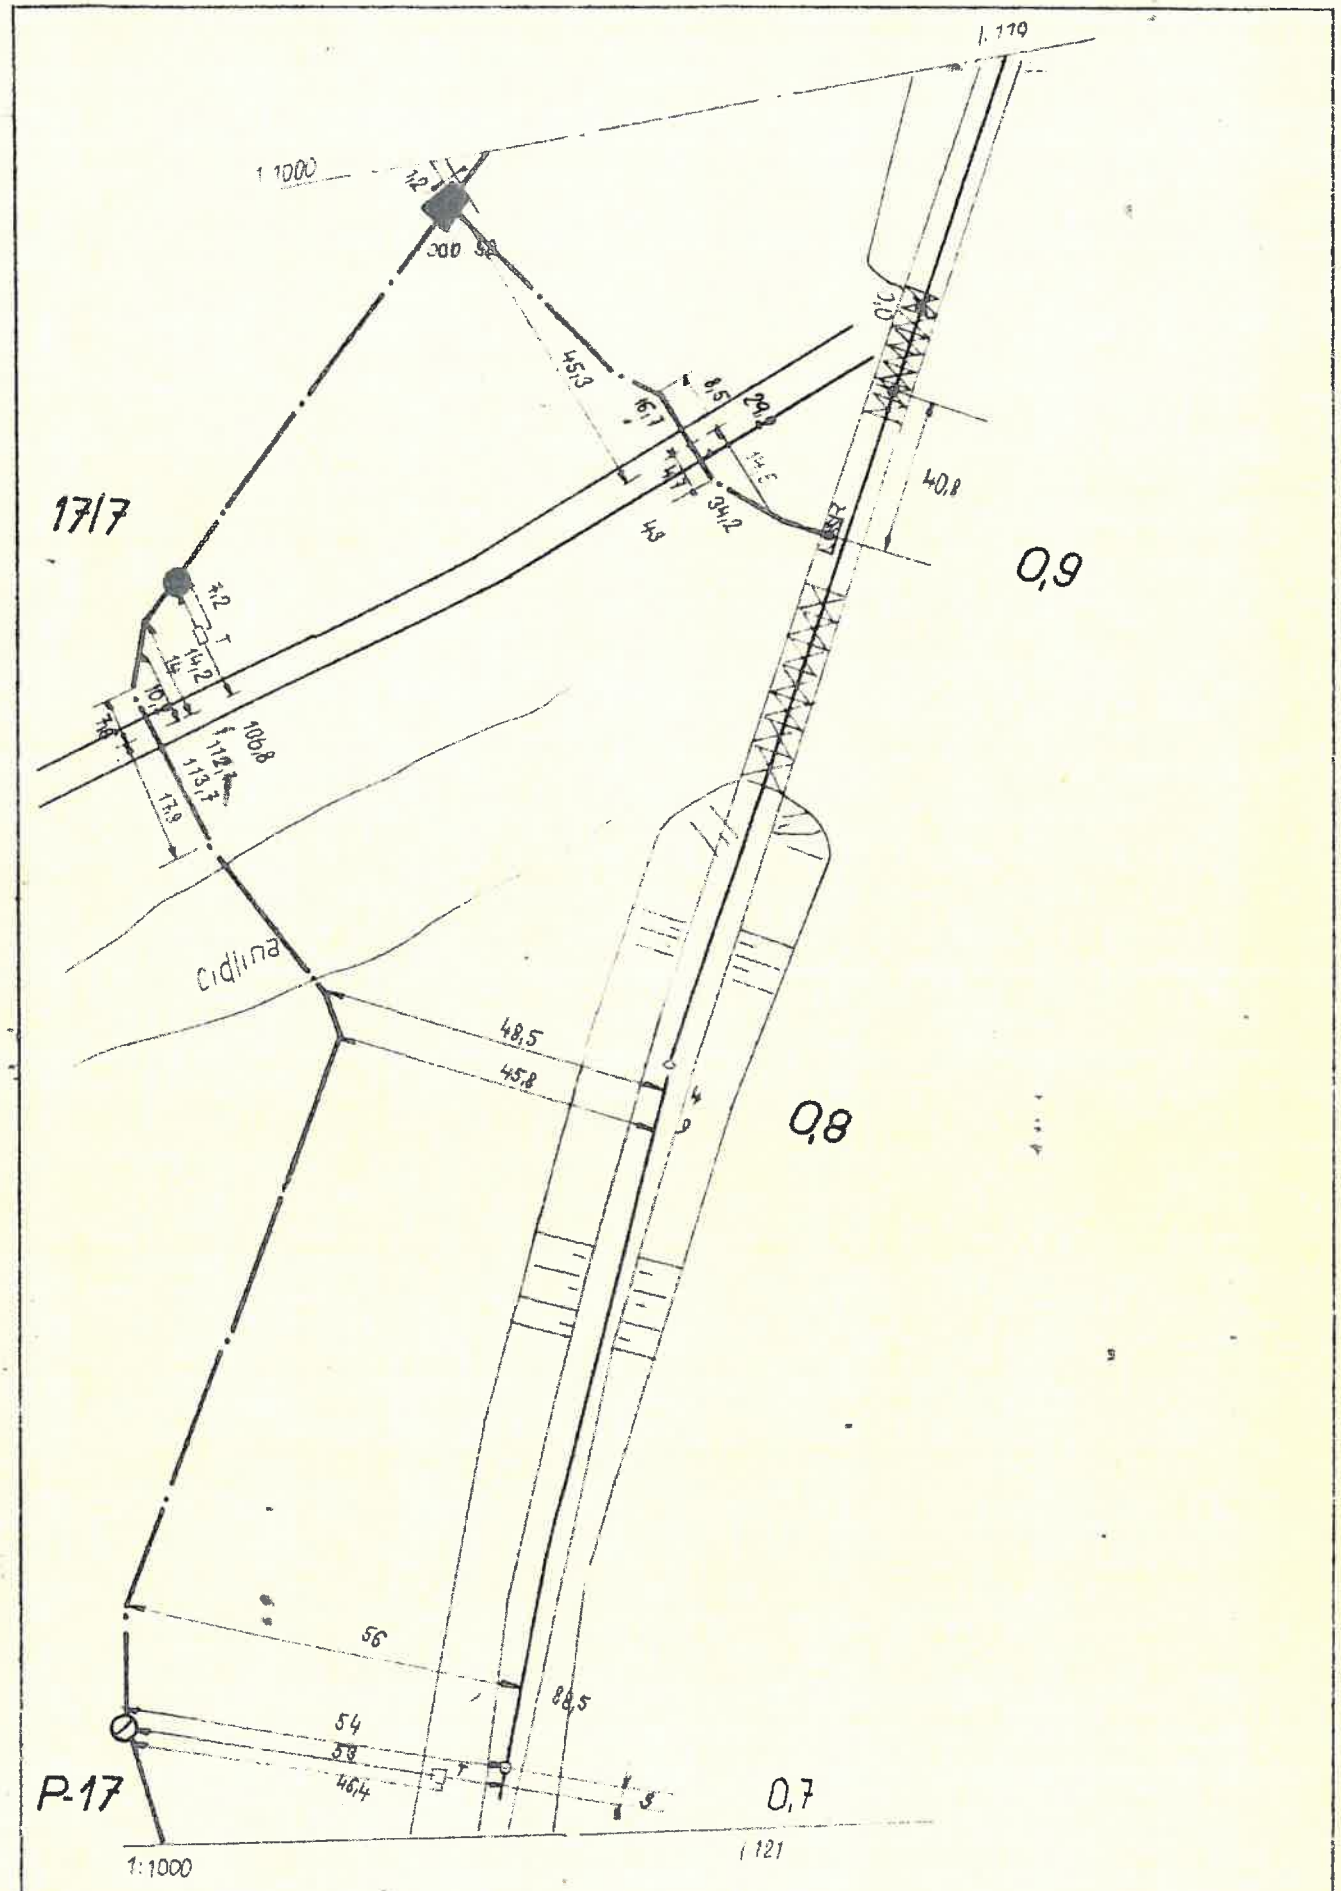
1 119
1 000
300
45,3
16,7
8,5
29,0
14,5
34,2
40,8
17/7
0,9
1,2
14,2
14
10,1
3,8
106,8
1,1
113,7
17,9
cidlina
48,5
45,8
0,8
56
88,5
54
53
46,4
P-17
0,7
1:1000
1 121

| | | |

České dráhy
Národní dopravce

Váš dopis čj.

PRODIN a.s.
Bc. Kristýna Malinská
Jiráskova 169
530 02 Pardubice

Naše čj.
940/2018 – RSM/HK

Datum
18.5.2018

Vyřizuje

Tereza Sporková
Regionální správa majetku Hradec Králové | útvar
T 972 341 453, 725 687 090 **E** sporkovat@rsm.cd.cz

Souhrnné stanovisko Českých drah, a.s. vydané Regionální správou majetku Hradec Králové k existenci inženýrských sítí

„Oprava převýšovského zhlaví v žst. Chlumec nad Cidlinou"

Vážený pane,

České dráhy, a.s. Regionální správa majetku Hradec Králové sděluje, že v blízkosti zájmové lokality vyznačené na předložené situaci se **vyskytují** inženýrské sítě v naší správě. Sítě související s výpravními budovami přešly pod správu SŽDC s.o.

V příloze Vám přikládáme informativní zákres o existenci sítí ve zmíněné lokalitě.

Informace o vytyčení Vám poskytne místní správce. Kontaktní informace: Roman Dostál, tel. 725 529 047, e-mail: dostal@rsm.cd.cz

Před započetím veškerých stavebních prací požadujeme předložení projektové dokumentace k realizaci stavby, včetně zákresu inženýrských sítí v naší správě a vyčkejte na naše souhrnné stanovisko ke stavbě.

Toto stanovisko nenahrazuje souhrnné stanovisko Správy železniční dopravní cesty, státní organizace (SŽDC, s.o.) a vyjádření ČD – Telematiky, a.s., která spravuje kabelové zařízení v ochranném pásmu dráhy.

S pozdravem

České dráhy, a.s.
Regionální správa majetku Hradec Králové
Riegrovo náměstí 914
500 02 Hradec Králové
14

Václav Fikr
ředitel Regionální správy majetku Hradec Králové

PRODIN a.s.	Schválil:
Došlo dne: 23-05-2018	
Čj.: 31PO18C0878	

AKTUALIZACE - 06/2016
ORP: Hradec Králové
kú. Chlumec nad Cidlinou

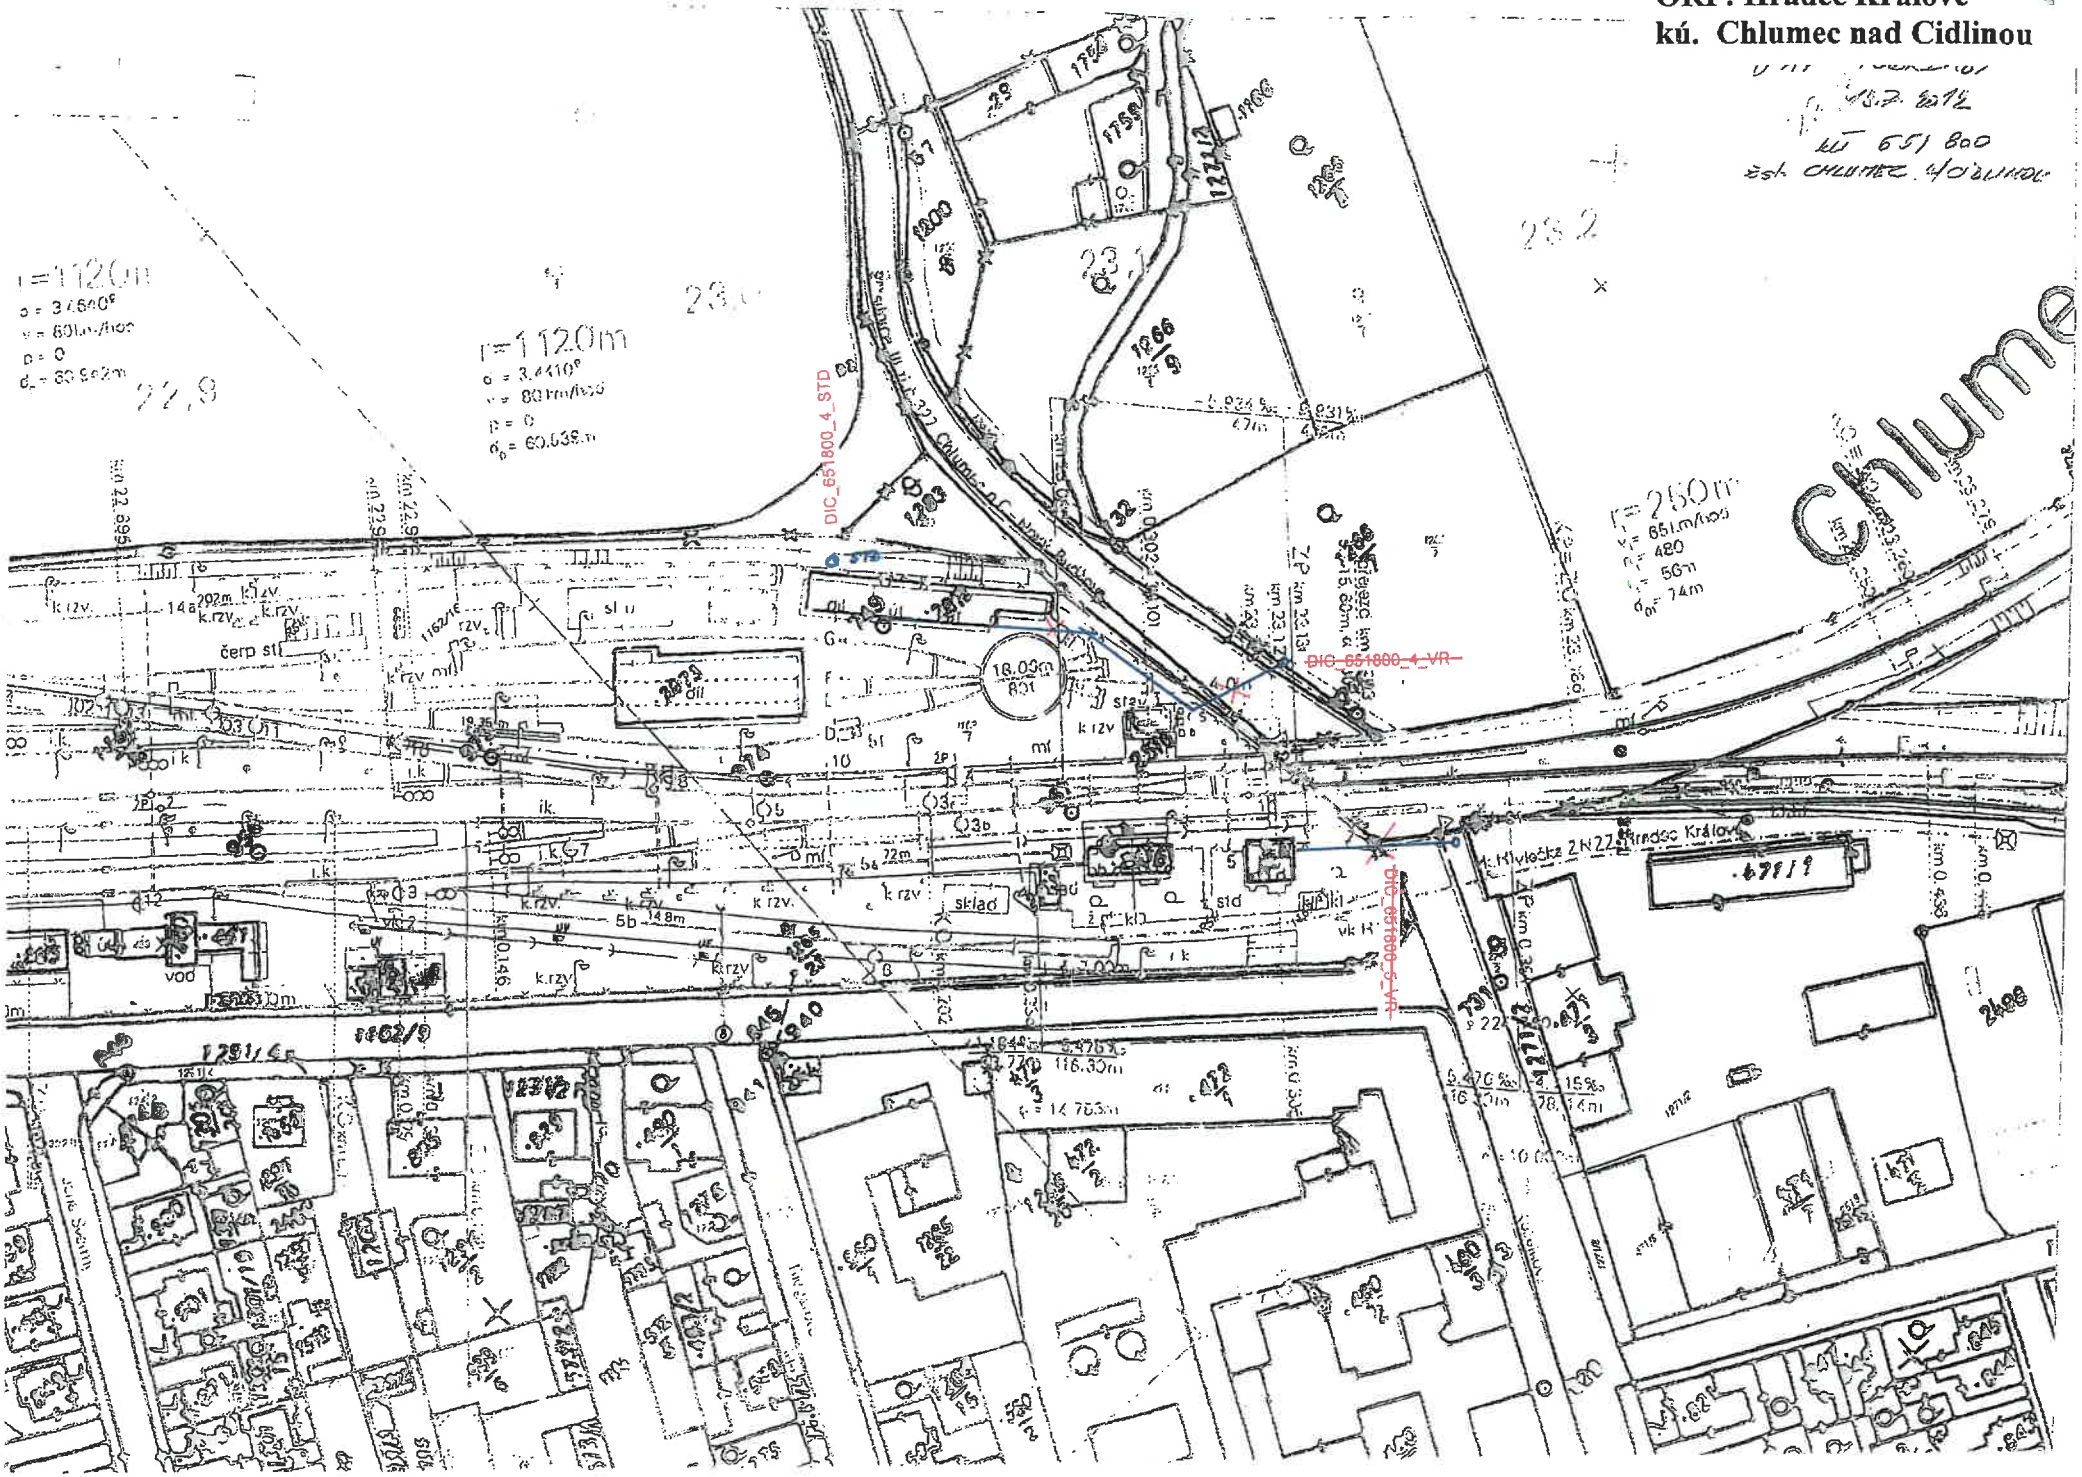

10.16.22.12:200/MACRO/PRINT2/PREVIEW?&type=1&style=/OUT/HTML/files/gepro.css&a4wmm=295&a4hmm=408&a4w=1114&a4h=1542&A

AKTUALIZACE - 06/2016
ORP: Hradec Králové
kú. Chlumec nad Cidlinou

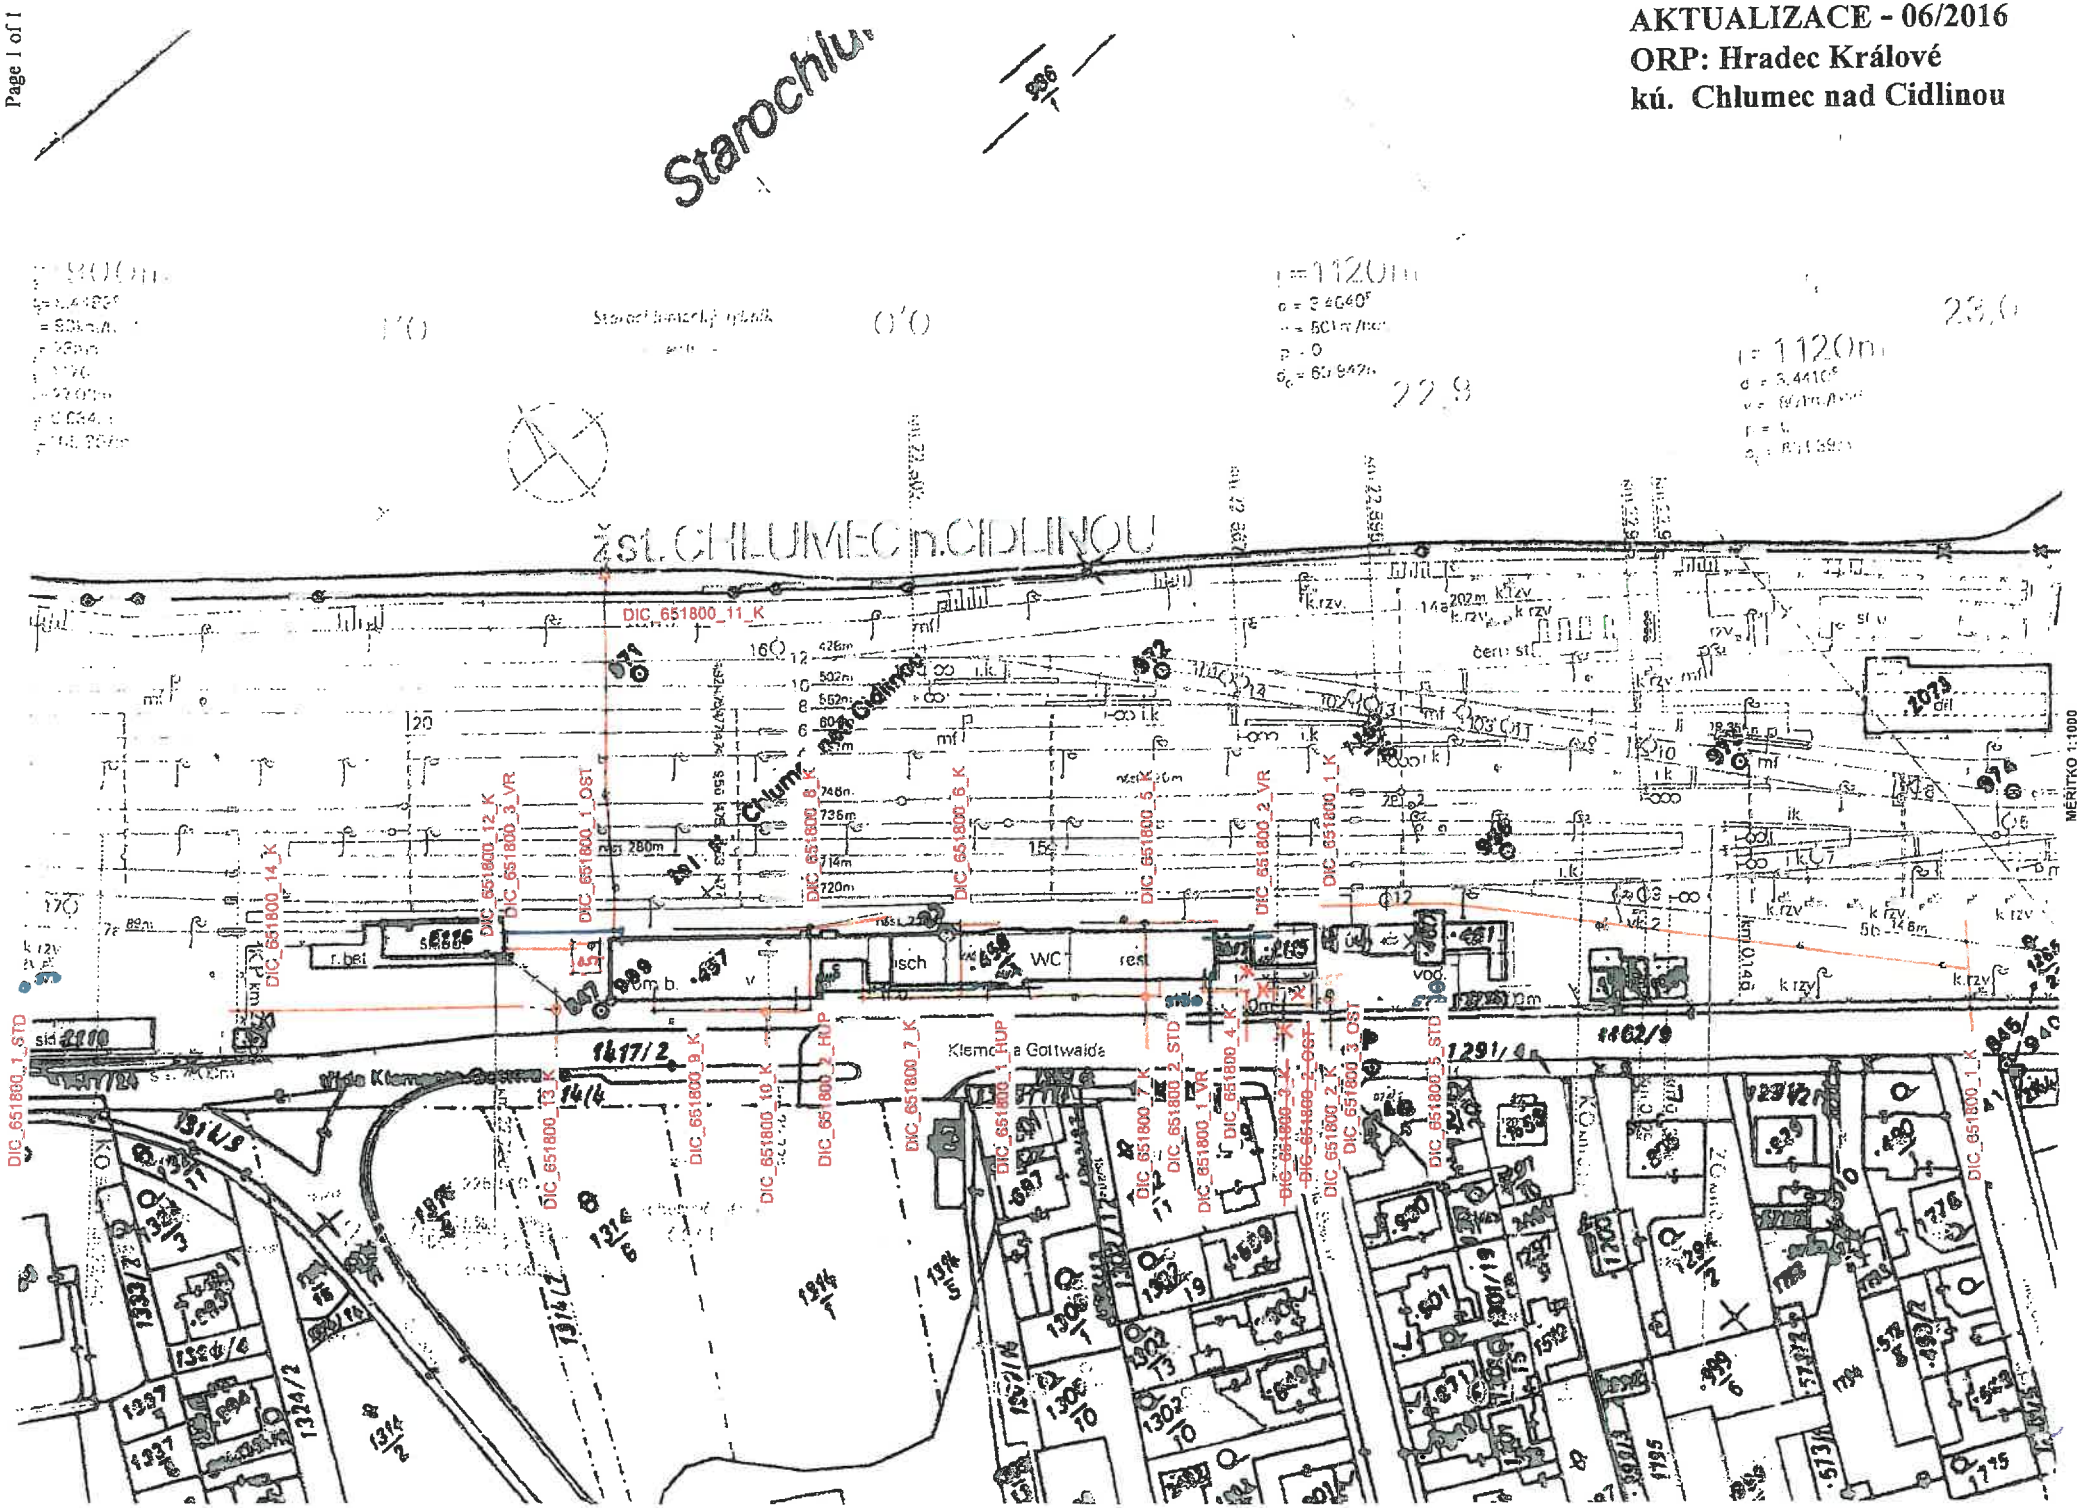

http://mapy.szg.cz:200/MACRO/PRINT2/PREVIEW?&type=1&style=/OUT/HTML/files/gepro.css&a4wmm=295&a4hmm=408&a4w=1114&a4h=1542&A=_A3&i.A

Název 1: **Oprava převýšovského zhlaví v žst. Chlumec nad Cidlinou** *Název 2:* Vyjádření k sítím	
Druh: 5. Stavba dráhy - SDC	*Stupeň stavby::* 0. nespecifikováno
Číslo jednací:	
Přijato: 15.05.2018	*Termín:* 25.05.2018
Stavebník: SŽDC OŘ Hradec Králové, U Fotochemy 259, Hradec Králové *Žadatel:* PRODIN a.s.	
Traťový/definiční úsek: 130110 - Převýšov - Chlumec nad Cidlinou, km 18.890 - 22.135 1301F1 - žst. Chlumec nad Cidlinou, km 22.135 - 23.125	
Lokalizace:	
Poznámky: *15.05.2018 Staňková Lenka, Ing.:* Žádám o vyjádření k existenci sítí, příp. jiného zařízení ve vaší správě, v zájmovém území dotčeném stavbou "Oprava převýšovského zhlaví v žst. Chlumec nad Cidlinou".	
Informováni:	

Vyjádření odborných správ:

200 SBBH
Souhlasím
Č.j.:
Bez sítí.
Podepsal Šimůnek Jindřich dne 25.05.2018

200 SNB
Souhlasím
Č.j.:
Tyto podklady jsou pouze pro existenci sítí, zpracování PD.
+ 3x příloha
Podepsal Krumlová Hana dne 23.05.2018

300 ST HK
Souhlasím
Č.j.:
Nutno splnit podmínky.
V území dotčeném stavbou se nachází podzemní odvodnění (viz. přílohy).
+ 11x příloha
Podepsal Staňková Lenka, Ing. dne 22.05.2018

400 SSZT HK
Souhlasím
Č.j.:
Nutno splnit podmínky.
V zájmovém území se nachází zařízení a sítě SSZT Hradec Králové - viz příloha. Přesnou polohu kabelů je nutné určit vytyčením. Vytyčení a podmínky ohledně ochrany kabelů zajistí p. Šoufek Jiří, VM okrsek Chlumec n/C, tel. 724 564 835. Platí Všeobecné podmínky.
+ 2x příloha
Podepsal Vašata Josef, Ing. dne 24.05.2018

500 SEE
Souhlasím
Č.j.:
Nutno splnit podmínky.
V zájmovém prostoru se nacházejí sítě a zařízení ve správě SEE viz přílohy. Situace sítí jsou v přílohách zakresleny orientačně. Přesné polohy je nutné určit vytýčením. Při provádění prací nesmí být sítě a zařízení poškozeny. Je nutné dbát pokynů správce ohledně zajištění ochrany před poškozením. Vytýčení kabelových tras zajistí a podmínky ochrany kabelů a zařízení sdělí p. Vladimír Štěpán, tel.:728 127 878.Protože se zájmový prostor nachází na elektrifikované trati je nutné při provádění prací dodržovat platná ustanovení ČSN pro práci v blízkosti el. zařízení TV. Po ukončení prací je nutné provést kontrolu sjízdnosti TV mechanizačním prostředkem OTV a v případě potřeby provést úpravu polohy troleje. I tyto časy je nutné započítat do celkových časů výluk. Vypnutí TV, zajištění pracoviště a kontrolu sjízdnosti TV, včetně úprav polohy troleje zajistí p. Josef Cvejn, tel.: 602 119 417.
+ 2x příloha
Vyjádření není podepsáno.
Poslední změna Truněček Libor

600 SMT
Souhlasím
Č.j.:
V zájmovém území se nacházejí tyto objekty ve správě SMT: trať 1301- propustky km 21,690 a 22,500; trať 1302 - propustek km 0,306 (vyřazen z evidence, trubní prům. 600mm, oboustranně zasypán) a most 0,656; trať 1401 propustky km 23,128 (vyřazen z evidence, trubní prům. 600mm, oboustranně zasypán); 23,501 a 23,588. Žádáme, aby tyto objekty nebyly stavbou negativně ovlivněny.
Podepsal Novák Pavel, Ing. dne 17.05.2018

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Oblastní ředitelství Hradec Králové
U Fotochemy 259
501 01 Hradec Králové

Všeobecné podmínky pro činnosti v okolí zabezpečovacích a sdělovacích kabelů ve správě SSZT Hradec Králové

V zájmovém území předpokládaných prací se nacházejí podzemní zabezpečovací a sdělovací kabely a zabezpečovací zařízení ve správě SŽDC, s.o., OŘ Hradec Králové, Správy sdělovací a zabezpečovací techniky Hradec Králové (dále jen SSZT HK).

Prováděnými pracemi nesmí být poškozovány stávající části venkovního zabezpečovacího a sdělovacího zařízení. Před zahájením prací požádá zhotovitel o vytyčení kabelových tras nacházejících se v místě zamýšlených prací. Vytyčené kabelové trasy jsou chráněny ochranným pásmem ve smyslu zákona 151/2000 Sb. § 92. Vytyčení tras bude provedeno na všech místech požadovaných zhotovitelem. S tímto vytyčením bude zhotoviteli předán „Zápis o vytyčení". Zástupce zhotovitele si provede označení vytyčené trasy kolíky, ne pouze barvou. Zhotovitel prokazatelně seznámí pracovníky provádějící zemní práce s vytyčenou trasou kabelů a s podmínkami práce v jeho blízkosti. Zahájení zemních prací bude oznámeno pověřenému zástupci SZZT Hradec Králové, jenž koná dozor nad stavbou. Pokud se v trase nachází pomocná zařízení (kabelový objekt, kabelový rozvaděč, apod.), která jsou součástí kabelů, nesmí s ním být bez vědomí SSZT Hradec Králové jakkoliv manipulováno. SSZT upozorňuje, že při práci v blízkosti kabelu je nutno dodržet platné právní předpisy zejména pak zákon o drahách č. 266/1994 Sb. a ustanovení norem ČSN 73 6005 a ČSN 73 6133. Veškeré zemní práce probíhající blíže než 1,5 m od kabelu budou prováděny ručně. Zhotovitel musí dodržovat nad kabelovou trasou zákaz přejíždění těžkými vozidly a jinou mechanizací, dokud nebude provedena ochrana kabelů proti mechanickému poškození. Nad kabelovou trasou musí dodržovat zákaz skládek a budování zařízení, která by znemožňovala přístup ke kabelům. Bez souhlasu SSZT nesnižovat ani nezvyšovat vrstvu zeminy (krytí) nad kabelem. Při křížení by měly být uloženy sdělovací kabely v zemi nebo v povrchových kabelovodech zpravidla pod elektrické kabely silové, ale nad všechny ostatní podzemní sítě. K ochraně podzemních sítí před mechanickým poškozením a ke snížení jiných nežádoucích ovlivnění, musí být při souběhu a křížení mezi kabely a ochrannými konstrukcemi dodrženy nejmenší dovolené vodorovné a svislé vzdálenosti podle ČSN 73 6005.

Po případném odkrytí kabelů musí zhotovitel výlukových prací kabely chránit proti prověšení nebo poškození nepovolanou osobou. Při odkrytí a při uložení kabelů do nové kabelové trasy před zakrytím (zaházením) kabelů musí objednatel přizvat zástupce SSZT Hradec Králové ke kontrole, zda není některý kabel viditelně poškozen. Pokud dojde k poškození kabelů při prováděných úpravách pláně, objednatel toto neprodleně ohlásí odpovědnému zástupci SZZT Hradec Králové.

Ing. Jindřich Červený
Přednosta SSZT HK
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Oblastní ředitelství Hradec Králové
U Fotochemy 259, 501 01 Hradec Králové
IČ: 70994234, DIČ: CZ70994234
(97)

Doručovací adresa: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Oblastní ředitelství Hradec Králové, U Fotochemy 259, 501 01 Hradec Králové

Obchodní firma: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Sídlo: Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00
Zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 48384 IČ: 709 94 234 DIČ: CZ 709 94 234 www.szdc.cz

Spádování dílčího výkresu pak umožňuje ve většině úseků [illegible] svodné potrubí v hlavní kolmé ose.

Zbývající zemní práce související se směrovou a výškovou úpravou kolejí jsou znázorněny v příloze D 13 Výkaz ploch a kubatur

9/ Z Á V Ě R

Předkládaná projektová dokumentace na komplexní rekonstrukci výhybek dobšického zhlaví v žst. Chlumec nad Cidlinou s odvodněním řeší pouze otázky stavební. Pro úpravy sděl. a zabezpečovacího zařízení, TV a silnoproudu je nutné vypracovat dílčí projekty.

Na základě vyjádření organizací, které by mohly mít v prostoru rekonstrukce své podzemní sítě, byla jejich předpokládaná poloha zakreslena v př. D 8 Situace inženýrských sítí. Přes toto vyjádření je zapotřebí před zahájením stavebních prací si vyžádat technický dozor všech organizací, které v dané oblasti mohou mít své sítě a zažádat o přesné vytýčení těchto tras před započetím vlastních stavebních prací.

Závěrem je nutno upozornit , aby všechny práce a objekty během realizace stavby a po jejím skončení vyhovovaly všem bezpečnostním předpisům, zvláště pak vyhlášce č. 48 ČÚBP z roku 1982.

V Praze listopad 1985 Sestavil: ing. Kešner Jiří

polí.Počet nutných řezů o sverů je vždy uveden u příslušných typů. Železniční svršek jak pro tvar HÚJ,tak pro S49 je navržen na betonových podkladnicích příslušného tvaru,vždy na pražcích dřevěných, kolejové lože ke z kameniva drceného,v rozsahu celé rekonstrukce zapuštěné tl. 0,50 m pod úložnou plochou pražce.Prostory mezi kolejemi a místa po vytrhání stávajících kolejí budou upraveny jako drážní stezky z kamenné drti tl. 0,50 m.

Z důvodu směrových a výškových úprav dojde k rozebrání stávajícího přej. přechodu ke stavědlu Fl. a jeho opětovnému zřízení v km 22,287 610.Úrovňový přechod bude zhotoven z fošen š.1,5 m.

7/ ŽELEZNIČNÍ SPODEK

V celém rozsahu rekonstrukce, tj. pod nově položenými výhybkami a kolej. poli bude odstraněna zbahnělá a neúnosná pláň železničního spodku a bude sanována následujícím způsobem.

Po obou stranách DSK a podél obou mateřských kolejí bude provedeno odvodnění výhybek pomocí podélných trativodů.Trativod "A" začíná v místě konce přechodového pole za výhybkou č. 36 a je spádován směrem do stanice až k šachtě č. 5,z druhé strany je spádován tento trativod od konce přípoj. pole koleje č.5 též k šachtě číslo 5,dále je odtok svodným potrubím sveden do hl. sběrače mezi kolejí 1 a 2. Trativod "B" začíná v místě SV 38 a je spádován směrem do stanice k šachtě č. 12,z druhé strany od ZV 26 k šachtě číslo 12 a dále je odtok svodným potrubím do hl. sběrače mezi kolejí 1 a 2. Tento je napojen přes šachtu č. 17 na stávající funkční sběrač mezi kolejí 1 a 2.Hlavní sběrač bude obnoven mezi šachtami 16 a 17 jako hl. sběrač, potrubí o průměru 40 cm bude uloženo v betonovém loži. K trativodům je pláň žel. spodku sedlána ve sklonu 5 % a opatřena štěrkopískovou vrstvou min. tl. 0,20 m a s geotextílií Netex,která bude položena i ve výkopu trativodní rýhy a potrubí jí bude obaleno.Na tuto vrstvu bude položeno kolej. lože.Se souhlasem Správy dráhy v Praze byl podélný spád dna trativodů volen pod 1 % až do hodnoty 0,5 %. Trativody jsou z trub TBP 4-20,svodná potrubí a hl. sběrač pak z trub TBP 4-40.Mezi šachtami 15 a 16 je hl. sběrač obnoven jako trativod z trub TBP 4-20.V místech,která jsou mimo dosah trativodů, nebude pláň žel. spodku sedlána, pouze opatřena štěrkopískovou vrstvou tl. 0,20 m s geotextílií Netex.

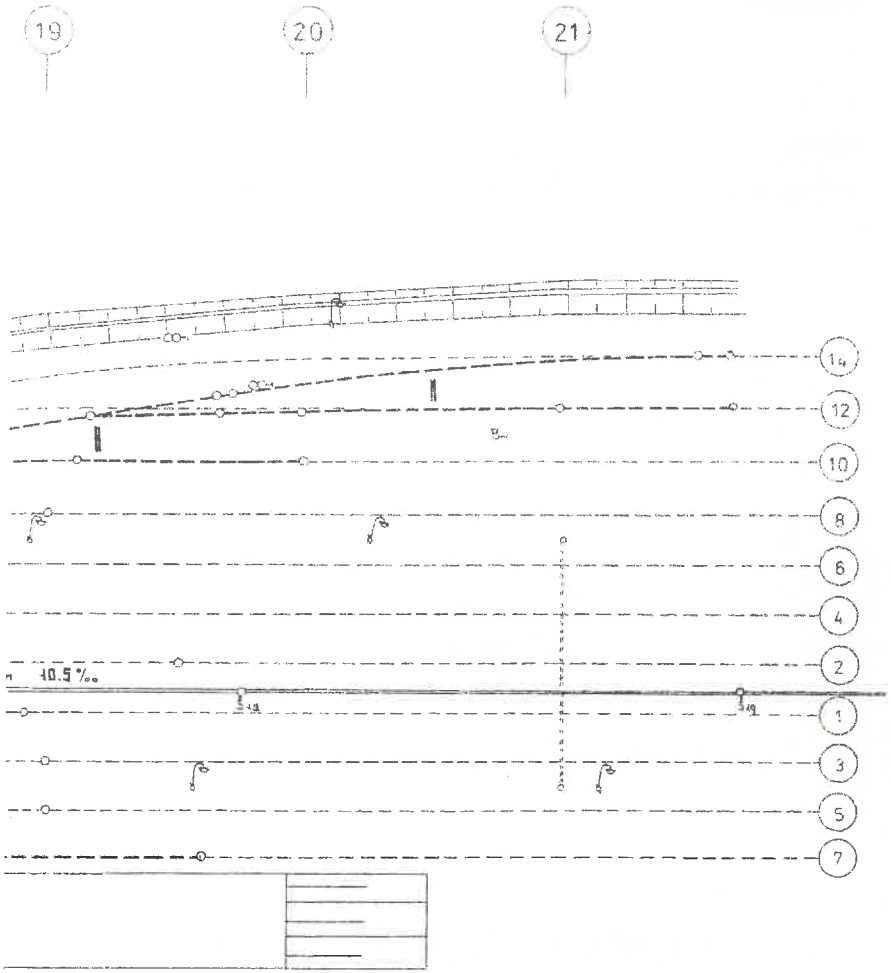

22,4

4

Náč. organ.	Odp.proj.	Vypracoval	Kreslil	Tech.kon.	ČSD SSZD SD PRAHA projektové středisko ÚSTÍ NAD LABEM	
ing.Pletánek	ing.Košner	ing.Košner	Hyková	ing.Vozka		
Ved.projekt. ing. Vrba	ing. Košner	ing. Košner	Hyková			
Investor : ČSD SSZD SD Praha, sl. 13					Formát :	7 x A4
KNV: VÝCHODOČESKÝ	ONV: Hradec Král.	MNV: Chlumec n. C.			Datum :	15.11.1985
žst. CHLUMEC NAD CIDLINOU					Účel :	JP
REKONSTRUKCE VÝHYBEK DOMŠTICKÉHO ZHLAVÍ A ODVODNĚNÍ					Zakázka:	11 650 13 44
					Měřítko:	Příloh. Č.výk.
SITUACE ODVODNĚNÍ					1 : 500	D 9

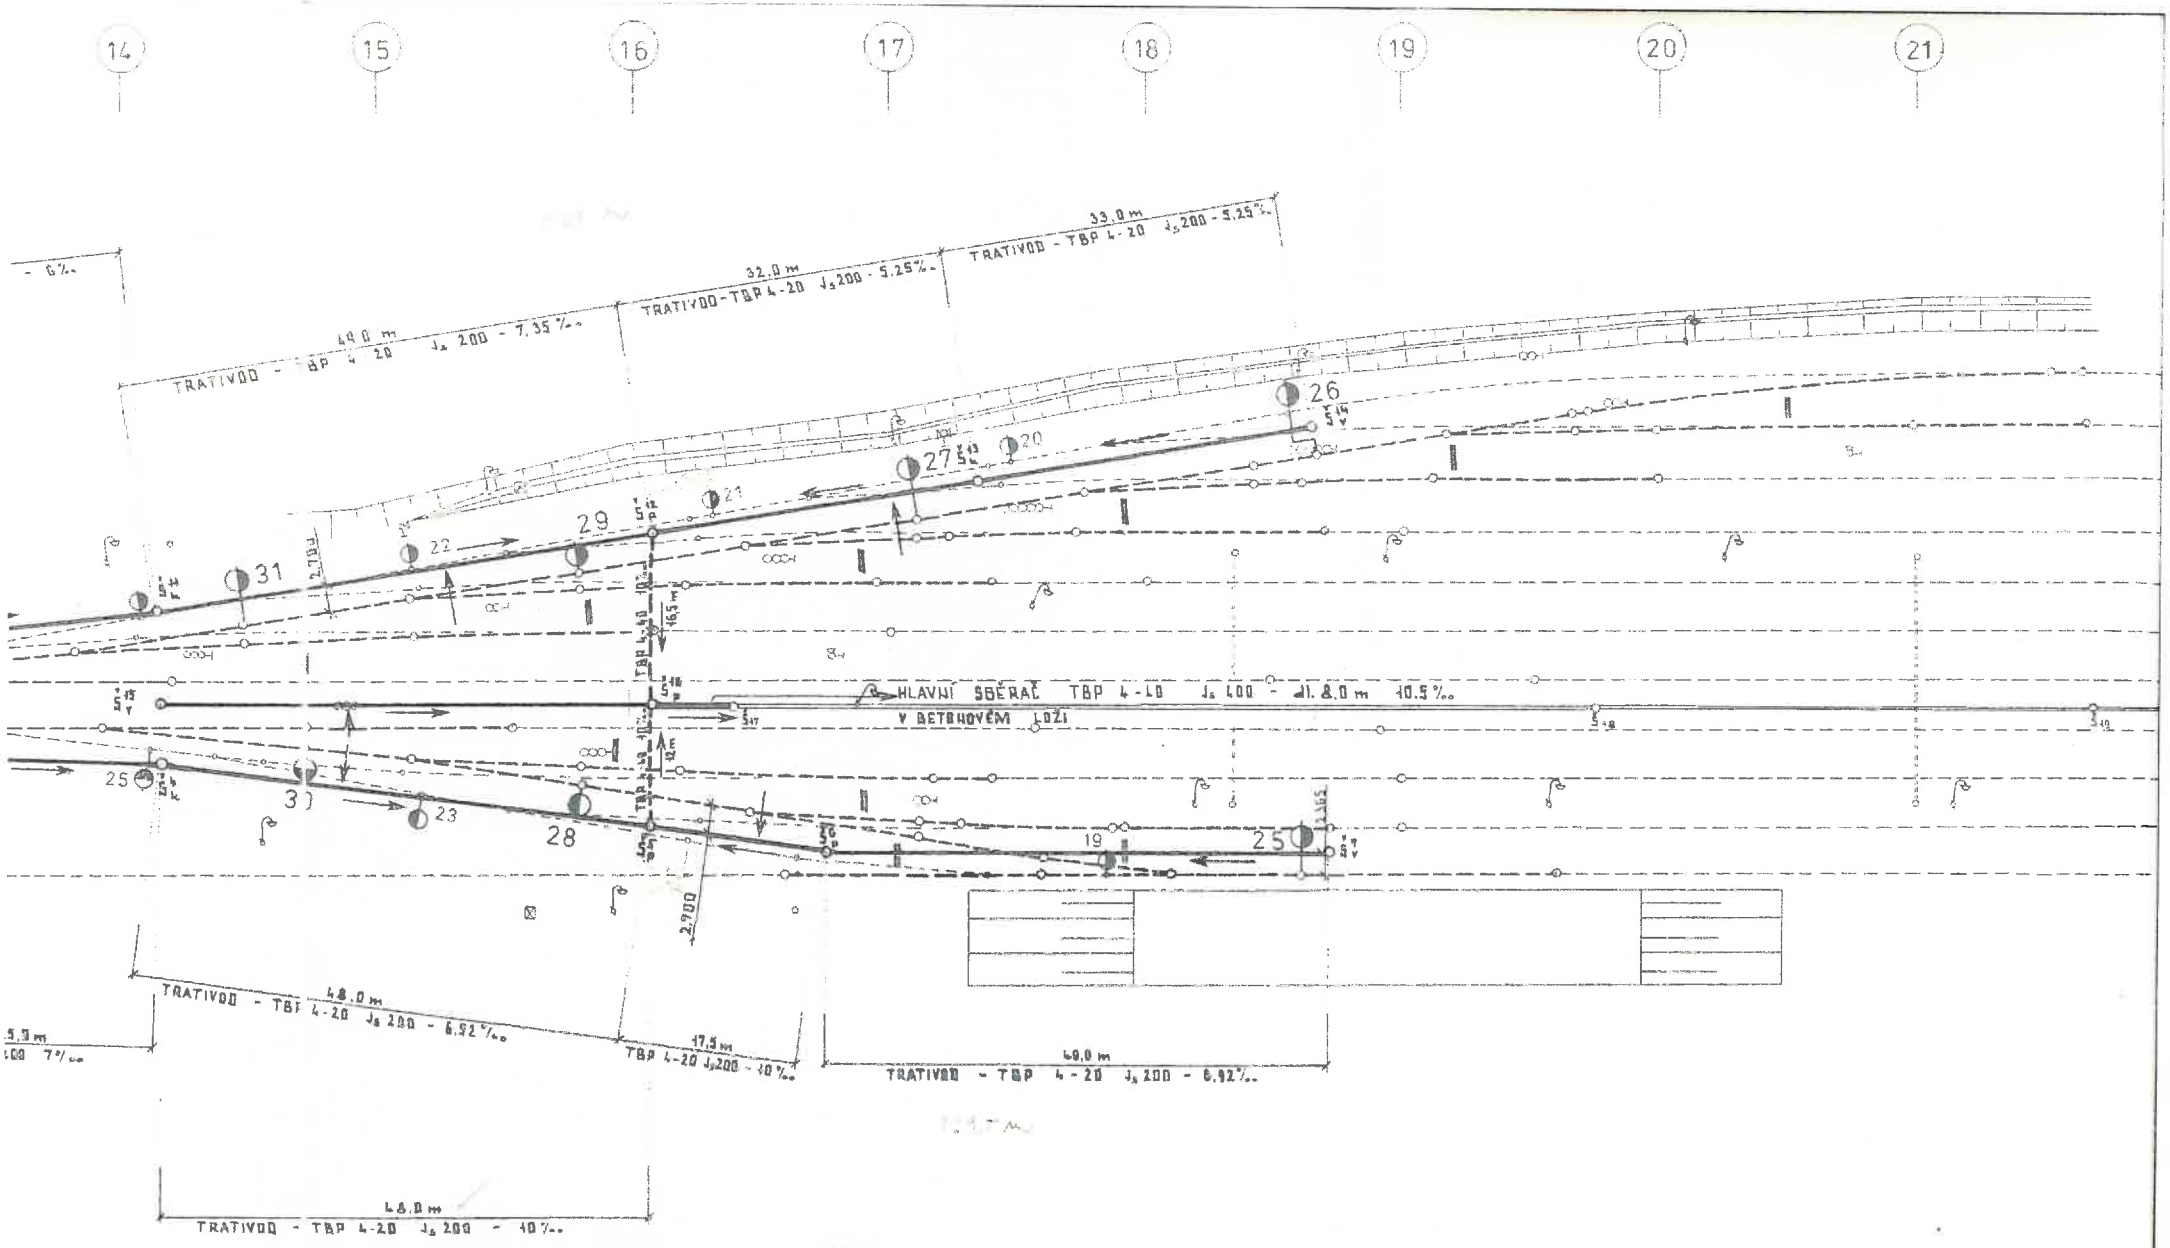
14
15
16
17
18
19
20
21
TRATIVOD - TBP 4-20 J₀ 200 - 7,35 %₀
40,0 m
TRATIVOD-TBP 4-20 J₀200 - 5,25%₀
32,0 m
TRATIVOD - TBP 4-20 J₀200 - 5,25%₀
33,0 m
HLAVNÍ SBĚRAČ TBP 4-10 J₀ 400 - dl. 8,0 m 10,5 %₀
V BETONOVÉM LOŽI
TRATIVOD - TBP 4-20 J₀ 200 - 6,92%₀
48,0 m
TBP 4-20 J₀200 - 10%₀
17,5 m
TRATIVOD - TBP 4-20 J₀ 200 - 6,92%₀
40,0 m
TRATIVOD - TBP 4-20 J₀ 200 - 10%₀
48,0 m
26
27
20
29
21
22
31
25
23
28
19
25

2,2

22,3

22,4

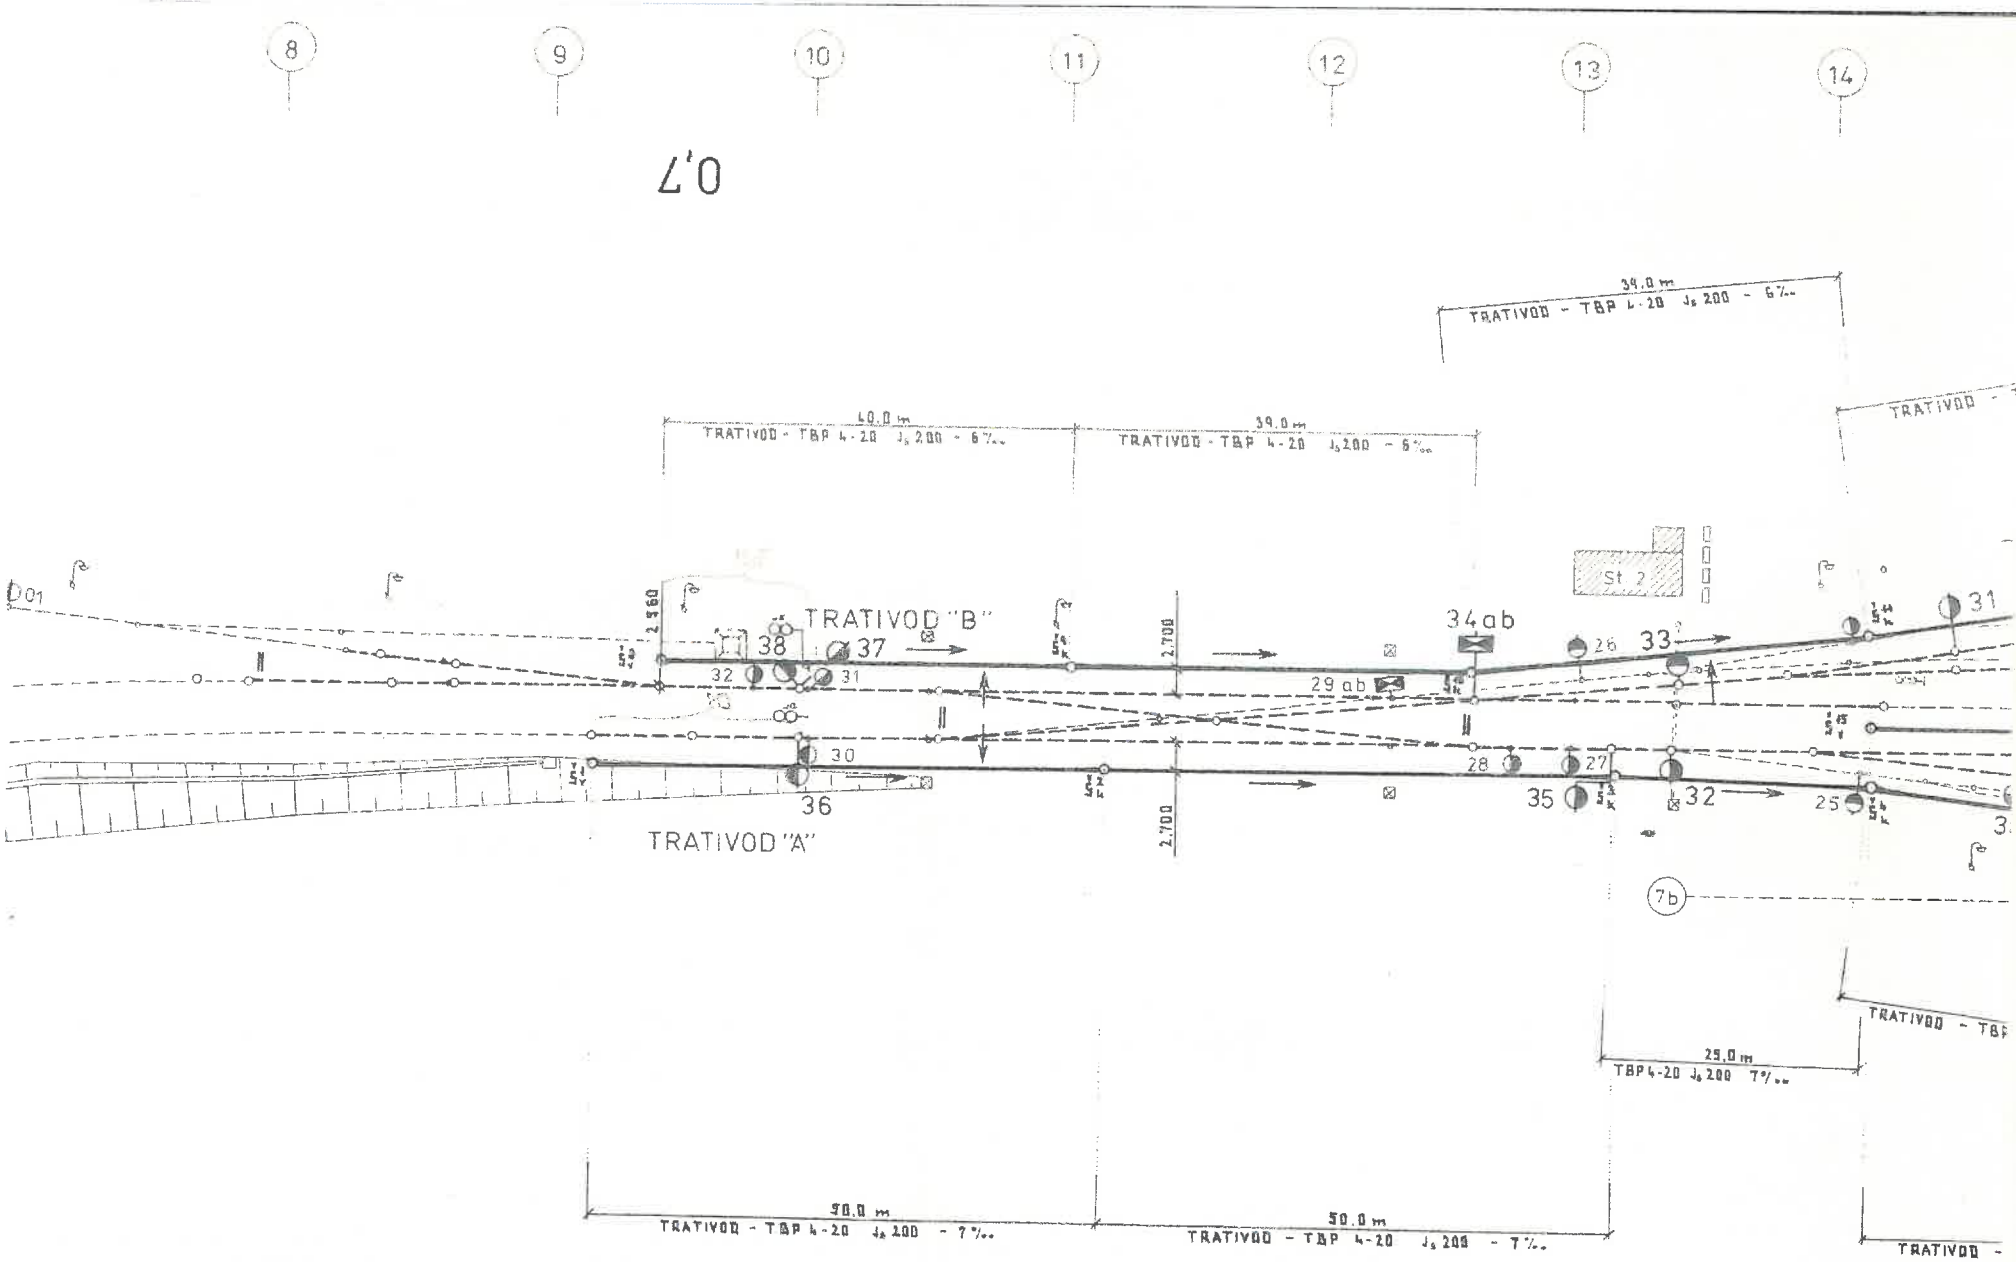
8
9
10
11
12
13
14
7'0
34,0 m
TRATIVOD - TBP 4-20 J₀ 200 - 6‰
40,0 m
TRATIVOD - TBP 4-20 J₀ 200 - 6‰
39,0 m
TRATIVOD - TBP 4-20 J₀ 200 - 6‰
TRATIVOD - T
St 2
TRATIVOD "B"
TRATIVOD "A"
38
37
32
31
30
36
34ab
29 ab
28
27
35
26
33
32
31
25
2 560
2.700
2.700
7b
25,0 m
TBP 4-20 J₀ 200 7‰
TRATIVOD - TBP
50,0 m
TRATIVOD - TBP 4-20 J₀ 200 - 7‰
50,0 m
TRATIVOD - TBP 4-20 J₀ 200 - 7‰
TRATIVOD -
Náč.
ing.
Ved.
ing.
Inves
KNV:
ŽS
REK
22,1
22,2

OZNAČENÍ ŠACHTY	KÓTA POKLOPU	KÓTA DNA ŠACHTY	KÓTA VÝKOPU ŠACHTY	KUBATURA VÝKOPU	POČET SKRUŽÍ	PLOCHA PAŽENÍ
$Š^{1}_{v}$	226,664	224,884	224,734	3,1	2,8	8,6
$Š^{2}_{k}$	226,481	224,701	224,551	3,1	2,0	8,6
$Š^{3}_{k}$	226,356	223,976	223,826	4,5	3	12,2
$Š^{4}_{k}$	226,282	223,902	223,752	4,5	3	12,2
$Š^{5}_{p}$	226,140	223,760	223,610	4,5	3	12,2
$Š^{6}_{k}$	226,088	223,708	223,558	4,5	3	12,2
$Š^{7}_{v}$	225,990	224,210	224,060	3,1	2	8,6
$Š^{8}_{v}$	226,589	224,809	224,659	3,1	2	8,6
$Š^{9}_{k}$	226,492	224,712	224,562	3,1	2	8,6
$Š^{10}_{k}$	226,392	224,612	224,462	3,1	2	8,6
$Š^{11}_{k}$	226,295	223,915	223,765	4,5	3	12,2
$Š^{12}_{p}$	226,173	223,793	223,643	4,5	3	12,2
$Š^{13}_{k}$	226,094	223,714	223,864	4,5	3	12,2
$Š^{14}_{v}$	226,012	224,232	224,082	3,1	2	8,6
$Š^{15}_{v}$	226,294	224,514	224,364	3,1	2	8,6
$Š^{16}_{p}$	226,174	223,794	223,644	4,5	3	12,2
$Š^{17}$	stávající					
CELKEM				60,8 m³	40 ks	166,4 m²

4

Náč. organ.	Odp.proj.	Vypracoval	Kreslil	Tech.kon.	ČSD S projek ÚSTÍ
ing.Plešánek	ing.Kešner	ing.Kešner	Býková	ing.Vrba	
Ved.projekt. ing. Vrba	ing. Kešner	ing. Kešner	Býková		

Investor : ČSD SSZD SD Praha, sl. 13 — Formát

KNV: VÝCHODOČESKÝ | ONV: Hradec Král. | MNV: Chlumec n. C. — Datum

žst. CHLUMEC NAD CIDLINOU — Účel

REKONSTRUKCE VÝHYBEK DOBŠICKÉHO ZHLAVÍ A ODVODNĚNÍ — Zakázka

OBJEKTY ODVODNĚNÍ — Měřítko

TRATIVODNÍ ŠACHTA - SVISLÝ ŘEZ

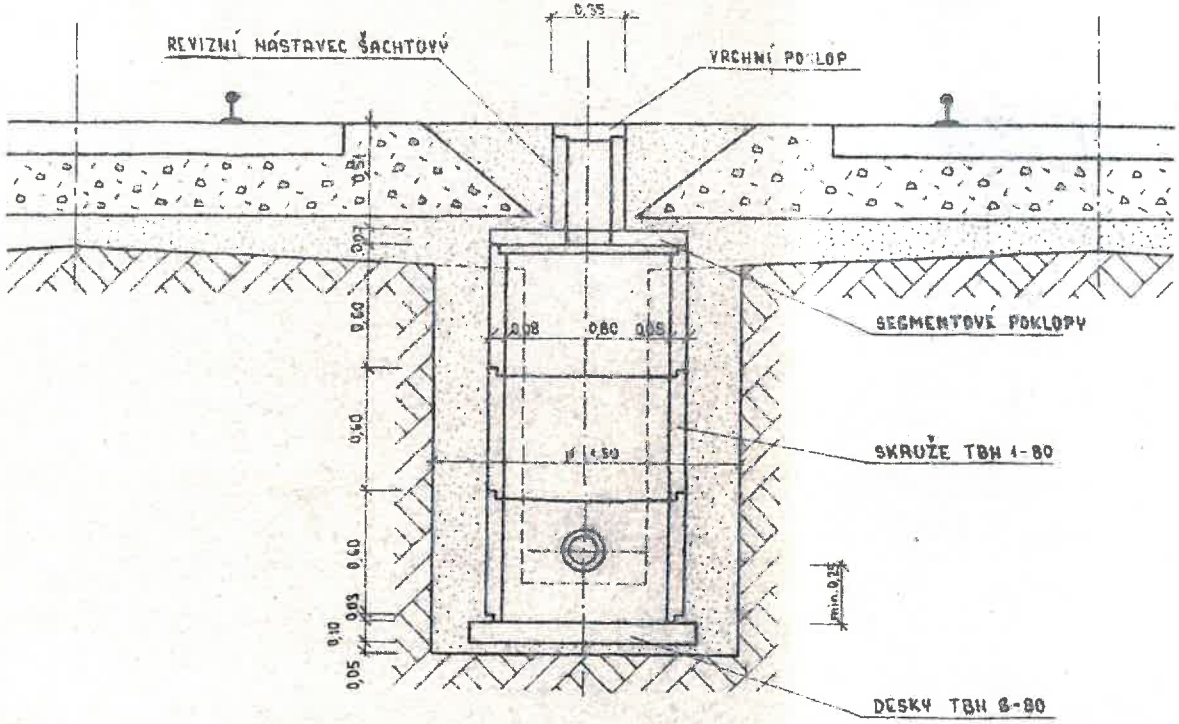

REVIZNÍ NÁSTAVEC ŠACHTOVÝ S POKLOPY

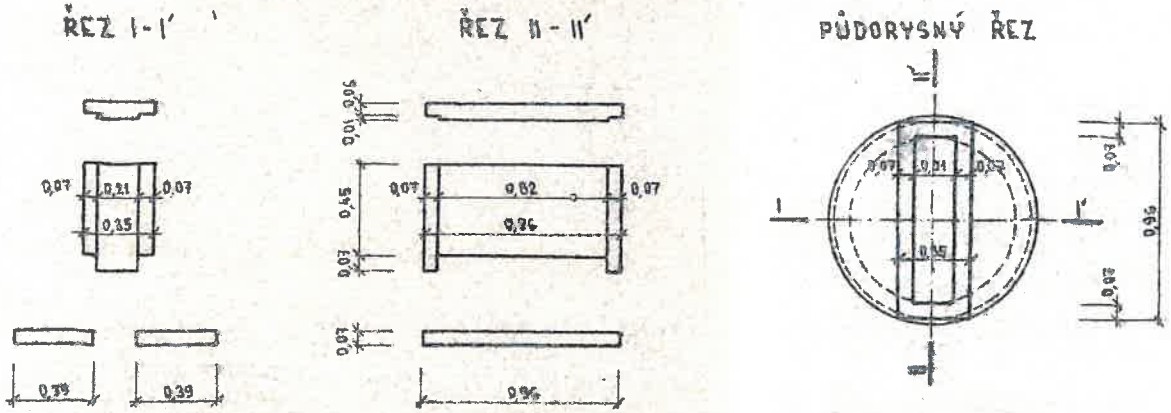

OZNAČENÍ ŠACHTY	P
S_L^1	
S_L^2	
S_L^3	
S_V^4	
S_P^5	
S_L^6	
S_V^7	
S_V^8	
S_K^9	
S_K^{10}	
S_K^{11}	
S_P^{12}	
S_L^{13}	
S_V^{14}	
S_V^{15}	
S_P^{16}	
S^{17}	
CELKEM	

TRATIVOD "B"

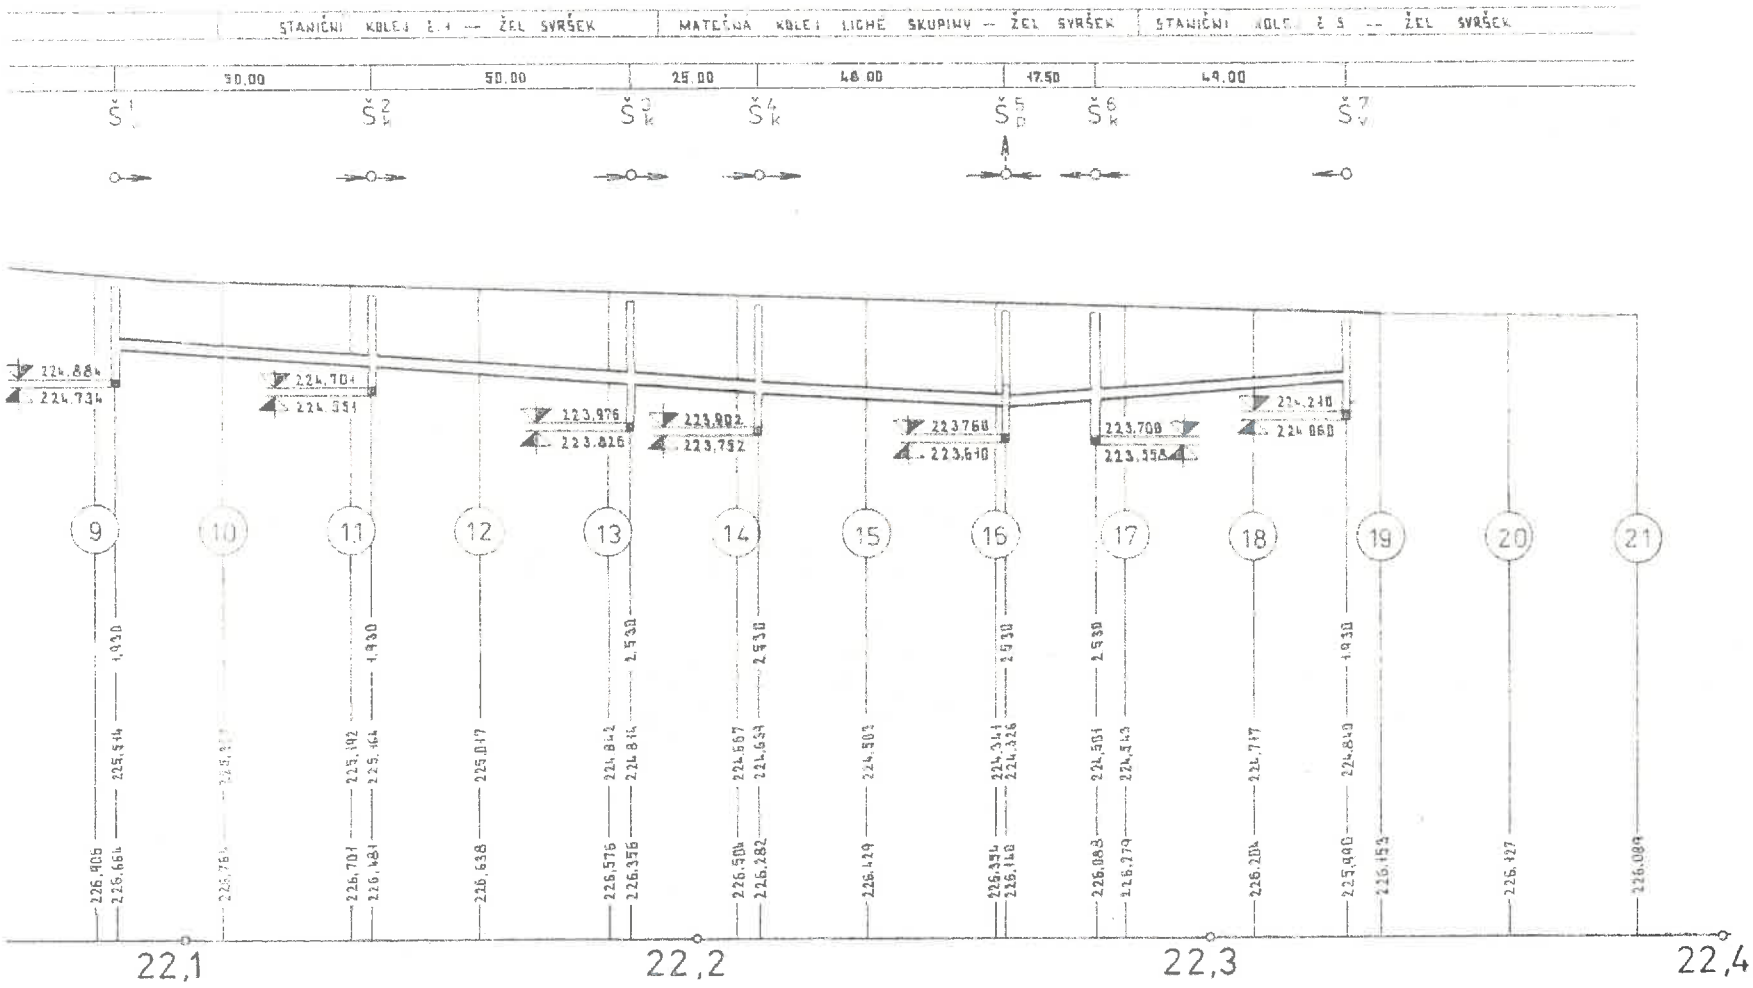

83.000	8.000	33.000	58.000	83.000	8.000	33.300	58.200	83.520	8.520	33.520	58.520	83.520		
25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.10	25.10	25.32	25.00	25.00	25.00	25.00		

96.810	84.502	23.542												
149,790 m	KLESÁ 2,5 ‰	92,692 m	KLESÁ 3,0 ‰	133,274 m										

87.036	42.036	60.036	77.336	26.336										
	7,00 ‰	125,00 m	6,52 ‰	48,00 m	10‰	17,50	6,92 ‰	49,00 m						
	200 mm	TBP 4-20						239,50 m						
	25,77	0,82	24,83	0,79	30,80	0,98	25,58	0,81						
	20,97	0,91	20,97	0,88	20,97	1,05	20,97	0,90						

TRATIVOD "B"

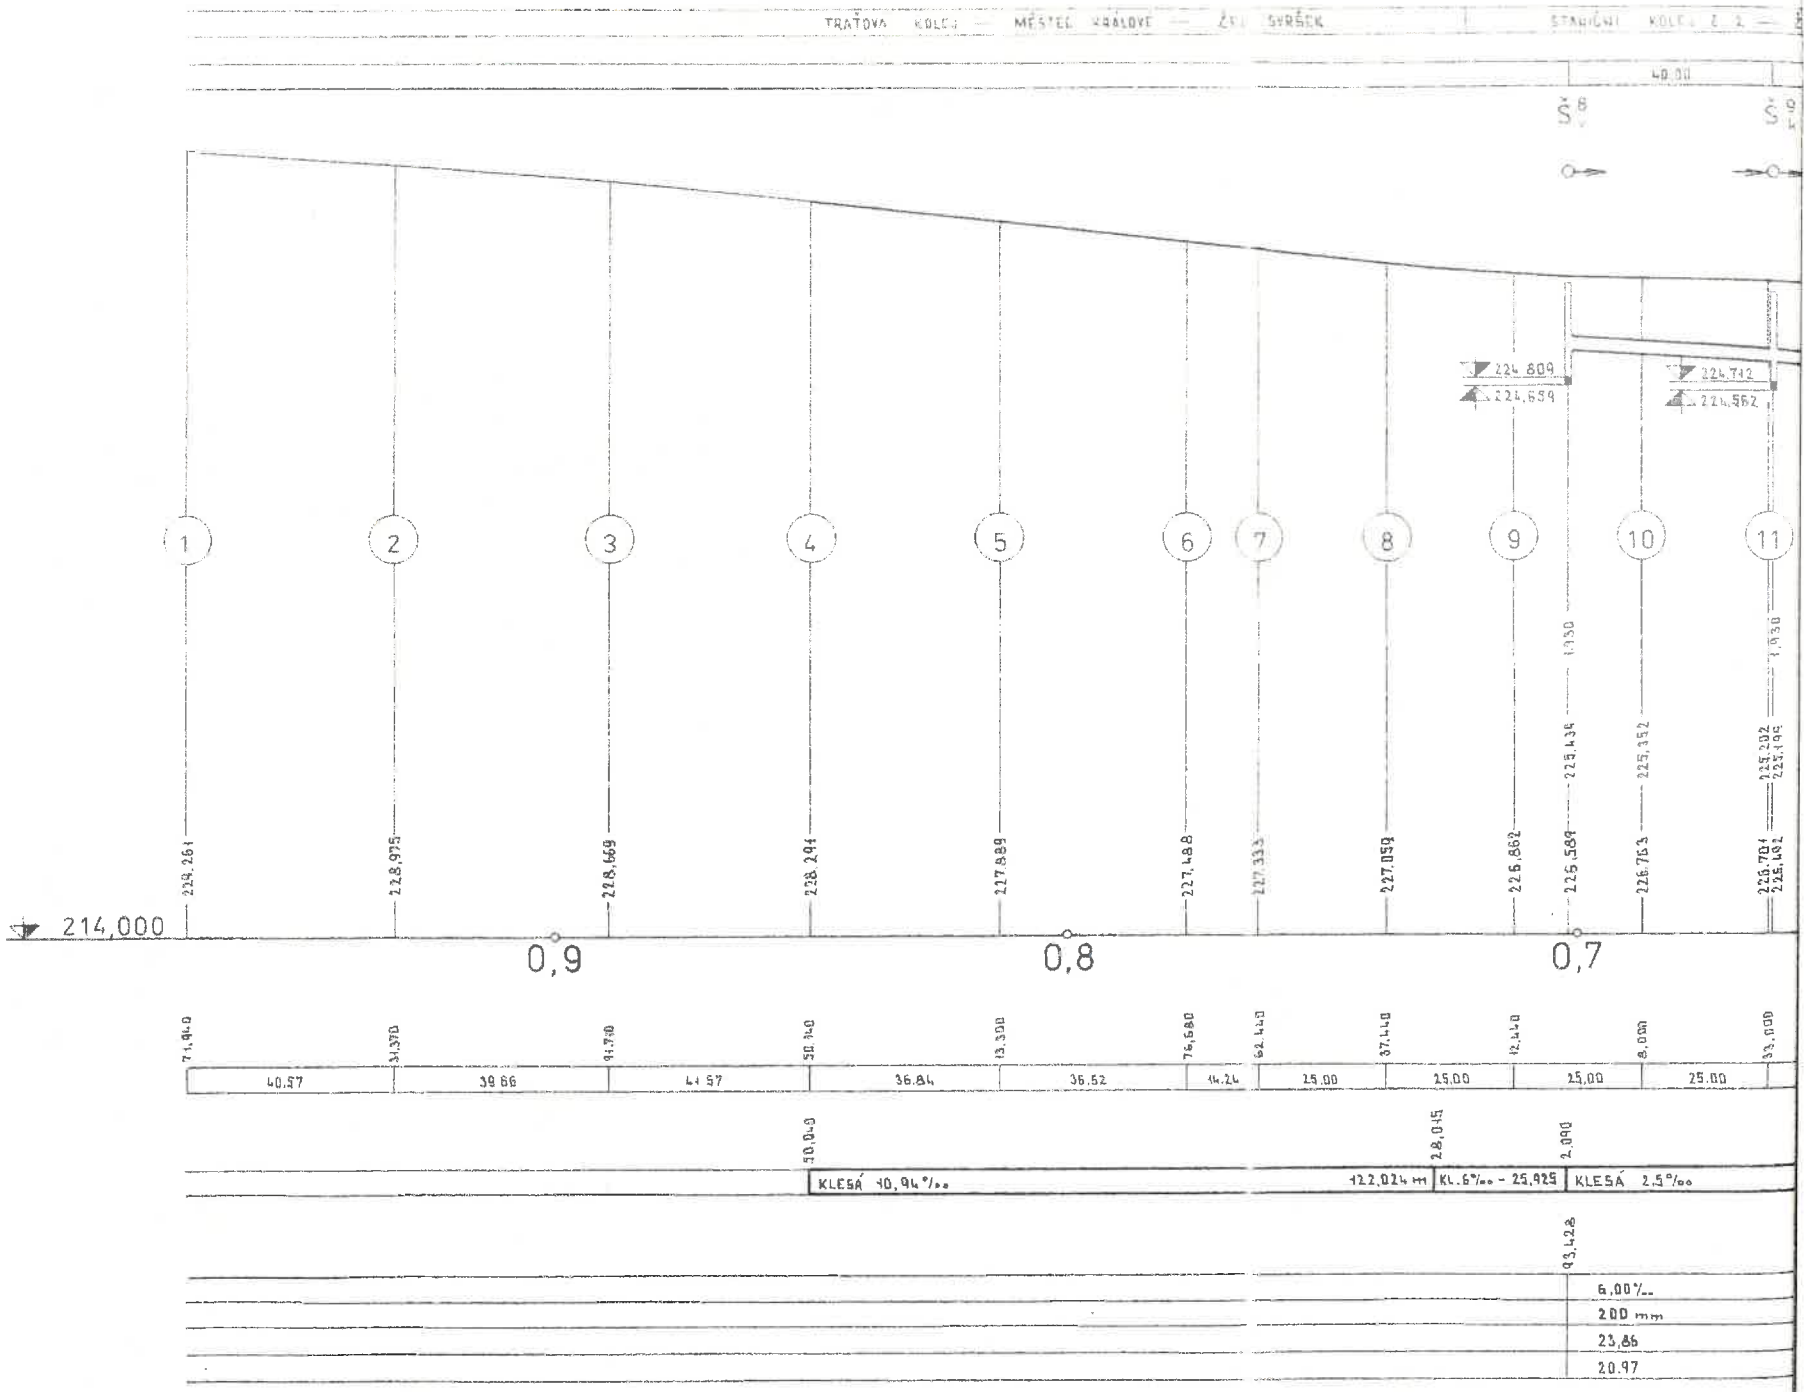
TRATOVÁ KOLEJ — MĚSTEC KRÁLOVÉ — ŽST SYŘEŠEK
STANIČNÍ KOLEJ Č. 2
40.00
224.809
224.659
224.742
224.562
214,000
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
224.261
228.975
228.469
228.294
227.889
227.488
227.333
227.059
226.862
226.584
226.763
225.202
225.494
225.438
225.352
0,9
0,8
0,7
71.940
31.370
91.790
50.140
13.300
76.680
62.440
37.440
42.440
8.000
33.030
40.57
39.86
41.57
36.84
36.52
14.24
25.00
25.00
25.00
25.00
50.043
28.045
2.090
KLESÁ 10,94 °/oo
122.024 m
KL. 6°/oo - 25,925
KLESÁ 2,5°/oo
93.428
6,00 °/..
200 mm
23,86
20.97

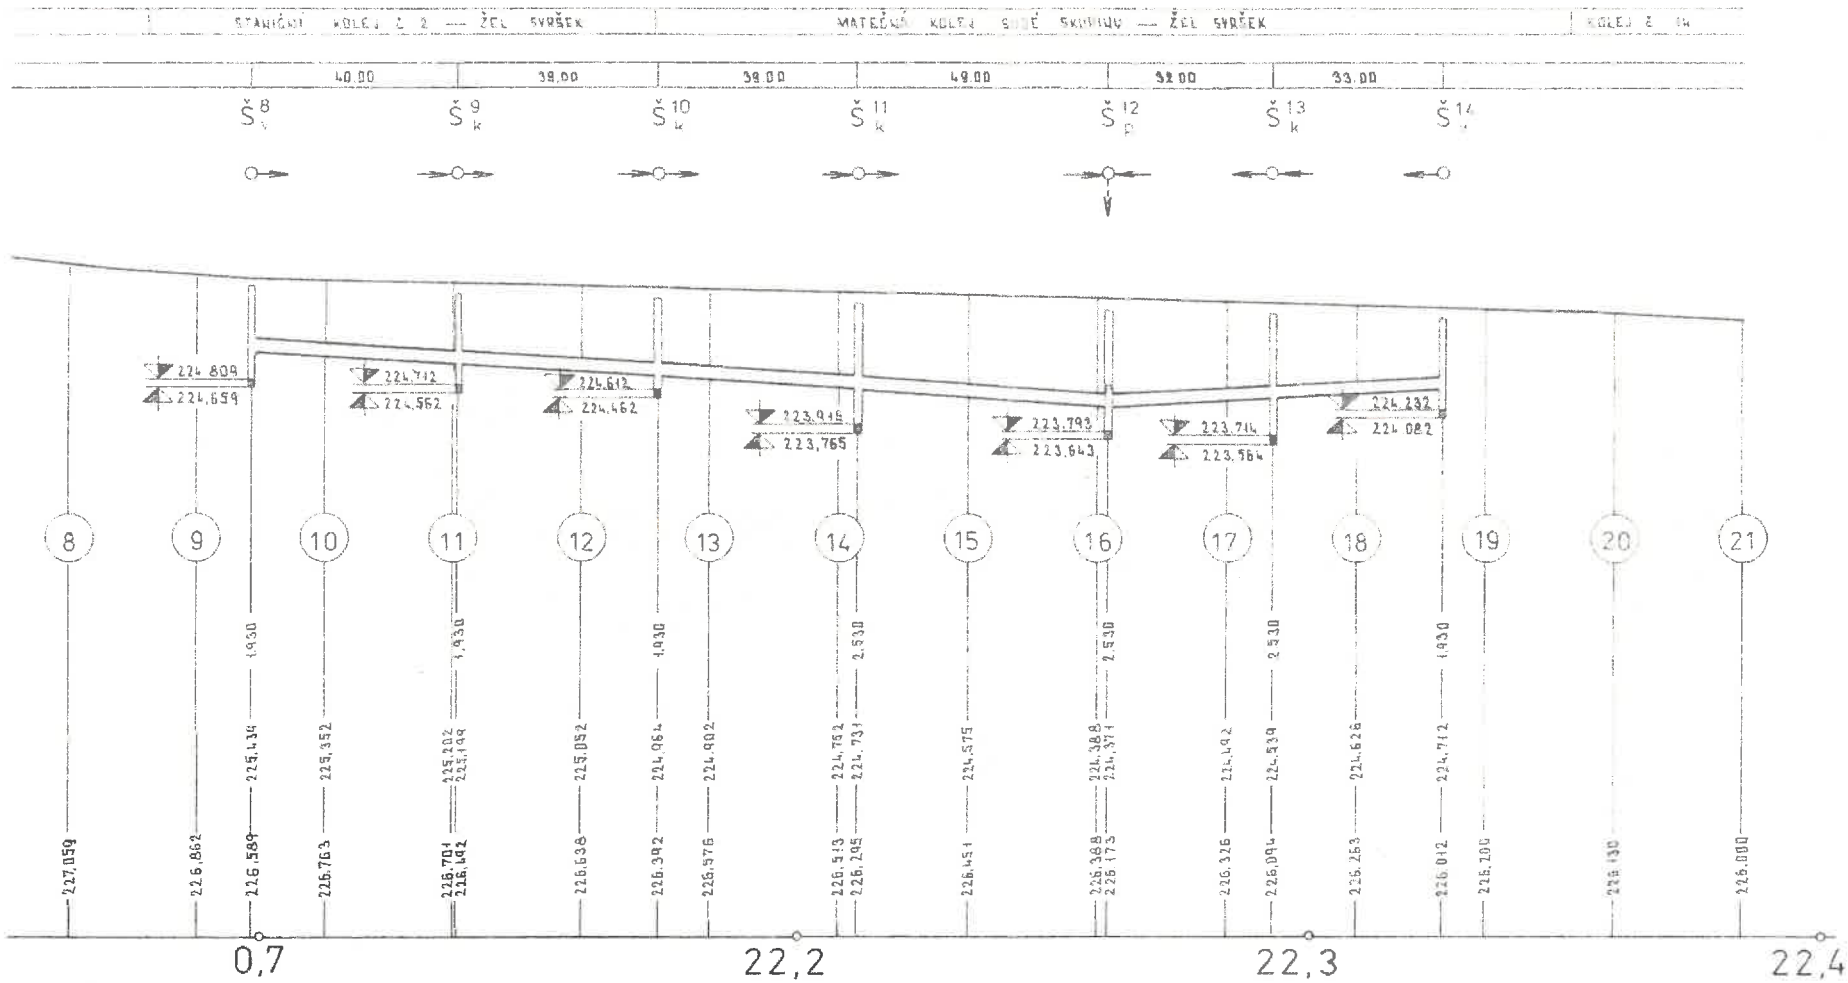
STANIČNÍ KOLEJ č. 2 — ŽEL. SVRŠEK
MATEČNÁ KOLEJ SMĚR SKALICE — ŽEL. SVRŠEK
KOLEJ č. 14
40.00
38.00
38.00
49.00
32.00
33.00
S 8 k
S 9 k
S 10 k
S 11 k
S 12 p
S 13 k
S 14 v
224.809
224.659
224.712
224.562
224.612
224.462
223.949
223.765
223.793
223.643
223.714
223.564
224.232
224.082
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
227.059
226.862
226.589
226.763
226.704
226.642
226.638
226.392
226.576
226.513
226.295
226.451
226.388
226.173
226.326
226.094
226.263
226.012
226.200
226.000
224.434
224.352
225.202
224.949
225.052
224.964
224.902
224.752
224.731
224.575
224.492
224.439
224.626
224.712
1.930
2.530
0,7
22,2
22,3
22,4
37.440
12.440
25,00
25,00
8,000
33,000
58,000
83,000
25,40
8,100
25,34
33,440
25,34
58,720
25,34
84,060
25,34
3,340
25,34
34,630
25,34
59,960
25,00
84,960
28,015
2,090
56,400
85,034
112,024 m
KL. 6‰ - 29,925
KLESÁ 2,5‰
99,567 m
KLESÁ 2,465‰
163,550 m
KL. 5,434‰ -
28,634 m
93,428
41,428
60,128
25,428
6,00‰
118,00 m
7,35‰
49,00 m
5,25‰
65,00 m
200 mm
TBP 4 - 20
232,0 m
23,86
0,76
26,40
0,84
22,28
0,71
20,97
0,88
20,97
0,93
20,91
0,81

NÁZEV ULICE A DRUH POVRCHU
ČÍSLO KANALIZAČNÍHO OKRSKU
VZDÁLENOSTI ŠACHET
ČÍSLA ŠACHET

TRATIVOD "A"

ČÍSLA PŘÍČNÝCH PROFILŮ

HLOUBKA VÝKOPU ŠACHET

DNO STOKY

TK NOVÝ STAV

SROVNÁVACÍ ROVINA
STANIČENÍ

VZDÁLENOSTI PŘÍČNÝCH PROFILŮ

SKLONOVÉ POMĚRY

SKLON ‰ - DÉLKA m
PROFIL mm - MATERIÁL - DÉLKA m
KAPACITA l/s - RYCHLOST m/s
NÁVRHOVÝ PRŮTOK l/s - RYCHLOST m/s

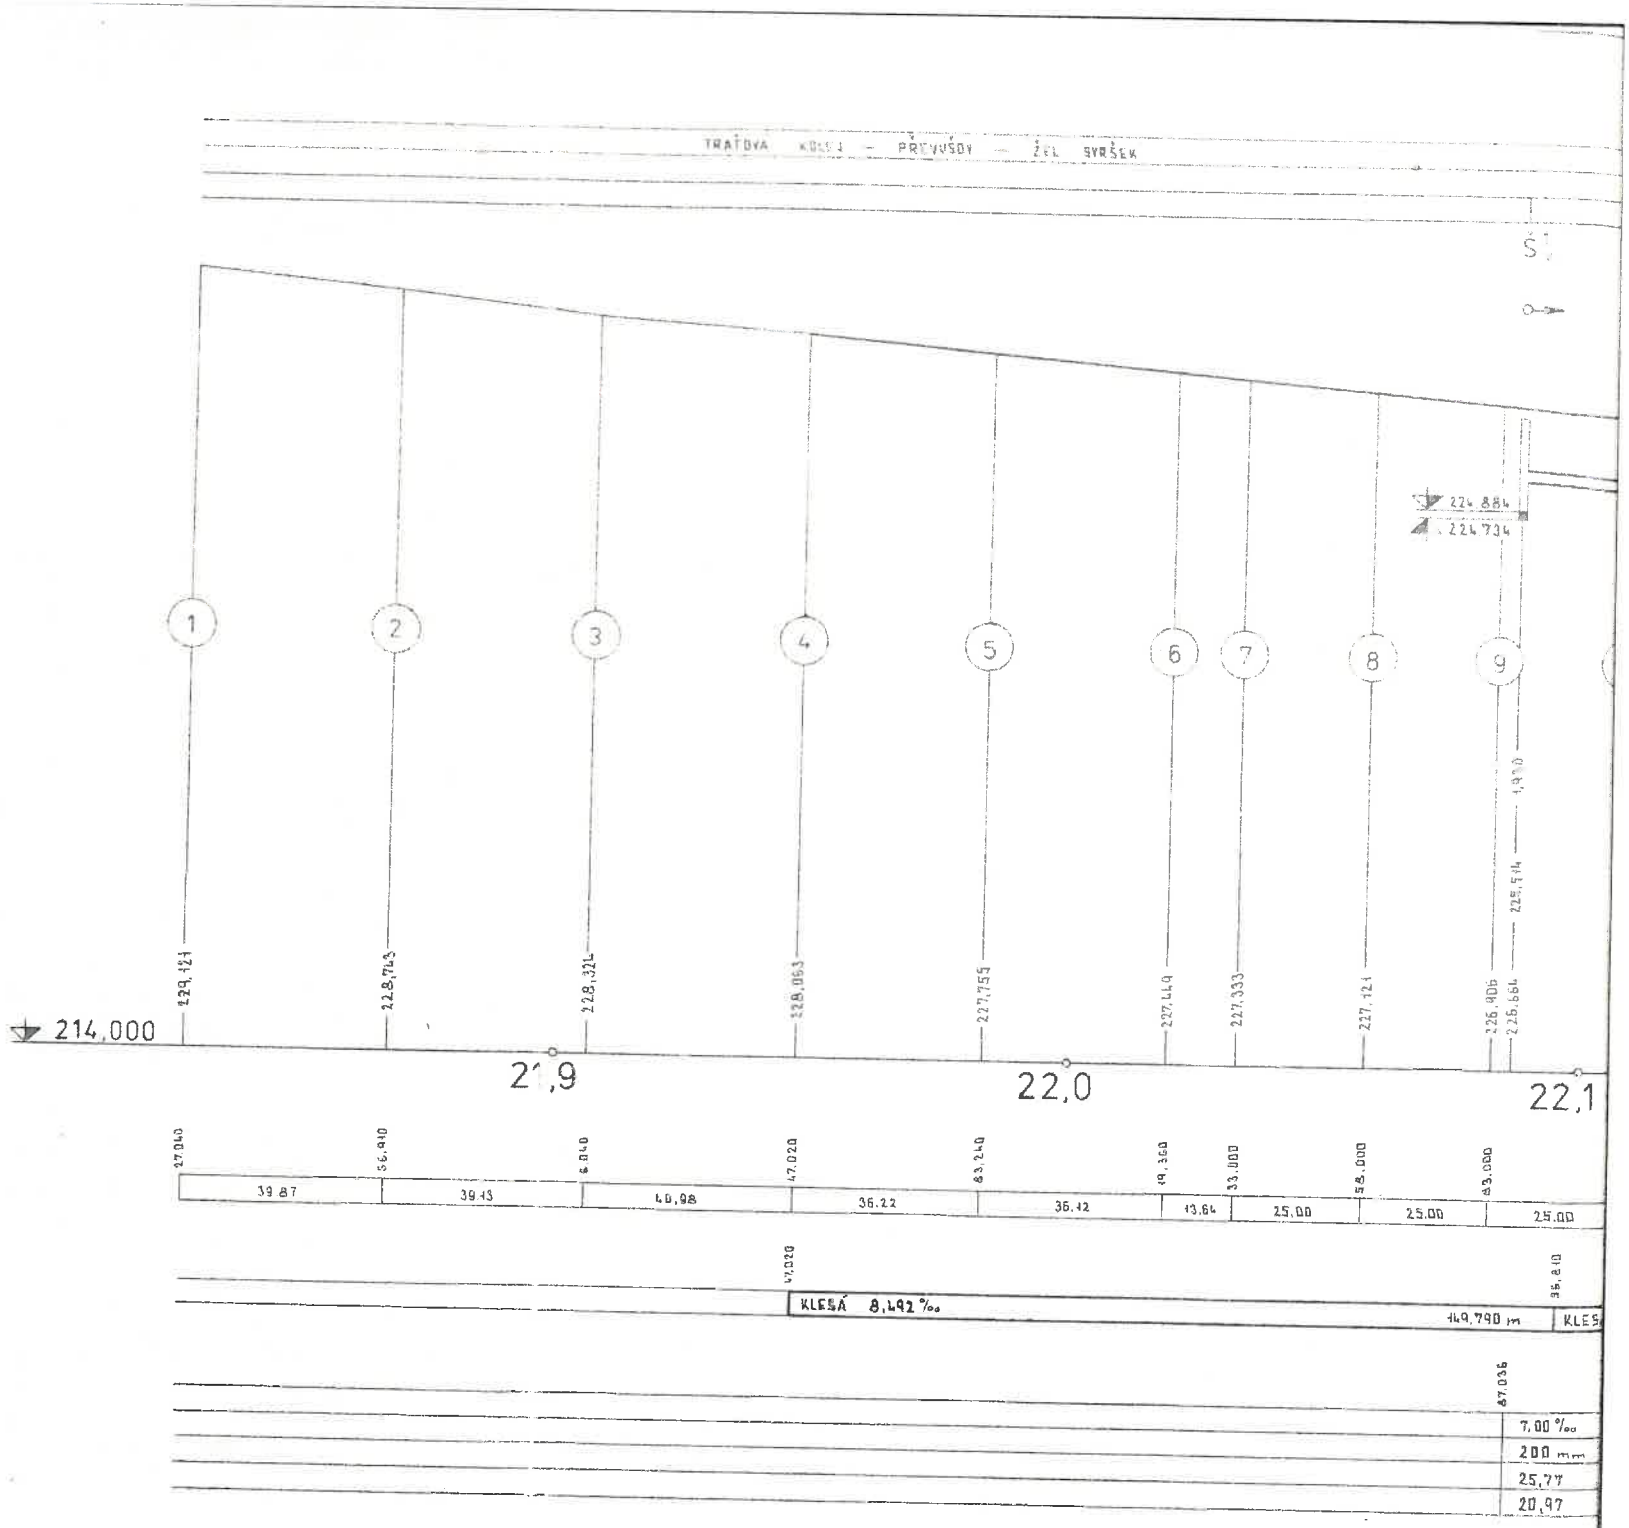

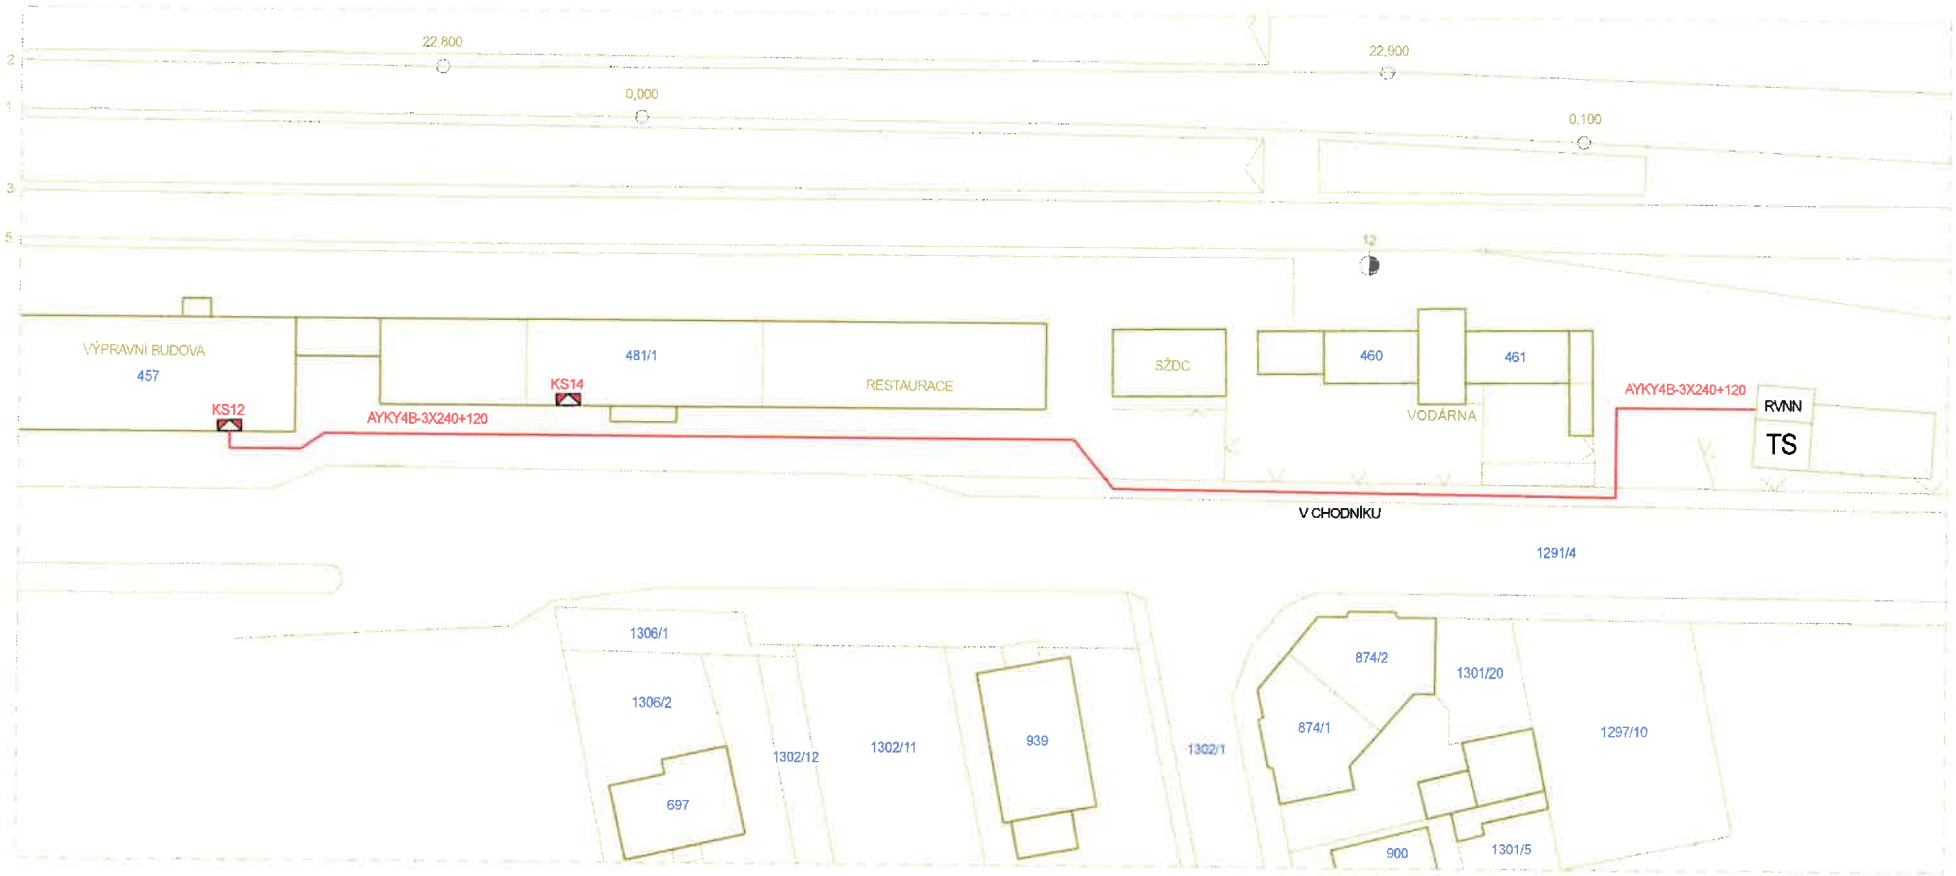

ODP. PROJEKTANT:			
VYPRACOVAL:	Jaroslav Rejnyš		
MÍSTO	Žst. Chlumec nad Cidlinou		
INVESTOR: SŽDC státní organizace, SDC Hradec Králové		Stupeň:	Investiční záměr
KRAJ: Královéhradecký, k.ú.: Chlumec nad Cidlinou		Datum:	01/2011
AKCE: OPRAVA NAPÁJECÍHO KABELU DO VÝPRAVNÍ BUDOVY ŽST CHLUMEC NAD CIDLINOU		Měřítko:	1 : 500
VÝKRES: Dispozice přípojky			
		Č. výkresu:	P1

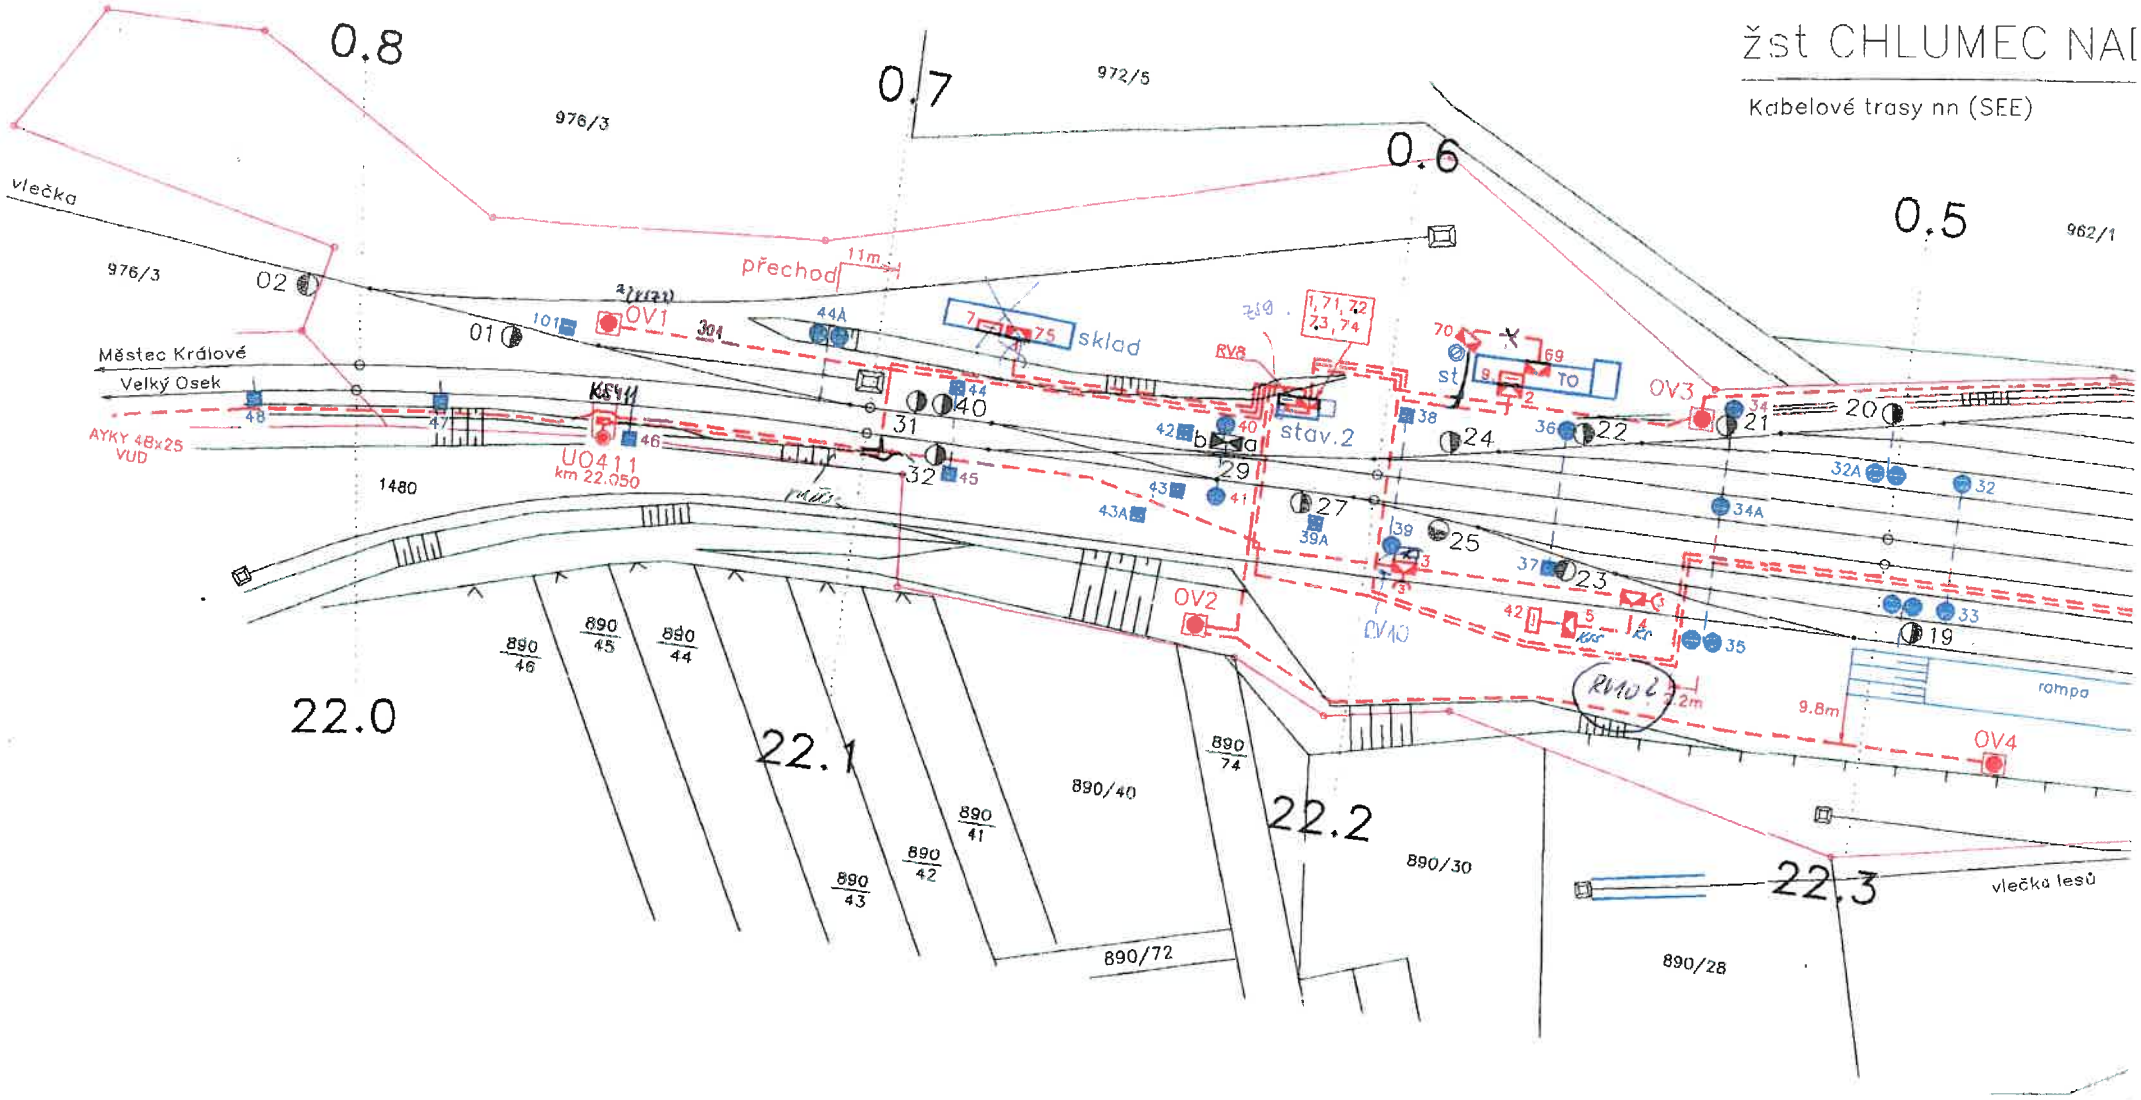
žst CHLUMEC NAD
Kabelové trasy nn (SEE)
0.8
0.7
0.6
0.5
976/3
972/5
962/1
vlečka
přechod
11m
OV1
OV2
OV3
OV4
OV10
RV8
sklad
stav.2
TO
st
Městec Králové
Velký Osek
AYKY 48x25
VUD
UO411
km 22.050
1480
22.0
22.1
22.2
22.3
890/46
890/45
890/44
890/43
890/42
890/41
890/40
890/74
890/72
890/30
890/28
rampa
9.8m
vlečka lesů

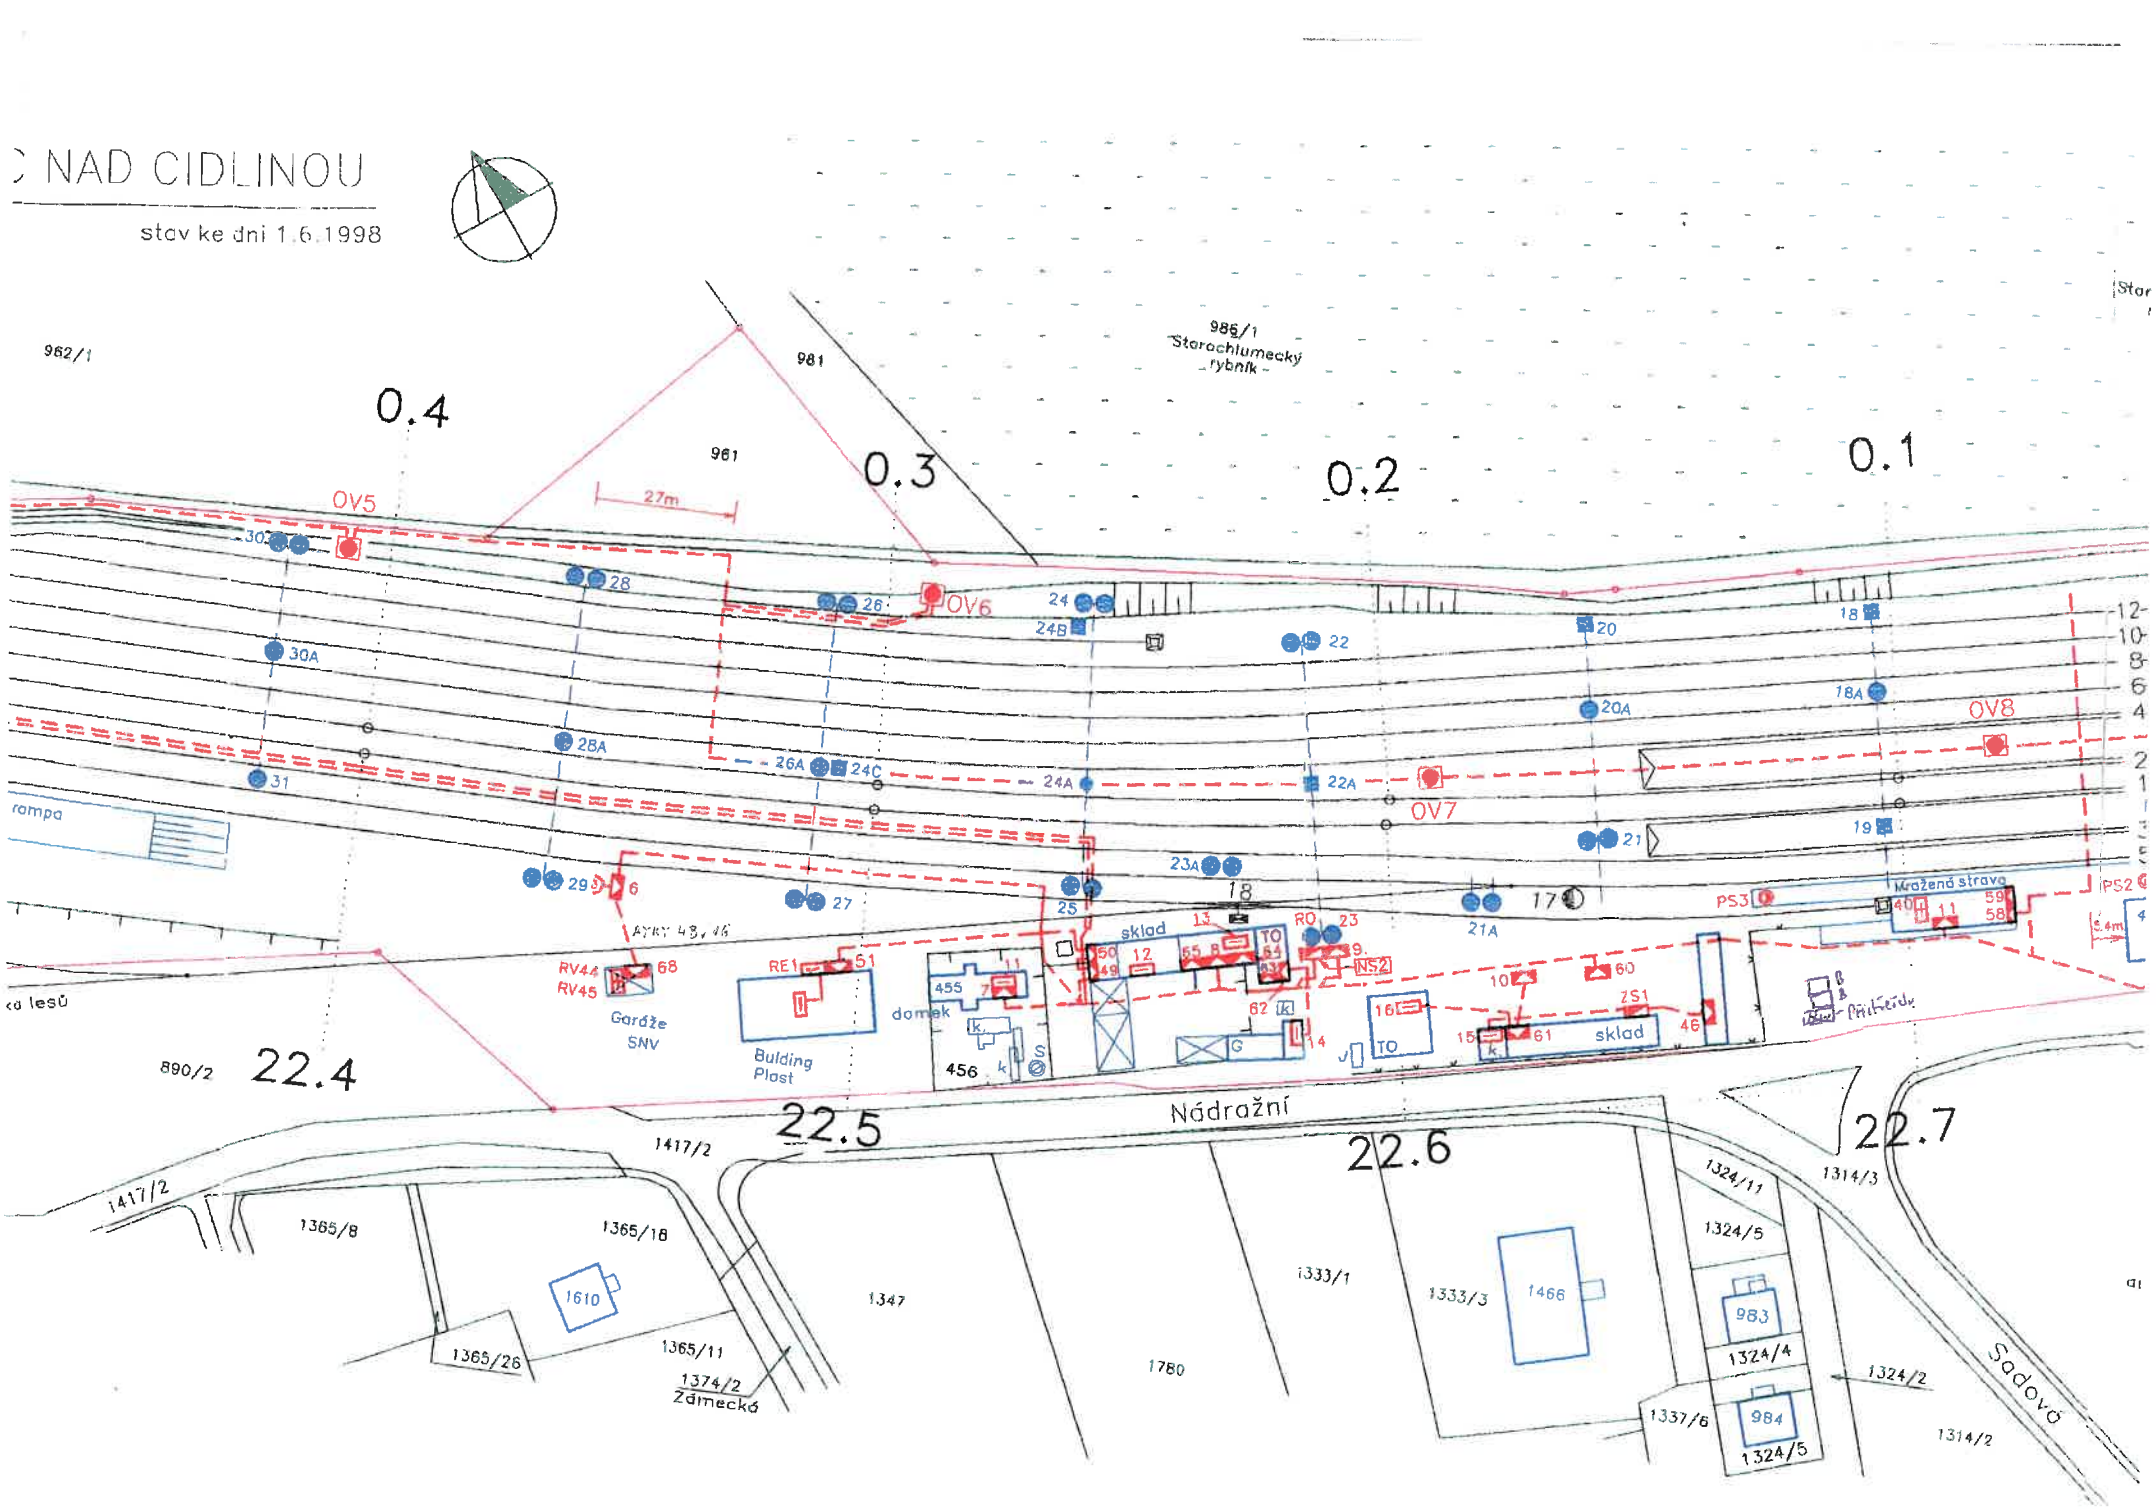
NAD CIDLINOU
stav ke dni 1.6.1998
0.4
0.3
0.2
0.1
22.4
22.5
22.6
22.7
Nádražní
OV5
OV6
OV7
OV8
27m
962/1
981
986/1
Starochlumecký rybník
961
rampa
Garáže SNV
Building Plast
domek
sklad
TO
Mražená strava
Přístřešek
RV44
RV45
RE1
AVRY 43, 46
PS3
PS2
NS2
890/2
1417/2
1365/8
1365/18
1610
1365/26
1365/11
1374/2
Zámecká
1347
1780
1333/1
1333/3
1466
1324/11
1324/5
983
1324/4
984
1337/6
1314/3
1314/2
Sadová

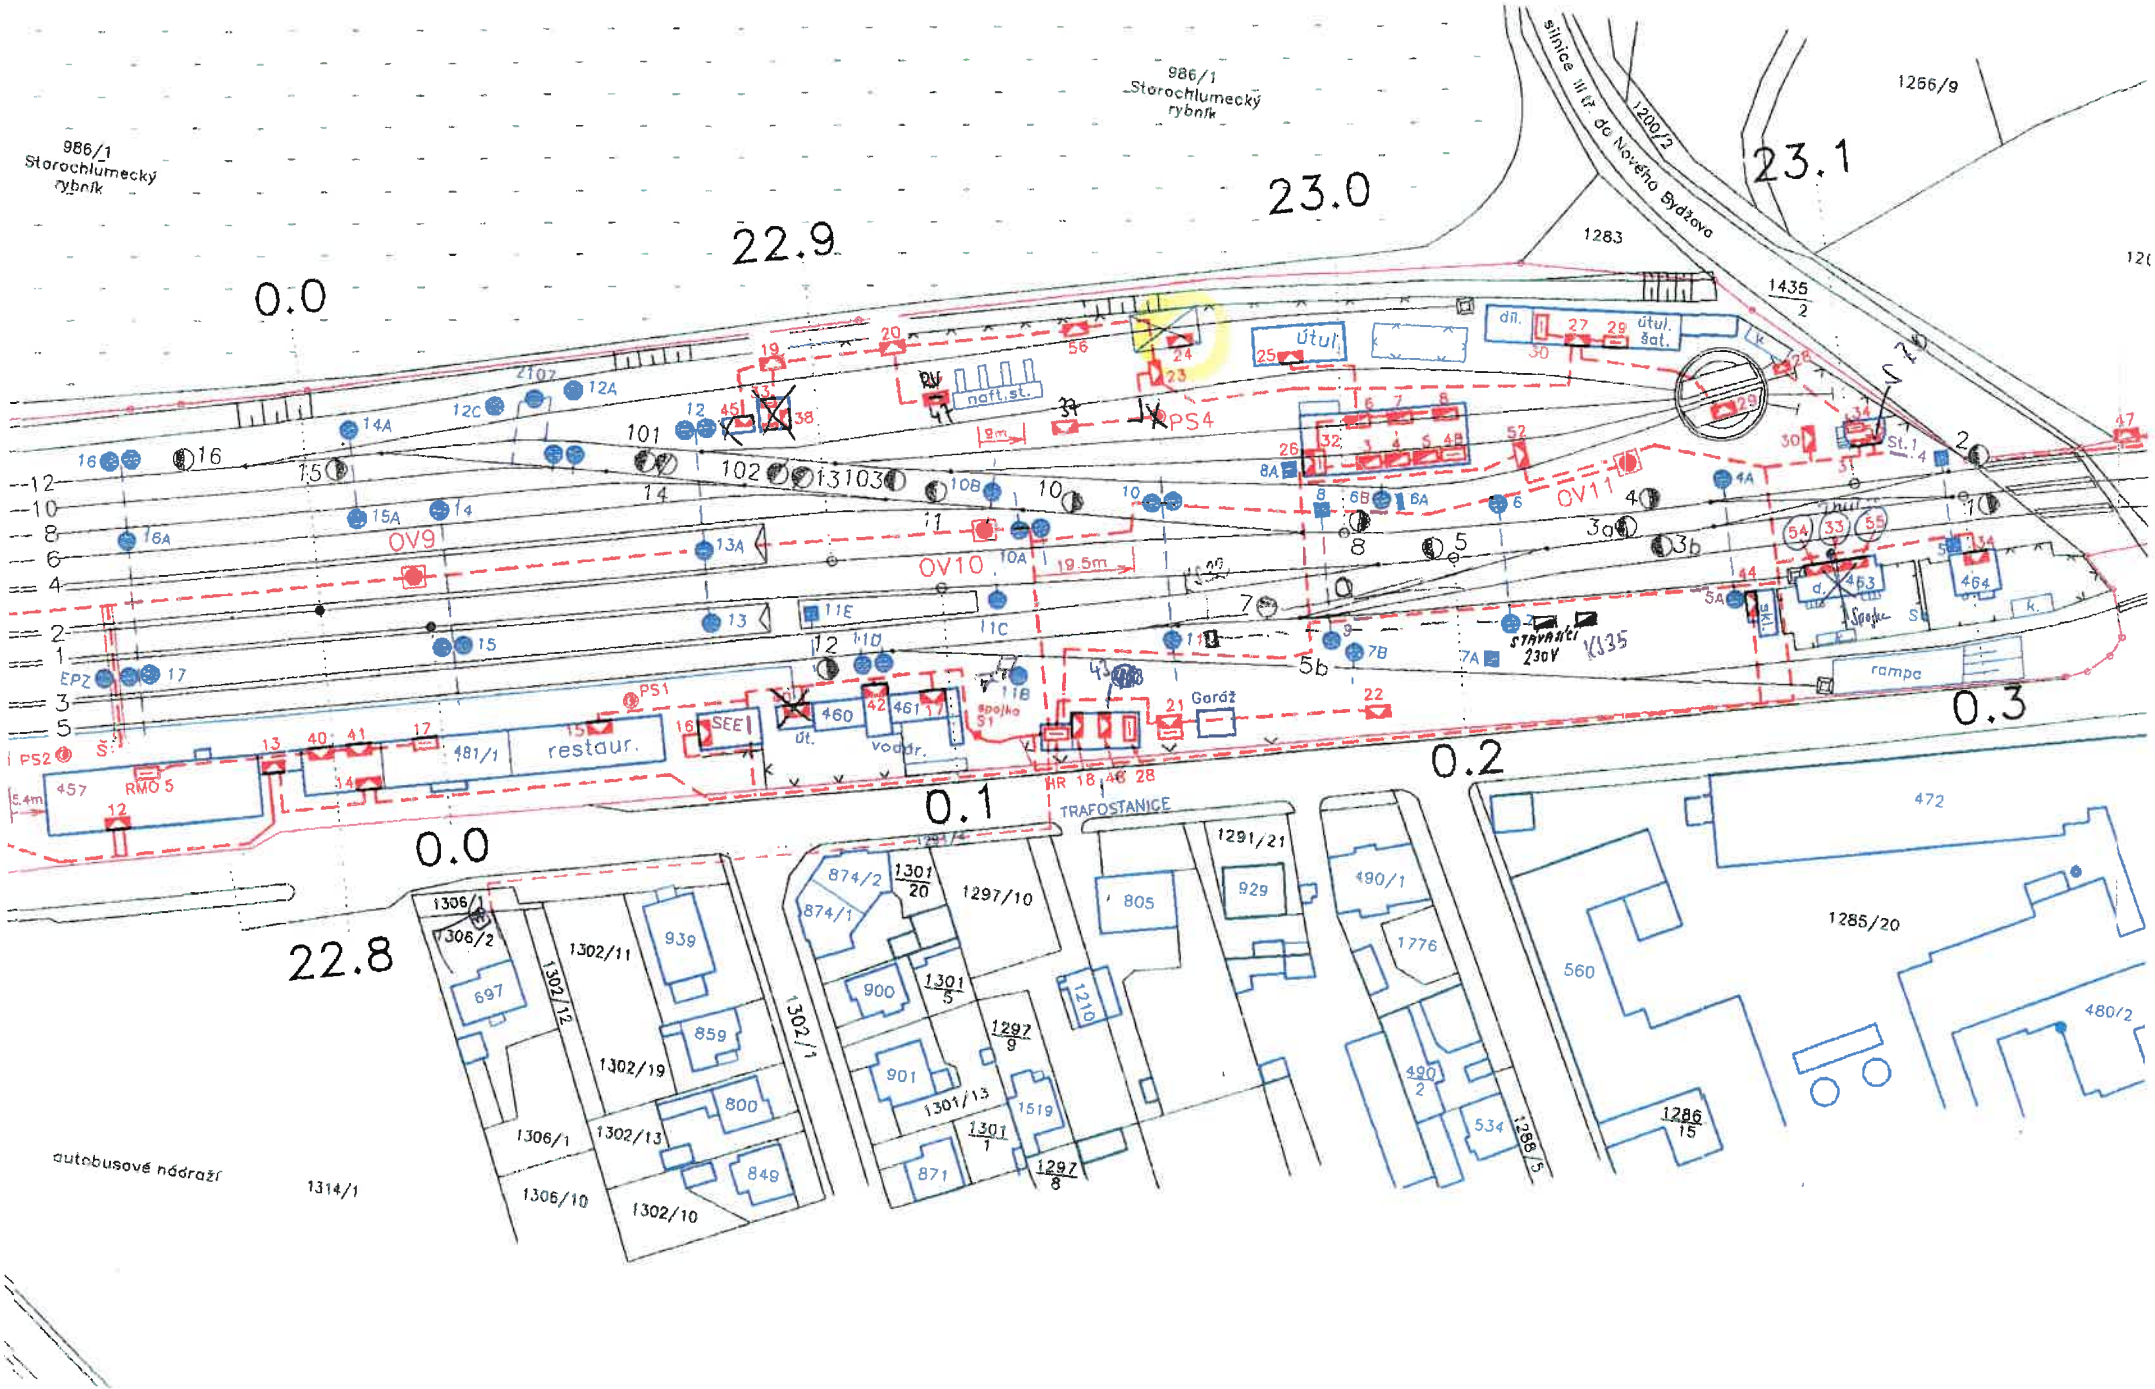
986/1
Starochlumecký
rybník
986/1
Starochlumecký
rybník
23.0
22.9
23.1
0.0
0.1
0.2
0.3
22.8
silnice III/12 do Nového Bydžova
1200/2
1283
1266/9
1435/2
Útul.
dn.
útul. šat.
naft.st.
PS4
OV9
OV10
OV11
19.5m
9m
10A
11E
11C
7B
7A
8A
6B
6A
4A
5A
restaur.
SEE
PS1
PS2
EPZ
RMO 5
457
481/1
460
461
462
Garáž
TRAFOSTANICE
HR 18
STAVENIŠTĚ 230V
K135
rampa
St.1
463
464
472
1285/20
560
480/2
1286/15
534
1288/5
490/1
490/2
1776
1291/21
929
805
1297/10
1301/20
874/2
874/1
900
1301/5
1297/9
1210
901
1301/13
1519
1301/1
1297/8
871
939
1302/11
1302/12
1302/1
859
1302/19
800
1306/1
1302/13
849
1306/10
1302/10
697
1306/2
autobusové nádraží
1314/1

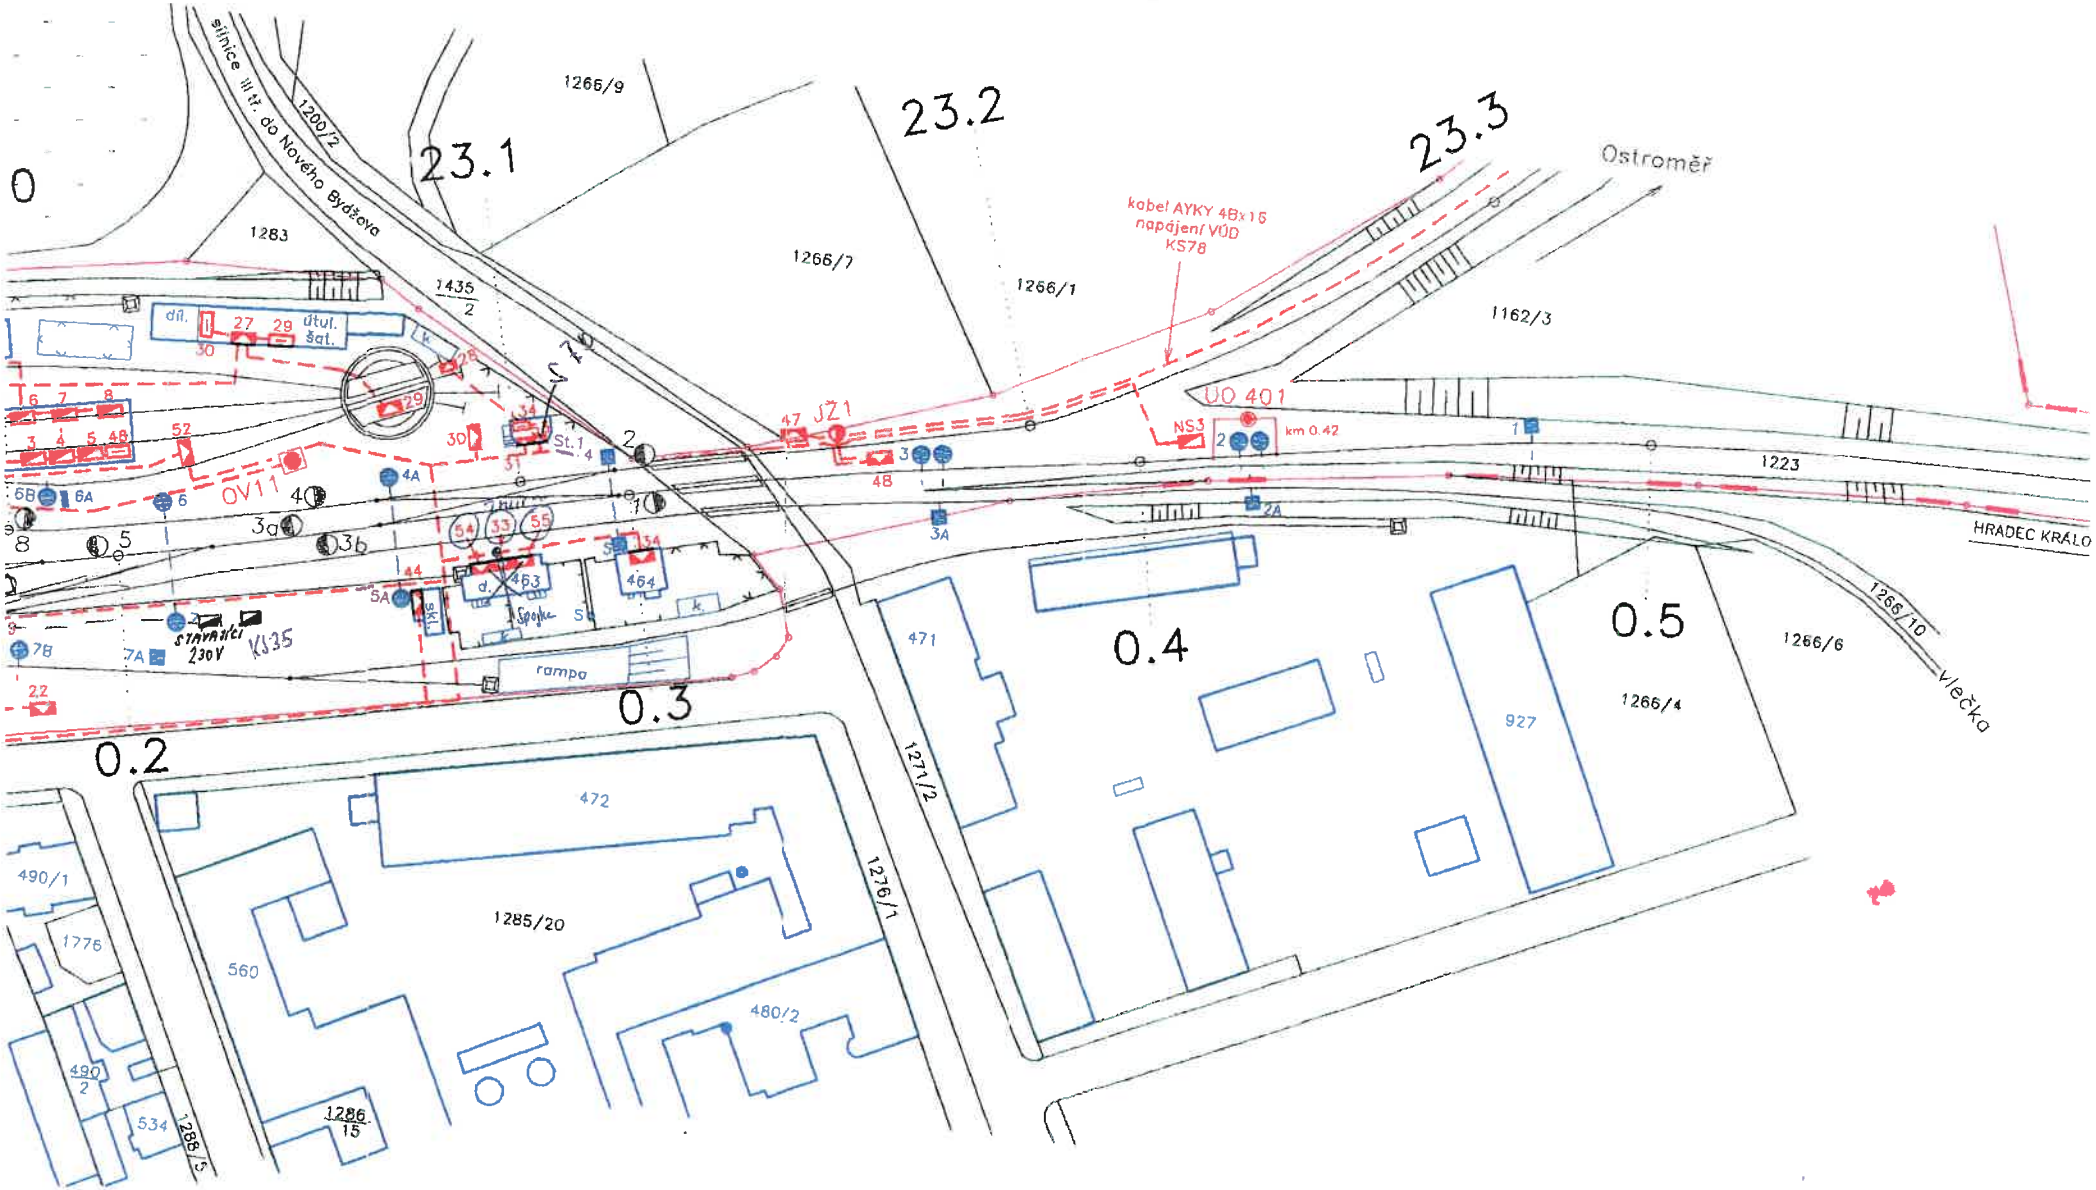
silnice III/ř. do Nového Bydžova
1200/2
1266/9
23.1
23.2
23.3
Ostroměř
kabel AYKY 4Bx16
napájení VÚD
KS78
1283
1435/2
1266/7
1266/1
1162/3
díl.
27
29
útul. šat.
30
29
34
St.1
47
JZ1
UO 401
NS3
km 0.42
48
3
2
1
1223
HRADEC KRÁLO
52
OV11
4A
6B
6A
6
4
3a
3b
5
8
54
33
55
44
5A
463
464
sklad
sprcha
rampa
7B
7A
STAVENIŠTĚ 230V
KS35
22
0.3
0.2
0.4
0.5
471
927
1266/6
1266/10
vlečka
1266/4
1271/2
1276/1
472
1285/20
560
480/2
490/1
1776
490/2
534
1288/5
1286/15

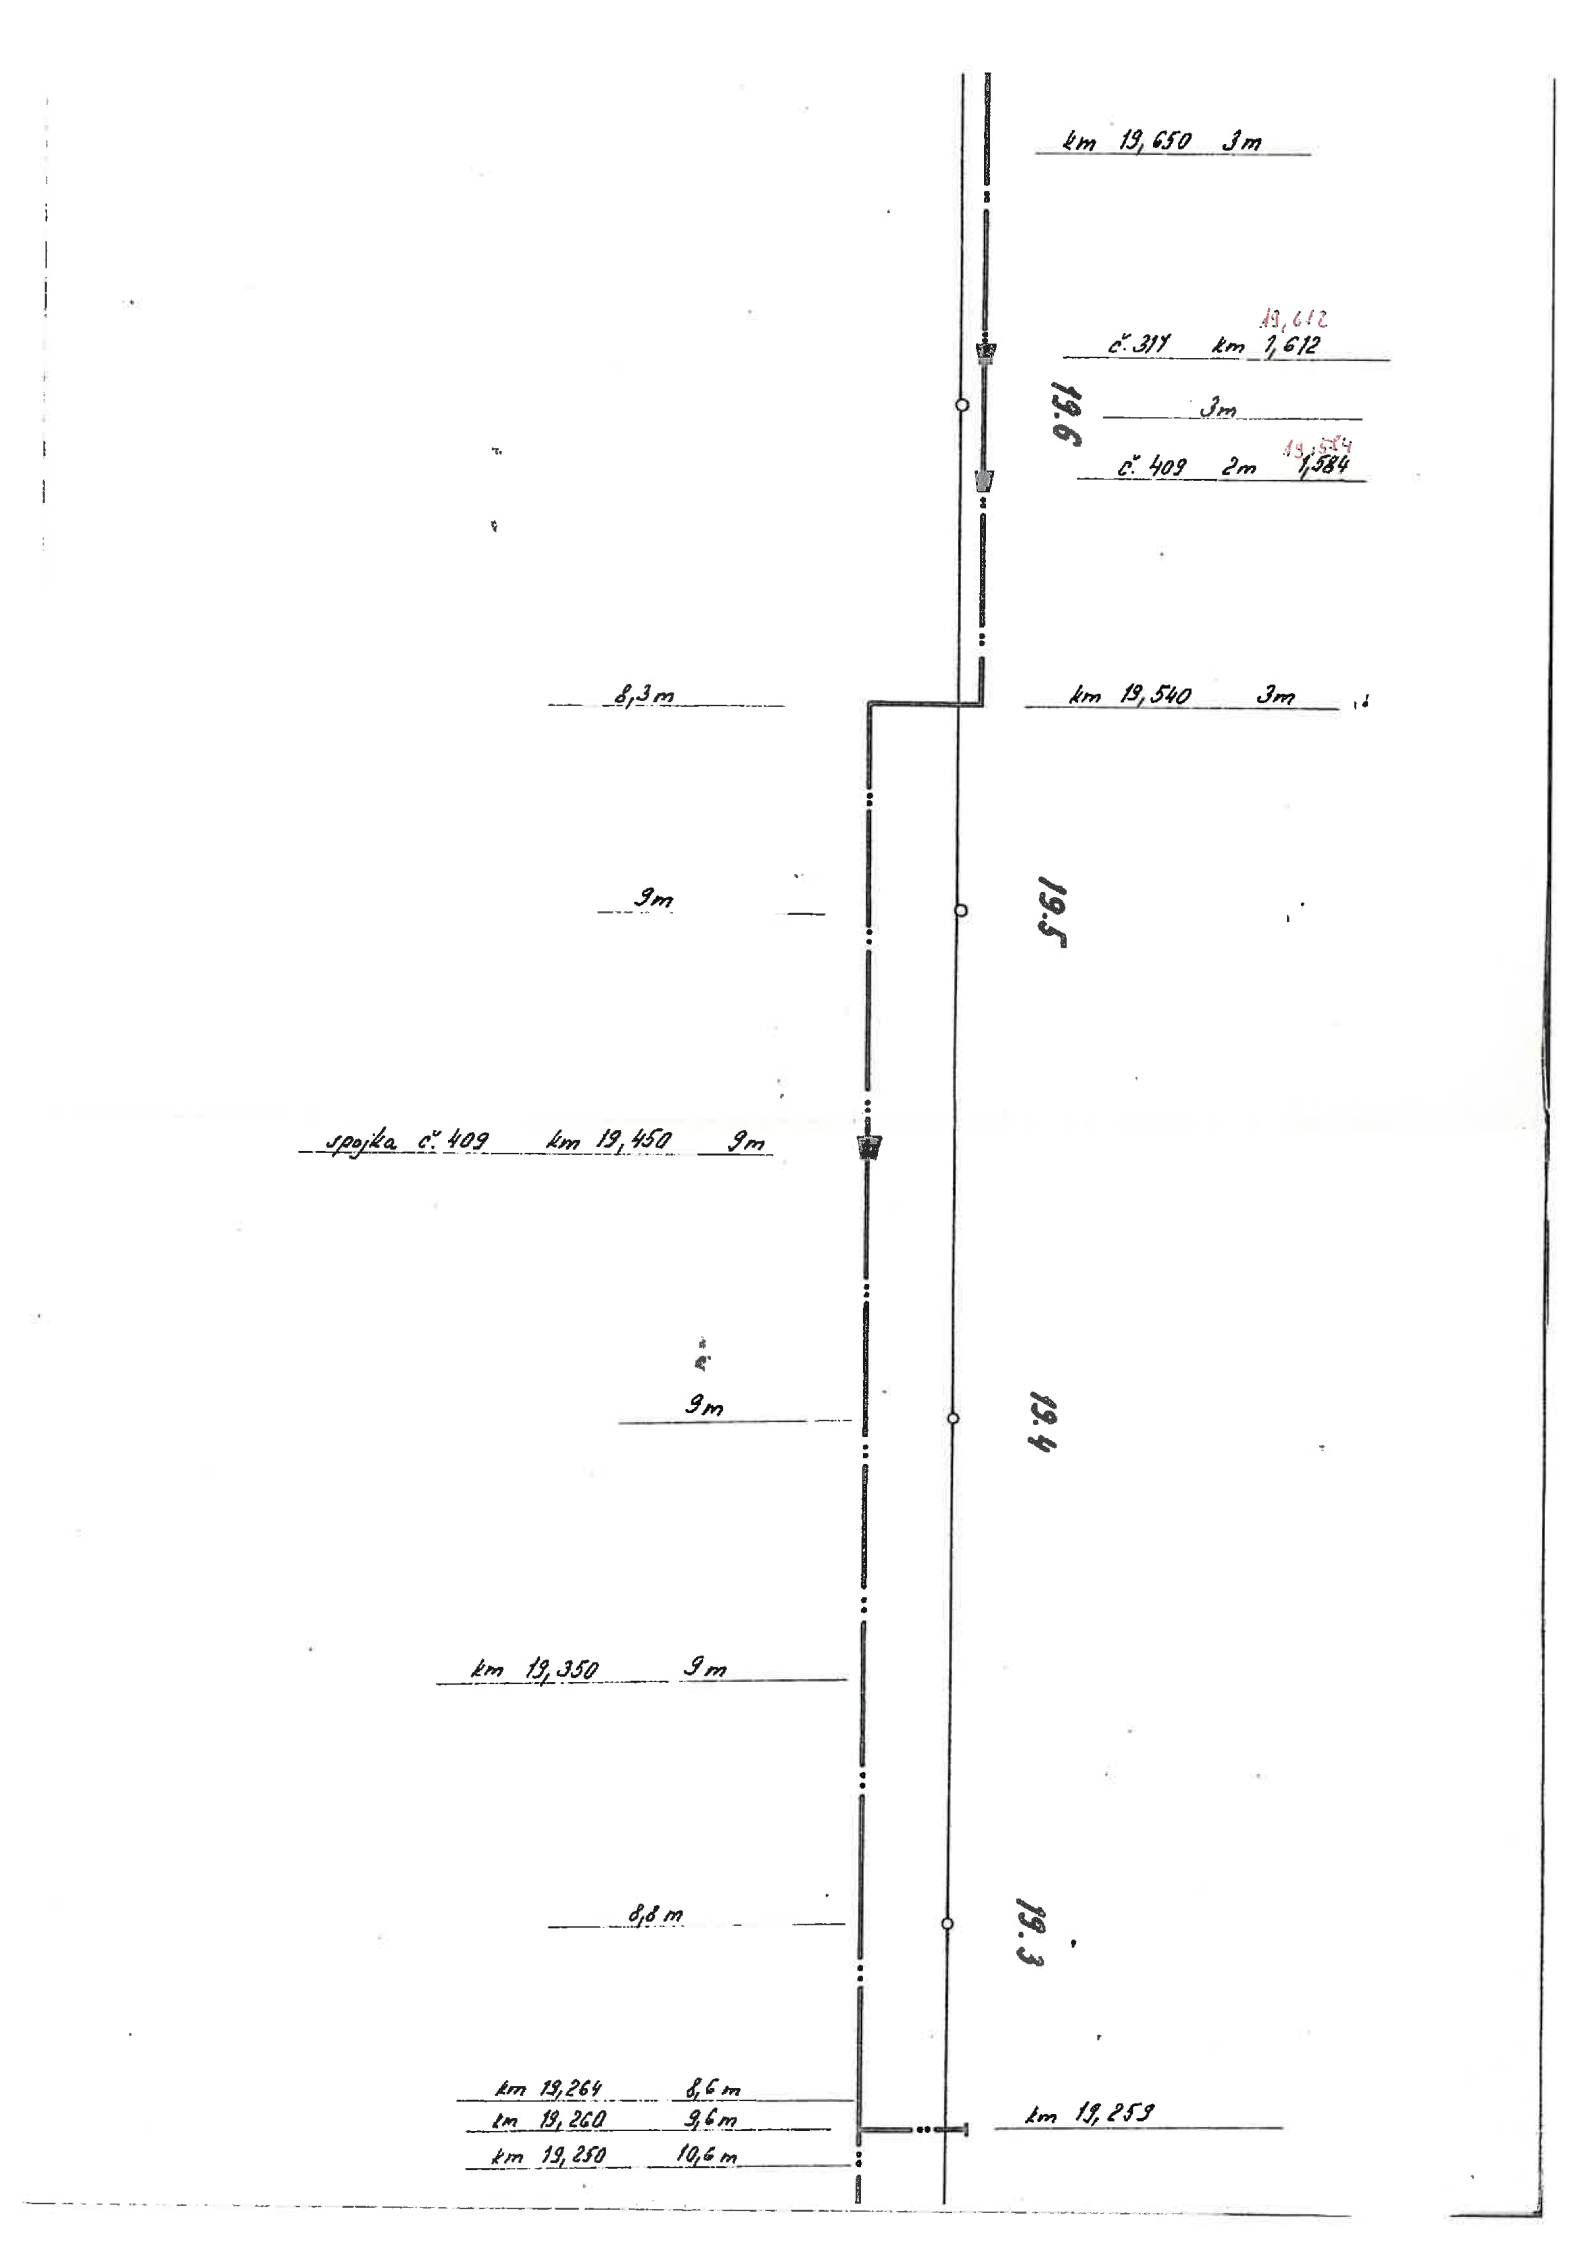
km 19,650 3m
č. 314 km 1,612
3m
19.6
č. 409 2m 1,584
8,3m
km 19,540 3m
9m
19.5
spojka č. 409 km 19,450 9m
9m
19.4
km 19,350 9m
8,8m
19.3
km 19,264 8,6m
km 19,260 9,6m
km 19,250 10,6m
km 19,253

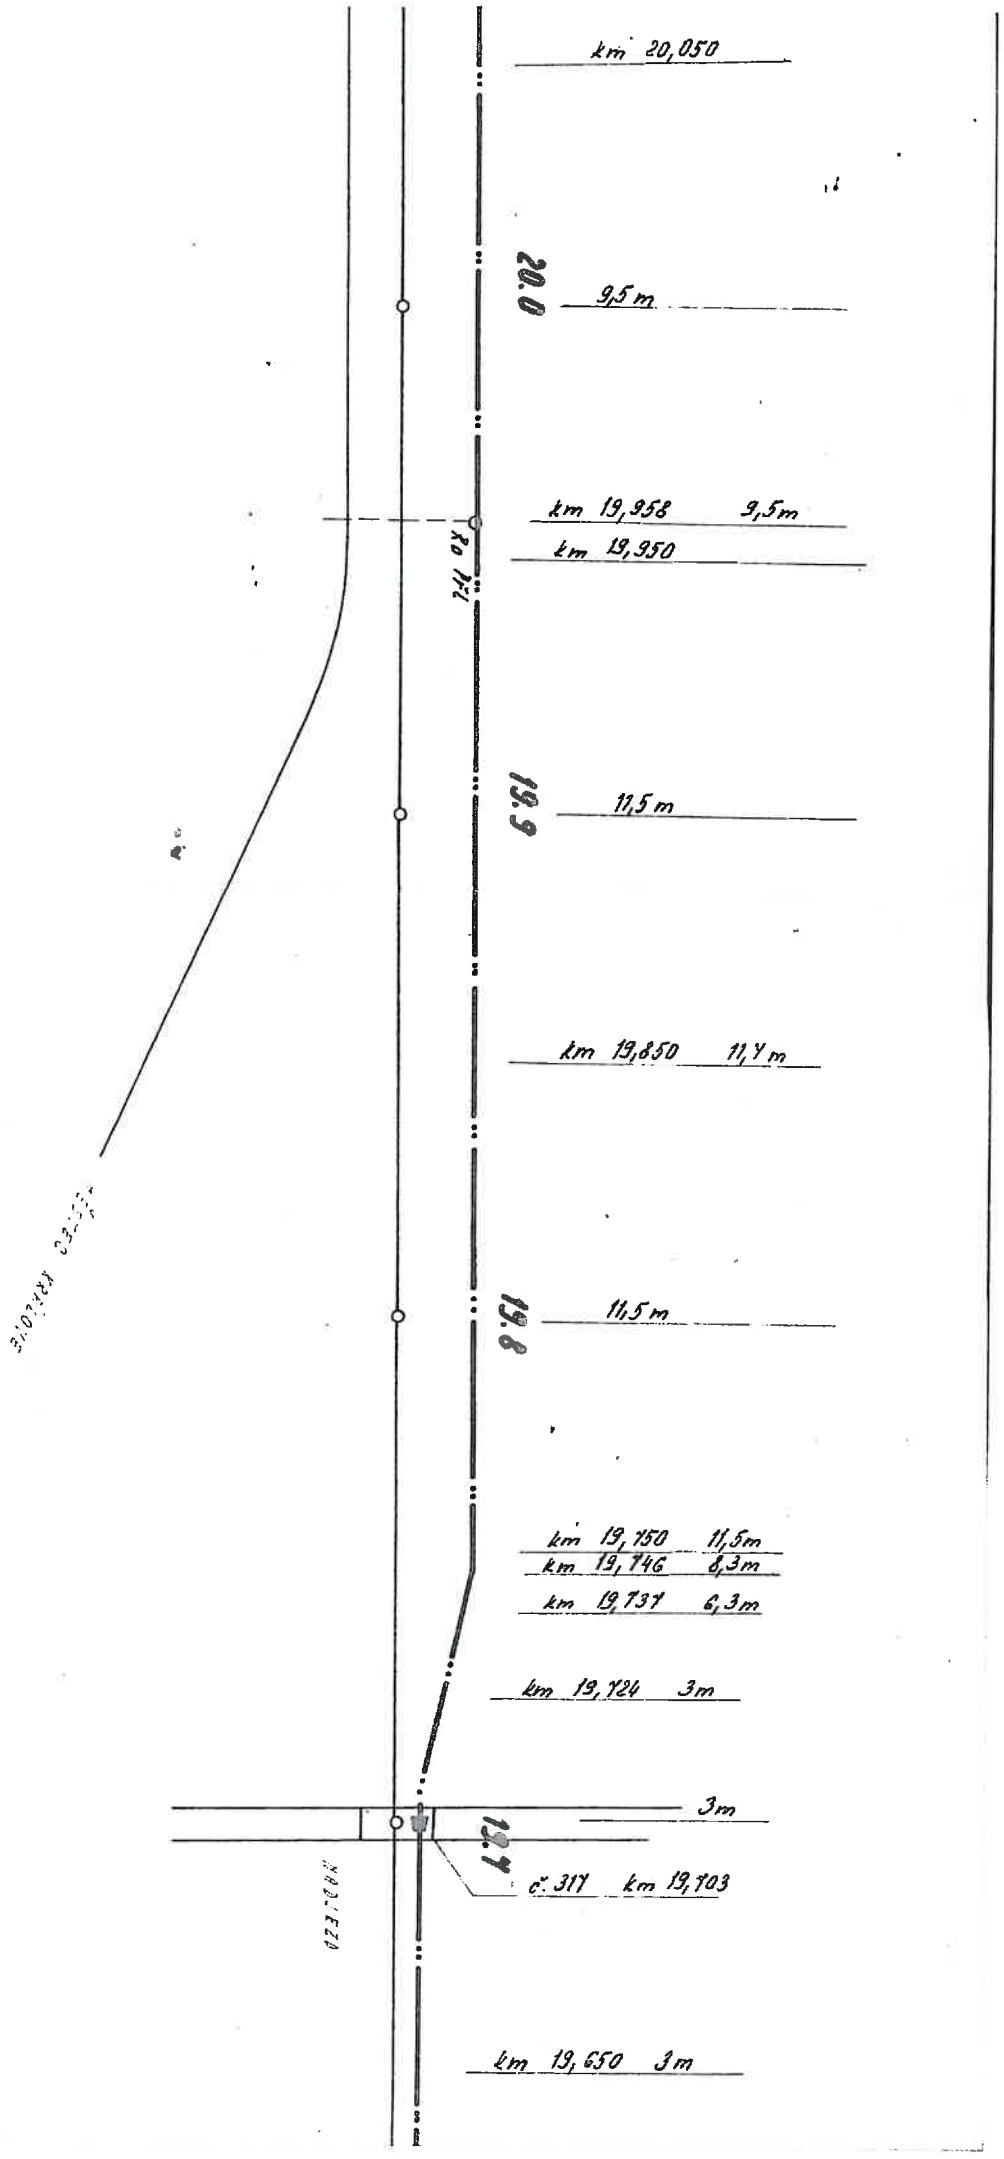
km 20,050
9,5 m
km 19,958 9,5m
km 19,950
11,5 m
km 19,850 11,Y m
11,5 m
km 19,750 11,5m
km 19,746 8,3m
km 19,737 6,3m
km 19,724 3m
3m
c. 317 km 19,703
km 19,650 3m

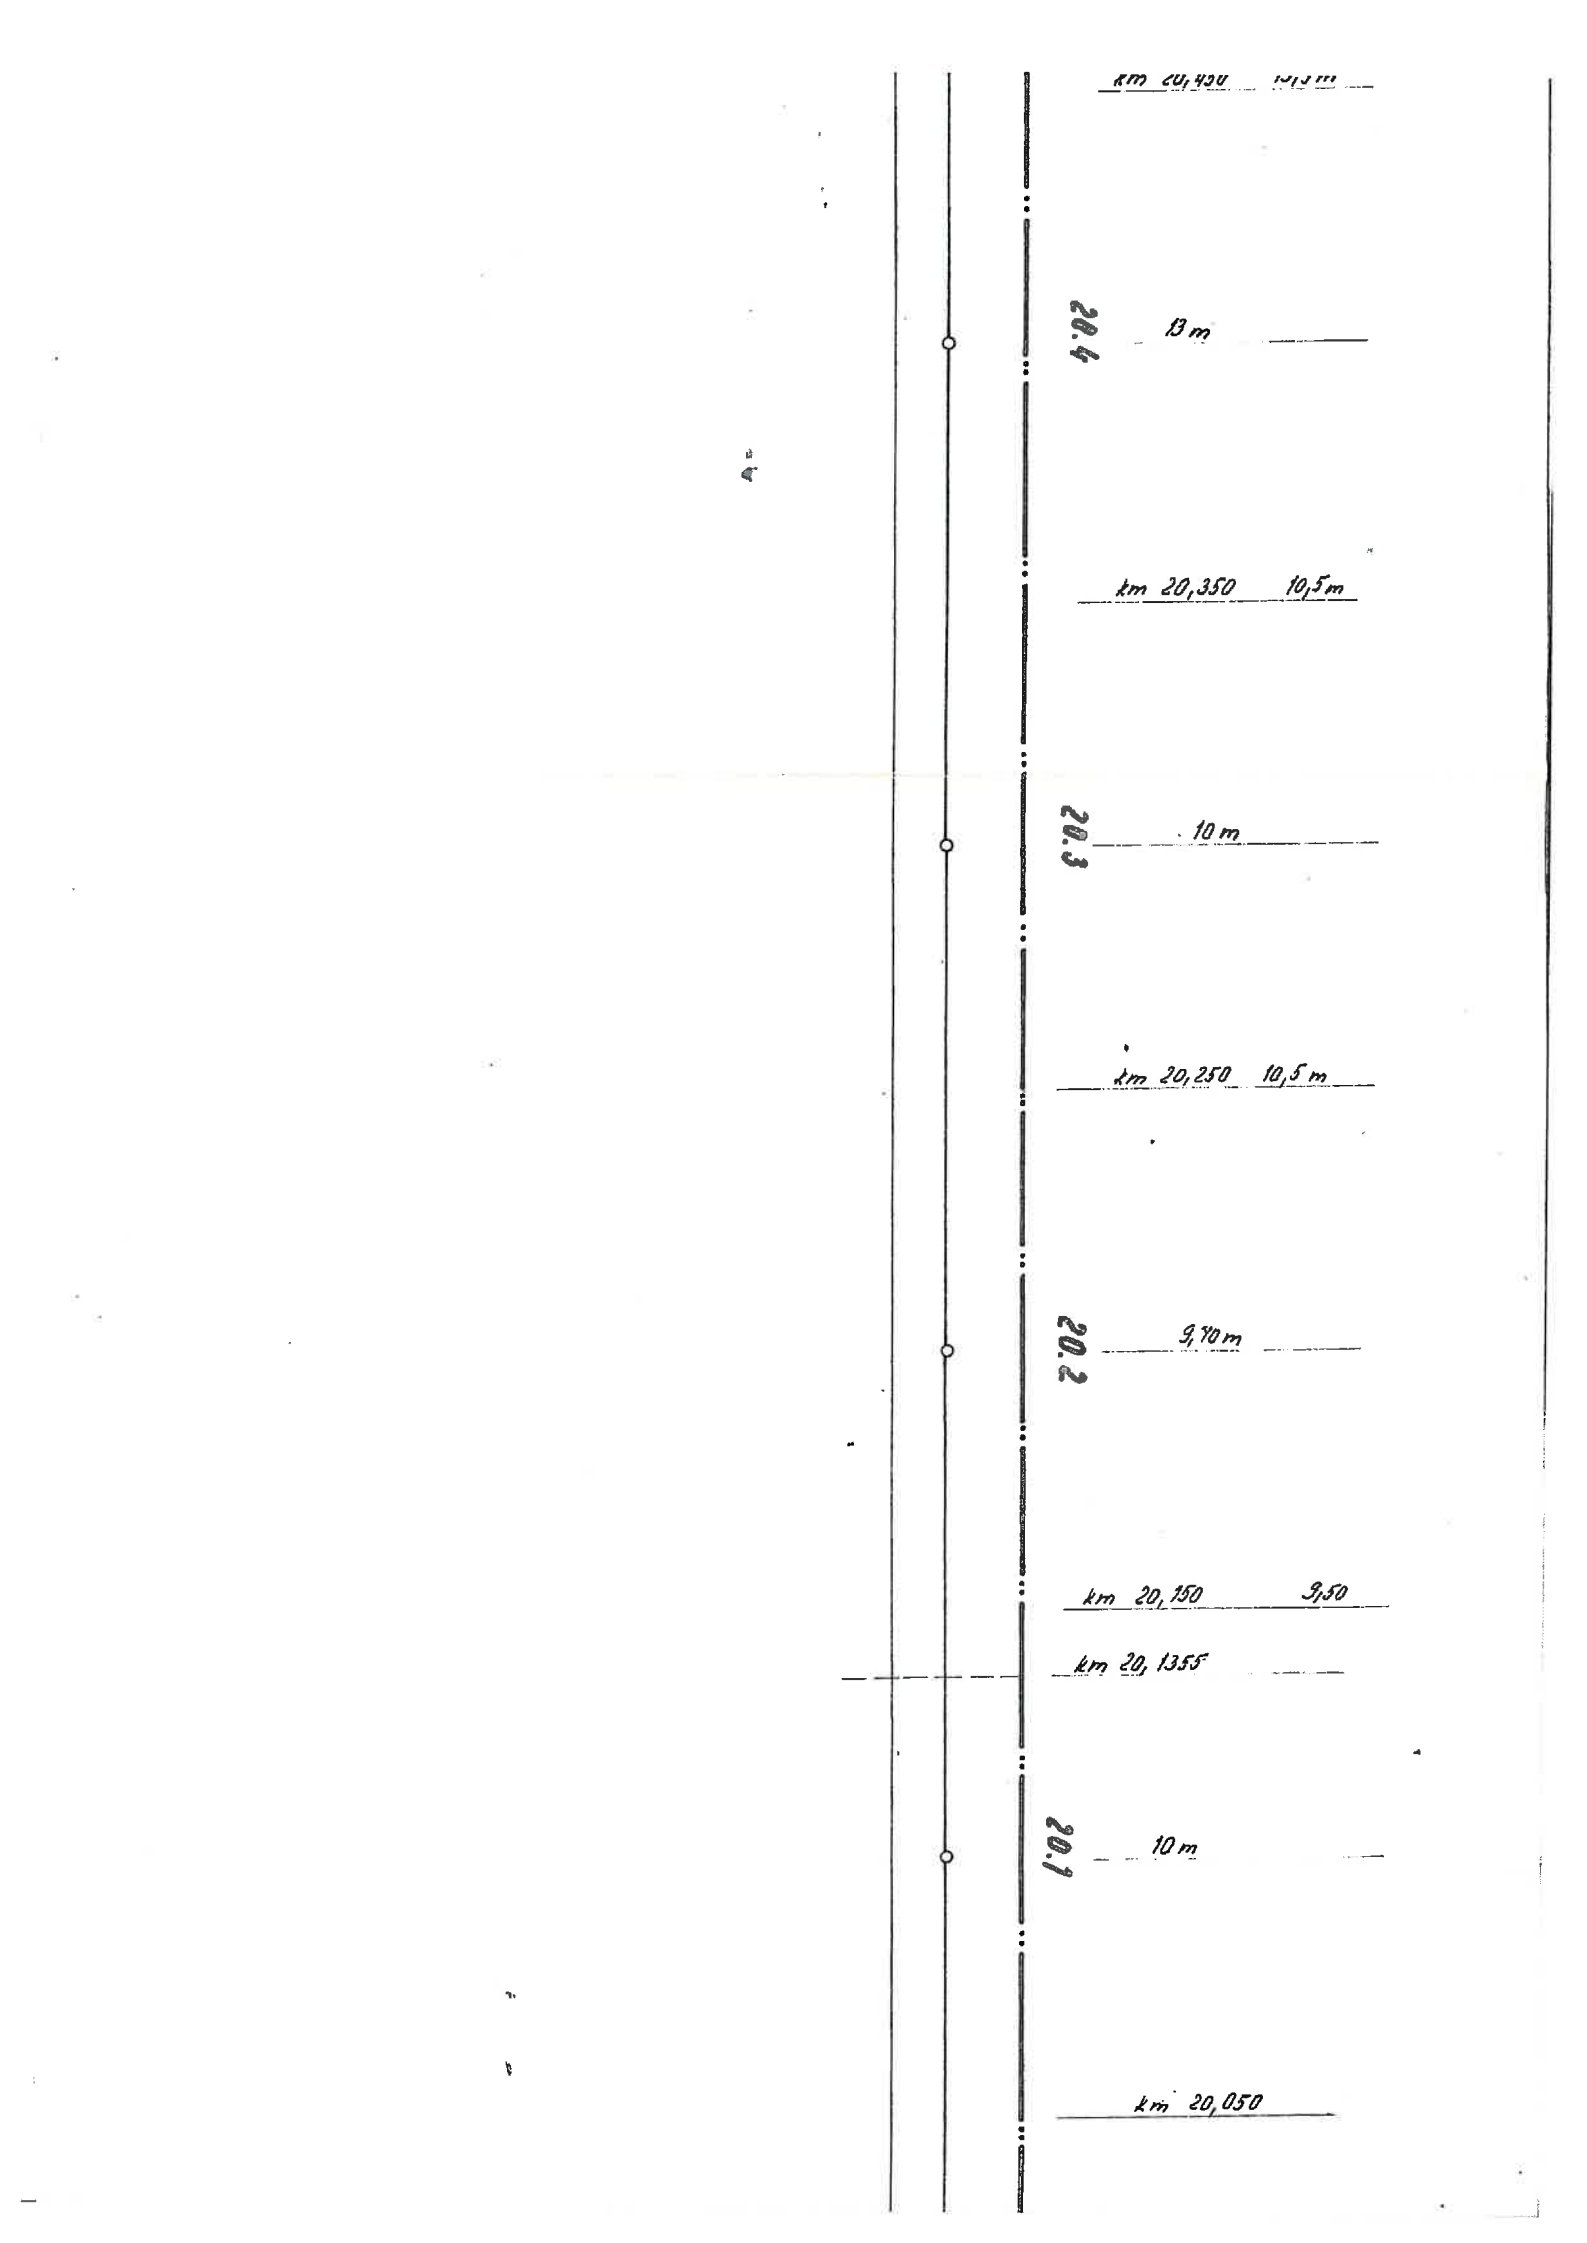
km 20,450
20.4
13 m
km 20,350 10,5 m
20.3
10 m
km 20,250 10,5 m
20.2
9,70 m
km 20,150 9,50
km 20,1355
20.1
10 m
km 20,050

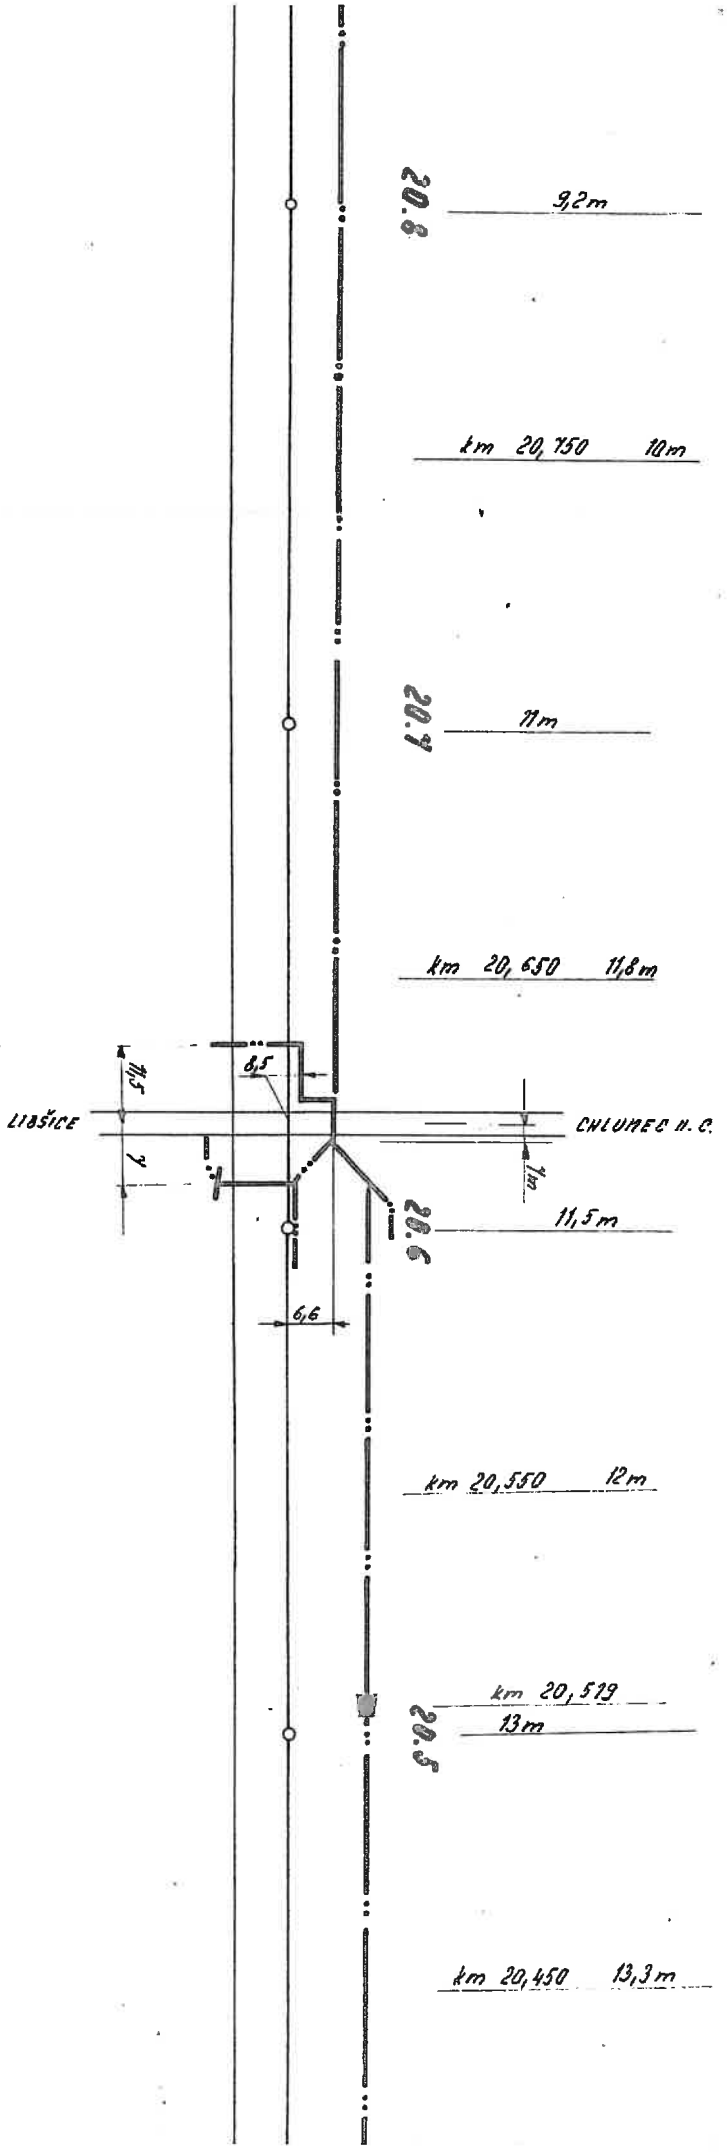
20.8
9,2m
km 20,750 10m
20.7
11m
km 20,650 11,8m
11,5
8,5
LIBŠICE
CHLUMEC n. C.
y
1m
20.6
11,5m
6,6
km 20,550 12m
km 20,519
20.5
13m
km 20,450 13,3m

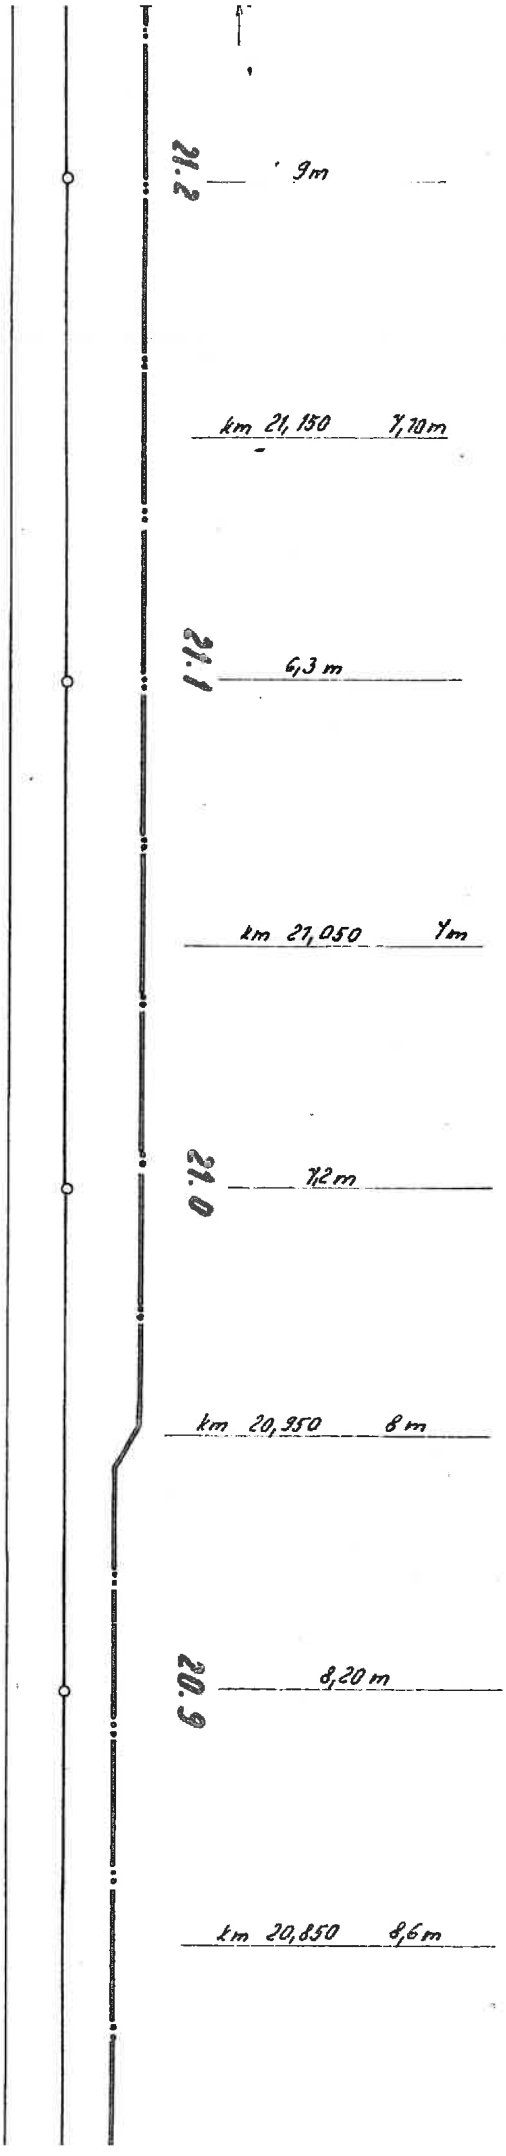
21.2
9m
km 21,150 7,10m
21.1
6,3 m
km 21,050 7m
21.0
7,2 m
km 20,950 8 m
20.9
8,20 m
km 20,850 8,6 m

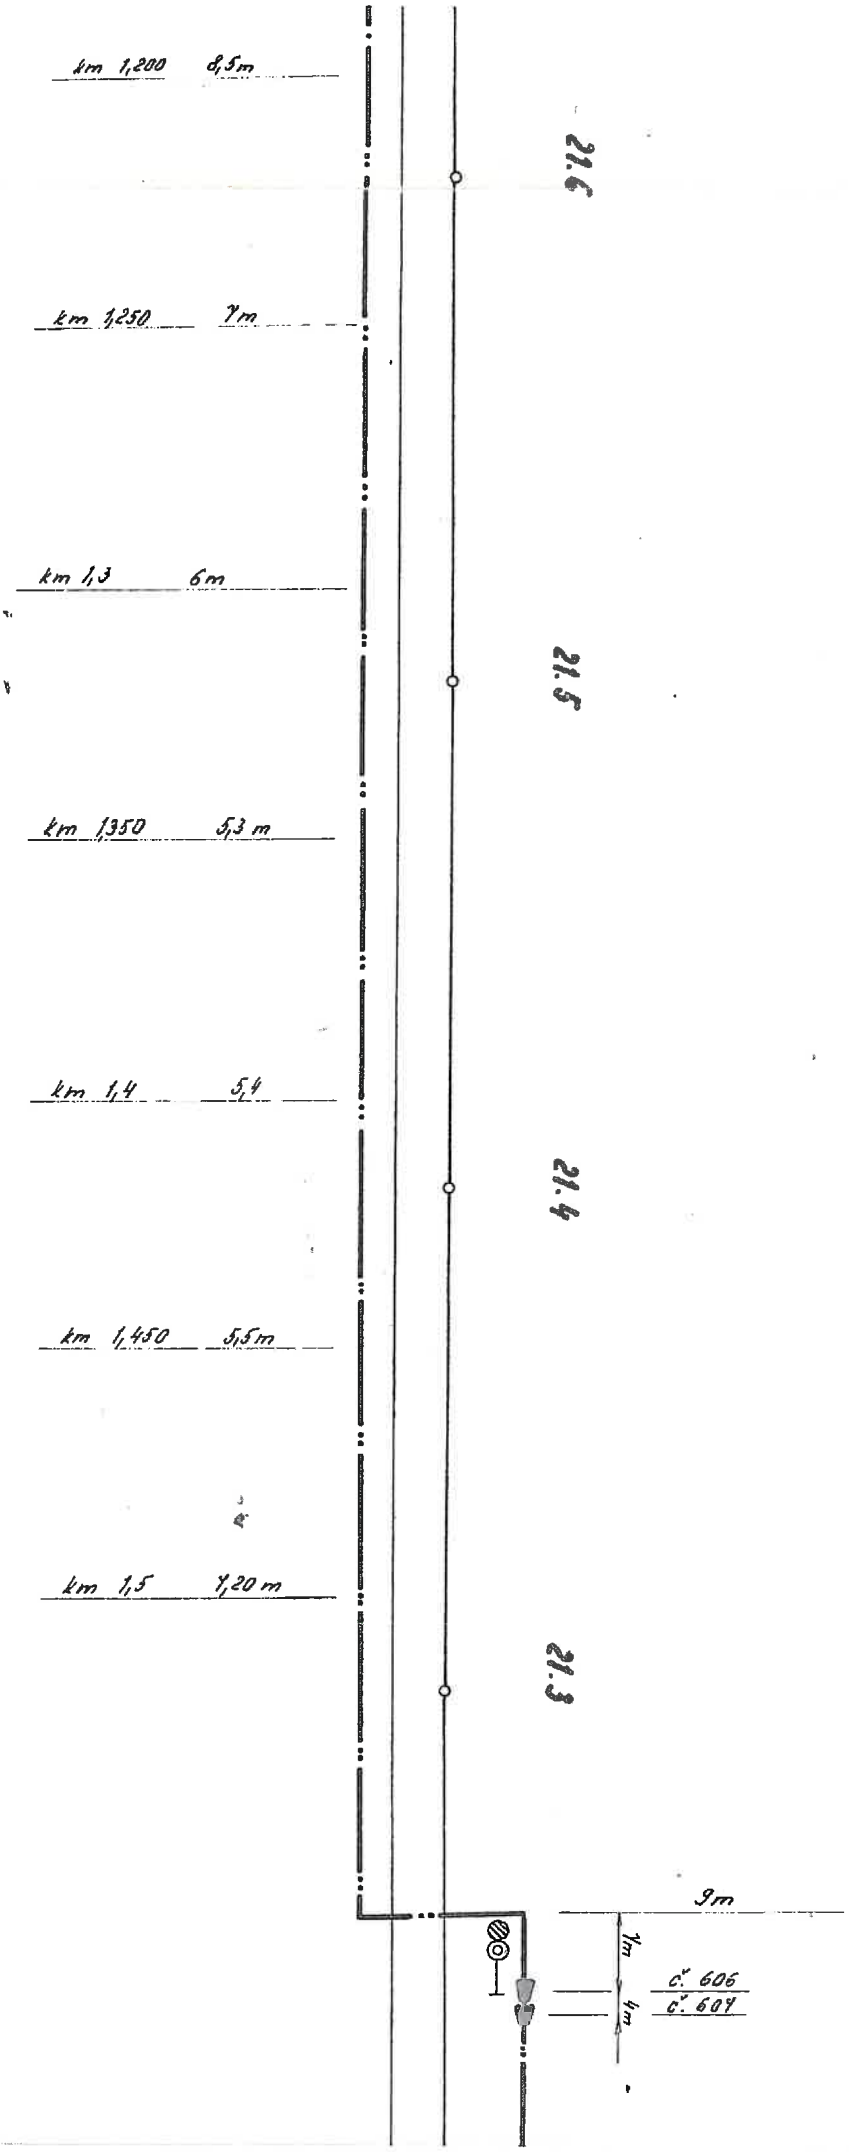
km 1,200
8,5m
21.6
km 1,250
7m
km 1,3
6m
21.5
km 1350
5,3 m
km 1,4
5,4
21.4
km 1,450
5,5m
km 1,5
7,20 m
21.3
9m
1m
4m
c. 606
c. 607

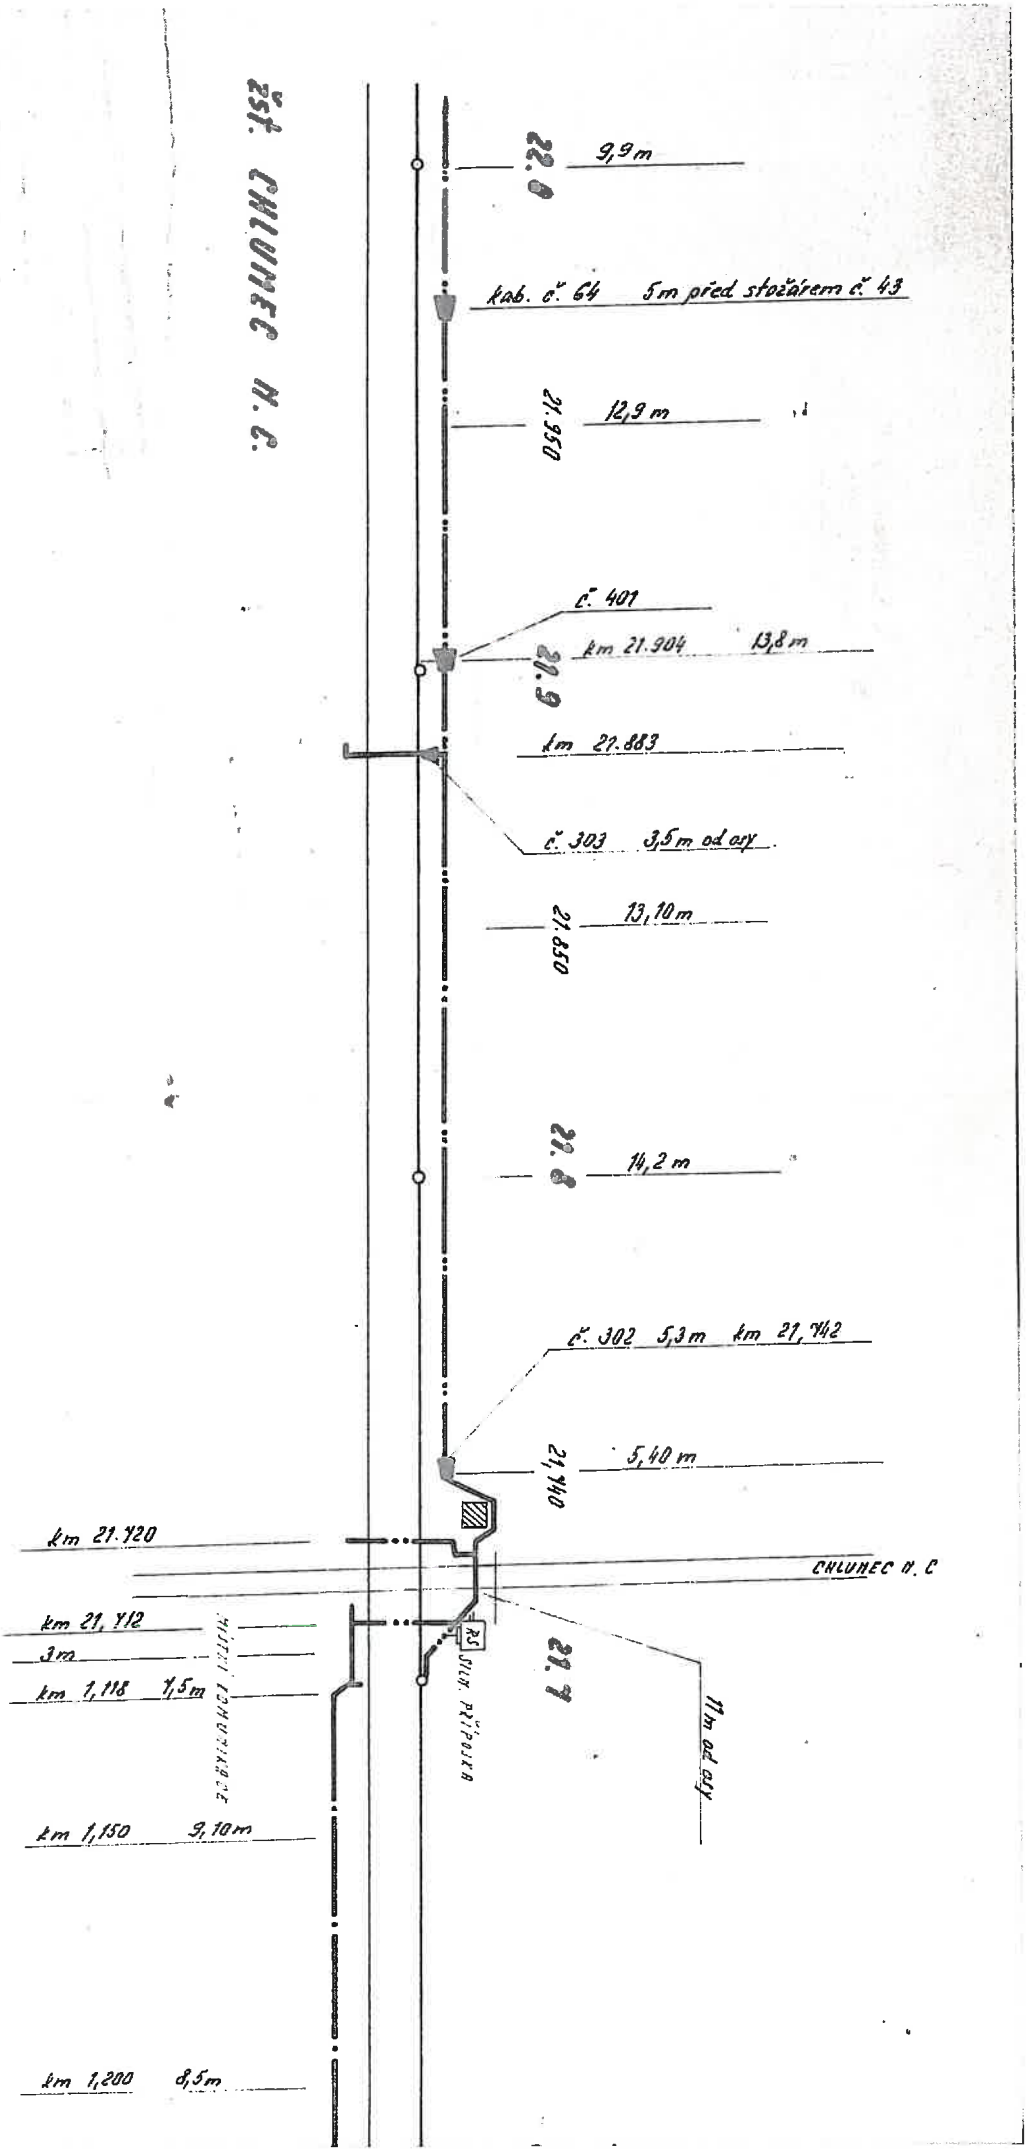
žst. CHLUMEC N. C.
22.0
9,9 m
kab. č. 64 5m před stožárem č. 43
21.950
12,9 m
č. 401
km 21.904 13,8 m
22.0
km 21.883
č. 303 3,5 m od osy
21.850
13,10 m
22.8
14,2 m
č. 302 5,3 m km 21,742
21,740
5,40 m
km 21.720
CHLUMEC N. C
km 21,712
3m
km 1,118 1,5m
ZÁSOBNÍ ŘÍZENÍ
RS
SVK PŘÍPOJKA
22.1
11m od osy
km 1,150 9,10m
km 1,200 8,5m

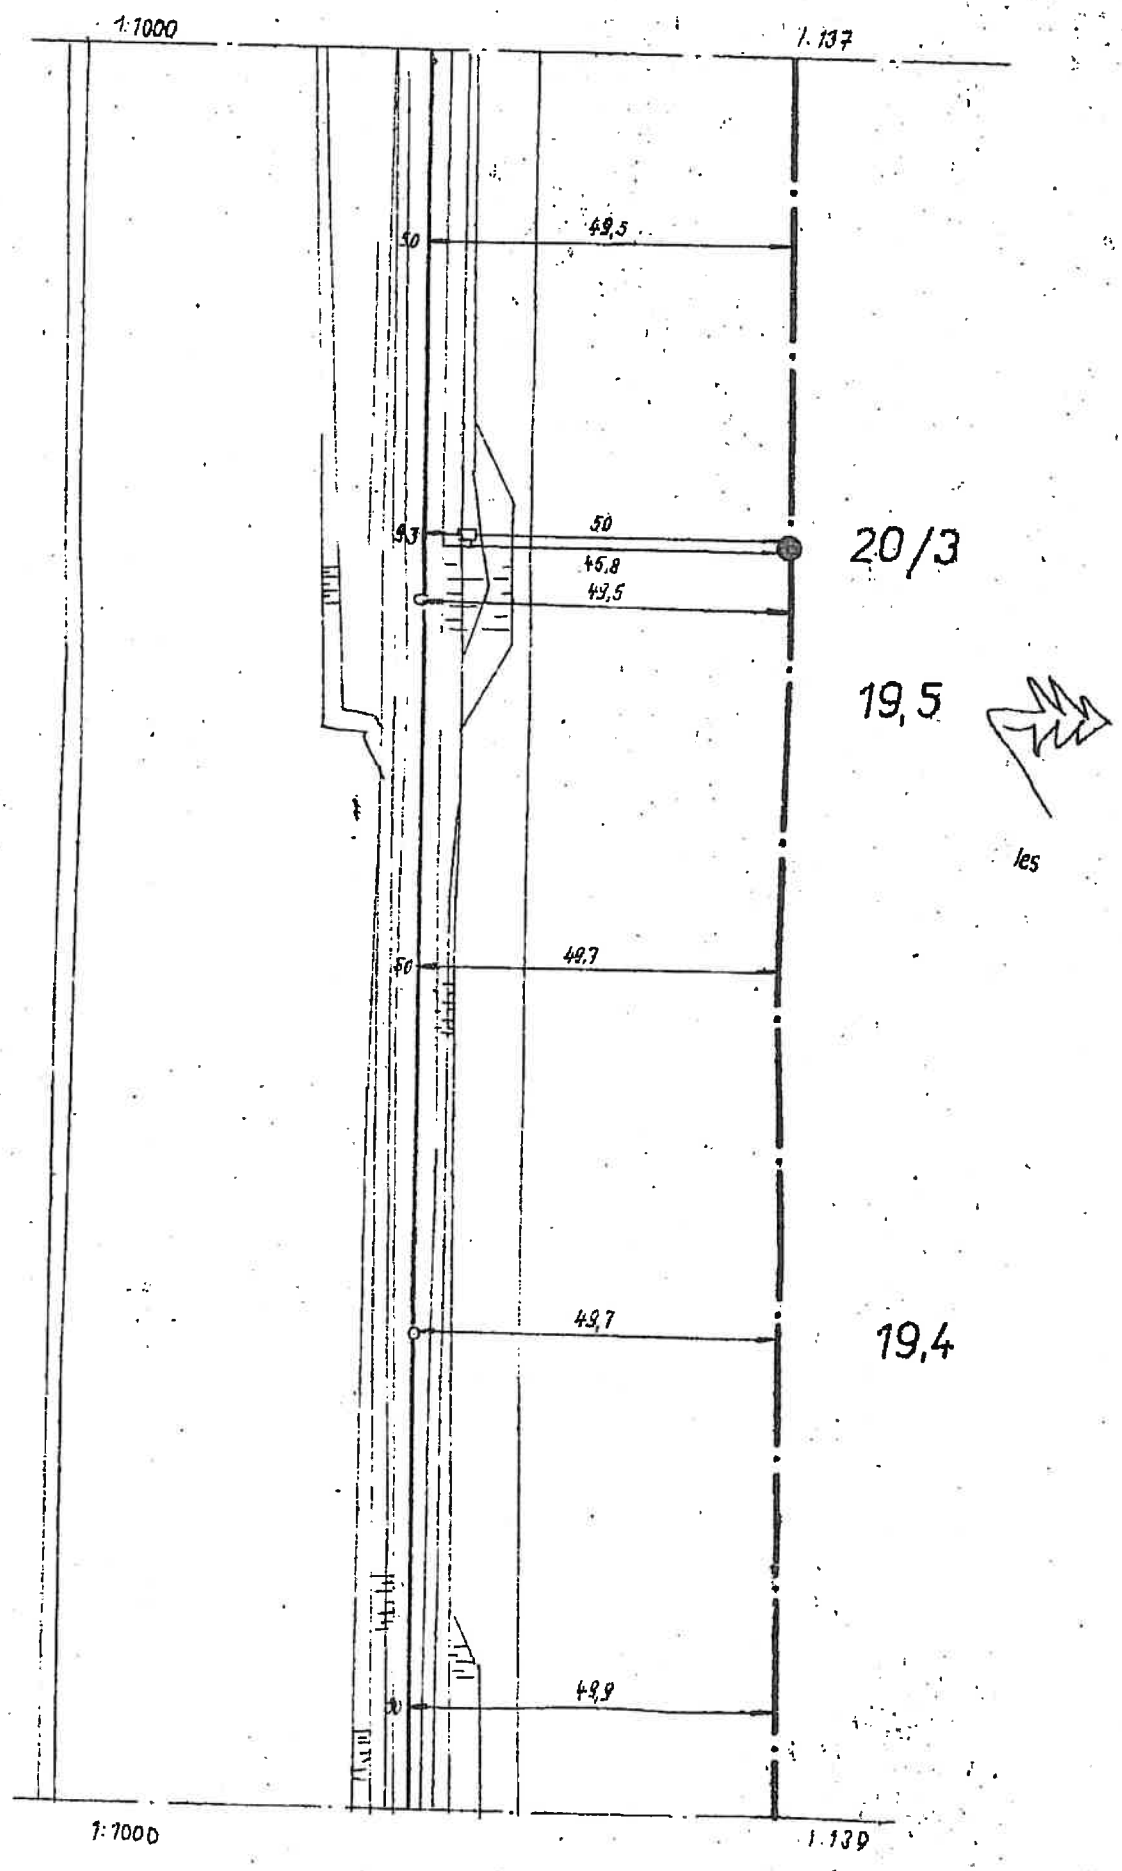

AŽD	Navrhl			Porucha čís.														Mýmburk-V. Dsek Hr. kralove
	Kreslil	17.11	Jandová	Oprava čís.														
1:1000	Zkoušel			Platí od														I-138 B

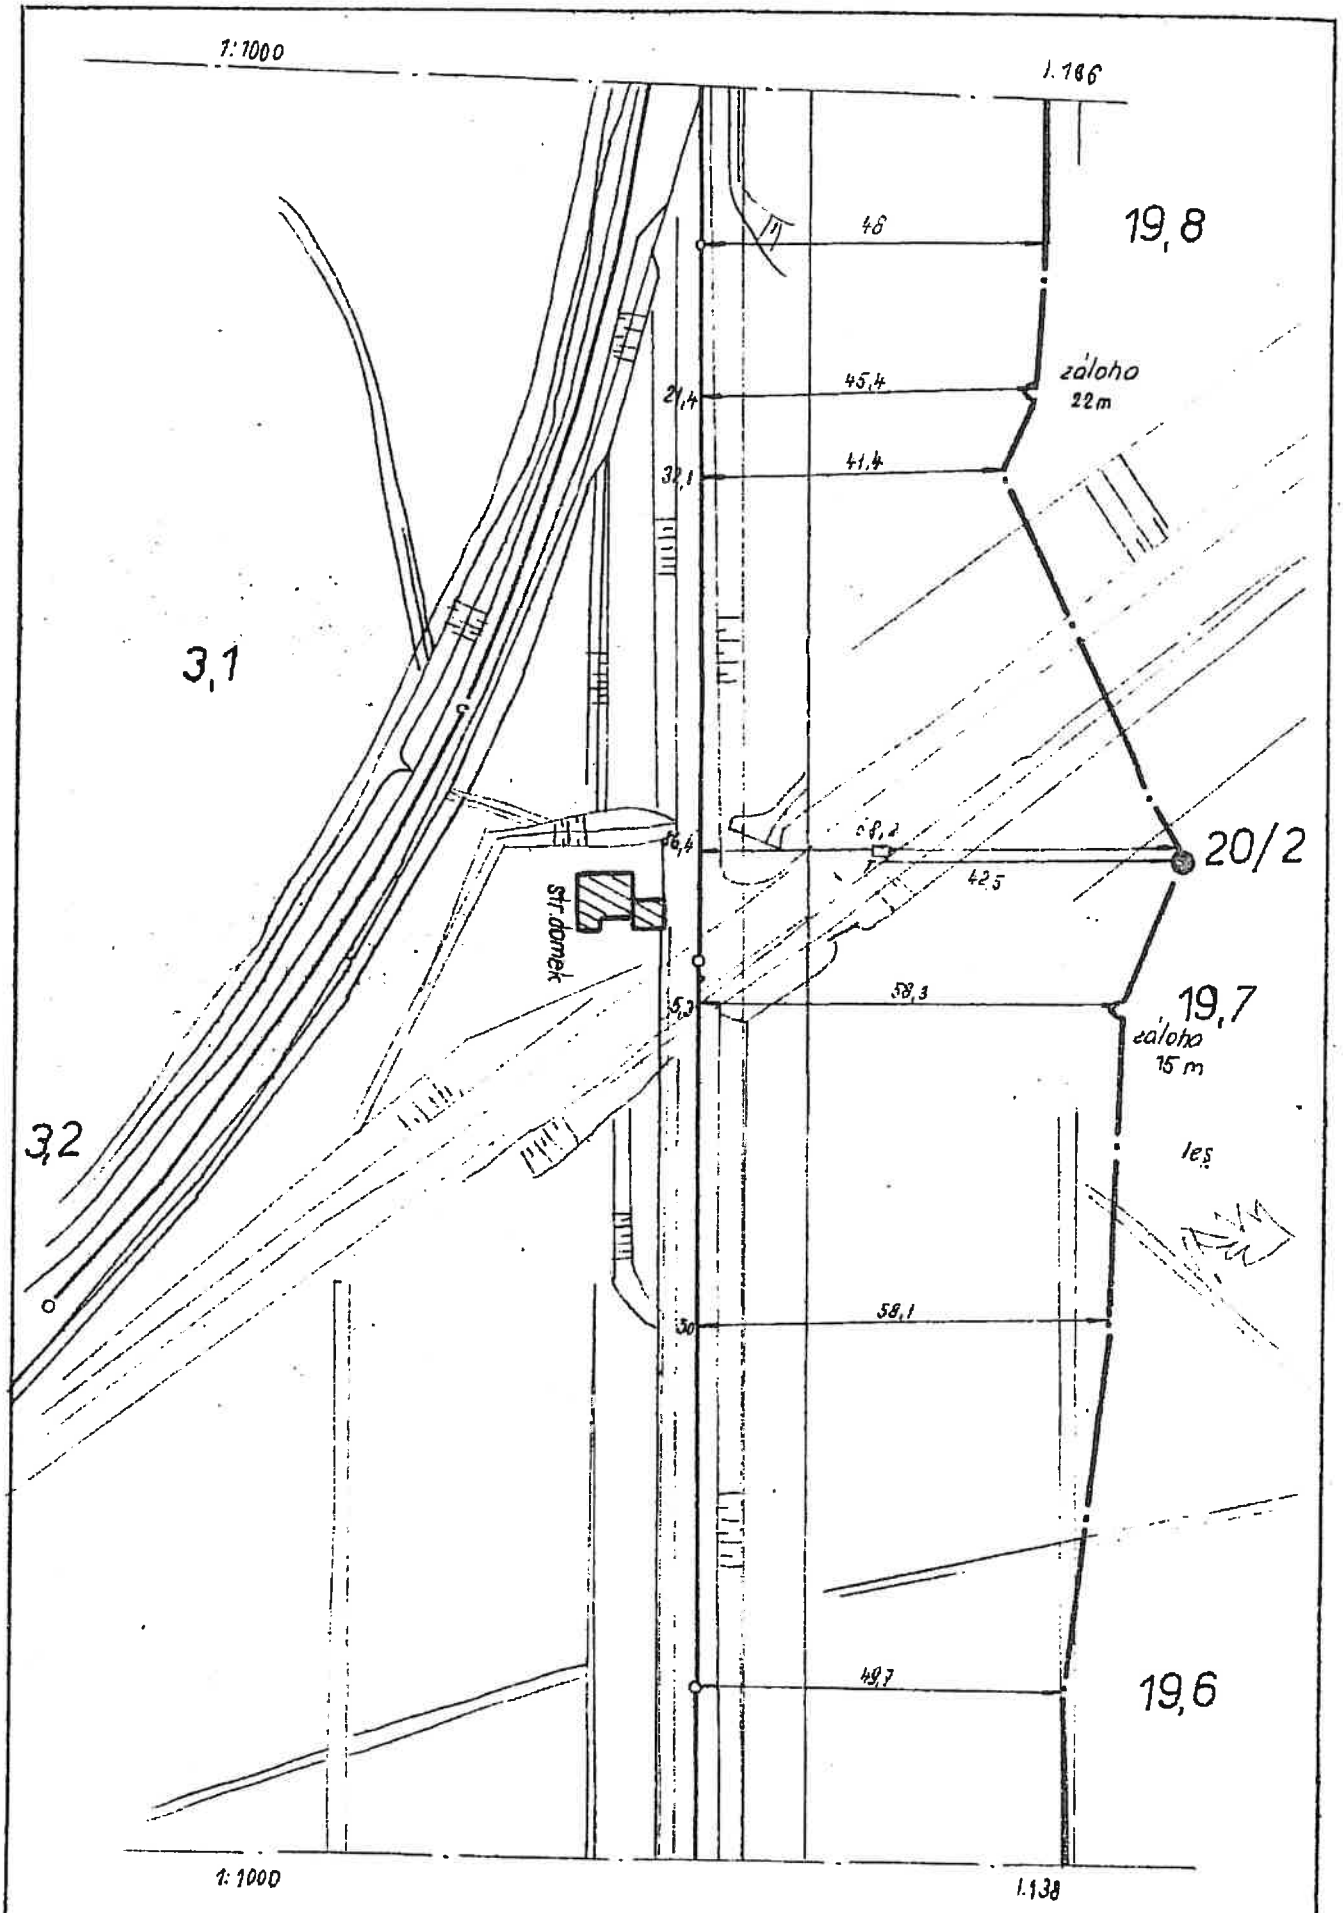
1:1000
I.186
46
19,8
45,4
21,4
záloha
22m
41,4
32,1
3,1
56,4
20/2
42,5
str. domek
58,3
19,7
záloha
15 m
3,2
les
58,1
30
49,7
19,6
1:1000
I.138

| | | |

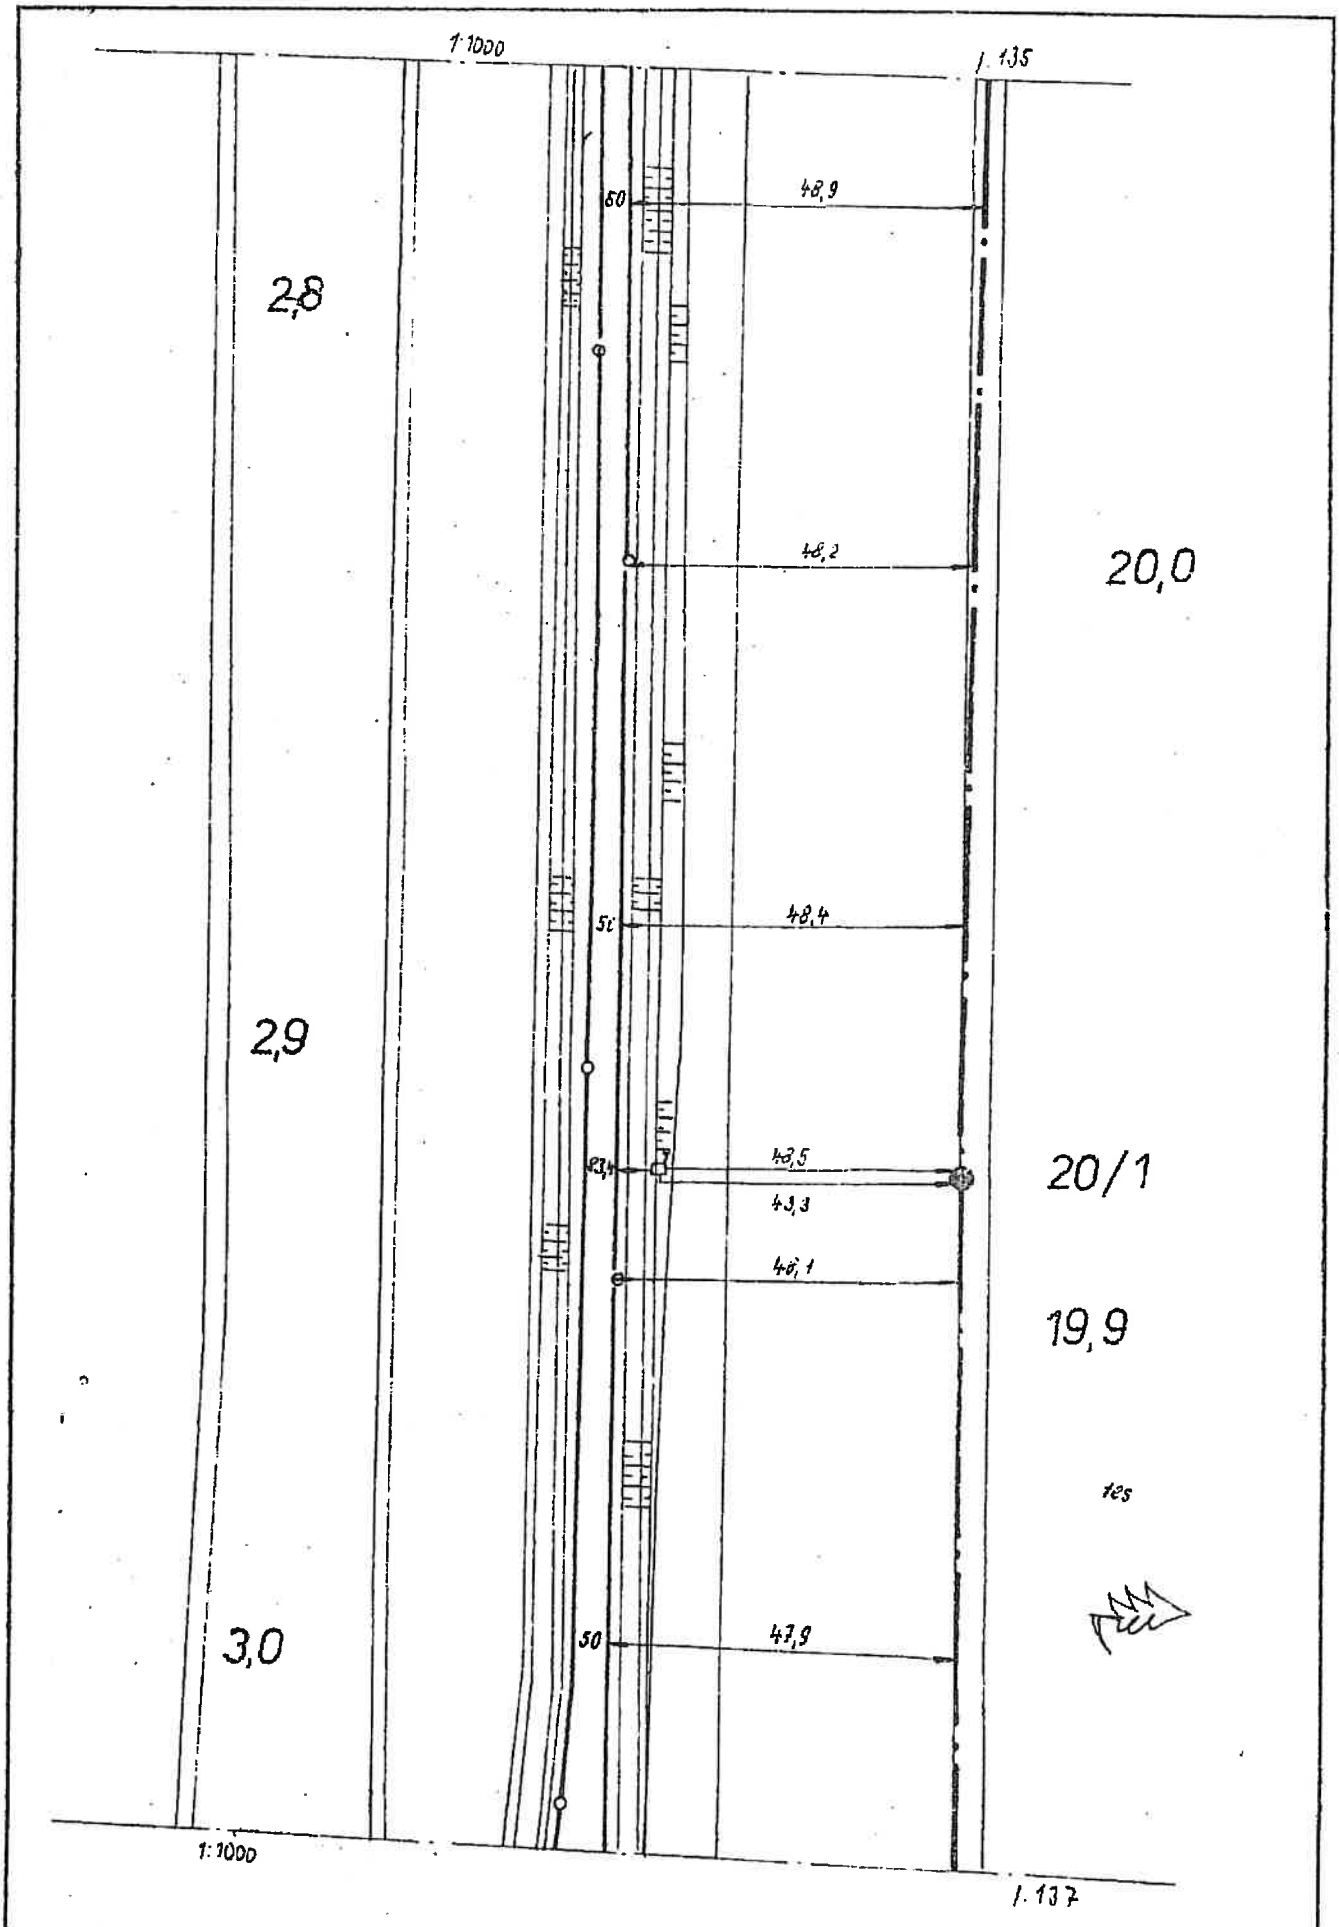
1:1000
I. 135
48,9
48,2
48,4
43,5
43,3
46,1
47,9
2,8
2,9
3,0
20,0
20/1
19,9
1:1000
I. 137

| | | |

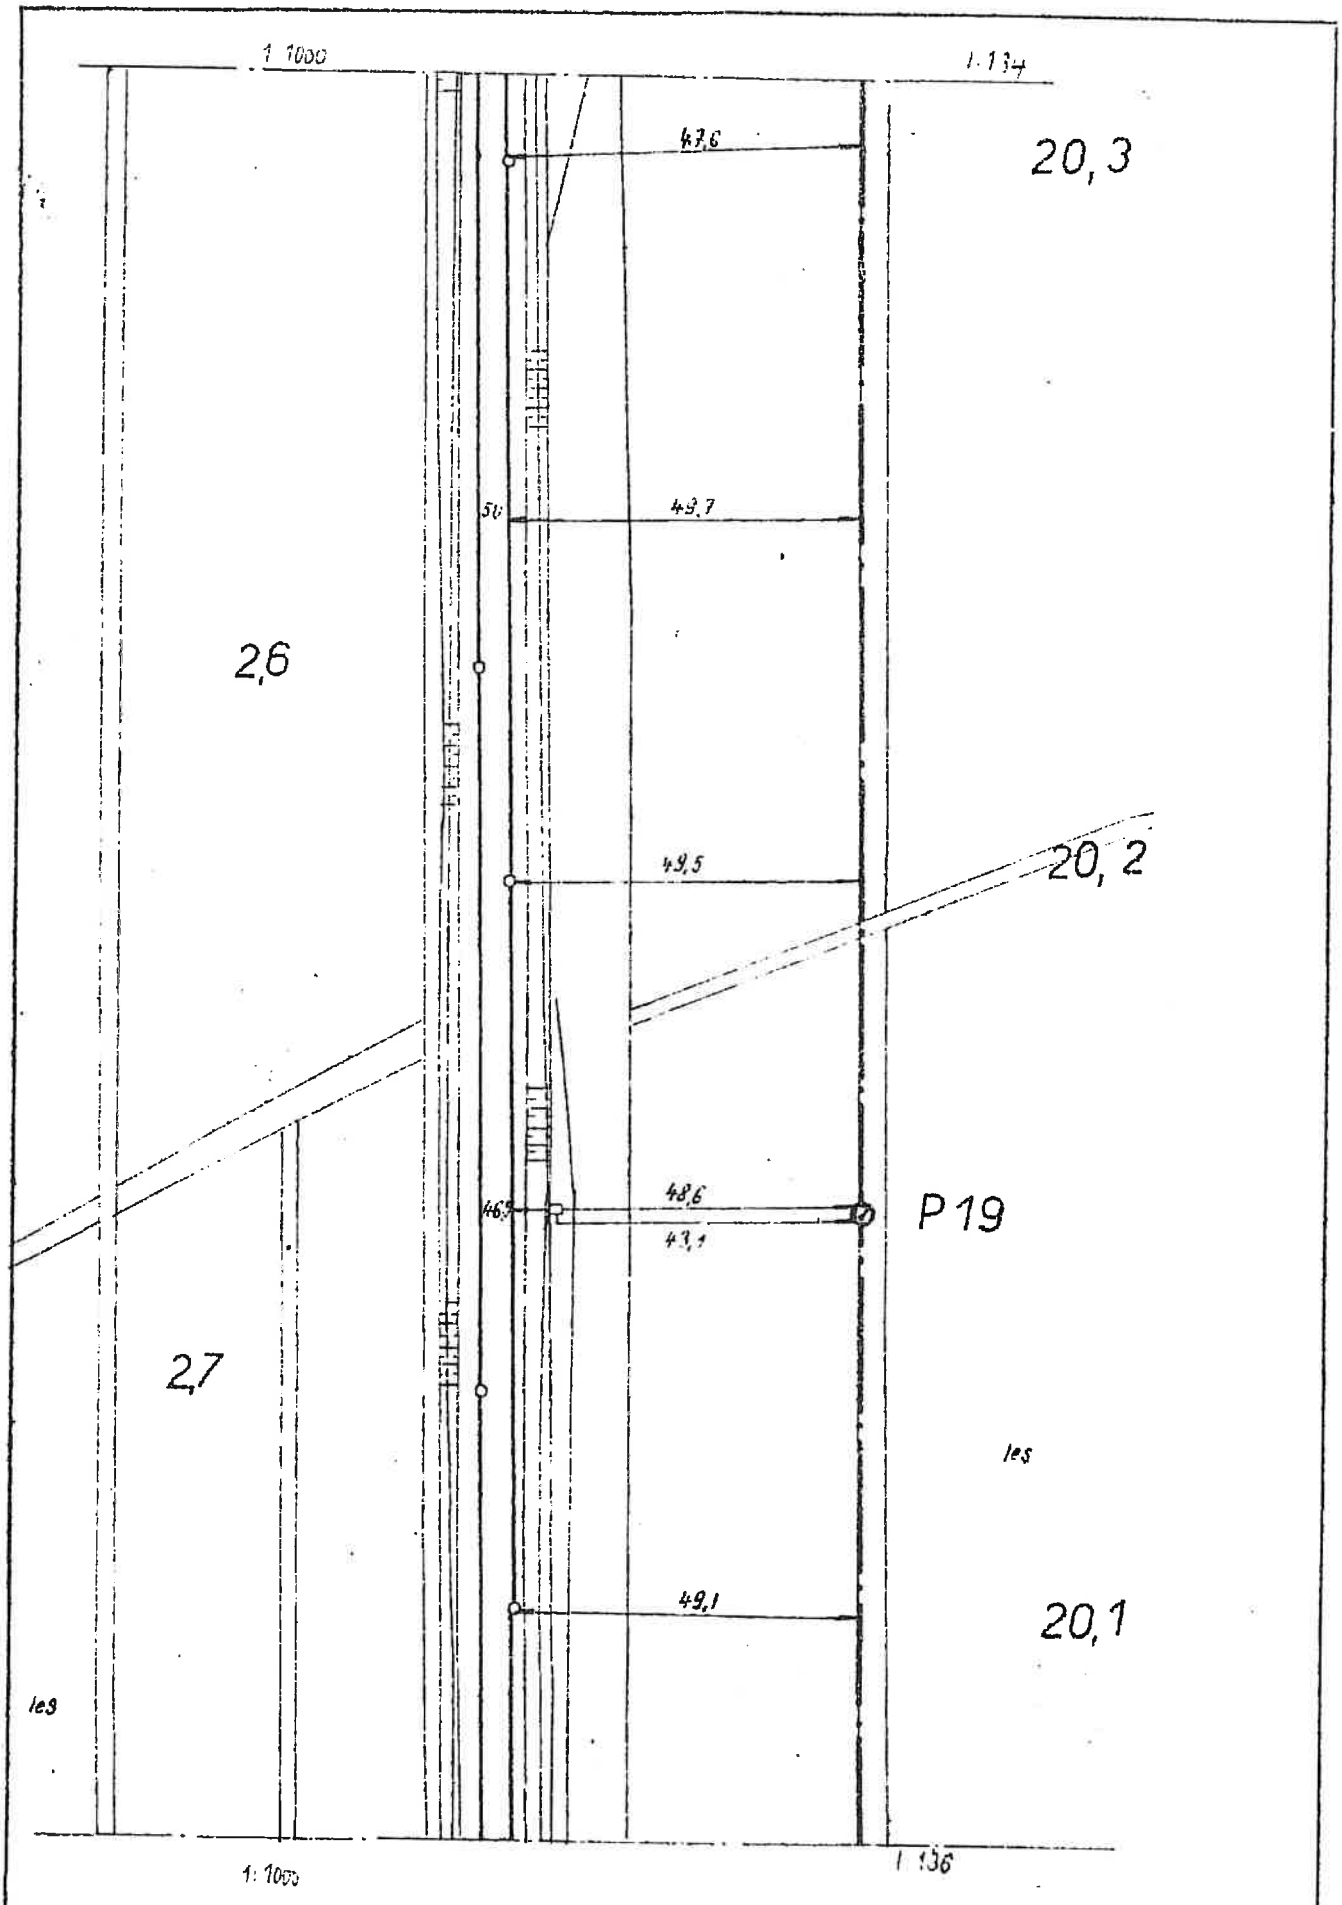

AŽD	Navrhl			Porucha čís.																	Mýmburk-V Osek Hr Králové	
	Kreslil	14.11.67	Jurečka	Oprava čís.																		
1:1000	Zkoušel			Platí od																	I. 135B	

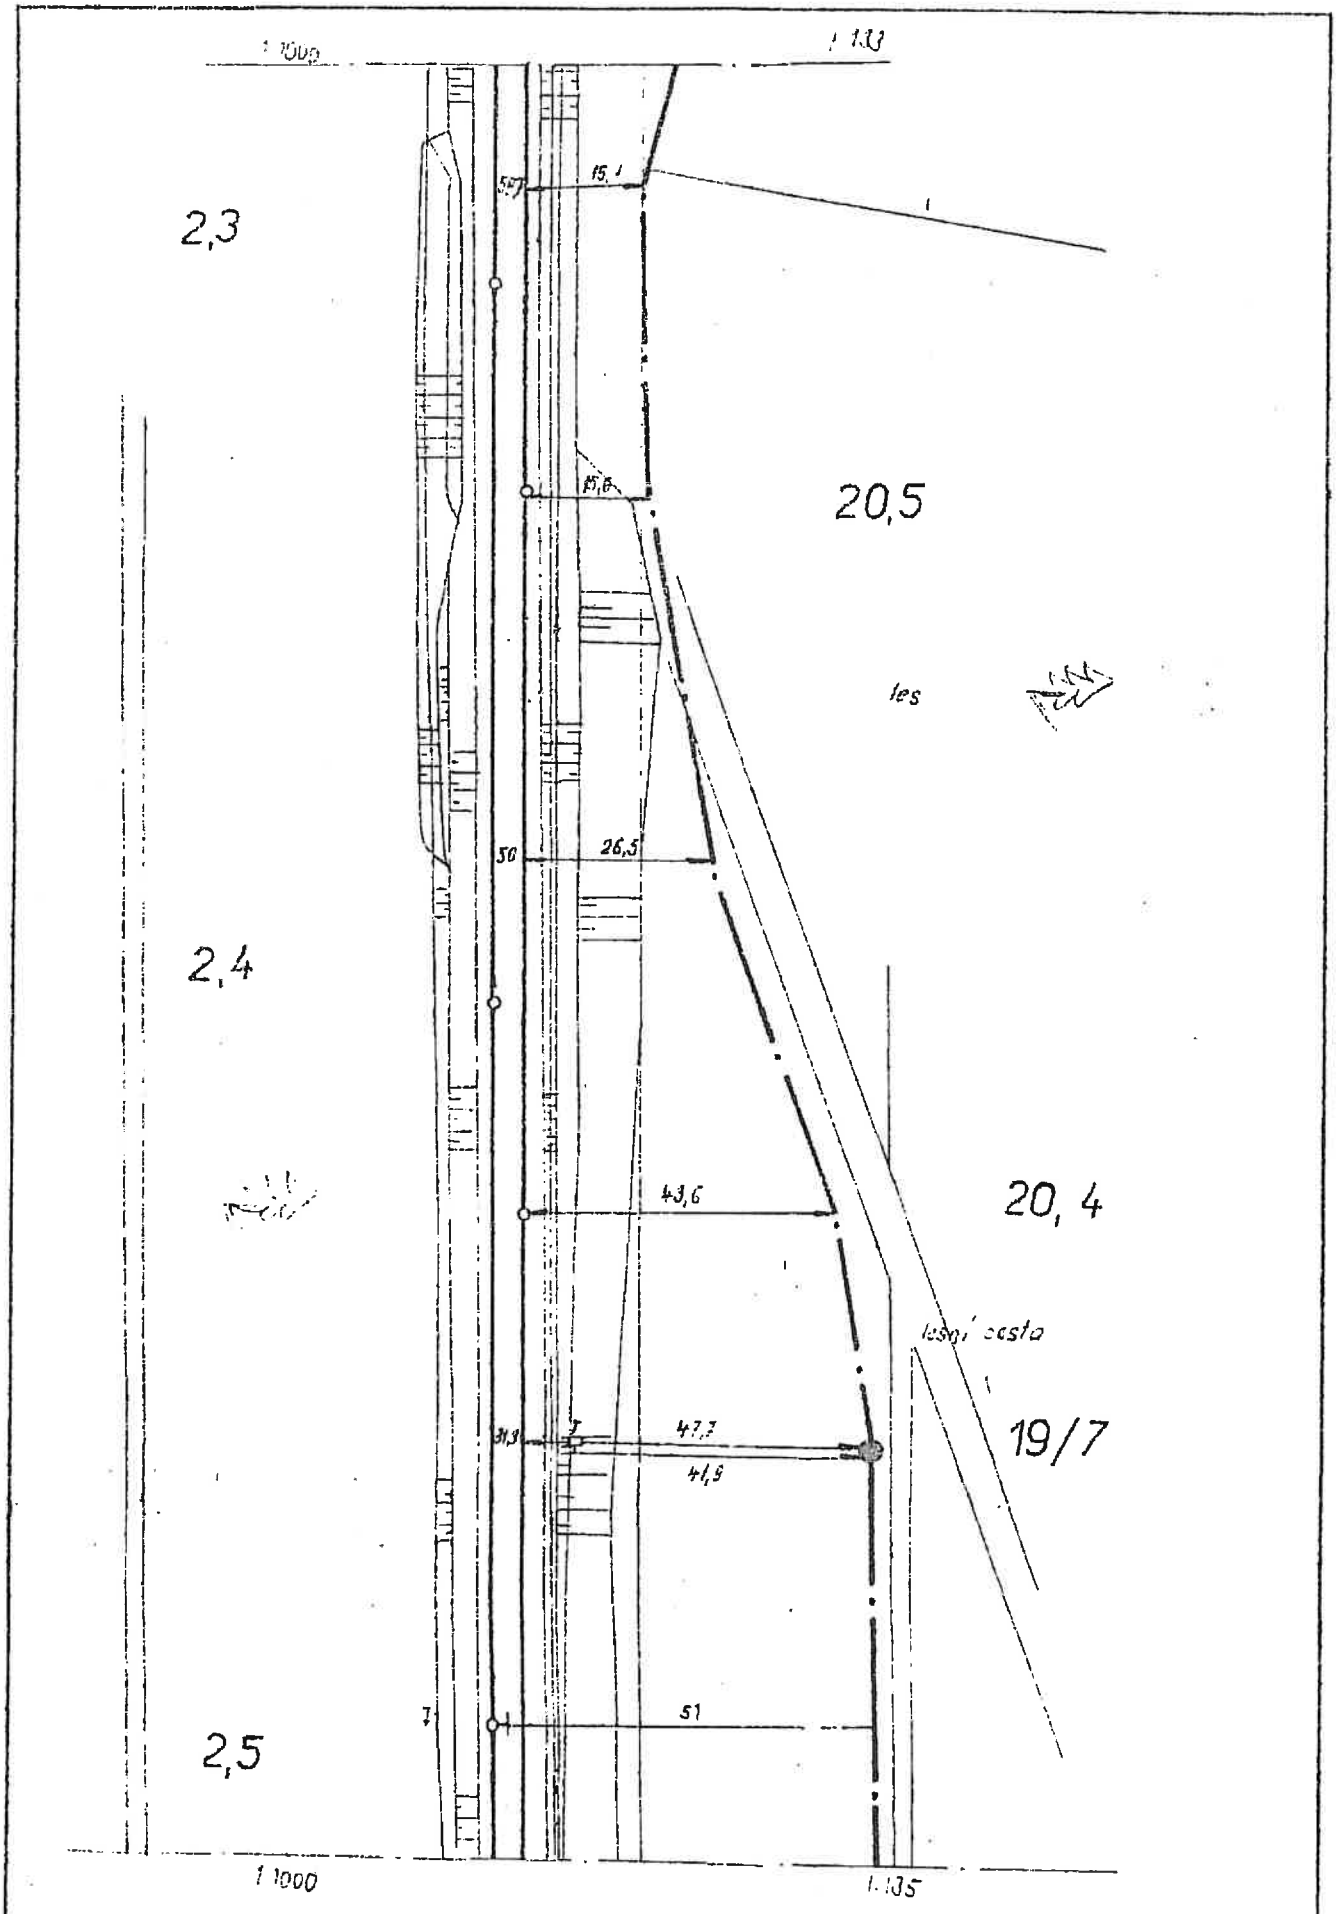
1:1000
1:1000
1:135
2,3
2,4
2,5
20,5
20,4
19/7
les
lesní cesta
15,1
15,6
26,5
43,6
47,7
41,9
51
50
50
50

| | | |

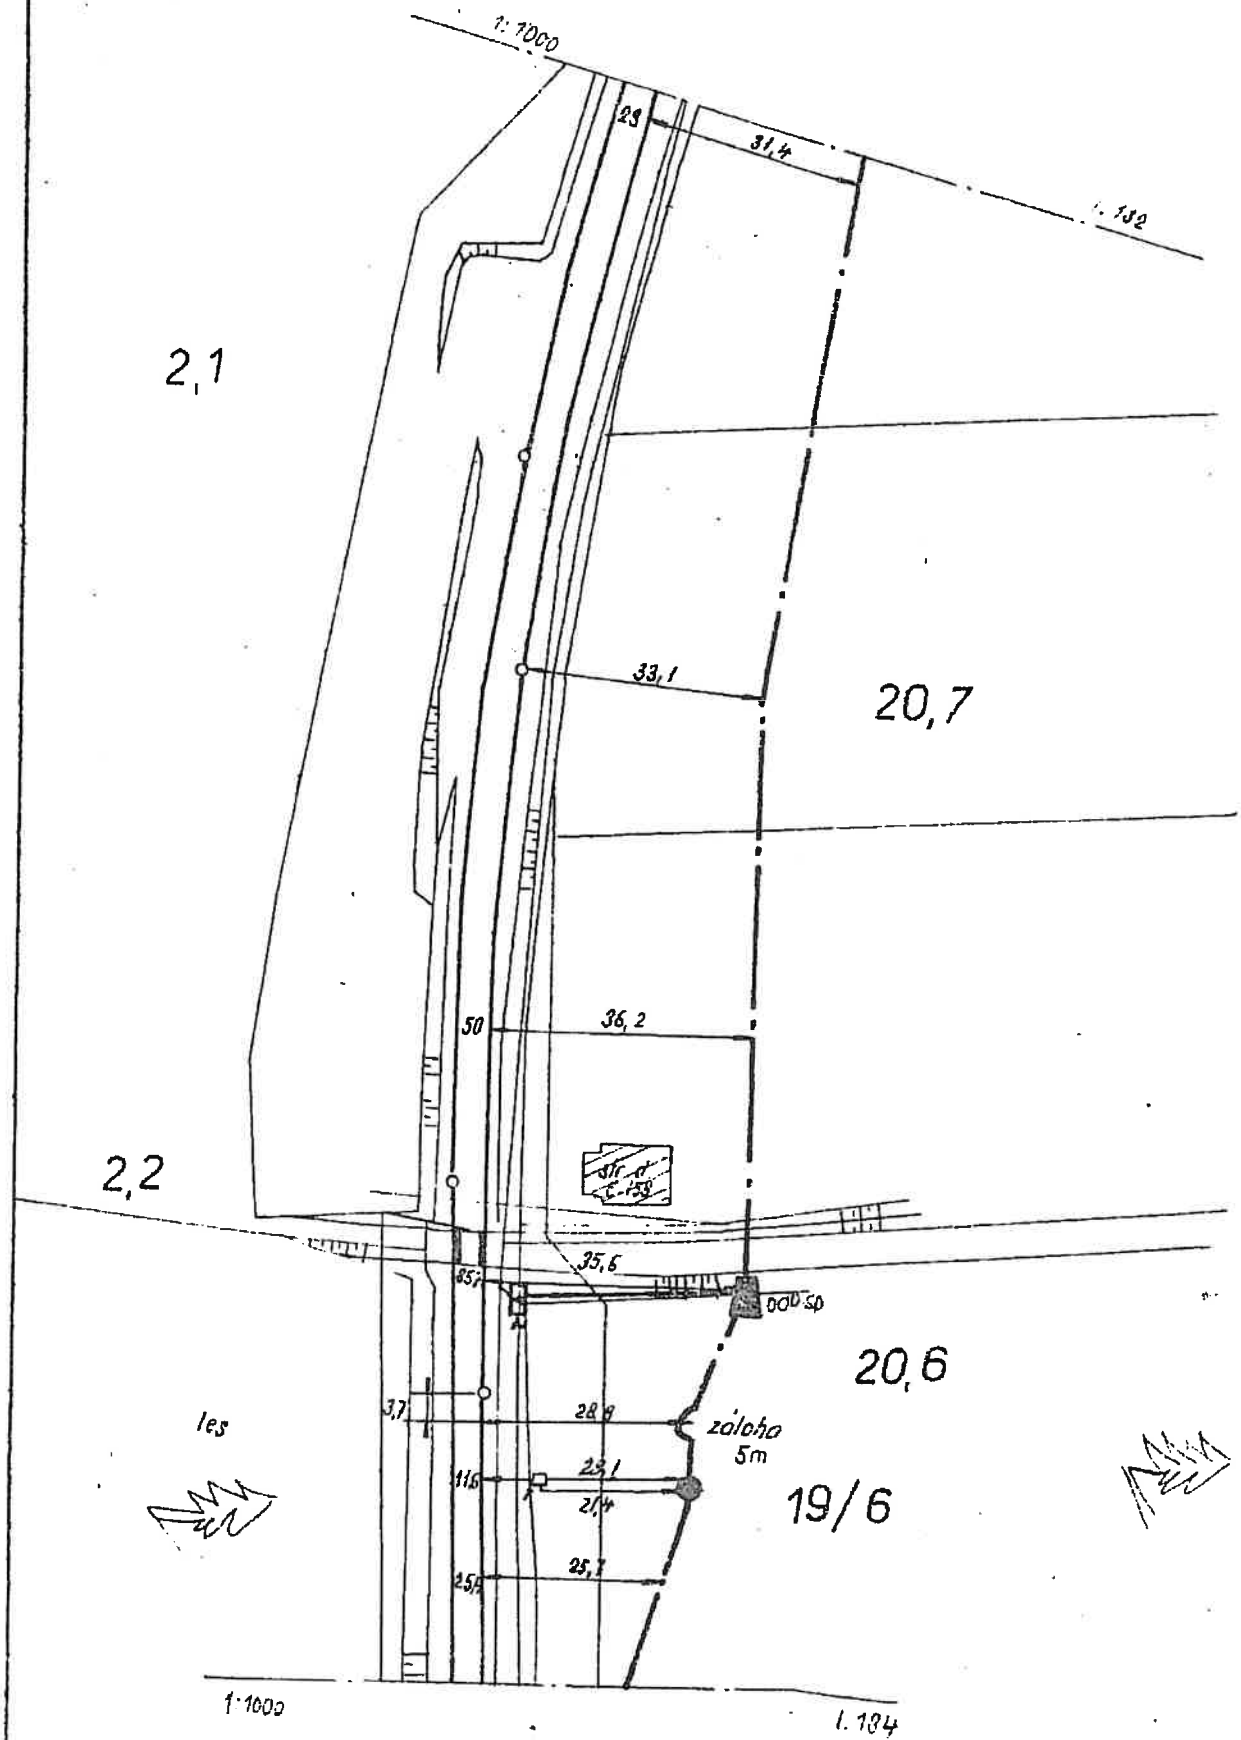
1:1000
29
31,4
l. 132
2,1
33,1
20,7
50
36,2
2,2
str. st. č. 153
35,6
85,7
000 sp
20,6
3,7
28,9
les
záloha
5m
11,6
23,1
21,4
19/6
25,7
25,7
1:1000
l. 134

| | | |

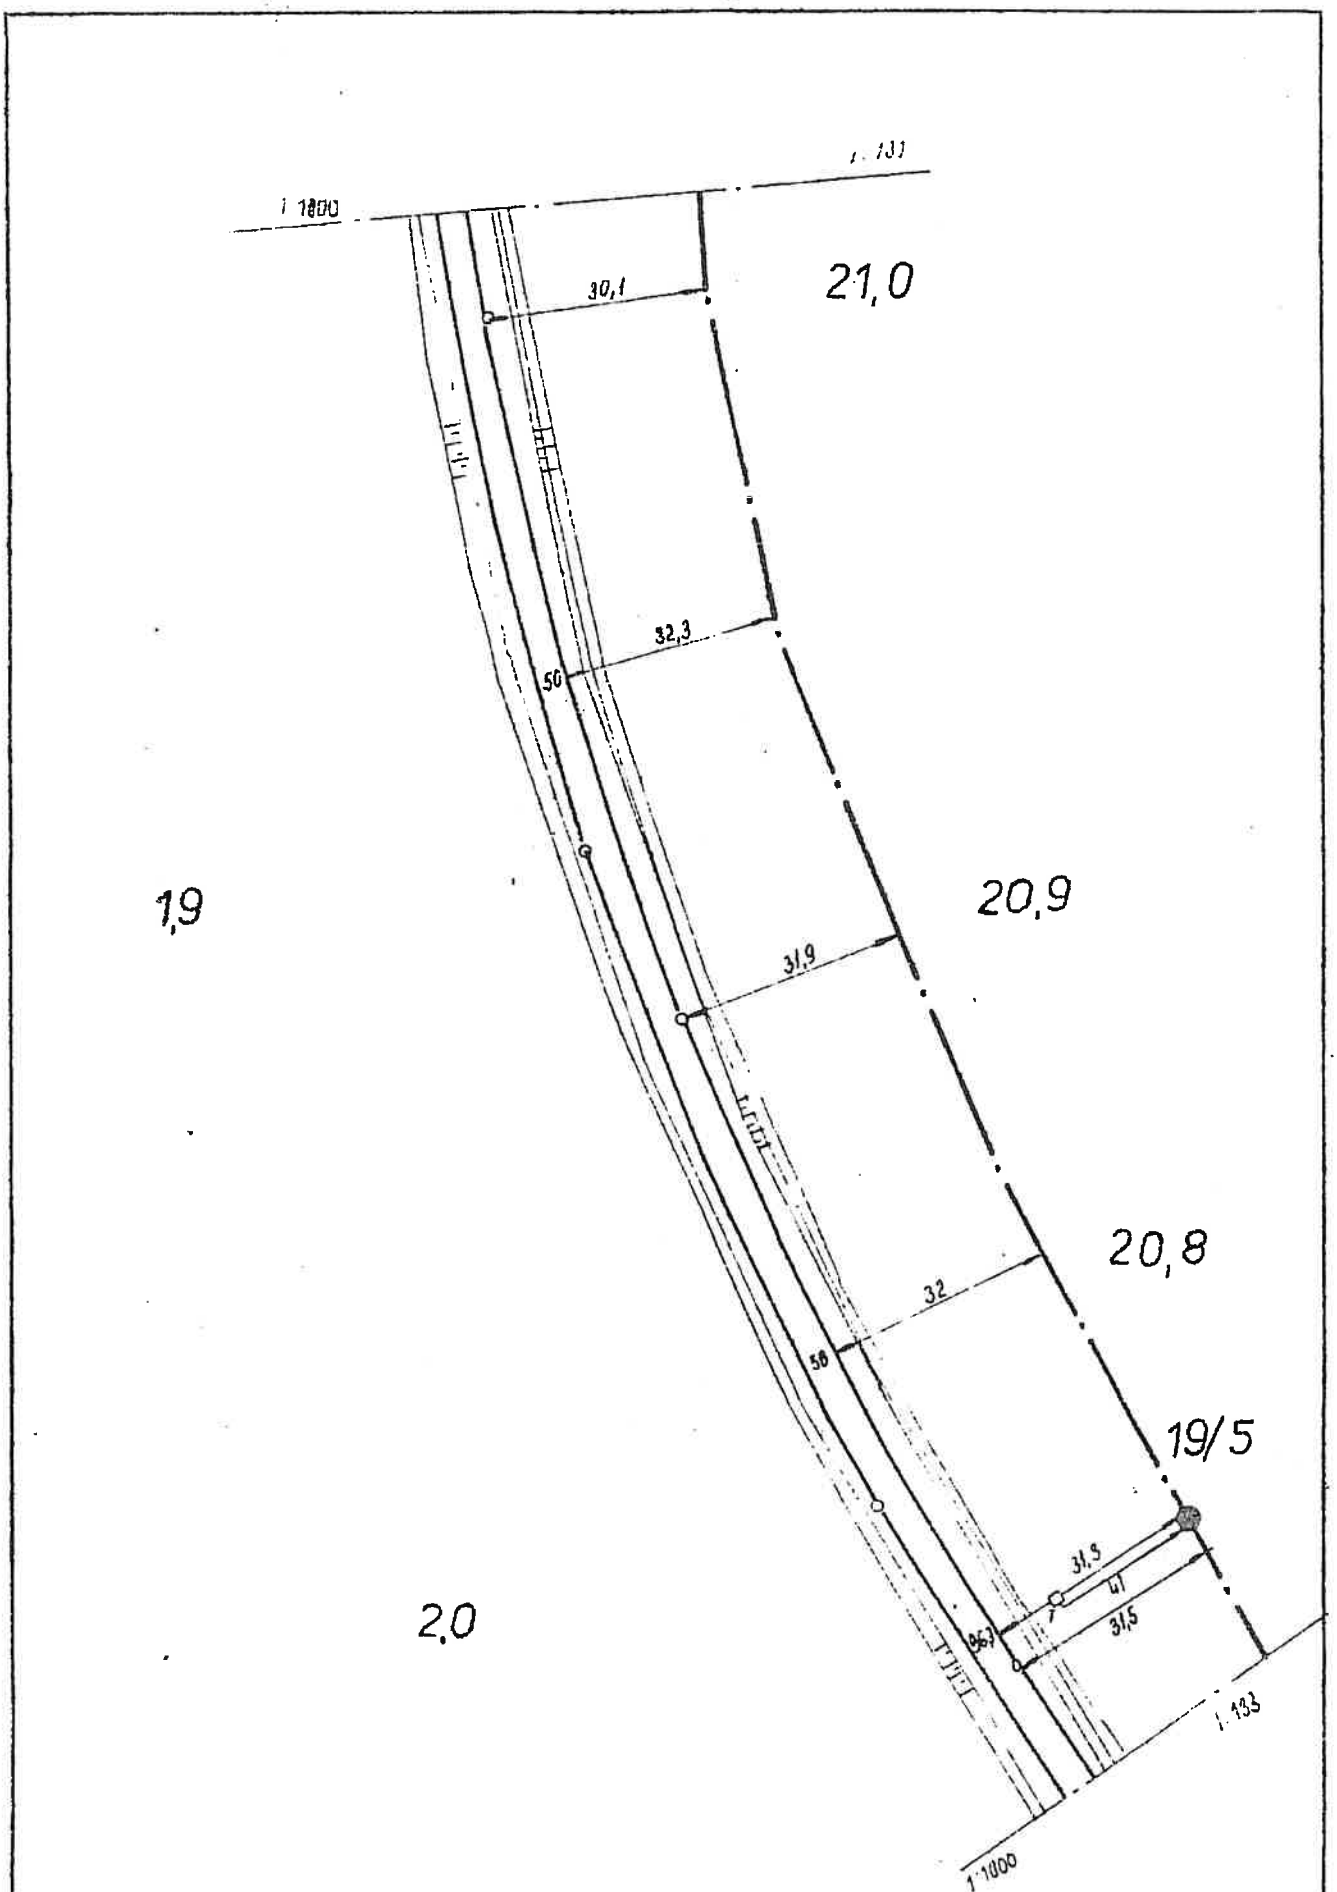

AŽD	Navrhl			Porucha čís.																	Nymburk-V Osek Hr.králové	
	Kreslil	17.11.81	Jansová	Oprava čís.																		
1:1000	Zkoušel			Platí od																	1.132 B	

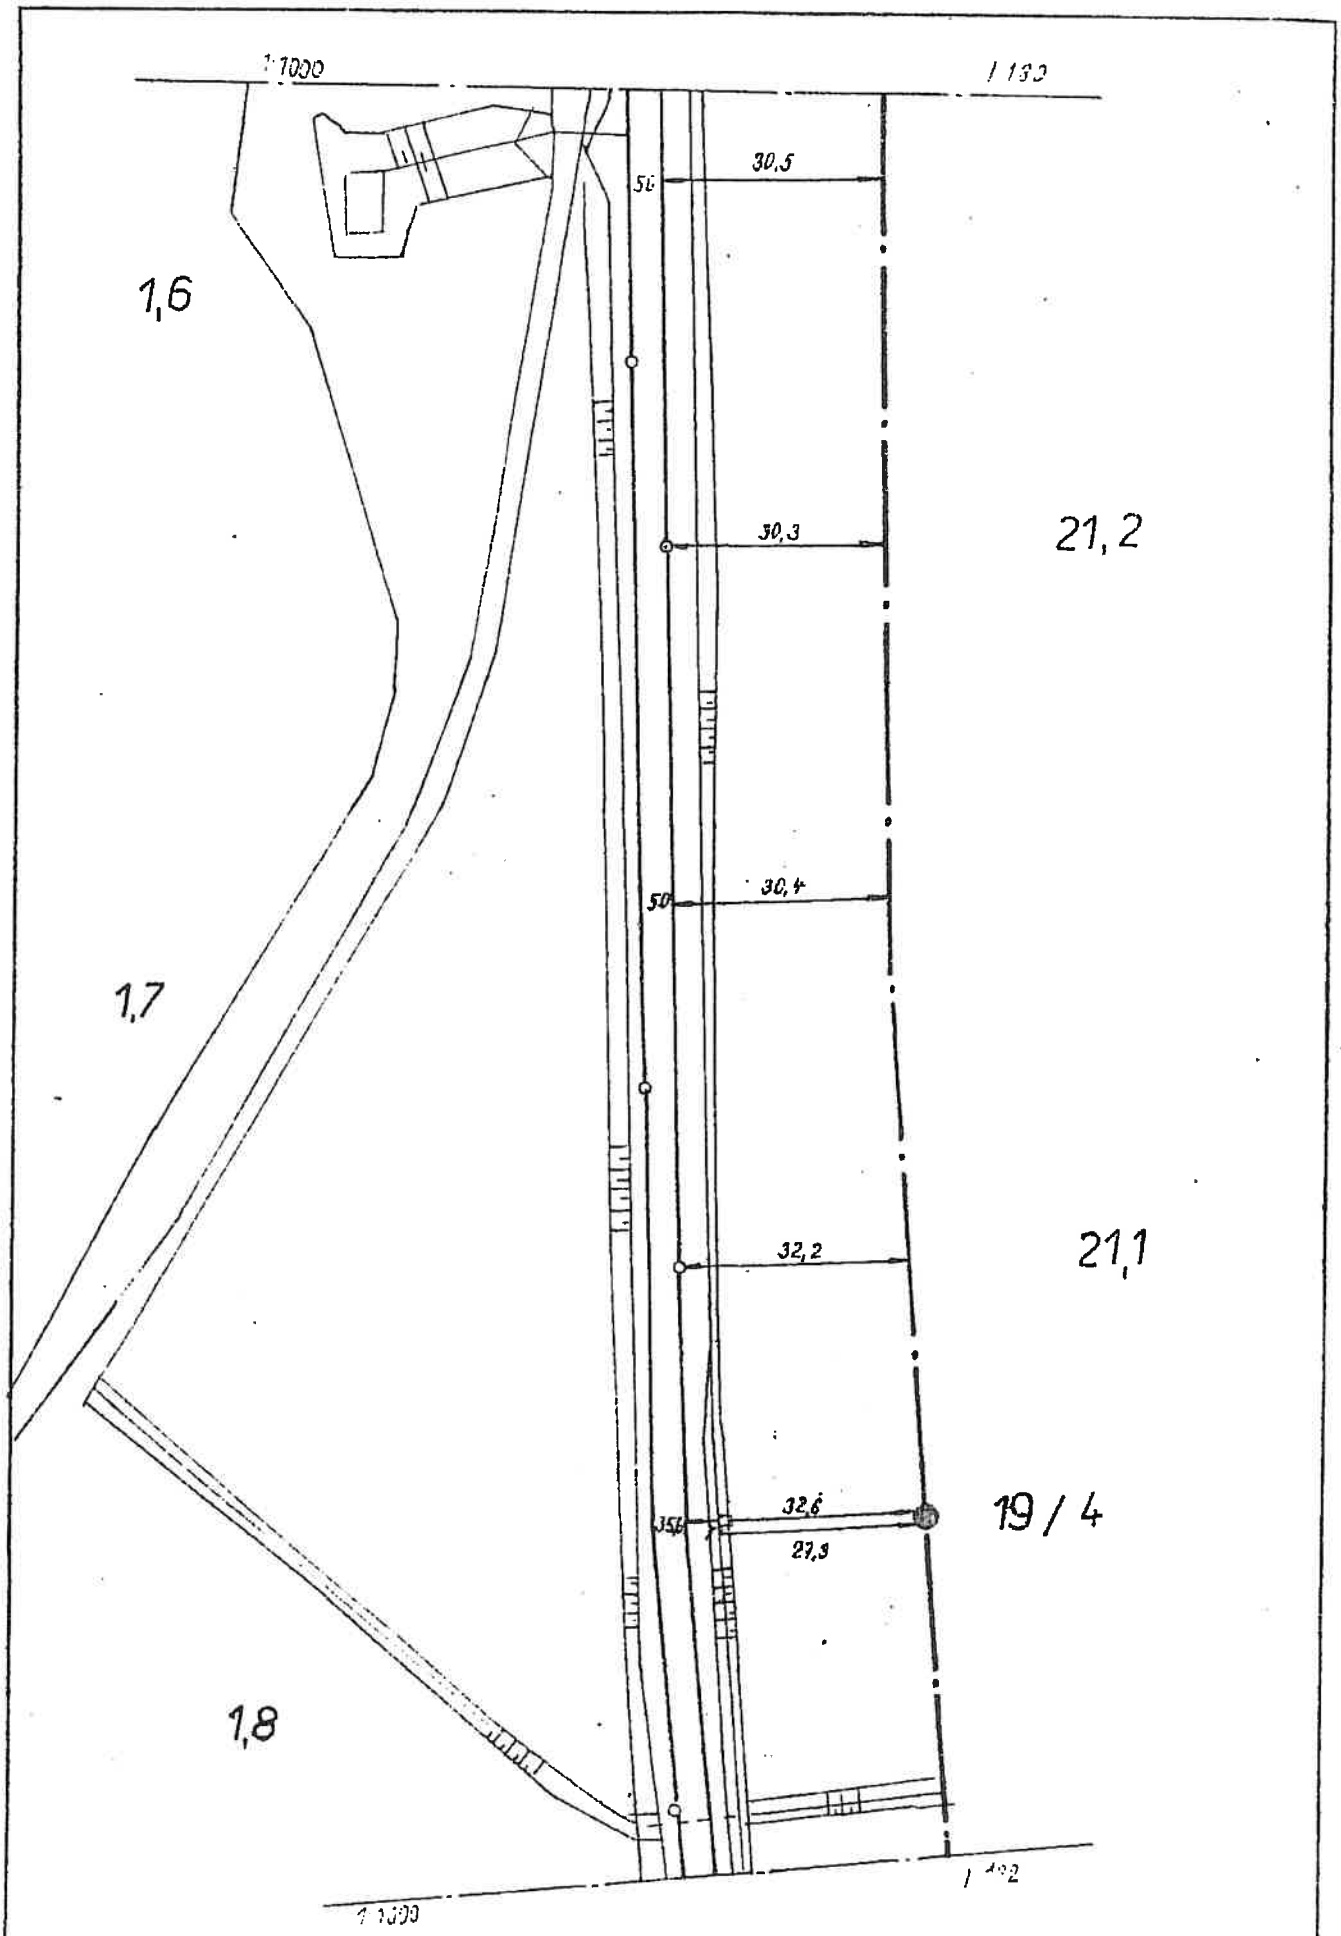

AŽD	Navrhl			Porucha čís.		Mýmburk-V.Osek Hr. Kralove
	Kreslil	17.11.61	Zmeškal	Oprava čís.		
1:1000	Zkoušel			Platí od		C. 131 B

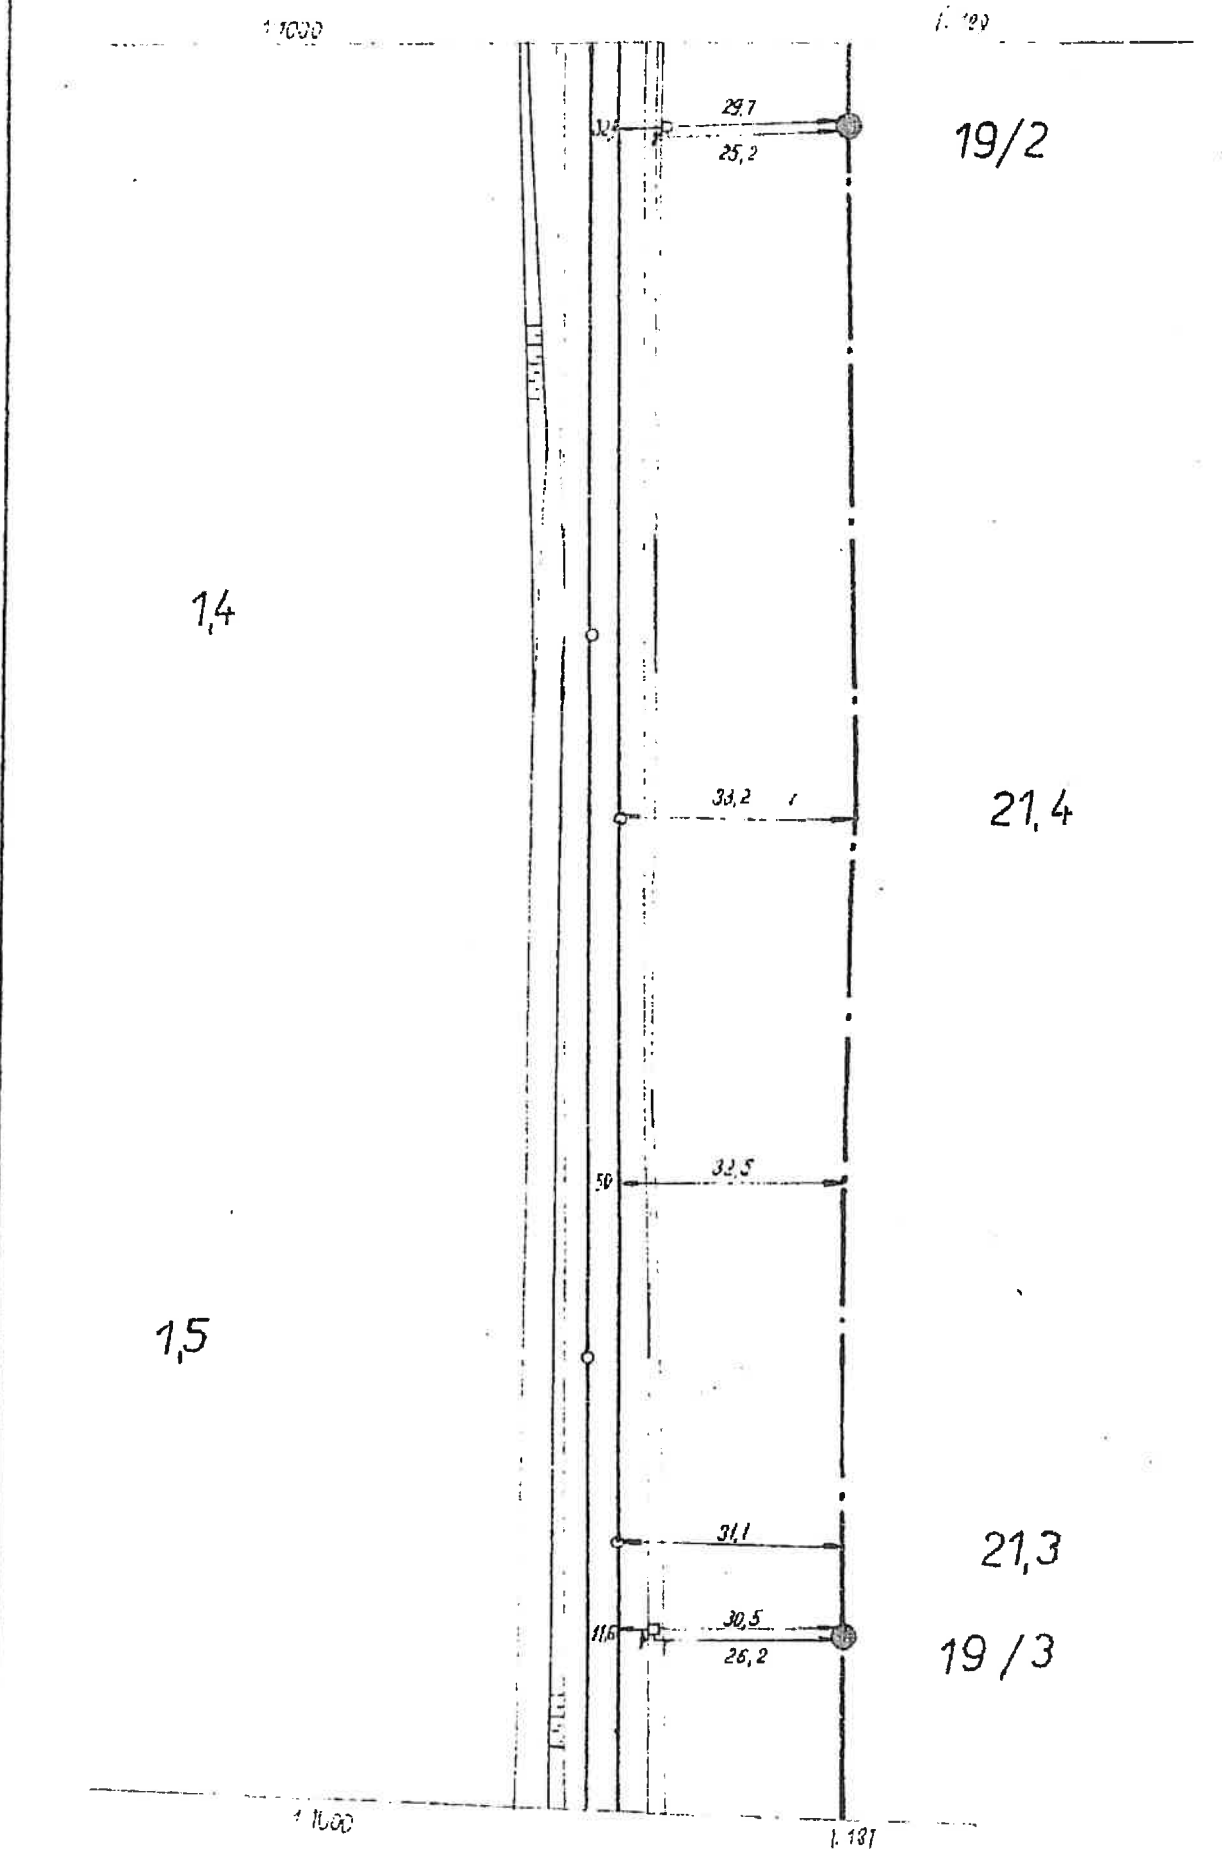
1:1000
29,7
25,2
19/2
1,4
33,2
21,4
32,5
1,5
31,1
21,3
30,5
26,2
19/3
1:1000
1:131

| | | |

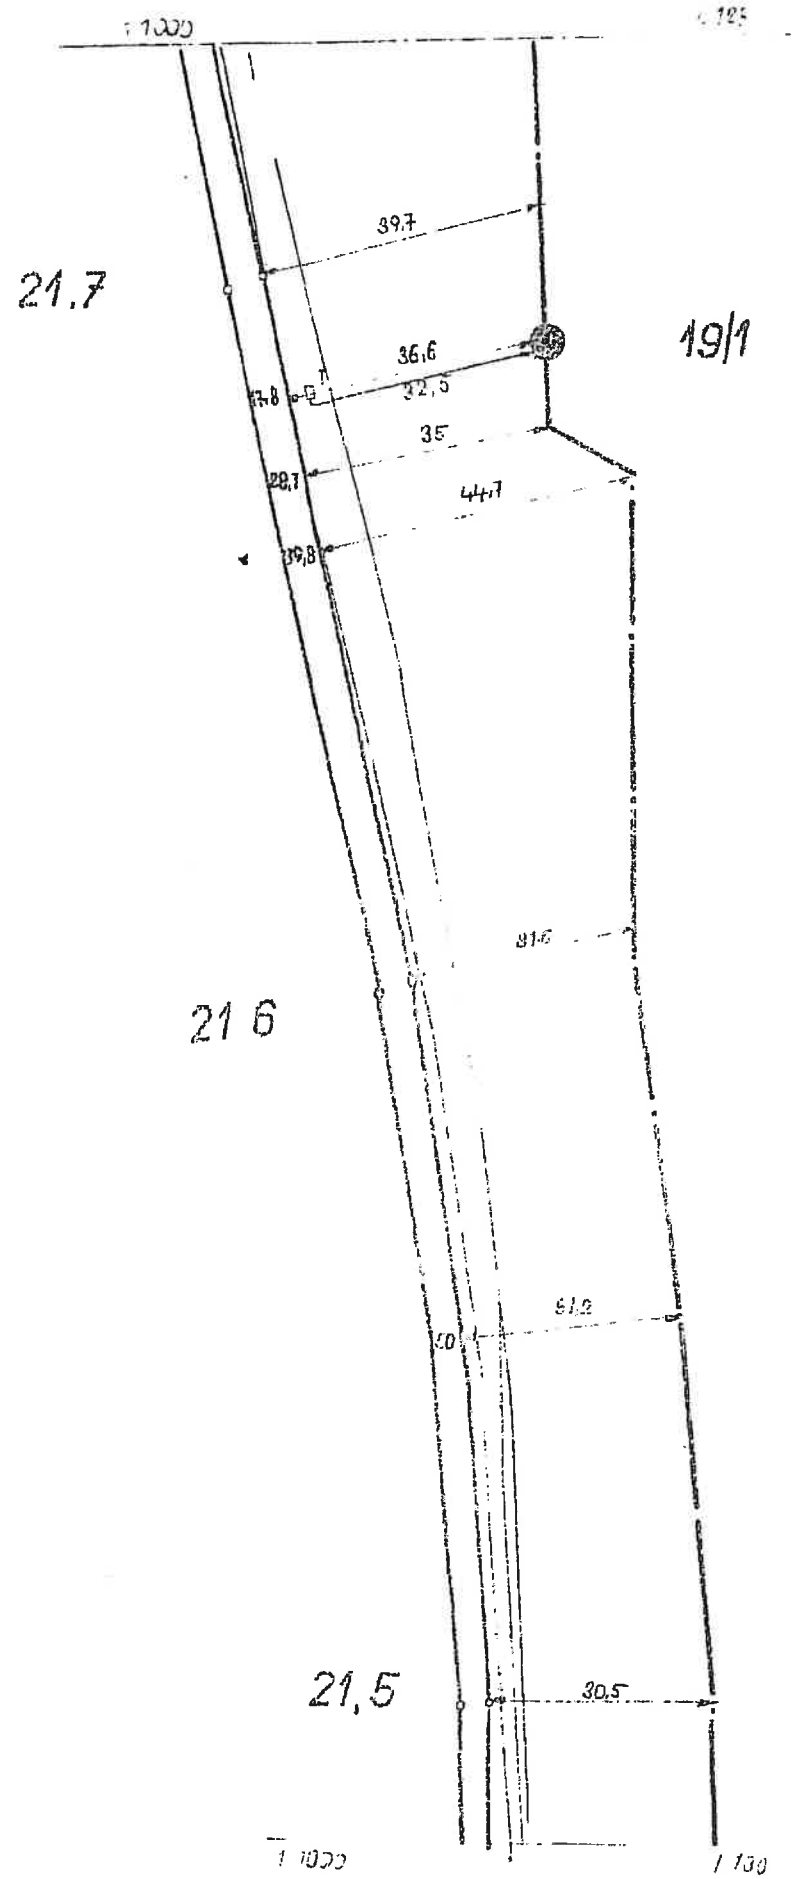
1:1000
39,7
21,7
36,6
32,5
19/1
35
28,7
44,7
31,6
21 6
61,0
30,5
21,5

| | | |

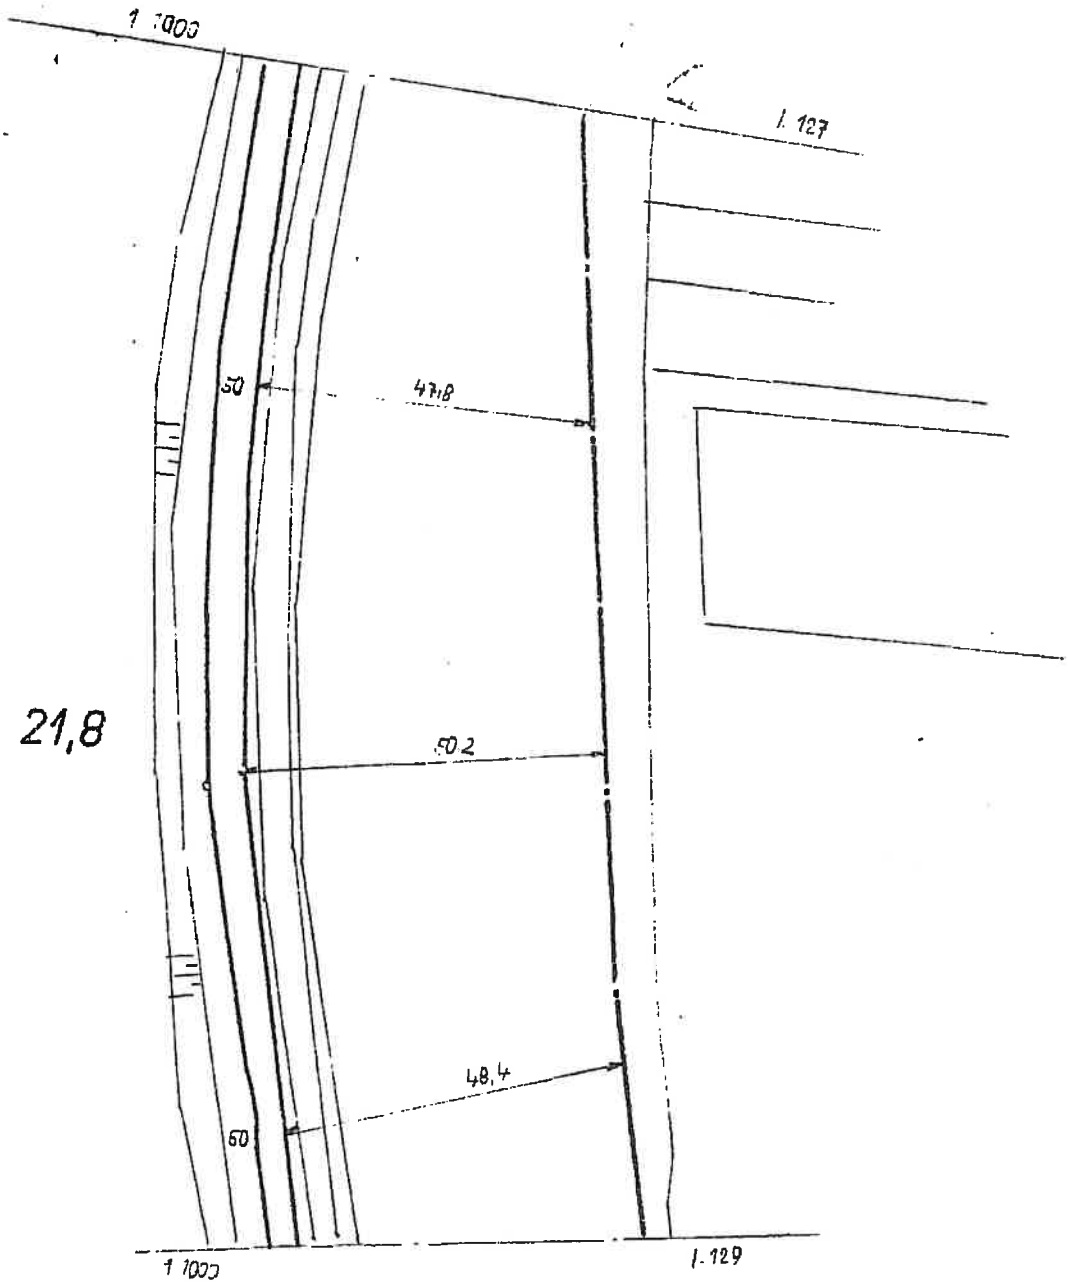
1 :1000
I. 127
50
47,8
21,8
50,2
48,4
60
1 1000
I. 129

| | | |

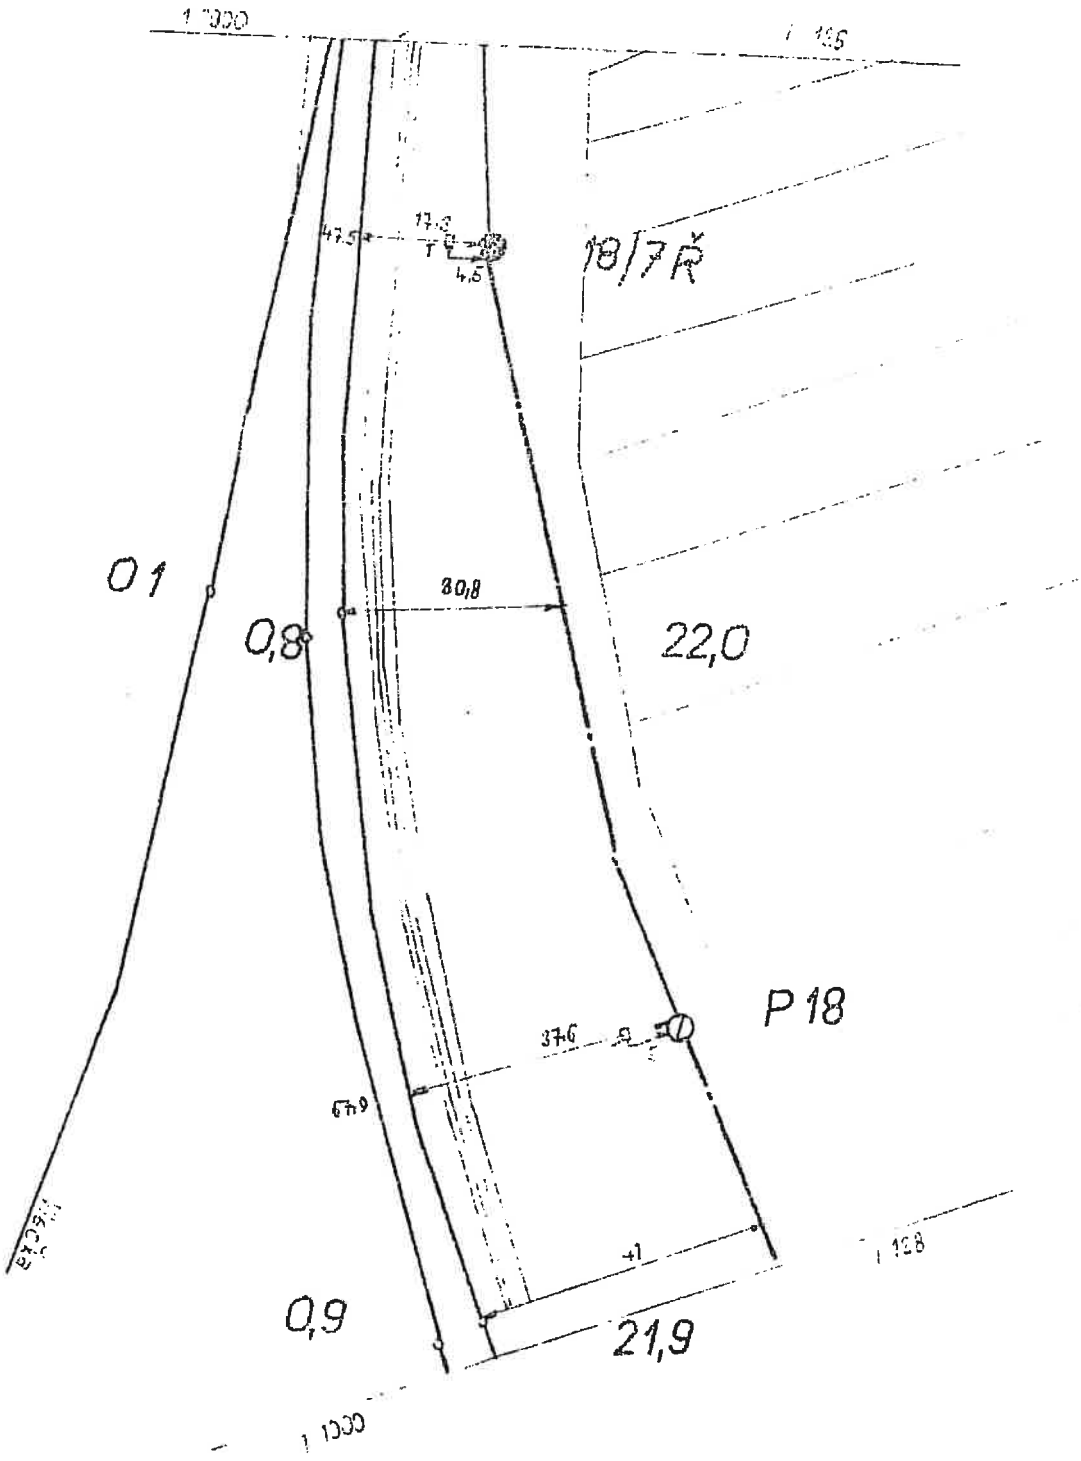

AŽD	Navrhl			Porucha čís.														Nymburk-V Osek	
	Kreslil			Oprava čís.															
1:1000	Zkoušel			Platí od														12 = 3	

SŽDC s.o.
Pardubice
U Fotochemy 259
50101 Hradec Králové

Váš dopis značky / ze dne	Naše značka	Vyřizuje	Místo odeslání / dne
/ 15.05.2018	UPTS/OS/194144/2018	Dáša Houžvičková	Praha / 25.05.2018

Věc: Vyjádření k existenci podzemních sítí spol. České Radiokomunikace, a.s.

Účel: Existence sítí

Akce: Oprava převýšovského zhlaví v žst. Chlumec nad Cidlinou

K Vaší žádosti o vyjádření k existenci sítí Vám sdělujeme, že ve Vámi vyznačeném/řešeném území nedojde ke styku s žádným podzemním vedením/zařízením v naší správě.

S pozdravem

Za správnost:

České Radiokomunikace a.s.
Skokanská 2117/1
169 00 Praha 6
(53)

Simona Hulíková
Specialista ochrany sítě

Příloha: Daňový doklad

Platnost tohoto vyjádření je jeden rok od data vystavení, tj. do 25.05.2019 PIN: 8060

Úhradu částky za vyjádření proveďte na účet Českých Radiokomunikací, a.s. Číslo účtu Českých Radiokomunikací, a.s. vč. variabilního symbolu naleznete na přiloženém Zjednodušeném daňovém dokladu.

Žádost č. j. UPTS/OS/194144/2018

Zájmové území

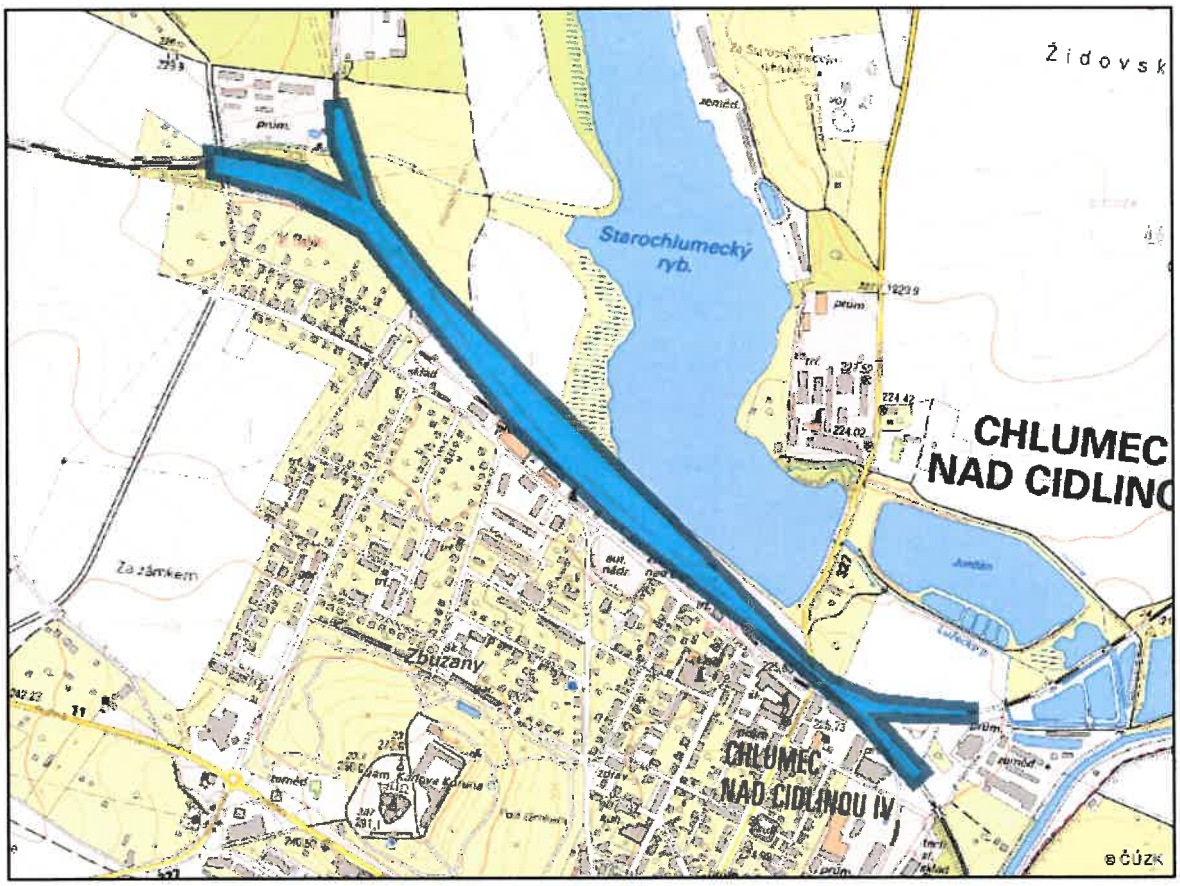

Poznámka: Upozorňujeme Vás, že toto stanovisko **NELZE** uplatnit pro umístění a provoz větrných elektráren.