

Signal Projekt s.r.o.  
Stanislava Sedláčková  
Vídeňská č.p. 546/55  
639 00 Štýřice

(dále jen „žadatel“)

Číslo žádosti	Naše značka	Vyřizuje / linka / e-mail	Místo odeslání / dne
202317833	17833/2023/PDV	Přemysl Dvořáček / +420511105635 / dvoracekp@ceps.cz	Praha / 17. 7. 2023

Souhlas s činností v ochranném pásmu podle § 46 odst. 11 zákona č. 458/2000 Sb., energetický zákon

**Název záměru žadatele:** Oprava zabezpečovacího zařízení v ŽST Božice a Hodonice-polygon 2 (dále jen „Záměr“)

Vážený žadateli,

na základě Vaší žádosti o vydání souhlasu s činností v ochranném pásmu přenosové soustavy (dále jen „OP“) podle § 46 odst. 11 zákona č. 458/2000 Sb., energetický zákon (dále jen „energetický zákon“) a námi provedeného posouzení následujících podkladů Vaší žádosti:

- polygonu zájmového území (viz příloha č. 1 a č. 2)
- stanoviska vlastníka technické infrastruktury (přenosové soustavy) zn. 11130/2023
- technické zprávy Záměru ze dne 5/2023
- koordinační situace Záměru ze dne 5/2023

jako vlastník a provozovatel přenosové soustavy

#### **udělujeme souhlas**

s činností v ochranném pásmu vedení V437 (400 kV), V438 (400 kV) (dále jen „**Souhlas s činností v OP**“). Souhlas s činností v OP udělujeme v územním rozsahu uvedeném v příloze č. 3, která je nedílnou součástí tohoto Souhlasu s činností v OP.

Souhlas s činností v OP udělujeme pro výše uvedený Záměr.

**Souhlas s činností v OP pozbývá platnosti, pokud nebude Záměr dokončen do 2 let ode dne vydání tohoto Souhlasu s činností v OP.**

**Vedeme elektřinu nejvyššího napětí**

**Souhlas s činností v OP není stanoviskem vlastníka technické infrastruktury k možnosti a způsobu napojení nebo k podmínkám dotčených ochranných pásem vydávaného pro řízení a jiné úkony podle zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon.**

Souhlas s činností v OP udělujeme pouze v případě dodržování následujících podmínek:

- 1) Jakékoli změny obsahu činnosti v OP oproti nám předloženým výše uvedeným podkladům, musí být z naší strany předem projednány a písemně odsouhlaseny.
- 2) Pro provádění činnosti v OP je nutné zvolit takové technologické postupy a řešení, aby vedení nebylo nutné vypínat. Pokud by si provádění činnosti v OP i přesto vyžádalo vypínání vedení, je nezbytné nás o vypnutí požádat **nejpozději do 30. 5. roku předcházejícího roku, ve kterém je vypnutí požadováno.**
- 3) Opatření pro omezení důsledků nebezpečných vlivů, které vznikají v souvislosti s provozem vedení přenosové soustavy (elektrické pole, elektromagnetická indukce, akustický hluk, pád námrazy z vodičů atd.) je povinna realizovat osoba provádějící činnost v OP. Dále s ohledem na pravidelné letecké kontroly stavu vedení vrtulníky je nutné, aby objekty v OP byly zabezpečeny proti škodám, které může způsobit vírový prstenec nízko letícího vrtulníku. S touto situací je třeba počítat také při všech činnostech, zemědělském využití a chovu domácích zvířat v OP.
- 4) Činnost v OP nesmí ztížit náš přístup k přenosové soustavě.
- 5) V prostoru OP nebudou při provádění činnosti v OP parkována žádná vozidla a stroje a nebude zde skladován žádný materiál.
- 6) Ke všem stožárům vedení musí být pro umožnění kontroly, údržby a oprav zachován přístup a příjezd alespoň z jedné strany a dále manipulační prostor. Manipulační prostor musí být v tomto případě o rozsahu celkové šíře OP. Manipulační prostor a přístup (příjezd) musí být nepřetržitě k dispozici a dimenzovány na těžkou pozemní techniku (jeřáby, plošiny, nákladní vozidla atd.).
- 7) Při zemních pracích nesmí být narušena stabilita stožárů vedení nebo jejich zemní soustava.
- 8) Před zahájením činnosti v OP musí být osoby, které ji provádějí, prokazatelně seznámeny s příslušnými ustanoveními energetického zákona, obecně závaznými právními předpisy o bezpečnosti práce a technickými normami ČSN a ČSN EN.
- 9) **Zahájení činnosti v OP, předpokládané ukončení činnosti v OP a jméno kontaktní osoby vedoucího stavby včetně jeho tel. spojení musí být nejméně 30 dnů před jejich zahájením písemně oznámeny na adresu ČEPS a.s. nebo e-mailovou adresu uvedenou v záhlaví tohoto Souhlasu s činností v OP. Stejným způsobem bude oznámeno i ukončení činnosti v OP, a to do 5 dnů od ukončení činnosti v OP.**
- 10) V případě nepříznivého počasí (bouřka, déšť, mlha, silný vítr) a mimořádných jevů na vedení musí být činnost v OP přerušena a OP opuštěno.

**Vedeme elektřinu nejvyššího napětí**

- 11) Po dokončení činnosti v OP vyhotoví osoba provádějící činnost písemnou zprávu a předá ji ČEPS, a.s., na adresu nebo e-mailovou adresu uvedenou v záhlaví tohoto Souhlasu s činností v OP. Zpráva musí obsahovat rozsah provedených činností a úprav dotčeného území v OP.
- 12) Osoba provádějící činnost v OP odpovídá za škody na přenosové soustavě vzniklé v souvislosti s prováděnou činností.
- 13) V souladu s § 46 odst. 8 až 10 energetického zákona osoba provádějící činnost v OP nesmí:
  - zřizovat bez souhlasu ČEPS, a.s., stavby, umísťovat konstrukce a jiná podobná zařízení včetně provádění zemních prací;
  - vršit materiály a zeminu, v jehož důsledku by se osoby na nich pohybující mohly přiblížit tělem, náradím nebo strojem blíže, než je bezpečná vzdálenost podle ČSN EN 50110-1, PNE 33 0000-6, 2. znění;
  - pojíždět pod vedením vozidly nebo stroji, jejichž výška, náklad nebo manipulační plocha by se mohla přiblížit k fázovým vodičům vedení blíže, než stanoví ČSN EN 50110-1, PNE 33 0000-6, 2. znění;
  - používat mechanismů s lanovými pohony, pokud nejsou zajištěny proti vymrštění lan při jejich přetržení;
  - používat zařízení pro rozstřikování vody, u kterých je možnost nebezpečného přiblížení vodního paprsku k fázovým vodičům vedení;
  - uskladňovat hořlavé nebo výbušné látky, používat trhaviny;
  - sklápět automobily nebo používat mechanismy i s pracovní polohou vyšší než 4 m;
  - nechávat růst porosty nad výšku 3 m. Proto doporučujeme použít dřeviny, které svým vzrůstem třímetrovou výšku v průběhu svého života nedosáhnou.

**Kromě výše uložených podmínek je nutno dodržovat při činnostech v OP požadavky obecně závazných právních předpisů a technických norem, vztahujících se k prováděné činnosti (zejména energetického zákona).**

**Porušení podmínek uložených v tomto Souhlasu s činností v OP může mít za následek jeho zrušení a povinnost uvedení veškerých změn v OP do původního stavu na náklady osoby provádějící takovou činnost.**

**Upozorňujeme, že jsme oprávněni kontrolovat plnění podmínek uložených v tomto Souhlasu s činností v OP.**

Tento souhlas s činností v OP má platnost do 17. 07. 2025

**Vedeme elektřinu nejvyššího napětí**



S pozdravem

Ladislav Paul  
vedoucí odboru  
Správa majetku a dokum. – Východ



ČEPS, a.s.  
Elektrárenská 774/2  
101 52 Praha 10  
DIČ: CZ25702556  
53

*Přílohy:*


- 1) *Polygon zájmového území*
- 2) *Seznam parcel a katastrálních území dotčených polygonem zájmového území*
- 3) *Výpis dotčení ochranného pásma*

**Vedeme elektřinu nejvyššího napětí**

---

ČEPS, a.s., Elektrárenská 774/2, 101 52 Praha 10, tel.: +420 211 044 111, [www.ceps.cz](http://www.ceps.cz)  
IČO: 25702556, DIČ: CZ25702556, Bankovní spojení: Komerční banka, č. ú.: 19-3312670277/0100  
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 5597



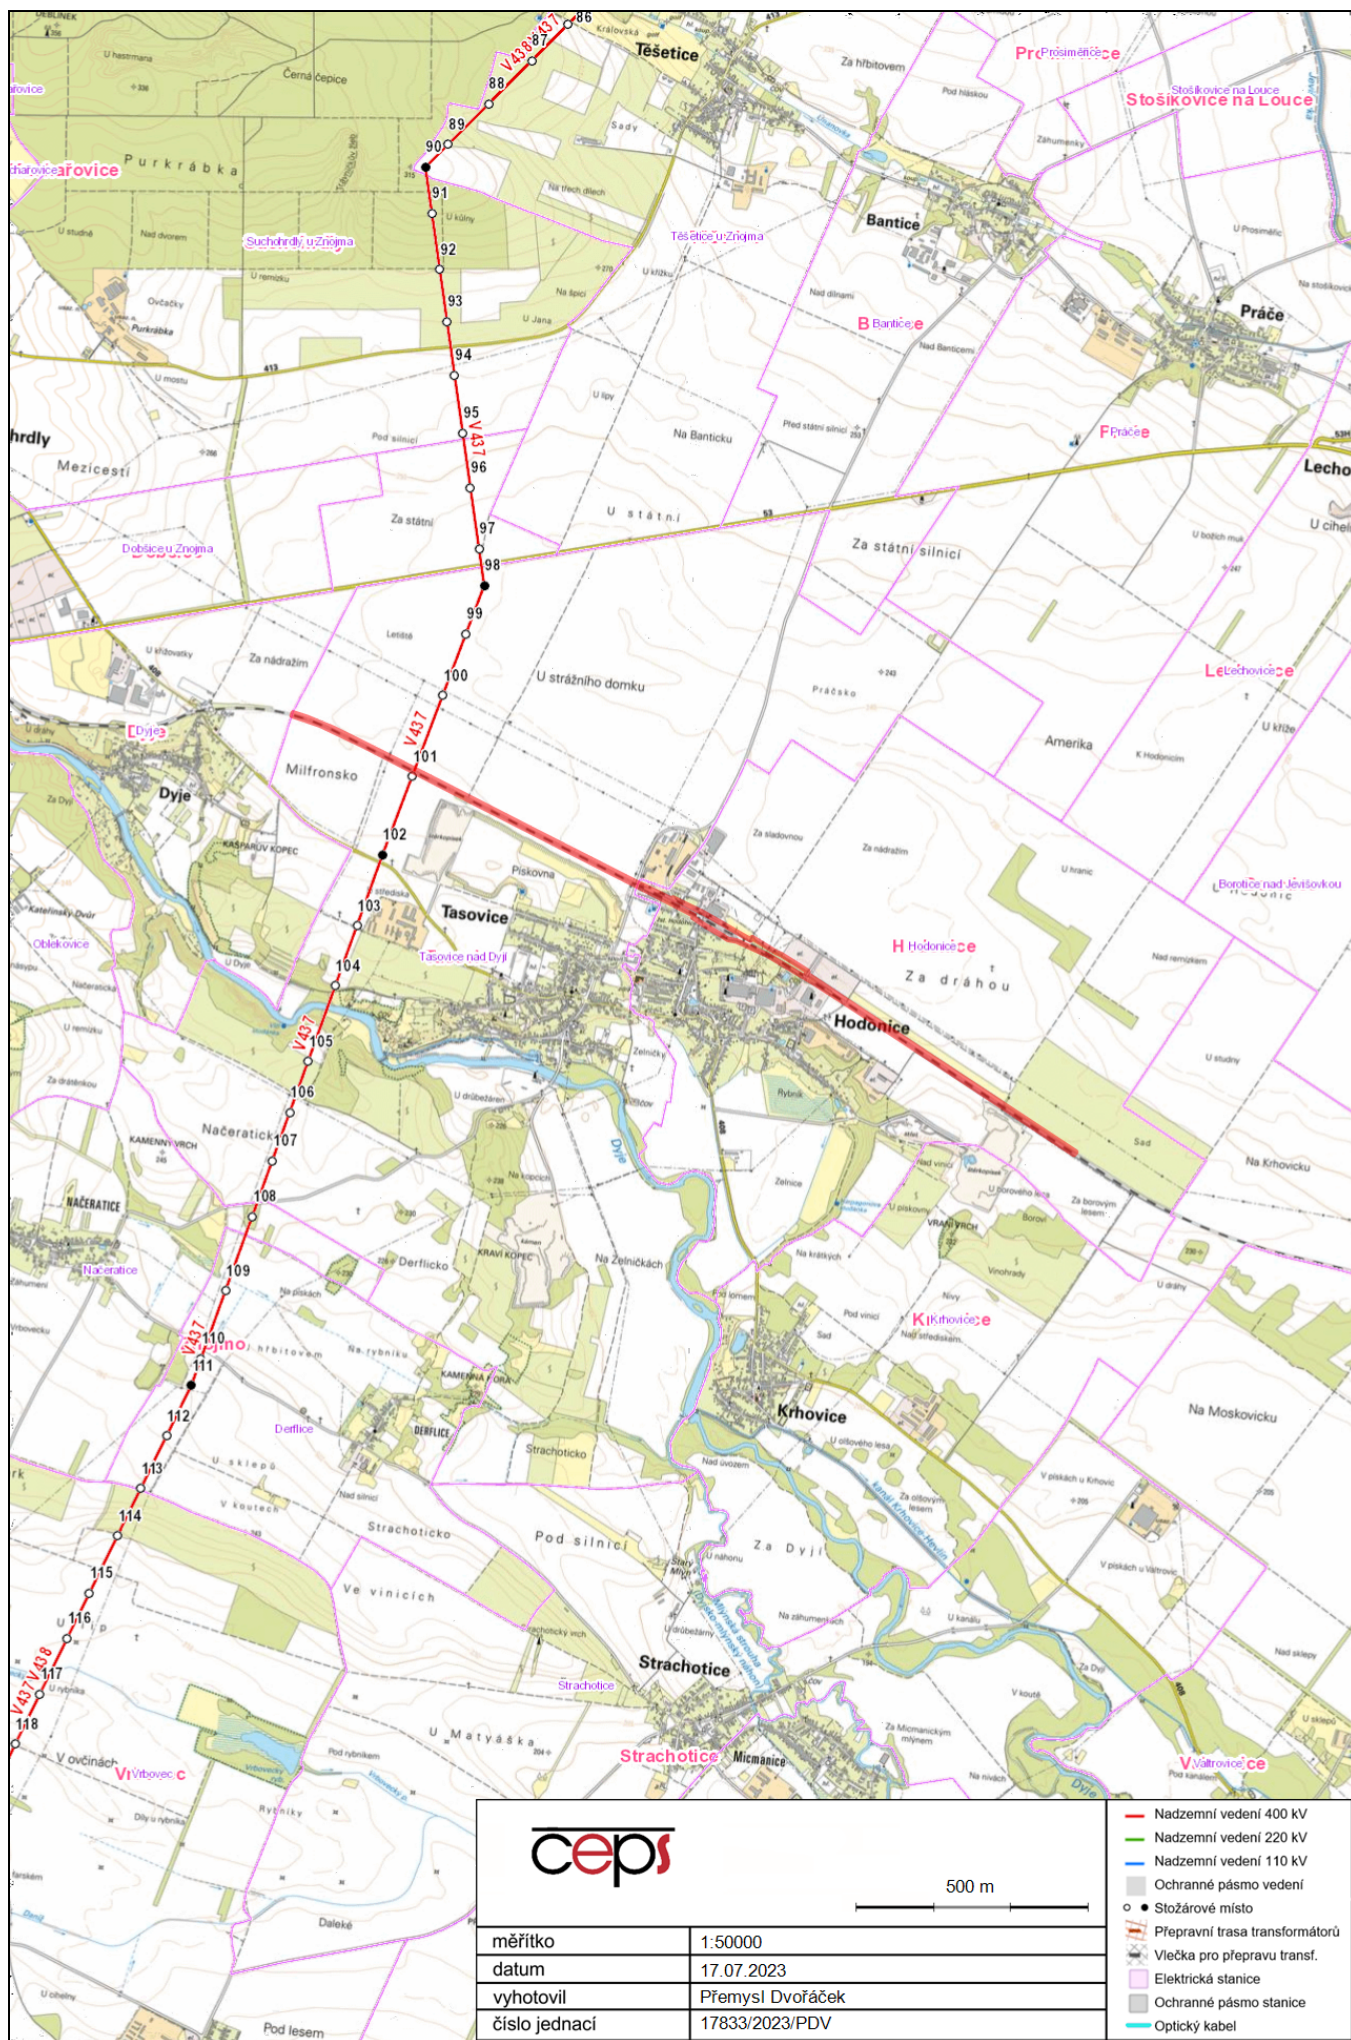

### Příloha č. 3 - Výpis dotčení ochranného pásma

V území označeném Vaším polygonem se nachází ochranné pásmo vedení přenosové soustavy. Dochází k dotčení ochranného pásma vedení v úsecích mezi následujícími stožáry:

Vedení	Číslo stožáru	Napět'ová hladina	Šíře OP od krajního vodiče	Počet vedení na stožáru
V437/V438	100	400 kV, 400 kV	25 m, 25 m	2
V437/V438	101	400 kV, 400 kV	25 m, 25 m	2

Ochranné pásmo nadzemního vedení 110/220/400 kV je souvislý prostor vymezený svislými rovinami vedenými po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti od krajního vodiče na každou stranu měřené kolmo na vedení.

- a) Pro vedení vystavěná po 1. 1. 1995 je šířka OP následující:  
110 kV – 12 m  
220 kV – 15 m  
400 kV – 20 m  
*(Platí pro vedení postavená za platnosti zákona č. 458/2000 Sb., energetický zákon)*
- b) Pro vedení vystavěná do 31.12.1994 je šířka OP následující:  
110 kV – 15 m  
220 kV – 20 m  
400 kV – 25 m  
*(Platí pro vedení postavená za platnosti zákona č. 79/1957 Sb., elektrizační zákon)*

Šířka ochranného pásma je dána součtem vzdálenosti krajního vodiče od osy vedení a zákonem určené šířky ochranného pásma od tohoto vodiče. Výsledná šířka ochranného pásma je pak součtem těchto šířek po obou stranách osy vedení.

### Vedeme elektřinu nejvyššího napětí

Příloha č. 2 - Seznam parcel a katastrálních území dotčených polygonem zájmového území

Kód katastrálního území	Katastrální území	Parcelní číslo
640395	Hodonice	536/1
640395	Hodonice	537/3
640395	Hodonice	538
640395	Hodonice	549/1
640395	Hodonice	549/3
640395	Hodonice	549/10
640395	Hodonice	550
640395	Hodonice	564
640395	Hodonice	567
640395	Hodonice	569
640395	Hodonice	570
640395	Hodonice	572
640395	Hodonice	573
640395	Hodonice	574
640395	Hodonice	575
640395	Hodonice	576
640395	Hodonice	577
640395	Hodonice	578
640395	Hodonice	561/1
640395	Hodonice	537/4
640395	Hodonice	561/5
640395	Hodonice	537/7
640395	Hodonice	557/8
640395	Hodonice	560/1
640395	Hodonice	560/3
640395	Hodonice	3658
640395	Hodonice	2157
640395	Hodonice	2166
640395	Hodonice	2167
640395	Hodonice	2168
640395	Hodonice	2171
640395	Hodonice	2172
640395	Hodonice	2176
640395	Hodonice	2178
640395	Hodonice	2179
640395	Hodonice	2180
640395	Hodonice	2181
640395	Hodonice	2108
640395	Hodonice	2131
640395	Hodonice	2107/1
640395	Hodonice	2156/2
640395	Hodonice	4228
640395	Hodonice	4215
640395	Hodonice	4218
640395	Hodonice	4219



640395	Hodonice	4220
640395	Hodonice	4221
640395	Hodonice	4223
640395	Hodonice	4222
640395	Hodonice	4227
640395	Hodonice	4226
640395	Hodonice	4224
640395	Hodonice	3705
640395	Hodonice	3706
640395	Hodonice	3702
640395	Hodonice	3703
640395	Hodonice	3768
640395	Hodonice	3770
640395	Hodonice	3759
640395	Hodonice	3760
640395	Hodonice	3761
640395	Hodonice	3763
640395	Hodonice	3764
640395	Hodonice	3766
640395	Hodonice	3762
640395	Hodonice	3769
640395	Hodonice	3765
640395	Hodonice	4225
640395	Hodonice	3771
640395	Hodonice	3834
640395	Hodonice	3707/1
640395	Hodonice	4213
640395	Hodonice	4229
640395	Hodonice	3772
640395	Hodonice	3767
640395	Hodonice	3707/2
640395	Hodonice	557/13
640395	Hodonice	557/14
640395	Hodonice	557/15
640395	Hodonice	537/100
640395	Hodonice	537/101
640395	Hodonice	537/102
640395	Hodonice	537/103
640395	Hodonice	537/104
640395	Hodonice	571/3
765121	Tasovice nad Dyjí	2895
765121	Tasovice nad Dyjí	2896
765121	Tasovice nad Dyjí	2897
765121	Tasovice nad Dyjí	2898
765121	Tasovice nad Dyjí	2900
765121	Tasovice nad Dyjí	2901
765121	Tasovice nad Dyjí	2902
765121	Tasovice nad Dyjí	2903