Napěťová soustava:
3PEN AC 50Hz 400/230V TN-C

Napěťová soustava:
3PEN AC 50Hz 230V/TN-C

Napěťová soustava:
3PEN AC 50Hz 400/230V TN-S

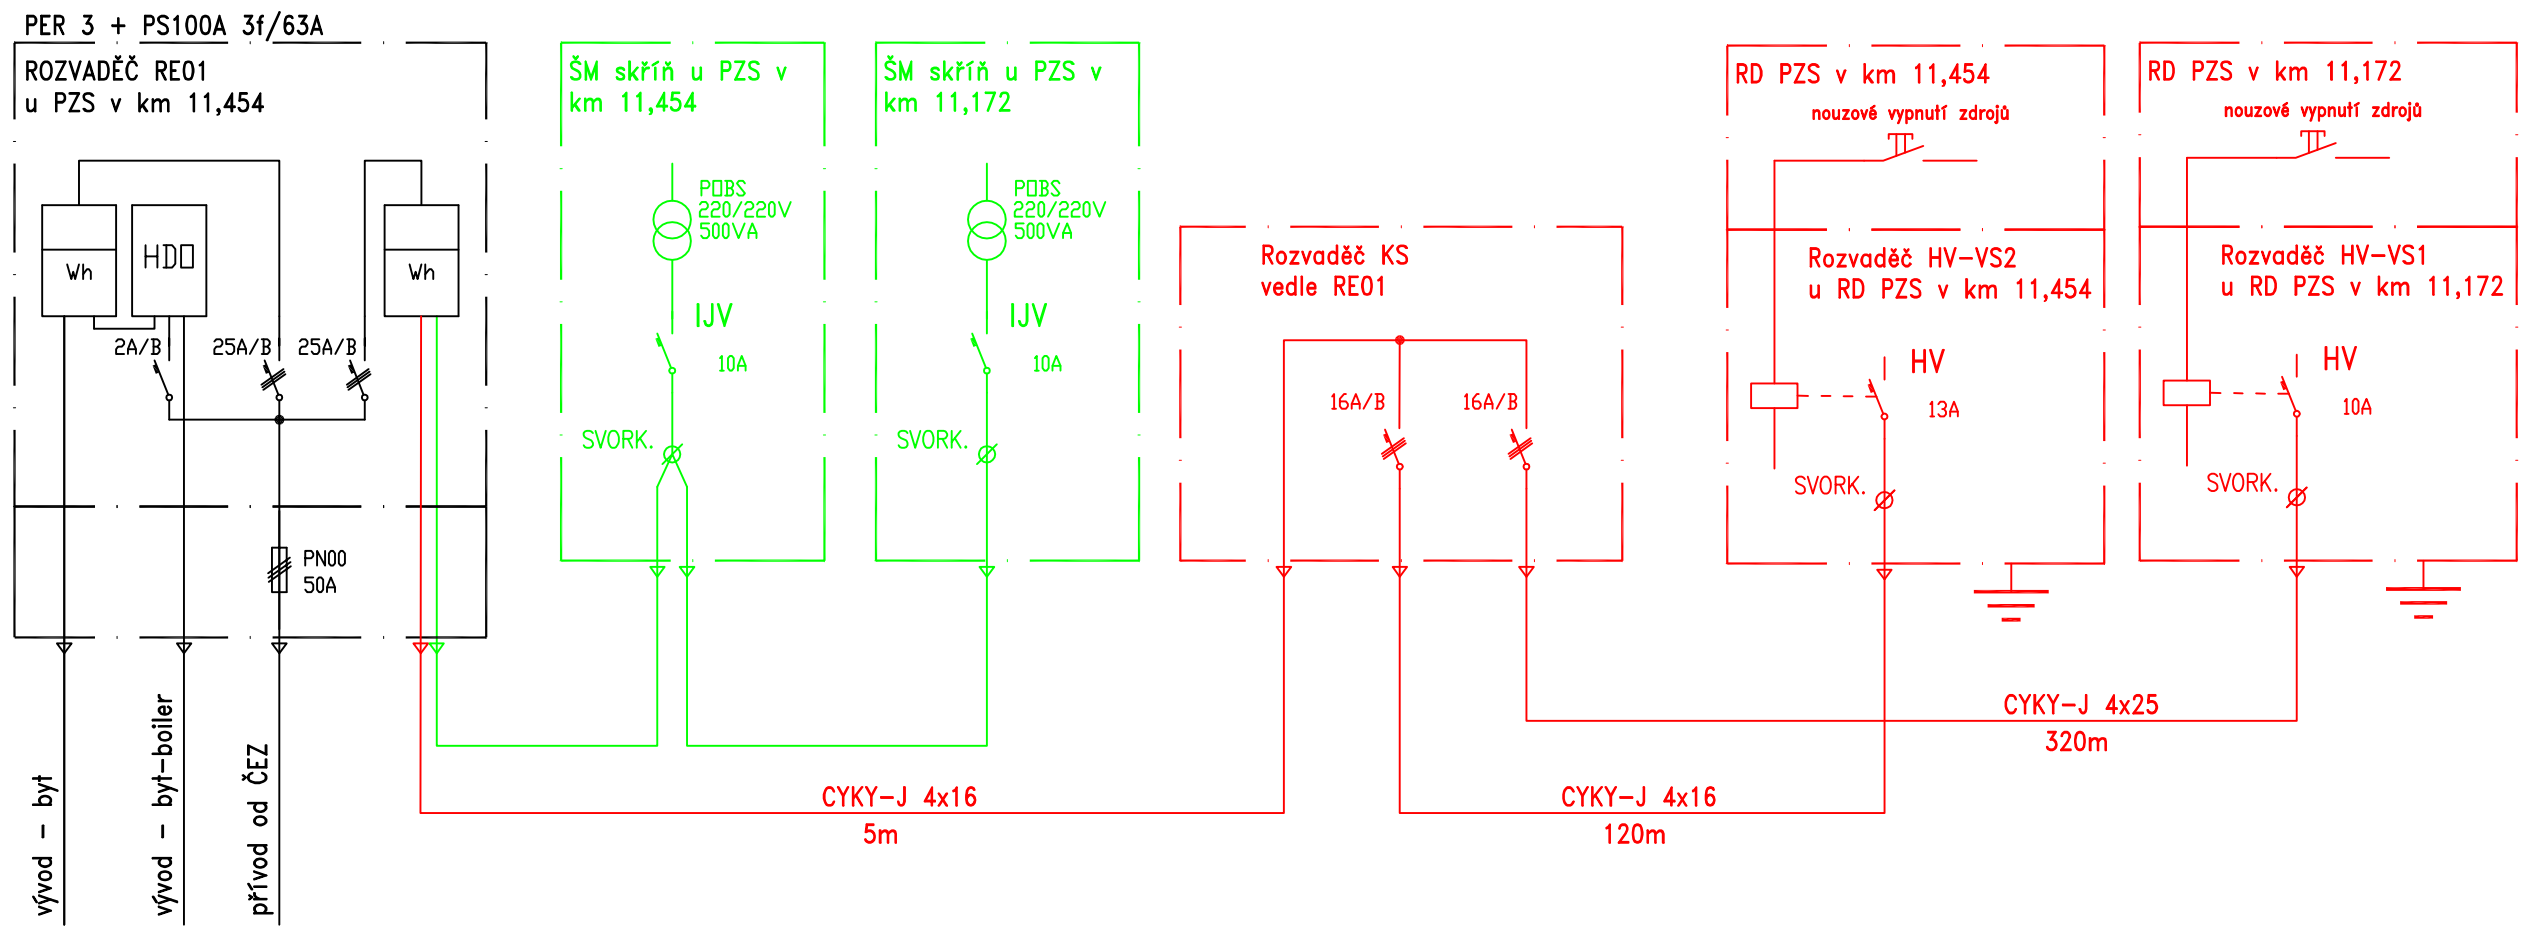

zůstane zachováno

nový stav

demontáže

Ochrana před úrazem el. proudem:
automatickým odpojením od zdroje
dle ČSN 33 2000-4-41 ed. 2 čl.411

				Číslo soupravy
1.	Zapracování připomínek	02/2018		
Č. změny	Zdůvodnění změny	Datum	Podpis	

Investor, objednatel:
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Dlážděná 1003/7
110 00 Praha 1

Odpov. projektant stavby	Ing. Milouš Janík
Odpov. projektant PS, SO, části	Rynda Martin
Technická kontrola	Rynda Martin
Vypracoval	Rynda Martin

Monzas, spol. s r.o.
Blahoslavova 937/62
400 01 Ústí nad Labem
tel./fax: +420 475 200 266
e-mail: monzas@monzas.cz

Zak. číslo zhotov.	500 353 005
Datum	02/2018
Stupeň	PSŘ
Měřítko	3xA4
Část	Příloha

REKONSTRUKCE PZS v km 11,172 a 11,454 VARNSDORF - SEIFHENNERSDORF

BLOKOVÉ SCHÉMA NAPÁJENÍ

D.1.3.1

0800