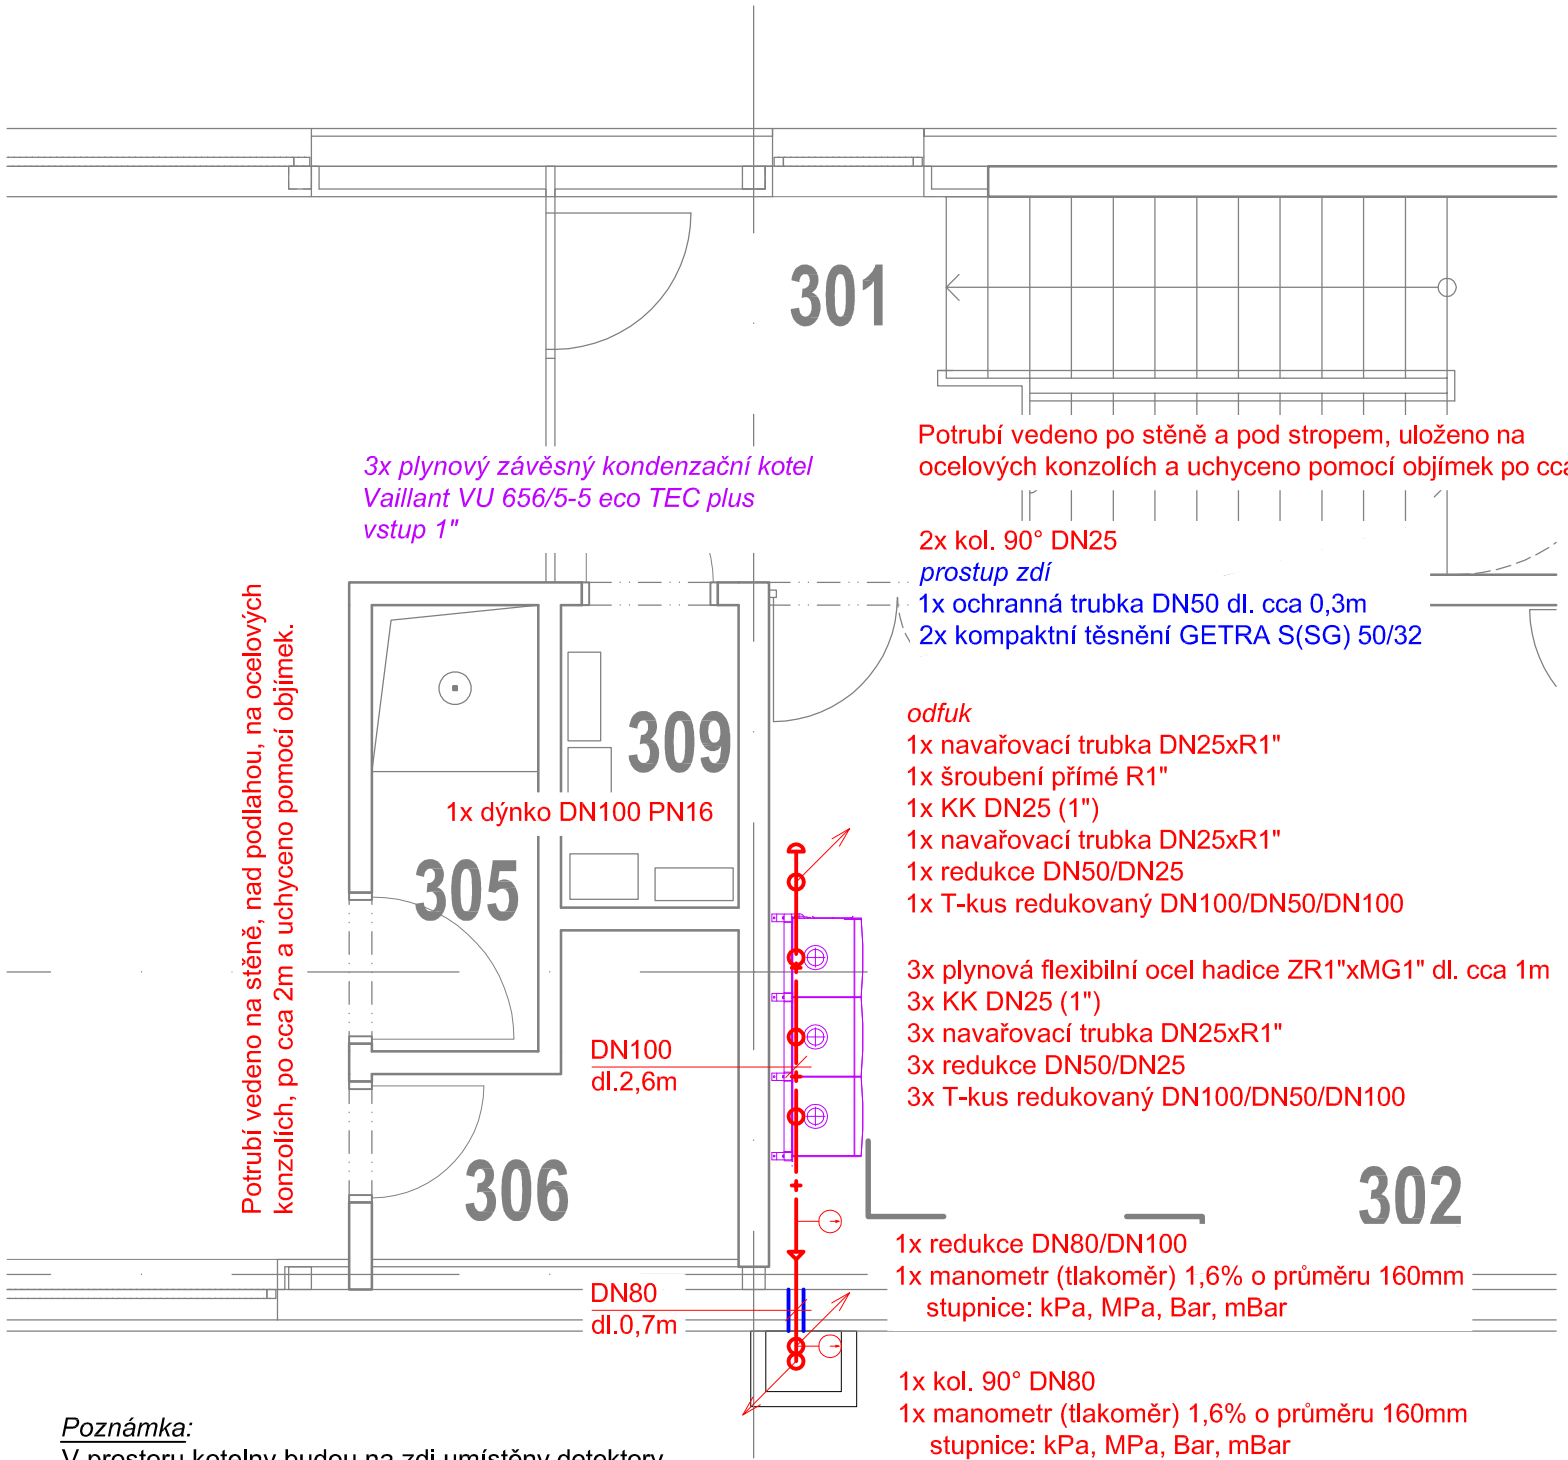

Poznámka:
V prostoru kotelny budou na zdi umístěny detektory hořlavých plynů na CO a CH4. Snímač pro CH4 bude umístěn na stropě kotelny a smínač pro CO bude umístěn na stěně kotelny cca 0,5m nad podlahou. Je řešeno v PD MaR.

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

OZNAČENÍ	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA [m²]	SV.V.
301	SCHODIŠTĚ	18.12	2,75
302	PLYNOVÁ KOTELNA	26.30	2,99
303	STROJOVNA VZDUCHOTECHNIKY	56.93	2,99
304	MÍSTNOST FYZICKÉ PŘÍPRAVY	67.94	2,75
305	ZÁSAHOVÝ SKLUZ	3.25	2,75
306	SKLAD	4.09	2,75
307	PŘÍSTŘEŠEK JEDNOTEK CHLAZENÍ	29.16	---
308	KRYTÁ VENKOVNÍ TERASA	48.59	2,55
309	ROZVODNA FVE	2.35	2,75
PLOCHA MÍSTNOSTÍ CELKEM:		256.73	

Souřadnicový systém S-JTSK
Výškový systém Bpv

Orientační schéma:

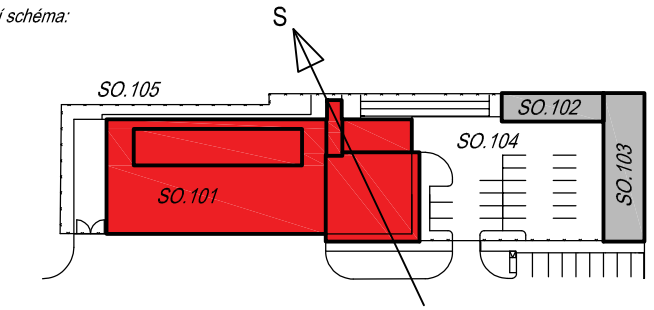

Razítko oprávněné osoby:

Podpis: *Datum:*

Revize:	*Datum:*	*Popis:*	*Kontroloval:*

Stavebník/ investor:
Správa železnic, státní organizace
Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1- Nové Město

Zástupce investora:
Stavební správa západ,
Sokolovská 1955/278, 190 00, Praha 9

SPRÁVA ŽELEZNIC

generální projektant stavby:
ARTECH spol. s r.o.
Václavské náměstí 819/43, 110 00 Praha , IČ: 25024671
Adresa pro doručování: Žižkova 152, 436 01 Litvínov
E-mail: artech@artech.cz, tel. 476 111 782

ARTECH
PROJEKTOVÁ PŘÍPRAVA A REALIZACE STAVEB

vypracoval (projektant):	*autorizoval (zodpovědný projektant):*	*řízení projektu (vedoucí projektant):*	*číslo vyhotovení:*
Pavel Musil	Pavel Musil	Ing. Jaroslav Henzl	

kraj:	Středočeský	*obec:*	Nymburk	*k.ú.*	Nymburk

Areál HZS Nymburk

D1.01 SO.101 - HLAVNÍ OBJEKT- STANICE HZS
D1.01.4 TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB
D1.01.4.6 VNITŘNÍ ROZVOD OPZ

PŮDORYS 3.NP

stupeň PD	PDPS
datum	06/2021
formát	2xA4
měřítko	1:50
zakázka	2154
	04.