



Severo-východní pohled

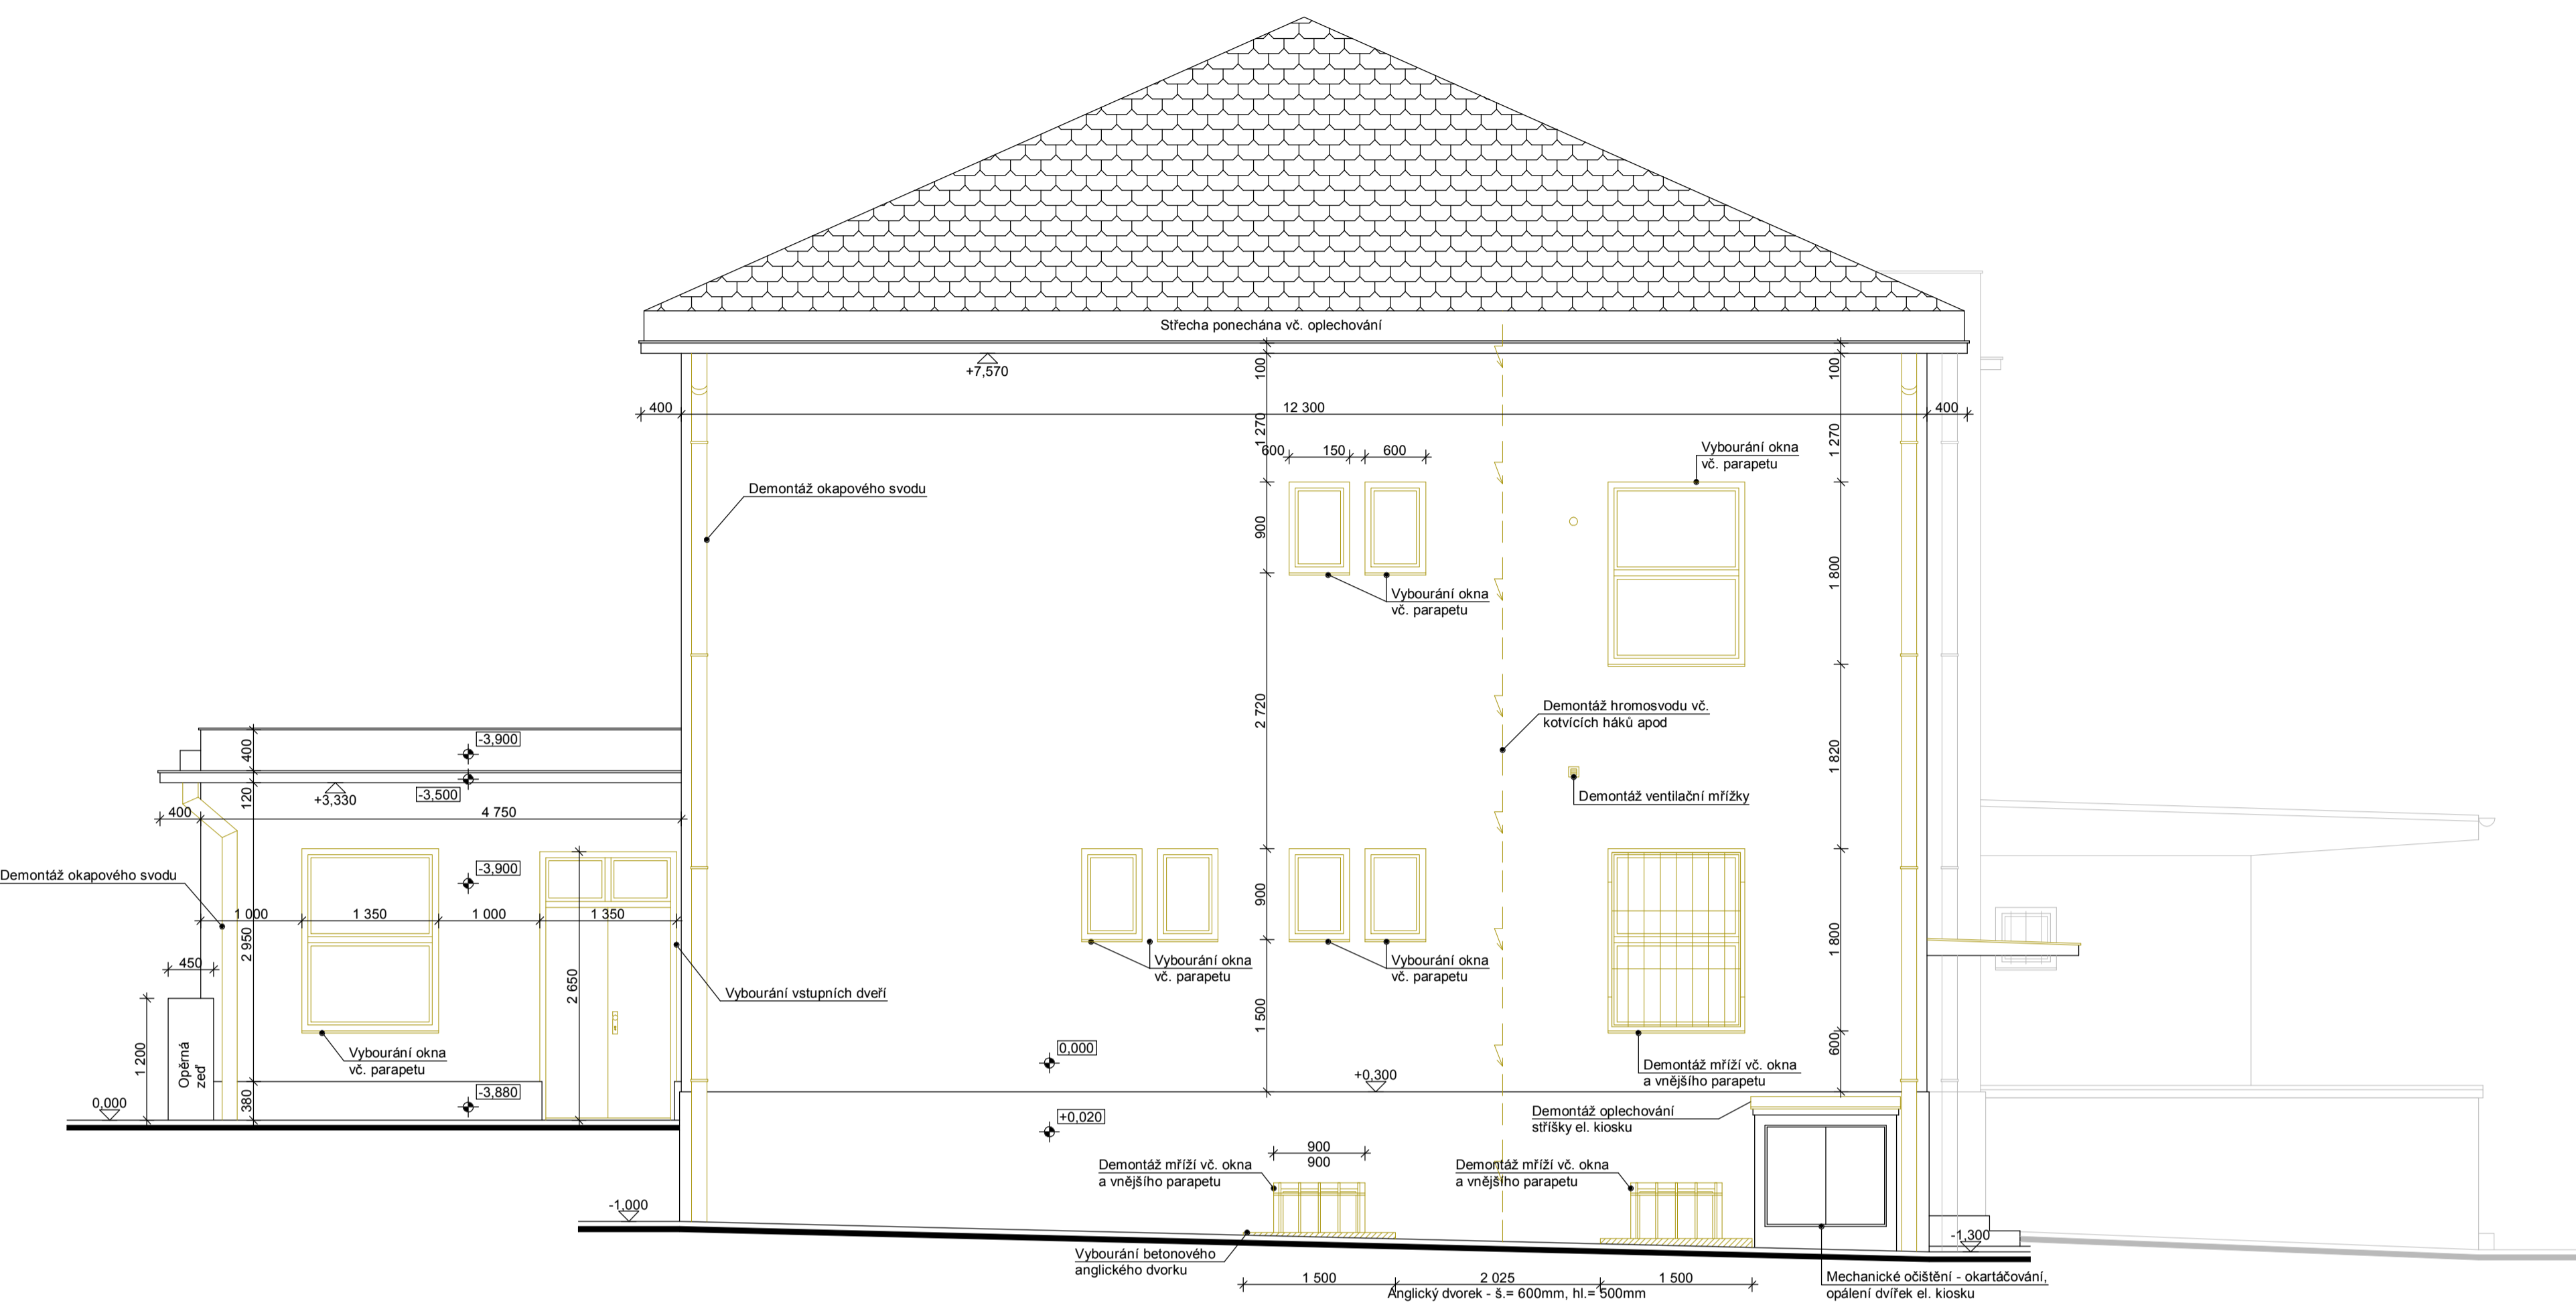


Jiho - západní pohled

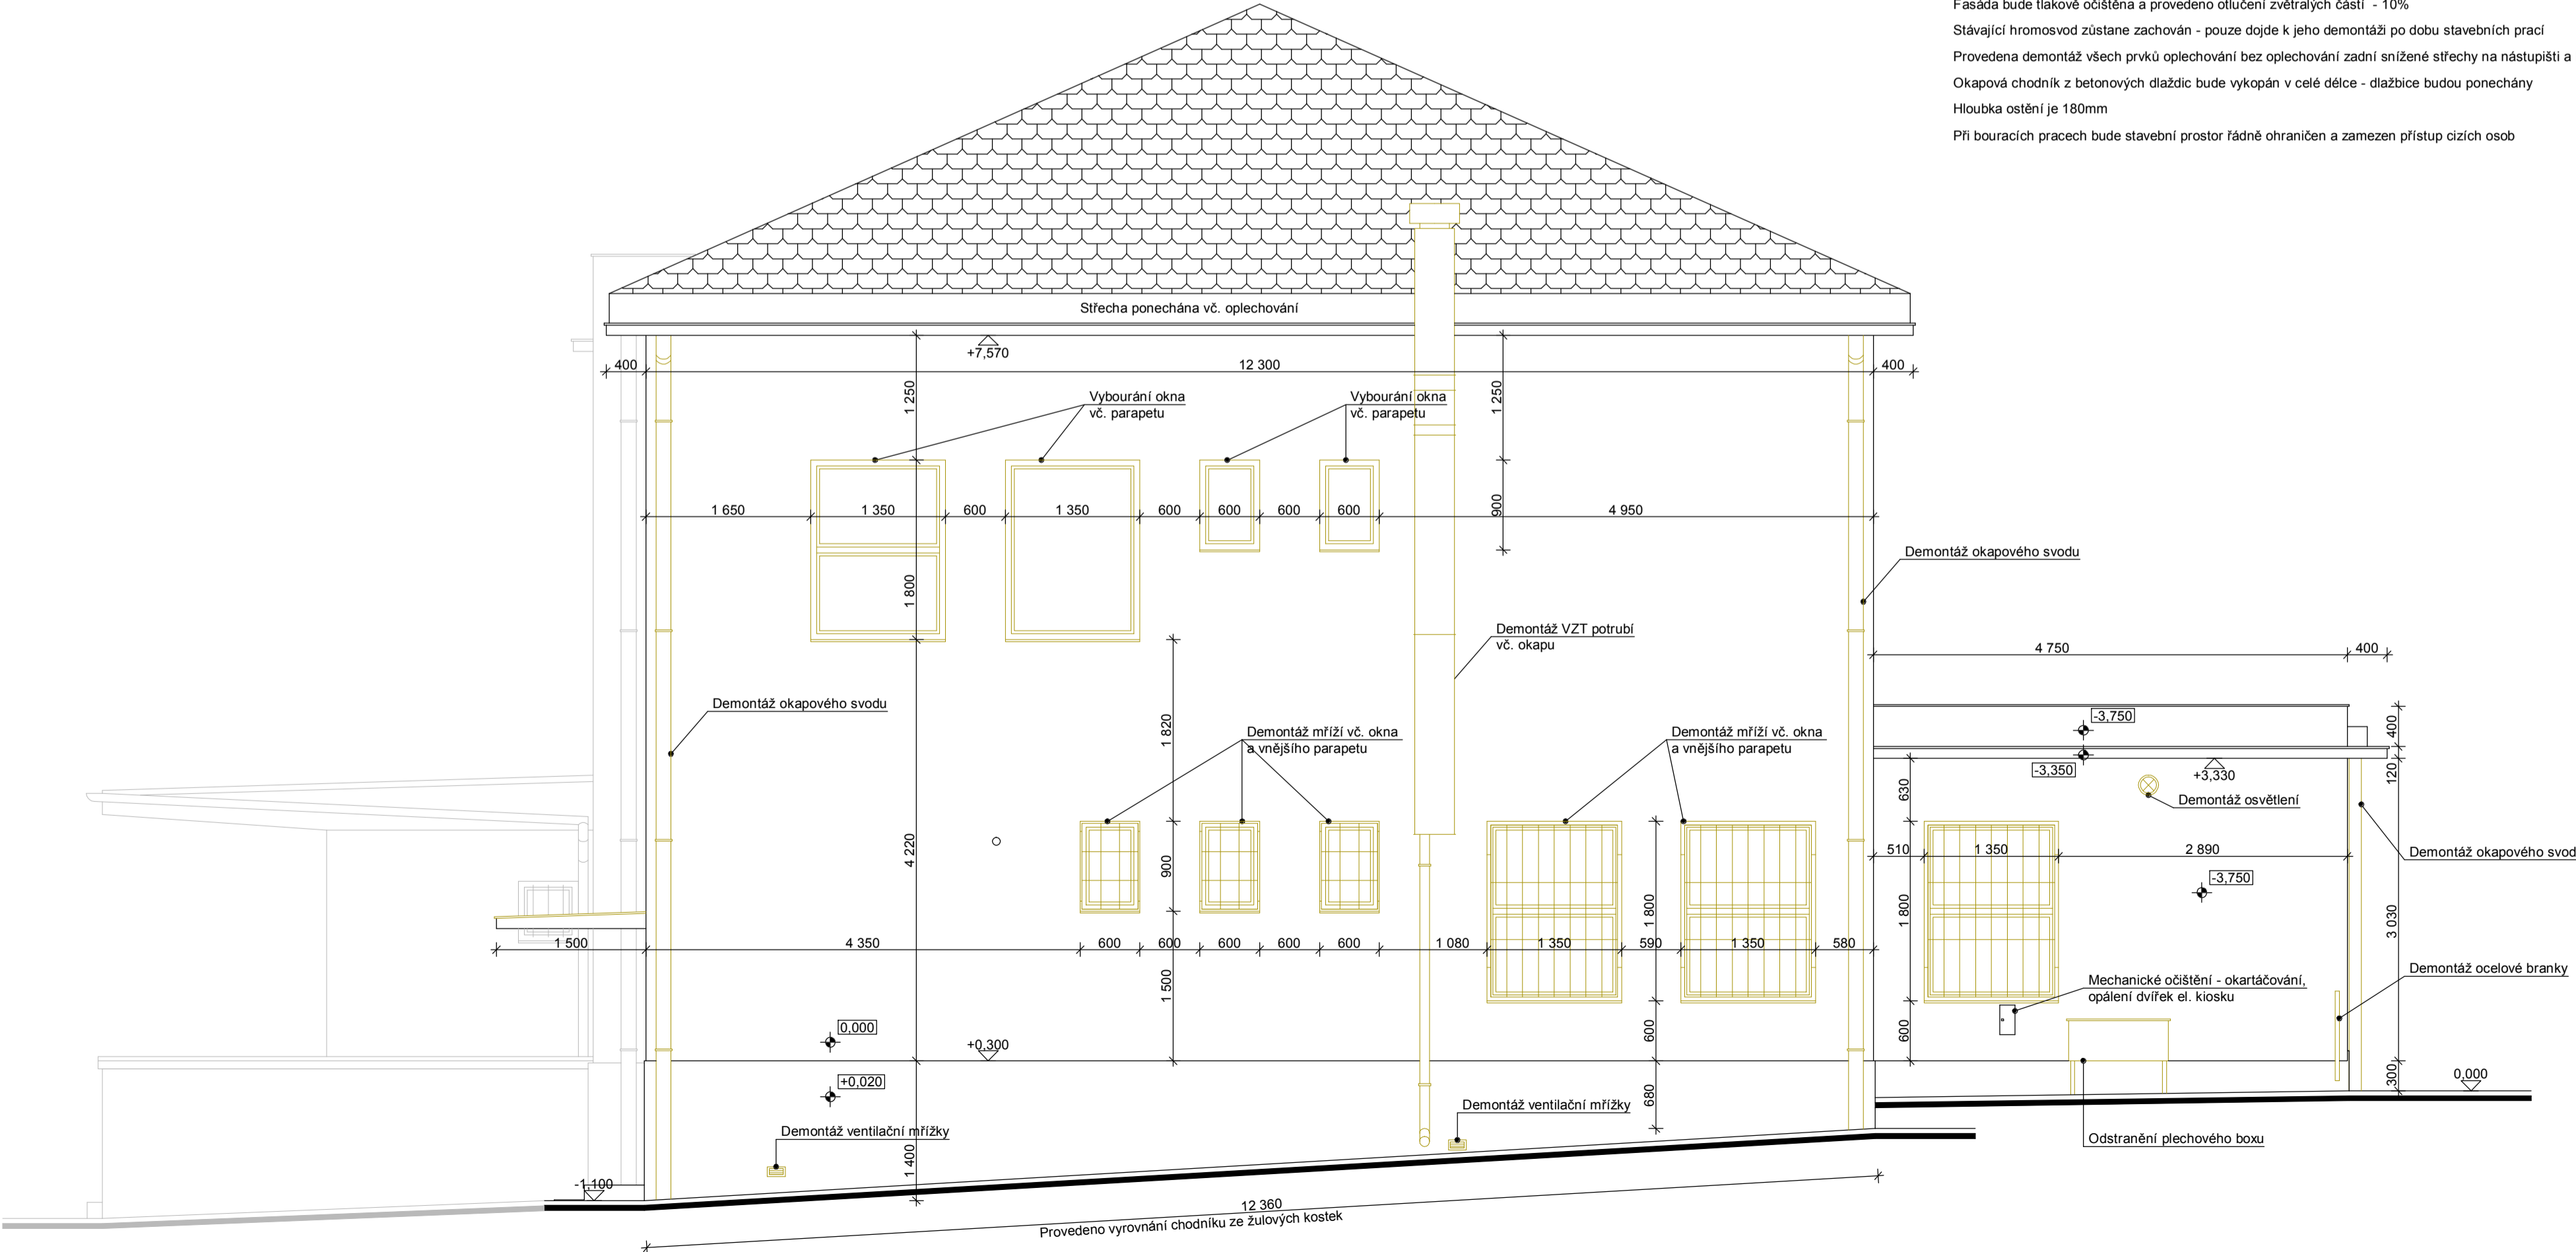

Poznámka

Fasáda bude tlakově očištěna a provedeno otušení zbytečných částí - 10%  
Stávající hromozvod zůstane zachován - pouze dále k jeho demontáži po dobu stavebních prací  
Provedena demontáž všech prvků ošklivosti bez ošklivosti zadní směřující střechy na nástupišti a hlavní střechy  
Okapové ošklivosti z betonových dlaždic bude vykopán v celé šířce - dále bude ponechány  
Hrůdky oceli je 180mm  
Při bouracích pracích bude stavební prostor řádně chráněn a zamezen přístup osob

Severo - západní pohled

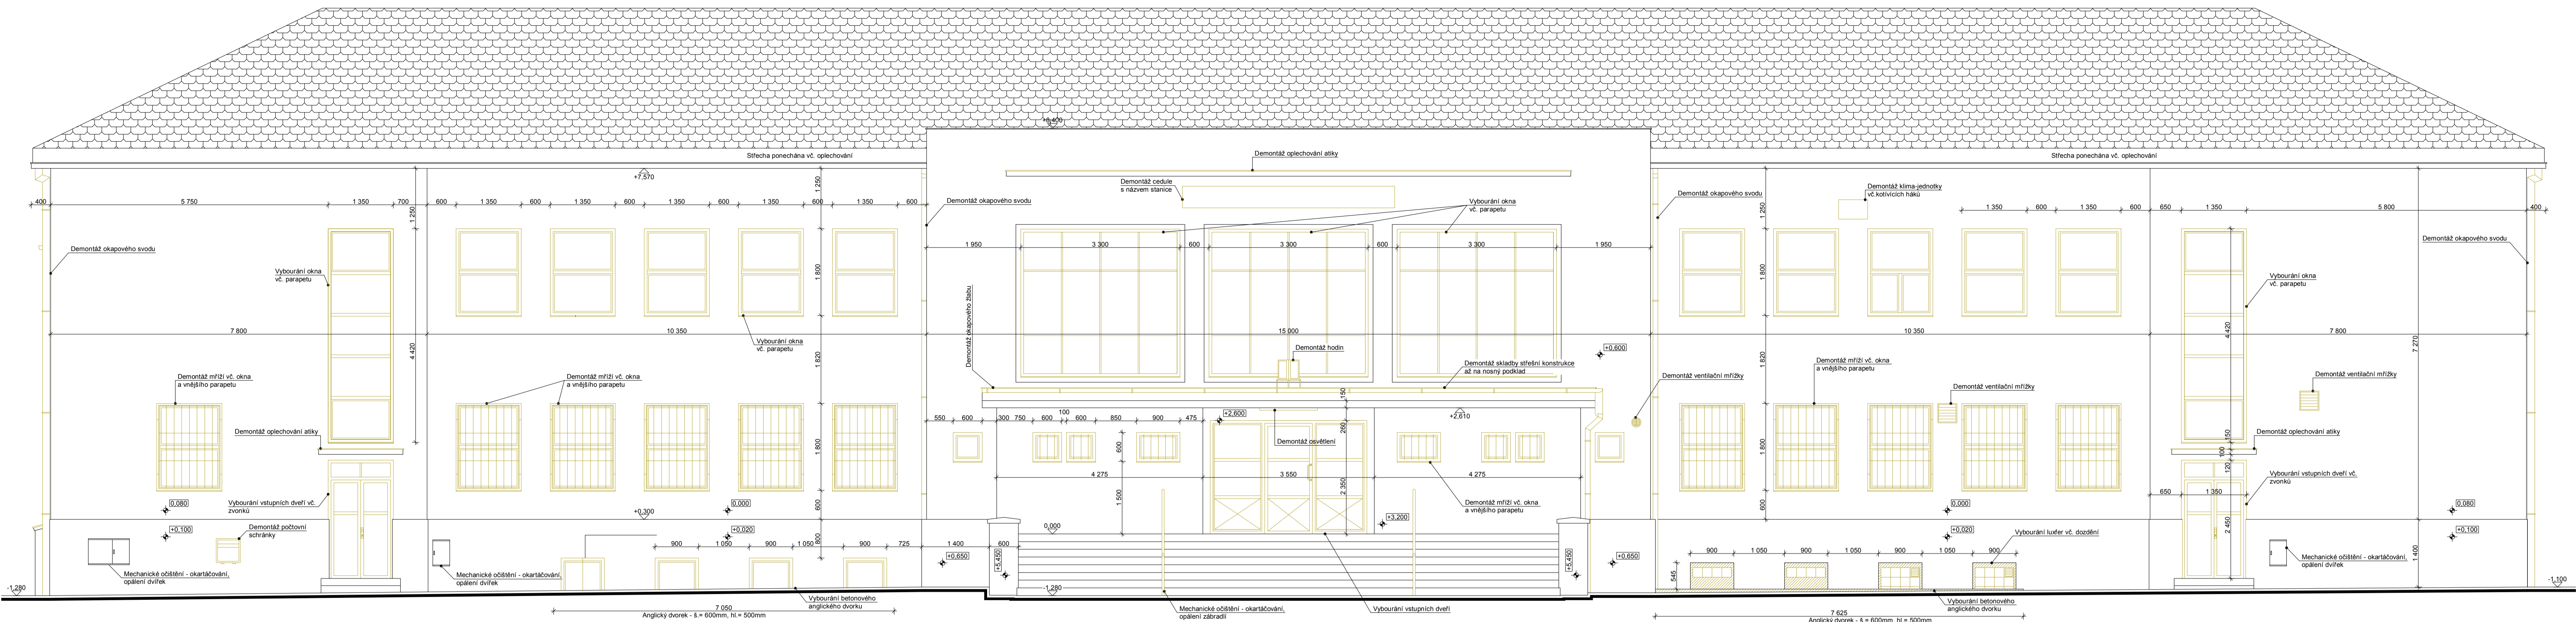

Jiho - východní pohled

