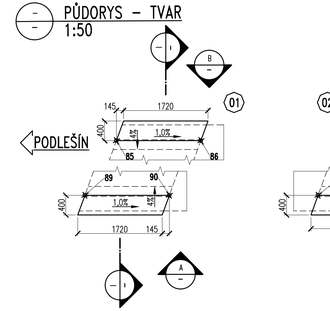

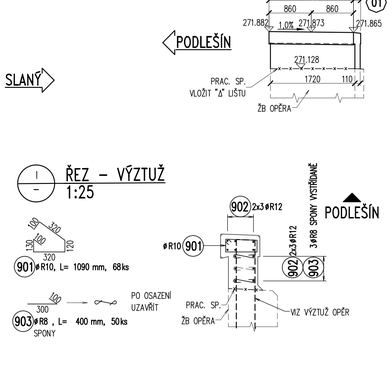

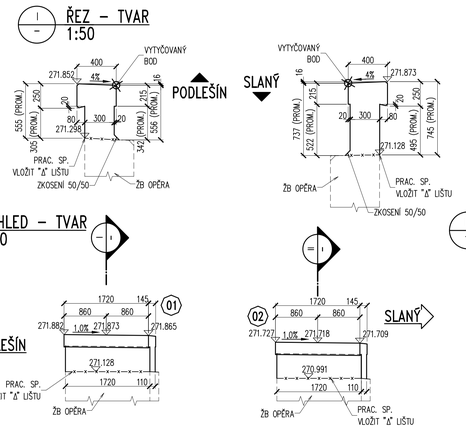

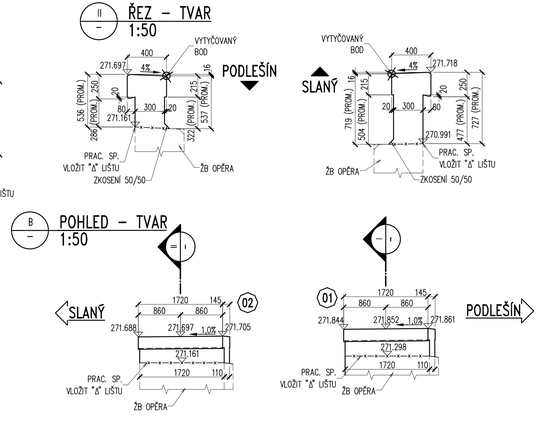

VÝZTUŽ KÓTOVÁNA NA VNĚJŠÍ ROZMĚR DLE ČSN EN ISO 3766 (METODA A)

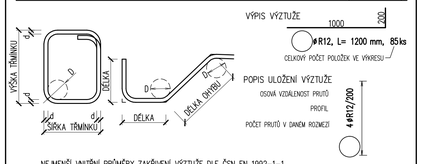

NEJMENŠÍ VNITŘNÍ PRŮMĚRY ZAKŘIVENÍ VÝZTUŽE DLE ČSN EN 1992-1-1
PRO OHYBY, HÁKY A SMYČKY:

d	=<16 mm	16 mm
D	4d	7d

BETON DLE ČSN ČSN P 73 2404:

C30/37 – XF2, XD1 – Cl 0,2 – Dmax 22 – S3
–MAX. PRŮSAK 20 mm PODLE ČSN EN 12390-8

VÝZTUŽ B500B dle ČSN EN 42 0139
10505.9 (R) dle ČSN EN 41 0505

KRYTÍ MINIMÁLNÍ 40 mm
KRYTÍ JMENOVITÉ 50 mm
OBJEM BETONU: 1,3 m^3

POZNÁMKY:

1. VŠECHNY VIDITELNÉ HRANY A PRACOVNÍ SPÁRY BUDOU ZKOSENY TROJÚHELNÍKOVOU LIŠTOU 20/20 mm VLOŽENOU DO BEDNĚNÍ.
2. PŘESNOST VYTYČENÍ DLE ČSN 73 0420–1, ČSN 73 0420–2.
3. VYTYČENÍ BUDE PROVEDENO Z BODŮ PLATNÉ A OVĚŘENÉ VYTYČOVACÍ SÍTĚ.
4. BETONÁŘSKÁ VÝZTUŽ BUDE VODIVĚ PROPOJENA. HLAVNÍ NOSNÉ VÝZTUŽNÉ PRUTY BUDOU PROVÁŘENY S TŘÍMÍNKY, PŘÍP. S ROZDĚLOVACÍ VÝZTUŽÍ V HRANÁCH OBRYSU KONSTRUKCE A DÁLE „EDEN NEBO VÍCE PRUTŮ – PODLE ŠÍŘKY KONSTRUKCE, MIN. VE VZÁJEMNÉ VZDÁLENOSTI 5,0 m. PROVÁŘENY DÁLE BUDOU I STYKY VÝZTUŽE V MÍSTECH PŘESAHŮ VÝZTUŽNÝCH PRUTŮ.
5. SVARY KŘÍŽUJÍCÍCH SE VÝZTUŽÍ JSOU PŘEDEPSÁNY BODOVĚ, PRŮMĚRU 5mm, U PODÉLNÝCH STYKŮ VÝZTUŽE DÉLKY 100mm.
ŽÁDNÝ SVAR NESMÍ OSLABIT SVAŘOVANÝ PROFIL VÝZTUŽE.

VÝKAZ VÝZTUŽE - 4x ŘÍMSA

POL.	ø	DÉLKA	POČET	10 505 (R)		
č.	mm	m/ks	ks	R8	R10	R12
901	R10	1.09	68		74	
902	R12	1.60	52			83
903	R8	0.40	50	20		
CELKOVÁ DÉLKA [m]				20	74	83
HMOTNOST 1m [kg]				0.395	0.617	0.888
HMOTNOST CELKEM [kg]				8	46	74
HMOTNOST CELKEM [kg]				**127**		

SOUŘADNICE VYTYČOVANÝCH BODŮ

BOD	Y [m]	X [m]	POPIS
85	764 879.864	1 024 768.634	
86	764 881.583	1 024 768.608	
89	764 877.849	1 024 763.343	
90	764 879.569	1 024 763.318	
91	764 895.412	1 024 768.404	
92	764 897.132	1 024 768.378	
95	764 893.397	1 024 763.113	
96	764 895.117	1 024 763.087	

Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravní infrastruktury

Razítko oprávněné osoby:

Podpis: Datum:

Revize:	Datum:	Popis:	Kontroloval:

Stavebník/Investor:	**Správa železnic, státní organizace**
Adresa:	Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1
Zástupce investora:	Stavební správa západ
Adresa:	Sokolovská 1955/278, 190 00 Praha 9

SPRÁVA ŽELEZNIC

Zhotovitel stavby:	TOP CON SERVIS s.r.o.
Adresa:	Ke Stírce 1824/56, 182 00 Praha 8
Kontakt:	T: 284 021 740 E: topcon@topcon.cz
Zhotovitel objektu:	TOP CON SERVIS s.r.o.
Adresa:	Ke Stírce 1824/56, 182 00 Praha 8
Kontakt:	T: 284 021 740 E: topcon@topcon.cz

Hlavní projektant (HIP):	Specialista:	Odpovědný projektant:	Zpracovatel:
Ing. Libor Marek	Ing. Libor Marek	Ing. Jiří Šilinek	Ing. Jiří Šilinek

Název stavby/akce:	Rekonstrukce mostu v km 53,910 **na trati Podlešín - Slaný**		Označení (S-kód): S632100082
			Označení zhotovitele: 103-20
Název části:	Dokumentace objektů		Označení části: D.2.1.4
Název objektu:	Most v km 53,910		Označení objektu/komplexu: SO 20-01
Název přílohy: Název dílčí části přílohy:	ŽB římsy opěr - tvar a výztuž		Číslo přílohy: 2 084
Kraj: Středočeský	Katastrální území: Slaný [749362]	TUDU: 0693	Paré:
Stupeň dokumentace: DUSP+PDPS	Datum zpracování: 10/2021	Formáty: SA4	Měřítko: 1:50, 1:25

S-kód: Stupeň dokumentace: Část: Objekt: Profesních: Příloha: Revize:
S 6 3 2 1 0 0 0 8 2 D 0 1 S P 0 1 2 0 1 0 0 0 2 0 8 4 0 0 0
[Prostor pro další informace]