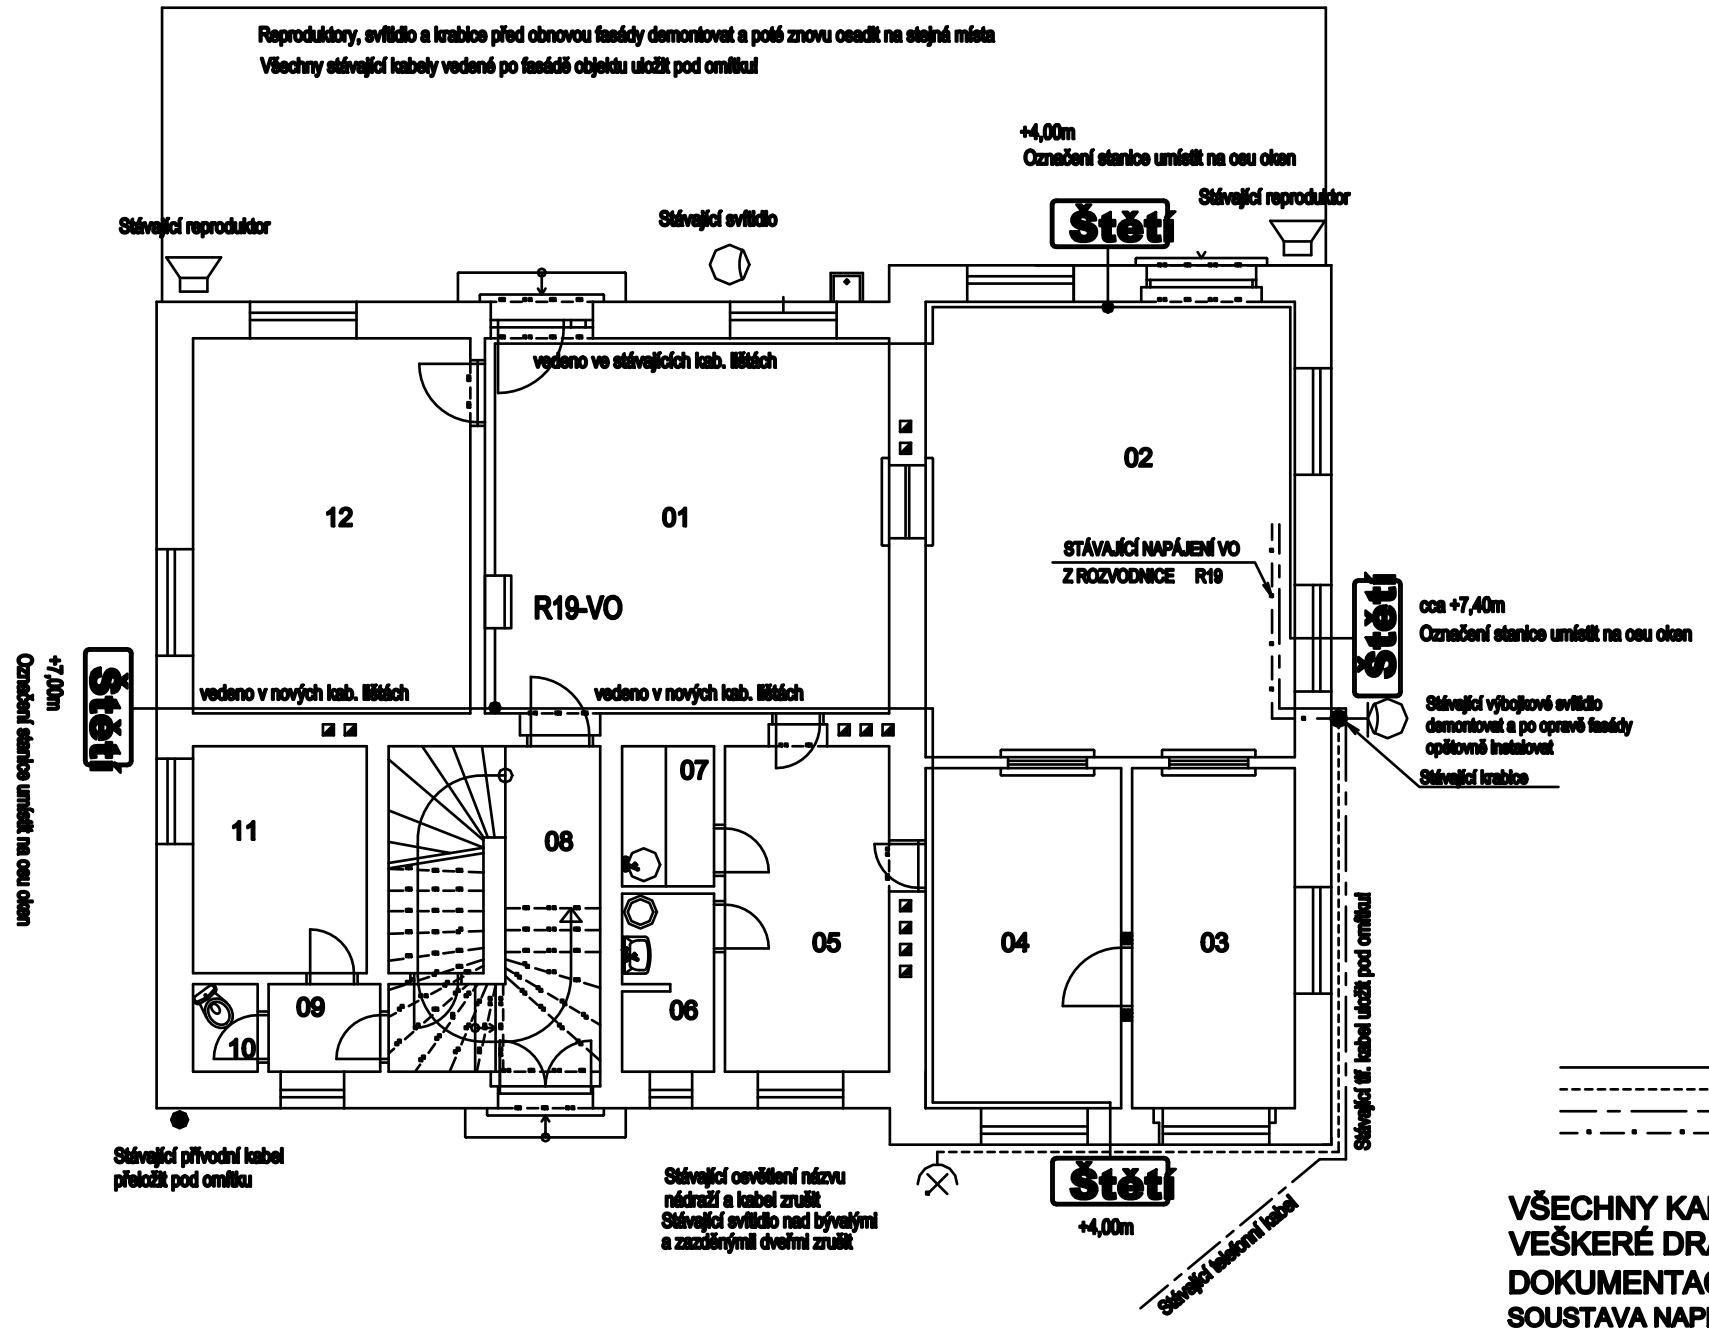

Nové kabely CYKY 3Jx1,5 osvětlení nápisů s názvem ŽST
Zrušený kabel osvětlení nápisu na západní straně nádraží
Stávající telefonní kabel
Stávající kabel VO

VŠECHNY KABELY A KRABICE INSTALOVANÉ NA FASÁDĚ OBJEKTU ULOŽIT POD OMÍTKU!! VEŠKERÉ DRÁŽKY A JINÉ POMOCNÉ ZEDNICKÉ PRÁCE JSOU SOUČÁSTÍ STAVEBNÍ DOKUMENTACE!

SOUSTAVA NAPĚTÍ 1+N+PE~ 50Hz 230V AC SÍŤ TN-C-S

OCHRANA PROTI NEB. DOTYKU AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE V SÍTÍCH TN-C-S

REV.	DATUM	ZPRACOVAL	PODPIS	KONTROLOVAL	PODPIS	SCHVÁLIL	PODPIS	POPIS
1	9/2017	Povejšil		Ing.T.Jelínek		V.Červenka		změna formátu na A3,změna osvětlení
0	08/2017	P.Povejšil		Ing.T.Jelínek		V.Červenka		PD PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

ZÁKAZNÍK SŽDC,s.o., Správa osobních nádraží
K Můstku 1451/2, 400 01 Ústí nad Labem

PROJEKT ŽELEZNIČNÍ STANICE ŠTĚTÍ
OPRAVA VÝPRAVNÍ BUDOVY

VÝKRES D.1.1.4.a Zařízení silnoproudé elektrotechniky a uzemnění

ÚPRAVA VENKOVNÍ EL. INSTALACE

SITUAČNÍ SCHÉMA

PROF.Č.DOK. ES 01

intecon ®
Projekce a inženýring
Stará 2569/96
400 11 Ústí nad Labem, CZ
Tel.:+420 475 315 960
Fax:+420 475 315 999

STUPEŇ DPS	ČÍSLO PROJEKTU 99192 300		FOR.A4 2x
MĚŘ. 1:100	ORIENTAČNÍ Č. DOK.		LIST/Ú 1
ČÍSLO VÝKRESU		REVIZE	KOPIE
IN-3-5253		1	